

Technisches Handbuch

SX-Serie

Multisplit-Raumklimageräte mit Kältemittel R32

Originalhandbuch
Vor Gebrauch sorgfältig lesen!
Aufbewahren für späteres Nachschlagen!

Ausgabe 06-02-2023 – 20007835 Deutsch
Stand 24-01-2024



Wandgeräte

SRK15–50ZS-WF
SRK20–60ZSX-WF
SRK71, 80ZR-WF

Kanalgeräte

SRR25–60ZS-W
FDUM50VH



Deckenkassetten

FDTC25, 35VH1
FDTC50, 60VH

Truhengeräte

SRF25, 35ZS-W
SRF50ZSX-W



Deckenunterbaugeräte

FDE50VH

Außengeräte

SCM30–100ZS-W

Support-App von S-Klima – einfache Fehlerlösung via Smartphone

- Umfangreiche Fehlercodeanalyse – auch offline
- Kältemittelrechner für Inbetriebnahme und Neubefüllung
- QR-Code-Scanner zum Auslesen von Gerätedaten
- Support-Anfrage zur Anforderung eines Rückrufs

Kostenloser Download der App im Apple App Store und bei Google Play.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause STULZ entschieden haben. STULZ liefert seit 1947 anspruchsvolle technische Lösungen für Komfort- und Präzisionsklima-Anwendungen.

In Deutschland ist STULZ exklusiver Vertriebspartner für energieeffiziente Komfortklimasysteme von Mitsubishi Heavy Industries.

Ihre STULZ GmbH

Aktuelle Updates der Technischen Dokumentation

Die aktuellen Dokumentationen und Prospekte finden Sie unter:

<http://www.s-klima.de/downloads>



QR-Code zur S-Klima Website

Support-App von S-Klima – einfache Fehlerlösung via Smartphone



QR-Code zur Support-App

- Umfangreiche Fehlercodeanalyse – auch offline
- Kältemittelrechner für Inbetriebnahme und Neubefüllung
- QR-Code-Scanner zum Auslesen von Gerätedaten
- Support-Anfrage zur Anforderung eines Rückrufs

Kostenloser Download der App im Apple App Store und bei Google Play.

Herstelleradresse

STULZ GmbH
Geschäftsbereich S-Klima
Holsteiner Chaussee 283
D-22457 Hamburg
Deutschland

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweis zu diesem Dokument	9
1.1	Zielgruppe	9
1.2	Darstellungskonventionen	9
1.3	Abkürzungen	9
1.4	Mängelhaftungsansprüche	10
1.5	Haftungsausschluss	10
1.6	Copyright	10
2	Sicherheit	11
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	11
2.2	Sicherheitshinweise	11
2.3	Hinweise zum Umgang mit dem Kältemittel R32	12
2.3.1	Allgemeine Hinweise	12
2.3.2	Sicherheitshinweise	13
2.3.3	Erste-Hilfe-Maßnahmen	13
2.3.4	Spezialwerkzeuge	14
2.3.5	R32 entsorgen	14
2.4	Hinweise beim Umgang mit brennbaren Kältemitteln	14
2.4.1	Informationen zur Wartung	14
2.4.2	Reparaturen an abgedichteten Komponenten	16
2.4.3	Reparaturen an eigensicheren Komponenten	16
2.4.4	Verkabelung	17
2.4.5	Nachweis brennbarer Kältemittel	17
2.4.6	Methoden der Erkennung von Undichtheiten	17
2.4.7	Entfernung und Evakuierung	17
2.4.8	Befüllungsverfahren	18
2.4.9	Außerbetriebnahme	18
2.4.10	Kennzeichnung	19
2.4.11	Absaugung	19
2.4.12	Sonstige Sicherheitshinweise	20
2.5	Qualifikationsanforderungen des Personals	20
2.5.1	Elektrofachkraft	20
2.5.2	Kältefachkraft	20
2.6	Transport und Lagerung	21
2.7	Ersatzteile und Zubehör	21
3	Produktbeschreibung	22

4	Technische Daten	23
4.1	Wandgeräte SRK15–50ZS-WF	23
4.2	Wandgeräte SRK20–60ZSX-WF	24
4.3	Wandgeräte SRK71, 80ZR-WF	25
4.4	Kanalgeräte SRR25–60ZS-W	26
4.5	Deckenkassetten FDTC25, 35VH1 und FDTC50, 60VH	27
4.6	Kanalgeräte FDUM50VH	28
4.7	Deckenunterbaugeräte FDE50VH	29
4.8	Truhengeräte SRF25, 35ZS-W und SRF50ZSX-W	30
4.9	Außengeräte SCM30–100ZS-W	31
5	Systemaufbau	34
5.1	Kompatibilität	34
5.2	Einschränkungen Innengerätekombinationen SCM100ZS-W	35
5.3	Einsatzgrenzen	35
5.4	Multisplit-System	38
6	Leistungskorrektur	39
6.1	Korrektur der Kälte- und Heizleistung	39
6.2	Leistungsverteilung Innengerätekombinationen im Betrieb	40
6.2.1	Außengerät SCM30ZS-W und Innengeräte SRK-ZS-WF	40
6.2.2	Außengerät SCM40ZS-W und Innengeräte	41
6.2.3	Außengerät SCM41ZS-W und Innengeräte SRK-ZS-WF	42
6.2.4	Außengerät SCM45ZS-W und Innengeräte	43
6.2.5	Außengerät SCM50ZS-W und Innengeräte	44
6.2.6	Außengerät SCM60ZS-W und Innengeräte	46
6.2.7	Außengerät SCM71ZS-W und Innengeräte	50
6.2.8	Außengerät SCM80ZS-W und Innengeräte	56
6.2.9	Außengerät SCM100ZS-W und Innengeräte	64
7	Schalldruckpegel und Schalleistungspegel	72
7.1	Wandgeräte SRK15–50ZS-WF	72
7.2	Wandgeräte SRK20–60ZSX-WF	76
7.3	Wandgeräte SRK71, 80ZR-WF	80
7.4	Kanalgeräte SRR25–60ZS-W	82
7.5	Deckenkassetten FDTC25, 35VH1 und 50, 60VH	91
7.6	Kanalgeräte FDUM50VH	94
7.7	Deckenunterbaugeräte FDE50VH	94
7.8	Truhengeräte SRF25, 35ZS-W und SRF50ZSX-W	95
7.9	Außengeräte SCM30–80ZS-W	98

8	Technische Zeichnungen	112
8.1	Wandgeräte SRK15–50ZS-WF	112
8.2	Wandgeräte SRK20–60ZSX-WF	113
8.3	Wandgeräte SRK71, 80ZR-WF	114
8.4	Kanalgeräte SRR-ZS-W	115
8.4.1	Kanalgeräte SRR25-35ZS-W	115
8.4.2	Kanalgeräte SRR50-60ZS-W	116
8.5	Deckenkassetten FDTC25, 35VH1 und FDTC50, 60VH	117
8.6	Kanalgeräte FDUM50VH	118
8.7	Deckenunterbaugeräte FDE50VH	119
8.8	Truhengeräte SRF25, 35ZS-W und SRF50ZSX-W	120
8.9	Außengeräte SCM30–100ZS-W	121
9	Wartungs- und Installationsfreiraum	127
9.1	Wandgeräte SRK15–50ZS-WF	127
9.2	Wandgeräte SRK20–60ZSX-WF	128
9.3	Wandgeräte SRK71, 80ZR-WF	129
9.4	Kanalgeräte SRR25-60ZS-W	130
9.5	Deckenkassetten FDTC25, 35VH1, FDTC50, 60VH	130
9.6	Kanalgeräte FDUM50VH	130
9.7	Deckenunterbaugeräte FDE50VH	130
9.8	Truhengeräte SRF25, 35ZS-W, SRF50ZSX-W	130
9.9	Außengeräte SCM30–100ZS-W	130
10	Innengeräte installieren	132
10.1	Wandgeräte SRK installieren	132
10.1.1	Lieferumfang	132
10.1.2	Installationsort auswählen	134
10.1.3	Installationsplatte montieren	135
10.1.4	Bohrlöcher herstellen, Hülse befestigen	136
10.1.5	Elektrische Verkabelung	137
10.1.6	Rohrleitungen und Kondensatschlauch formen	140
10.1.7	Verfahren zum Auswechseln des Kondensatschlauchs	141
10.1.8	Arbeiten am Kondensatsystem	141
10.1.9	Innengerät an Installationsplatte montieren	142
10.1.10	Innengerät von Installationsplatte demontieren	142
10.1.11	Arbeiten an der Kältemittelleitung	143
10.1.12	Lufttrittspaneel öffnen, schließen, ein- und ausbauen	146
10.1.13	Seiten- und Frontpaneel aus- und einbauen	146
10.1.14	Anschluss für Adapterplatine SC-BIKN2-E herstellen	147

10.1.15	Pump-down-Betrieb vorbereiten	152
10.1.16	Zwangskühlbetrieb starten.....	152
10.1.17	Inbetriebnahme.....	153
10.1.18	WLAN-Verbindung des WLAN-Adapters herstellen und Innengeräte finden..	153
10.1.18.1	Herstellen der WLAN-Verbindung vorbereiten	154
10.1.18.2	WLAN-Verbindung auf dem mobilen Endgerät herstellen	154
10.1.18.3	Smart M-Air-App für den WLAN-Adapter installieren.....	154
10.1.18.4	Benutzerzugang in der Smart M-Air-App anlegen	155
10.1.18.5	WLAN-Verbindung mit der Infrarotfernbedienung herstellen	158
10.1.18.6	WLAN-Schnittstelle mit der Infrarotfernbedienung zurücksetzen	159
10.1.18.7	Verbindungsmethode des WLAN-Adapters mit der Infrarotfernbedienung einstellen.....	160
10.1.18.8	Etikett mit SSID, Key und MAC-Adresse des WLAN-Adapters aufbewahren	165
10.2	Kanalgeräte SRR installieren.....	166
10.3	Deckenkassetten FDTC installieren.....	171
10.4	Kanalgeräte FDUM installieren	179
10.5	Deckenunterbaugeräte FDE installieren	189
10.6	Truhengeräte SRF installieren	192
11	Außengeräte installieren.....	196
11.1	Allgemeine Hinweise zur Aufstellung des Außengeräts.....	196
11.1.1	Installationsort auswählen	196
11.1.2	Arbeiten an der Kondensatleitung (falls erforderlich).....	198
11.1.3	Außengerät aufstellen.....	199
11.2	Installation vorbereiten.....	199
11.3	Arbeiten an der Kältemittelleitung	200
11.3.1	Beschränkungen bei der Geräteinstallation.....	200
11.3.2	Kältemittelleitung vorbereiten	201
11.3.3	Leitungsarbeiten	201
11.3.4	Evakuierung.....	203
11.3.5	Zusätzliche Kältemittelfüllung	204
11.3.6	Kältemittel einfüllen.....	205
11.4	Pump-down-Betrieb starten	206
11.5	Elektrische Verkabelung	206
11.5.1	Verkabelung im Parallelbetrieb.....	211
12	Fernbedienungen installieren.....	213
12.1	Infrarotfernbedienung für Wandgeräte SRK und Kanalgeräte SRR.....	213
12.1.1	ON/OFF-Schalter am Innengerät.....	217
12.1.2	Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall	217
12.1.3	2 Klimaanlage in demselben Raum installieren.....	218

12.2	RCN-TC-5AW-E3 für Deckenkassetten FDTC-VH/VH1	219
12.3	RCN-KIT4-E2 für Kanalgeräte FDUM.....	227
12.4	RCN-E-E3 für Deckenunterbaugeräte FDE-VH.....	234
12.5	Kabelfernbedienung RC-E5	242
12.5.1	Kabelfernbedienung RC-E5 installieren.....	242
12.5.2	Einstellbare Funktionen des Innengeräts (I/U FUNCTION).....	246
12.5.3	Funktionen der Fernbedienung einstellen (FUNCTION).....	247
12.6	Kabelfernbedienung RC-EX3A	249
12.6.1	Kabelfernbedienung RC-EX3A installieren	249
12.6.2	Geräteübersicht	255
12.6.3	Touch-Display-Beschreibung.....	256
12.6.4	Funktionsübersicht.....	257
12.7	Adapterplatine SC-BIKN2-E.....	269
12.7.1	Kabelfernbedienung anschließen mit Adapterplatine SC-BIKN2-E für SRK und SRR.....	270
12.7.2	Anschlusskabel des Innengeräts mit Adapterplatine SC-BIKN2-E verbinden	271
12.7.3	Adapterplatine SC-BIKN2-E installieren	271
12.7.4	Adapterplatine SC-ADNA-E anschließen	272
12.8	Adapterplatine SC-ADNA-E	273
12.8.1	DIP-Schalter-Einstellungen.....	274
12.8.2	Netzwerkadresse einstellen.....	274
12.8.3	SC-ADNA-E installieren.....	276
12.8.4	Segment-Display	277
12.9	Funktionen des CNT-Anschlusses	277
12.10	Energiesparbetrieb bei Wandgeräten SRK-ZS-WF/SRK-ZR-WF, Kanalgeräten SRR-ZS-W, Truhengeräte SRF-ZS-W, SRF-ZSX-W.....	279
12.10.1	Energiesparmodus (nur bei Gerätemodellen SRK-ZSX-WF)	280
12.10.2	Automatische Abschaltfunktion (nur bei Gerätemodellen SRK-ZSX-WF)	281
13	Service	282
13.1	Kälteschemata	282
13.2	Schaltpläne	285
13.2.1	Wandgeräte SRK15–50ZS-WF.....	285
13.2.2	Wandgeräte SRK20–60ZSX-WF.....	286
13.2.3	Wandgeräte SRK71, 80ZR-WF	287
13.2.4	Kanalgeräte SRR25–35ZS-W und SRR50–60ZS-W.....	288
13.2.5	Deckenkassetten FDTC25, 35VH1 und FDTC50 und 60VH.....	289
13.2.6	Kanalgeräte FDUM50VH.....	290
13.2.7	Deckenunterbaugeräte FDE50VH.....	291
13.2.8	Truhengerät SRF25, 35ZS-W, SRF50ZSX-W	292
13.2.9	Außengeräte SCM-ZS-W.....	293

13.3	Weitere Innengerätefunktionen.....	297
13.3.1	Jahreskühlfunktion auswählen (nur SRK, SRR, SRF).....	297
13.3.2	Luftleitleitlamellen- und Pendellamellensteuerung (nur Wandgeräte SRK)	299
13.3.3	3D-Auto-Betrieb	302
13.3.4	Kühlbetrieb sperren (nur bei Gerätemodellen SRK-ZS-WF/SRK-ZSX-WF)...	303
13.4	Fehlercodes	304
13.4.1	Wandgeräte SRK, Kanalgeräte SRR und Truhengeräte SRF	304
13.4.2	Deckenkassetten FDTC, Kanalgeräte FDUM und Deckenunterbaugeräte FDE	312
13.5	Service-Modus	322
13.5.1	Fehlercodes und Stopp-Codes im Service-Modus	325
14	Entsorgen	326
15	Anhang	327
15.1	CE-Konformitätserklärungen.....	327
15.2	Inbetriebnahmeprotokoll	334
15.3	Serviceprotokoll	335

1 Hinweis zu diesem Dokument

Dieses Technische Handbuch enthält detaillierte Informationen zur Installation und den technischen Daten der SX-Serie mit Kältemittel R32.

Darauf achten, dass das Technische Handbuch ständig am Einsatzort verfügbar ist.

Sicherstellen, dass die Verantwortlichen für den Betrieb des Produkts sowie Personen, die Arbeiten am Produkt durchführen, diese Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Bei Rückfragen das Service Center anrufen.

1.1 Zielgruppe

Dieses Dokument ist für Elektrofachkräfte und Mechatroniker für Kältetechnik bestimmt. Die in diesem Dokument beschriebenen Tätigkeiten nur mit entsprechender Qualifikation durchführen (siehe „2.4.1 Informationen zur Wartung“ auf Seite 14).

1.2 Darstellungskonventionen

Die Sicherheits- und Warnhinweise sind durch Signalwörter gekennzeichnet. Die Signalwörter GEFAHR, WARNUNG und VORSICHT kennzeichnen Gefahrenstufen mit unterschiedlich schweren Verletzungen. Das Signalwort ACHTUNG warnt vor Sachschäden.

Signalwort	Bedeutung	Folgen bei Nichtbeachten des Hinweises
 GEFAHR	Unmittelbar drohende Gefahr	Tod oder schwere Verletzungen durch Gefährdung mit einem hohen Risikograd
 WARNUNG	Unmittelbar drohende Gefahr	Tod oder schwere Verletzungen durch Gefährdung mit einem mittleren Risikograd
 VORSICHT	Unmittelbar drohende Gefahr	Leichte Verletzungen durch Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd
ACHTUNG	Unmittelbar drohende Gefahr	Umwelt- oder Sachschäden
<i>Hinweis</i>	Besondere Hinweise zur optimalen Nutzung des Produkts	

1.3 Abkürzungen

Abkürzungen	Benennung	Erklärung
A	Ampere	SI-Einheit: elektrischer Strom
AC	alternating current	Englische Bezeichnung für Wechselstrom
AP	Access Point	Verbindungsmethode, die über den WLAN-Router gewählt wird
CNT	Anschluss Innengerät	Alarm- oder Betriebsmeldung
DC	direct current	Englische Bezeichnung für Gleichstrom
DIN	Deutsches Institut für Normung	–
E.S.P.	externe statische Pressung	–
FB	Fernbedienung	–
HEMS	Home Energy Management System	–

Abkürzungen	Benennung	Erklärung
OFN	Oxygen Free Nitrogen	Sauerstofffreier Stickstoff
SSID	Service Set Identifier	Name des WLAN-Netzwerks
UEG	Untere Explosionsgrenze	Brennbare Gase und Dämpfe können nur dann durch eine Zündquelle ausreichend hoher Zündenergie/Temperatur gezündet werden, wenn sie im Gemisch mit Luftsauerstoff in ausreichend hohen Konzentrationen vorliegen. Diese Konzentration bezeichnet man als Untere Explosionsgrenze.
V	Volt	SI-Einheit: elektrische Spannung
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik	—
WPS	Wi-Fi Protected Setup	Verbindungsmethode, die über den WLAN-Router gewählt wird

1.4 Mängelhaftungsansprüche

Die Befolgung der Montage- und Bedienungshinweise in diesem Technischen Handbuch ist die Voraussetzung für den störungsfreien Betrieb der Klimageräte der SX-Serie (R32) und für die Erfüllung eventueller Mängelhaftungsansprüche.

Vor dem Arbeiten mit den Innen- und Außengeräten der SX-Serie (R32) das Technische Handbuch lesen.

1.5 Haftungsausschluss

Die Beachtung der Montage- und Bedienungshinweise in diesem Technischen Handbuch ist Voraussetzung für den sicheren Betrieb des Produkts sowie für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale. Für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die aufgrund der Nichtbeachtung des Technischen Handbuchs entstehen, übernimmt STULZ keine Haftung. Die Sachmängelhaftung ist in solchen Fällen ausgeschlossen.

1.6 Copyright

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhälter.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form (z. B. durch Druck, Fotokopie, Mikrofilm, Datentransfer oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Zustimmung der STULZ GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

2 Sicherheit

Der Anlagenbetreiber stellt sicher, dass die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation beachtet und eingehalten werden. Darüber hinaus stellt der Anlagenbetreiber sicher, dass alle Personen, die an der Anlage arbeiten, die Dokumentation vollständig gelesen und verstanden haben.

Die Nichtbeachtung der Sicherheits- und Warnhinweise hat eine Gefährdung für das Personal, die Umwelt und die Anlage zur Folge und führt zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche.

Die Betriebssicherheit der Anlage ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet.

Die in den technischen Daten aufgeführten Grenzwerte auf keinen Fall überschreiten (siehe Kapitel „5.3 Einsatzgrenzen“ auf Seite 35).

Bei Unklarheiten oder zusätzlichem Informationsbedarf das Service Center von S-Klima anrufen.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Klimageräte wurden für die Klimatisierung von mehreren Einzelräumen konzipiert. Privaträume sowie kleinere gewerbliche Räume können gekühlt und geheizt werden (siehe „5.3 Einsatzgrenzen“ auf Seite 35).

Jede andere oder darüberhinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet STULZ nicht. Das Risiko trägt allein der Anlagenbetreiber. Die Klimageräte der SX-Serie (R32) nur entsprechend den Angaben in der technischen Dokumentation von S-Klima verwenden.

2.2 Sicherheitshinweise

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag.

Sicherstellen, dass die Innen- und Außengeräte, Fernbedienungen und die Adapterplatinen SC-BIKN2-E und SC-ADNA-E ausschließlich von Elektrofachkräften montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

- Vor Beginn der Installationsarbeiten die Anschlussstelle für das öffentliche Stromnetz und den Schaltschrank spannungsfrei schalten.
- Alle Komponenten, die an Innen- und Außengeräte angeschlossen werden, spannungsfrei schalten.
- Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Die Innen- und Außengeräte über eine Sicherung oder eine Schaltvorrichtung mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm mit der Stromversorgung verbinden.
- Sicherstellen, dass ein allstromsensitiver FI-Schalter Typ B und eine Sicherung mit geeigneter Leistung installiert werden. Die Sicherung muss alle Pole mit Überstrom unterbrechen.
- Wir empfehlen den Einsatz eines Reparaturschalters. Der Reparaturschalter muss gemäß EN 60204–1 in der **Aus**-Stellung abschließbar sein.

▲GEFAHR

Erstickungsgefahr durch das Einatmen des Kältemittels R32.

- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsumfeldes sorgen.
 - Sicherstellen, dass das Kältemittelgas nicht mit Flammen in Kontakt kommt.
 - Persönliche Schutzausrüstung tragen.
-

▲VORSICHT

Erfrierungen durch Kontakt mit flüssigem Kältemittel.

Aufgrund schneller Verdunstungswirkung besteht bei Kontakt mit flüssigem Kältemittel Erfrierungsgefahr.

- Persönliche Schutzausrüstung tragen.
 - Vereiste Bereiche mit lauwarmem Wasser auftauen. Betroffenen Bereich nicht reiben.
 - Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
-

▲VORSICHT

Verletzungsgefahr durch das Berühren beweglicher Teile (Quetschungen) und heißer Oberflächen (Verbrennungen).

- Das Gerät keinesfalls betreiben, wenn Paneele oder Schutzvorrichtungen entfernt wurden.
 - Persönliche Schutzausrüstung tragen.
-

▲VORSICHT

Gefahr durch zerberstende Leitungen.

Wenn Luft in den Kältekreislauf eintritt, steigt der Druck im Kältekreislauf zu stark an.

- Sicherstellen, dass keine Luft in den Kältekreislauf eintritt, wenn das Gerät installiert und bewegt wird.
-

ACHTUNG

Überhitzungs- und Feuergefahr.

- Kabel ordnungsgemäß mit Klemmen führen, damit keine Komponenten im Gerät berührt werden.
-

2.3 Hinweise zum Umgang mit dem Kältemittel R32

Das Kältemittel R32 gehört zur Gruppe der teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW), ist schwer entflammbar und nicht giftig (Sicherheitsgruppe A2L).

2.3.1 Allgemeine Hinweise

- Bei einem Gerät, das für R32 vorgesehen ist, weist der Füllstutzen des Arbeitsventils des Innengeräts eine andere Größe auf. Auch der Prüfanschluss ist anders bemessen, um ein irrtümliches Einfüllen des falschen Kältemittels zu verhindern. Außerdem wurde die Bemessung des Überstands des Bördelbereichs einer Kältemittelleitung sowie die Abmessung der Parallelseite der Bördelmutter geändert, um die Druckfestigkeit zu erhöhen. Dementsprechend die speziellen R32-Werkzeuge vor der Aufnahme von Installations- und Wartungsarbeiten an diesem Gerät bereitstellen.

- Die Installation von Rohrleitungen auf ein Minimum beschränken.
- Das Gerät in einem gut belüfteten Bereich lagern, wobei die Raumgröße der für den Betrieb spezifizierten Raumfläche entspricht.

2.3.2 Sicherheitshinweise

Folgende Sicherheitshinweise im Umgang mit R32 beachten:

- Angaben aus der DIN EN 378 und die Herstellerangaben beachten.
- Sämtliche Arbeiten nur ausführen mit entsprechender Sachkunde gemäß BGR 500 und DIN EN 378.
- R32 ist schwerer als Luft und sammelt sich am Boden an. Wenn sich R32 am Boden eines Raumes ansammelt, kann es in einem kleinen Raum eine Konzentration erreichen, die ein zündfähiges Gemisch aus Sauerstoff und R32 ergibt. Um dies zu vermeiden, ist es erforderlich, für ausreichende Belüftung des Arbeitsumfeldes zu sorgen. Besteht in einem Raum mit unzureichender Belüftung ein Leck im Kältemittelsystem, offenes Feuer so lange vermeiden, bis das Arbeitsumfeld ordnungsgemäß belüftet wird.
- Dieselbe Vorsichtsmaßnahme bei Hartlötarbeiten einhalten.
- Vor Arbeitsbeginn für ausreichende Belüftung sorgen, falls während der Arbeiten Kältemittel austritt. Kommt das Kältemittelgas mit Flammen in Kontakt, können giftige Gase entstehen.
- Bei Installation oder Wartung Zündquellen wie Gasverbrennungsgeräte oder elektrische Heizgeräte vom Arbeitsumfeld fernhalten.
- Beim Installieren oder Bewegen einer Klimaanlage darauf achten, dass keine Fremdstoffe wie z. B. Luft in den Kältemittelkreislauf eindringen. Die Vermischung mit Luft oder anderen Gasen führt zu ungewöhnlich hohem Druck im Kältemittelkreislauf und schlimmstenfalls zum Bersten der Anlage.
- Nach Beendigung der Installationsarbeiten sicherstellen, dass kein Kältemittel ausgetreten ist.
- Wird eine Klimaanlage in einem kleinen Raum installiert, sicherstellen, dass die vorgeschriebene Konzentrationsgrenze von Austauschmittel nicht überschritten wird, um Sauerstoffmangel zu vermeiden.

2.3.3 Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verletzungsgefahr durch Einatmen

- Hohe Konzentrationen des Kältemittels können Ersticken verursachen.
Symptome: Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins. Das Opfer bemerkt das Ersticken nicht.

Maßnahme/Behandlung

- Das Opfer unter Benutzung eines umluftunabhängigen Atemgerätes in frische Luft bringen. Warm und ruhig halten.
- Arzt hinzuziehen.
- Bei Atemstillstand künstlich beatmen.

Verletzungsgefahr bei Augenkontakt

Maßnahme/Behandlung

- Das Auge sofort mit Wasser spülen.
- Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter gründlich ausspülen: mindestens 15 Minuten lang.

- Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Wenn ärztliche Hilfe nicht sofort verfügbar ist, weitere 15 Minuten spülen.

Verletzungsgefahr bei Hautkontakt

- Kontakt mit der verdunstenden Flüssigkeit kann zu Erfrierungen der Haut führen.

Maßnahme/Behandlung

- Bei Kaltverbrennungen mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen.
- Steril abdecken.
- Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

2.3.4 Spezialwerkzeuge

Nur Werkzeuge verwenden, die für die Arbeiten mit dem Kältemittel R32 freigegeben sind. Weitere Informationen zu R32 auf <http://www.s-klima.de/unterstuetzung>.

2.3.5 R32 entsorgen

R32 nach den nationalen und örtlichen Richtlinien und Gesetzen entsorgen.

2.4 Hinweise beim Umgang mit brennbaren Kältemitteln

2.4.1 Informationen zur Wartung

Prüfung des Bereichs

- Vor Aufnahme der Arbeiten an Systemen, die brennbare Kältemittel enthalten, sind Sicherheitsprüfungen erforderlich, um zu gewährleisten, dass die Gefahr einer Entzündung so gering wie möglich ist.

Bei Reparaturen am Kältemittelsystem müssen die Schritte in 2.4.3 bis 2.4.7 abgeschlossen sein, bevor Arbeiten am System durchgeführt werden.

Arbeitsverfahren

- Arbeiten nach einem kontrollierten Verfahren durchführen, sodass die Gefahr, dass die Atmosphäre während der Arbeiten brennbare Gase oder Dämpfe enthält, auf ein Minimum reduziert wird.

Allgemeiner Arbeitsbereich

- Alle Wartungstechniker und sonstigen Personen, die in dem jeweiligen Bereich arbeiten, über die Art der durchzuführenden Arbeiten unterrichten.
- Arbeiten in geschlossenen Räumen vermeiden.
- Den Bereich um den Arbeitsplatz absperren.
- Gewährleisten, dass die Bedingungen innerhalb des Arbeitsbereichs sicher sind, indem brennbares Material beseitigt wird.

Prüfung auf Gegenwart von Kältemittel

- Den Bereich vor den und während der Arbeiten mit einem geeigneten Kältemitteldetektor prüfen, um sicherzustellen, dass dem Techniker potenziell toxische oder brennbare Atmosphären bekannt sind.
- Unbedingt einen Dichtigkeitstester verwenden, der für alle relevanten Kältemittel geeignet ist, d. h. nicht funkenbildend, ordnungsgemäß abgedichtet oder eigensicher.

Feuerlöscher

- Bei Arbeiten mit offener Flamme an Kältesystemen oder dazugehörigen Teilen eine geeignete Feuerlösch-ausrüstung bereithalten. Einen Feuerlöscher mit Trockenlöschmittel oder einen CO₂-Feuerlöscher in der Nähe des Befüllungsbereichs bereithalten.

Keine Zündquellen

- Personen, die Arbeiten an einem Kältesystem mit freiliegenden Leitungen durchführen, dürfen Zündquellen nicht in einer Weise verwenden, die zu Feuer- oder Explosionsgefahr führen kann.
- Mögliche Zündquellen, einschließlich Rauchen, müssen einen ausreichenden Abstand zu Installations-, Reparatur-, Transport- und Entsorgungsarbeiten aufweisen, bei denen Kältemittel in die Umgebung freigesetzt werden kann.
- Vor Aufnahme der Arbeiten den Bereich um die Anlage begutachten, um sicherzustellen, dass keine Feuer- oder Zündgefahren vorliegen.
- Schilder mit der Aufschrift Rauchen verboten aufstellen.

Belüfteter Bereich

- Sicherstellen, dass der Bereich offen ist oder ausreichend belüftet wird, bevor das System geöffnet oder mit offener Flamme gearbeitet wird.
- Belüftung während des Zeitraums, in dem die Arbeiten durchgeführt werden, dauerhaft gewährleisten.
- Sicherstellen, dass die Belüftung freigesetztes Kältemittel sicher verteilt und vorzugsweise nach außen in die Atmosphäre ableitet.

Prüfungen am Kältesystem

- Wenn Elektrokomponenten ausgetauscht werden, darauf achten, dass sie für den jeweiligen Zweck geeignet sind und die korrekte Spezifikation aufweisen.
- Die Wartungs- und Servicerichtlinien des Herstellers jederzeit befolgen.
- In Zweifelsfällen die technische Abteilung des Herstellers um Unterstützung bitten.
- Die folgenden Prüfungen an Installationen durchführen, die brennbare Kältemittel verwenden:
 - Die Füllmenge ist für die Größe des Raums geeignet, in dem die kältemittelführenden Teile installiert sind.
 - Die Belüftungsanlage und die Auslässe funktionieren einwandfrei und sind nicht blockiert.
 - Wenn ein indirekter Kältekreislauf verwendet wird, den Sekundärkreislauf auf Kältemittel prüfen.
 - Die Kennzeichnung der Anlage ist dauerhaft sichtbar und lesbar. Unleserliche Kennzeichnungen und Schilder austauschen.
 - Kältemittelleitungen oder -komponenten so installieren, dass sie nicht mit Substanzen in Kontakt kommen, die Korrosion der kältemittelführenden Komponenten bewirken. Dies gilt nicht, wenn die Komponenten aus Materialien bestehen, die inhärent korrosionsbeständig oder in angemessener Weise vor Korrosion geschützt sind.

Prüfungen an elektrischen Geräten

- Die Reparatur und Instandhaltung von Elektrokomponenten beinhaltet anfängliche Sicherheitsprüfungen und Inspektionsverfahren für die Komponenten.
- Wenn ein Fehler festgestellt wird, der die Sicherheit beeinträchtigen kann, die Stromversorgung nicht mit dem Schaltkreis verbinden, bis der Fehler zufriedenstellend behoben wurde.

- Wenn sich der Fehler nicht sofort beheben lässt, der Betrieb aber fortgesetzt werden muss, eine geeignete vorläufige Lösung umsetzen. Dies ist dem Eigentümer der Anlage mitzuteilen, damit alle betroffenen Parteien unterrichtet werden.
- Anfängliche Sicherheitsprüfungen umfassen die folgenden Elemente:
 - Kondensatoren werden entladen. Sicherstellen, dass dieser Vorgang auf sichere Weise erfolgt, um die Möglichkeit der Funkenbildung auszuschließen.
 - Bei der Befüllung, Entleerung oder Spülung des Systems darauf achten, dass keine spannungsführenden Elektrokomponenten und Kabel freiliegen.
 - Die Erdverbindung ist durchgängig.

2.4.2 Reparaturen an abgedichteten Komponenten

- Bei Reparaturarbeiten an geschlossenen Komponenten alle Stromversorgungen von der Anlage, an der die Arbeiten durchgeführt werden, trennen, bevor abgedichtete Abdeckungen usw. entfernt werden.
- Wenn es absolut erforderlich ist, während der Wartung eine Stromversorgung der Anlage herzustellen, eine dauerhafte Dichtheitsprüfung am kritischsten Punkt durchführen, um eine potenziell gefährliche Situation identifizieren zu können.
- Besondere Aufmerksamkeit ist bezüglich der folgenden Punkte geboten, um sicherzustellen, dass das Gehäuse durch Arbeiten an den Elektrokomponenten nicht so verändert wird, dass der Schutzgrad beeinträchtigt ist. Dazu gehören Schäden an Kabeln, übermäßig viele Verbindungen, Anschlüsse, die nicht gemäß der ursprünglichen Spezifikation hergestellt wurden, Beschädigungen an Dichtungen, fehlerhafter Einbau von Kabelverschraubungen usw.
- Sicherstellen, dass das Gerät sicher montiert ist.
- Sicherstellen, dass die Qualität von Dichtungen oder Dichtungsmaterialien nicht so weit beeinträchtigt ist, dass sie das Eintreten brennbarer Atmosphären nicht mehr verhindern.
- Darauf achten, dass Ersatzteile den Spezifikationen des Herstellers entsprechen.

Hinweis

Beachten, dass die Verwendung von Silikondichtmittel die Effektivität bestimmter Dichtheitstester beeinträchtigt. Eigensichere Komponenten vor Arbeiten an solchen Komponenten nicht isolieren.

2.4.3 Reparaturen an eigensicheren Komponenten

- Keine dauerhaften induktiven oder kapazitiven Lasten am Schaltkreis anlegen, ohne zu gewährleisten, dass diese die für die verwendete Anlage zulässige Spannung und Stromstärke nicht überschreiten.
- Eigensichere Komponenten sind die einzigen Teile, an denen in Gegenwart einer brennbaren Atmosphäre gearbeitet werden darf, während sie spannungsführend sind.
- Darauf achten, dass das Prüfgerät entsprechend bemessen ist.
- Komponenten ausschließlich gegen die vom Hersteller angegebenen Teile austauschen.
- Andere Teile können aufgrund einer Undichtheit zur Entzündung des Kältemittels in der Atmosphäre führen.

2.4.4 Verkabelung

- Sicherstellen, dass die Verkabelung nicht durch Verschleiß, Korrosion, übermäßigen Druck, Vibrationen, scharfe Kanten oder andere unerwünschte Auswirkungen der Umgebung beeinträchtigt wird. Bei dieser Prüfung sind auch die Auswirkungen von Alterung oder dauerhaften Vibrationen durch Quellen, wie etwa Verdichter oder Ventilator, zu berücksichtigen.

2.4.5 Nachweis brennbarer Kältemittel

- Unter keinen Umständen potenzielle Zündquellen bei der Suche nach Kältemittelundichtheiten verwenden.
- Keinen Halogenbrenner (oder ein anderer Dichtheitstester, der eine offene Flamme verwendet) verwenden.

2.4.6 Methoden der Erkennung von Undichtheiten

- Elektronische Dichtheitstester können für die Suche nach Kältemittelundichtheiten verwendet werden. Ihre Empfindlichkeit ist jedoch im Fall von brennbaren Kältemitteln eventuell nicht ausreichend, oder sie müssen erneut kalibriert werden. Die Ausrüstung für die Dichtheitsprüfung in einem kältemittelfreien Bereich kalibrieren.
- Sicherstellen, dass der Dichtheitstester keine potenzielle Zündquelle darstellt und für das verwendete Kältemittel geeignet ist.
- Ausrüstung für den Dichtheitstest auf einen Prozentsatz der UEG des Kältemittels einstellen und gemäß dem verwendeten Kältemittel kalibrieren, und den entsprechende Prozentsatz des Gases (maximal 25 %) bestätigen.
- Flüssigkeiten für den Dichtheitstest eignen sich für die meisten Kältemittel. Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigungsmitteln vermeiden, da das Chlor mit dem Kältemittel reagiert und zu Korrosion der Kupferrohre führt.
- Wenn eine Undichtheit vermutet wird, alle offenen Flammen beseitigen/löschen.
- Wenn eine Kältemittelundichtheit festgestellt wird und Lötarbeiten erforderlich sind, das gesamte Kältemittel aus dem System absaugen oder in einem Teil des Systems in ausreichender Entfernung von der Undichtheit (mithilfe von Absperrventilen) isolieren.
- Bei Geräten, die brennbare Kältemittel enthalten, das System im Anschluss vor dem und während des Lötverfahren(s) mit sauerstofffreiem Stickstoff (OFN) spülen.

2.4.7 Entfernung und Evakuierung

- Wenn der Kältekreislauf geöffnet wird, um Reparaturen – oder andere Arbeiten – durchzuführen, können herkömmliche Verfahren zum Einsatz kommen. Bei brennbaren Kältemitteln ist die Befolgung bewährter Praktiken jedoch erforderlich, um die Entflammbarkeit zu berücksichtigen.
- Das folgende Verfahren ist anzuwenden:
 - Kältemittel entfernen.
 - Den Kreislauf mit inertem Gas spülen.
 - Evakuieren.
 - Wiederum mit inertem Gas spülen.
 - Den Kreislauf durch Schneiden oder Löten öffnen.
- Die Kältemittelfüllung muss in geeignete Auffangflaschen abgesaugt werden.
- Bei Geräten, die brennbare Kältemittel enthalten, das System mit OFN spülen, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Dieses Verfahren ggf. mehrmals wiederholen.

- Druckluft oder Sauerstoff eignen sich nicht zum Spülen von Kältemittelsystemen.
- Geräte mit brennbaren Kältemitteln werden gespült, indem das System zuerst evakuiert wird. Danach wird das Vakuum im System mit OFN gebrochen und bis zum Betriebsdruck gefüllt. Dann wird der sauerstofffreie Stickstoff OFN in die Atmosphäre abgelassen und anschließend wird erneut evakuiert. Das Verfahren solange wiederholen, bis im System kein Kältemittel mehr vorhanden ist.
- Bei der letzten OFN-Füllung wird das System bis zum atmosphärischen Druck entlüftet, um die Arbeiten durchführen zu können. Dieses Verfahren ist unbedingt erforderlich, wenn Lötarbeiten an den Leitungen durchgeführt werden sollen.
- Sicherstellen, dass der Auslass für die Vakuumpumpe nicht zu Zündquellen geschlossen ist, und dass eine ausreichende Entlüftung vorhanden ist.

2.4.8 Befüllungsverfahren

- Abgesehen von herkömmlichen Befüllungsverfahren die folgenden Vorgaben beachten:
 - Sicherstellen, dass bei Verwendung der Befüllungsausrüstung keine Verunreinigung durch unterschiedliche Kältemittel erfolgt. Darauf achten, dass Schläuche oder Leitungen möglichst kurz sind, um die Menge des darin enthaltenen Kältemittels auf ein Minimum zu beschränken.
 - Darauf achten, dass Flaschen aufrechtstehend aufbewahrt werden.
 - Sicherstellen, dass das Kältesystem geerdet ist, bevor das System mit Kältemittel befüllt wird.
 - Das System nach der Befüllung kennzeichnen (sofern dies noch nicht erfolgt ist).
 - Darauf achten, dass das Kältesystem nicht überfüllt ist.
- Vor der erneuten Befüllung des Systems eine Druckprüfung mit OFN durchführen.
- Das System muss bei Abschluss der Befüllung, aber vor der Inbetriebnahme, einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden.
- Eine weitere Dichtheitsprüfung vor Verlassen des Standorts durchführen.

2.4.9 Außerbetriebnahme

- Vor Durchführung dieses Verfahrens macht sich der Techniker unbedingt mit der Ausrüstung und ihren Eigenschaften vertraut.
- Das gesamte Kältemittel sicher aus dem System absaugen.
- Bevor diese Arbeiten durchgeführt werden, eine Öl- und Kältemittelprobe für den Fall entnehmen, dass vor der Wiederverwendung des aufgefangenen Kältemittels eine Analyse erforderlich ist.
- Vor Beginn der Arbeiten sicherstellen, dass Strom zur Verfügung steht.
- Der Techniker muss sich mit der Ausrüstung und ihrem Betrieb vertraut machen.
- Das System elektrisch isolieren.
- Vor Aufnahme des Verfahrens sicherstellen, dass:
 - bei Bedarf mechanische Ausrüstung für die Handhabung der Kältemittelflaschen zur Verfügung steht,
 - komplette persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung steht und korrekt verwendet wird,
 - der Absaugprozess jederzeit von einem kompetenten Mitarbeiter überwacht wird,
 - die Absaugausrüstung und die Flaschen den relevanten Normen entsprechen.
- Das Kältesystem nach Möglichkeit evakuieren.

- Sicherstellen, dass sich die Flasche auf der Waage befindet, bevor die Absaugung erfolgt.
- Die Absauganlage gemäß den Anweisungen des Herstellers starten und betreiben.
- Die Flaschen nicht übermäßig befüllen (maximal 80 Vol.-% Flüssigkeitsfüllung).
- Den maximalen Arbeitsdruck der Flasche nicht überschreiten, auch nicht vorübergehend.
- Wenn die Flaschen korrekt befüllt wurden und das Verfahren abgeschlossen ist, sicherstellen, dass die Flaschen und die Ausrüstung umgehend vom Standort entfernt und alle Absperrventile an der Ausrüstung geschlossen werden.
- Abgesaugtes Kältemittel nicht in ein anderes Kältesystem füllen, bevor es gereinigt und geprüft wurde.

2.4.10 Kennzeichnung

- Die Ausrüstung mit einer Kennzeichnung versehen, aus der hervorgeht, dass sie außer Betrieb genommen wurde und das Kältemittel abgesaugt wurde. Die Kennzeichnung datieren und unterzeichnen.
- Bei Geräten, die brennbare Kältemittel enthalten, sicherstellen, dass die Kennzeichnungen auf der Ausrüstung darauf hinweisen, dass sie brennbares Kältemittel enthalten.

2.4.11 Absaugung

- Wenn Kältemittel zwecks Wartung oder Außerbetriebnahme aus einem System abgesaugt wird, empfiehlt es sich, das gesamte Kältemittel sicher abzusaugen.
- Bei der Umfüllung von Kältemittel in Flaschen sicherstellen, dass ausschließlich geeignete Flaschen zur Kältemittelabsaugung zum Einsatz kommen.
- Sicherstellen, dass eine ausreichende Anzahl an Flaschen zur Verfügung steht, um die gesamte Systemfüllung aufzunehmen.
- Alle verwendeten Flaschen müssen für die Absaugung von Kältemittel bestimmt sein und eine Kennzeichnung aufweisen, aus der hervorgeht, dass sie für jenes Kältemittel geeignet sind (d. h. Spezialflaschen für die Kältemittelabsaugung).
- Die Flaschen müssen mit einem Überdruckventil und dazugehörigen Absperrventilen ausgestattet sein, die uneingeschränkt funktionsfähig sind.
- Leere Absaugflaschen werden evakuiert und vor der Absaugung möglichst gekühlt.
- Die Absaugausrüstung muss einen einwandfreien Funktionszustand aufweisen. Zudem müssen Anweisungen für die Verwendung der Ausrüstung vorliegen, und sie muss sich für die Absaugung aller relevanten Kältemittel eignen, ggf. einschließlich brennbarer Kältemittel.
- Außerdem müssen kalibrierte Waagen in einwandfreiem Funktionszustand bereitstehen.
- Schläuche müssen leckfreie Trennkupplungen aufweisen und sich in einem einwandfreien Funktionszustand befinden.
- Vor Verwendung der Absauganlage sicherstellen, dass sie einen zufriedenstellenden Betriebszustand aufweist und ordnungsgemäß instandgehalten wurde, und dass alle Elektrokomponenten abgedichtet sind, um eine Entzündung im Fall der Freisetzung von Kältemittel zu verhindern. In Zweifelsfällen Rücksprache mit dem Hersteller nehmen.
- Das abgesaugte Kältemittel ist in einer geeigneten Absaugflasche mit dem relevanten Abfalltransportschein an den Kältemittellieferanten zurückzusenden. Kältemittel in Absauganlagen und insbesondere in Flaschen keinesfalls mischen.
- Wenn Verdichter oder Verdichteröle entfernt werden müssen, sicherstellen, dass sie bis zu einem akzeptablen Niveau evakuiert wurden, damit kein brennbares Kältemittel in dem Schmiermittel zurückbleibt.

- Das Evakuierungsverfahren ist vor Rücksendung des Verdichters an den Lieferanten durchzuführen.
- Eine Elektroheizung darf nur am Verdichtergehäuse zum Einsatz kommen, um dieses Verfahren zu beschleunigen.
- Öl muss fachmännisch dem System entnommen werden.

2.4.12 Sonstige Sicherheitshinweise

- Vor Öffnung der Ventile eine gelötete, geschweißte oder mechanische Verbindung herstellen, damit das Kältemittel zwischen den Kältesystemteilen fließen kann.
- Wenn brennbare Kältemittel verwendet werden, die Kältemittelleitung schützen oder ummanteln, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden (IEC/EN 60335-2-40/A1).
- Leitungen so schützen, dass sie beim Transport des Produkts nicht berührt oder zum Tragen genutzt werden (IEC/EN 60335-2-40/A1).
- Wenn brennbare Kältemittel zum Einsatz kommen, sind Niedrigtemperatur-Lötlegierungen, wie etwa Blei-Zinn-Legierungen, für die Leitungsanschlüsse nicht zulässig (IEC/EN 60335-2-40/A1).
- Bördelverbindungen im Freien installieren.

2.5 Qualifikationsanforderungen des Personals

2.5.1 Elektrofachkraft

Alle elektrotechnischen Arbeiten ausschließlich von autorisierten Elektrofachkräften durchführen lassen.

Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse besitzt hinsichtlich

- des Einschaltens, Abschaltens, Freischaltens, Erdens und Kennzeichnen von Stromkreisen und Geräten,
- der ordnungsgemäßen Wartung und Anwendung von Schutzeinrichtungen entsprechend festgelegter Sicherheitsstandards,
- der Notversorgung von Verletzten.

2.5.2 Kältefachkraft

Alle kältetechnischen Tätigkeiten dürfen ausschließlich von Kältefachkräften ausgeführt werden.

Eine Kältefachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung (Mechatroniker für Kältetechnik bzw. Kälteanlagenbauer) oder Zertifizierung (Sachkundenachweis Kategorie 1 oder 2) ausreichende Kenntnisse besitzt hinsichtlich

- der Dichtheitskontrolle von Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase in einer Menge von 5 t CO₂-Äquivalent oder mehr enthalten, die nicht Bestandteil von Schäumen sind, es sei denn, es handelt sich um eine hermetisch geschlossene Einrichtung, die als solche gekennzeichnet ist und fluorierte Treibhausgase in einer Menge von weniger als 10 t CO₂-Äquivalent enthält,

Hinweis

Zertifikatsinhaber der Kategorie 2 dürfen Dichtheitskontrollen nur ausführen, sofern nicht in den fluorierte Treibhausgase enthaltenden Kältemittelkreislauf eingegriffen wird.

- der Rückgewinnung von Kältemittel,
- der Installation,

- der Reparatur, Instandhaltung oder Wartung
- und der Stilllegung von Kühlaggregaten, die fluoridierte Treibhausgase enthalten.

Hinweis

Zertifikatsinhaber der Kategorie 2 dürfen die oben genannten Tätigkeiten ausführen, sofern sie Kälteanlagen mit weniger als 3 kg fluoridierte Treibhausgasen oder, soweit es sich um hermetisch geschlossene Systeme handelt, die als solche gekennzeichnet sind, mit weniger als 6 kg fluoridierte Treibhausgasen betreffen.

2.6 Transport und Lagerung

Die Lieferung sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Transportschäden sofort dem Fachhändler mitteilen. Im Falle eines Transportschadens von einer Installation des Geräts im Sinne der Betriebssicherheit absehen.

- Klimageräte der SX-Serie (R32) trocken lagern.
- Im verpackten Zustand lagern.

Das Verpackungsmaterial fachgerecht entsorgen. Um Erstickungsgefahren vorzubeugen, die Kunststoffverpackungen von Kindern fernhalten und nach dem Öffnen entsorgen.

Außengeräte transportieren

- Das Gerät mit mindestens zwei Personen tragen.
- Die rechte Seite des Außengeräts, von vorn aus betrachtet (Ausblasseite), ist schwerer.
- Die Person, die das Gerät rechts anhebt, muss diesen Umstand berücksichtigen. Die Person, die das Gerät links trägt, fasst den Griff am Frontpaneel des Geräts mit der rechten Hand und die Ecksäule des Geräts mit der linken Hand an.

2.7 Ersatzteile und Zubehör


Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen und -zubehör. Originalersatzteile sowie von der Firma STULZ GmbH zulässige Ersatzteile/Zubehör dienen der Sicherheit.

3 Produktbeschreibung


Die Klimageräte wurden für die Klimatisierung von mehreren Einzelräumen konzipiert. Privaträume sowie kleinere gewerbliche Räume können gekühlt und geheizt werden. Die Innengeräte laufen flüsterleise. Die Außengeräte sind mit der energieeffizienten Inverter-Technologie ausgestattet und arbeiten sicher bis zu einer Außentemperatur von $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$. An jedes Außengerät können 2 bis 4 Innengeräte angeschlossen werden. Das Außengerät verfügt über einen Silent Mode.

Weitere Eigenschaften von SRK-Wandgeräten:

- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A).
- Große Wurfweite (bis zu 17 m).
- Individuell einstellbare Pendellamellen.
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar.
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft.
- Adapterplatine SC-BIKN2-E in das Gerät integrierbar.
- Eingebauter Präsenzmelder für Energiesparfunktionen (nur bei Gerätemodellen SRK-ZSX-WF).
- Betrieb mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 (GWP 675).

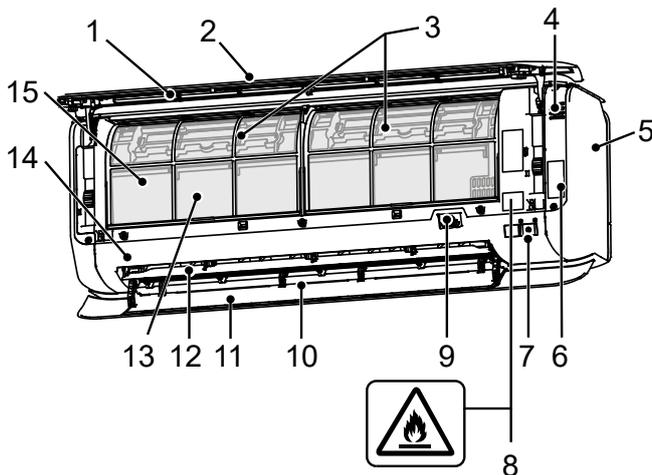

Modell Innengerät: SRK50ZSX-WF

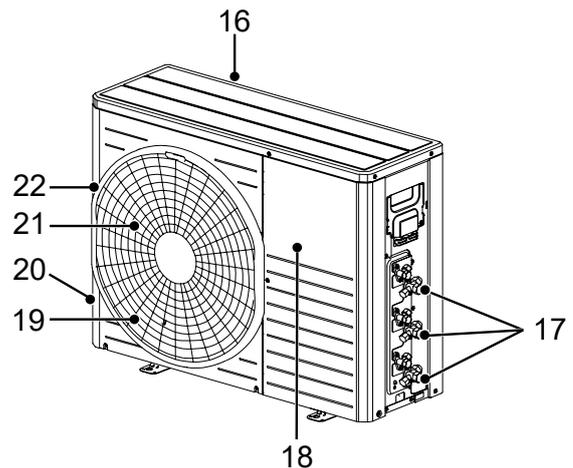

Modell Außengerät: SCM50ZS-W

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Lufteinlassklappe	2	Lufteinlass
3	Luftfilter	4	Raumtemperaturfühler
5	Typenschild	6	QR-Code
7	ON/OFF-Taste	8	Warnsymbol brennbares Kältemittel (R32)
9	Präsenzmelder (nur bei Gerätemodellen SRK-ZSX-WF)	10	Luftauslass
11	Luftleitlamelle	12	Pendellamelle
13	Wärmetauscher	14	Ventilator
15	Luftfilter	16	Lufteinlass (Rückseite)
17	Service-Ventile	18	Etikett Modellname
19	Luftaustritt	20	Wärmetauscher
21	Ventilator	22	seitlicher Lufteinlass

4 Technische Daten

4.1 Wandgeräte SRK15–50ZS-WF

SRK-ZS						
Modell Innengerät	SRK15ZS-WF	SRK20ZS-WF	SRK25ZS-WF	SRK35ZS-WF	SRK50ZS-WF	
Anschließbare Außengeräte SCM-ZS-W	30 / 41		30 ³⁾ / 40 / 41 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100		50 / 60 / 71 / 80 / 100	
Technische Daten Innengerät						
Kühlleistung (min.–max.)	kW	1,5	2,0 (0,9–2,9)	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (1,1–3,7)	5,0 (1,3–5,5)
Heizleistung (min.–max.)	kW	2,0	2,7 (0,9–4,3)	3,2 (0,9–4,5)	4,0 (0,9–5,0)	5,8 (1,3–6,6)
Abmessungen, Gewichte, Paneel, Farbe						
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230
Gewicht Innengerät	kg	9,5	9,5	9,5	9,5	10,0
Paneelbezeichnung		o	o	o	o	o
Abmessung Paneel (HxBxT)	mm	o	o	o	o	o
Gewicht Paneel	kg	o	o	o	o	o
Farbe, äquivalent	RAL	Signalweiß (9003)	Signalweiß (9003)	Signalweiß (9003)	Signalweiß (9003)	Signalweiß (9003)
Elektrische Daten und Anschlüsse						
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Spannungseinspeisung		am Außengerät	am Außengerät	am Außengerät	am Außengerät	am Außengerät
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät/Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm ²					nur bei Kabelfernbedienung, LIYCY 2x0,75
Kältemittel-, Kondensatleitungen, Kanalanschlüsse, Filter						
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25	25	25	25	25
max. Höhenunterschied zw. AG und IG / allen IG ¹⁾	m	15/25	15–20/25	15–20/25	15–20/25	15–20/25
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent				R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂		
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 12/Ø 1/2"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	o	o	o	o	o
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT)	mm	o	o	o	o	o
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT)	mm	o	o	o	o	o
Frischluf-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ventilator						
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4	4	4	4	4
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen	m ³ /h	300/354/420/558	300/354/420/558	300/354/480/594	300/336/522/678	354/444/594/726
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen	m ³ /h	354/390/510/600	354/390/510/600	354/402/522/678	336/420/660/738	444/546/672/834
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	keine Daten vorhanden	8	8	9	10
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	o	o	o	o	o
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	19/22/25/34	19/22/25/34	19/23/28/36	19/26/30/40	22/28/36/46
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	19/23/29/36	19/23/29/36	19/24/30/39	19/25/36/41	24/31/37/46
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	48/50	48/50	50/53	54/56	59/60
Ventilator						
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung				RC-E5 ²⁾ /RC-EX3/RCH-E3 ²⁾		
Fernbedienung inklusive				Infrarotfernbedienung		
WLAN-Adapter inklusive				WLAN-Adapter im Innengerät integriert		

- JA
- o NEIN

¹⁾ Leitungslängen und Höhenunterschiede abhängig vom Außengerät, siehe Außengerät.

²⁾ Lamellensteuerung links/rechts nicht verfügbar.

³⁾ Gilt nicht für SRK35ZS-WF.

4.2 Wandgeräte SRK20–60ZSX-WF

SRK-ZS						
Modell Innengerät		SRK20ZSX-WF	SRK25ZSX-WF	SRK45ZSX-WF	SRK50ZSX-WF	SRK60ZSX-WF
Anschließbare Außengeräte SCM-ZS-W		40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100			50 / 60 / 71 / 80 / 100	60 / 71 / 80 / 100
Technische Daten Innengerät						
Kühlleistung (min.–max.)	kW	2,0 (0,9–3,4)	2,5 (0,9–3,4)	3,5 (0,9–4,5)	5,0 (1,0–6,2)	6,1 (1,0–6,9)
Heizleistung (min.–max.)	kW	2,7 (0,8–5,5)	3,2 (0,8–6,0)	4,3 (0,8–6,8)	6,0 (0,8–8,2)	6,8 (0,8–8,8)
Abmessungen, Gewichte, Paneel, Farbe						
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220
Gewicht Innengerät	kg	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Paneelbezeichnung		o	o	o	o	o
Abmessung Paneel (HxBxT)	mm	o	o	o	o	o
Gewicht Paneel	kg	o	o	o	o	o
Elektrische Daten und Anschlüsse						
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Spannungseinspeisung		am Außengerät	am Außengerät	am Außengerät	am Außengerät	am Außengerät
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät/Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm ²	nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75				
Kältemittel-, Kondensatleitungen, Kanalanschlüsse, Filter						
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25	25	25	25	25
max. Höhenunterschied zw. AG und IG / allen IG ¹⁾	m	15–20/25	15–20/25	15–20/25	15–20/25	15–20/25
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent		R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂				
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 10/Ø 1/2"	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 12/Ø 1/2"	Ø 12/Ø 1/2"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	o	o	o	o	o
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT)	mm	o	o	o	o	o
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT)	mm	o	o	o	o	o
Frischluf-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ventilator						
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4	4	4	4	4
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen	m ³ /h	300/360/546/678	300/402/600/732	300/438/648/786	324/468/744/858	324/534/804/978
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen	m ³ /h	324/432/618/732	324/468/660/768	324/516/708/834	372/588/858/1.038	372/654/822/1.068
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	keine Daten vorhanden	13	14	15	17
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	o	o	o	o	o
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	19/24/31/38	19/25/33/39	19/26/35/43	22/31/39/44	22/33/41/48
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	19/25/33/38	19/27/34/40	19/28/35/42	23/33/41/46	23/34/42/47
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	53/55	55/56	58/58	59/62	62/63
Regelung						
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung		RC-E5 ²⁾ /RC-EX3/RCH-E3 ²⁾				
Fernbedienung inklusive		Infrarotfernbedienung				
WLAN-Adapter inklusive		WLAN-Adapter im Innengerät integriert				

- JA
- NEIN

¹⁾ Leitungslängen und Höhenunterschiede abhängig vom Außengerät, siehe Außengerät.

²⁾ Lamellensteuerung links/rechts nicht verfügbar.

4.3 Wandgeräte SRK71, 80ZR-WF

SRK-ZR-WF			
Modell Innengerät		SRK71ZR-WF	SRK80ZR-WF
Anschließbare Außengeräte SCM-ZS-W		71 / 80 / 100	100
Technische Daten Innengerät			
Kühlleistung (min.-max.)	kW	7,1 (2,3-7,8)	8,0 (2,3-9,7)
Heizleistung (min.-max.)	kW	8,0 (2,0-10,8)	9,0 (2,1-11,2)
Abmessungen, Gewichte, Paneel			
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	339x1.197x262	339x1.197x262
Gewicht Innengerät	kg	15,5	16,5
Paneelbezeichnung		o	o
Abmessung Paneel (HxBxT)	mm	o	o
Gewicht Paneel	kg	o	o
Elektrische Daten und Anschlüsse			
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Spannungseinspeisung		am Außengerät	am Außengerät
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm ²	4x1,5	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät/Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm ²	nur bei Kabelfernbedienung, LIYCY 2x0,75	nur bei Kabelfernbedienung, LIYCY 2x0,75
Kältemittel-, Kondensatleitungen, Kanalschlüsse, Filter			
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25	25
max. Höhenunterschied zw. AG und IG/alle IG ¹⁾	m	15-20/25	20/25
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent			R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 16/Ø 5/8"	Ø 16/Ø 5/8"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen	alle Leitungen
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	o	o
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 16	Ø 16
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT)	mm	o	o
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT)	mm	o	o
Frischluf-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	o/o	o/o
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter		•/•	•/•
Ventilator			
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4	4
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen	m ³ /h	624/972/1.116/1.230	624/1.050/1.212/1.410
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen	m ³ /h	798/1.038/1.188/1.530	810/1.104/1.278/1.590
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	17	17
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	o	o
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	25/37/41/44	26/39/44/47
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	28/35/39/46	29/36/41/47
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	58/60	60/62
Regelung			
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung			RC-E5 ²⁾ /RC-EX3A/RCH-E3 ²⁾
Fernbedienung inklusive			Infrarotfernbedienung
WLAN-Adapter inklusive			WLAN-Adapter im Innengerät integriert

- JA
- o NEIN

¹⁾ Leitungslängen und Höhenunterschiede abhängig vom Außengerät, siehe Außengerät.

²⁾ Lamellensteuerung links/rechts nicht verfügbar.

4.4 Kanalgeräte SRR25–60ZS-W

SRR-ZS-W					
Modell Innengerät		SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	SRR50ZS-W	SRR60ZS-W
Anschließbare Außengerätegrößen SCM-ZS-W		40/45/50/60/71/80/100	40/45/50/60/71/80/100	50/60/71/80/100	60/71/80/100
Technische Daten Innengerät					
Kühlleistung (min.–max.)	kW	2,5 (0,9–3,2)	3,5 (0,9–4,1)	5,0 (1,7–5,3)	6,0 (1,7–6,1)
Heizleistung (min.–max.)	kW	2,9 (0,9–4,4)	4,2 (1,0–5,2)	5,8 (1,0–6,1)	6,8 (1,0–7,0)
Abmessungen, Gewichte, Panel					
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT)	mm	200x750x500	200x750x500	200x950x500	200x950x500
Gewicht Innengerät	kg	20,5	20,5	24,0	24,0
Panelbezeichnung	o	o	o	o	o
Abmessung Panel (HxBxT)	mm	o	o	o	o
Gewicht Panel	kg	o	o	o	o
Elektrische Daten und Anschlüsse					
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Kabel zw. Außen-Innengerät, mind.	mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät/Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm²	nur bei Kabelfernbedienung, LYCY 2x0,75			
Kältemittel-, Kondensatleitungen, Kanalschlüsse, Filter					
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25	25	25	25
max. Höhenunterschied zw. AG und IG/alle IG ¹⁾	m	15–20/25	15–20/25	15–20/25	15–20/25
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent		R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂			
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 12/Ø 1/2"	Ø 12/Ø 1/2"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen			
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	600	600	600	600
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25
Kanalschluss Saugseite (HxBxT)	mm	160x660x30	160x660x30	160x860x30	160x860x30
Kanalschluss Druckseite (HxBxT)	mm	99x660x30	99x660x30	99x860x30	99x860x30
Frischluf-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	o/o	o/o	o/o	o/o
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Enzym-Filter	•/o	•/o	•/o	•/o	•/o
Ventilator					
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4	4	4	4
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen	m³/h	270/390/480/570	300/420/510/600	450/600/660/810	480/630/690/870
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen	m³/h	360/480/540/600	450/510/570/630	510/660/750/840	540/690/780/900
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	o	o	o	o
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	35	35	50	50
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	21/26/28/31	22/27/30/33	25/30/33/35	27/32/34/37
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	23/28/30/33	24/29/32/34	28/33/36/38	29/34/37/39
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	56/59	57/60	59/61	60/63
Regelung					
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung		RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3			
Fernbedienung inklusive		Infrarotfernbedienung			

- JA
- o NEIN

¹⁾ Leitungslängen und Höhenunterschiede abhängig vom Außengerät, siehe Außengerät.

4.5 Deckenkassetten FDTC25, 35VH1 und FDTC50, 60VH

FDTC-1VH					
Modell Innengerät		FDTC25VH1	FDTC35VH1	FDTC50VH	FDTC60VH
Anschließbare Außengerätegrößen SCM-ZS-W		40/45/50/60/71/80/100	40/45/50/60/71/80/100	50/60/71/80/100	60/71/80/100
Technische Daten Innengerät					
Kühlleistung (min.-max.)	kW	2,5 (0,9-3,2)	3,5 (0,9-4,3)	5,0 (1,1-5,6)	5,6 (1,1-6,3)
Heizleistung (min.-max.)	kW	2,9 (0,9-4,0)	4,3 (0,9-4,6)	5,4 (0,6-6,3)	6,7 (0,6-6,7)
Abmessungen, Gewichte, Paneel					
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT)	mm	248x570x570	248x570x570	248x570x570	248x570x570
Gewicht Innengerät	kg	14,0	14,0	14,0	14,0
Paneelbezeichnung		TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E	TC-PSA-5AW-E
Paneeltyp		Standardpaneel	Standardpaneel	Standardpaneel	Standardpaneel
Anzahl indiv. einstellbarer Lamellen	STK	4	4	4	4
Abmessung Paneel (HxBxT)	mm	10x620x620	10x620x620	10x620x620	10x620x620
Gewicht Paneel	kg	2,5	2,5	2,5	2,5
Elektrische Daten und Anschlüsse					
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Spannungseinspeisung		am Außengerät	am Außengerät	am Außengerät	am Außengerät
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät/Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm ²			LYCY 2x0,75	
Kältemittel-, Kondensatleitungen, Kanalanschlüsse, Filter					
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25	25	25	25
max. Höhenunterschied zw. AG und IG/alle IG ¹⁾	m	15-20/25	15-20/25	15-20/25	15-20/25
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent				R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂	
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 12/Ø 1/2"	Ø 12/Ø 1/2"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	850	850	850	850
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 25	Ø 25	Ø 25	Ø 25
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT)	mm	o	o	o	o
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT)	mm	o	o	o	o
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert	mm			optional TC-OAS-E2 + TC-OAD-E/3 Anschlüsse à 100x100	
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)		•	•	•	•
Ventilator					
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4	4	4	4
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Kühlen	m ³ /h	360/420/450/510	390/450/480/540	420/540/660/780	420/540/660/780
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Heizen	m ³ /h	390/450/510/570	420/480/540/600	420/540/660/780	420/540/660/780
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	3,5	3,5	4,0	4,0
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	o	o	o	o
Schallleistungspegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	27/30/34/38	29/32/36/39	27/35/40/44	27/35/40/44
Schallleistungspegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	28/32/36/39	30/34/38/41	27/35/40/44	27/35/40/44
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	51/53	52/54	59/59	59/59
Regelung					
Kabel-/Touch-/Einfache Kabel-/Infrarotfernbedienung				RC-E5 ²⁾ /RC-EX3A/RCH-E3 ²⁾ /RCN-TC-5AW-E3	
Präsenzmelder				LB-TC-5W-E	

- JA
- NEIN

¹⁾ Leitungslängen und Höhenunterschiede abhängig vom Außengerät, siehe Außengerät.

²⁾ Komfortpaneel und Präsenzmelder ohne Funktion.

4.6 Kanalgeräte FDUM50VH

FDUM-VH		
Modell Innengerät		FDUM50VH
Anschließbare Außengerätegrößen SCM-ZS-W		50 / 60 / 71 / 80 / 100
Technische Daten Innengerät		
Kühlleistung (min.-max.)	kW	5,0 (1,1-5,6)
Heizleistung (min.-max.)	kW	5,4 (0,6-6,3)
Abmessung, Gewichte, Paneel		
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT)	mm	280x750x635
Gewicht Innengerät	kg	29,0
Paneelbezeichnung		o
Abmessung Paneel (HxBxT)	mm	o
Gewicht Paneel	kg	o
Elektrische Daten und Anschlüsse		
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE
Spannungseinspeisung		am Außengerät
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm ²	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät/Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm ²	LiYCY 2x0,75
Kältemittel-, Kondensatleitungen, Kanalanschlüsse, Filter		
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25
max. Höhenunterschied zw. AG und IG/alle IG ¹⁾	m	15-20/25
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent		R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 12/Ø 1/2"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	600
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 25
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT)	mm	200x660x30
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT)	mm	170x680x30
Frischluf-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	Ø 150/Ø 125
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)		siehe optionales Zubehör
Ventilator		
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Kühlen	m ³ /h	480/540/600/780
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Heizen	m ³ /h	480/540/600/780
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	o
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	35/100
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	26/29/32/37
Schalldruckpegel Lo/Me/Hi/PHi (gem. JIS) Heizen	dB(A)	26/29/32/37
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (PHi)	dB(A)	60/60
Regelung		
Kabel-/Touch-/Einfache Kabel-/Infrarotfernbedienung		RC-E5 ²⁾ /RC-EX3A/RCH-E3 ²⁾ /RCN-KIT4-E2
Präsenzmelder		LB-KIT2

- JA
- o NEIN

¹⁾ Leitungslängen und Höhenunterschiede abhängig vom Außengerät, siehe Außengerät.

²⁾ Präsenzmelder ohne Funktion.

4.7 Deckenunterbaugeräte FDE50VH

FDE-VH		
Modell Innengerät		FDE50VH
Anschließbare Außengerätegrößen SCM-ZS-W		50 / 60 / 71 / 80 / 100
Technische Daten Innengerät		
Kühlleistung (min.-max.)	kW	5,0 (1,1-5,6)
Heizleistung (min.-max.)	kW	5,4 (0,6-6,3)
Abmessung, Gewichte, Panel		
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT)	mm	210x1.070x690
Gewicht Innengerät	kg	28,0
Panelbezeichnung		o
Abmessung Panel (HxBxT)	mm	o
Gewicht Panel	kg	o
Elektrische Daten und Anschlüsse		
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE
Spannungseinspeisung		am Außengerät
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm ²	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät/Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm ²	L1YCY 2x0,75
Kältemittel-, Kondensatleitungen, Kanalschlüsse, Filter		
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25
max. Höhenunterschied zw. AG und IG(alle IG ¹⁾)	m	15-20/25
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent		R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 12/Ø 1/2"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	o
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 20
Kanalschluss Saugseite (HxBxT)	mm	o
Kanalschluss Druckseite (HxBxT)	mm	o
Frischluf-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	o
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)		•
Ventilator		
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Kühlen	m ³ /h	420/540/600/780
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi) Heizen	m ³ /h	420/540/600/780
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	7,5
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	o
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	31/36/38/46
Schalldruckpegel (Lo/Me/Hi/PHi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	31/36/38/46
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (PHi)	dB(A)	60/60
Regelung		
Kabel-/Touch-/Einfache Kabel-/Infrarotfernbedienung		RC-E5 ²⁾ /RC-EX3A/RCH-E3 ²⁾ /RCN-E-E3
Präsenzmelder		LB-E ²⁾

- JA
- o NEIN

¹⁾ Leitungslängen und Höhenunterschiede abhängig vom Außengerät, siehe Außengerät.

²⁾ Präsenzmelder ohne Funktion.

* Der Präsenzmelder kann nicht zusammen mit der Infrarotfernbedienung betrieben werden. Dafür muss der externe Präsenzmelder LB-KIT2 verwendet werden.

4.8 Truhengeräte SRF25, 35ZS-W und SRF50ZSX-W

SRF-ZMX				
Modell Innengerät		SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZS-W
Anschließbare Außengeräte SCM-ZS-W		40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100	40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100	50 / 60 / 71 / 80 / 100
Technische Daten Innengerät				
Kühlleistung (min.-max.)	kW	2,5 (0,9-3,1)	3,5 (1,2-5,6)	5,0 (1,1-5,6)
Heizleistung (min.-max.)	kW	2,9 (0,8-3,7)	4,5 (0,8-5,2)	6,0 (0,8-7,4)
Abmessungen, Gewichte, Paneel				
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	600x860x238	600x860x238	600x860x238
Gewicht Innengerät	kg	18,0	19,0	19,0
Paneelbezeichnung	o	o	o	o
Abmessung Paneel (HxBxT)	mm	o	o	o
Gewicht Paneel	kg	o	o	o
Elektrische Daten und Anschlüsse				
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Spannungseinspeisung		am Außengerät	am Außengerät	am Außengerät
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät/Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm ²	nur bei Kabelfernbedienung, LIYCY 2x0,75	nur bei Kabelfernbedienung, 2x0,75	nur bei Kabelfernbedienung, LIYCY 2x0,75
Kältemittel-, Kondensatleitungen, Kanalanschlüsse, Filter				
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25	25	25
max. Höhenunterschied zw. AG und IG(Allen IG 1)	m	15-20/25	15-20/25	15-20/25
Kältemittel/Treibhauspotential (GWP)			R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂	
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 10/Ø 3/8"	Ø 12/Ø 1/2"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	o	o	o
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø ID 16	Ø ID 16	Ø ID 16
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT)	mm	o	o	o
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT)	mm	o	o	o
Frischluf-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	o/o	o/o	o/o
Luffilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Enzym-Filter		•/•	•/•	•/•
Ventilator				
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4	4	4
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen	m ³ /h	384/402/456/540	384/438/468/552	396/444/576/690
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen	m ³ /h	396/462/492/630	444/486/498/642	458/564/600/720
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	o	o	o
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	o	o	o
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	25/29/32/38	29/33/35/40	28/33/38/46
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	29/33/35/39	33/35/36/41	32/38/41/46
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	50/51	51/52	58/58
Regelung				
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung			RC-E5/RC-EX1/RCH-E3	
Fernbedienung inklusive			Infrarotfernbedienung	

- JA
- o NEIN

¹⁾ Leitungslängen und Höhenunterschiede abhängig vom Außengerät, siehe Außengerät.

4.9 Außengeräte SCM30–100ZS-W

Außengeräte SCM30ZS-W, SCM40ZS-W und SCM45ZS-W

SCM-ZS-W				
Modell Außengerät		SCM30ZS-W	SCM40ZS-W	SCM45ZS-W
Kühlleistung (min.–max.)	kW	3,0 (1,4–5,0)	4,0 (1,5–5,9)	4,5 (1,5–6,4)
Heizleistung (min.–max.)	kW	4,0 (1,0–5,7)	4,5 (1,0–6,3)	5,3 (1,0–6,5)
Technische Daten Außengerät				
Anzahl Innengeräte, min./max.	Stück	2/2	2/2	2/2
kombinierbares Innengerät (Modellgröße)		15 / 20 / 25 ¹⁾	20 / 25 / 35	20 / 25 / 35
Anschlussleistung Innengeräte min/max.	kW	3,0/5,0	4,0/6,0	4,5/7,0
Wirkungsgrad				
Kühlen EER		5,77	5,00	4,69
Heizen COP		5,41	5,42	5,00
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie				
für Innengerätekombination		2x SRK15ZS-WF	2x SRK20ZSX-W	SRK20ZSX-W + SRK25ZSX-W
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Kühlen SEER/Heizen SCOP		8,60/4,80	9,10/4,70	9,10/4,70
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C	kW	3,0/3,3	4,0/4,1	4,5/4,1
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	123/962	154/1.222	174/1.222
Einsatzbereich				
Außentemperatur Kühlbetrieb	°C	-15 bis +46	-15 bis +46	-15 bis +46
Außentemperatur Heizbetrieb	°C	-15 bis +24	-15 bis +24	-15 bis +24
Elektrische Daten				
Spannungsversorgung (am Außengerät)	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Leistungsaufnahme Kühlen (min.–max.)	kW	0,52 (0,32–1,60)	0,80 (0,34–2,10)	0,96 (0,34–2,30)
Leistungsaufnahme Heizen (min.–max.)	kW	0,74 (0,25–1,49)	0,83 (0,25–1,48)	1,06 (0,25–1,48)
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom	A	2,5/3,4/3,4	3,5/3,7/3,7	4,3/4,7/4,7
Absicherung, träge (z. B. NEOZED)	A	16	16	16
Kabel, Einspeisung, mind.	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Kältemittelleitungen, Kältemittel, Kältemaschinenöl				
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	2x Ø 6/Ø 1/4"	2x Ø 6/Ø 1/4"	2x Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	2x Ø 10/Ø 3/8"	2x Ø 10/Ø 3/8"	2x Ø 10/Ø 3/8"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen
Leitungslänge gesamt (alle Innengeräte), max.	m	30	30	30
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25	25	25
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max.	m	15/15	15/15	15/15
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent			R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂	
Kältemittelmenge (vorgefüllt)	kg	1,25	1,4	1,4
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis	m	30	20	20
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitslsg.	kg	•	0,02	0,02
Kältemiteleinstritzung		Exp.Ventil+Kapillare	Exp.Ventil+Kapillare	Exp.Ventil+Kapillare
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt	Typ/l	FW50S/0,32	MB75/0,45	MB75/0,45
Verdichteranzahl	Stück	1	1	1
Regelung, Ventilator, Abmaße, Gewichte				
Selbstdiagnosesystem		•	•	•
Ventilator	Stück	1	1	1
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen	m ³ /h	1.950/1.950	1.950/1.950	1.950/1.950
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	•	•	•
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	49/51	49/51	50/52
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	44/45	44/46	44/46
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	62/64	62/64	63/65
Abmessungen (HxBxT)	mm	595x870x290	595x870x290	595x870x290
Gewicht Außengerät	kg	35,5	40,0	40,0

• JA

¹⁾ Nur Anschluss von Innengeräten SRK-ZS-WF möglich.

Außengeräte SCM41ZS-W, SCM50ZS-W und SCM60ZS-W

SCM-ZS-W				
Modell Außengerät				
		SCM41ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W
Kühlleistung (min.-max.)	kW	4,0 (1,4-6,3)	5,0 (1,7-7,1)	6,0 (1,7-7,5)
Heizleistung (min.-max.)	kW	4,5 (1,0-6,9)	6,0 (1,0-7,5)	6,8 (1,0-7,8)
Technische Daten Außengerät				
Anzahl Innengeräte, min./max.	Stück	2/3	2/3	2/3
kombinierbares Innengerät (Modellgröße)		15 / 20 / 25 / 35 ¹⁾	20 / 25 / 35 / 50	20 / 25 / 35 / 50 / 60
Anschlussleistung Innengeräte min./max.	kW	4,0/7,0	5,0/8,5	6,0/11,0
Wirkungsgrad				
Kühlen EER		5,56	4,90	4,55
Heizen COP		5,56	5,17	4,86
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie				
für Innengerätekombination		3x SRK15ZS-WF	3x SRK20ZSX-W	3x SRK20ZSX-W
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Kühlen SEER/Heizen SCOP		9,20/4,60	8,80/4,60	8,80/4,60
Pdesign@ 35°C/Pdesignh@ -10°C	kW	4,0/3,4	5,00/4,70	6,00/4,70
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	153/1.034	199/1.430	239/1.430
Einsatzbereich				
Außentemperatur Kühlbetrieb	°C	-15 bis +46	-15 bis +46	-15 bis +46
Außentemperatur Heizbetrieb	°C	-15 bis +24	-15 bis +24	-15 bis +24
Elektrische Daten				
Spannungsversorgung (am Außengerät)	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Leistungsaufnahme Kühlen (min.-max.)	kW	0,72 (0,32-1,65)	1,02 (0,43-2,15)	1,32 (0,43-2,28)
Leistungsaufnahme Heizen (min.-max.)	kW	0,81 (0,25-1,58)	1,16 (0,32-2,50)	1,40 (0,32-2,80)
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom	A	3,3/3,7/3,7	4,5/5,1/5,0	5,8/6,1/5,0
Absicherung, träge (z. B. NEOZED)	A	16	16	16
Kabel, Einspeisung, mind.	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Kältemittelleitungen, Kältemittel, Kältemaschinenöl				
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	3x Ø 6/Ø 1/4"	3x Ø 6/Ø 1/4"	3x Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	3x Ø 10/Ø 3/8"	3x Ø 10/Ø 3/8"	3x Ø 10/Ø 3/8"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen
Leitungslänge gesamt (alle Innengeräte), max.	m	40	40	40
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25	25	25
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max.	m	15/15	15/15	15/15
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent			R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂	
Kältemittelmenge (vorgefüllt)	kg	1,60	1,8	1,8
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis	m	40	40	40
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitslsg.	kg	•	•	•
Kältemittelspritzung			Exp.Ventil+Kapillare	
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt	Typ/l	FW50S/0,32	MB75/0,45	MB75/0,45
Verdichteranzahl	Stück	1	1	1
Regelung, Ventilator, Abmaße, Gewichte				
Selbstdiagnosesystem		•	•	•
Ventilator	Stück	1	1	1
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen	m ³ /h	2.460/2.460	2.460/2.460	2.460/2.460
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	•	•	•
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	49/52	49/52	50/52
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	43/44	43/44	43/44
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	62/64	62/64	62/64
Abmessungen (HxBxT)	mm	640x915x290	640x915x290	640x915x290
Gewicht Außengerät	kg	42,5	48,5	48,5

• JA

¹⁾ Nur Anschluss von Innengeräten SRK-ZS-WF möglich.

Außengeräte SCM71ZS-W, SCM80ZS-W und SCM100ZS-W

SCM-ZS-W				
Modell Außengerät		SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZS-W
Kühlleistung (min.-max.)	kW	7,1 (1,8-8,8)	8,0 (1,8-9,2)	10,0 (1,7-11,5)
Heizleistung (min.-max.)	kW	8,6 (1,1-9,4)	9,3 (1,1-9,8)	10,5 (0,9-11,5)
Technische Daten Außengerät				
Anzahl Innengeräte, min./max.	Stück	2/4	2/4	2 ¹⁾ /5 ²⁾
kombinierbares Innengerät (Modellgröße)		20 / 25 / 35 / 50 / 60 / 71	20 / 25 / 35 / 50 / 60 / 71	20 / 25 / 35 / 50 / 60 / 71 / 80
Anschlussleistung Innengeräte min/max.	kW	7,0/12,5	8,0/13,5	9,0/16
Wirkungsgrad				
Kühlen EER		5,00	4,71	3,7
Heizen COP		4,91	4,77	4,41
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie				
für Innengerätekombination		4x SRK20ZSX-W	4x SRK20ZSX-W	5x SRK20ZS-W
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A+/A++	A+/A++	A+/A+
Kühlen SEER/Heizen SCOP		8,30/4,60	8,20/4,60	6,60/4,10
Pdesign@ 35°C/Pdesign@ -10°C	kW	7,1/6,7	8,0/6,7	10,0/6,8
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	300/2.038	342/2.038	531/2.325
Einsatzbereich				
Außentemperatur Kühlbetrieb	°C	-15 bis +46	-15 bis +46	-15 bis +46
Außentemperatur Heizbetrieb	°C	-15 bis +24	-15 bis +24	-15 bis +24
Elektrische Daten				
Spannungsversorgung (am Außengerät)	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Leistungsaufnahme Kühlen (min.-max.)	kW	1,42 (0,48-2,75)	1,70 (0,48-2,83)	2,70 (0,48-3,65)
Leistungsaufnahme Heizen (min.-max.)	kW	1,75 (0,35-3,00)	1,95 (0,35-3,12)	2,38 (0,37-2,90)
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom	A	6,2/7,8/5,0	7,5/8,6/5,0	12,4/10,9/5,0
Absicherung, träge (z. B. NEOZED)	A	16	16	25
Kabel, Einspeisung, mind.	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x4,0
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Kältemittelleitungen, Kältemittel, Kältemaschinenöl				
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	4x Ø 6/Ø 1/4"	4x Ø 6/Ø 1/4"	5x Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	4x Ø 10/Ø 3/8"	4x Ø 10/Ø 3/8"	5x Ø 10/Ø 3/8"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen	alle Leitungen	alle Leitungen
Leitungslänge gesamt (alle Innengeräte), max.	m	70	70	75
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	25	25	25
Höhendifferenz, Außengerät höher/liefer, max.	m	20/20	20/20	20/20
Kältemittel/GWP/CO ₂ -Äquivalent			R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO ₂	
Kältemittelmenge (vorgefüllt)	kg	2,55	2,55	2,98
Kältemittelfüllung für Leitungslänge bis	m	30	30	40
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitslsg.	kg	0,02	0,02	0,02
Kältemittelleinspritzung		Exp.Ventil+Kapillare	Exp.Ventil+Kapillare	Exp.Ventil+Kapillare
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt	Typ/l	MB75/0,675	MB75/0,675	MB75/0,675
Verdichteranzahl	Stück	1	1	1
Regelung, Ventilator, Abmaße, Gewichte				
Selbstdiagnosesystem		•	•	•
Ventilator	Stück	1	1	1
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen	m ³ /h	3.000/3.360	3.360/3.360	4.500/4.500
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	o	o	o
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	50/54	54/54	54/59
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	45/50	46/50	49/50
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	63/67	66/67	67/72
Abmessungen (HxBxT)	mm	750x953x340	750x953x340	945x970x370
Gewicht Außengerät	kg	61,0	61,0	73

• JA

¹⁾ Anschluss von 2 Innengeräten ist möglich wenn: 1 Innengerät vom Typ ZR-WF, 2x SRK-ZSX-W, SRK-ZSX-W + FDE50VH, SRK-ZSX-WF + SRF35, 50ZS(X)-WF oder FDE50VH + SRF35, 50ZS(X)-WF verwendet werden.

²⁾ Anschluss von 5 Innengeräten ist möglich wenn beide Bedingungen erfüllt werden: Maximal 4 Geräte vom Typ SRK-ZSX-WF, SRF35, 50ZS(X)-WF oder FDE50VH bzw. keine der folgenden Kombinationen verwendet wird: 20+20+20+20+71; 20+20+20+20+80; 20+20+20+25+71; 20+20+20+50+50.

5 Systemaufbau

5.1 Kompatibilität



Modell Außengerät		SCM30ZS-W	SCM40ZS-W	SCM45ZS-W	SCM41ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W	SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZS-W
	SRK15ZS-WF	●			●					
	SRK20ZS-WF	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK25ZS-WF	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK35ZS-WF		●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK50ZS-WF					●	●	●	●	●
	SRK71ZR-WF							●	●	●
	SRK80ZR-WF									●
	SRK20ZSX-WF		●	●		●	●	●	●	●
	SRK25ZSX-WF		●	●		●	●	●	●	●
	SRK35ZSX-WF		●	●		●	●	●	●	●
	SRK50ZSX-WF					●	●	●	●	●
	SRK60ZSX-WF						●	●	●	●
	FDTC25VH1		●	●		●	●	●	●	●
	FDTC35VH1		●	●		●	●	●	●	●
	FDTC50VH					●	●	●	●	●
	FDTC60VH						●	●	●	●
	SRR25ZS-W		●	●		●	●	●	●	●
	SRR35ZS-W		●	●		●	●	●	●	●
	SRR50ZS-W					●	●	●	●	●
	SRR60ZS-W						●	●	●	●
	FDUM50VH					●	●	●	●	
	FDE50VH					●	●	●	●	
	SRF25ZS-W		●	●		●	●	●	●	●
	SRF35ZS-W		●	●		●	●	●	●	●
	SRF50ZSX-W					●	●	●	●	●

5.2 Einschränkungen Innengerätekombinationen SCM100ZS-W

Anz. angeschlossener Innengeräte	Beschreibung																																																
2	zulässige Kombinationen: <ul style="list-style-type: none"> – Kombination beinhaltet mind. 1 SRK-ZR – SRK-ZSX + SRK-ZSX – SRK-ZSX + FDE50 – SRK-ZSX + SRF35/50 – FDE50 + SRF50 																																																
3	keine Einschränkungen																																																
4	keine Einschränkungen																																																
5	zulässige Kombinationen: <ul style="list-style-type: none"> – max. 4 Geräte vom Modell SRK-ZSX, SRF35/50, FDE50 + 1 weiteres Gerät Bsp.: 2 x SRK-ZSX + 2 x SRF50 + 1 x SRK-ZS unzulässige Kombinationen: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="7">kombinierte Innengeräte-Leistungsgrößen</th> <th>Insg.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td><td>+</td><td>20</td><td>+</td><td>20</td><td>+</td><td>20</td><td>+</td><td>71</td><td>151</td> </tr> <tr> <td>20</td><td>+</td><td>20</td><td>+</td><td>20</td><td>+</td><td>20</td><td>+</td><td>80</td><td>160</td> </tr> <tr> <td>20</td><td>+</td><td>20</td><td>+</td><td>20</td><td>+</td><td>25</td><td>+</td><td>71</td><td>156</td> </tr> <tr> <td>20</td><td>+</td><td>20</td><td>+</td><td>20</td><td>+</td><td>50</td><td>+</td><td>50</td><td>160</td> </tr> </tbody> </table>	kombinierte Innengeräte-Leistungsgrößen							Insg.	20	+	20	+	20	+	20	+	71	151	20	+	20	+	20	+	20	+	80	160	20	+	20	+	20	+	25	+	71	156	20	+	20	+	20	+	50	+	50	160
kombinierte Innengeräte-Leistungsgrößen							Insg.																																										
20	+	20	+	20	+	20	+	71	151																																								
20	+	20	+	20	+	20	+	80	160																																								
20	+	20	+	20	+	25	+	71	156																																								
20	+	20	+	20	+	50	+	50	160																																								

5.3 Einsatzgrenzen

(1) Messdaten unter folgenden Bedingungen:

Betrieb	Innenlufttemperatur		Außenlufttemperatur		Standard
	Trockenkugelttemperatur	Feuchtkugelttemperatur	Trockenkugelttemperatur	Feuchtkugelttemperatur	
Kühlen	27°C	19°C	35°C	24°C	ISO-T1 JIS B8616
Heizen	20°C	-	7°C	6°C	

(2) Dieses Klimagerät wird hergestellt und geprüft nach folgendem Standard: ISO-T1 „UNITARY AIR-CONDITIONERS“.

(3) Bezugsdaten für Schall siehe Kapitel 7 Schalldruck und Schalleistungspegel auf Seite 72.

Position		Modelle Außengeräte		SCM30ZS-W	SCM40ZS-W	SCM45ZS-W
Innentemperatur	Kühlbetrieb	+18 °C bis +32 °C				
	Heizbetrieb	+15 °C bis +30 °C				
Außentemperatur	Kühlbetrieb	-15 °C bis +46 °C				
	Heizbetrieb	-15 °C bis +24 °C	-15 °C bis +46 °C			
Anschließbare Innengeräte	Anzahl	2				
	Anschlussleistung	3,0–5,0 kW	4,0–6,0 kW	4,5–7,0 kW		
Kältemittelleitungslänge (Gesamtsystem)		max. 30 m				
Kältemittelleitungslänge (zu einem Gerät)		max. 25 m				
Höhendifferenz zwischen Außengerät und Innengerät	Außengerät liegt höher	max. 15 m				
	Außengerät liegt tiefer	max. 15 m				
Höhendifferenz zwischen Innengeräten		max. 25 m				
Spannungsversorgung	Spannungsschwankung	+/- 10 % der Nennspannung				
	Spannungseinbruch während des Starts	+/- 15 % der Nennspannung				
	Intervallungleichheit	+/- 3 % der Nennspannung				
START/STOPP-Frequenz des Verdichters	Zyklusdauer (von Stopp zu Stopp oder von Start zu Start)	min. 6 Minuten				
	Stopp-Intervall	min. 3 Minuten				
Netzkabellänge		18 m ¹⁾				

1) Bei den Kabelspezifikationen wird davon ausgegangen, dass ein Kabelkanal aus Metall oder Kunststoff mit maximal drei Kabeln pro Kabelkanal verwendet wird und der Spannungsabfall 2 % beträgt. Bei einer Installation unter anderen Bedingungen beachten Sie bitte Ihre internen Vorgaben für die Verkabelung. Passen Sie diese an die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften an.

Modelle Außengeräte		SCM41	SCM50	SCM60	SCM71	SCM80	SCM100
Position		ZS-W	ZS-W	ZS-W	ZS-W	ZS-W	ZS-W
Innentemperatur	Kühlbetrieb	+18 °C bis +32 °C					
	Heizbetrieb	+15 °C bis +30 °C					
Außentemperatur	Kühlbetrieb	-15 °C bis +46 °C					
	Heizbetrieb	-15 °C bis +24 °C	-15 °C bis +46 °C				
Anschließbare Innengeräte	Anzahl	2-3			2-4		2-5 ²⁾
	Anschlussleistung	4,0-7,0 kW	5,0-8,5 kW	6,0-11,0 kW	7,0-12,5 kW	8,0-13,5 kW	9,0-16,0 kW
Kältemittelleitungslänge (Gesamtsystem)		max. 40 m			max. 70 m		max. 75 m
Kältemittelleitungslänge (zu einem Gerät)		max. 25 m					
Höhendifferenz zwischen Außengerät und Innengerät	Außengerät liegt höher	max. 15 m	max. 15 m		max. 20 m		
	Außengerät liegt tiefer	max. 15 m	max. 15 m		max. 20 m		
Höhendifferenz zwischen Innengeräten		max. 25 m					
Spannungsversorgung	Spannungsschwankung	+/- 10 % der Nennspannung					
	Spannungseinbruch während des Starts	+/- 15 % der Nennspannung					
	Intervallungleichheit	+/- 3 % der Nennspannung					
START/STOPP-Frequenz des Verdichters	Zyklusdauer (von Stopp zu Stopp oder von Start zu Start)	min. 8 Minuten	min. 10 Minuten		min. 8 Minuten		
	Stopp-Intervall	min. 3 Minuten					
Netzkabellänge		17 m ¹⁾	17 m ¹⁾		32 m ¹⁾		


1) Bei den Kabelspezifikationen wird davon ausgegangen, dass ein Kabelkanal aus Metall oder Kunststoff mit maximal drei Kabeln pro Kabelkanal verwendet wird und der Spannungsabfall 2 % beträgt. Bei einer Installation unter anderen Bedingungen beachten Sie bitte Ihre internen Vorgaben für die Verkabelung. Passen Sie diese an die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften an.

2) Siehe „5.2 Einschränkungen Innengerätekombinationen SCM100ZS-W“ auf Seite 35.

5.4 Multisplit-System

Systemaufbau und Funktion

- Bei der SX-Serie können modellabhängig bis zu 4 Innengeräte angeschlossen werden.
- Die Innengeräte werden ausgehend vom Außengerät mit einer separaten Flüssigkeits- bzw. Saugleitung versehen. Jedem Innengerät ist ein elektronisch regelndes Expansionsventil zugeordnet. Die Expansionsventile sowie Service-Ventile befinden sich im Außengerät.
- Die Innengeräte können individuell mit Infrarotfernbedienung (bzw. optional auch Kabelfernbedienung) gesteuert werden. Parallelbetrieb von mehreren Geräten über eine Kabelfernbedienung oder Infrarotfernbedienung ist möglich.

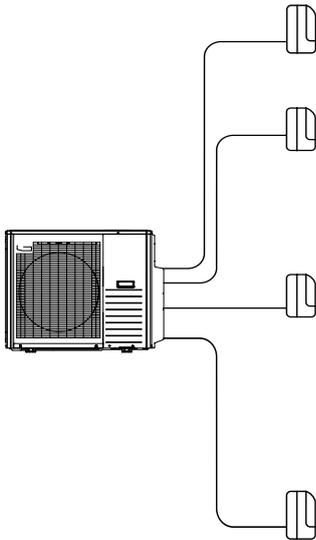


6 Leistungskorrektur

6.1 Korrektur der Kälte- und Heizleistung

Korrektur der Kälte- und Heizleistung gemäß nachstehender Bedingungen. Die Kälte- und Heizleistung kann auf folgende Weise bestimmt werden.

$$\text{Nettoleistung} = \text{Leistung laut Spezifikation} \times \text{Korrekturfaktor}$$

(1) Temperatur-Korrekturfaktor für Kälte- und Heizleistung

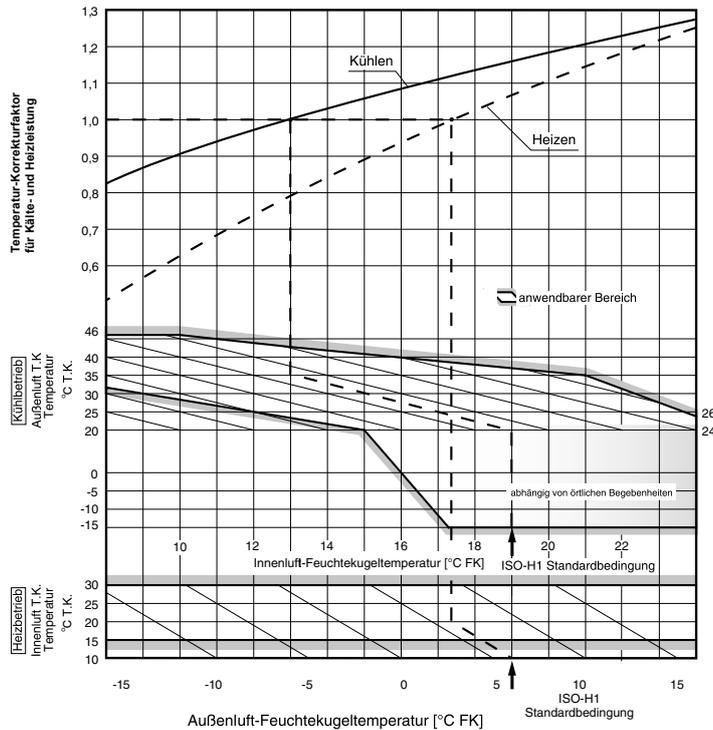

(2) Korrekturfaktor für Kühl- und Heizleistung in Abhängigkeit von der Länge der Kältemittelleitungen (eine Richtung)

Die Werte für die Kühl- und Heizleistung sind abhängig von der Länge der Kältemittelleitungen zwischen Innengerät und Außengerät (eine Richtung) zu korrigieren.

Mittlere Kältemittelleitungslänge [m]	7	10	15	20	25
Kühlbetrieb	1,00	0,99	0,975	0,965	0,95
Heizbetrieb	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

(3) Korrekturfaktor für Vereisung des Außengeräte-Wärmetauschers bei Heizbetrieb

Zusätzlich zu den vorstehenden Korrekturen (1) und (2) muss die Heizleistung abhängig von der Vereisungsgefahr am Außengerätewärmetauscher korrigiert werden.

Lufteinlasstemperatur des Außengerätes [°C FK]	-15	-10	-9	-7	-5	-3	-1	1	3	5 oder mehr
Korrekturfaktor	0,95	0,95	0,94	0,93	0,91	0,88	0,86	0,87	0,92	1,00

Berechnung der Kühlleistung

Beispiel: Die Netto-Kühlleistung des Modells SCM60ZS-W (3 x SRK25ZSX-WF) mit einer Kältemittelleitungslänge von 10 m und einer Innenluft-Feuchtekugeltemperatur von 19,0°C FK und einer Außenluft-Trockenkugeltemperatur von 35°C TK ergibt eine Netto-Kühlleistung von:

$$\text{Netto-Kühlleistung} = (2,0 \times 3) \times 0,99 \times 1,0 = 5,94 \text{ kW}$$

nach Innengerätekominationstabelle (Siehe Kombinationstabellen Innengeräte)
 Außengerät : SCM60ZS-W
 Innengerät : 3 x SRK25ZSX-WF

Kältemittel-leitungslänge 10 m

Lufttemperatur-Korrekturfaktor

6.2 Leistungsverteilung Innengerätekombinationen im Betrieb

- Die kombinierten Innengeräte werden in den nachfolgenden Tabellen mit Nummer abgekürzt.
Beispiel: SRK20ZSX-WF → 20 SRK25ZSX-WF → 25
- Die Innengerätekapazität wird raumweise angezeigt. Wenn die maximale Kapazität des Außengeräts überschritten verteilt sich die angeforderte Leistung proportional.

ACHTUNG

Sachschaden durch unzulässige Innengerätekombination.

- Anzahl angeschlossener Innengeräte und angeschlossene Innengeräteleistung gemäß Einsatzgrenzen beachten.

6.2.1 Außengerät SCM30ZS-W und Innengeräte SRK-ZS-WF

<Kühlbetrieb>

Innengeräte- kombination		Kühlleistung (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte- Kühlleistung		Gesamtleistung			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	15	1.50	-	1.4	1.5	2.2	320	350	710	1.8	1.7	1.6
	20	2.00	-	1.4	2.0	2.9	320	510	930	2.6	2.5	2.4
	25	2.50	-	1.4	2.5	3.1	320	710	990	3.6	3.5	3.3
2 Innen- geräte	15 + 15	1.50	1.50	1.6	3.0	4.4	320	520	1280	2.7	2.5	2.4
	15 + 20	1.29	1.71	1.6	3.0	4.9	320	520	1520	2.7	2.5	2.4
	15 + 25	1.13	1.88	1.6	3.0	5.0	320	520	1600	2.7	2.5	2.4
	20 + 20	1.50	1.50	1.6	3.0	5.0	320	520	1600	2.7	2.5	2.4
	20 + 25	1.33	1.67	1.6	3.0	5.0	320	520	1600	2.7	2.5	2.4
	25 + 25	1.50	1.50	1.6	3.0	5.0	320	520	1600	2.7	2.5	2.4

<Heizbetrieb>

Innengeräte- kombination		Heizleistung (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte- Heizleistung		Gesamtleistung			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	15	2.0	-	1.0	2.0	3.2	250	510	940	2.4	2.3	2.2
	20	3.0	-	1.0	3.0	4.3	250	780	1260	3.7	3.6	3.4
	25	3.4	-	1.0	3.4	4.5	250	910	1310	4.4	4.2	4.0
2 Innen- geräte	15 + 15	2.00	2.00	1.1	4.0	5.7	250	740	1490	3.5	3.4	3.2
	15 + 20	1.71	2.29	1.1	4.0	5.7	250	740	1490	3.5	3.4	3.2
	15 + 25	1.50	2.50	1.1	4.0	5.7	250	740	1490	3.5	3.4	3.2
	20 + 20	2.00	2.00	1.1	4.0	5.7	250	740	1490	3.5	3.4	3.2
	20 + 25	1.78	2.22	1.1	4.0	5.7	250	740	1490	3.5	3.4	3.2
	25 + 25	2.00	2.00	1.1	4.0	5.7	250	740	1490	3.5	3.4	3.2

6.2.2 Außengerät SCM40ZS-W und Innengeräte

Außengerät SCM40ZS-W und Innengerät(e) SRK**ZSX-WF

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)		Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	2.00	-	1.5	2.0	3.4	340	430	930	2.2	2.1	2.0
	25	2.50	-	1.5	2.5	3.8	340	600	1110	3.0	2.9	2.8
	35	3.50	-	1.5	3.5	4.5	340	1000	1470	4.7	4.5	4.3
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	1.7	4.0	5.9	340	800	2100	3.7	3.5	3.4
	20 + 25	1.78	2.22	1.7	4.0	5.9	340	800	2100	3.7	3.5	3.4
	20 + 35	1.45	2.55	1.7	4.0	5.9	340	800	2100	3.7	3.5	3.4
	25 + 25	2.00	2.00	1.7	4.0	5.9	340	800	2100	3.7	3.5	3.4
	25 + 35	1.67	2.33	1.7	4.0	5.9	340	800	2100	3.7	3.5	3.4

<Heizbetrieb>

Innengeräte-kombination		Heizleistung (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)		Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	3.0	-	1.0	3.0	4.5	250	680	1140	3.2	3.1	3.0
	25	3.4	-	1.0	3.4	4.9	250	790	1270	3.7	3.5	3.4
	35	4.5	-	1.0	4.5	5.4	250	1140	1470	5.3	5.1	4.8
2 Innen- geräte	20 + 20	2.25	2.25	1.2	4.5	6.3	250	830	1480	3.8	3.7	3.5
	20 + 25	2.00	2.50	1.2	4.5	6.3	250	830	1480	3.8	3.7	3.5
	20 + 35	1.64	2.86	1.2	4.5	6.3	250	830	1480	3.8	3.7	3.5
	25 + 25	2.25	2.25	1.2	4.5	6.3	250	830	1480	3.8	3.7	3.5
	25 + 35	1.88	2.63	1.2	4.5	6.3	250	830	1480	3.8	3.7	3.5

Außengerät SCM40ZS-W und jedes/alle Innengerät(e) außer SRK**ZSX-WF-Modelle

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)		Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	2.00	-	1.5	2.0	3.1	340	510	990	2.5	2.4	2.3
	25	2.50	-	1.5	2.5	3.4	340	710	1120	3.4	3.2	3.1
	35	3.50	-	1.5	3.5	4.1	340	1190	1570	5.5	5.3	5.0
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	1.7	4.0	5.4	340	1000	1920	4.6	4.4	4.2
	20 + 25	1.78	2.22	1.7	4.0	5.6	340	1000	2100	4.6	4.4	4.2
	20 + 35	1.45	2.55	1.7	4.0	5.6	340	1000	2100	4.6	4.4	4.2
	25 + 25	2.00	2.00	1.7	4.0	5.6	340	1000	2100	4.6	4.4	4.2
	25 + 35	1.67	2.33	1.7	4.0	5.6	340	1000	2100	4.6	4.4	4.2

<Heizbetrieb>

Innengeräte-kombination		Heizleistung (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)		Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	3.00	-	1.0	3.0	3.5	250	780	940	3.8	3.6	3.5
	25	3.40	-	1.0	3.4	4.0	250	910	1120	4.4	4.2	4.1
	35	4.50	-	1.0	4.5	4.8	250	1310	1350	6.4	6.1	5.9
2 Innen- geräte	20 + 20	2.25	2.25	1.2	4.5	5.5	250	990	1270	4.8	4.6	4.4
	20 + 25	2.00	2.50	1.2	4.5	6.3	250	990	1630	4.7	4.5	4.3
	20 + 35	1.64	2.86	1.2	4.5	6.3	250	990	1630	4.6	4.4	4.2
	25 + 25	2.25	2.25	1.2	4.5	6.3	250	990	1630	4.6	4.4	4.2
	25 + 35	1.88	2.63	1.2	4.5	6.3	250	990	1630	4.6	4.4	4.2

6.2.3 Außengerät SCM41ZS-W und Innengeräte SRK-ZS-WF

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung			Gesamtleistung			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	15	1.50	-	-	1.4	1.5	2.2	320	360	740	1.7	1.6	1.6
	20	2.00	-	-	1.4	2.0	2.9	320	530	970	2.5	2.4	2.3
	25	2.50	-	-	1.4	2.5	3.1	320	730	1040	3.5	3.3	3.2
	35	3.50	-	-	1.4	3.5	4.0	320	1120	1330	5.4	5.1	4.9
2 Innen- geräte	15 + 15	1.50	1.50	-	1.5	3.0	4.9	320	550	1400	2.6	2.5	2.4
	15 + 20	1.50	2.00	-	1.5	3.5	5.5	320	700	1600	3.3	3.2	3.1
	15 + 25	1.50	2.50	-	1.5	4.0	5.7	320	910	1650	4.4	4.2	4.0
	15 + 35	1.20	2.80	-	1.5	4.0	5.7	320	910	1650	4.4	4.2	4.0
	20 + 20	2.00	2.00	-	1.5	4.0	5.7	320	910	1650	4.4	4.2	4.0
	20 + 25	1.78	2.22	-	1.5	4.0	5.7	320	910	1650	4.4	4.2	4.0
	20 + 35	1.45	2.55	-	1.5	4.0	5.7	320	910	1650	4.4	4.2	4.0
3 Innen- geräte	35 + 35	2.00	2.00	-	1.5	4.0	5.7	320	910	1650	4.4	4.2	4.0
	15 + 15 + 15	1.33	1.33	1.33	1.6	4.0	6.3	320	720	1650	3.4	3.3	3.2
	15 + 15 + 20	1.20	1.20	1.60	1.6	4.0	6.3	320	720	1650	3.4	3.3	3.2
	15 + 15 + 25	1.09	1.09	1.82	1.6	4.0	6.3	320	720	1650	3.4	3.3	3.2
	15 + 15 + 35	0.92	0.92	2.15	1.6	4.0	6.3	320	720	1650	3.4	3.3	3.2
	15 + 20 + 20	1.09	1.45	1.45	1.6	4.0	6.3	320	720	1650	3.4	3.3	3.2
	15 + 20 + 25	1.00	1.33	1.67	1.6	4.0	6.3	320	720	1650	3.4	3.3	3.2
	15 + 20 + 35	0.86	1.14	2.00	1.6	4.0	6.3	320	720	1650	3.4	3.3	3.2
	20 + 20 + 20	1.33	1.33	1.33	1.6	4.0	6.3	320	720	1650	3.4	3.3	3.2
20 + 20 + 25	1.23	1.23	1.54	1.6	4.0	6.3	320	720	1650	3.4	3.3	3.2	
20 + 25 + 25	1.14	1.43	1.43	1.6	4.0	6.3	320	720	1650	3.4	3.3	3.2	

<Heizbetrieb>

Innengeräte-kombination		Heizleistung (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung			Gesamtleistung			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	15	2.00	-	-	1.0	2.0	3.2	250	550	990	2.6	2.5	2.4
	20	3.00	-	-	1.0	3.0	4.3	250	870	1330	4.1	3.9	3.8
	25	3.40	-	-	1.0	3.4	4.5	250	1010	1390	4.8	4.6	4.4
	35	4.50	-	-	1.0	4.5	5.0	250	1390	1550	6.6	6.3	6.0
2 Innen- geräte	15 + 15	1.70	1.70	-	1.1	3.4	6.6	250	700	1580	3.3	3.2	3.0
	15 + 20	1.67	2.23	-	1.1	3.9	6.6	250	840	1580	4.0	3.8	3.6
	15 + 25	1.69	2.81	-	1.1	4.5	6.6	250	1020	1580	4.8	4.6	4.4
	15 + 35	1.35	3.15	-	1.1	4.5	6.6	250	1020	1580	4.8	4.6	4.4
	20 + 20	2.25	2.25	-	1.1	4.5	6.6	250	1020	1580	4.8	4.6	4.4
	20 + 25	2.00	2.50	-	1.1	4.5	6.6	250	1020	1580	4.8	4.6	4.4
	20 + 35	1.64	2.86	-	1.1	4.5	6.6	250	1020	1580	4.8	4.6	4.4
3 Innen- geräte	35 + 35	2.25	2.25	-	1.1	4.5	6.6	250	1020	1580	4.8	4.6	4.4
	15 + 15 + 15	1.50	1.50	1.50	1.2	4.5	6.9	250	810	1580	3.8	3.7	3.5
	15 + 15 + 20	1.35	1.35	1.80	1.2	4.5	6.9	250	810	1580	3.8	3.7	3.5
	15 + 15 + 25	1.23	1.23	2.05	1.2	4.5	6.9	250	810	1580	3.8	3.7	3.5
	15 + 15 + 35	1.04	1.04	2.42	1.2	4.5	6.9	250	810	1580	3.8	3.7	3.5
	15 + 20 + 20	1.23	1.64	1.64	1.2	4.5	6.9	250	810	1580	3.8	3.7	3.5
	15 + 20 + 25	1.13	1.50	1.88	1.2	4.5	6.9	250	810	1580	3.8	3.7	3.5
	15 + 20 + 35	0.96	1.29	2.25	1.2	4.5	6.9	250	810	1580	3.8	3.7	3.5
	20 + 20 + 20	1.50	1.50	1.50	1.2	4.5	6.9	250	810	1580	3.8	3.7	3.5
20 + 20 + 25	1.38	1.38	1.73	1.2	4.5	6.9	250	810	1580	3.8	3.7	3.5	
20 + 25 + 25	1.29	1.61	1.61	1.2	4.5	6.9	250	810	1580	3.8	3.7	3.5	

6.2.4 Außengerät SCM45ZS-W und Innengeräte

Außengerät SCM45ZS-W und Innengerät(e) SRK**ZSX-WF

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)		Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	2.00	-	1.5	2.0	3.4	340	430	930	2.2	2.1	2.0
	25	2.50	-	1.5	2.5	3.8	340	600	1110	3.0	2.9	2.8
	35	3.50	-	1.5	3.5	4.5	340	1000	1470	4.7	4.5	4.3
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	1.7	4.0	6.2	340	860	2100	4.0	3.8	3.7
	20 + 25	2.00	2.50	1.7	4.5	6.4	340	960	2300	4.5	4.3	4.1
	20 + 35	1.64	2.86	1.7	4.5	6.4	340	960	2300	4.5	4.3	4.1
	25 + 25	2.25	2.25	1.7	4.5	6.4	340	960	2300	4.5	4.3	4.1
	25 + 35	1.88	2.63	1.7	4.5	6.4	340	960	2300	4.5	4.3	4.1
	35 + 35	2.25	2.25	1.7	4.5	6.4	340	960	2300	4.5	4.3	4.1

<Heizbetrieb>

Innengeräte-kombination		Heizleistung (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)		Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	3.0	-	1.0	3.0	4.5	250	680	1140	3.2	3.1	3.0
	25	3.4	-	1.0	3.4	4.9	250	790	1270	3.7	3.5	3.4
	35	4.5	-	1.0	4.5	5.4	250	1140	1470	5.3	5.1	4.8
2 Innen- geräte	20 + 20	2.25	2.25	1.2	4.5	6.5	250	830	1480	3.8	3.7	3.5
	20 + 25	2.36	2.94	1.2	5.3	6.5	250	1060	1480	4.9	4.7	4.5
	20 + 35	1.93	3.37	1.2	5.3	6.5	250	1060	1480	4.9	4.7	4.5
	25 + 25	2.65	2.65	1.2	5.3	6.5	250	1060	1480	4.9	4.7	4.5
	25 + 35	2.21	3.09	1.2	5.3	6.5	250	1060	1480	4.9	4.7	4.5
	35 + 35	2.65	2.65	1.2	5.3	6.5	250	1060	1480	4.9	4.7	4.5

Außengerät SCM45ZS-W und jedes/alle Innengerät(e) außer SRK**ZSX-WF-Modelle

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)		Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	2.00	-	1.5	2.0	3.1	340	510	990	2.5	2.4	2.3
	25	2.50	-	1.5	2.5	3.4	340	710	1120	3.4	3.2	3.1
	35	3.50	-	1.5	3.5	4.1	340	1190	1570	5.5	5.3	5.0
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	1.7	4.0	5.4	340	1050	1920	4.8	4.6	4.4
	20 + 25	2.00	2.50	1.7	4.5	5.6	340	1200	2300	5.5	5.3	5.1
	20 + 35	1.64	2.86	1.7	4.5	5.6	340	1200	2300	5.5	5.3	5.1
	25 + 25	2.25	2.25	1.7	4.5	5.6	340	1200	2300	5.5	5.3	5.1
	25 + 35	1.88	2.63	1.7	4.5	5.6	340	1200	2300	5.5	5.3	5.1
	35 + 35	2.25	2.25	1.7	4.5	5.6	340	1200	2300	5.5	5.3	5.1

<Heizbetrieb>

Innengeräte-kombination		Heizleistung (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)		Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	3.00	-	1.0	3.0	3.5	250	780	940	3.7	3.5	3.4
	25	3.40	-	1.0	3.4	4.0	250	910	1120	4.3	4.1	3.9
	35	4.50	-	1.0	4.5	4.8	250	1310	1350	6.1	5.8	5.6
2 Innen- geräte	20 + 20	2.25	2.25	1.2	4.5	5.5	250	990	1270	4.6	4.4	4.2
	20 + 25	2.36	2.94	1.2	5.3	6.5	250	1280	1630	5.9	5.7	5.4
	20 + 35	1.93	3.37	1.2	5.3	6.5	250	1280	1630	5.9	5.7	5.4
	25 + 25	2.65	2.65	1.2	5.3	6.5	250	1280	1630	5.9	5.7	5.4
	25 + 35	2.21	3.09	1.2	5.3	6.5	250	1280	1630	5.9	5.7	5.4
	35 + 35	2.65	2.65	1.2	5.3	6.5	250	1280	1630	5.9	5.7	5.4

6.2.5 Außengerät SCM50ZS-W und Innengeräte

Außengerät SCM50ZS-W und Innengerät(e) SRK**ZSX-WF

<Kühlbetrieb>

Innengeräte- kombination		Kühlleistung (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)			Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	2.0	–	–	1.7	2.0	2.8	430	500	950	2.4	2.3	2.2
	25	2.5	–	–	1.7	2.5	3.4	430	680	1070	3.2	3.1	3.0
	35	3.5	–	–	1.7	3.5	3.9	430	1010	1230	4.7	4.5	4.3
	50	5.0	–	–	1.7	5.0	5.5	430	1530	2000	7.0	6.7	6.4
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	–	1.8	4.0	5.7	390	750	1750	3.5	3.3	3.2
	20 + 25	2.00	2.50	–	1.8	4.5	5.9	390	990	1910	4.6	4.4	4.2
	20 + 35	1.82	3.18	–	1.8	5.0	6.5	390	1110	2150	5.1	4.9	4.7
	20 + 50	1.43	3.57	–	1.8	5.0	6.5	390	1110	2150	5.1	4.9	4.7
	25 + 25	2.50	2.50	–	1.8	5.0	6.5	390	1110	2150	5.1	4.9	4.7
	25 + 35	2.08	2.92	–	1.8	5.0	6.5	390	1110	2150	5.1	4.9	4.7
	25 + 50	1.67	3.33	–	1.8	5.0	6.5	390	1110	2150	5.1	4.9	4.7
	35 + 35	2.50	2.50	–	1.8	5.0	6.5	390	1110	2150	5.1	4.9	4.7
35 + 50	2.06	2.94	–	1.8	5.0	6.5	390	1110	2150	5.1	4.9	4.7	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	1.67	1.67	1.67	2.1	5.0	7.1	350	1020	2150	4.7	4.5	4.3
	20 + 20 + 25	1.54	1.54	1.92	2.1	5.0	7.1	350	1020	2150	4.7	4.5	4.3
	20 + 20 + 35	1.33	1.33	2.33	2.1	5.0	7.1	350	1020	2150	4.7	4.5	4.3
	20 + 25 + 25	1.43	1.79	1.79	2.1	5.0	7.1	350	1020	2150	4.7	4.5	4.3
	20 + 25 + 35	1.25	1.56	2.19	2.1	5.0	7.1	350	1020	2150	4.7	4.5	4.3
	25 + 25 + 25	1.67	1.67	1.67	2.1	5.0	7.1	350	1020	2150	4.7	4.5	4.3
	25 + 25 + 35	1.47	1.47	2.06	2.1	5.0	7.1	350	1020	2150	4.7	4.5	4.3

<Heizbetrieb>

Innengeräte- kombination		Heizleistung (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)			Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	3.0	–	–	1.0	3.0	3.7	320	780	1100	3.6	3.5	3.3
	25	3.4	–	–	1.0	3.4	4.2	320	950	1240	4.4	4.2	4.0
	35	4.5	–	–	1.0	4.5	5.0	320	1270	1490	5.9	5.6	5.4
	50	5.8	–	–	1.0	5.8	6.5	320	1710	2310	7.9	7.6	7.3
2 Innen- geräte	20 + 20	2.70	2.70	–	1.2	5.4	7.3	290	1050	2500	4.9	4.7	4.5
	20 + 25	2.62	3.28	–	1.2	5.9	7.3	290	1180	2500	5.5	5.2	5.0
	20 + 35	2.18	3.82	–	1.2	6.0	7.3	290	1200	2500	5.6	5.3	5.1
	20 + 50	1.71	4.29	–	1.2	6.0	7.3	290	1200	2500	5.6	5.3	5.1
	25 + 25	3.00	3.00	–	1.2	6.0	7.3	290	1200	2500	5.6	5.3	5.1
	25 + 35	2.50	3.50	–	1.2	6.0	7.3	290	1200	2500	5.6	5.3	5.1
	25 + 50	2.00	4.00	–	1.2	6.0	7.3	290	1200	2500	5.6	5.3	5.1
	35 + 35	3.00	3.00	–	1.2	6.0	7.3	290	1200	2500	5.6	5.3	5.1
35 + 50	2.47	3.53	–	1.2	6.0	7.3	290	1200	2500	5.6	5.3	5.1	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	1.4	6.0	7.5	270	1160	2500	5.4	5.1	4.9
	20 + 20 + 25	1.85	1.85	2.31	1.4	6.0	7.5	270	1160	2500	5.4	5.1	4.9
	20 + 20 + 35	1.60	1.60	2.80	1.4	6.0	7.5	270	1160	2500	5.4	5.1	4.9
	20 + 25 + 25	1.71	2.14	2.14	1.4	6.0	7.5	270	1160	2500	5.4	5.1	4.9
	20 + 25 + 35	1.50	1.88	2.63	1.4	6.0	7.5	270	1160	2500	5.4	5.1	4.9
	25 + 25 + 25	2.00	2.00	2.00	1.4	6.0	7.5	270	1160	2500	5.4	5.1	4.9
	25 + 25 + 35	1.76	1.76	2.47	1.4	6.0	7.5	270	1160	2500	5.4	5.1	4.9

Außengerät SCM50ZS-W und jedes/alle Innengerät(e) außer SRKZSX-WF-Modelle**

<Kühlbetrieb>

Innengeräte- kombination		Kühlleistung (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)			Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	2.0	–	–	1.7	2.0	2.7	430	530	900	2.5	2.4	2.3
	25	2.5	–	–	1.7	2.5	3.2	430	730	1070	3.4	3.3	3.1
	35	3.5	–	–	1.7	3.5	3.7	430	1120	1230	5.2	4.9	4.7
	50	5.0	–	–	1.7	5.0	5.3	430	1710	2000	7.9	7.5	7.2
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	–	1.8	4.0	5.6	390	950	1800	4.4	4.2	4.0
	20 + 25	2.00	2.50	–	1.8	4.5	5.8	390	1110	1980	5.1	4.9	4.7
	20 + 35	1.82	3.18	–	1.8	5.0	6.3	390	1350	2150	6.2	5.9	5.7
	20 + 50	1.43	3.57	–	1.8	5.0	6.3	390	1350	2150	6.2	5.9	5.7
	25 + 25	2.50	2.50	–	1.8	5.0	6.3	390	1350	2150	6.2	5.9	5.7
	25 + 35	2.08	2.92	–	1.8	5.0	6.3	390	1350	2150	6.2	5.9	5.7
	25 + 50	1.67	3.33	–	1.8	5.0	6.3	390	1350	2150	6.2	5.9	5.7
	35 + 35	2.50	2.50	–	1.8	5.0	6.3	390	1350	2150	6.2	5.9	5.7
35 + 50	2.06	2.94	–	1.8	5.0	6.3	390	1350	2150	6.2	5.9	5.7	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	1.67	1.67	1.67	2.1	5.0	6.9	350	1120	2150	5.1	4.9	4.7
	20 + 20 + 25	1.54	1.54	1.92	2.1	5.0	6.9	350	1120	2150	5.1	4.9	4.7
	20 + 20 + 35	1.33	1.33	2.33	2.1	5.0	6.9	350	1120	2150	5.1	4.9	4.7
	20 + 25 + 25	1.43	1.79	1.79	2.1	5.0	6.9	350	1120	2150	5.1	4.9	4.7
	20 + 25 + 35	1.25	1.56	2.19	2.1	5.0	6.9	350	1120	2150	5.1	4.9	4.7
	25 + 25 + 25	1.67	1.67	1.67	2.1	5.0	6.9	350	1120	2150	5.1	4.9	4.7
	25 + 25 + 35	1.47	1.47	2.06	2.1	5.0	6.9	350	1120	2150	5.1	4.9	4.7

<Heizbetrieb>

Innengeräte- kombination		Heizleistung (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)			Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	3.0	–	–	1.0	3.0	3.5	320	970	1100	4.5	4.3	4.1
	25	3.4	–	–	1.0	3.4	4.0	320	1140	1240	5.3	5.1	4.8
	35	4.5	–	–	1.0	4.5	4.8	320	1480	1490	6.9	6.6	6.3
	50	5.8	–	–	1.0	5.8	6.1	320	1780	2310	8.3	7.9	7.6
2 Innen- geräte	20 + 20	2.70	2.70	–	1.2	5.4	7.0	290	1350	2500	6.3	6.0	5.7
	20 + 25	2.62	3.28	–	1.2	5.9	7.0	290	1480	2500	6.9	6.6	6.3
	20 + 35	2.18	3.82	–	1.2	6.0	7.0	290	1500	2500	7.0	6.7	6.4
	20 + 50	1.71	4.29	–	1.2	6.0	7.0	290	1500	2500	7.0	6.7	6.4
	25 + 25	3.00	3.00	–	1.2	6.0	7.0	290	1500	2500	7.0	6.7	6.4
	25 + 35	2.50	3.50	–	1.2	6.0	7.0	290	1500	2500	7.0	6.7	6.4
	25 + 50	2.00	4.00	–	1.2	6.0	7.0	290	1500	2500	7.0	6.7	6.4
	35 + 35	3.00	3.00	–	1.2	6.0	7.0	290	1500	2500	7.0	6.7	6.4
	35 + 50	2.47	3.53	–	1.2	6.0	7.0	290	1500	2500	7.0	6.7	6.4

6.2.6 Außengerät SCM60ZS-W und Innengeräte

Außengerät SCM60ZS-W und Innengerät(e) SRK**ZSX-WF

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)			Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	2.0	–	–	1.7	2.0	2.8	430	500	950	2.4	2.3	2.2
	25	2.5	–	–	1.7	2.5	3.4	430	680	1080	3.2	3.1	3.0
	35	3.5	–	–	1.7	3.5	3.9	430	1010	1240	4.7	4.5	4.3
	50	5.0	–	–	1.7	5.0	6.1	430	1530	2100	7.0	6.7	6.4
	60	6.0	–	–	1.7	6.0	6.3	430	1880	2280	8.6	8.3	7.9
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	–	1.8	4.0	5.7	390	750	1750	3.5	3.3	3.2
	20 + 25	2.00	2.50	–	1.8	4.5	5.9	390	990	1910	4.6	4.4	4.2
	20 + 35	2.00	3.50	–	1.8	5.5	6.7	390	1320	2200	6.1	5.8	5.6
	20 + 50	1.71	4.29	–	1.8	6.0	6.9	390	1560	2280	7.2	6.9	6.6
	20 + 60	1.50	4.50	–	1.8	6.0	6.9	390	1560	2280	7.2	6.9	6.6
	25 + 25	2.50	2.50	–	1.8	5.0	6.5	390	1110	2150	5.1	4.9	4.7
	25 + 35	2.50	3.50	–	1.8	6.0	6.9	390	1560	2280	7.2	6.9	6.6
	25 + 50	2.00	4.00	–	1.8	6.0	6.9	390	1560	2280	7.2	6.9	6.6
	25 + 60	1.76	4.24	–	1.8	6.0	6.9	390	1560	2280	7.2	6.9	6.6
	35 + 35	3.00	3.00	–	1.8	6.0	6.9	390	1560	2280	7.2	6.9	6.6
	35 + 50	2.47	3.53	–	1.8	6.0	6.9	390	1560	2280	7.2	6.9	6.6
	35 + 60	2.21	3.79	–	1.8	6.0	6.9	390	1560	2280	7.2	6.9	6.6
	50 + 50	3.00	3.00	–	1.8	6.0	6.9	390	1560	2280	7.2	6.9	6.6
50 + 60	2.73	3.27	–	1.8	6.0	6.9	390	1560	2280	7.2	6.9	6.6	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	20 + 20 + 25	1.85	1.85	2.31	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	20 + 20 + 35	1.60	1.60	2.80	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	20 + 20 + 50	1.33	1.33	3.33	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	20 + 20 + 60	1.20	1.20	3.60	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	20 + 25 + 25	1.71	2.14	2.14	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	20 + 25 + 35	1.50	1.88	2.63	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	20 + 25 + 50	1.26	1.58	3.16	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	20 + 25 + 60	1.14	1.43	3.43	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	20 + 35 + 35	1.33	2.33	2.33	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	20 + 35 + 50	1.14	2.00	2.86	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	25 + 25 + 25	2.00	2.00	2.00	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	25 + 25 + 35	1.76	1.76	2.47	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	25 + 25 + 50	1.50	1.50	3.00	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	25 + 25 + 60	1.36	1.36	3.27	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	25 + 35 + 35	1.58	2.21	2.21	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
	25 + 35 + 50	1.36	1.91	2.73	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6
35 + 35 + 35	2.00	2.00	2.00	2.1	6.0	7.5	350	1320	2280	6.1	5.8	5.6	

Außengerät SCM60ZS-W und Innengerät(e) SRKZSX-WF**

<Heizbetrieb>

Innengeräte- kombination		Heizleistung (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)			Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	3.0	–	–	1.0	3.0	3.7	320	780	1100	3.6	3.5	3.3
	25	3.4	–	–	1.0	3.4	4.2	320	950	1240	4.4	4.2	4.0
	35	4.5	–	–	1.0	4.5	5.0	320	1270	1490	5.9	5.6	5.4
	50	5.8	–	–	1.0	5.8	6.5	320	1710	2310	7.9	7.6	7.3
	60	6.8	–	–	1.0	6.8	7.3	320	2040	2660	9.5	9.1	8.7
2 Innen- geräte	20 + 20	2.70	2.70	–	1.2	5.4	7.3	290	1050	2100	4.9	4.7	4.5
	20 + 25	2.62	3.28	–	1.2	5.9	7.5	290	1180	2550	5.5	5.2	5.0
	20 + 35	2.40	4.20	–	1.2	6.6	7.6	290	1360	2800	6.3	6.0	5.8
	20 + 50	1.94	4.86	–	1.2	6.8	7.6	290	1440	2800	6.7	6.4	6.1
	20 + 60	1.70	5.10	–	1.2	6.8	7.6	290	1440	2800	6.7	6.4	6.1
	25 + 25	3.20	3.20	–	1.2	6.4	7.6	290	1310	2800	6.1	5.8	5.6
	25 + 35	2.83	3.97	–	1.2	6.8	7.6	290	1440	2800	6.7	6.4	6.1
	25 + 50	2.27	4.53	–	1.2	6.8	7.6	290	1440	2800	6.7	6.4	6.1
	25 + 60	2.00	4.80	–	1.2	6.8	7.6	290	1440	2800	6.7	6.4	6.1
	35 + 35	3.40	3.40	–	1.2	6.8	7.6	290	1440	2800	6.7	6.4	6.1
	35 + 50	2.80	4.00	–	1.2	6.8	7.6	290	1440	2800	6.7	6.4	6.1
	35 + 60	2.51	4.29	–	1.2	6.8	7.6	290	1440	2800	6.7	6.4	6.1
	50 + 50	3.40	3.40	–	1.2	6.8	7.6	290	1440	2800	6.7	6.4	6.1
50 + 60	3.09	3.71	–	1.2	6.8	7.6	290	1440	2800	6.7	6.4	6.1	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.27	2.27	2.27	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 25	2.09	2.09	2.62	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 35	1.81	1.81	3.17	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 50	1.51	1.51	3.78	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 60	1.36	1.36	4.08	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	20 + 25 + 25	1.94	2.43	2.43	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	20 + 25 + 35	1.70	2.13	2.98	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	20 + 25 + 50	1.43	1.79	3.58	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	20 + 25 + 60	1.30	1.62	3.89	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	20 + 35 + 35	1.51	2.64	2.64	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	20 + 35 + 50	1.30	2.27	3.24	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	25 + 25 + 25	2.27	2.27	2.27	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	25 + 25 + 35	2.00	2.00	2.80	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	25 + 25 + 50	1.70	1.70	3.40	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	25 + 25 + 60	1.55	1.55	3.71	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
	25 + 35 + 35	1.79	2.51	2.51	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0
25 + 35 + 50	1.55	2.16	3.09	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0	
35 + 35 + 35	2.27	2.27	2.27	1.4	6.8	7.8	270	1400	2800	6.5	6.2	6.0	

Außengerät SCM60ZS-W und jedes/alle Innengerät(e) außer SRKZSX-WF-Modelle**

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)			Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	2.0	–	–	1.7	2.0	2.7	430	570	950	2.7	2.6	2.5
	25	2.5	–	–	1.7	2.5	3.2	430	760	1080	3.6	3.4	3.3
	35	3.5	–	–	1.7	3.5	3.7	430	1150	1240	5.3	5.1	4.9
	50	5.0	–	–	1.7	5.0	5.8	430	1860	2100	8.5	8.2	7.8
	60	6.0	–	–	1.7	6.0	6.1	430	2140	2280	9.8	9.4	9.0
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	–	1.8	4.0	5.6	390	800	1750	3.7	3.5	3.4
	20 + 25	2.00	2.50	–	1.8	4.5	5.8	390	1050	1910	4.8	4.6	4.4
	20 + 35	2.00	3.50	–	1.8	5.5	6.1	390	1620	2110	7.4	7.1	6.8
	20 + 50	1.71	4.29	–	1.8	6.0	6.7	390	1930	2280	8.9	8.5	8.1
	20 + 60	1.50	4.50	–	1.8	6.0	6.7	390	1930	2280	8.9	8.5	8.1
	25 + 25	2.50	2.50	–	1.8	5.0	6.1	390	1340	2110	6.2	5.9	5.6
	25 + 35	2.50	3.50	–	1.8	6.0	6.7	390	1930	2280	8.9	8.5	8.1
	25 + 50	2.00	4.00	–	1.8	6.0	6.7	390	1930	2280	8.9	8.5	8.1
	25 + 60	1.76	4.24	–	1.8	6.0	6.7	390	1930	2280	8.9	8.5	8.1
	35 + 35	3.00	3.00	–	1.8	6.0	6.7	390	1930	2280	8.9	8.5	8.1
	35 + 50	2.47	3.53	–	1.8	6.0	6.7	390	1930	2280	8.9	8.5	8.1
	35 + 60	2.21	3.79	–	1.8	6.0	6.7	390	1930	2280	8.9	8.5	8.1
	50 + 50	3.00	3.00	–	1.8	6.0	6.7	390	1930	2280	8.9	8.5	8.1
50 + 60	2.73	3.27	–	1.8	6.0	6.7	390	1930	2280	8.9	8.5	8.1	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	20 + 20 + 25	1.85	1.85	2.31	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	20 + 20 + 35	1.60	1.60	2.80	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	20 + 20 + 50	1.33	1.33	3.33	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	20 + 20 + 60	1.20	1.20	3.60	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	20 + 25 + 25	1.71	2.14	2.14	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	20 + 25 + 35	1.50	1.88	2.63	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	20 + 25 + 50	1.26	1.58	3.16	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	20 + 25 + 60	1.14	1.43	3.43	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	20 + 35 + 35	1.33	2.33	2.33	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	20 + 35 + 50	1.14	2.00	2.86	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	25 + 25 + 25	2.00	2.00	2.00	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	25 + 25 + 35	1.76	1.76	2.47	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	25 + 25 + 50	1.50	1.50	3.00	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	25 + 25 + 60	1.36	1.36	3.27	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
	25 + 35 + 35	1.58	2.21	2.21	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0
25 + 35 + 50	1.36	1.91	2.73	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0	
35 + 35 + 35	2.00	2.00	2.00	2.1	6.0	7.3	350	1430	2280	6.6	6.3	6.0	

Außengerät SCM60ZS-W und jedes/alle Innengerät(e) außer SRKZSX-WF-Modelle**

<Heizbetrieb>

Innengeräte-kombination		Heizleistung (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)			Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	3.0	–	–	1.0	3.0	3.5	320	970	1330	4.5	4.3	4.1
	25	3.4	–	–	1.0	3.4	4.0	320	1140	1510	5.3	5.1	4.8
	35	4.5	–	–	1.0	4.5	4.8	320	1480	1790	6.9	6.6	6.3
	50	5.8	–	–	1.0	5.8	6.1	320	1910	2310	8.9	8.5	8.1
	60	6.8	–	–	1.0	6.8	7.0	320	2200	2660	10.2	9.8	9.4
2 Innen- geräte	20 + 20	2.70	2.70	–	1.2	5.4	7.0	290	1250	2100	5.8	5.5	5.3
	20 + 25	2.62	3.28	–	1.2	5.9	7.2	290	1380	2550	6.4	6.1	5.9
	20 + 35	2.40	4.20	–	1.2	6.6	7.3	290	1560	2800	7.2	6.9	6.6
	20 + 50	1.94	4.86	–	1.2	6.8	7.3	290	1640	2800	7.6	7.3	7.0
	20 + 60	1.70	5.10	–	1.2	6.8	7.3	290	1640	2800	7.6	7.3	7.0
	25 + 25	3.20	3.20	–	1.2	6.4	7.3	290	1510	2800	7.0	6.7	6.4
	25 + 35	2.83	3.97	–	1.2	6.8	7.3	290	1640	2800	7.6	7.3	7.0
	25 + 50	2.27	4.53	–	1.2	6.8	7.3	290	1640	2800	7.6	7.3	7.0
	25 + 60	2.00	4.80	–	1.2	6.8	7.3	290	1640	2800	7.6	7.3	7.0
	35 + 35	3.40	3.40	–	1.2	6.8	7.3	290	1640	2800	7.6	7.3	7.0
	35 + 50	2.80	4.00	–	1.2	6.8	7.3	290	1640	2800	7.6	7.3	7.0
	35 + 60	2.51	4.29	–	1.2	6.8	7.3	290	1640	2800	7.6	7.3	7.0
	50 + 50	3.40	3.40	–	1.2	6.8	7.3	290	1640	2800	7.6	7.3	7.0
50 + 60	3.09	3.71	–	1.2	6.8	7.3	290	1640	2800	7.6	7.3	7.0	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.27	2.27	2.27	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	20 + 20 + 25	2.09	2.09	2.62	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	20 + 20 + 35	1.81	1.81	3.17	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	20 + 20 + 50	1.51	1.51	3.78	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	20 + 20 + 60	1.36	1.36	4.08	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	20 + 25 + 25	1.94	2.43	2.43	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	20 + 25 + 35	1.70	2.13	2.98	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	20 + 25 + 50	1.43	1.79	3.58	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	20 + 25 + 60	1.30	1.62	3.89	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	20 + 35 + 35	1.51	2.64	2.64	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	20 + 35 + 50	1.30	2.27	3.24	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	25 + 25 + 25	2.27	2.27	2.27	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	25 + 25 + 35	2.00	2.00	2.80	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	25 + 25 + 50	1.70	1.70	3.40	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	25 + 25 + 60	1.55	1.55	3.71	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	25 + 35 + 35	1.79	2.51	2.51	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
	25 + 35 + 50	1.55	2.16	3.09	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4
35 + 35 + 35	2.27	2.27	2.27	1.4	6.8	7.6	270	1500	2800	7.0	6.7	6.4	

6.2.7 Außengerät SCM71ZS-W und Innengeräte

Außengerät SCM71ZS-W und Innengerät(e) SRK**ZSX-WF

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	2.0	-	-	-	1.8	2.0	3.4	480	500	950	2.4	2.3	2.2
	25	2.5	-	-	-	1.8	2.5	3.8	480	680	1080	3.2	3.1	3.0
	35	3.5	-	-	-	1.8	3.5	4.5	480	1010	1240	4.7	4.5	4.3
	50	5.0	-	-	-	1.8	5.0	6.2	480	1530	2100	7.0	6.7	6.4
	60	6.0	-	-	-	1.8	6.0	6.9	480	1880	2700	8.6	8.3	7.9
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	-	-	3.0	4.0	6.1	550	840	1910	4.0	3.8	3.6
	20 + 25	2.00	2.50	-	-	3.0	4.5	6.4	550	990	2060	4.6	4.4	4.3
	20 + 35	2.00	3.50	-	-	3.0	5.5	6.9	550	1320	2320	6.1	5.8	5.6
	20 + 50	2.03	5.07	-	-	3.0	7.1	7.7	550	1970	2750	9.0	8.7	8.3
	20 + 60	1.78	5.33	-	-	3.0	7.1	7.7	550	1970	2750	9.0	8.7	8.3
	25 + 25	2.50	2.50	-	-	3.0	5.0	6.8	550	1150	2270	5.4	5.1	4.9
	25 + 35	2.46	3.44	-	-	3.0	5.9	7.2	550	1470	2470	6.8	6.5	6.2
	25 + 50	2.37	4.73	-	-	3.0	7.1	7.7	550	1970	2750	9.0	8.7	8.3
	25 + 60	2.09	5.01	-	-	3.0	7.1	7.7	550	1970	2750	9.0	8.7	8.3
	35 + 35	3.55	3.55	-	-	3.0	7.1	7.7	550	1970	2750	9.0	8.7	8.3
	35 + 50	2.92	4.18	-	-	3.0	7.1	7.7	550	1970	2750	9.0	8.7	8.3
	35 + 60	2.62	4.48	-	-	3.0	7.1	7.7	550	1970	2750	9.0	8.7	8.3
	50 + 50	3.55	3.55	-	-	3.0	7.1	7.7	550	1970	2750	9.0	8.7	8.3
50 + 60	3.23	3.87	-	-	3.0	7.1	7.7	550	1970	2750	9.0	8.7	8.3	
60 + 60	3.55	3.55	-	-	3.0	7.1	7.7	550	1970	2750	9.0	8.7	8.3	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	-	3.7	6.0	8.2	670	1240	2750	5.8	5.5	5.3
	20 + 20 + 25	2.00	2.00	2.50	-	3.7	6.5	8.2	670	1390	2750	6.4	6.1	5.9
	20 + 20 + 35	1.89	1.89	3.31	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	20 + 20 + 50	1.58	1.58	3.94	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	20 + 20 + 60	1.42	1.42	4.26	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	20 + 25 + 25	2.03	2.54	2.54	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	20 + 25 + 35	1.78	2.22	3.11	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	20 + 25 + 50	1.49	1.87	3.74	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	20 + 25 + 60	1.35	1.69	4.06	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	20 + 35 + 35	1.58	2.76	2.76	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	20 + 35 + 50	1.35	2.37	3.38	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	20 + 35 + 60	1.23	2.16	3.70	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	20 + 50 + 50	1.18	2.96	2.96	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	25 + 25 + 25	2.37	2.37	2.37	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	25 + 25 + 35	2.09	2.09	2.92	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	25 + 25 + 50	1.78	1.78	3.55	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	25 + 25 + 60	1.61	1.61	3.87	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	25 + 35 + 35	1.87	2.62	2.62	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	25 + 35 + 50	1.61	2.26	3.23	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
	25 + 35 + 60	1.48	2.07	3.55	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4
25 + 50 + 50	1.42	2.84	2.84	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4	
35 + 35 + 35	2.37	2.37	2.37	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4	
35 + 35 + 50	2.07	2.07	2.96	-	3.7	7.1	8.2	670	1520	2750	7.0	6.7	6.4	

Außengerät SCM71ZS-W und Innengerät(e) SRKZSX-WF**

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
4 Innen- geräte	20 + 20 + 20 + 20	1.78	1.78	1.78	1.78	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 20 + 25	1.67	1.67	1.67	2.09	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 20 + 35	1.49	1.49	1.49	2.62	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 20 + 50	1.29	1.29	1.29	3.23	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 20 + 60	1.18	1.18	1.18	3.55	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 25 + 25	1.58	1.58	1.97	1.97	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 25 + 35	1.42	1.42	1.78	2.49	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 25 + 50	1.23	1.23	1.54	3.09	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 25 + 60	1.14	1.14	1.42	3.41	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 35 + 35	1.29	1.29	2.26	2.26	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 35 + 50	1.14	1.14	1.99	2.84	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 25 + 25 + 25	1.49	1.87	1.87	1.87	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 25 + 25 + 35	1.35	1.69	1.69	2.37	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 25 + 25 + 50	1.18	1.48	1.48	2.96	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 25 + 35 + 35	1.23	1.54	2.16	2.16	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	20 + 35 + 35 + 35	1.14	1.99	1.99	1.99	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
	25 + 25 + 25 + 25	1.78	1.78	1.78	1.78	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0
25 + 25 + 25 + 35	1.61	1.61	1.61	2.26	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0	
25 + 25 + 25 + 50	1.42	1.42	1.42	2.84	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0	
25 + 25 + 35 + 35	1.48	1.48	2.07	2.07	4.4	7.1	8.8	890	1420	2750	6.5	6.2	6.0	

<Heizbetrieb>

Innengeräte-kombination		Heizleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	3.0	-	-	-	1.1	3.0	3.7	390	840	1330	4.0	3.8	3.6
	25	3.4	-	-	-	1.1	3.4	4.2	390	1000	1510	4.7	4.5	4.3
	35	4.5	-	-	-	1.1	4.5	5.0	390	1330	1790	6.2	5.9	5.7
	50	5.8	-	-	-	1.1	5.8	6.5	390	1780	2310	8.3	7.9	7.6
	60	6.8	-	-	-	1.1	6.8	7.5	390	2100	2660	9.7	9.3	8.9
2 Innen- geräte	20 + 20	2.70	2.70	-	-	1.5	5.4	7.4	350	1280	1870	6.0	5.7	5.5
	20 + 25	2.62	3.28	-	-	1.5	5.9	7.7	350	1410	2130	6.6	6.3	6.0
	20 + 35	2.51	4.39	-	-	1.5	6.9	8.3	350	1680	2650	7.8	7.5	7.1
	20 + 50	2.46	6.14	-	-	1.5	8.6	8.9	350	2100	3000	9.7	9.3	8.9
	20 + 60	2.15	6.45	-	-	1.5	8.6	8.9	350	2100	3000	9.7	9.3	8.9
	25 + 25	3.20	3.20	-	-	1.5	6.4	8.1	350	1540	2480	7.1	6.8	6.5
	25 + 35	3.08	4.32	-	-	1.5	7.4	8.6	350	1810	2910	8.4	8.0	7.7
	25 + 50	2.87	5.73	-	-	1.5	8.6	8.9	350	2100	3000	9.7	9.3	8.9
	25 + 60	2.53	6.07	-	-	1.5	8.6	8.9	350	2100	3000	9.7	9.3	8.9
	35 + 35	4.30	4.30	-	-	1.5	8.6	8.9	350	2100	3000	9.7	9.3	8.9
	35 + 50	3.54	5.06	-	-	1.5	8.6	8.9	350	2100	3000	9.7	9.3	8.9
	35 + 60	3.17	5.43	-	-	1.5	8.6	8.9	350	2100	3000	9.7	9.3	8.9
	50 + 50	4.30	4.30	-	-	1.5	8.6	8.9	350	2100	3000	9.7	9.3	8.9
50 + 60	3.91	4.69	-	-	1.5	8.6	8.9	350	2100	3000	9.7	9.3	8.9	
60 + 60	4.30	4.30	-	-	1.5	8.6	8.9	350	2100	3000	9.7	9.3	8.9	

Außengerät SCM71ZS-W und Innengerät(e) SRKZSX-WF**

<Heizbetrieb>

Innengeräte- kombination		Heizleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.57	2.57	2.57	-	1.6	7.7	9.1	370	1830	3000	8.5	8.1	7.8
	20 + 20 + 25	2.46	2.46	3.08	-	1.6	8.0	9.1	370	1930	3000	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 35	2.29	2.29	4.01	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	20 + 20 + 50	1.91	1.91	4.78	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	20 + 20 + 60	1.72	1.72	5.16	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	20 + 25 + 25	2.46	3.07	3.07	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	20 + 25 + 35	2.15	2.69	3.76	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	20 + 25 + 50	1.81	2.26	4.53	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	20 + 25 + 60	1.64	2.05	4.91	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	20 + 35 + 35	1.91	3.34	3.34	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	20 + 35 + 50	1.64	2.87	4.10	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	20 + 35 + 60	1.50	2.62	4.49	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	20 + 50 + 50	1.43	3.58	3.58	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	25 + 25 + 25	2.87	2.87	2.87	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	25 + 25 + 35	2.53	2.53	3.54	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	25 + 25 + 50	2.15	2.15	4.30	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	25 + 25 + 60	1.95	1.95	4.69	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	25 + 35 + 35	2.26	3.17	3.17	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	25 + 35 + 50	1.95	2.74	3.91	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
	25 + 35 + 60	1.79	2.51	4.30	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8
25 + 50 + 50	1.72	3.44	3.44	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8	
35 + 35 + 35	2.87	2.87	2.87	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8	
35 + 35 + 50	2.51	2.51	3.58	-	1.6	8.6	9.1	370	2060	3000	9.6	9.1	8.8	
4 Innen- geräte	20 + 20 + 20 + 20	2.15	2.15	2.15	2.15	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 20 + 20 + 25	2.02	2.02	2.02	2.53	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 20 + 20 + 35	1.81	1.81	1.81	3.17	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 20 + 20 + 50	1.56	1.56	1.56	3.91	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 20 + 20 + 60	1.43	1.43	1.43	4.30	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 20 + 25 + 25	1.91	1.91	2.39	2.39	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 20 + 25 + 35	1.72	1.72	2.15	3.01	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 20 + 25 + 50	1.50	1.50	1.87	3.74	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 20 + 25 + 60	1.38	1.38	1.72	4.13	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 20 + 35 + 35	1.56	1.56	2.74	2.74	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 20 + 35 + 50	1.38	1.38	2.41	3.44	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 25 + 25 + 25	1.81	2.26	2.26	2.26	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 25 + 25 + 35	1.64	2.05	2.05	2.87	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 25 + 25 + 50	1.43	1.79	1.79	3.58	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 25 + 35 + 35	1.50	1.87	2.62	2.62	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	20 + 35 + 35 + 35	1.38	2.41	2.41	2.41	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	25 + 25 + 25 + 25	2.15	2.15	2.15	2.15	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	25 + 25 + 25 + 35	1.95	1.95	1.95	2.74	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	25 + 25 + 25 + 50	1.72	1.72	1.72	3.44	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4
	25 + 25 + 35 + 35	1.79	1.79	2.51	2.51	1.7	8.6	9.4	350	1750	3000	8.1	7.8	7.4

Außengerät SCM71ZS-W jedes/alle Innengerät(e) außer SRKZSX-WF-Modelle**

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- geräte	20	2.0	-	-	-	1.8	2.0	2.7	480	530	950	2.5	2.4	2.3
	25	2.5	-	-	-	1.8	2.5	3.2	480	730	1080	3.5	3.3	3.2
	35	3.5	-	-	-	1.8	3.5	3.7	480	1120	1240	5.2	5.0	4.8
	50	5.0	-	-	-	1.8	5.0	5.8	480	1710	2100	7.9	7.5	7.2
	60	6.0	-	-	-	1.8	6.0	6.7	480	2140	2700	9.8	9.4	9.0
	71	7.1	-	-	-	1.8	7.1	7.2	480	2430	2830	11.2	10.7	10.2
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	-	-	3.0	4.0	5.8	550	930	1910	4.4	4.2	4.0
	20 + 25	2.00	2.50	-	-	3.0	4.5	6.1	550	1170	2060	5.5	5.2	5.0
	20 + 35	2.00	3.50	-	-	3.0	5.5	6.6	550	1590	2320	7.3	7.0	6.7
	20 + 50	2.03	5.07	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8
	20 + 60	1.78	5.33	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8
	20 + 71	1.56	5.54	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8
	25 + 25	2.50	2.50	-	-	3.0	5.0	6.5	550	1360	2270	6.3	6.0	5.8
	25 + 35	2.46	3.44	-	-	3.0	5.9	6.8	550	1780	2470	8.2	7.8	7.5
	25 + 50	2.37	4.73	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8
	25 + 60	2.09	5.01	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8
	25 + 71	1.85	5.25	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8
	35 + 35	3.55	3.55	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8
	35 + 50	2.92	4.18	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8
	35 + 60	2.62	4.48	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8
	35 + 71	2.34	4.76	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8
	50 + 50	3.55	3.55	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8
	50 + 60	3.23	3.87	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8
50 + 71	2.93	4.17	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8	
60 + 60	3.55	3.55	-	-	3.0	7.1	7.3	550	2340	2750	10.7	10.3	9.8	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	-	3.7	6.0	7.8	670	1440	2750	6.6	6.4	6.1
	20 + 20 + 25	2.00	2.00	2.50	-	3.7	6.5	7.8	670	1630	2750	7.5	7.2	6.9
	20 + 20 + 35	1.89	1.89	3.31	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 20 + 50	1.58	1.58	3.94	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 20 + 60	1.42	1.42	4.26	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 20 + 71	1.28	1.28	4.54	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 25 + 25	2.03	2.54	2.54	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 25 + 35	1.78	2.22	3.11	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 25 + 50	1.49	1.87	3.74	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 25 + 60	1.35	1.69	4.06	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 25 + 71	1.22	1.53	4.35	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 35 + 35	1.58	2.76	2.76	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 35 + 50	1.35	2.37	3.38	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 35 + 60	1.23	2.16	3.70	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 35 + 71	1.13	1.97	4.00	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	20 + 50 + 50	1.18	2.96	2.96	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	25 + 25 + 25	2.37	2.37	2.37	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	25 + 25 + 35	2.09	2.09	2.92	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	25 + 25 + 50	1.78	1.78	3.55	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	25 + 25 + 60	1.61	1.61	3.87	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	25 + 25 + 71	1.47	1.47	4.17	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	25 + 35 + 35	1.87	2.62	2.62	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	25 + 35 + 50	1.61	2.26	3.23	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	25 + 35 + 60	1.48	2.07	3.55	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	25 + 50 + 50	1.42	2.84	2.84	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	35 + 35 + 35	2.37	2.37	2.37	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9
	35 + 35 + 50	2.07	2.07	2.96	-	3.7	7.1	7.8	670	1870	2750	8.6	8.2	7.9

Außengerät SCM71ZS-W jedes/alle Innengerät(e) außer SRKZSX-WF-Modelle**

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
4 Innen- geräte	20 + 20 + 20 + 20	1.78	1.78	1.78	1.78	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 20 + 20 + 25	1.67	1.67	1.67	2.09	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 20 + 20 + 35	1.49	1.49	1.49	2.62	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 20 + 20 + 50	1.29	1.29	1.29	3.23	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 20 + 20 + 60	1.18	1.18	1.18	3.55	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 20 + 25 + 25	1.58	1.58	1.97	1.97	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 20 + 25 + 35	1.42	1.42	1.78	2.49	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 20 + 25 + 50	1.23	1.23	1.54	3.09	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 20 + 25 + 60	1.14	1.14	1.42	3.41	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 20 + 35 + 35	1.29	1.29	2.26	2.26	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 20 + 35 + 50	1.14	1.14	1.99	2.84	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 25 + 25 + 25	1.49	1.87	1.87	1.87	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 25 + 25 + 35	1.35	1.69	1.69	2.37	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 25 + 25 + 50	1.18	1.48	1.48	2.96	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 25 + 35 + 35	1.23	1.54	2.16	2.16	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	20 + 35 + 35 + 35	1.14	1.99	1.99	1.99	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	25 + 25 + 25 + 25	1.78	1.78	1.78	1.78	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
	25 + 25 + 25 + 35	1.61	1.61	1.61	2.26	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5
25 + 25 + 25 + 50	1.42	1.42	1.42	2.84	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5	
25 + 25 + 35 + 35	1.48	1.48	2.07	2.07	4.4	7.1	8.3	890	1780	2750	8.2	7.8	7.5	

<Heizbetrieb>

Innengeräte-kombination		Heizleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	3.0	-	-	-	1.1	3.0	3.5	390	1060	1330	5.0	4.8	4.6
	25	3.4	-	-	-	1.1	3.4	4.0	390	1220	1510	5.7	5.5	5.2
	35	4.5	-	-	-	1.1	4.5	4.8	390	1510	1790	7.0	6.7	6.4
	50	5.8	-	-	-	1.1	5.8	6.2	390	1950	2310	9.0	8.7	8.3
	60	6.8	-	-	-	1.1	6.8	7.1	390	2240	2660	10.4	9.9	9.5
	71	8.0	-	-	-	1.1	8.0	8.1	390	2740	3000	12.7	12.2	11.6
2 Innen- geräte	20 + 20	2.70	2.70	-	-	1.5	5.4	7.0	350	1370	1870	6.4	6.1	5.9
	20 + 25	2.62	3.28	-	-	1.5	5.9	7.3	350	1560	2130	7.3	6.9	6.7
	20 + 35	2.51	4.39	-	-	1.5	6.9	7.9	350	1950	2650	9.0	8.7	8.3
	20 + 50	2.46	6.14	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
	20 + 60	2.15	6.45	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
	20 + 71	1.89	6.71	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
	25 + 25	3.20	3.20	-	-	1.5	6.4	7.7	350	1740	2480	8.1	7.7	7.4
	25 + 35	3.08	4.32	-	-	1.5	7.4	8.2	350	2130	2910	9.9	9.4	9.1
	25 + 50	2.87	5.73	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
	25 + 60	2.53	6.07	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
	25 + 71	2.24	6.36	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
	35 + 35	4.30	4.30	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
	35 + 50	3.54	5.06	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
	35 + 60	3.17	5.43	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
	35 + 71	2.84	5.76	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
	50 + 50	4.30	4.30	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
	50 + 60	3.91	4.69	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
	50 + 71	3.55	5.05	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5
60 + 60	4.30	4.30	-	-	1.5	8.6	8.7	350	2460	3000	11.4	10.9	10.5	

Außengerät SCM71ZS-W jedes/alle Innengerät(e) außer SRK**ZSX-WF-Modelle

<Heizbetrieb>

Innengeräte- kombination		Heizleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.57	2.57	2.57	-	1.6	7.7	8.9	370	1870	3000	8.7	8.3	8.0
	20 + 20 + 25	2.46	2.46	3.08	-	1.6	8.0	8.9	370	1970	3000	9.1	8.7	8.4
	20 + 20 + 35	2.29	2.29	4.01	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 20 + 50	1.91	1.91	4.78	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 20 + 60	1.72	1.72	5.16	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 20 + 71	1.55	1.55	5.50	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 25 + 25	2.46	3.07	3.07	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 25 + 35	2.15	2.69	3.76	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 25 + 50	1.81	2.26	4.53	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 25 + 60	1.64	2.05	4.91	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 25 + 71	1.48	1.85	5.26	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 35 + 35	1.91	3.34	3.34	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 35 + 50	1.64	2.87	4.10	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 35 + 60	1.50	2.62	4.49	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 35 + 71	1.37	2.39	4.85	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	20 + 50 + 50	1.43	3.58	3.58	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	25 + 25 + 25	2.87	2.87	2.87	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	25 + 25 + 35	2.53	2.53	3.54	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	25 + 25 + 50	2.15	2.15	4.30	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
	25 + 25 + 60	1.95	1.95	4.69	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2
25 + 25 + 71	1.78	1.78	5.05	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2	
25 + 35 + 35	2.26	3.17	3.17	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2	
25 + 35 + 50	1.95	2.74	3.91	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2	
25 + 35 + 60	1.79	2.51	4.30	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2	
25 + 50 + 50	1.72	3.44	3.44	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2	
35 + 35 + 35	2.87	2.87	2.87	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2	
35 + 35 + 50	2.51	2.51	3.58	-	1.6	8.6	8.9	370	2410	3000	11.2	10.7	10.2	
4 Innen- geräte	20 + 20 + 20 + 20	2.15	2.15	2.15	2.15	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 20 + 20 + 25	2.02	2.02	2.02	2.53	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 20 + 20 + 35	1.81	1.81	1.81	3.17	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 20 + 20 + 50	1.56	1.56	1.56	3.91	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 20 + 20 + 60	1.43	1.43	1.43	4.30	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 20 + 25 + 25	1.91	1.91	2.39	2.39	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 20 + 25 + 35	1.72	1.72	2.15	3.01	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 20 + 25 + 50	1.50	1.50	1.87	3.74	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 20 + 25 + 60	1.38	1.38	1.72	4.13	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 20 + 35 + 35	1.56	1.56	2.74	2.74	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 20 + 35 + 50	1.38	1.38	2.41	3.44	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 25 + 25 + 25	1.81	2.26	2.26	2.26	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 25 + 25 + 35	1.64	2.05	2.05	2.87	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 25 + 25 + 50	1.43	1.79	1.79	3.58	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 25 + 35 + 35	1.50	1.87	2.62	2.62	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	20 + 35 + 35 + 35	1.38	2.41	2.41	2.41	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	25 + 25 + 25 + 25	2.15	2.15	2.15	2.15	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	25 + 25 + 25 + 35	1.95	1.95	1.95	2.74	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	25 + 25 + 25 + 50	1.72	1.72	1.72	3.44	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5
	25 + 25 + 35 + 35	1.79	1.79	2.51	2.51	1.7	8.6	9.1	350	1990	3000	9.2	8.8	8.5

6.2.8 Außengerät SCM80ZS-W und Innengeräte

Außengerät SCM80ZS-W und Innengerät(e) SRK**ZSX-WF

<Kühlbetrieb>

Innengeräte- kombination		Kühlleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	2.0	-	-	-	1.8	2.0	2.8	480	500	950	2.4	2.3	2.2
	25	2.5	-	-	-	1.8	2.5	3.4	480	680	1080	3.2	3.1	3.0
	35	3.5	-	-	-	1.8	3.5	3.9	480	1010	1240	4.7	4.5	4.3
	50	5.0	-	-	-	1.8	5.0	6.1	480	1530	2100	7.0	6.7	6.4
	60	6.0	-	-	-	1.8	6.0	7.0	480	1880	2700	8.6	8.3	7.9
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	-	-	3.0	4.0	6.1	550	840	1910	4.0	3.8	3.6
	20 + 25	2.00	2.50	-	-	3.0	4.5	6.4	550	990	2060	4.6	4.4	4.3
	20 + 35	2.00	3.50	-	-	3.0	5.5	6.9	550	1320	2320	6.1	5.8	5.6
	20 + 50	2.03	5.07	-	-	3.0	7.1	8.5	550	1970	2830	9.0	8.7	8.3
	20 + 60	2.00	6.00	-	-	3.0	8.0	8.5	550	2420	2830	11.1	10.6	10.2
	25 + 25	2.50	2.50	-	-	3.0	5.0	6.8	550	1150	2270	5.4	5.1	4.9
	25 + 35	2.46	3.44	-	-	3.0	5.9	7.2	550	1560	2470	7.2	6.9	6.6
	25 + 50	2.47	4.93	-	-	3.0	7.4	8.5	550	2090	2830	9.6	9.2	8.8
	25 + 60	2.35	5.65	-	-	3.0	8.0	8.5	550	2420	2830	11.1	10.6	10.2
	35 + 35	3.55	3.55	-	-	3.0	7.1	8.5	550	1970	2830	9.0	8.7	8.3
	35 + 50	3.29	4.71	-	-	3.0	8.0	8.5	550	2420	2830	11.1	10.6	10.2
	35 + 60	2.95	5.05	-	-	3.0	8.0	8.5	550	2420	2830	11.1	10.6	10.2
	50 + 50	4.00	4.00	-	-	3.0	8.0	8.5	550	2420	2830	11.1	10.6	10.2
	50 + 60	3.64	4.36	-	-	3.0	8.0	8.5	550	2420	2830	11.1	10.6	10.2
60 + 60	4.00	4.00	-	-	3.0	8.0	8.5	550	2420	2830	11.1	10.6	10.2	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	-	3.7	6.0	8.8	670	1240	2830	5.8	5.5	5.3
	20 + 20 + 25	2.00	2.00	2.50	-	3.7	6.5	8.8	670	1390	2830	6.4	6.1	5.9
	20 + 20 + 35	1.89	1.89	3.31	-	3.7	7.1	8.8	670	1520	2830	7.0	6.7	6.4
	20 + 20 + 50	1.78	1.78	4.44	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	20 + 20 + 60	1.60	1.60	4.80	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	20 + 25 + 25	2.03	2.54	2.54	-	3.7	7.1	8.8	670	1520	2830	7.0	6.7	6.4
	20 + 25 + 35	2.00	2.50	3.50	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	20 + 25 + 50	1.68	2.11	4.21	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	20 + 25 + 60	1.52	1.90	4.57	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	20 + 35 + 35	1.78	3.11	3.11	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	20 + 35 + 50	1.52	2.67	3.81	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	20 + 35 + 60	1.39	2.43	4.17	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	20 + 50 + 50	1.33	3.33	3.33	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	20 + 50 + 60	1.23	3.08	3.69	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	25 + 25 + 25	2.37	2.37	2.37	-	3.7	7.1	8.8	670	1520	2830	7.0	6.7	6.4
	25 + 25 + 35	2.35	2.35	3.29	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	25 + 25 + 50	2.00	2.00	4.00	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	25 + 25 + 60	1.82	1.82	4.36	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	25 + 35 + 35	2.11	2.95	2.95	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	25 + 35 + 50	1.82	2.55	3.64	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	25 + 35 + 60	1.67	2.33	4.00	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	25 + 50 + 50	1.60	3.20	3.20	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	25 + 50 + 60	1.48	2.96	3.56	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	35 + 35 + 35	2.67	2.67	2.67	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
	35 + 35 + 50	2.33	2.33	3.33	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0
35 + 35 + 60	2.15	2.15	3.69	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0	
35 + 50 + 50	2.07	2.96	2.96	-	3.7	8.0	8.8	670	1910	2830	8.8	8.4	8.0	

Außengerät SCM80ZS-W und Innengerät(e) SRK**ZSX-WF

<Kühlbetrieb>

Innengeräte- kombination		Kühlleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
4 Innen- geräte	20 + 20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	2.00	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 20 + 20 + 25	1.88	1.88	1.88	2.35	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 20 + 20 + 35	1.68	1.68	1.68	2.95	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 20 + 20 + 50	1.45	1.45	1.45	3.64	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 20 + 20 + 60	1.33	1.33	1.33	4.00	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 20 + 25 + 25	1.78	1.78	2.22	2.22	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 20 + 25 + 35	1.60	1.60	2.00	2.80	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 20 + 25 + 50	1.39	1.39	1.74	3.48	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 20 + 25 + 60	1.28	1.28	1.60	3.84	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 20 + 35 + 35	1.45	1.45	2.55	2.55	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 20 + 35 + 50	1.28	1.28	2.24	3.20	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 20 + 35 + 60	1.19	1.19	2.07	3.56	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 25 + 25 + 25	1.68	2.11	2.11	2.11	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 25 + 25 + 35	1.52	1.90	1.90	2.67	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 25 + 25 + 50	1.33	1.67	1.67	3.33	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 25 + 25 + 60	1.23	1.54	1.54	3.69	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 25 + 35 + 35	1.39	1.74	2.43	2.43	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 25 + 35 + 50	1.23	1.54	2.15	3.08	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	20 + 35 + 35 + 35	1.28	2.24	2.24	2.24	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	25 + 25 + 25 + 25	2.00	2.00	2.00	2.00	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	25 + 25 + 25 + 35	1.82	1.82	1.82	2.55	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	25 + 25 + 25 + 50	1.60	1.60	1.60	3.20	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	25 + 25 + 25 + 60	1.48	1.48	1.48	3.56	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
	25 + 25 + 35 + 35	1.67	1.67	2.33	2.33	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2
25 + 25 + 35 + 50	1.48	1.48	2.07	2.96	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2	
25 + 35 + 35 + 35	1.54	2.15	2.15	2.15	4.4	8.0	9.2	890	1700	2830	7.8	7.5	7.2	

Außengerät SCM80ZS-W und Innengerät(e) SRKZSX-WF**

<Heizbetrieb>

Innengeräte-kombination		Heizleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	3.0	-	-	-	1.1	3.0	3.7	390	840	1330	4.0	3.8	3.6
	25	3.4	-	-	-	1.1	3.4	4.2	390	1000	1510	4.7	4.5	4.3
	35	4.5	-	-	-	1.1	4.5	5.0	390	1330	1790	6.2	5.9	5.7
	50	5.8	-	-	-	1.1	5.8	6.5	390	1780	2310	8.3	7.9	7.6
	60	6.8	-	-	-	1.1	6.8	7.5	390	2100	2660	9.7	9.3	8.9
2 Innen- geräte	20 + 20	2.70	2.70	-	-	1.5	5.4	7.4	350	1280	1870	6.0	5.7	5.5
	20 + 25	2.62	3.28	-	-	1.5	5.9	7.7	350	1410	2130	6.6	6.3	6.0
	20 + 35	2.51	4.39	-	-	1.5	6.9	8.3	350	1680	2650	7.8	7.5	7.1
	20 + 50	2.46	6.14	-	-	1.5	8.6	9.5	350	2100	3120	9.7	9.3	8.9
	20 + 60	2.33	6.98	-	-	1.5	9.3	9.5	350	2300	3120	10.7	10.2	9.8
	25 + 25	3.20	3.20	-	-	1.5	6.4	8.1	350	1540	2480	7.1	6.8	6.5
	25 + 35	3.08	4.32	-	-	1.5	7.4	8.6	350	1810	2910	8.4	8.0	7.7
	25 + 50	2.87	5.73	-	-	1.5	8.6	9.5	350	2100	3120	9.7	9.3	8.9
	25 + 60	2.74	6.56	-	-	1.5	9.3	9.5	350	2300	3120	10.7	10.2	9.8
	35 + 35	4.30	4.30	-	-	1.5	8.6	9.5	350	2100	3120	9.7	9.3	8.9
	35 + 50	3.83	5.47	-	-	1.5	9.3	9.5	350	2300	3120	10.7	10.2	9.8
	35 + 60	3.43	5.87	-	-	1.5	9.3	9.5	350	2300	3120	10.7	10.2	9.8
	50 + 50	4.65	4.65	-	-	1.5	9.3	9.5	350	2300	3120	10.7	10.2	9.8
	50 + 60	4.23	5.07	-	-	1.5	9.3	9.5	350	2300	3120	10.7	10.2	9.8
60 + 60	4.65	4.65	-	-	1.5	9.3	9.5	350	2300	3120	10.7	10.2	9.8	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.57	2.57	2.57	-	1.6	7.7	9.6	370	1830	3120	8.5	8.1	7.8
	20 + 20 + 25	2.46	2.46	3.08	-	1.6	8.0	9.6	370	1930	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 35	2.29	2.29	4.01	-	1.6	8.6	9.6	370	2060	3120	9.6	9.1	8.8
	20 + 20 + 50	2.07	2.07	5.17	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	20 + 20 + 60	1.86	1.86	5.58	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	20 + 25 + 25	2.46	3.07	3.07	-	1.6	8.6	9.6	370	2060	3120	9.6	9.1	8.8
	20 + 25 + 35	2.33	2.91	4.07	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	20 + 25 + 50	1.96	2.45	4.89	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	20 + 25 + 60	1.77	2.21	5.31	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	20 + 35 + 35	2.07	3.62	3.62	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	20 + 35 + 50	1.77	3.10	4.43	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	20 + 35 + 60	1.62	2.83	4.85	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	20 + 50 + 50	1.55	3.88	3.88	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	20 + 50 + 60	1.43	3.58	4.29	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	25 + 25 + 25	2.87	2.87	2.87	-	1.6	8.6	9.6	370	2060	3120	9.6	9.1	8.8
	25 + 25 + 35	2.74	2.74	3.83	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	25 + 25 + 50	2.33	2.33	4.65	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	25 + 25 + 60	2.11	2.11	5.07	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	25 + 35 + 35	2.45	3.43	3.43	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	25 + 35 + 50	2.11	2.96	4.23	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	25 + 35 + 60	1.94	2.71	4.65	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	25 + 50 + 50	1.86	3.72	3.72	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	25 + 50 + 60	1.72	3.44	4.13	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
	35 + 35 + 35	3.10	3.10	3.10	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6
35 + 35 + 50	2.71	2.71	3.88	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6	
35 + 35 + 60	2.50	2.50	4.29	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6	
35 + 50 + 50	2.41	3.44	3.44	-	1.6	9.3	9.6	370	2250	3120	10.4	10.0	9.6	

Außengerät SCM80ZS-W und Innengerät(e) SRKZSX-WF**

<Heizbetrieb>

Innengeräte- kombination		Heizleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	max.						
4 Innen- geräte	20 + 20 + 20 + 20	2.33	2.33	2.33	2.33	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 20 + 25	2.19	2.19	2.19	2.74	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 20 + 35	1.96	1.96	1.96	3.43	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 20 + 50	1.69	1.69	1.69	4.23	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 20 + 60	1.55	1.55	1.55	4.65	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 25 + 25	2.07	2.07	2.58	2.58	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 25 + 35	1.86	1.86	2.33	3.26	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 25 + 50	1.62	1.62	2.02	4.04	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 25 + 60	1.49	1.49	1.86	4.46	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 35 + 35	1.69	1.69	2.96	2.96	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 35 + 50	1.49	1.49	2.60	3.72	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 35 + 60	1.38	1.38	2.41	4.13	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 25 + 25 + 25	1.96	2.45	2.45	2.45	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 25 + 25 + 35	1.77	2.21	2.21	3.10	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 25 + 25 + 50	1.55	1.94	1.94	3.88	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 25 + 25 + 60	1.43	1.79	1.79	4.29	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 25 + 35 + 35	1.62	2.02	2.83	2.83	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 25 + 35 + 50	1.43	1.79	2.50	3.58	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	20 + 35 + 35 + 35	1.49	2.60	2.60	2.60	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	25 + 25 + 25 + 25	2.33	2.33	2.33	2.33	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	25 + 25 + 25 + 35	2.11	2.11	2.11	2.96	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	25 + 25 + 25 + 50	1.86	1.86	1.86	3.72	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	25 + 25 + 25 + 60	1.72	1.72	1.72	4.13	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
	25 + 25 + 35 + 35	1.94	1.94	2.71	2.71	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2
25 + 25 + 35 + 50	1.72	1.72	2.41	3.44	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2	
25 + 35 + 35 + 35	1.79	2.50	2.50	2.50	1.7	9.3	9.8	350	1950	3120	9.0	8.6	8.2	

Außengerät SCM80ZS-W und jedes/alle Innengerät(e) außer SRKZSX-WF-Modelle**

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	2.0	-	-	-	1.8	2.0	2.7	480	530	950	2.5	2.4	2.3
	25	2.5	-	-	-	1.8	2.5	3.2	480	730	1080	3.5	3.3	3.2
	35	3.5	-	-	-	1.8	3.5	3.7	480	1120	1240	5.2	5.0	4.8
	50	5.0	-	-	-	1.8	5.0	5.8	480	1710	2100	7.9	7.5	7.2
	60	6.0	-	-	-	1.8	6.0	6.7	480	2140	2700	9.8	9.4	9.0
	71	7.1	-	-	-	1.8	7.1	7.2	480	2430	2830	11.2	10.7	10.2
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	-	-	3.0	4.0	5.8	550	930	1910	4.4	4.2	4.0
	20 + 25	2.00	2.50	-	-	3.0	4.5	6.1	550	1170	2060	5.5	5.2	5.0
	20 + 35	2.00	3.50	-	-	3.0	5.5	6.6	550	1590	2320	7.3	7.0	6.7
	20 + 50	2.03	5.07	-	-	3.0	7.1	8.3	550	2340	2830	10.7	10.3	9.8
	20 + 60	2.00	6.00	-	-	3.0	8.0	8.3	550	2720	2830	12.5	11.9	11.4
	20 + 71	1.76	6.24	-	-	3.0	8.0	8.3	550	2720	2830	12.5	11.9	11.4
	25 + 25	2.50	2.50	-	-	3.0	5.0	6.5	550	1360	2270	6.3	6.0	5.8
	25 + 35	2.46	3.44	-	-	3.0	5.9	6.8	550	1780	2470	8.2	7.8	7.5
	25 + 50	2.47	4.93	-	-	3.0	7.4	8.3	550	2430	2830	11.2	10.7	10.2
	25 + 60	2.35	5.65	-	-	3.0	8.0	8.3	550	2720	2830	12.5	11.9	11.4
	25 + 71	2.08	5.92	-	-	3.0	8.0	8.3	550	2720	2830	12.5	11.9	11.4
	35 + 35	3.55	3.55	-	-	3.0	7.1	8.3	550	2340	2830	10.7	10.3	9.8
	35 + 50	3.29	4.71	-	-	3.0	8.0	8.3	550	2720	2830	12.5	11.9	11.4
	35 + 60	2.95	5.05	-	-	3.0	8.0	8.3	550	2720	2830	12.5	11.9	11.4
	35 + 71	2.64	5.36	-	-	3.0	8.0	8.3	550	2720	2830	12.5	11.9	11.4
	50 + 50	4.00	4.00	-	-	3.0	8.0	8.3	550	2720	2830	12.5	11.9	11.4
	50 + 60	3.64	4.36	-	-	3.0	8.0	8.3	550	2720	2830	12.5	11.9	11.4
	50 + 71	3.31	4.69	-	-	3.0	8.0	8.3	550	2720	2830	12.5	11.9	11.4
60 + 60	4.00	4.00	-	-	3.0	8.0	8.3	550	2720	2830	12.5	11.9	11.4	
60 + 71	3.69	4.34	-	-	3.0	8.0	8.3	550	2720	2830	12.5	11.9	11.4	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	-	3.7	6.0	8.5	670	1440	2830	6.6	6.4	6.1
	20 + 20 + 25	2.00	2.00	2.50	-	3.7	6.5	8.5	670	1630	2830	7.5	7.2	6.9
	20 + 20 + 35	1.89	1.89	3.31	-	3.7	7.1	8.5	670	1870	2830	8.6	8.2	7.9
	20 + 20 + 50	1.78	1.78	4.44	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	20 + 20 + 60	1.60	1.60	4.80	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	20 + 20 + 71	1.44	1.44	5.12	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	20 + 25 + 25	2.03	2.54	2.54	-	3.7	7.1	8.5	670	1870	2830	8.6	8.2	7.9
	20 + 25 + 35	2.00	2.50	3.50	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	20 + 25 + 50	1.68	2.11	4.21	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	20 + 25 + 60	1.52	1.90	4.57	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	20 + 25 + 71	1.38	1.72	4.90	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	20 + 35 + 35	1.78	3.11	3.11	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	20 + 35 + 50	1.52	2.67	3.81	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	20 + 35 + 60	1.39	2.43	4.17	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	20 + 35 + 71	1.27	2.22	4.51	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	20 + 50 + 50	1.33	3.33	3.33	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	20 + 50 + 60	1.23	3.08	3.69	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	25 + 25 + 25	2.37	2.37	2.37	-	3.7	7.1	8.5	670	1870	2830	8.6	8.2	7.9
	25 + 25 + 35	2.35	2.35	3.29	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	25 + 25 + 50	2.00	2.00	4.00	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	25 + 25 + 60	1.82	1.82	4.36	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	25 + 25 + 71	1.65	1.65	4.69	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	25 + 35 + 35	2.11	2.95	2.95	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	25 + 35 + 50	1.82	2.55	3.64	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	25 + 35 + 60	1.67	2.33	4.00	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	25 + 35 + 71	1.53	2.14	4.34	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	25 + 50 + 50	1.60	3.20	3.20	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	25 + 50 + 60	1.48	2.96	3.56	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6

Außengerät SCM80ZS-W und jedes/alle Innengerät(e) außer SRKZSX-WF-Modelle**

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Kühlleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
3 Innen- geräte	35 + 35 + 35	2.67	2.67	2.67	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	35 + 35 + 50	2.33	2.33	3.33	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	35 + 35 + 60	2.15	2.15	3.69	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
	35 + 50 + 50	2.07	2.96	2.96	-	3.7	8.0	8.5	670	2290	2830	10.5	10.1	9.6
4 Innen- geräte	20 + 20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	2.00	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 20 + 20 + 25	1.88	1.88	1.88	2.35	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 20 + 20 + 35	1.68	1.68	1.68	2.95	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 20 + 20 + 50	1.45	1.45	1.45	3.64	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 20 + 20 + 60	1.33	1.33	1.33	4.00	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 20 + 25 + 25	1.78	1.78	2.22	2.22	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 20 + 25 + 35	1.60	1.60	2.00	2.80	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 20 + 25 + 50	1.39	1.39	1.74	3.48	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 20 + 25 + 60	1.28	1.28	1.60	3.84	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 20 + 35 + 35	1.45	1.45	2.55	2.55	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 20 + 35 + 50	1.28	1.28	2.24	3.20	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 20 + 35 + 60	1.19	1.19	2.07	3.56	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 25 + 25 + 25	1.68	2.11	2.11	2.11	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 25 + 25 + 35	1.52	1.90	1.90	2.67	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 25 + 25 + 50	1.33	1.67	1.67	3.33	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 25 + 25 + 60	1.23	1.54	1.54	3.69	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 25 + 35 + 35	1.39	1.74	2.43	2.43	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 25 + 35 + 50	1.23	1.54	2.15	3.08	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	20 + 35 + 35 + 35	1.28	2.24	2.24	2.24	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	25 + 25 + 25 + 25	2.00	2.00	2.00	2.00	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	25 + 25 + 25 + 35	1.82	1.82	1.82	2.55	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	25 + 25 + 25 + 50	1.60	1.60	1.60	3.20	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	25 + 25 + 25 + 60	1.48	1.48	1.48	3.56	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
	25 + 25 + 35 + 35	1.67	1.67	2.33	2.33	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1
25 + 25 + 35 + 50	1.48	1.48	2.07	2.96	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1	
25 + 35 + 35 + 35	1.54	2.15	2.15	2.15	4.4	8.0	8.7	890	2170	2830	10.0	9.5	9.1	

Außengerät SCM80ZS-W und jedes/alle Innengerät(e) außer SRKZSX-WF-Modelle**

<Kühlbetrieb>

Innengeräte-kombination		Heizleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
1 Innen- gerät	20	3.0	-	-	-	1.1	3.0	3.5	390	1060	1330	5.0	4.8	4.6
	25	3.4	-	-	-	1.1	3.4	4.0	390	1220	1510	5.7	5.5	5.2
	35	4.5	-	-	-	1.1	4.5	4.8	390	1510	1790	7.0	6.7	6.4
	50	5.8	-	-	-	1.1	5.8	6.2	390	1950	2310	9.0	8.7	8.3
	60	6.8	-	-	-	1.1	6.8	7.1	390	2240	2660	10.4	9.9	9.5
	71	8.0	-	-	-	1.1	8.0	8.1	390	2740	3120	12.7	12.2	11.6
2 Innen- geräte	20 + 20	2.70	2.70	-	-	1.5	5.4	7.0	350	1370	1870	6.4	6.1	5.9
	20 + 25	2.62	3.28	-	-	1.5	5.9	7.3	350	1560	2130	7.3	6.9	6.7
	20 + 35	2.51	4.39	-	-	1.5	6.9	7.9	350	1930	2650	9.0	8.6	8.2
	20 + 50	2.46	6.14	-	-	1.5	8.6	9.4	350	2460	3120	11.4	10.9	10.5
	20 + 60	2.33	6.98	-	-	1.5	9.3	9.4	350	2650	3120	12.3	11.8	11.3
	20 + 71	2.04	7.26	-	-	1.5	9.3	9.4	350	2650	3120	12.3	11.8	11.3
	25 + 25	3.20	3.20	-	-	1.5	6.4	7.7	350	1740	2480	8.1	7.7	7.4
	25 + 35	3.08	4.32	-	-	1.5	7.4	8.2	350	2130	2910	9.9	9.4	9.1
	25 + 50	2.87	5.73	-	-	1.5	8.6	9.4	350	2460	3120	11.4	10.9	10.5
	25 + 60	2.74	6.56	-	-	1.5	9.3	9.4	350	2650	3120	12.3	11.8	11.3
	25 + 71	2.42	6.88	-	-	1.5	9.3	9.4	350	2650	3120	12.3	11.8	11.3
	35 + 35	4.30	4.30	-	-	1.5	8.6	9.4	350	2460	3120	11.4	10.9	10.5
	35 + 50	3.83	5.47	-	-	1.5	9.3	9.4	350	2650	3120	12.3	11.8	11.3
	35 + 60	3.43	5.87	-	-	1.5	9.3	9.4	350	2650	3120	12.3	11.8	11.3
	35 + 71	3.07	6.23	-	-	1.5	9.3	9.4	350	2650	3120	12.3	11.8	11.3
	50 + 50	4.65	4.65	-	-	1.5	9.3	9.4	350	2650	3120	12.3	11.8	11.3
	50 + 60	4.23	5.07	-	-	1.5	9.3	9.4	350	2650	3120	12.3	11.8	11.3
	50 + 71	3.84	5.46	-	-	1.5	9.3	9.4	350	2650	3120	12.3	11.8	11.3
60 + 60	4.65	4.65	-	-	1.5	9.3	9.4	350	2650	3120	12.3	11.8	11.3	
60 + 71	4.26	5.04	-	-	1.5	9.3	9.4	350	2650	3120	12.3	11.8	11.3	
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.57	2.57	2.57	-	1.6	7.7	9.5	370	1870	3120	8.7	8.3	8.0
	20 + 20 + 25	2.46	2.46	3.08	-	1.6	8.0	9.5	370	1970	3120	9.1	8.7	8.4
	20 + 20 + 35	2.29	2.29	4.01	-	1.6	8.6	9.5	370	2410	3120	11.2	10.7	10.2
	20 + 20 + 50	2.07	2.07	5.17	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	20 + 20 + 60	1.86	1.86	5.58	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	20 + 20 + 71	1.68	1.68	5.95	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	20 + 25 + 25	2.46	3.07	3.07	-	1.6	8.6	9.5	370	2410	3120	11.2	10.7	10.2
	20 + 25 + 35	2.33	2.91	4.07	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	20 + 25 + 50	1.96	2.45	4.89	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	20 + 25 + 60	1.77	2.21	5.31	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	20 + 25 + 71	1.60	2.00	5.69	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	20 + 35 + 35	2.07	3.62	3.62	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	20 + 35 + 50	1.77	3.10	4.43	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	20 + 35 + 60	1.62	2.83	4.85	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	20 + 35 + 71	1.48	2.58	5.24	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	20 + 50 + 50	1.55	3.88	3.88	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	20 + 50 + 60	1.43	3.58	4.29	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	25 + 25 + 25	2.87	2.87	2.87	-	1.6	8.6	9.5	370	2410	3120	11.2	10.7	10.2
	25 + 25 + 35	2.74	2.74	3.83	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	25 + 25 + 50	2.33	2.33	4.65	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	25 + 25 + 60	2.11	2.11	5.07	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	25 + 25 + 71	1.92	1.92	5.46	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	25 + 35 + 35	2.45	3.43	3.43	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	25 + 35 + 50	2.11	2.96	4.23	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	25 + 35 + 60	1.94	2.71	4.65	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	25 + 35 + 71	1.77	2.48	5.04	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	25 + 50 + 50	1.86	3.72	3.72	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	25 + 50 + 60	1.72	3.44	4.13	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1

Außengerät SCM80ZS-W und jedes/alle Innengerät(e) außer SRKZSX-WF-Modelle**

<Heizbetrieb>

Innengeräte-kombination		Heizleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)		
		Innengeräte-Heizleistung (kW)				Gesamtleistung (kW)			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V
		A	B	C	D	Min.	Standard	Max.						
3 Innen- geräte	35 + 35 + 35	3.10	3.10	3.10	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	35 + 35 + 50	2.71	2.71	3.88	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	35 + 35 + 60	2.50	2.50	4.29	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
	35 + 50 + 50	2.41	3.44	3.44	-	1.6	9.3	9.5	370	2600	3120	12.1	11.5	11.1
4 Innen- geräte	20 + 20 + 20 + 20	2.33	2.33	2.33	2.33	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 20 + 20 + 25	2.19	2.19	2.19	2.74	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 20 + 20 + 35	1.96	1.96	1.96	3.43	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 20 + 20 + 50	1.69	1.69	1.69	4.23	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 20 + 20 + 60	1.55	1.55	1.55	4.65	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 20 + 25 + 25	2.07	2.07	2.58	2.58	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 20 + 25 + 35	1.86	1.86	2.33	3.26	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 20 + 25 + 50	1.62	1.62	2.02	4.04	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 20 + 25 + 60	1.49	1.49	1.86	4.46	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 20 + 35 + 35	1.69	1.69	2.96	2.96	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 20 + 35 + 50	1.49	1.49	2.60	3.72	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 20 + 35 + 60	1.38	1.38	2.41	4.13	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 25 + 25 + 25	1.96	2.45	2.45	2.45	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 25 + 25 + 35	1.77	2.21	2.21	3.10	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 25 + 25 + 50	1.55	1.94	1.94	3.88	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 25 + 25 + 60	1.43	1.79	1.79	4.29	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 25 + 35 + 35	1.62	2.02	2.83	2.83	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 25 + 35 + 50	1.43	1.79	2.50	3.58	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	20 + 35 + 35 + 35	1.49	2.60	2.60	2.60	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
	25 + 25 + 25 + 25	2.33	2.33	2.33	2.33	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2
25 + 25 + 25 + 35	2.11	2.11	2.11	2.96	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2	
25 + 25 + 25 + 50	1.86	1.86	1.86	3.72	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2	
25 + 25 + 25 + 60	1.72	1.72	1.72	4.13	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2	
25 + 25 + 35 + 35	1.94	1.94	2.71	2.71	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2	
25 + 25 + 35 + 50	1.72	1.72	2.41	3.44	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2	
25 + 35 + 35 + 35	1.79	2.50	2.50	2.50	1.7	9.3	9.6	350	2170	3120	10.1	9.6	9.2	

6.2.9 Außengerät SCM100ZS-W und Innengeräte

Außengerät SCM100ZS-W und alle Innengeräte

<Kühlbetrieb>

Innengerätekombination		Kühlleistung (kW)									Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)			EER
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)					Gesamtleistung				Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V	Standard
		A	B	C	D	E	Min.	Standard	Max.								
1 Innen- gerät	20	2.0	-	-	-	-	1.7	2.0	2.7	500	530	950	2.5	2.4	2.3	3.77	
	25	2.5	-	-	-	-	1.7	2.5	3.2	500	690	1008	3.3	3.1	3.0	3.62	
	35	3.5	-	-	-	-	1.7	3.5	3.7	500	1010	1340	4.8	4.6	4.4	3.47	
	50	5.0	-	-	-	-	1.7	5.0	5.8	500	1490	1730	6.9	6.6	6.3	3.36	
	60	6.0	-	-	-	-	1.7	6.0	6.7	500	1810	1990	8.3	8.0	7.6	3.31	
	71	7.1	-	-	-	-	1.7	7.1	7.2	500	2170	2270	10.1	9.6	9.2	3.27	
	80	8.0	-	-	-	-	1.7	8.0	8.1	500	2450	2500	11.4	10.9	10.4	3.27	
2 Innen- geräte	20 + 20	2.00	2.00	-	-	-	1.9	4.0	5.8	495	850	1430	4.0	3.8	3.7	4.71	
	20 + 25	2.00	2.50	-	-	-	1.9	4.5	6.1	495	1010	1540	4.7	4.5	4.3	4.46	
	20 + 35	2.00	3.50	-	-	-	1.9	5.5	6.6	495	1330	1720	6.2	5.9	5.7	4.14	
	20 + 50	2.00	5.00	-	-	-	1.9	7.0	7.7	495	1880	2170	8.6	8.2	7.9	3.72	
	20 + 60	2.00	6.00	-	-	-	1.9	8.0	8.8	495	2300	2690	10.7	10.2	9.8	3.48	
	20 + 71	2.00	7.10	-	-	-	1.9	9.1	10.0	495	2850	3420	13.2	12.6	12.1	3.19	
	20 + 80	2.00	8.00	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90	
	25 + 25	2.50	2.50	-	-	-	1.9	5.0	6.5	495	1170	1690	5.4	5.2	5.0	4.27	
	25 + 35	2.50	3.50	-	-	-	1.9	6.0	6.8	495	1600	1800	7.4	7.1	6.8	3.75	
	25 + 50	2.50	5.00	-	-	-	1.9	7.5	8.4	495	2080	2490	9.6	9.2	8.8	3.61	
	25 + 60	2.50	6.00	-	-	-	1.9	8.5	9.4	495	2630	3020	12.2	11.7	11.2	3.23	
	25 + 71	2.50	7.10	-	-	-	1.9	9.6	10.2	495	3140	3570	14.6	13.9	13.4	3.06	
	25 + 80	2.38	7.62	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90	
	35 + 35	3.50	3.50	-	-	-	1.9	7.0	7.7	495	1880	2170	8.6	8.2	7.9	3.72	
	35 + 50	3.50	5.00	-	-	-	1.9	8.5	9.4	495	2630	3020	12.2	11.7	11.2	3.23	
	35 + 60	3.50	6.00	-	-	-	1.9	9.5	10.2	495	3080	3570	14.3	13.7	13.1	3.08	
	35 + 71	3.30	6.70	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90	
	35 + 80	3.04	6.96	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90	
	50 + 50	5.00	5.00	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90	
	50 + 60	4.55	5.45	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90	
50 + 71	4.13	5.87	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90		
50 + 80	3.85	6.15	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90		
60 + 60	5.00	5.00	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90		
60 + 71	4.58	5.42	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90		
60 + 80	4.29	5.71	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90		
71 + 71	5.00	5.00	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90		
71 + 80	4.70	5.30	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90		
80 + 80	5.00	5.00	-	-	-	1.9	10.0	10.3	495	3450	3650	16.0	15.3	14.7	2.90		
3 Innen- geräte	20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	-	-	2.1	6.0	7.4	490	1430	1930	6.6	6.3	6.1	4.20	
	20 + 20 + 25	2.00	2.00	2.50	-	-	2.1	6.5	7.7	490	1600	2050	7.4	7.1	6.8	4.06	
	20 + 20 + 35	2.00	2.00	3.50	-	-	2.1	7.5	8.6	490	1970	2430	9.1	8.7	8.4	3.81	
	20 + 20 + 50	2.00	2.00	5.00	-	-	2.1	9.0	9.6	490	2610	2920	12.1	11.6	11.1	3.45	
	20 + 20 + 60	2.00	2.00	6.00	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
	20 + 20 + 71	1.80	1.80	6.40	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
	20 + 20 + 80	1.67	1.67	6.67	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	

Außengerät SCM100ZS-W und alle Innengeräte

<Kühlbetrieb>

Innengerätekombination		Kühlleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)			EER Standard	
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)					Gesamtleistung		Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V		
		A	B	C	D	E	Min.	Standard								Max.
3 Innen- geräte	20 + 25 + 25	2.00	2.50	2.50	-	-	2.1	7.0	8.0	490	1780	2170	8.2	7.8	7.5	3.93
	20 + 25 + 35	2.00	2.50	3.50	-	-	2.1	8.0	9.0	490	2170	2160	10.1	9.6	9.2	3.69
	20 + 25 + 50	2.00	2.50	5.00	-	-	2.1	9.5	10.3	490	2870	3340	13.3	12.7	12.2	3.31
	20 + 25 + 60	1.90	2.38	5.71	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	20 + 35 + 35	2.00	3.50	3.50	-	-	2.1	9.0	9.6	490	2610	2920	12.1	11.6	11.1	3.45
	20 + 35 + 50	1.90	3.33	4.76	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	20 + 35 + 60	1.74	3.04	5.22	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	20 + 35 + 71	1.59	2.78	5.63	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	20 + 35 + 80	1.48	2.59	5.93	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	20 + 50 + 50	1.67	4.17	4.17	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	20 + 50 + 60	1.54	3.85	4.62	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	20 + 50 + 71	1.42	3.55	5.04	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	20 + 50 + 80	1.33	3.33	5.33	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	20 + 60 + 60	1.43	4.29	4.29	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	20 + 60 + 71	1.32	3.97	4.70	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	20 + 60 + 80	1.25	3.75	5.00	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	25 + 25 + 25	2.50	2.50	2.50	-	-	2.1	7.5	8.6	490	1970	2430	9.1	8.7	8.4	3.81
	25 + 25 + 35	2.50	2.50	3.50	-	-	2.1	8.5	9.2	490	2380	2710	11.0	10.6	10.1	3.57
	25 + 25 + 50	2.50	2.50	5.00	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	25 + 25 + 60	2.27	2.27	5.45	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	25 + 25 + 71	2.07	2.07	5.87	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	25 + 25 + 80	1.92	1.92	6.15	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	25 + 35 + 35	2.50	3.50	3.50	-	-	2.1	9.5	10.3	490	2870	3340	13.3	12.7	12.2	3.31
	25 + 35 + 50	2.27	3.18	4.55	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	25 + 35 + 60	2.08	2.92	5.00	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	25 + 35 + 71	1.91	2.67	5.42	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
	25 + 35 + 80	1.79	2.50	5.71	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10
25 + 50 + 50	2.00	4.00	4.00	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
25 + 50 + 60	1.85	3.70	4.44	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
25 + 50 + 71	1.71	3.42	4.86	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
25 + 50 + 80	1.61	3.23	5.16	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
25 + 60 + 60	1.72	4.14	4.14	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
25 + 60 + 71	1.60	3.85	4.55	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
35 + 35 + 35	3.33	3.33	3.33	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
35 + 35 + 50	2.92	2.92	4.17	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
35 + 35 + 60	2.69	2.69	4.62	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
35 + 35 + 71	2.48	2.48	5.04	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
35 + 35 + 80	2.33	2.33	5.33	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
35 + 50 + 50	2.59	3.70	3.70	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
35 + 50 + 60	2.41	3.45	4.14	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
35 + 50 + 71	2.24	3.21	4.55	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
35 + 60 + 60	2.26	3.87	3.87	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
50 + 50 + 50	3.33	3.33	3.33	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
50 + 50 + 60	3.13	3.13	3.75	-	-	2.1	10.0	10.7	490	3230	3650	15.0	14.3	13.7	3.10	
4 Innen- geräte	20 + 20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	2.00	-	2.3	8.0	8.8	485	2020	2330	9.4	9.0	8.6	3.96
	20 + 20 + 20 + 25	2.00	2.00	2.00	2.50	-	2.3	8.5	9.4	485	2210	2590	10.3	9.8	9.4	3.85
	20 + 20 + 20 + 35	2.00	2.00	2.00	3.50	-	2.3	9.5	10.5	485	2640	3150	12.2	11.7	11.2	3.60
	20 + 20 + 20 + 50	1.82	1.82	1.82	4.55	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40
	20 + 20 + 20 + 60	1.67	1.67	1.67	5.00	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40
	20 + 20 + 20 + 71	1.53	1.53	1.53	5.42	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40
	20 + 20 + 20 + 80	1.43	1.43	1.43	5.71	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40
	20 + 20 + 25 + 25	2.00	2.00	2.50	2.50	-	2.3	9.0	9.9	485	2420	2830	11.2	10.7	10.3	3.72
	20 + 20 + 25 + 35	2.00	2.00	2.50	3.50	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40
	20 + 20 + 25 + 50	1.74	1.74	2.17	4.35	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40
20 + 20 + 25 + 60	1.60	1.60	2.00	4.80	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	

Außengerät SCM100ZS-W und alle Innengeräte

<Kühlbetrieb>

Innengerätekombination		Kühlleistung (kW)									Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)			EER
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)					Gesamtleistung				Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V	Standard
		A	B	C	D	E	Min.	Standard	Max.								
4 Innen- geräte	20 + 20 + 25 + 71	1.47	1.47	1.84	5.22	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 20 + 25 + 80	1.38	1.38	1.72	5.52	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 20 + 35 + 35	1.82	1.82	3.18	3.18	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 20 + 35 + 50	1.60	1.60	2.80	4.00	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 20 + 35 + 60	1.48	1.48	2.59	4.44	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 20 + 35 + 71	1.37	1.37	2.40	4.86	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 20 + 35 + 80	1.29	1.29	2.26	5.16	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 20 + 50 + 50	1.43	1.43	3.57	3.57	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 20 + 50 + 60	1.33	1.33	3.33	4.00	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 20 + 60 + 60	1.25	1.25	3.75	3.75	-	2.3	10.0	11.3	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 25 + 25 + 25	2.00	2.50	2.50	2.50	-	2.3	9.5	10.5	485	2640	3150	12.2	11.7	11.2	3.60	
	20 + 25 + 25 + 35	1.90	2.38	2.38	3.33	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 25 + 25 + 50	1.67	2.08	2.08	4.17	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 25 + 25 + 60	1.54	1.92	1.92	4.62	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 25 + 25 + 71	1.42	1.77	1.77	5.04	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 25 + 25 + 80	1.33	1.67	1.67	5.33	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 25 + 35 + 35	1.74	2.17	3.04	3.04	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 25 + 35 + 50	1.54	1.92	2.69	3.85	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 25 + 35 + 60	1.43	1.79	2.50	4.29	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 25 + 35 + 71	1.32	1.66	2.32	4.70	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 25 + 35 + 80	1.25	1.56	2.19	5.00	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 25 + 50 + 50	1.38	1.72	3.45	3.45	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 25 + 50 + 60	1.29	1.61	3.23	3.87	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 35 + 35 + 35	1.60	2.80	2.80	2.80	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 35 + 35 + 50	1.43	2.50	2.50	3.57	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 35 + 35 + 60	1.33	2.33	2.33	4.00	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	20 + 35 + 50 + 50	1.29	2.26	3.23	3.23	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	25 + 25 + 25 + 25	2.50	2.50	2.50	2.50	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	25 + 25 + 25 + 35	2.27	2.27	2.27	3.18	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	25 + 25 + 25 + 50	2.00	2.00	2.00	4.00	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	25 + 25 + 25 + 60	1.85	1.85	1.85	4.44	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
	25 + 25 + 25 + 71	1.71	1.71	1.71	4.86	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40	
25 + 25 + 25 + 80	1.61	1.61	1.61	5.16	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
25 + 25 + 35 + 35	2.08	2.08	2.92	2.92	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
25 + 25 + 35 + 50	1.85	1.85	2.59	3.70	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
25 + 25 + 35 + 60	1.72	1.72	2.41	4.14	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
25 + 25 + 35 + 71	1.60	1.60	2.24	4.55	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
25 + 25 + 50 + 50	1.67	1.67	3.33	3.33	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
25 + 25 + 50 + 60	1.56	1.56	3.13	3.75	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
25 + 35 + 35 + 35	1.92	2.69	2.69	2.69	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
25 + 35 + 35 + 50	1.72	2.41	2.41	3.45	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
25 + 35 + 35 + 60	1.61	2.26	2.26	3.87	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
25 + 35 + 50 + 50	1.56	2.19	3.13	3.13	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
35 + 35 + 35 + 35	2.50	2.50	2.50	2.50	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
35 + 35 + 35 + 50	2.26	2.26	2.26	3.23	-	2.3	10.0	11.1	485	2950	3650	13.7	13.1	12.5	3.40		
5 Innen- geräte	20 + 20 + 20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 20 + 20 + 25	1.90	1.90	1.90	1.90	2.38	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 20 + 20 + 35	1.74	1.74	1.74	1.74	3.04	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 20 + 20 + 50	1.54	1.54	1.54	1.54	3.85	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 20 + 20 + 60	1.43	1.43	1.43	1.43	4.29	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 20 + 25 + 25	1.82	1.82	1.82	2.27	2.27	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 20 + 25 + 35	1.67	1.67	1.67	2.08	2.92	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
20 + 20 + 20 + 25 + 50	1.48	1.48	1.48	1.85	3.70	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70		
20 + 20 + 20 + 25 + 60	1.38	1.38	1.38	1.72	4.14	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70		
20 + 20 + 20 + 35 + 35	1.54	1.54	1.54	2.69	2.69	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70		

Außengerät SCM100ZS-W und alle Innengeräte

<Kühlbetrieb>

Innengerätekombination		Kühlleistung (kW)									Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)			EER
		Innengeräte-Kühlleistung (kW)					Gesamtleistung				Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V	Standard
		A	B	C	D	E	Min.	Standard	Max.								
5 Innen- geräte	20 + 20 + 20 + 35 + 50	1.38	1.38	1.38	2.41	3.45	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 20 + 35 + 60	1.29	1.29	1.29	2.26	3.87	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 25 + 25 + 25	1.74	1.74	2.17	2.17	2.17	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 25 + 25 + 35	1.60	1.60	2.00	2.00	2.80	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 25 + 25 + 50	1.43	1.43	1.79	1.79	3.57	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 25 + 25 + 60	1.33	1.33	1.67	1.67	4.00	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 25 + 35 + 35	1.48	1.48	1.85	2.59	2.59	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 25 + 35 + 50	1.33	1.33	1.67	2.33	3.33	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 25 + 35 + 60	1.25	1.25	1.56	2.19	3.75	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 35 + 35 + 35	1.38	1.38	2.41	2.41	2.41	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 20 + 35 + 35 + 50	1.25	1.25	2.19	2.19	3.13	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 25 + 25 + 25 + 25	1.67	2.08	2.08	2.08	2.08	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 25 + 25 + 25 + 35	1.54	1.92	1.92	1.92	2.69	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 25 + 25 + 25 + 50	1.38	1.72	1.72	1.72	3.45	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 25 + 25 + 25 + 60	1.29	1.61	1.61	1.61	3.87	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 25 + 25 + 35 + 35	1.43	1.79	1.79	2.50	2.50	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 25 + 25 + 35 + 50	1.29	1.61	1.61	2.26	3.23	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 25 + 35 + 35 + 35	1.33	1.67	2.33	2.33	2.33	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	20 + 35 + 35 + 35 + 35	1.25	2.19	2.19	2.19	2.19	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
	25 + 25 + 25 + 25 + 25	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70	
25 + 25 + 25 + 25 + 35	1.85	1.85	1.85	1.85	2.59	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70		
25 + 25 + 25 + 25 + 50	1.67	1.67	1.67	1.67	3.33	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70		
25 + 25 + 25 + 25 + 60	1.56	1.56	1.56	1.56	3.75	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70		
25 + 25 + 25 + 35 + 35	1.72	1.72	1.72	2.41	2.41	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70		
25 + 25 + 25 + 35 + 50	1.56	1.56	1.56	2.19	3.13	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70		
25 + 25 + 35 + 35 + 35	1.61	1.61	2.26	2.26	2.26	2.5	10.0	11.5	480	2700	3650	12.4	11.9	11.4	3.70		

Außengerät SCM100ZS-W und alle Innengeräte

<Heizbetrieb>

Innengerätekombination		Heizleistung (kW)								Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)			COP
		Innengeräte-Heizleistung (kW)					Gesamtleistung			Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V	Standard
		A	B	C	D	E	Min.	Standard	Max.							
1 Innengerät	20	3.0	-	-	-	-	0.9	3.0	3.5	490	1060	1330	5.1	4.8	4.6	2.83
	25	3.4	-	-	-	-	0.9	3.4	4.0	490	1140	1400	5.4	5.2	5.0	2.98
	35	4.5	-	-	-	-	0.9	4.5	4.8	490	1350	1570	6.3	6.1	5.8	3.33
	50	5.8	-	-	-	-	0.9	5.8	6.2	490	1610	1770	7.4	7.1	6.8	3.60
	60	6.8	-	-	-	-	0.9	6.8	7.1	490	1800	1920	8.3	7.9	7.6	3.78
	71	8.0	-	-	-	-	0.9	8.0	8.1	490	2030	2110	9.3	8.9	8.5	3.94
	80	9.0	-	-	-	-	0.9	9.0	9.1	490	2220	2260	10.2	9.7	9.3	4.05
2 Innengeräte	20 + 20	2.70	2.70	-	-	-	1.2	5.4	7.0	460	1170	1610	5.5	5.2	5.0	4.62
	20 + 25	2.62	3.28	-	-	-	1.2	5.9	7.3	460	1310	1690	6.0	5.8	5.5	4.50
	20 + 35	2.51	4.39	-	-	-	1.2	6.9	7.9	460	1580	1860	7.3	6.9	6.6	4.37
	20 + 50	2.51	6.29	-	-	-	1.2	8.8	9.2	460	2130	2240	9.8	9.4	9.0	4.13
	20 + 60	2.45	7.35	-	-	-	1.2	9.8	10.3	460	2430	2580	11.2	10.7	10.2	4.03
	20 + 71	2.31	8.19	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00
	20 + 80	2.10	8.40	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00
	25 + 25	3.20	3.20	-	-	-	1.2	6.4	7.7	460	1440	1810	6.6	6.3	6.1	4.44
	25 + 35	3.25	4.55	-	-	-	1.2	7.8	8.2	460	1830	1950	8.4	8.0	7.7	4.26
	25 + 50	3.07	6.13	-	-	-	1.2	9.2	9.6	460	2240	2370	10.3	9.8	9.4	4.11
	25 + 60	3.00	7.20	-	-	-	1.2	10.2	10.7	460	2550	2710	11.7	11.2	10.7	4.00
	25 + 71	2.73	7.77	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00
	25 + 80	2.50	8.00	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00
	35 + 35	4.50	4.50	-	-	-	1.2	9.0	9.4	460	2180	2310	10.0	9.6	9.2	4.13
	35 + 50	4.24	6.06	-	-	-	1.2	10.3	10.8	460	2560	2740	11.8	11.2	10.8	4.02
	35 + 60	3.87	6.63	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00
	35 + 71	3.47	7.03	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00
	35 + 80	3.20	7.30	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00
	50 + 50	5.25	5.25	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00
	50 + 60	4.77	5.73	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00
	50 + 71	4.34	6.16	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00
50 + 80	4.04	6.46	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00	
60 + 60	5.25	5.25	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00	
60 + 71	4.81	5.69	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00	
60 + 80	4.50	6.00	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00	
71 + 71	5.25	5.25	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00	
71 + 80	4.94	5.56	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00	
80 + 80	5.25	5.25	-	-	-	1.2	10.5	11.2	460	2620	2900	12.0	11.5	11.0	4.00	
3 Innengeräte	20 + 20 + 20	3.00	3.00	3.00	-	-	1.4	9.0	9.6	430	2140	2320	9.8	9.4	9.0	4.21
	20 + 20 + 25	2.89	2.89	3.62	-	-	1.4	9.4	10.0	430	2260	2440	10.4	9.9	9.5	4.16
	20 + 20 + 35	2.80	2.80	4.90	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 20 + 50	2.33	2.33	5.83	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 20 + 60	2.10	2.10	6.30	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 20 + 71	1.89	1.89	6.72	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 20 + 80	1.75	1.75	7.00	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 25 + 25	3.00	3.75	3.75	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 25 + 35	2.63	3.28	4.59	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 25 + 50	2.21	2.76	5.53	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 25 + 60	2.00	2.50	6.00	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 35 + 35	2.33	4.08	4.08	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 35 + 50	2.00	3.50	5.00	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 35 + 60	1.83	3.20	5.48	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 35 + 71	1.67	2.92	5.92	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 35 + 80	1.56	2.72	6.22	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 50 + 50	1.75	4.38	4.38	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 50 + 60	1.62	4.04	4.85	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
20 + 50 + 71	1.49	3.72	5.29	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13	
20 + 50 + 80	1.40	3.50	5.60	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13	

Außengerät SCM100ZS-W und alle Innengeräte

<Heizbetrieb>

Innengerätekombination		Heizleistung (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)			COP	
		Innengeräte-Heizleistung (kW)					Gesamtleistung		Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V	Standard	
		A	B	C	D	E	Min.	Standard								Max.
3 Innengeräte	20 + 60 + 60	1.50	4.50	4.50	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 60 + 71	1.39	4.17	4.94	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	20 + 60 + 80	1.31	3.94	5.25	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 25 + 25	3.50	3.50	3.50	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 25 + 35	3.09	3.09	4.32	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 25 + 50	2.63	2.63	5.25	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 25 + 60	2.39	2.39	5.73	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 25 + 71	2.17	2.17	6.16	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 25 + 80	2.02	2.02	6.46	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 35 + 35	2.76	3.87	3.87	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 35 + 50	2.39	3.34	4.77	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 35 + 60	2.19	3.06	5.25	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 35 + 71	2.00	2.81	5.69	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 35 + 80	1.88	2.63	6.00	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 50 + 50	2.10	4.20	4.20	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 50 + 60	1.94	3.89	4.67	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 50 + 71	1.80	3.60	5.11	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 50 + 80	1.69	3.39	5.42	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 60 + 60	1.81	4.34	4.34	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	25 + 60 + 71	1.68	4.04	4.78	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	35 + 35 + 35	3.50	3.50	3.50	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	35 + 35 + 50	3.06	3.06	4.38	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	35 + 35 + 60	2.83	2.83	4.85	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	35 + 35 + 71	2.61	2.61	5.29	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	35 + 35 + 80	2.45	2.45	5.60	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	35 + 50 + 50	2.72	3.89	3.89	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
	35 + 50 + 60	2.53	3.62	4.34	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13
35 + 50 + 71	2.36	3.37	4.78	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13	
35 + 60 + 60	2.37	4.06	4.06	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13	
50 + 50 + 50	3.50	3.50	3.50	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13	
50 + 50 + 60	3.28	3.28	3.94	-	-	1.4	10.5	11.3	430	2540	2900	11.7	11.2	10.7	4.13	
4 Innengeräte	20 + 20 + 20 + 20	2.63	2.63	2.63	2.63	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 20 + 25	2.47	2.47	2.47	3.09	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 20 + 35	2.21	2.21	2.21	3.87	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 20 + 50	1.91	1.91	1.91	4.77	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 20 + 60	1.75	1.75	1.75	5.25	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 20 + 71	1.60	1.60	1.60	5.69	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 20 + 80	1.50	1.50	1.50	6.00	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 25 + 25	2.33	2.33	2.92	2.92	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 25 + 35	2.10	2.10	2.63	3.68	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 25 + 50	1.83	1.83	2.28	4.57	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 25 + 60	1.68	1.68	2.10	5.04	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 25 + 71	1.54	1.54	1.93	5.48	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 25 + 80	1.45	1.45	1.81	5.79	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 35 + 35	1.91	1.91	3.34	3.34	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 35 + 50	1.68	1.68	2.94	4.20	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 35 + 60	1.56	1.56	2.72	4.67	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 35 + 71	1.44	1.44	2.52	5.11	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 35 + 80	1.35	1.35	2.37	5.42	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 50 + 50	1.50	1.50	3.75	3.75	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
	20 + 20 + 50 + 60	1.40	1.40	3.50	4.20	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27
20 + 20 + 60 + 60	1.31	1.31	3.94	3.94	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
20 + 25 + 25 + 25	2.21	2.76	2.76	2.76	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
20 + 25 + 25 + 35	2.00	2.50	2.50	3.50	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
20 + 25 + 25 + 50	1.75	2.19	2.19	4.38	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	

Außengerät SCM100ZS-W und alle Innengeräte

<Heizbetrieb>

Innengerätekombination		Heizleistung (kW)									Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)			COP Standard
		Innengeräte-Heizleistung (kW)					Gesamtleistung				Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V	
		A	B	C	D	E	Min.	Standard	Max.								
4 Innen- geräte	20 + 25 + 25 + 60	1.62	2.02	2.02	4.85	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 25 + 25 + 71	1.49	1.86	1.86	5.29	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 25 + 25 + 80	1.40	1.75	1.75	5.60	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 25 + 35 + 35	1.83	2.28	3.20	3.20	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 25 + 35 + 50	1.62	2.02	2.83	4.04	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 25 + 35 + 60	1.50	1.88	2.63	4.50	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 25 + 35 + 71	1.39	1.74	2.43	4.94	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 25 + 35 + 80	1.31	1.64	2.30	5.25	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 25 + 50 + 50	1.45	1.81	3.62	3.62	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 25 + 50 + 60	1.35	1.69	3.39	4.06	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 35 + 35 + 35	1.68	2.94	2.94	2.94	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 35 + 35 + 50	1.50	2.63	2.63	3.75	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 35 + 35 + 60	1.40	2.45	2.45	4.20	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	20 + 35 + 50 + 50	1.35	2.37	3.39	3.39	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 25 + 25 + 25	2.63	2.63	2.63	2.63	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 25 + 25 + 35	2.39	2.39	2.39	3.34	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 25 + 25 + 50	2.10	2.10	2.10	4.20	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 25 + 25 + 60	1.94	1.94	1.94	4.67	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 25 + 25 + 71	1.80	1.80	1.80	5.11	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 25 + 25 + 80	1.69	1.69	1.69	5.42	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 25 + 35 + 35	2.19	2.19	3.06	3.06	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 25 + 35 + 50	1.94	1.94	2.72	3.89	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 25 + 35 + 60	1.81	1.81	2.53	4.34	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 25 + 35 + 71	1.68	1.68	2.36	4.78	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 25 + 50 + 50	1.75	1.75	3.50	3.50	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 25 + 50 + 60	1.64	1.64	3.28	3.94	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 35 + 35 + 35	2.02	2.83	2.83	2.83	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 35 + 35 + 50	1.81	2.53	2.53	3.62	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 35 + 35 + 60	1.69	2.37	2.37	4.06	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
	25 + 35 + 50 + 50	1.64	2.30	3.28	3.28	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27	
35 + 35 + 35 + 35	2.63	2.63	2.63	2.63	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27		
35 + 35 + 35 + 50	2.37	2.37	2.37	3.39	-	1.6	10.5	11.4	400	2460	2900	11.3	10.8	10.4	4.27		
5 Innen- geräte	20 + 20 + 20 + 20 + 20	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 20 + 20 + 25	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 20 + 20 + 35	1.83	1.83	1.83	1.83	3.20	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 20 + 20 + 50	1.62	1.62	1.62	1.62	4.04	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 20 + 20 + 60	1.50	1.50	1.50	1.50	4.50	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 20 + 25 + 25	1.91	1.91	1.91	2.39	2.39	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 20 + 25 + 35	1.75	1.75	1.75	2.19	3.06	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 20 + 25 + 50	1.56	1.56	1.56	1.94	3.89	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 20 + 25 + 60	1.45	1.45	1.45	1.81	4.34	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 20 + 35 + 35	1.62	1.62	1.62	2.83	2.83	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 20 + 35 + 50	1.45	1.45	1.45	2.53	3.62	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 20 + 35 + 60	1.35	1.35	1.35	2.37	4.06	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 25 + 25 + 25	1.83	1.83	2.28	2.28	2.28	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 25 + 25 + 35	1.68	1.68	2.10	2.10	2.94	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 25 + 25 + 50	1.50	1.50	1.88	1.88	3.75	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 25 + 25 + 60	1.40	1.40	1.75	1.75	4.20	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 25 + 35 + 35	1.56	1.56	1.94	2.72	2.72	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 25 + 35 + 50	1.40	1.40	1.75	2.45	3.50	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 25 + 35 + 60	1.31	1.31	1.64	2.30	3.94	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 20 + 35 + 35 + 35	1.45	1.45	2.53	2.53	2.53	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
20 + 20 + 35 + 35 + 50	1.31	1.31	2.30	2.30	3.28	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41		
20 + 25 + 25 + 25 + 25	1.75	2.19	2.19	2.19	2.19	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41		
20 + 25 + 25 + 25 + 35	1.62	2.02	2.02	2.02	2.83	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41		

Außengerät SCM100ZS-W und alle Innengeräte



<Heizbetrieb>




Innengerätekombination		Heizleistung (kW)									Leistungsaufnahme (W)			Nennstrom (A)			COP
		Innengeräte-Heizleistung (kW)					Gesamtleistung				Min.	Standard	Max.	220V	230V	240V	Standard
		A	B	C	D	E	Min.	Standard	Max.								
5 Innen- geräte	20 + 25 + 25 + 25 + 50	1.45	1.81	1.81	1.81	3.62	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 25 + 25 + 25 + 60	1.35	1.69	1.69	1.69	4.06	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 25 + 25 + 35 + 35	1.50	1.88	1.88	2.63	2.63	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 25 + 25 + 35 + 50	1.35	1.69	1.69	2.37	3.39	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 25 + 35 + 35 + 35	1.40	1.75	2.45	2.45	2.45	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	20 + 35 + 35 + 35 + 35	1.31	2.30	2.30	2.30	2.30	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	25 + 25 + 25 + 25 + 25	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	25 + 25 + 25 + 25 + 35	1.94	1.94	1.94	1.94	2.72	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	25 + 25 + 25 + 25 + 50	1.75	1.75	1.75	1.75	3.50	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	25 + 25 + 25 + 25 + 60	1.64	1.64	1.64	1.64	3.94	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	25 + 25 + 25 + 35 + 35	1.81	1.81	1.81	2.53	2.53	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	25 + 25 + 25 + 35 + 50	1.64	1.64	1.64	2.30	3.28	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	
	25 + 25 + 35 + 35 + 35	1.69	1.69	2.37	2.37	2.37	1.8	10.5	11.5	370	2380	2900	10.9	10.5	10.0	4.41	

7 Schalldruckpegel und Schalleistungspegel

7.1 Wandgeräte SRK15–50ZS-WF

Schalldruckpegel

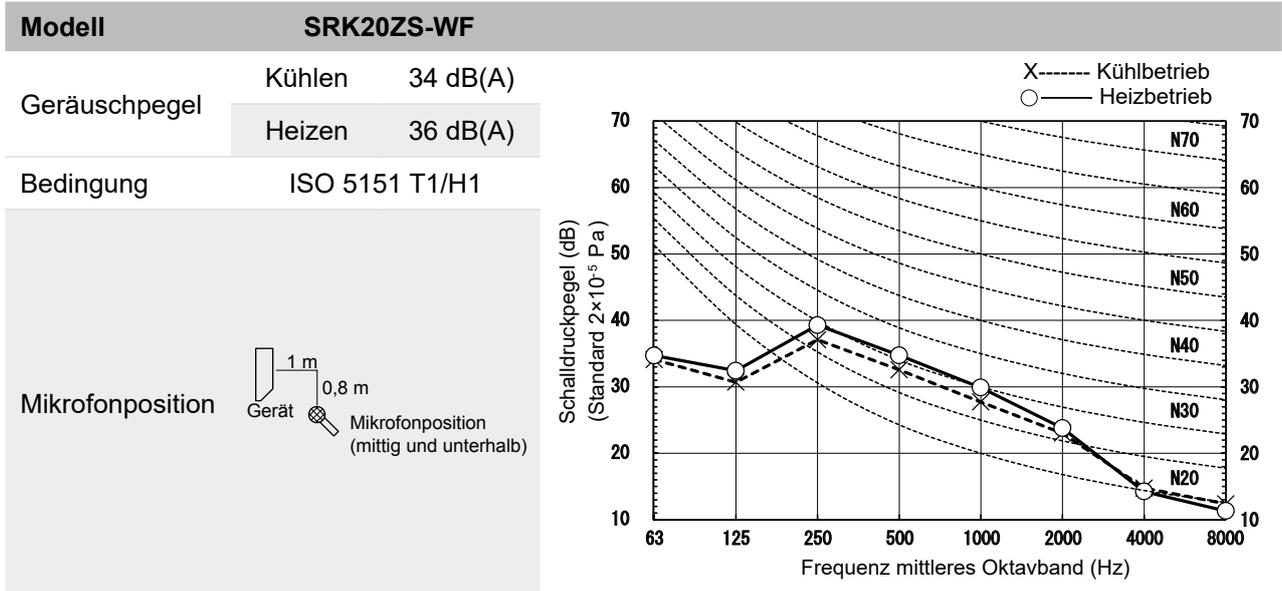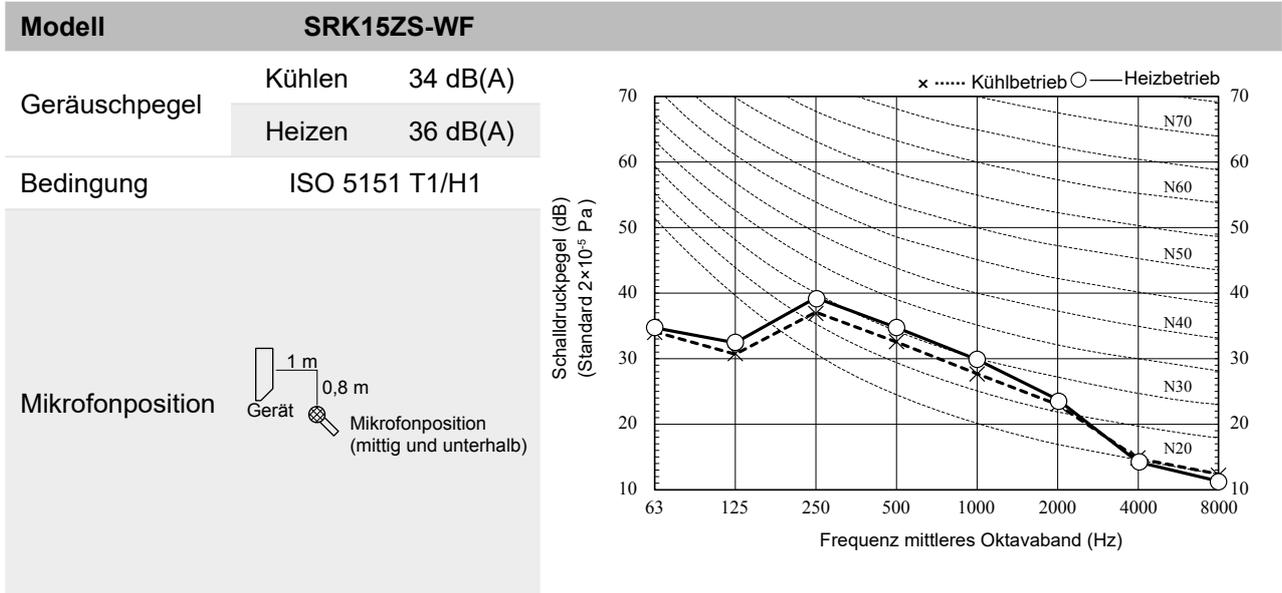

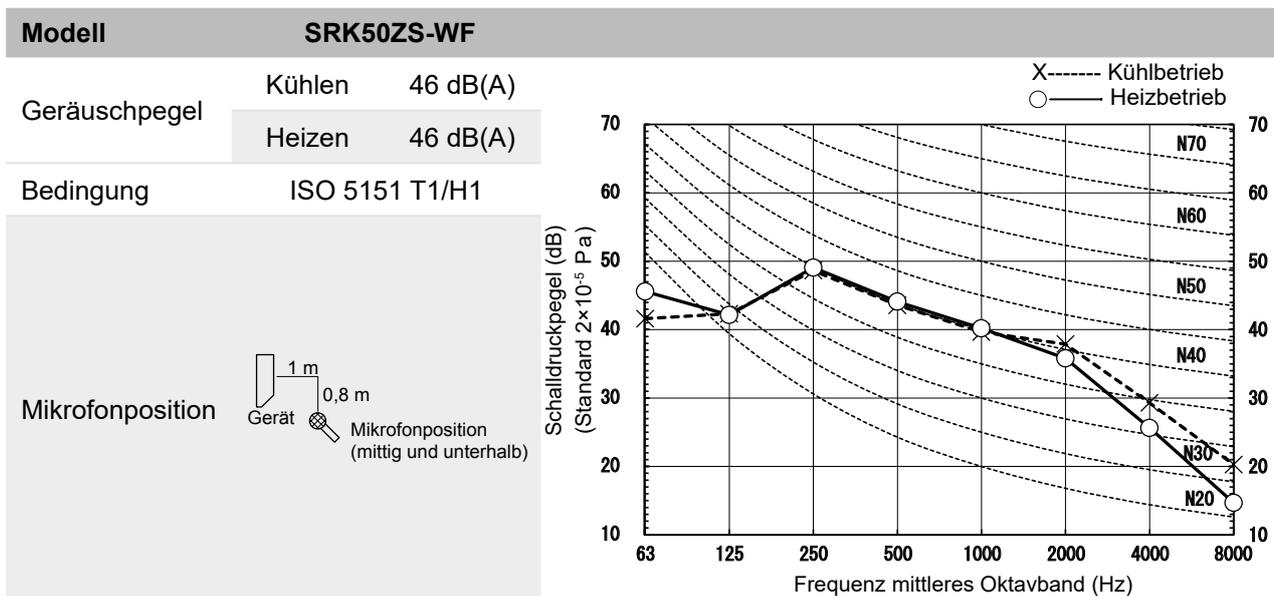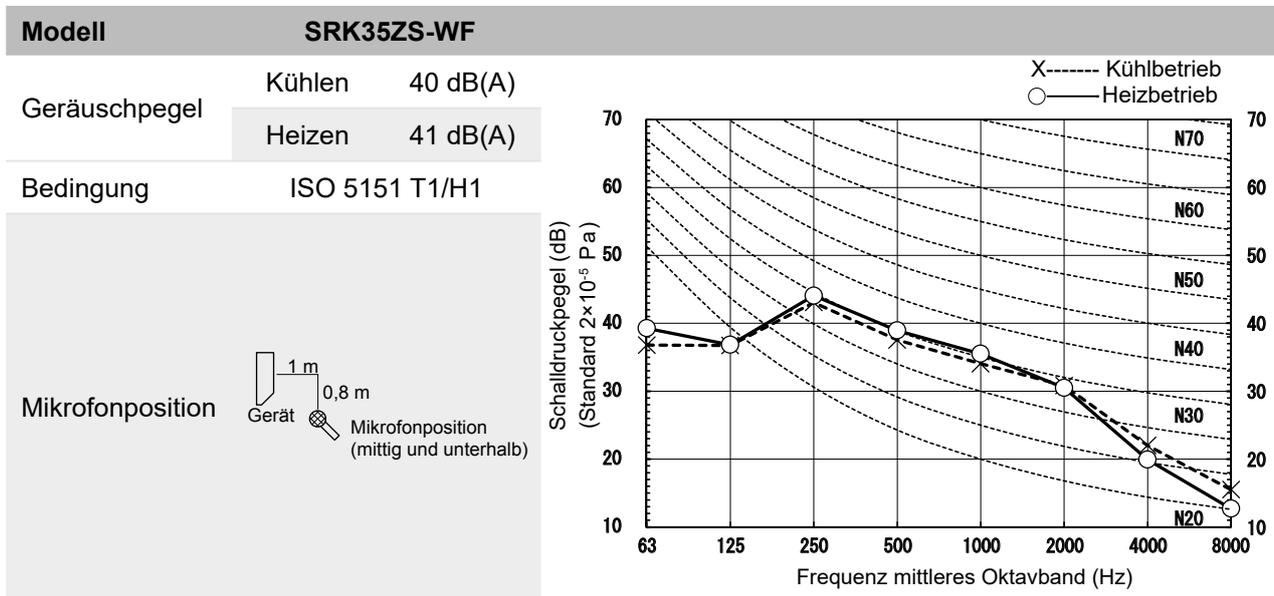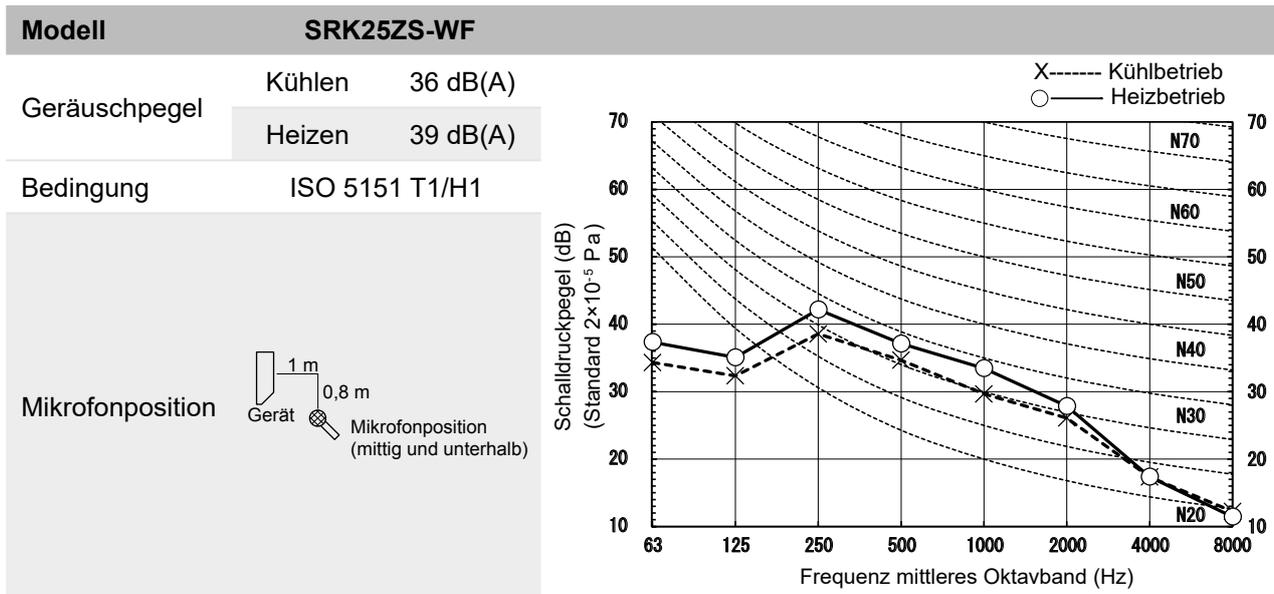


Schalleistungspegel

Modell SRK15ZS-WF

Geräuschpegel	Kühlen	48 dB(A)
	Heizen	50 dB(A)


Bedingung ISO 5151 T1/H1

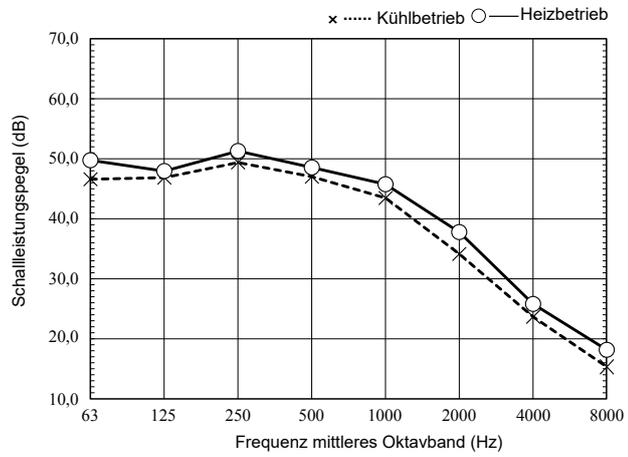

Modell SRK20ZS-WF

Geräuschpegel	Kühlen	48 dB(A)
	Heizen	50 dB(A)


Bedingung ISO 5151 T1/H1

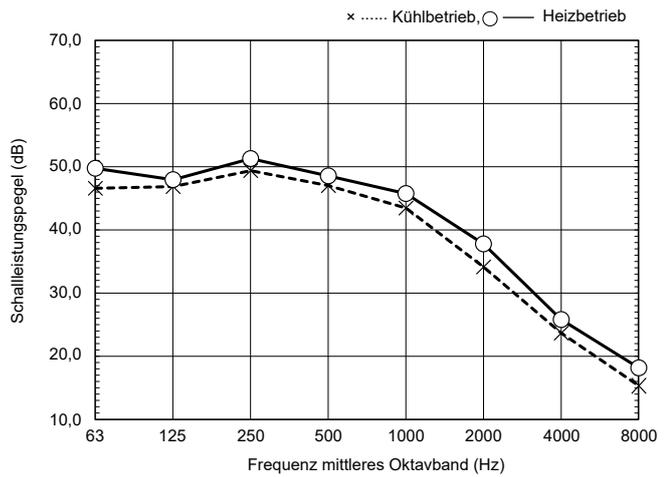

Modell SRK25ZS-WF


Geräuschpegel	Kühlen	50 dB(A)
	Heizen	53 dB(A)

Bedingung ISO 5151 T1/H1

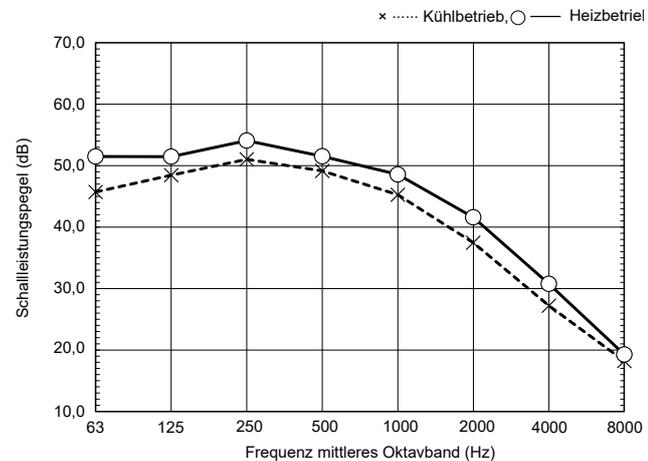


Modell SRK35ZS-WF

Geräuschpegel	Kühlen	54 dB(A)
	Heizen	56 dB(A)
Bedingung	ISO 5151 T1/H1	

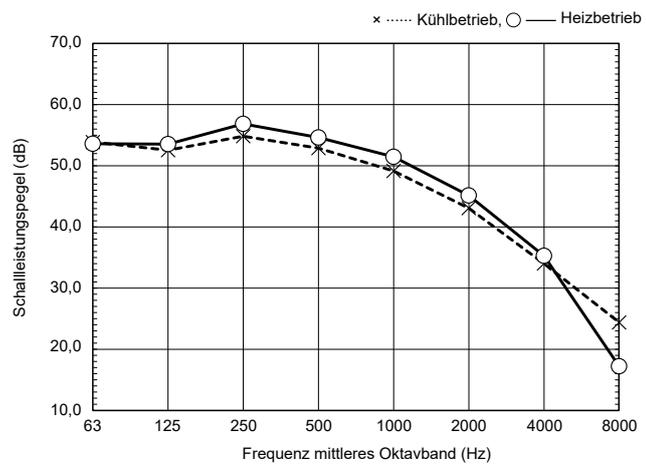



Modell SRK50ZS-WF




Geräuschpegel	Kühlen	59 dB(A)
	Heizen	60 dB(A)
Bedingung	ISO 5151 T1/H1	

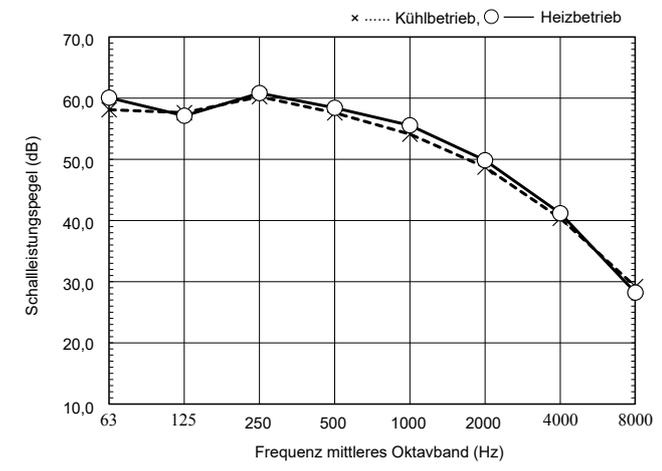

7.2 Wandgeräte SRK20-60ZSX-WF

Schalldruckpegel

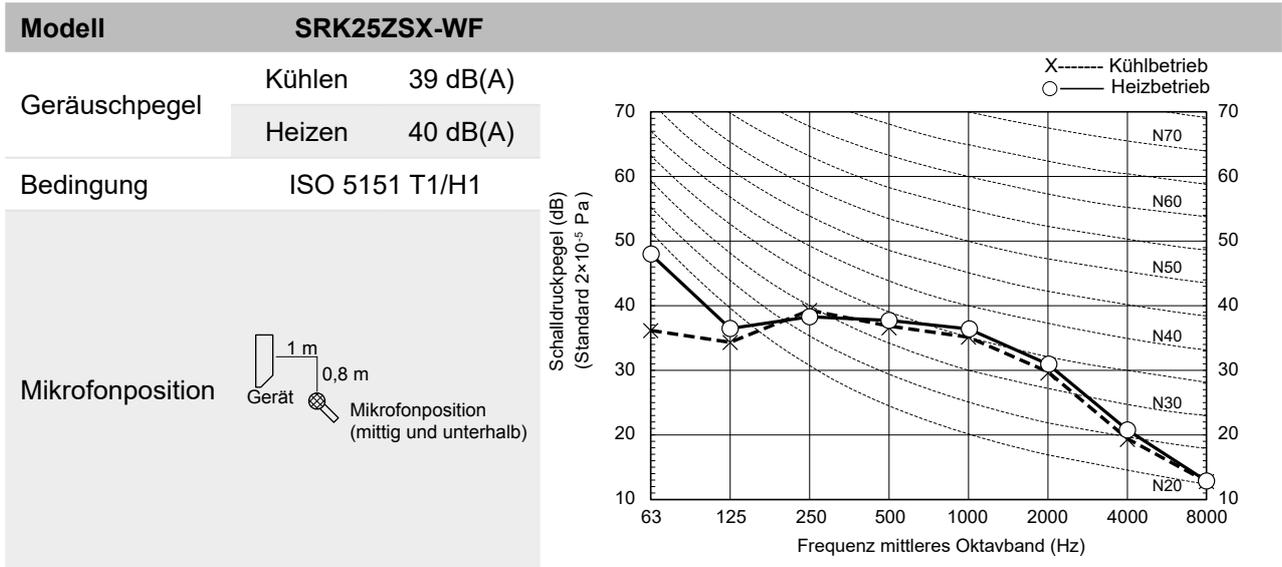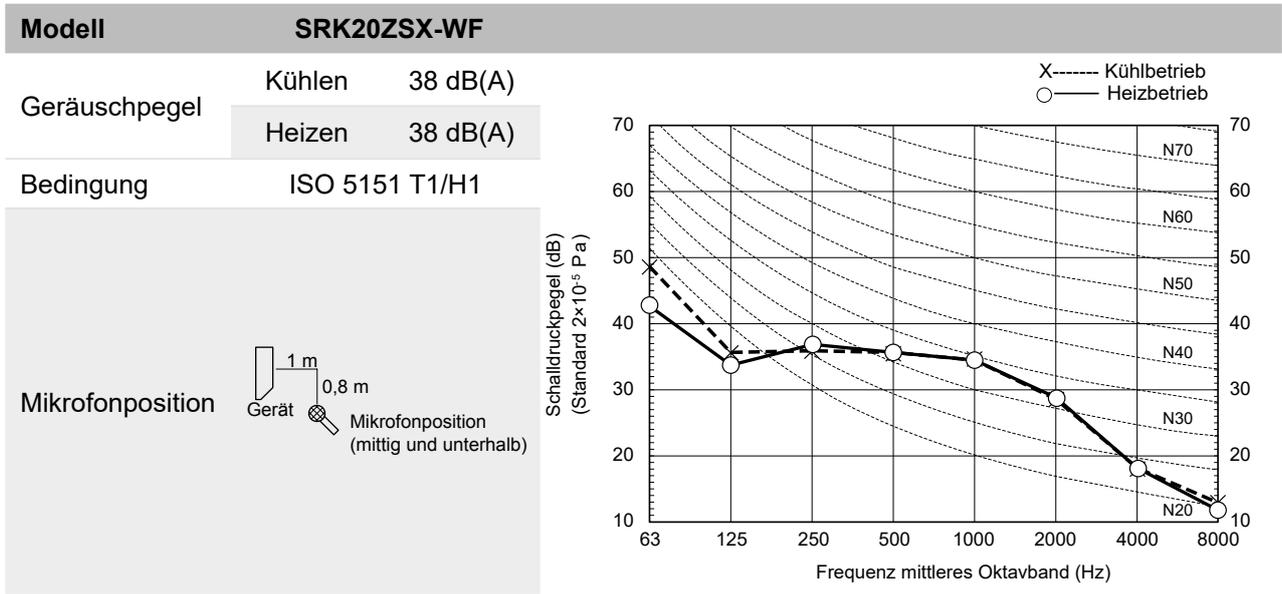

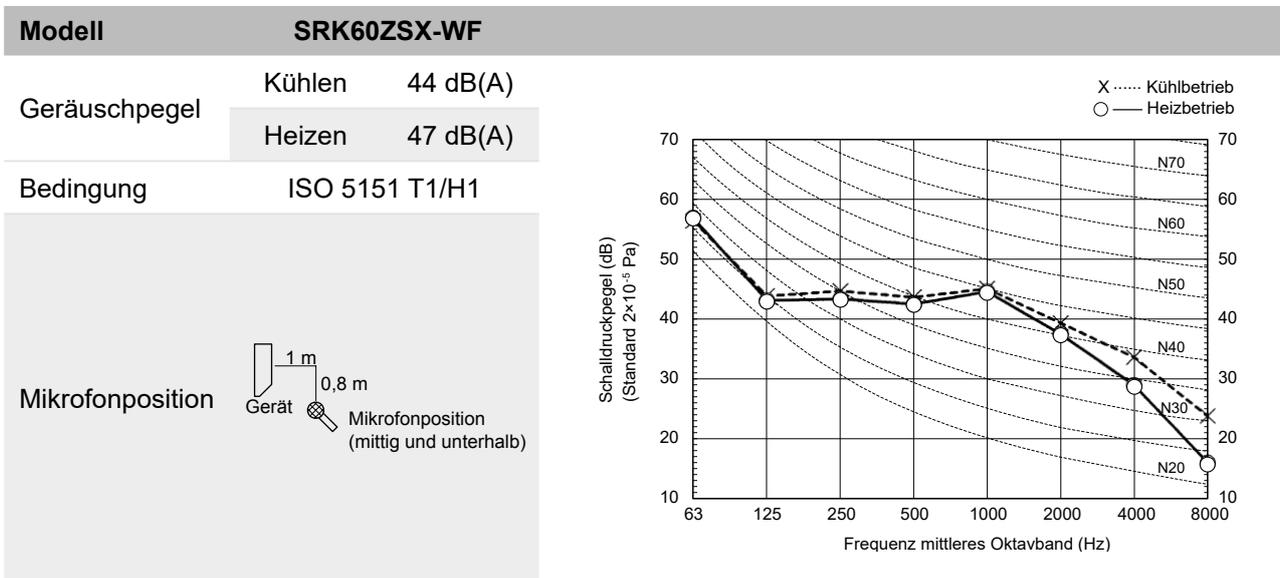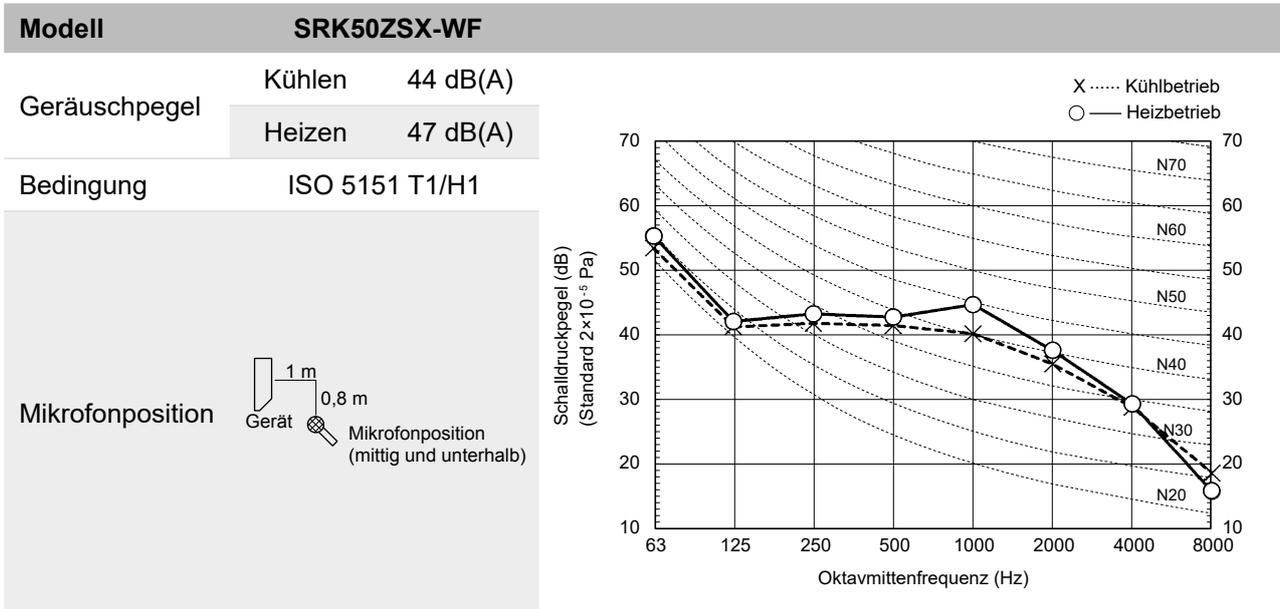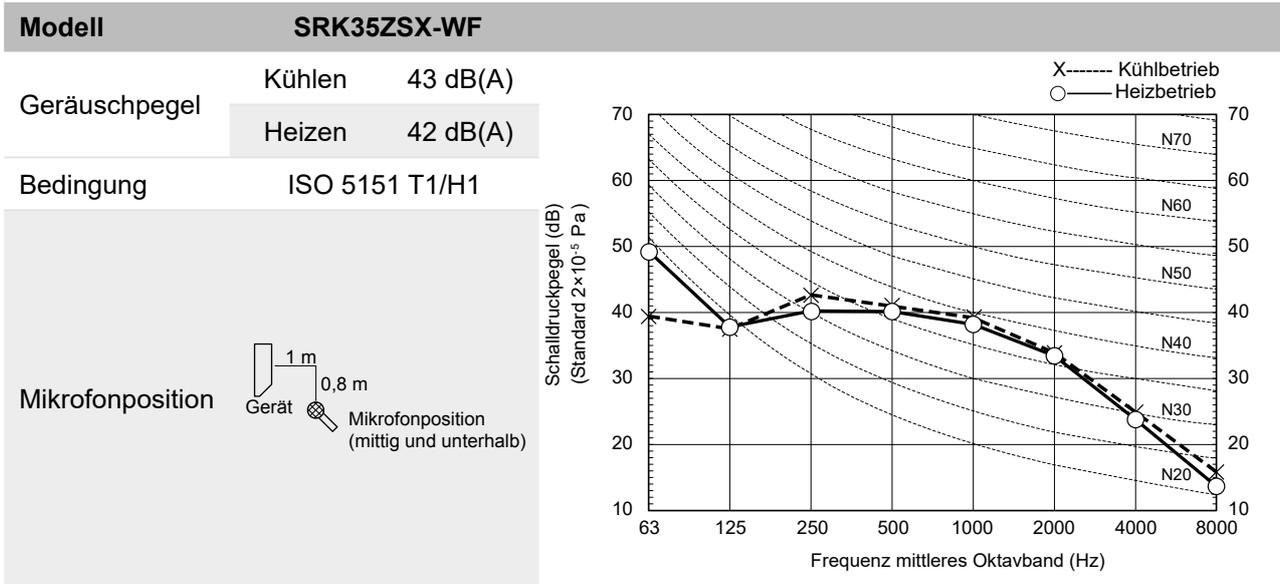


Schalleistungspegel

Modell SRK20ZSX-WF

Geräuschpegel	Kühlen	53 dB(A)
	Heizen	55 dB(A)


Bedingung ISO 5151 T1/H1

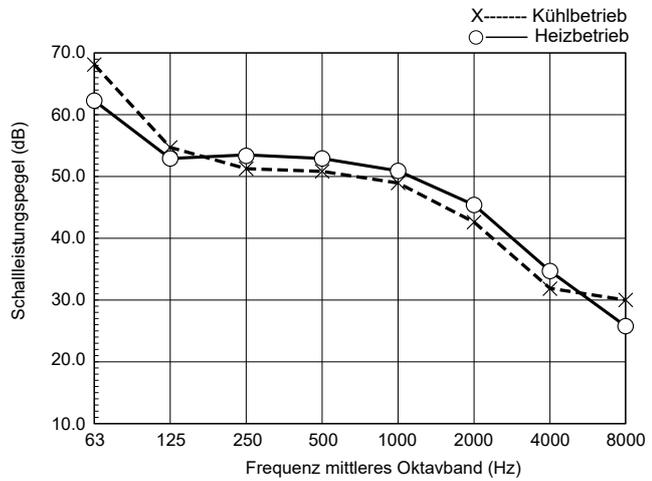

Modell SRK25ZSX-WF

Geräuschpegel	Kühlen	55 dB(A)
	Heizen	56 dB(A)


Bedingung ISO 5151 T1/H1

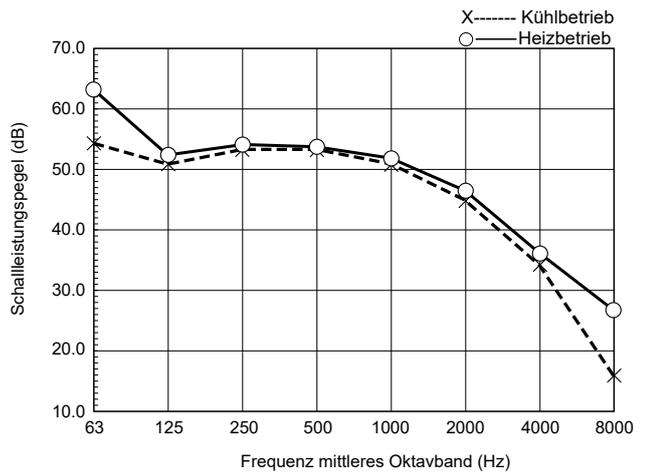

Modell SRK35ZSX-WF

Geräuschpegel	Kühlen	58 dB(A)
	Heizen	58 dB(A)


Bedingung ISO 5151 T1/H1

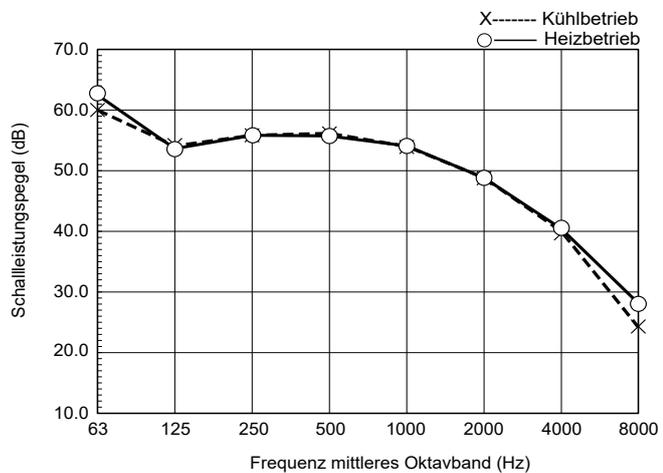

Modell SRK50ZSX-WF

Geräuschpegel	Kühlen	59 dB(A)
	Heizen	62 dB(A)


Bedingung ISO 5151 T1/H1

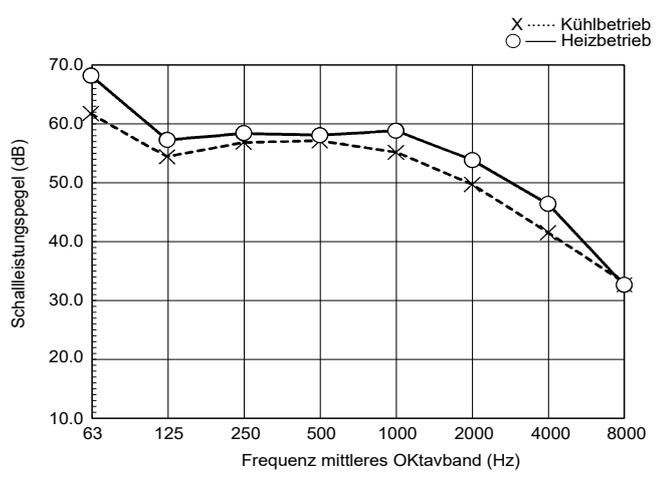

Modell SRK60ZSX-WF



Geräuschpegel	Kühlen	62 dB(A)
	Heizen	63 dB(A)

Bedingung ISO 5151 T1/H1


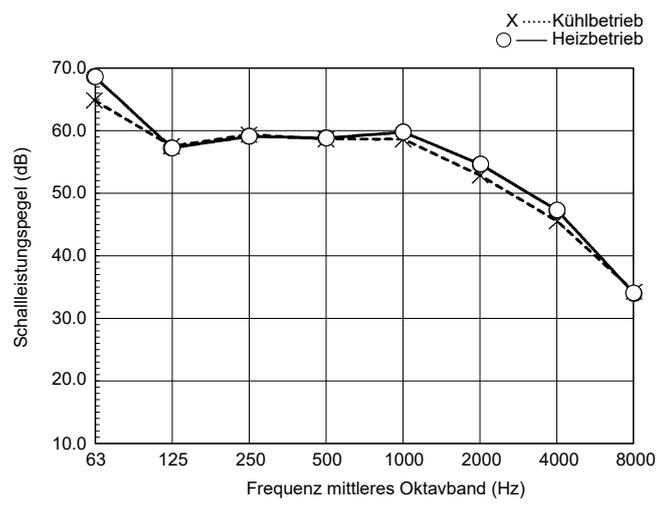


7.3 Wandgeräte SRK71, 80ZR-WF

Schalldruckpegel

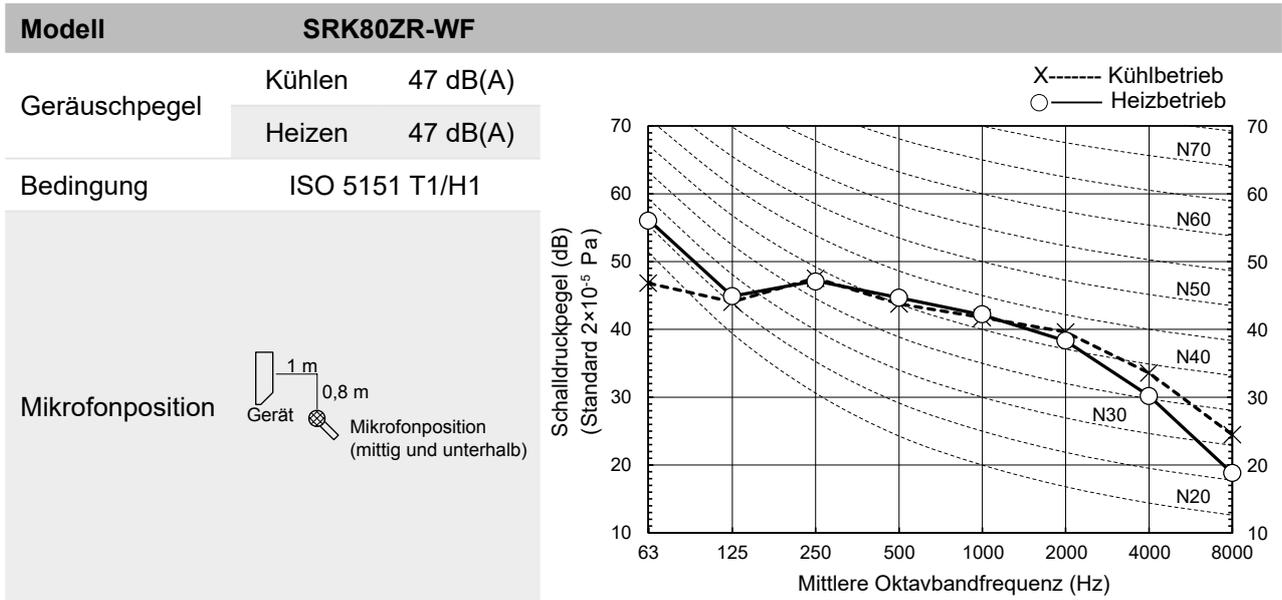
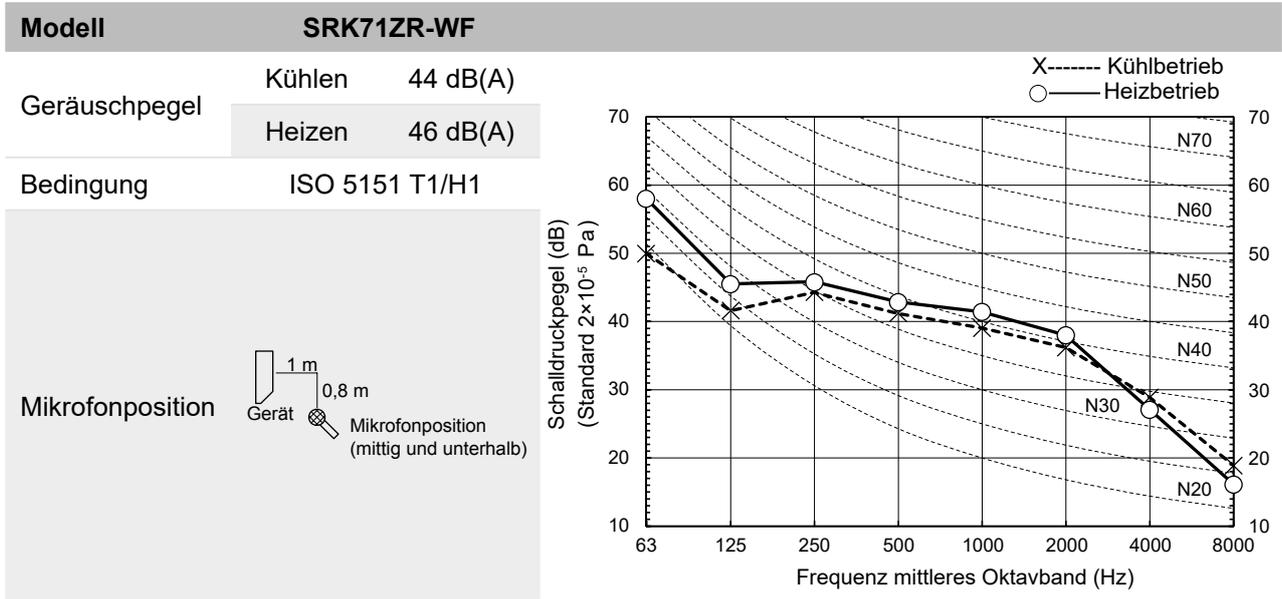


Schalleistungspegel

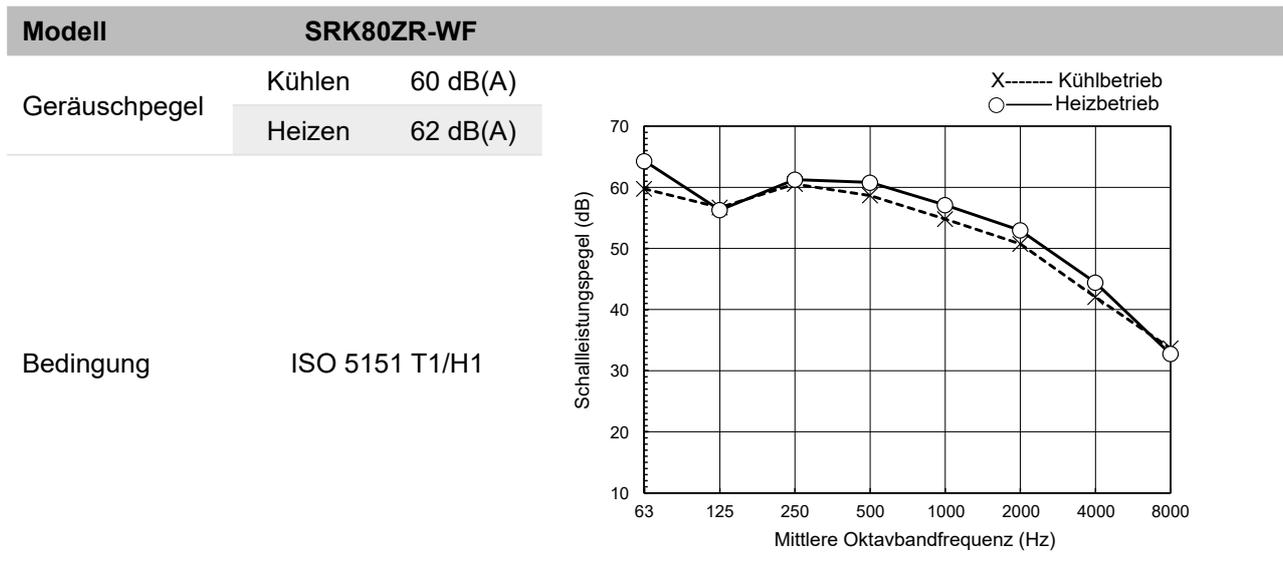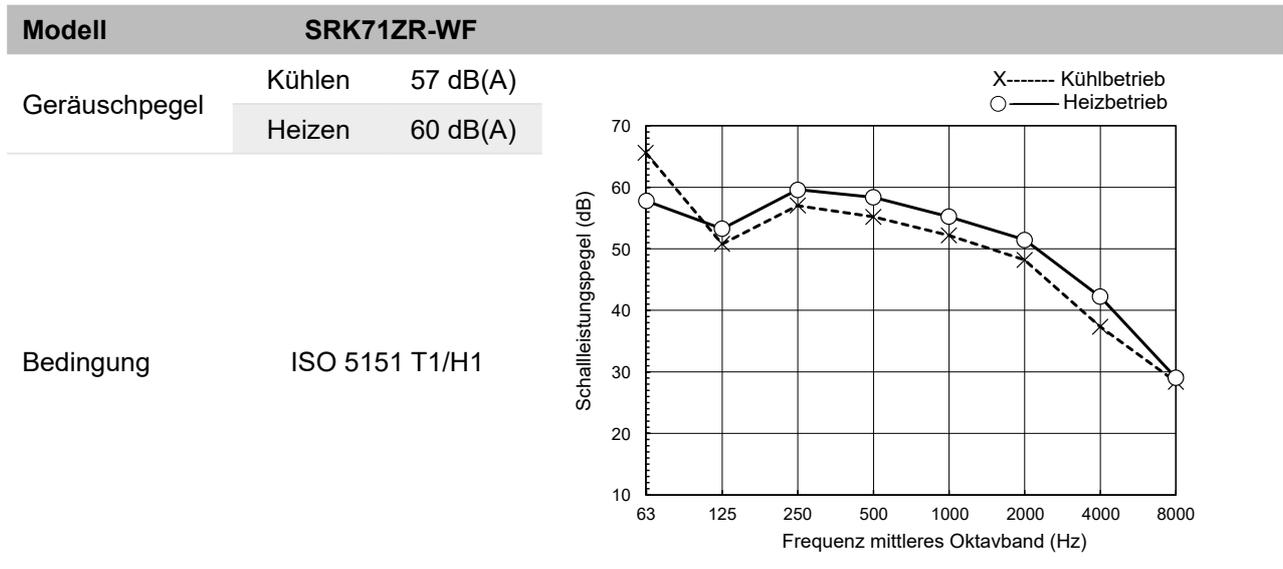

7.4 Kanalgeräte SRR25-60ZS-W

Schalldruckpegel

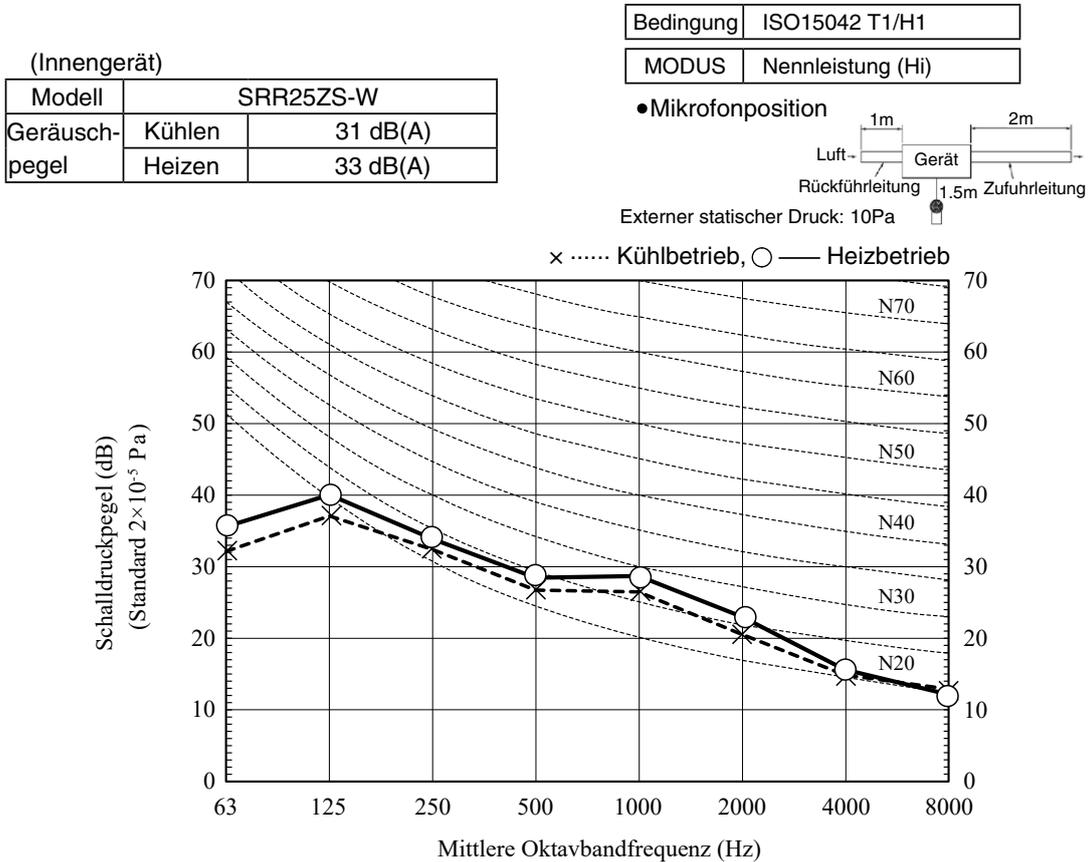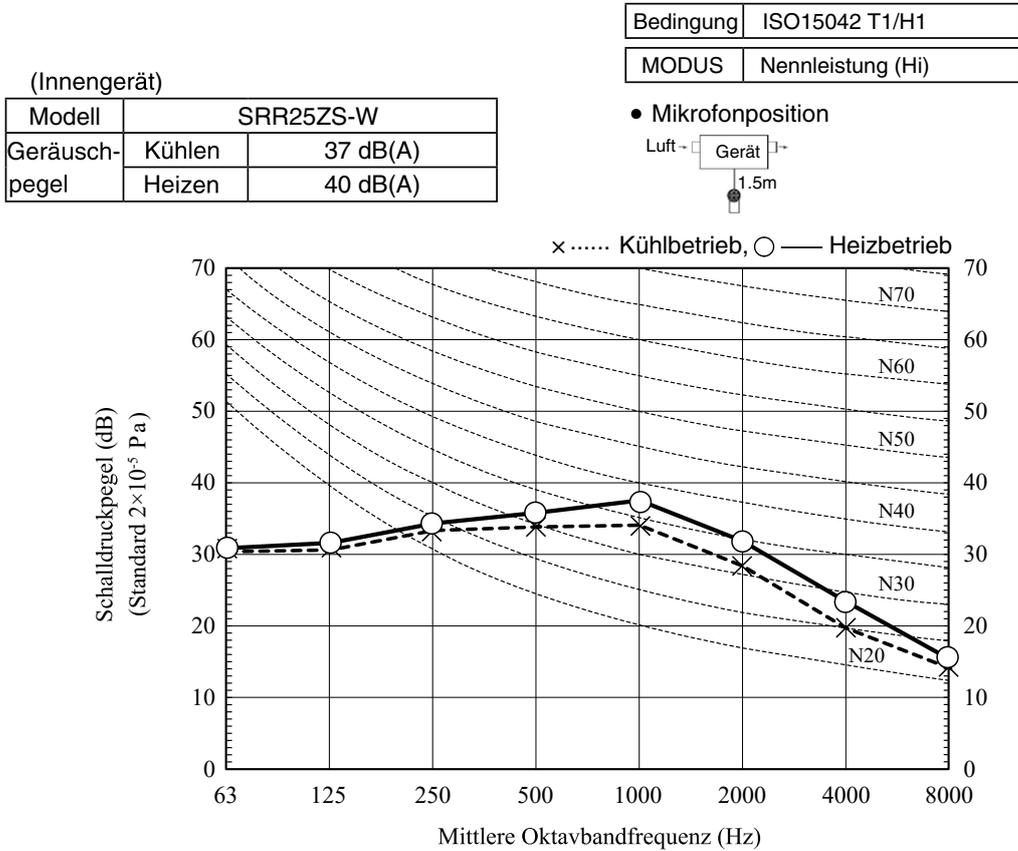


(Innengerät)

Modell	SRR25ZS-W	
Geräuschpegel	Kühlen	39 dB(A)
	Heizen	44 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
-----------	----------------

MODUS	Nennleistung (Hi)
-------	-------------------

• Mikrofonposition



Externer statischer Druck: 10Pa

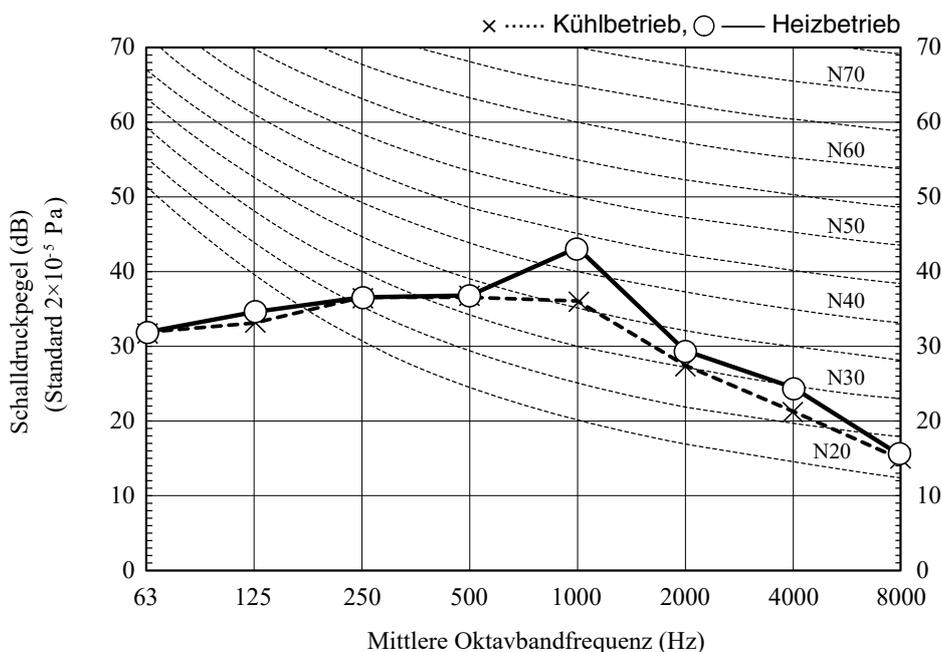



(Innengerät)

Modell	SRR35ZS-W	
Geräuschpegel	Kühlen	38 dB(A)
	Heizen	42 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
-----------	----------------

MODE	Nennleistung (Hi)
------	-------------------

• Mikrofonposition

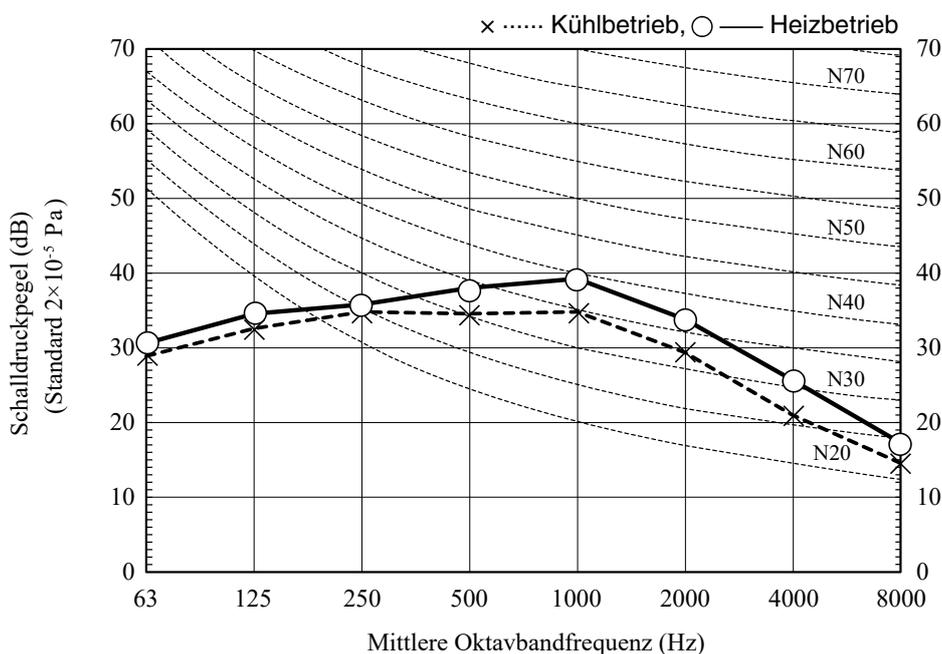


(Innengerät)

Modell	SRR35ZS-W	
Geräuschpegel	Kühlen	33 dB(A)
	Heizen	34 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
-----------	----------------

MODUS	Nennleistung (Hi)
-------	-------------------

• Mikrofonposition



Externer statischer Druck: 10Pa

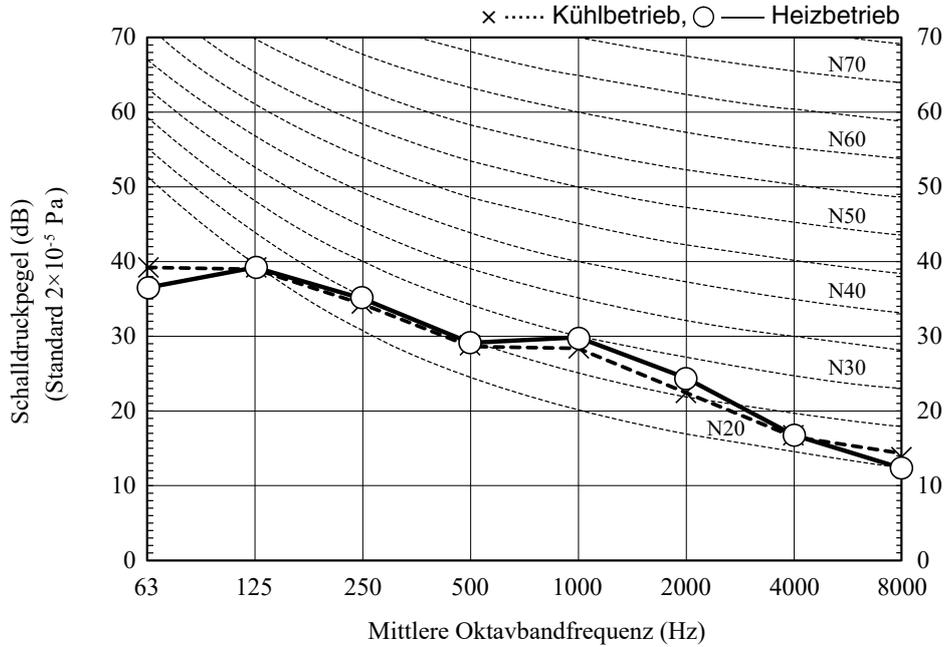


(Innengerät)

Modell	SRR35ZS-W	
Geräuschpegel	Kühlen	40 dB(A)
	Heizen	45 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
-----------	----------------

MODUS	Nennleistung (Hi)
-------	-------------------

• Mikrofonposition



Externer statischer Druck: 10Pa


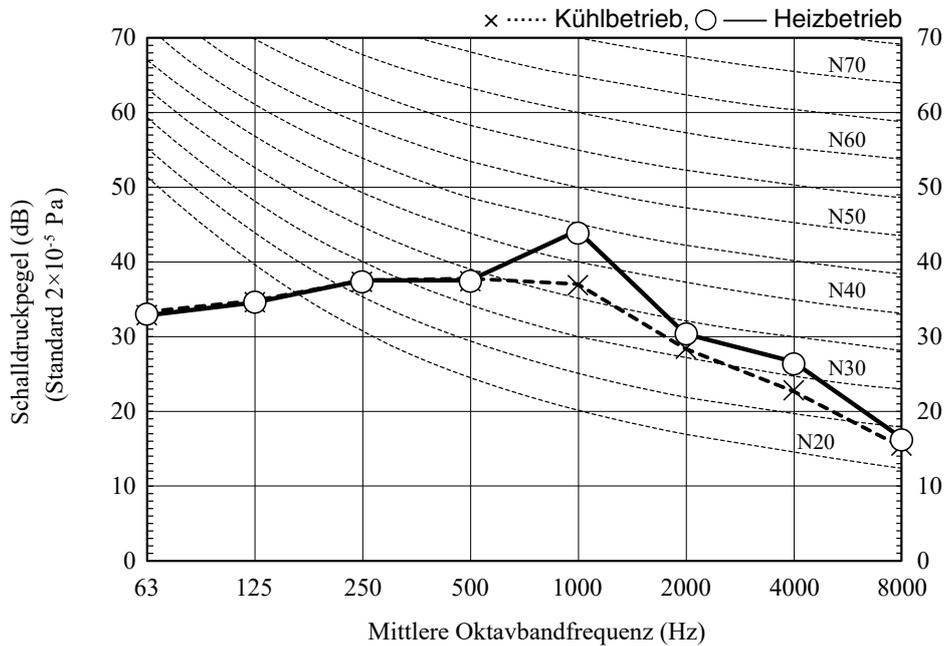


(Innengerät)

Modell	SRR50ZS-W	
Geräuschpegel	Kühlen	41 dB(A)
	Heizen	43 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
MODUS	Nennleistung (Hi)

• Mikrofonposition

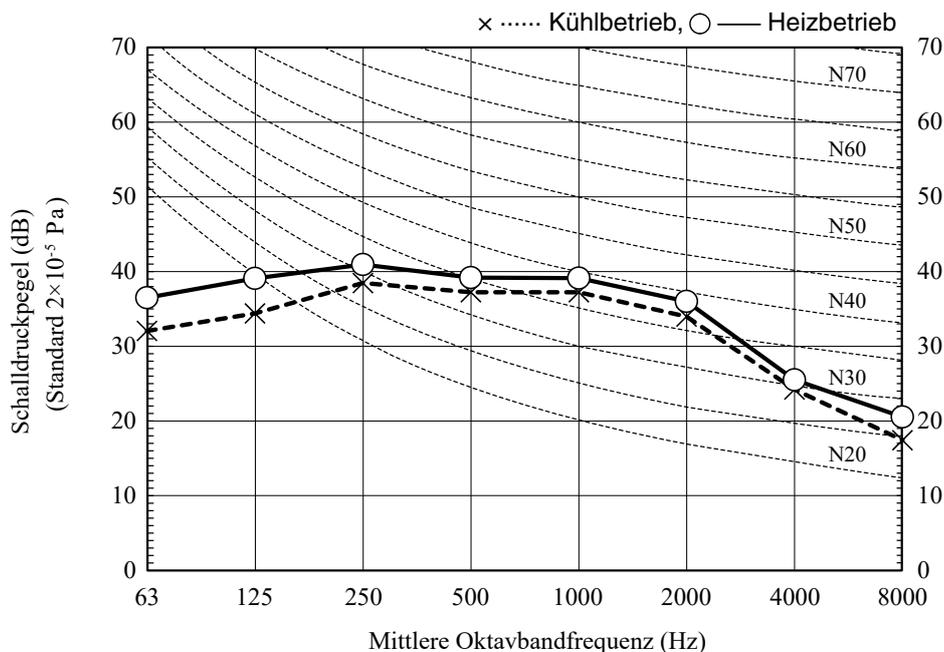



(Innengerät)


Modell	SRR50ZS-W	
Geräuschpegel	Kühlen	35 dB(A)
	Heizen	38 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
MODUS	Nennleistung (Hi)


• Mikrofonposition

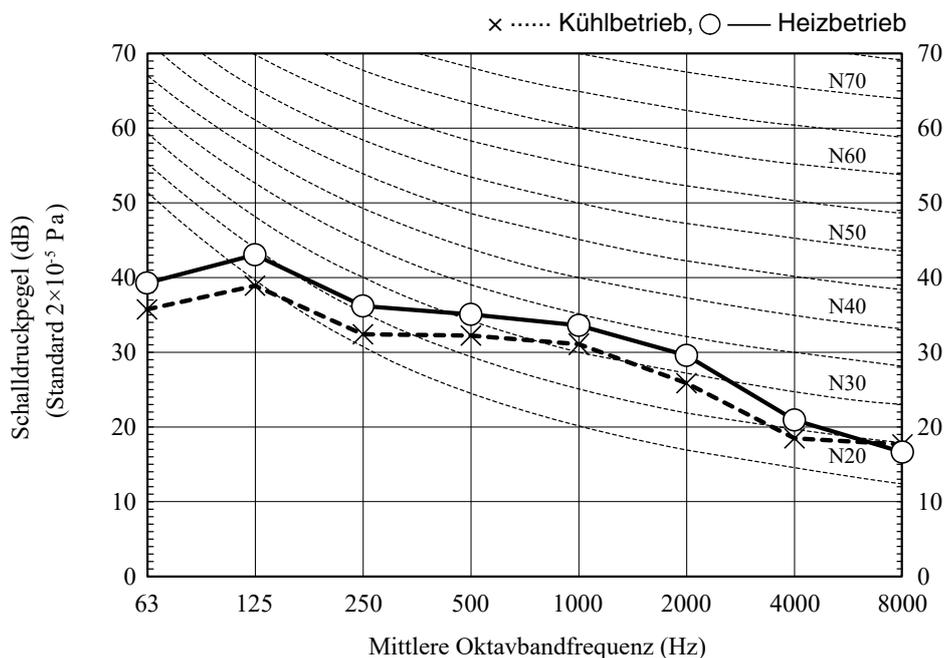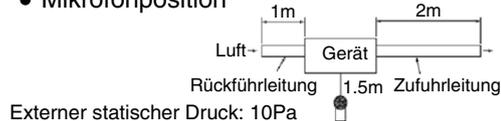

(Innengerät)			Bedingung	ISO15042 T1/H1
			MODUS	Nennleistung (Hi)
Modell	SRR60ZS-W		● Mikrofonposition	
Geräuschpegel	Kühlen	44 dB(A)	Luft → [Gerät] →	
	Heizen	45 dB(A)	1.5m ↓	

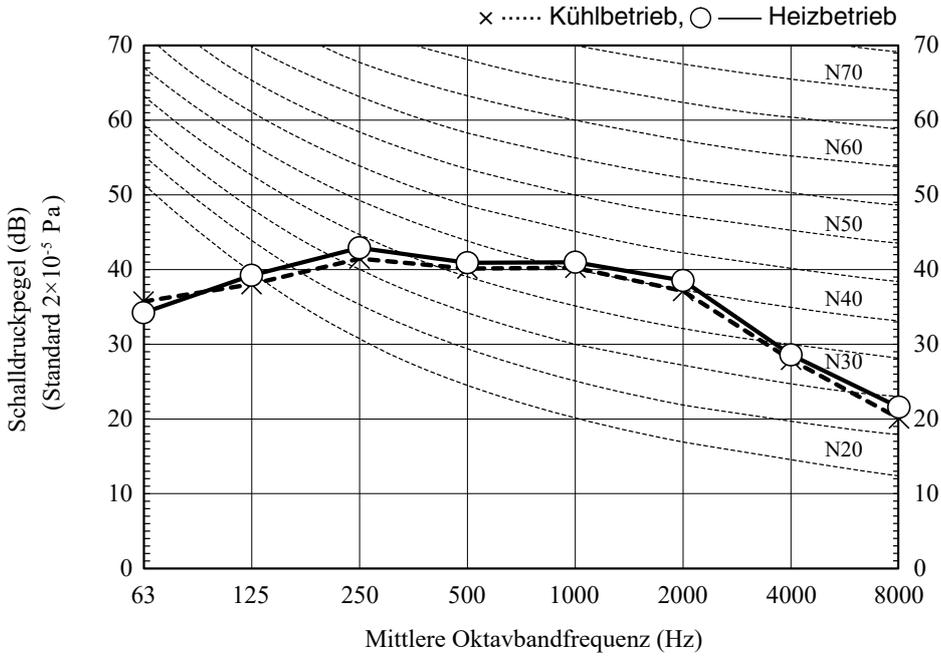

(Innengerät)			Bedingung	ISO15042 T1/H1
			MODUS	Nennleistung (Hi)
Modell	SRR60ZS-W		● Mikrofonposition	
Geräuschpegel	Kühlen	37 dB(A)	Luft → [1m] [Gerät] [2m]	
	Heizen	39 dB(A)	Rückföhrleitung 1.5m Zuföhrleitung ↓	
			Externer statischer Druck: 10Pa	

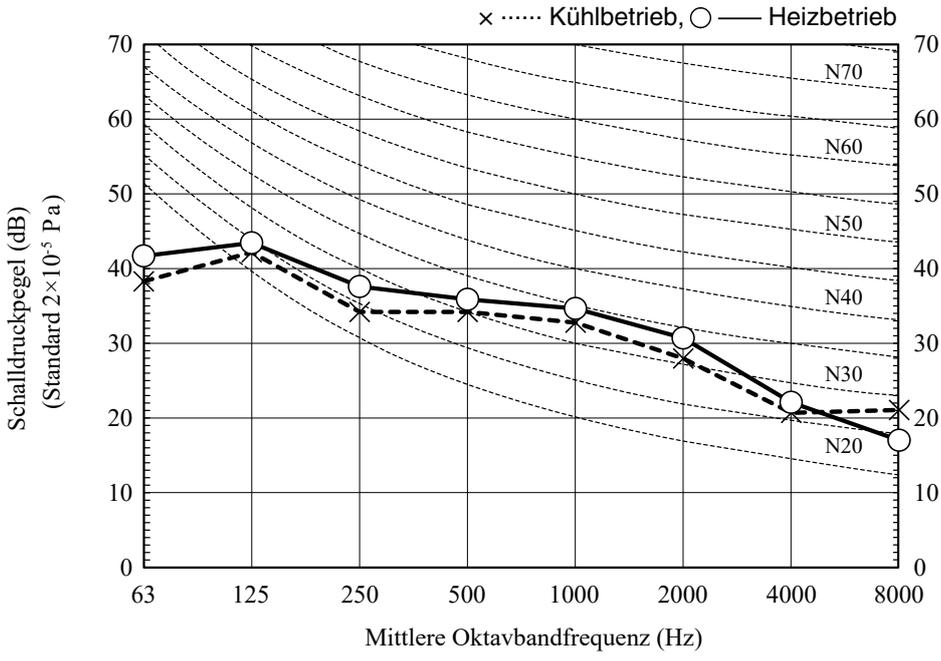

Schalleistungspegel


• ohne Leitung

(Innengerät)

Modell	SRR25ZS-W	
Geräuschpegel	Kühlen	56 dB(A)
	Heizen	59 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
-----------	----------------

MODUS	Nennleistung (Hi)
-------	-------------------

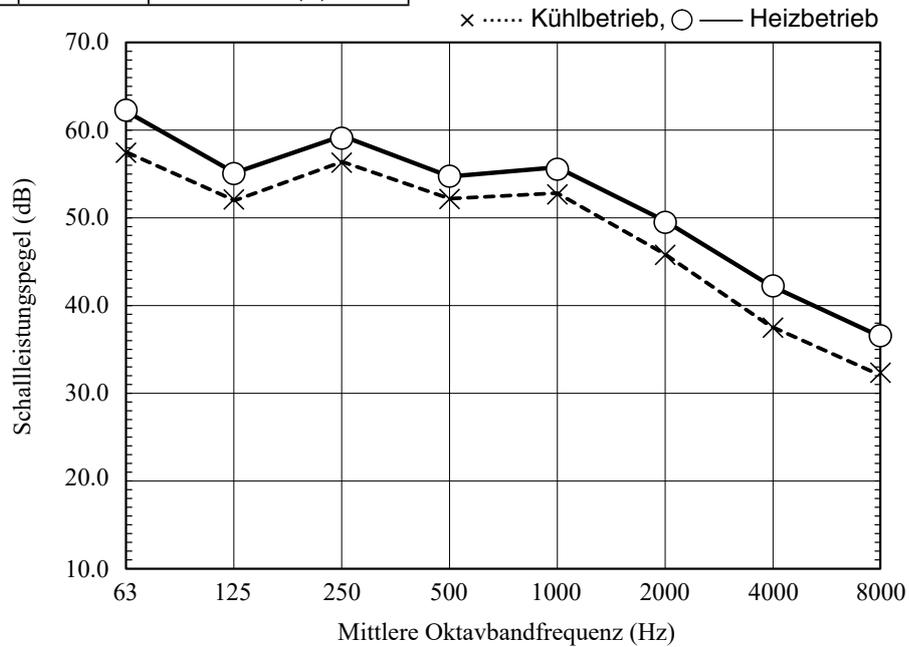



• mit Leitung

(Innengerät)

Modell	SRR25ZS-W	
Geräuschpegel	Kühlen	56 dB(A)
	Heizen	59 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
-----------	----------------

MODUS	Nennleistung (Hi)
-------	-------------------

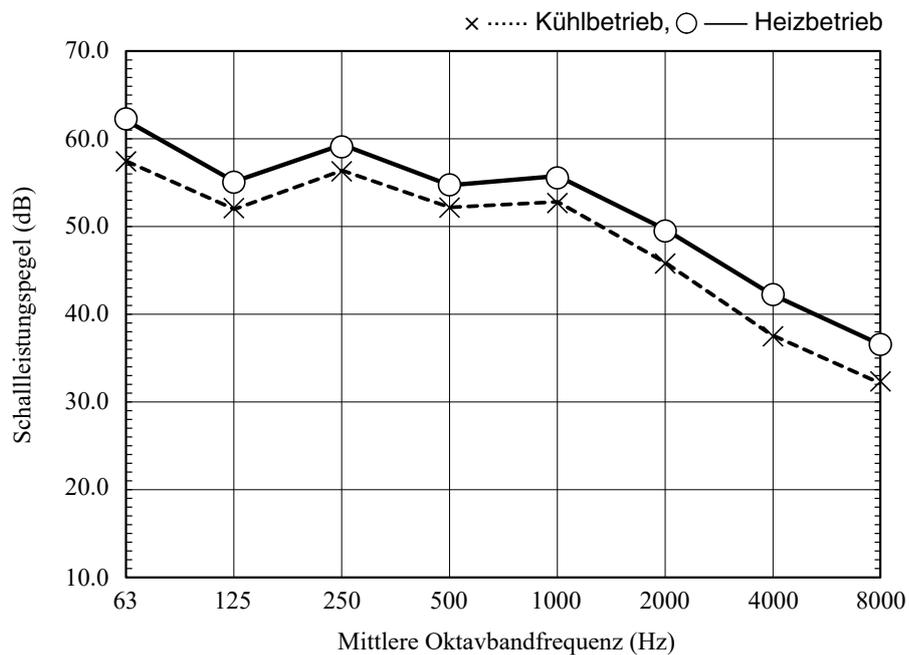


• ohne Leitung
(Innengerät)

Modell	SRR35ZS-W	
Geräuschpegel	Kühlen	57 dB(A)
	Heizen	60 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
MODUS	Nennleistung (Hi)

Luft → [Gerät] ←

× Kühlbetrieb, ○ — Heizbetrieb

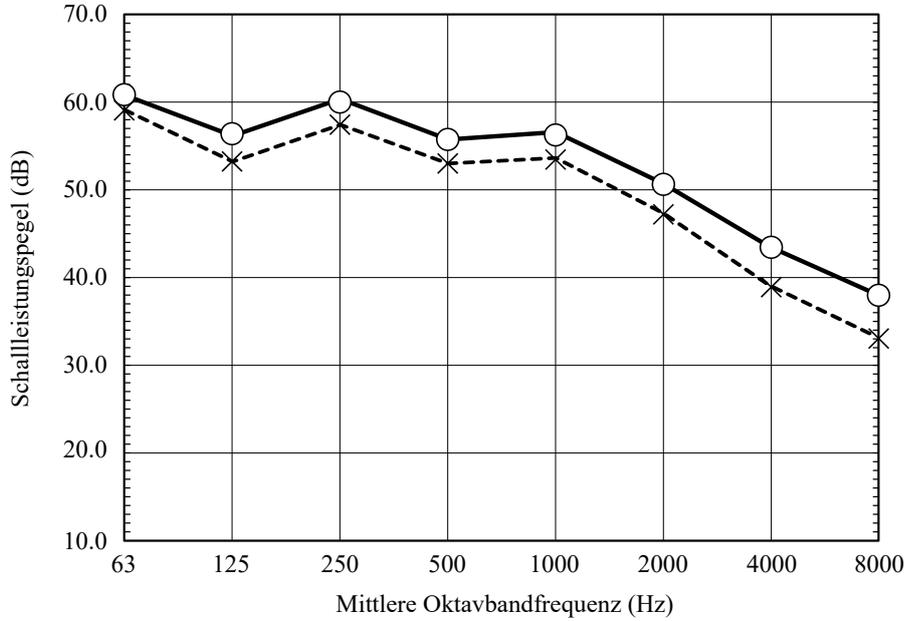

• mit Leitung
(Innengerät)


Modell	SRR35ZS-W	
Geräuschpegel	Kühlen	57 dB(A)
	Heizen	60 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
MODUS	Nennleistung (Hi)

Luft → [1m] [Gerät] [2m] →
Rückföhrleitung Zuföhrleitung

Externer statischer Druck: 10Pa

× Kühlbetrieb, ○ — Heizbetrieb

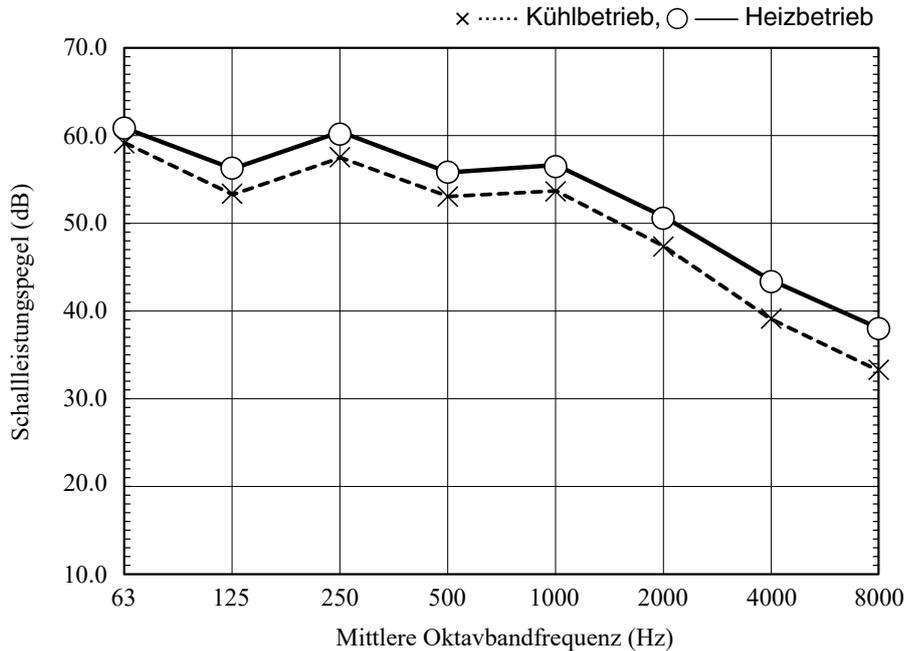


• ohne Leitung

(Innengerät)

Modell	SRR50ZS-W	
Geräuschpegel	Kühlen	59 dB(A)
	Heizen	61 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
-----------	----------------

MODUS	Nennleistung (Hi)
-------	-------------------

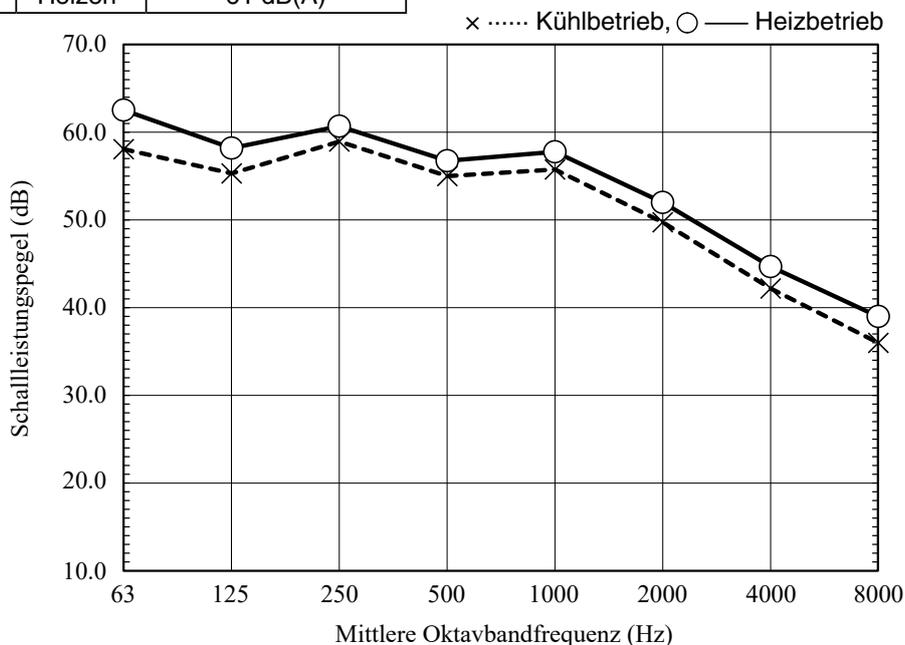



• mit Leitung



(Innengerät)

Modell	SRR50ZS-W	
Geräuschpegel	Kühlen	59 dB(A)
	Heizen	61 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
-----------	----------------

MODUS	Nennleistung (Hi)
-------	-------------------

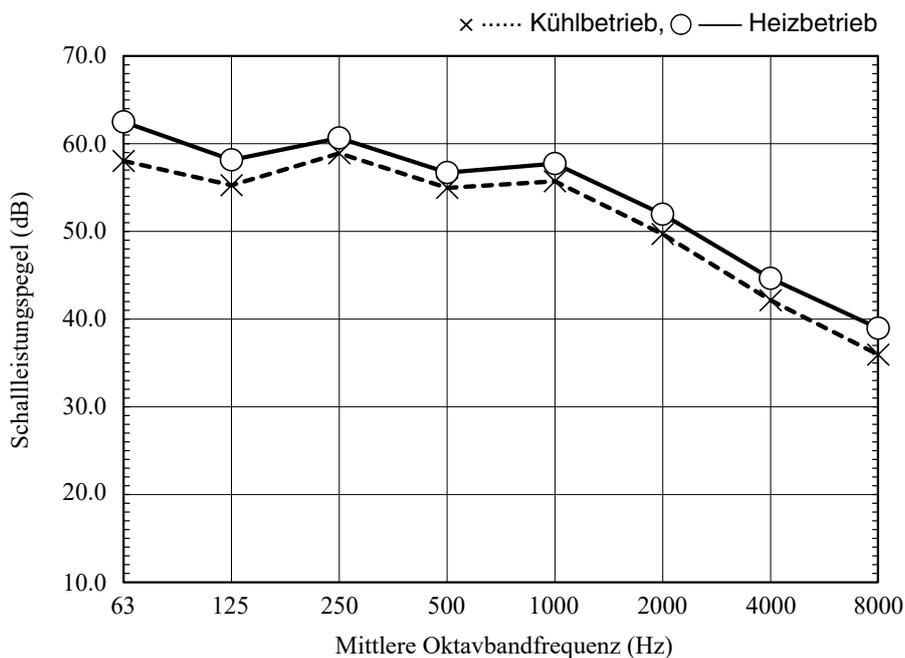

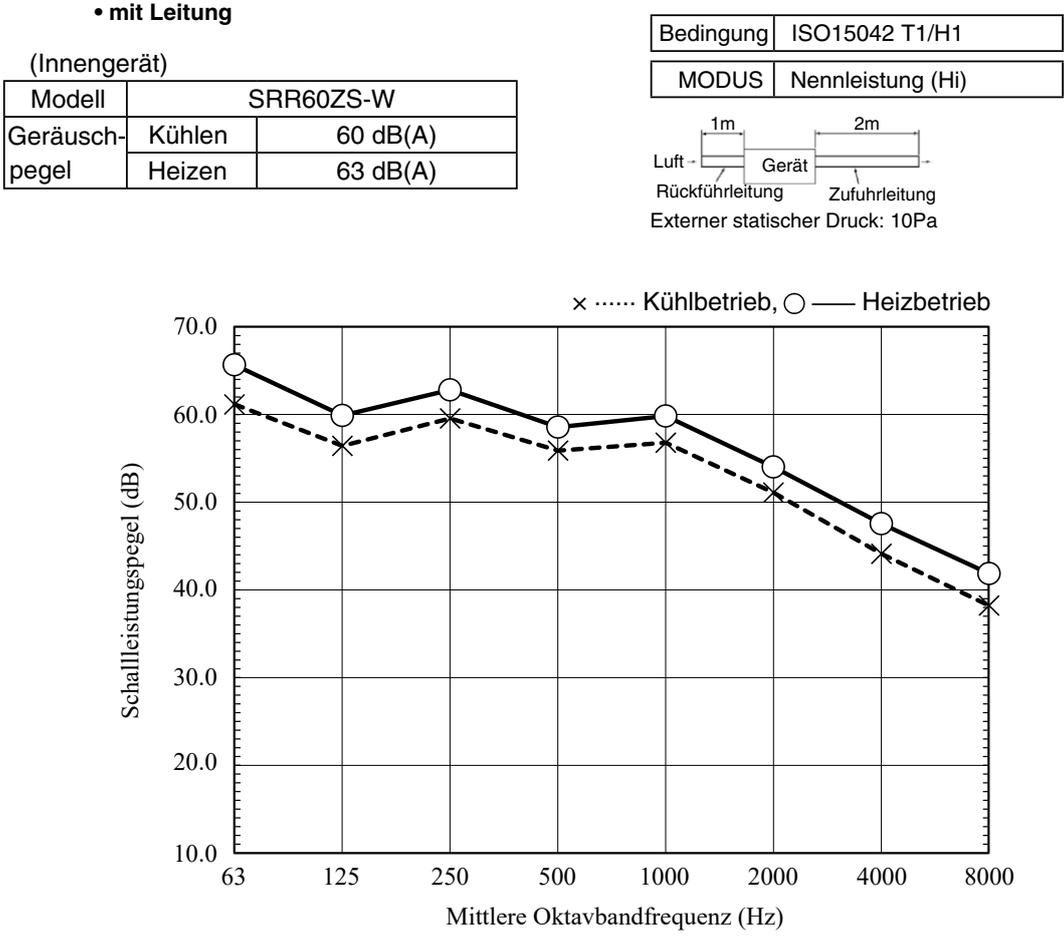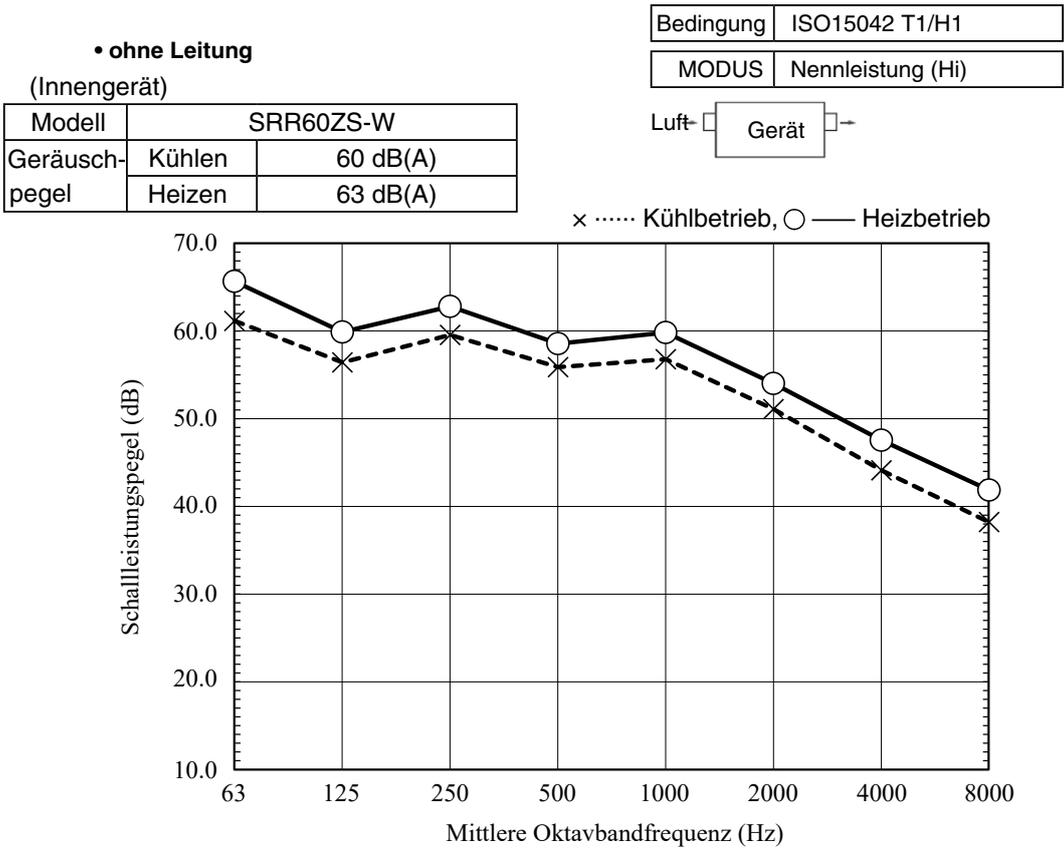

7.5 Deckenkassetten FDTC25, 35VH1 und 50, 60VH

Schalldruckpegel


(Innengerät)

Modell	FDTC25VH1	
Geräuschpegel	Kühlen	38 dB(A)
	Heizen	39 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
-----------	----------------


MODUS	Nennleistung (P-Hi)
-------	---------------------

● Mikrofonposition



○ Mikrofonposition (mittig und unterhalb des Geräts)

× Kühlbetrieb, ○ — Heizbetrieb

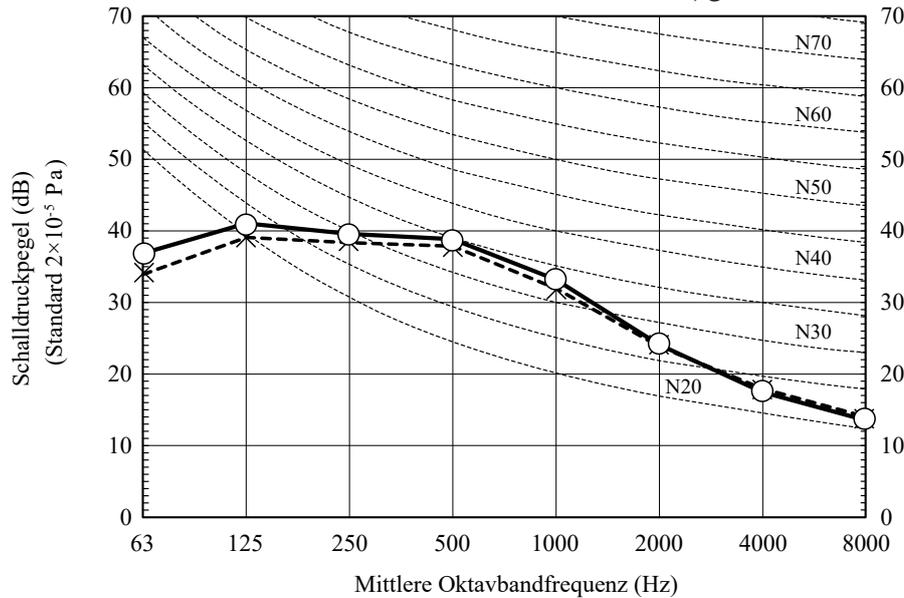


(Innengerät)

Modell	FDTC35VH1	
Geräuschpegel	Kühlen	39 dB(A)
	Heizen	41 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
-----------	----------------


MODUS	Nennleistung (P-Hi)
-------	---------------------



● Mikrofonposition



○ Mikrofonposition (mittig und unterhalb des Geräts)


× Kühlbetrieb, ○ — Heizbetrieb

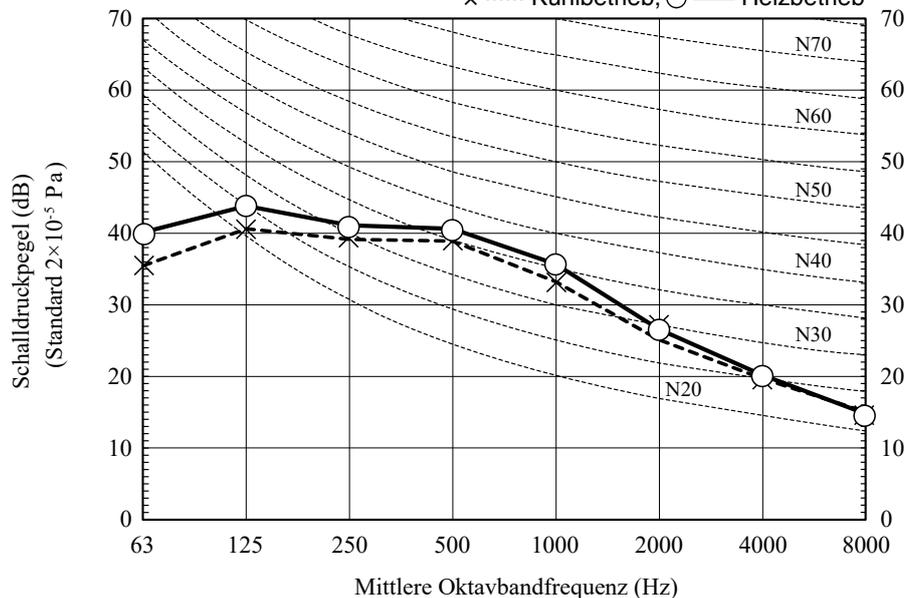

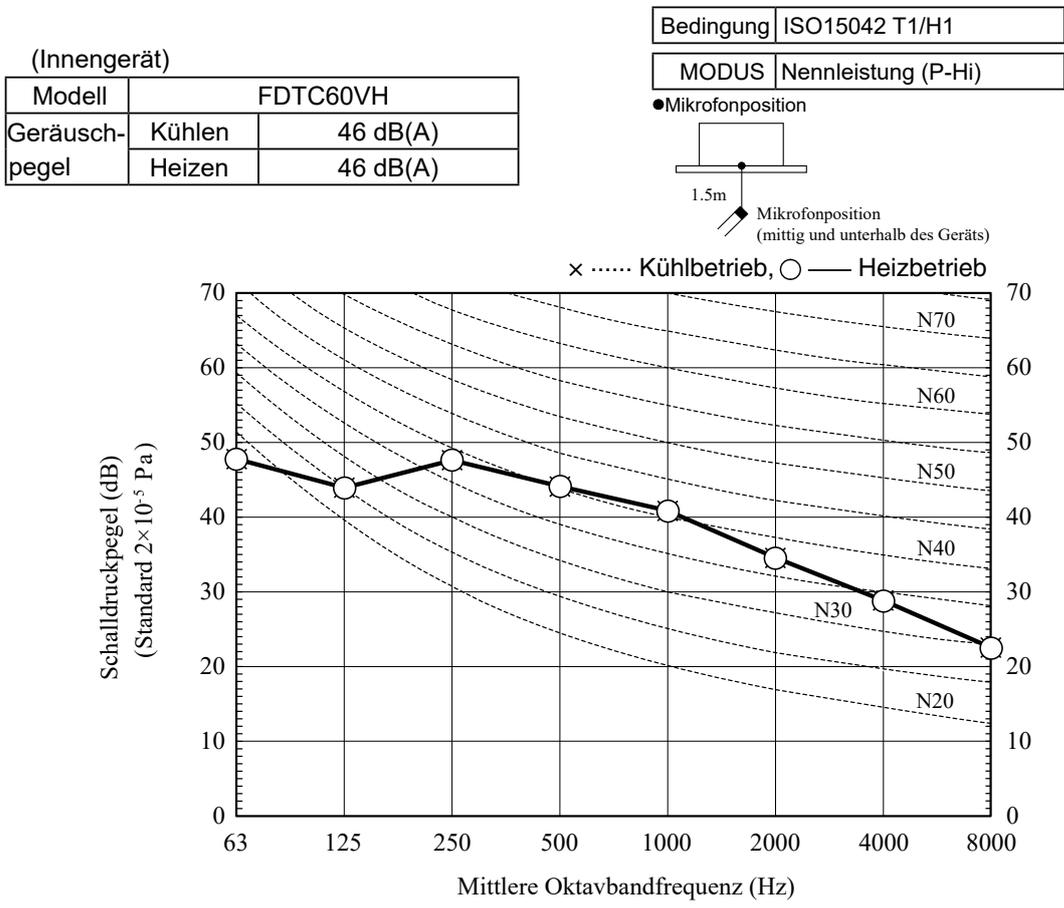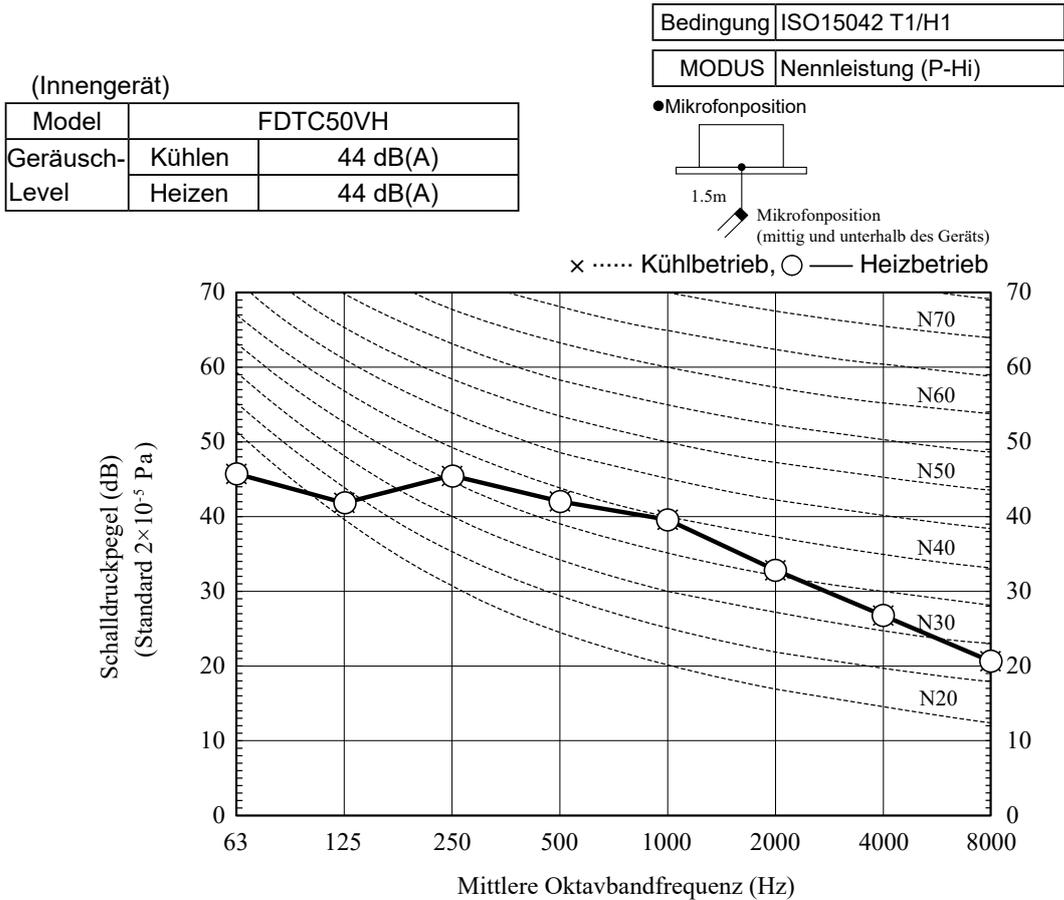


Schalleistungspegel

(Innengerät)			Bedingung	ISO15042 T1/H1
			MODUS	Nennleistung (P-Hi)
Modell	FDTC25VH1			
Geräusch- pegel	Kühlen	51 dB(A)		
	Heizen	53 dB(A)		

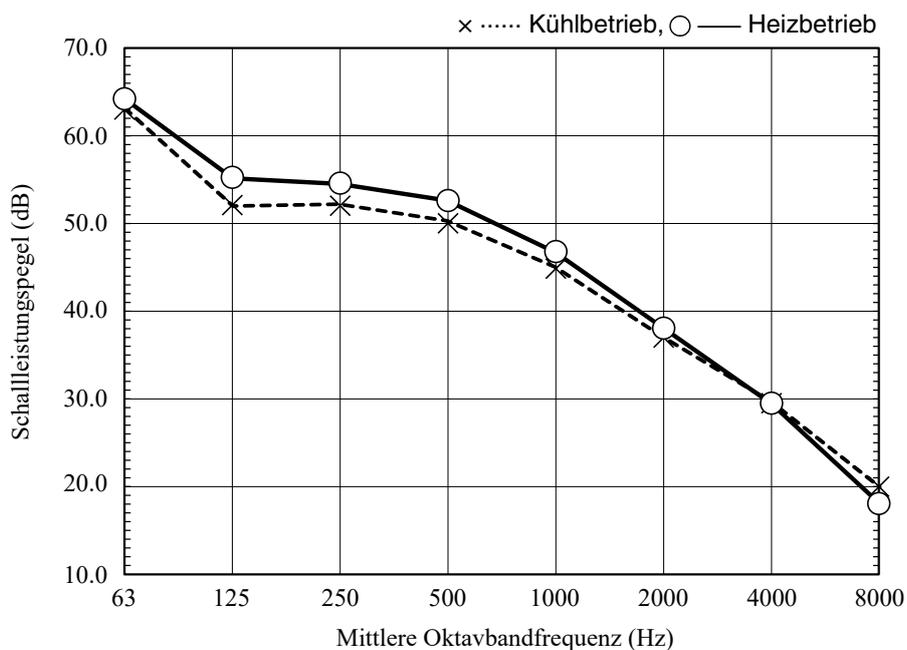

(Innengerät)			Bedingung	ISO15042 T1/H1
			MODUS	Nennleistung (P-Hi)
Modell	FDTC35VH1			
Geräusch- pegel	Kühlen	52 dB(A)		
	Heizen	54 dB(A)		


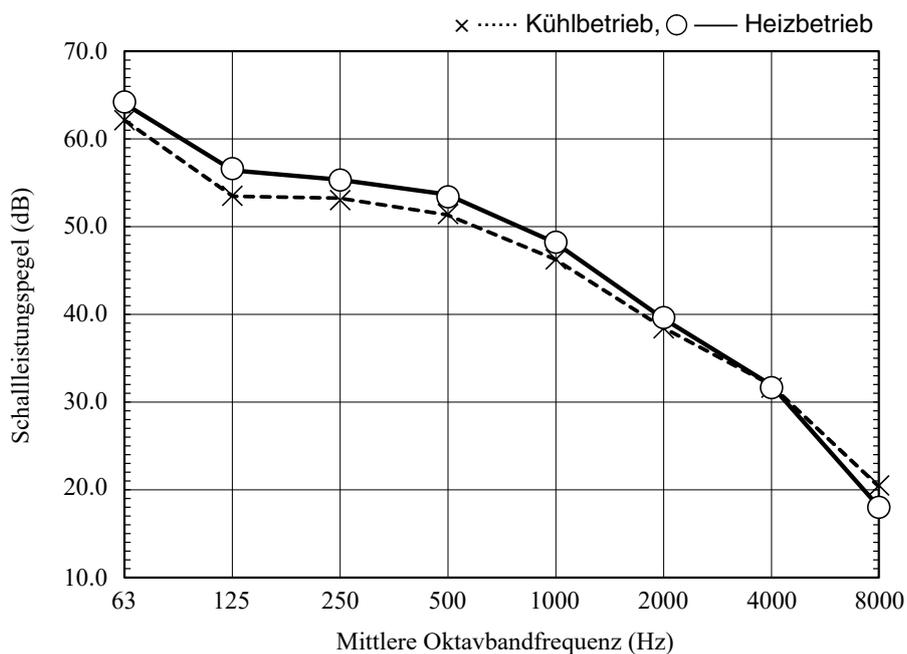


7.6 Kanalgeräte FDUM50VH

Schalldruckpegel

Geräuschpegel	Kühlen	37 dB(A)
	Heizen	37 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
MODUS	Nennleistung (P-Hi)

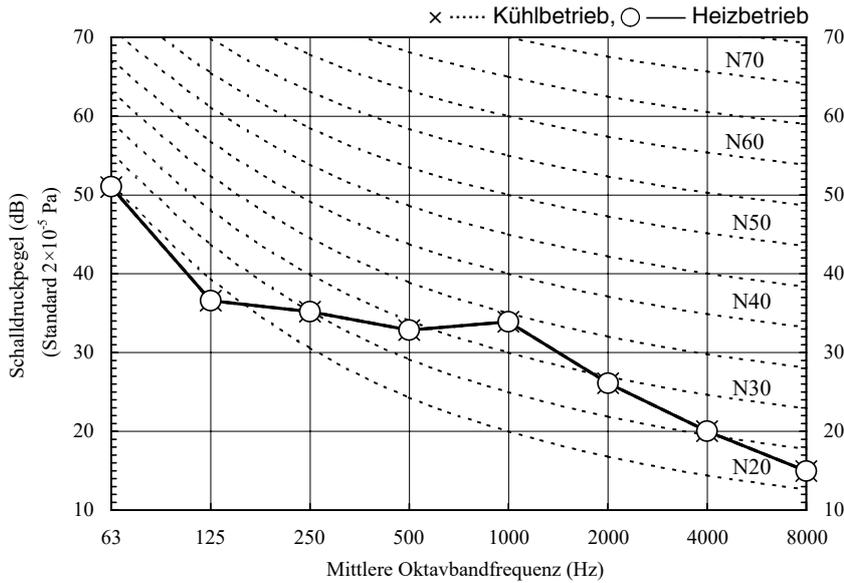
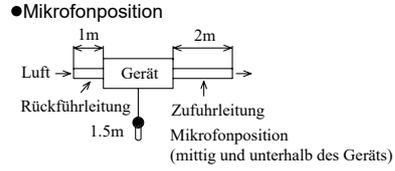


7.7 Deckenunterbaugeräte FDE50VH

Schalldruckpegel



Schall-
druckpegel 46 dB (A) bei P-HIGH
 38 dB (A) bei HIGH
 36 dB (A) bei MEDIUM
 31 dB (A) bei LOW


Messung basiert auf JIS B 8616
 Mikrofonposition

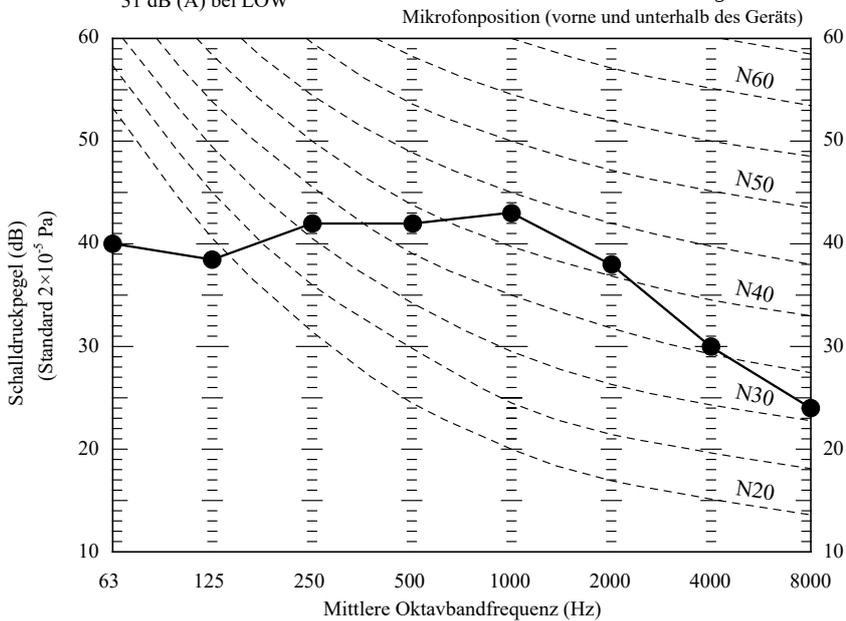


7.8 Truhengeräte SRF25, 35ZS-W und SRF50ZSX-W

Schalldruckpegel

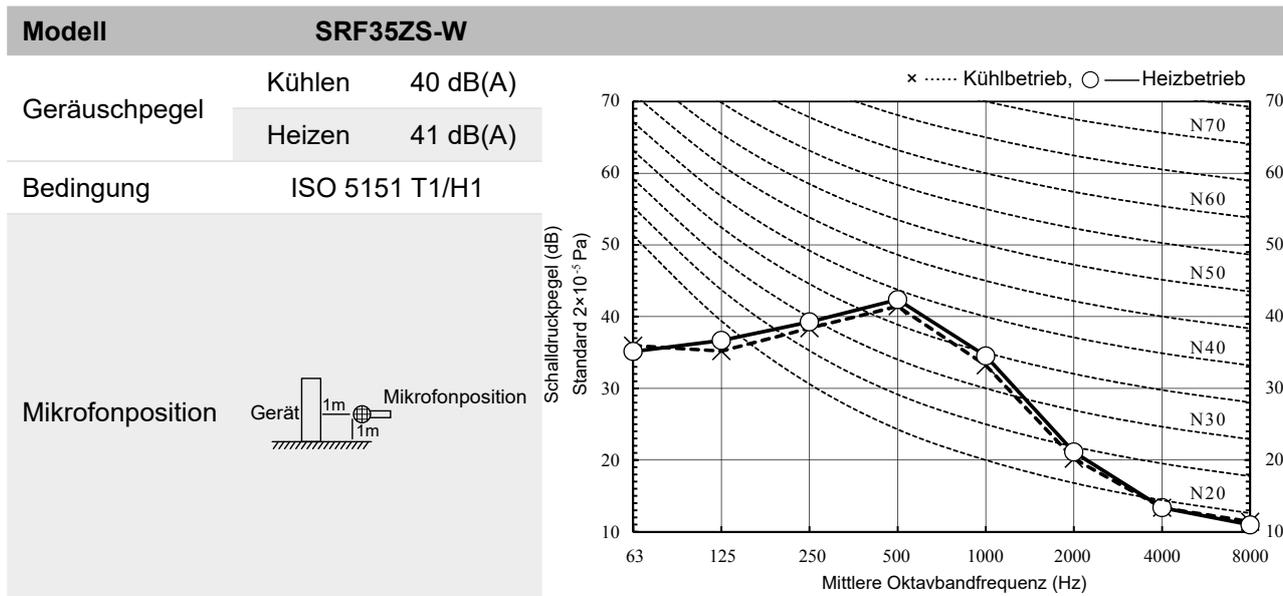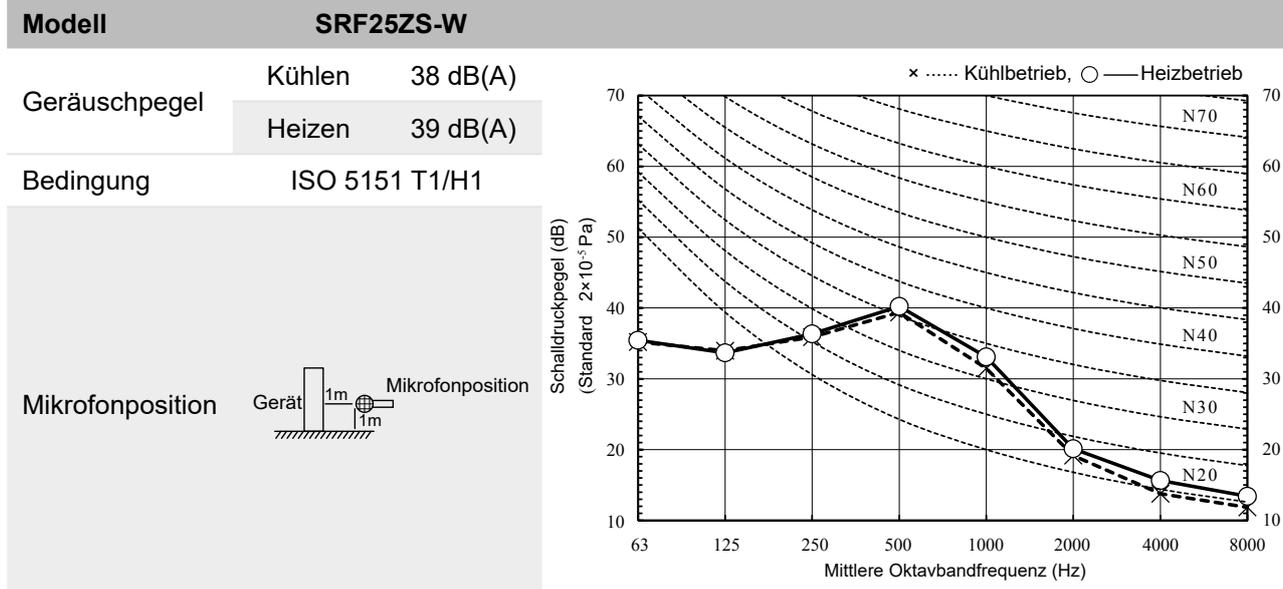

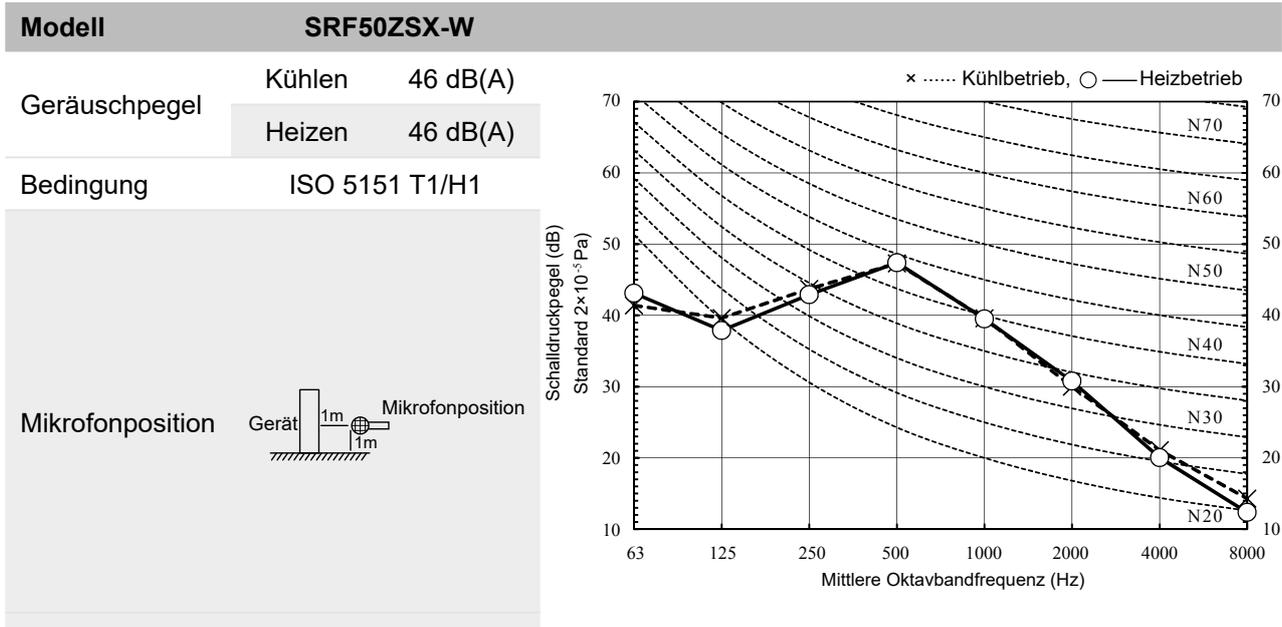


Schalleistungspegel

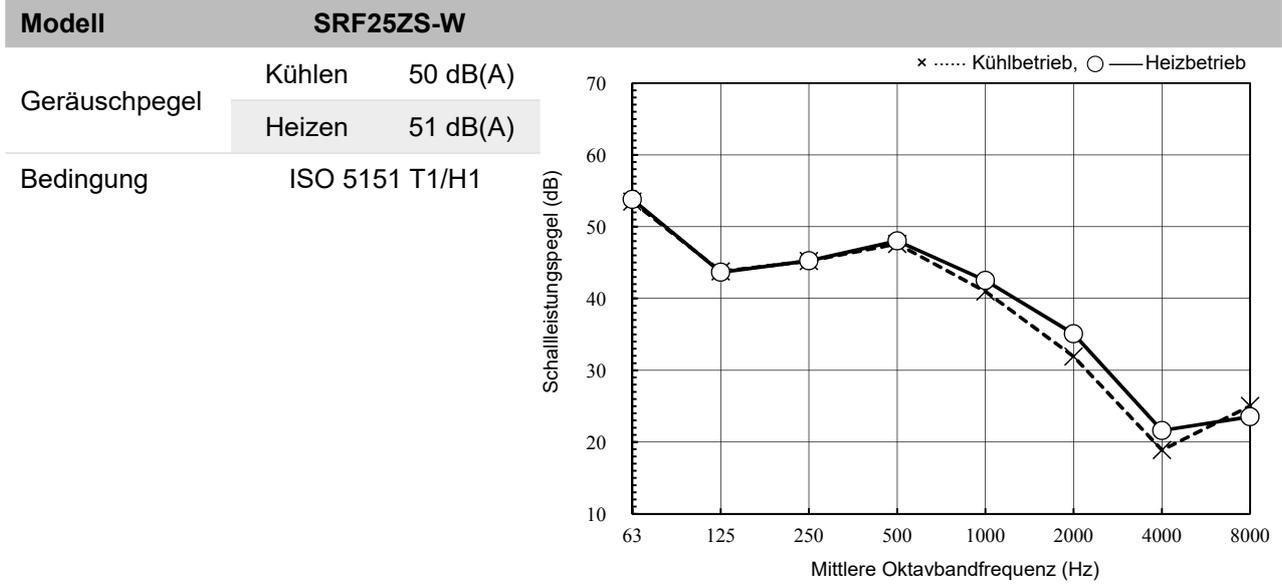


Modell SRF35ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	51 dB(A)
	Heizen	52 dB(A)
Bedingung	ISO 5151 T1/H1	

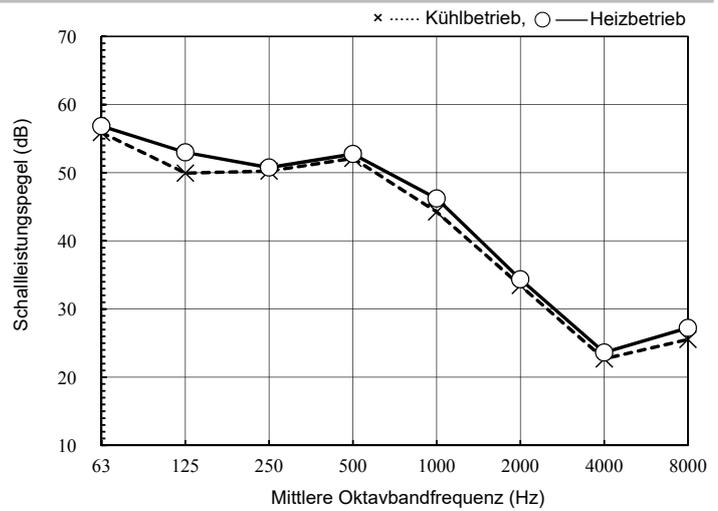

Modell SRF50ZSX-W

Geräuschpegel	Kühlen	58 dB(A)
	Heizen	58 dB(A)
Bedingung	ISO 5151 T1/H1	

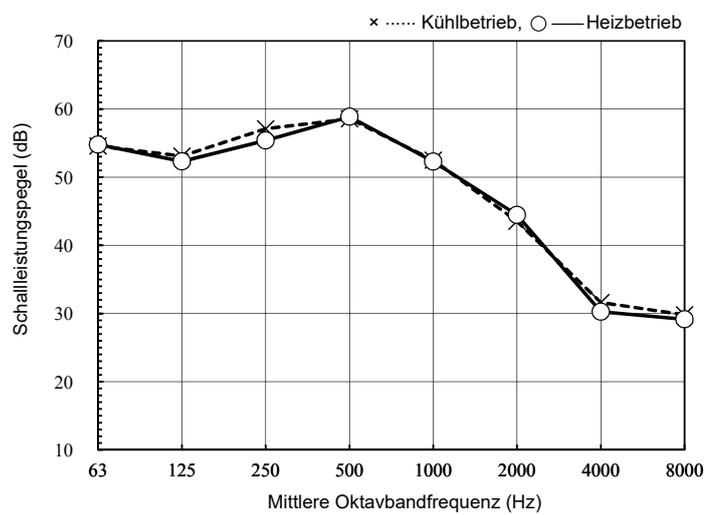


7.9 Außengeräte SCM30–80ZS-W

Schalldruckpegel bei Nennleistungsbedingungen

Modell SCM30ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	49 dB(A)
	Heizen	51 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

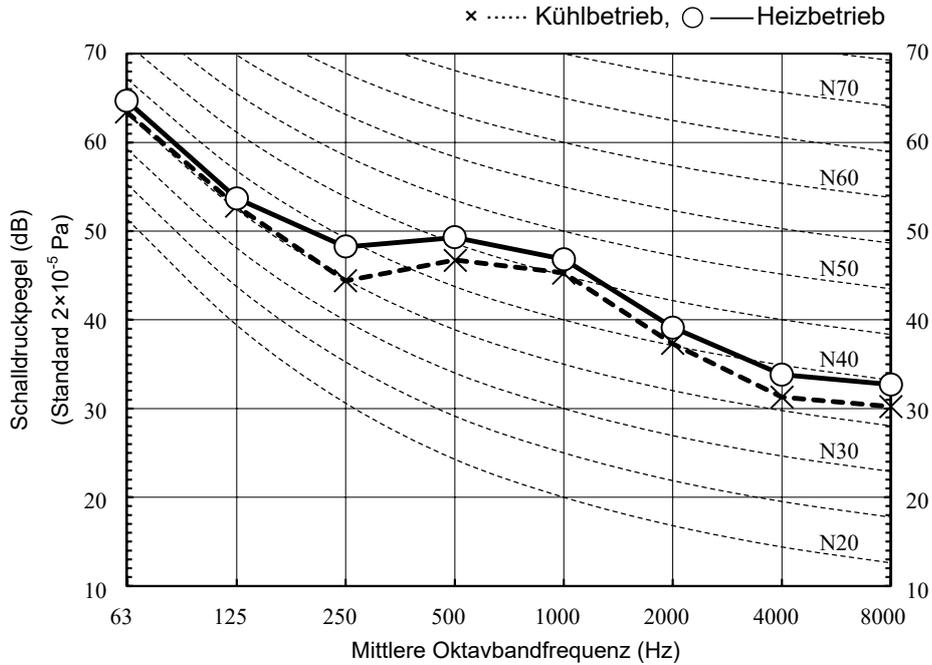

Modell SCM41ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	49 dB(A)
	Heizen	52 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

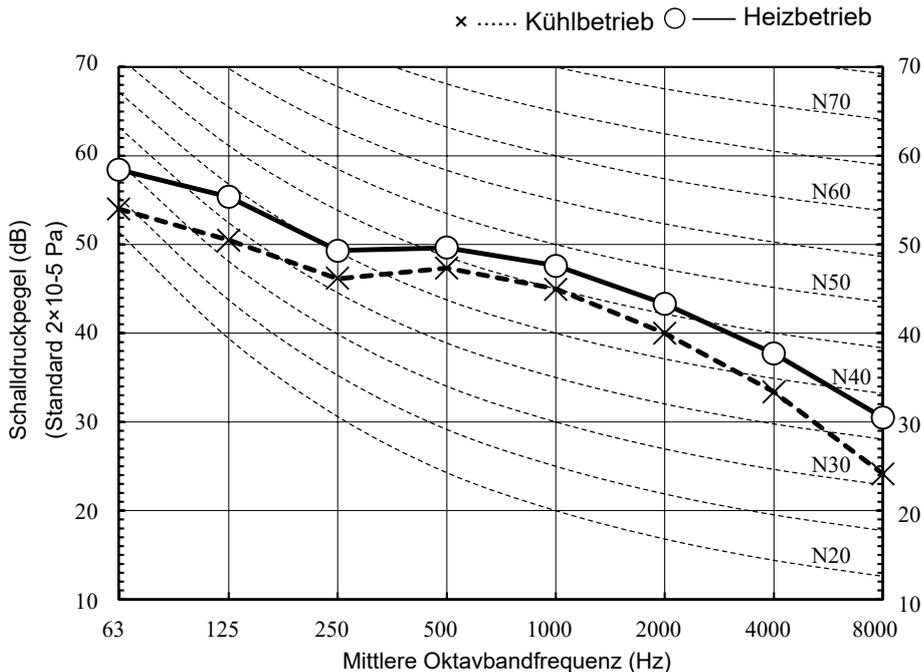

Modell SCM40ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	49 dB(A)
	Heizen	51 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

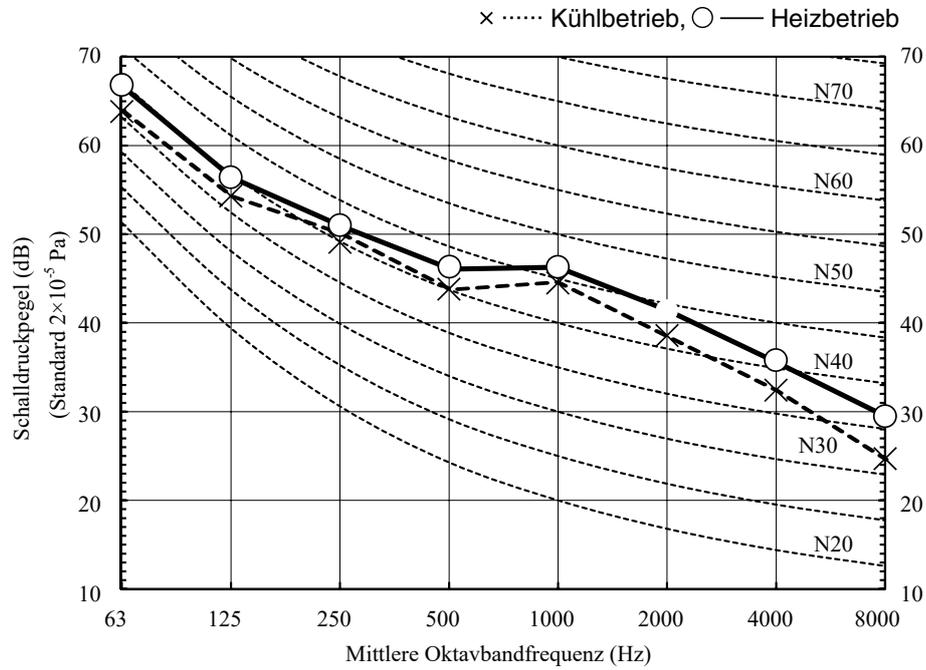

Modell SCM45ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	50 dB(A)
	Heizen	52 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

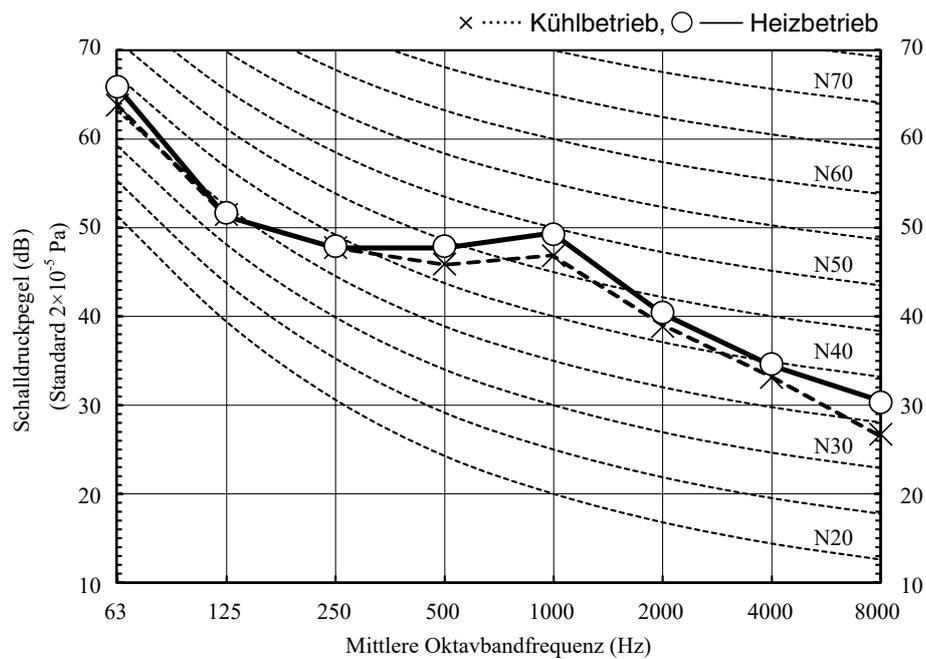

Modell SCM50ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	49 dB(A)
	Heizen	52 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

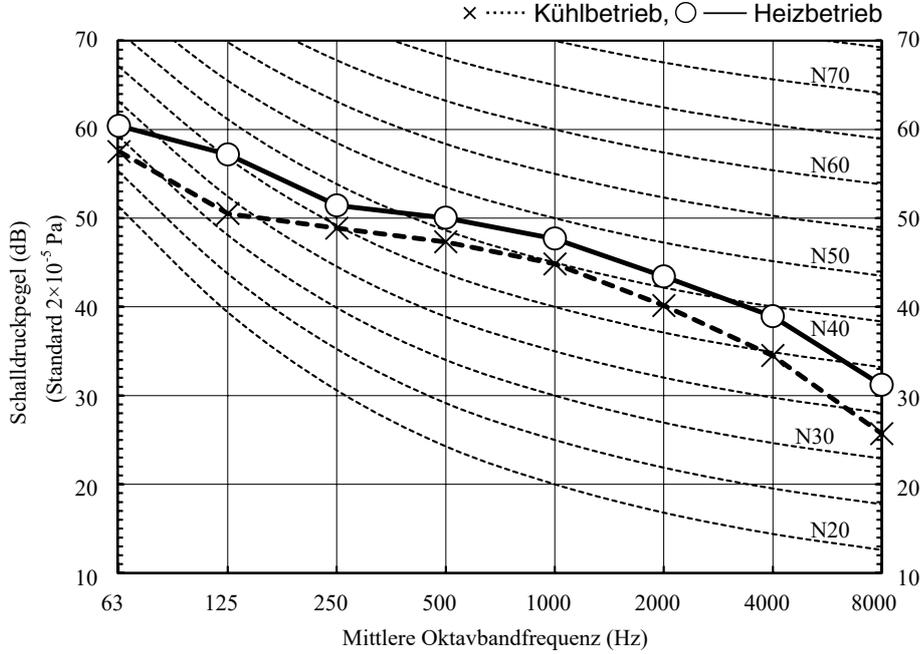

Modell SCM60ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	50 dB(A)
	Heizen	52 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

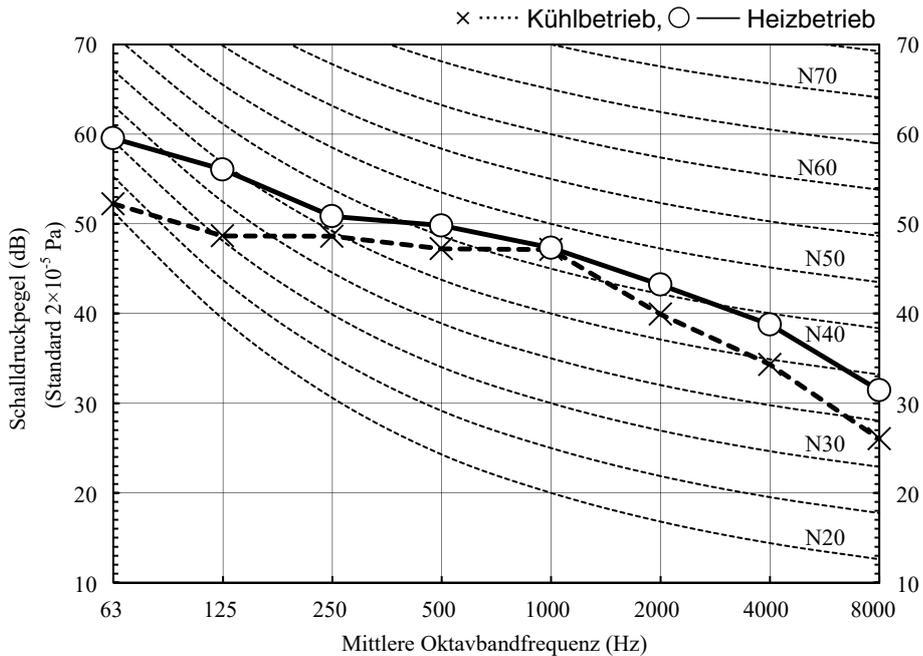

Modell SCM71ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	50 dB(A)
	Heizen	54 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Mode	Nennleistung

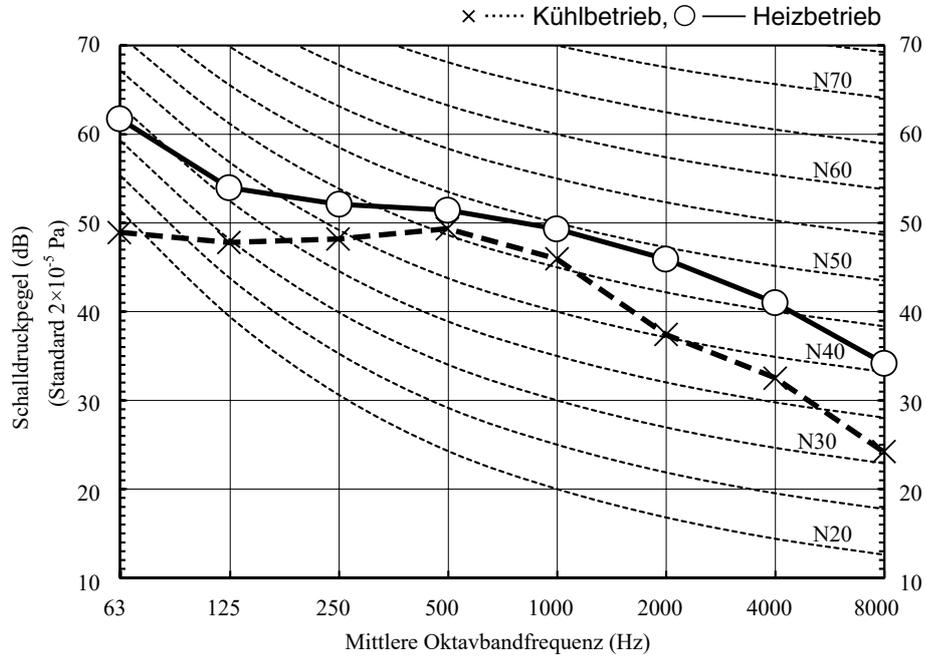

Modell SCM80ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	54 dB(A)
	Heizen	54 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

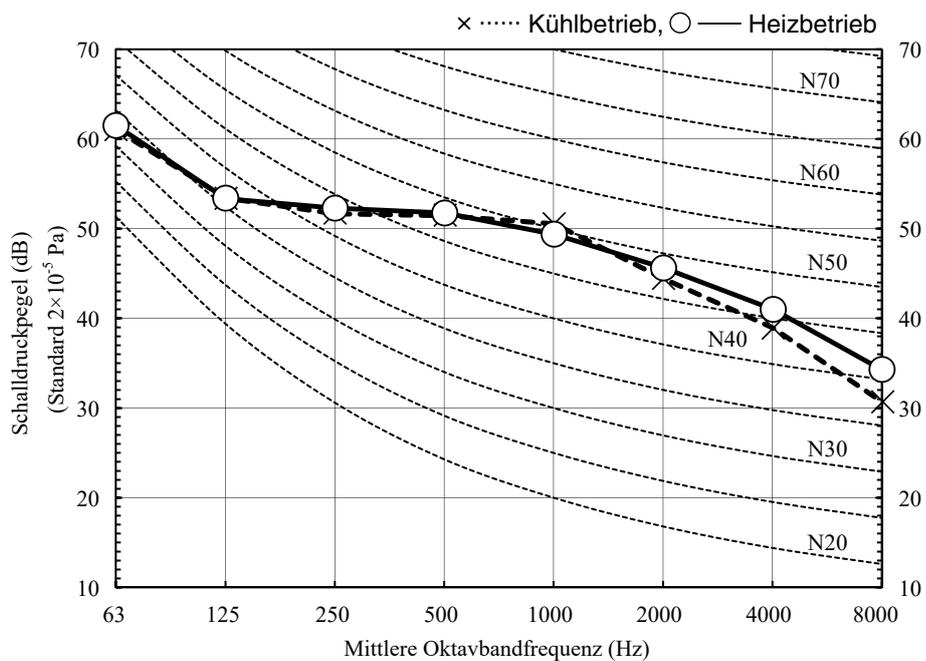

Modell SCM100ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	54 dB(A)
	Heizen	59 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

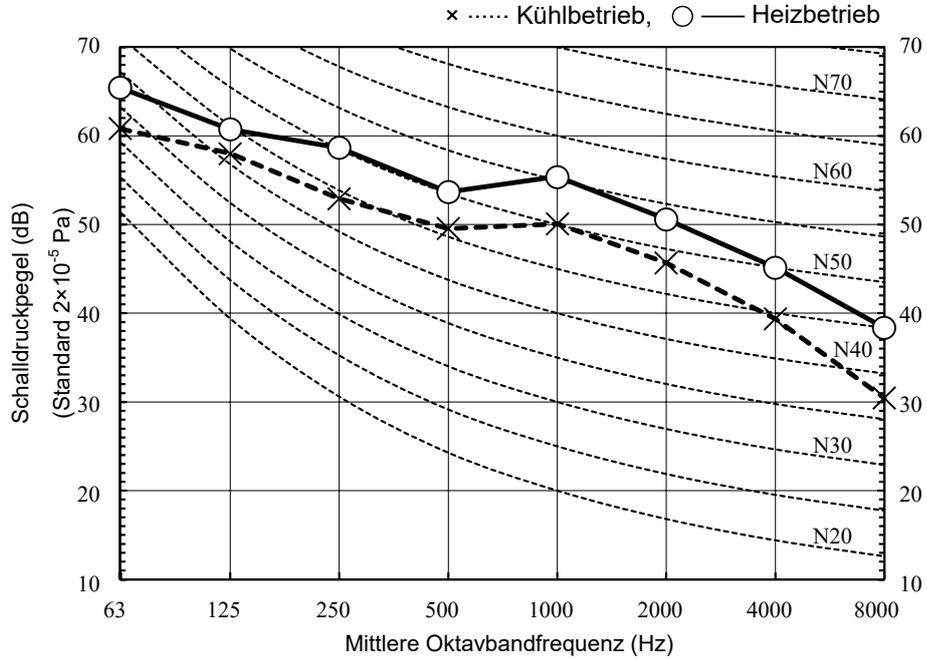


Schalldruckpegel bei Silent Mode

Modell SCM30ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	44 dB(A)
	Heizen	45 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Silent

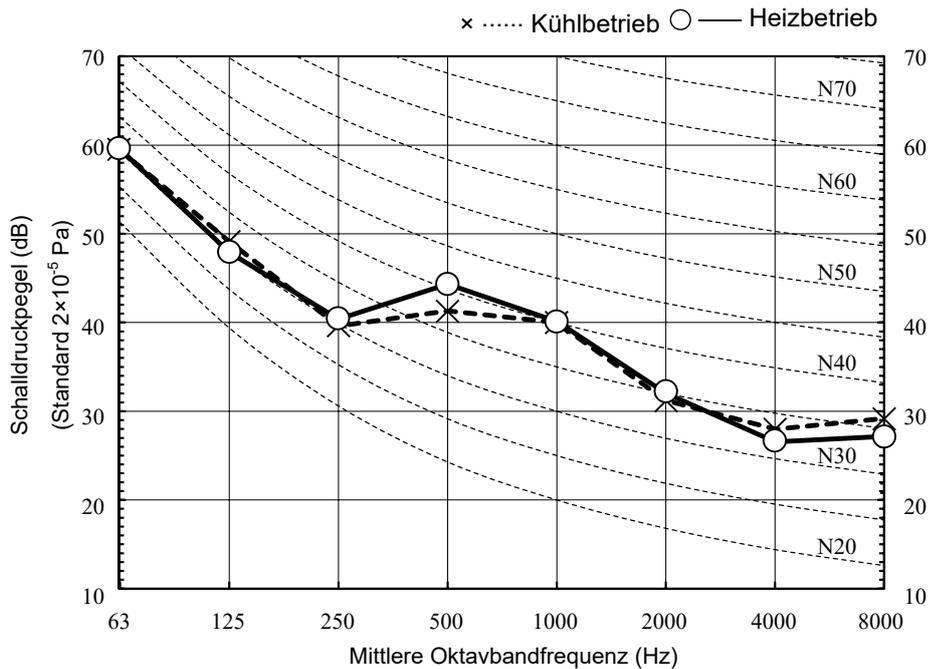

Modell SCM40ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	44 dB(A)
	Heizen	46 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Silent

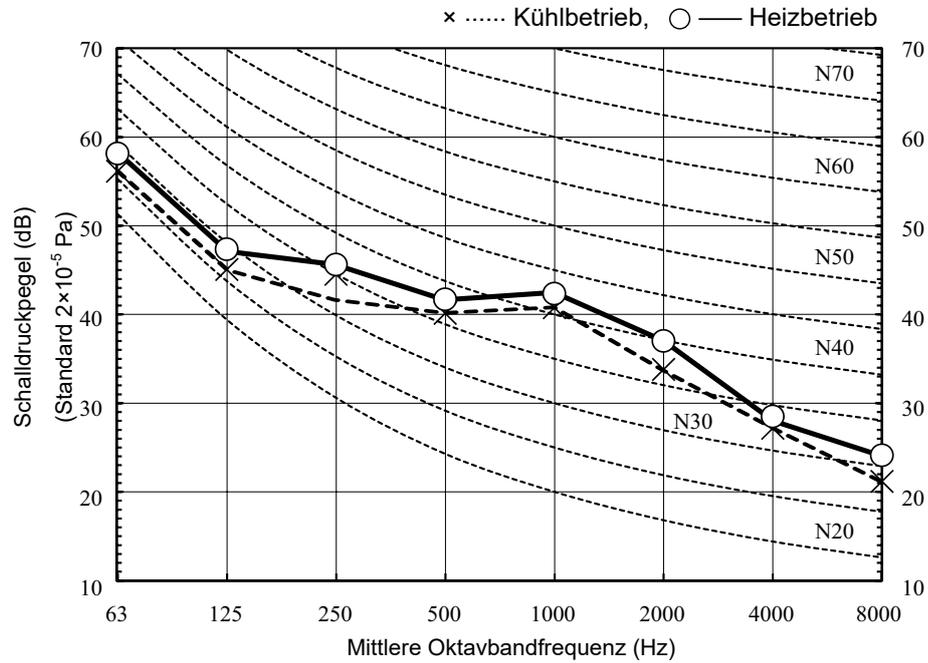

Modell SCM41ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	43 dB(A)
	Heizen	44 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Silent

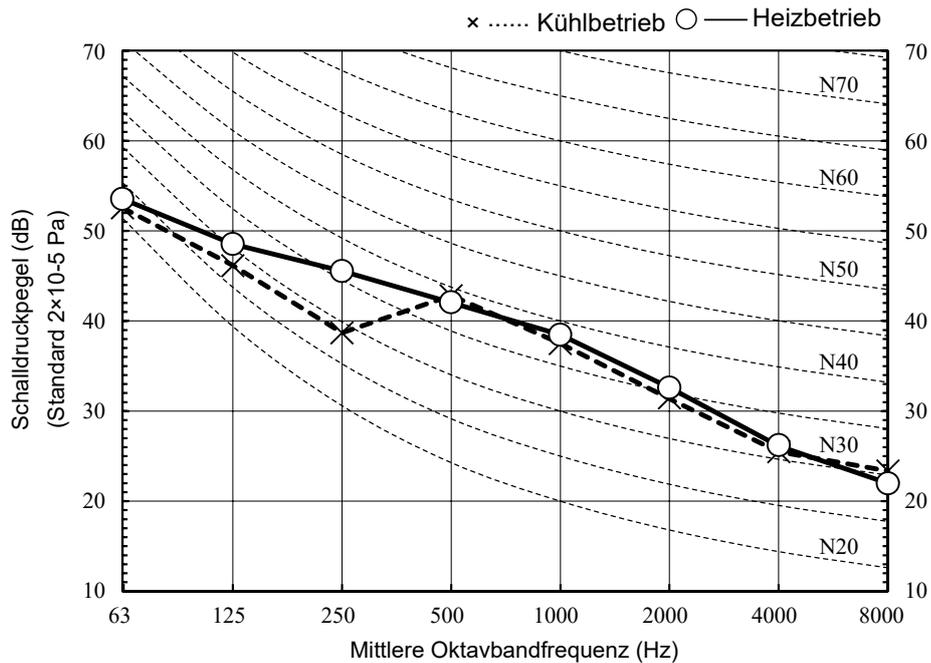

Modell SCM45ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	44 dB(A)
	Heizen	46 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Silent

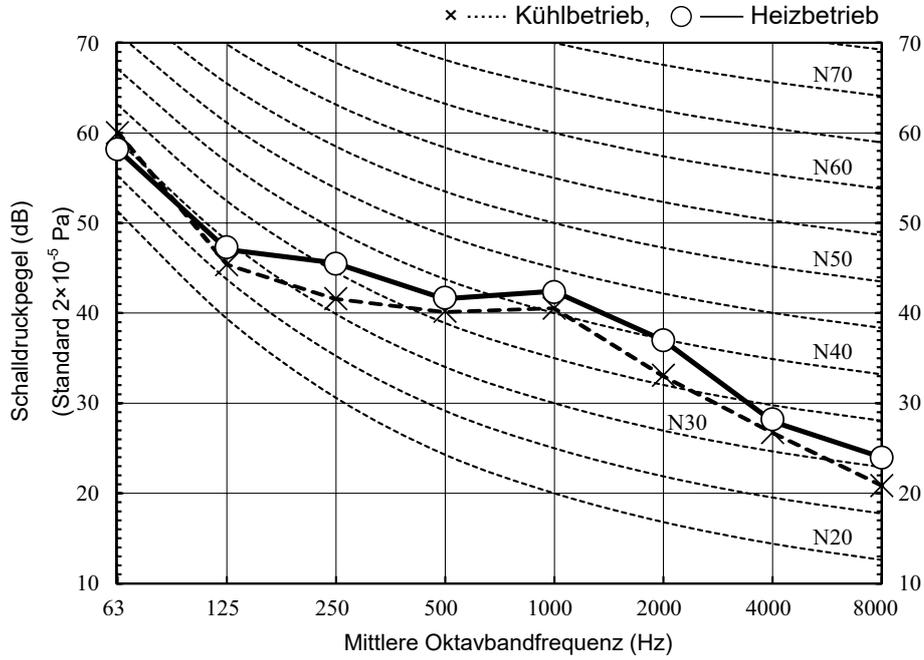

Modell SCM50ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	43 dB(A)
	Heizen	44 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Silent

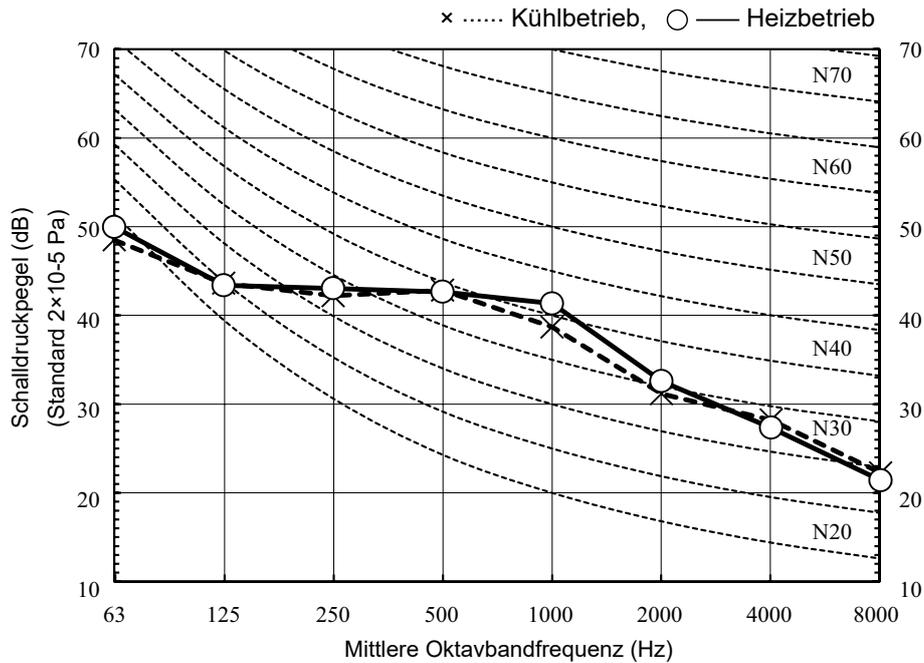

Modell SCM60ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	43 dB(A)
	Heizen	44 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Silent

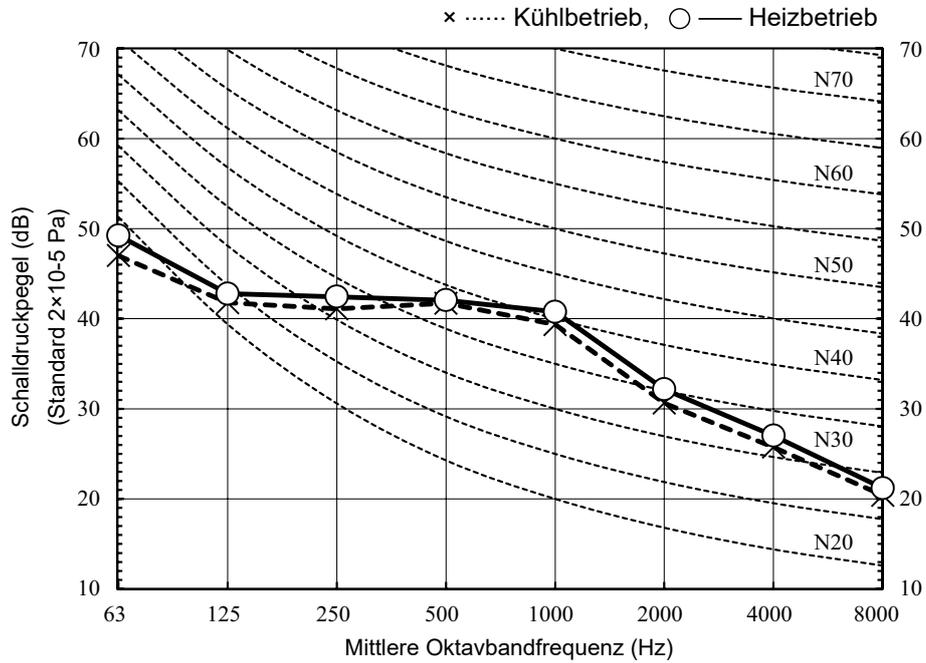

Modell SCM71ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	45 dB(A)
	Heizen	50 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Silent

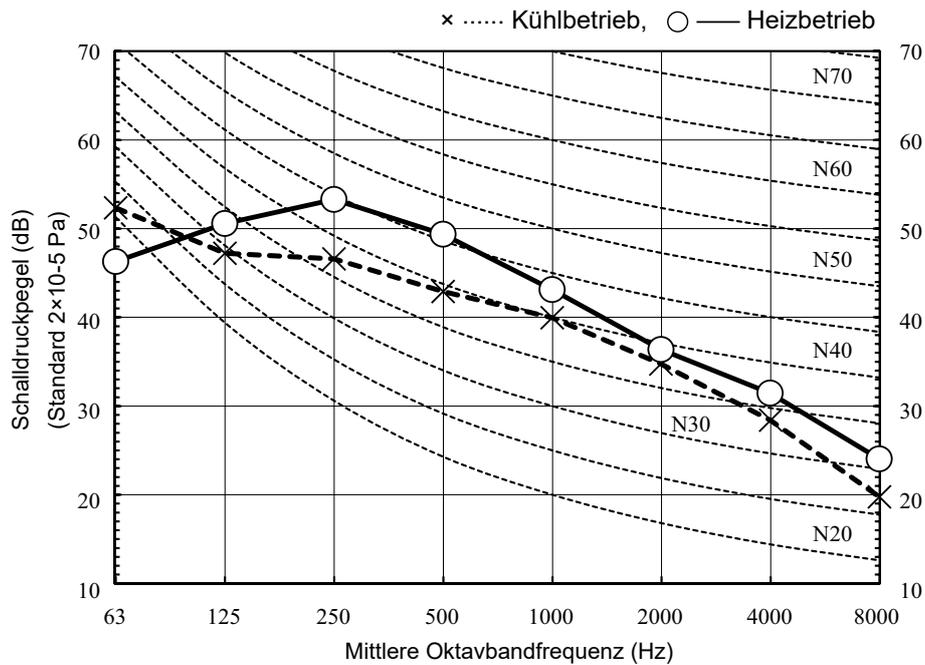

Modell SCM80ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	46 dB(A)
	Heizen	50 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Silent

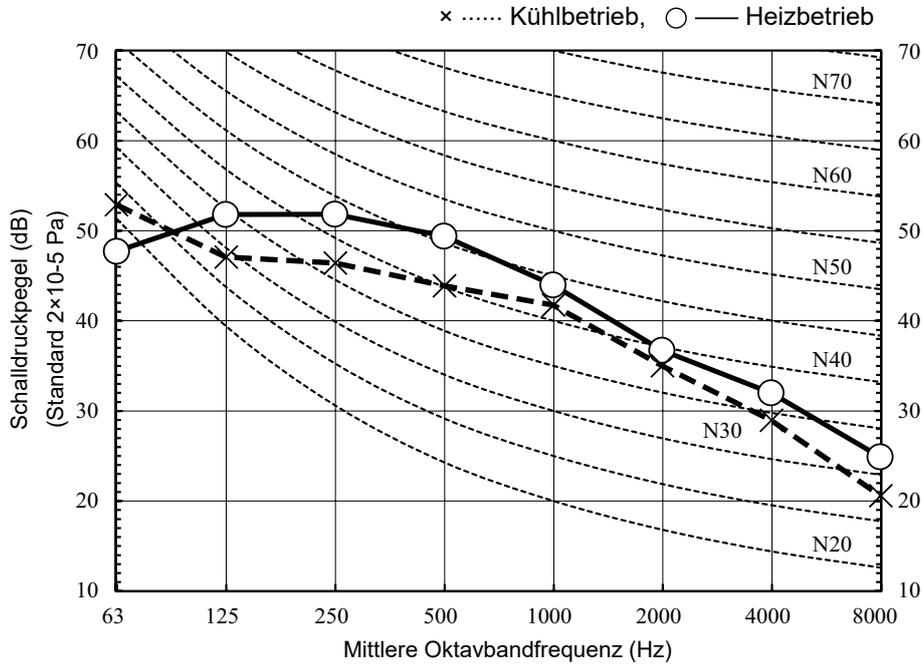

Modell SCM100ZS-W

Geräuschpegel	Kühlen	49 dB(A)
	Heizen	50 dB(A)

Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Silent

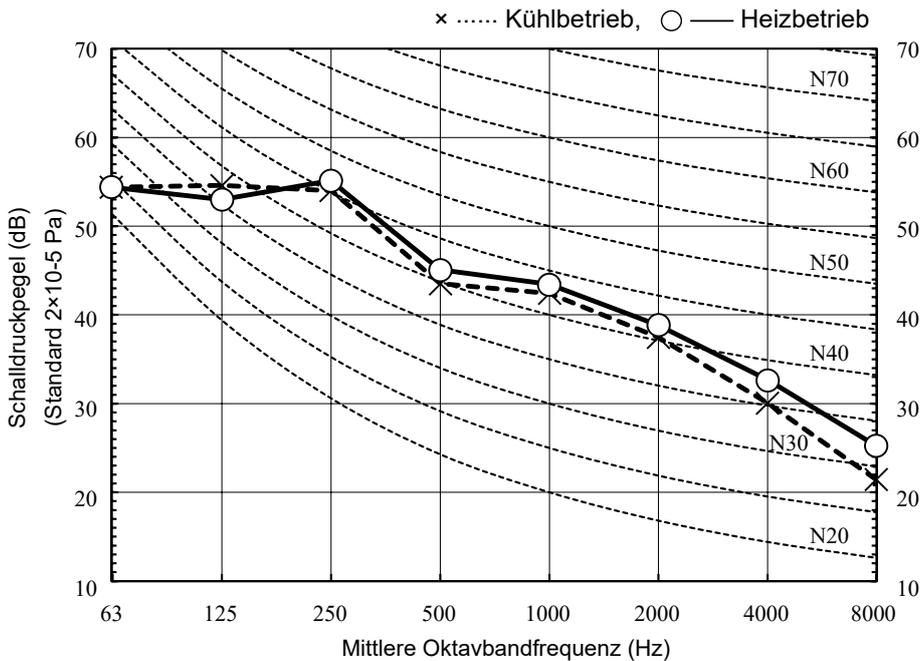


Schalleistungspegel

Modell SCM30ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	62 dB(A)
	Heizen	64 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

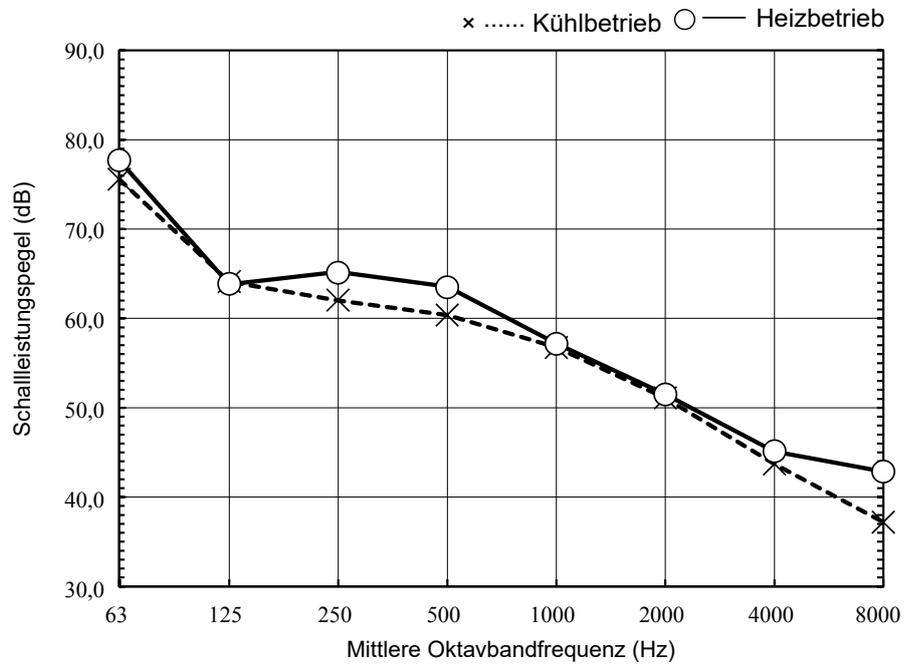

Modell SCM41ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	62 dB(A)
	Heizen	64 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

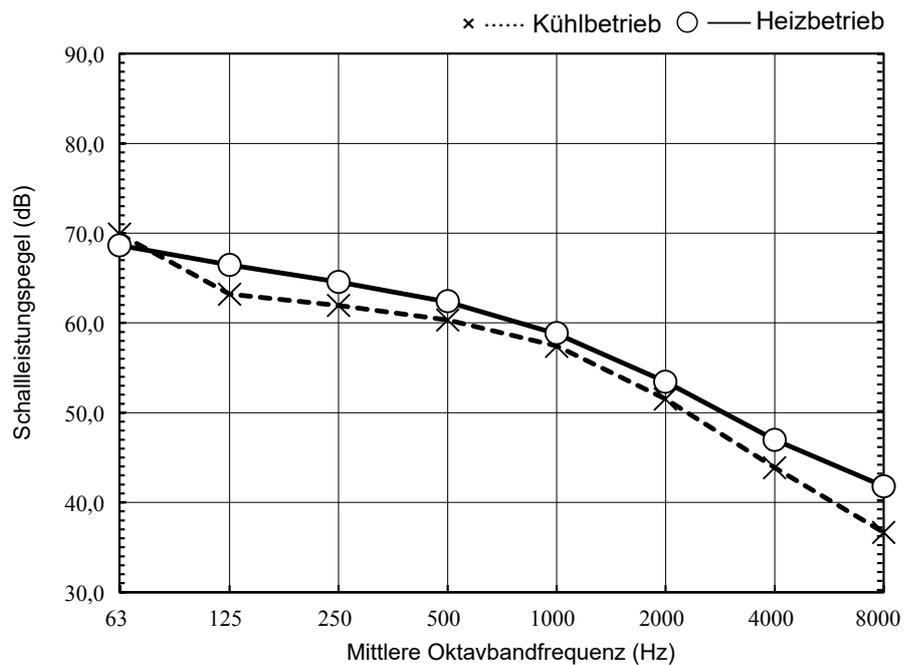

Modell SCM40ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	62 dB(A)
	Heizen	64 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

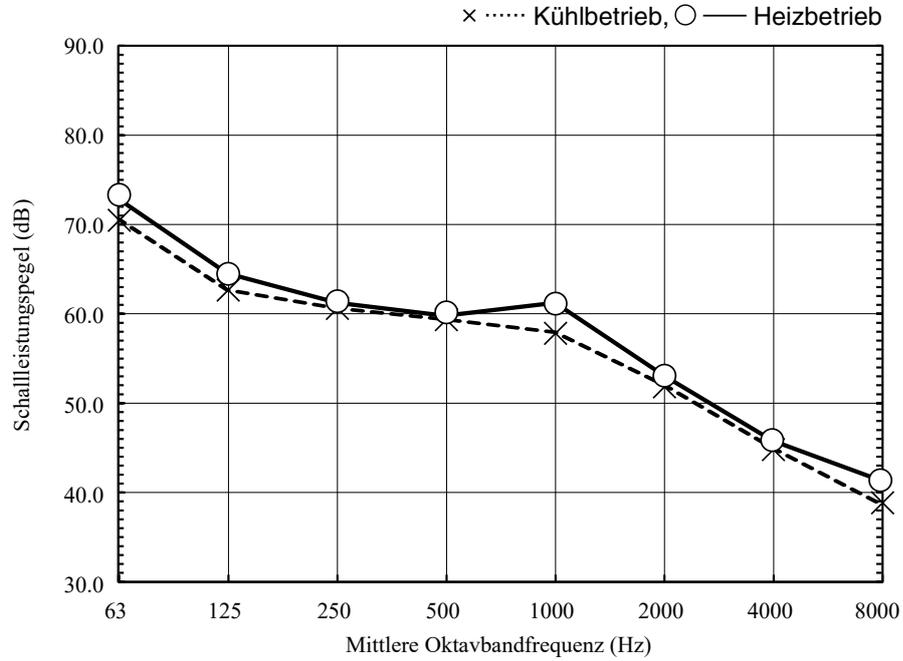

Modell SCM45ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	63 dB(A)
	Heizen	65 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

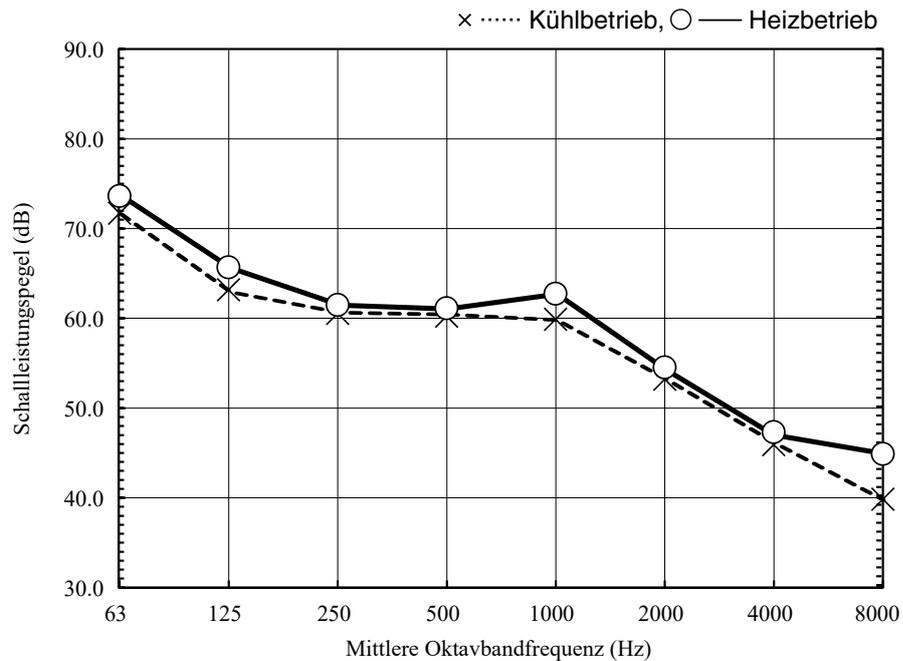

Modell SCM50ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	62 dB(A)
	Heizen	64 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Mode	Nennleistung

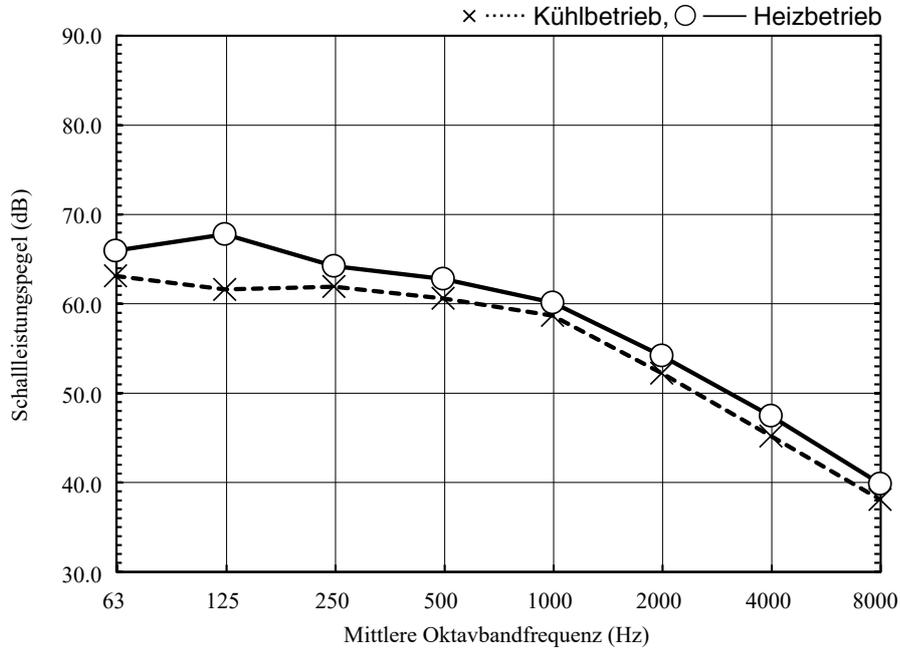

Modell SCM60ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	62 dB(A)
	Heizen	64 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

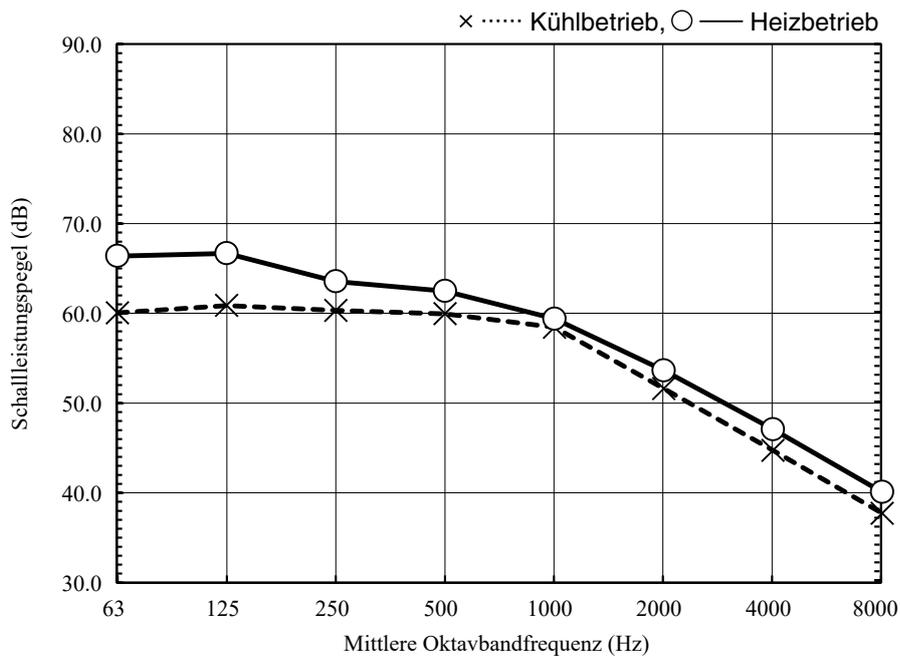

Modell SCM71ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	63 dB(A)
	Heizen	67 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Mode	Nennleistung

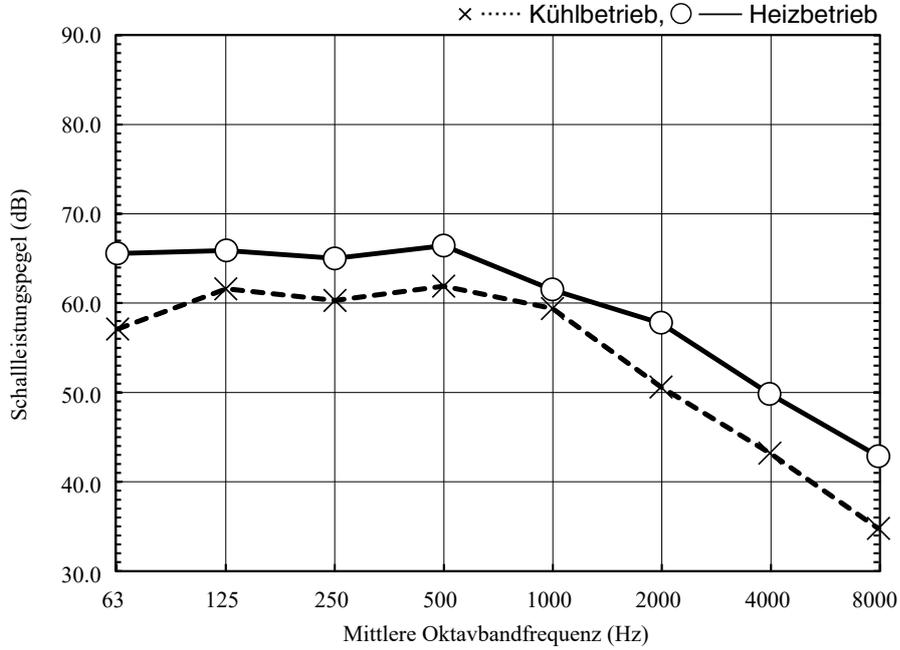

Modell SCM80ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	66 dB(A)
	Heizen	67 dB(A)


Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

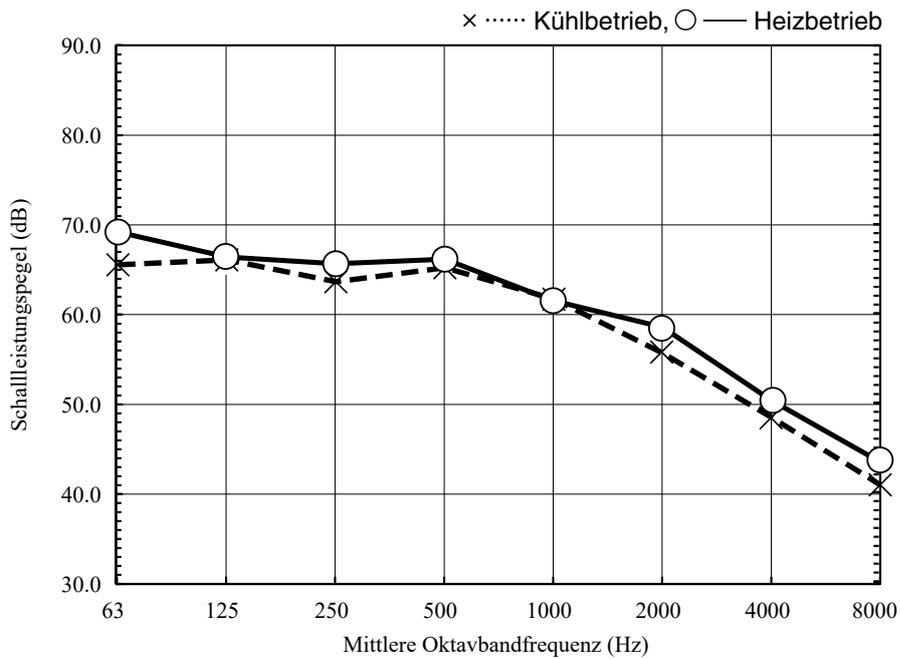

Modell SCM100ZS-W

Geräusch- pegel	Kühlen	67 dB(A)
	Heizen	72 dB(A)




Bedingung	ISO15042 T1/H1
Modus	Nennleistung

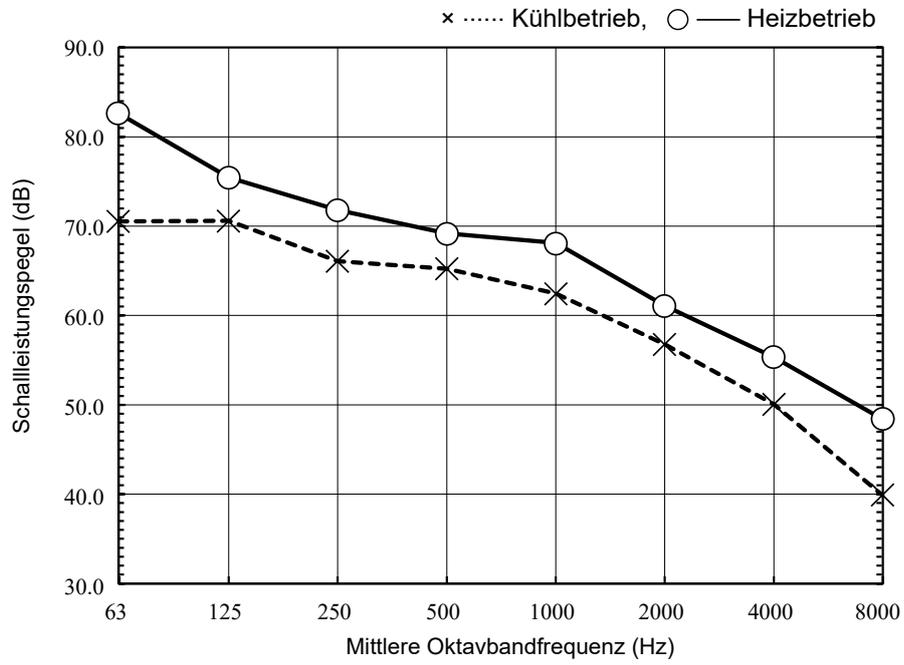

8 Technische Zeichnungen

8.1 Wandgeräte SRK15-50ZS-WF

Symbol	Bedeutung
A	Sauggasleitung SRK20, 25, 35 ϕ 10 (3/8") (Bördeilverbindung) SRK50 ϕ 12 (1/2") (Bördeilverbindung)
B	Flüssigkeitsleitung ϕ 6 (1/4") (Bördeilverbindung)
C	Durchlass für Rohrleitungen rechts hinten (ϕ 65)
D	Durchlass für Rohrleitungen links hinten (ϕ 65)
E	Kondensatleitung ϕ 16
F	Durchführung f. Rohrleitungen (beidseitig)



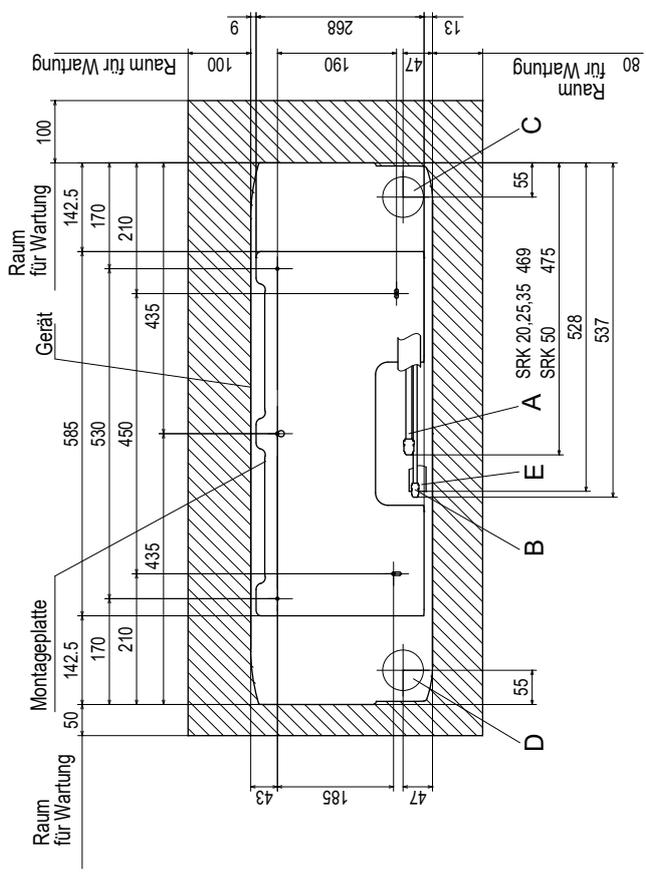
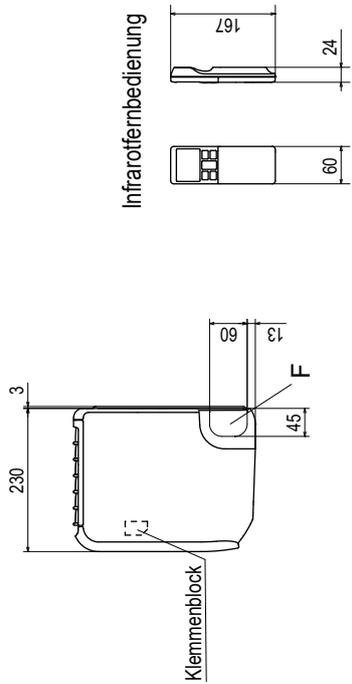
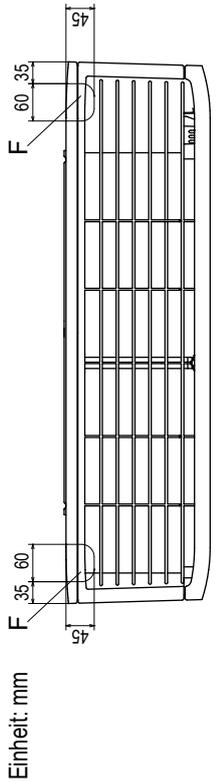


Platzbedarf für Installation und Wartungsarbeiten, Vorderansicht

Anmerkung: (1) Das Schild mit der Modellbezeichnung befindet sich an der Unterseite des Paneels.
(2) Zum Anschluss der Kabelfernbedienung wird die Adapter-Platine (SC-BIKN2-E) benötigt.

8.2 Wandgeräte SRK20–60ZSX-WF

Symbol	Bedeutung
A	Sauggasleitung φ 10 (3/8") Bördelverbindung
B	Flüssigkeitsleitung φ 6 (1/4") Bördelverbindung
C	Durchlass für Rohrleitungen rechts hinten (φ 65)
D	Durchlass für Rohrleitungen links hinten (φ 65)
E	Kondensatableitung
F	Durchführung für Rohrleitungen

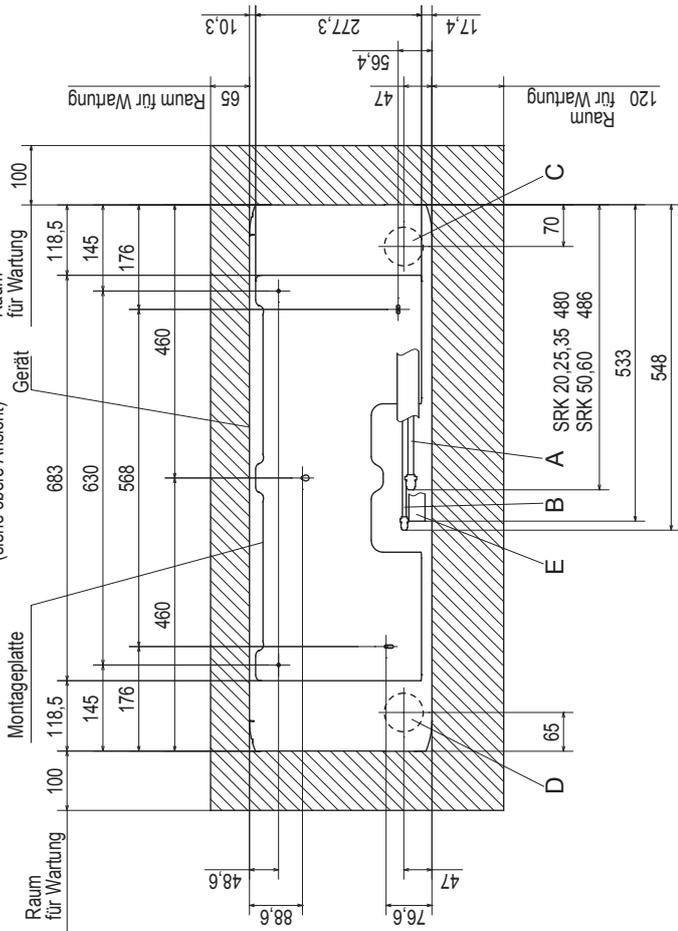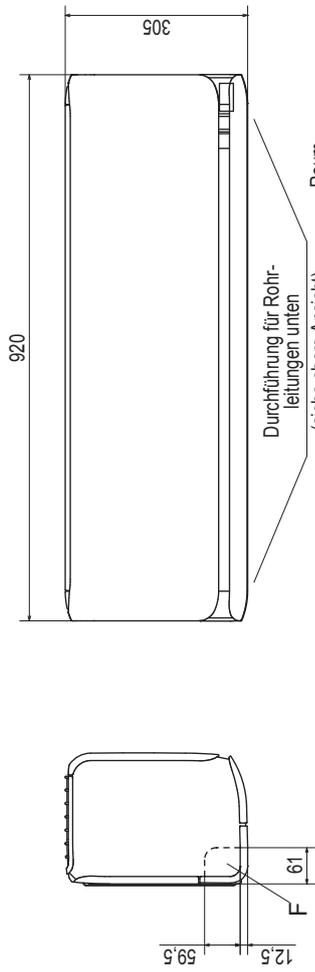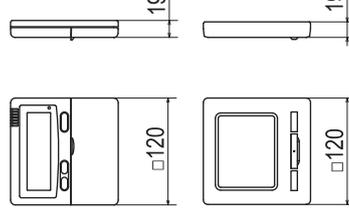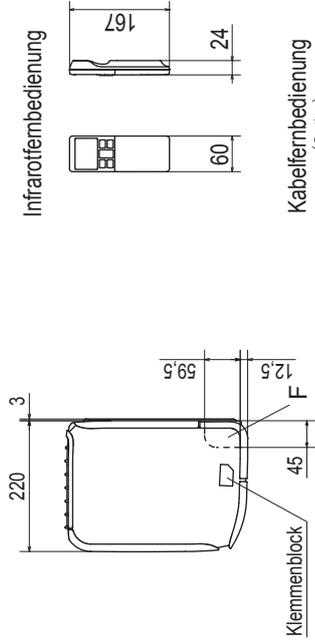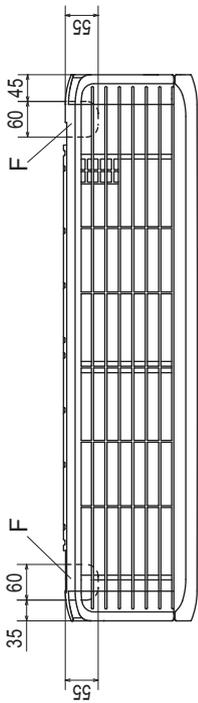






Platzbedarf für Installation und Wartungsarbeiten, Vorderansicht

Anmerkung:
 1) Das Schild mit der Modellbezeichnung befindet sich an der Unterseite des Panels.
 2) Zum Anschluss der Kabelfernbedienung wird die Adapter-Platine (SC-BIKN2-E) benötigt.


Einheit: mm

8.3 Wandgeräte SRK71, 80ZR-WF

Symbol	Bedeutung
A	Sauggasleitung SRK 71 ϕ 16 (5/8") (Bördelverbindung)
B	Flüssigkeitsleitung SRK 71 ϕ 6 (1/4") (Bördelverbindung)
C	Durchlass für Rohrleitungen rechts hinten (ϕ 65)
D	Durchlass für Rohrleitungen links hinten (ϕ 65)
E	Kondensatableitung ϕ 16
F	Kabeldurchführung (beidseitig)
G	Durchführung f. Rohrleitungen (beidseitig)

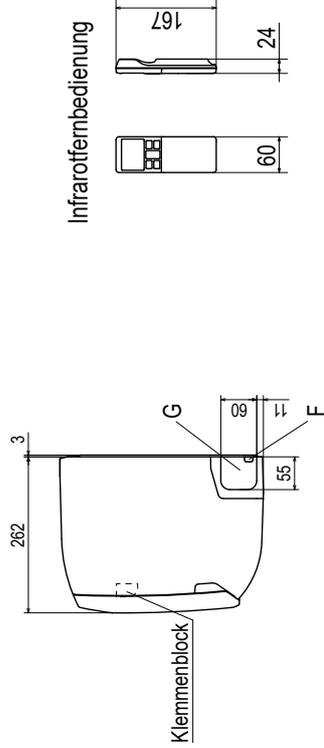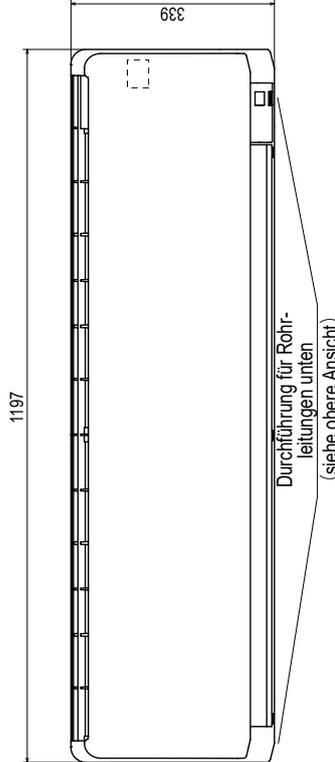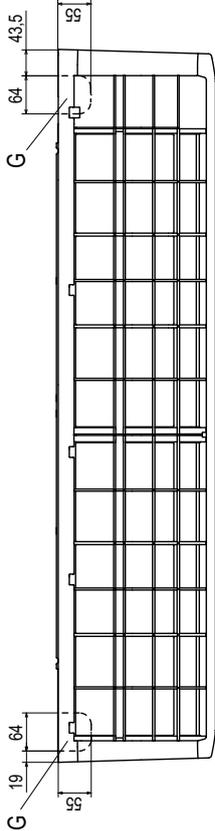

Anmerkung: (1) Das Schild mit der Modellbezeichnung befindet sich an der Unterseite des Panels.
 (2) Zum Anschluss der Kabelfernbedienung wird die Adapter-Platine (SC-BIKN2-E) benötigt

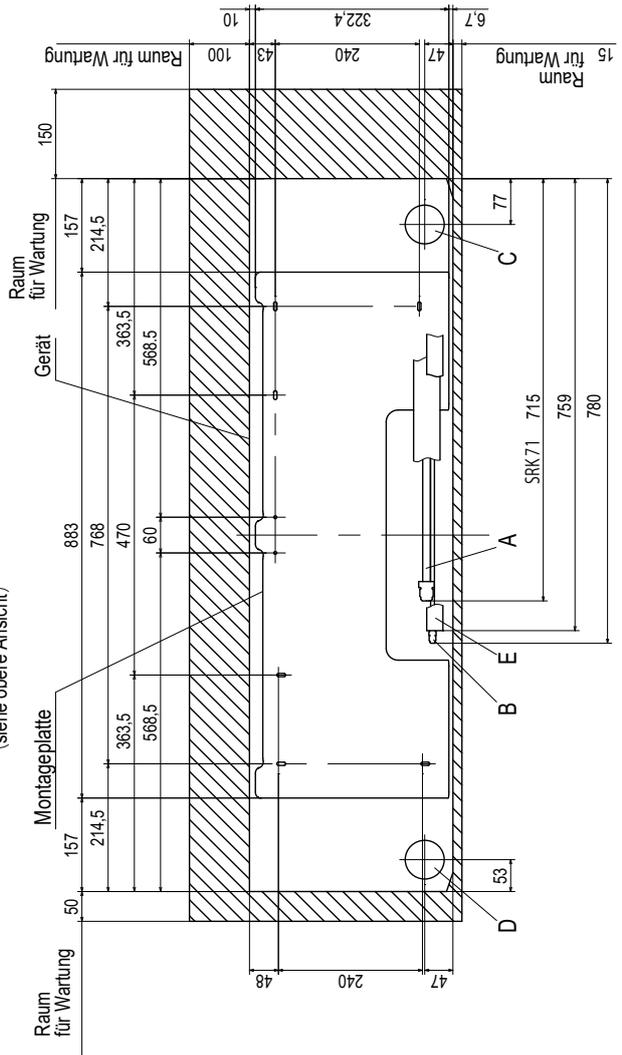


Einheit: mm

Platzbedarf für Installation und Wartungsarbeiten, Vorderansicht

8.4 Kanalgeräte SRR-ZS-W


8.4.1 Kanalgeräte SRR25-35ZS-W

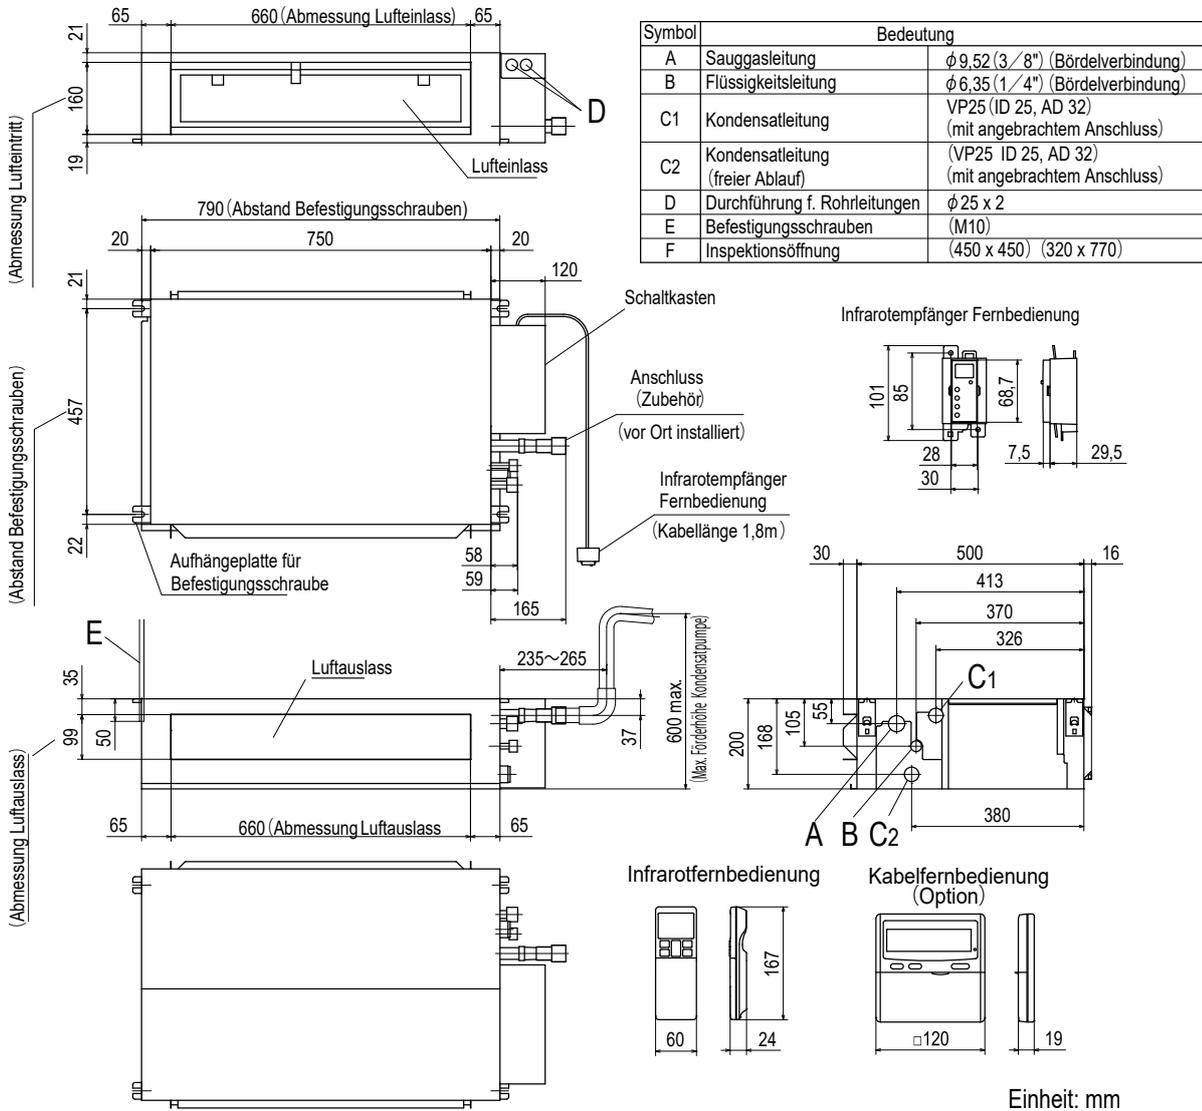


Anmerkung: (1) Das Schild mit dem Modellbezeichnung ist am Deckel des Steuerkastens.

(2) Zum Anschluss der Kabelfernbedienung wird die Adapter-Platine (SC-BIKN2-E) benötigt.

Platzbedarf für Installation und Wartung

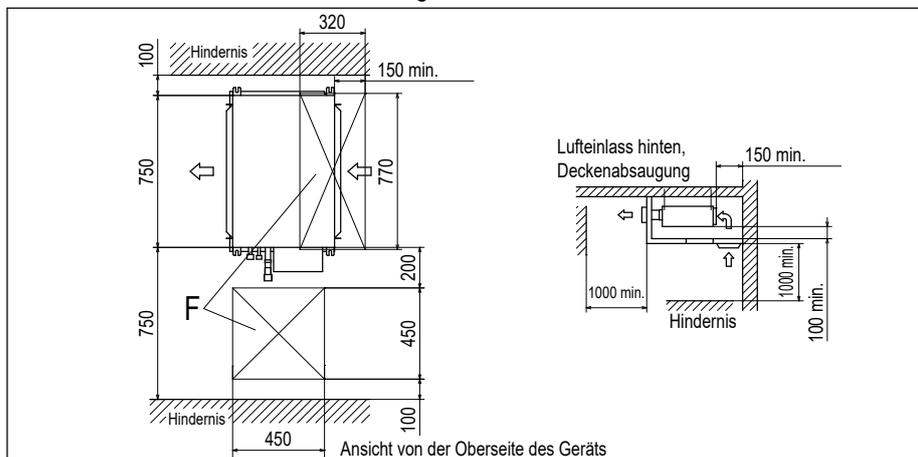


8.4.2 Kanalgeräte SRR50-60ZS-W

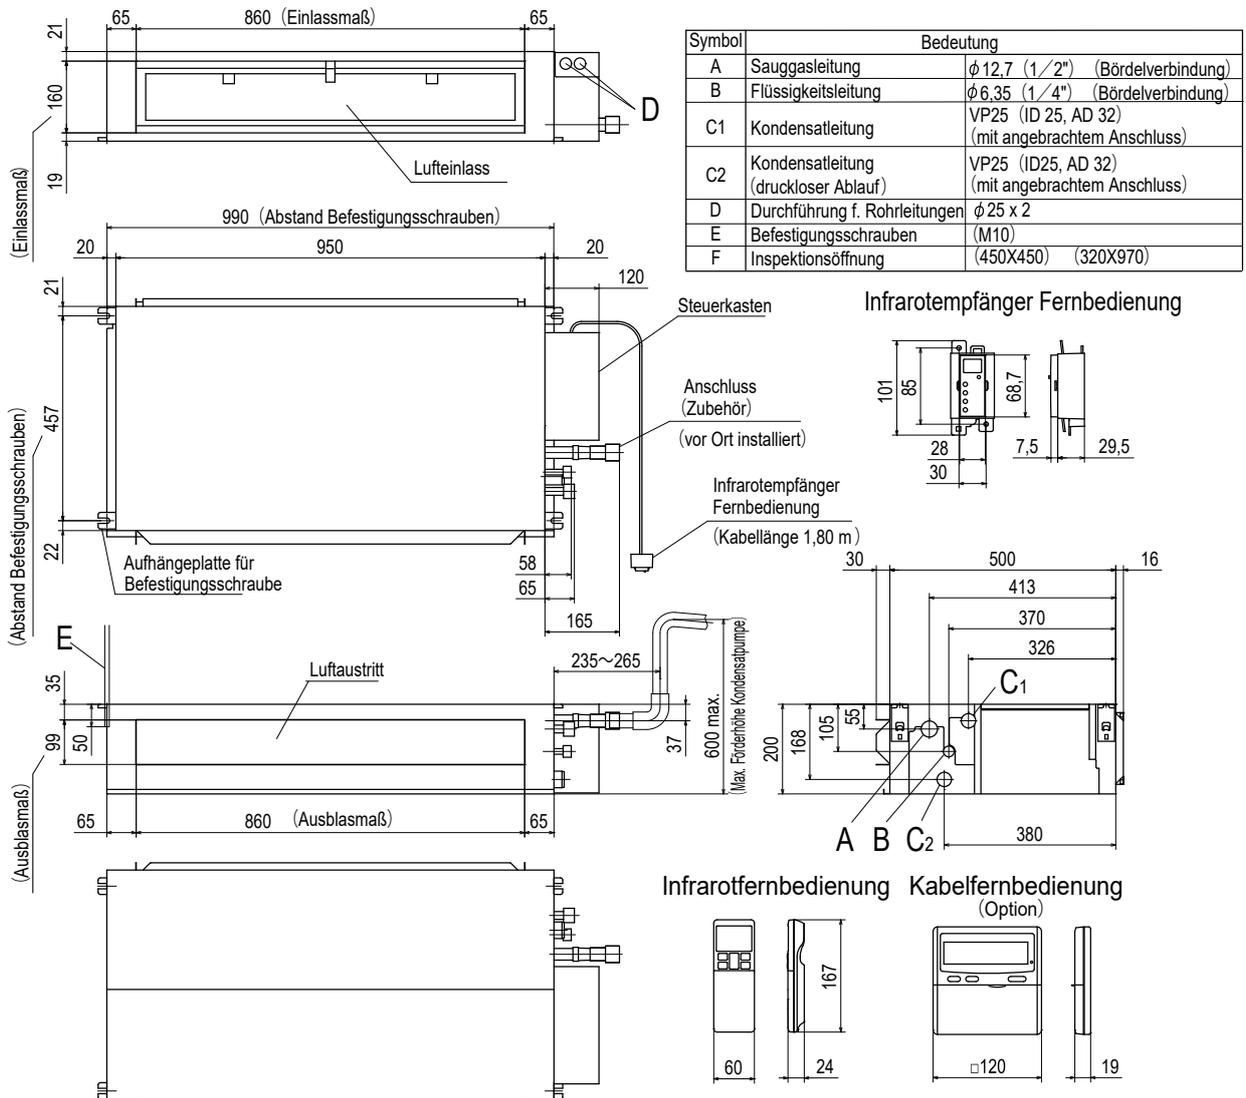

Anmerkung: (1) Das Schild mit der Modellbezeichnung ist am Deckel des Steuerkastens. **Einheit: mm**




(2) Zum Anschluss der Kabelfernbedienung wird die Adapter-Platine (SC-BIKN2-E) benötigt.

Platzbedarf für Installation und Wartung

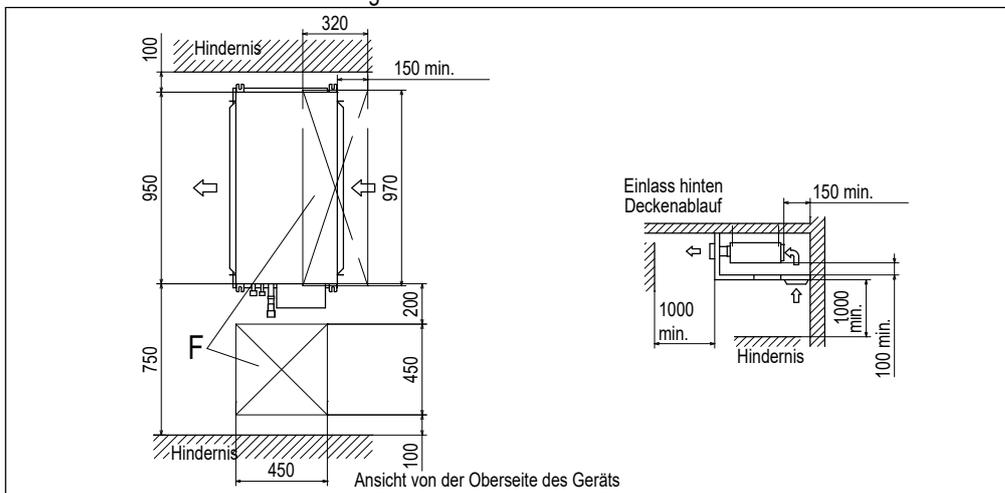

8.5 Deckenkassetten FDTC25, 35VH1 und FDTC50, 60VH

Symbol	Bedeutung
A	Sauggasleitung
B	Flüssigkeitsleitung
C	Kondensatleitung
D1	Spannungsversorgung
D2	Fernbedienungscode und Signalleitungsanschluss
F	Befestigungsschrauben (M10 oder M8)
G	Außenluftöffnung für Kanal
H	Luftauslassöffnung für Kanal
J	Inspektionsöffnung

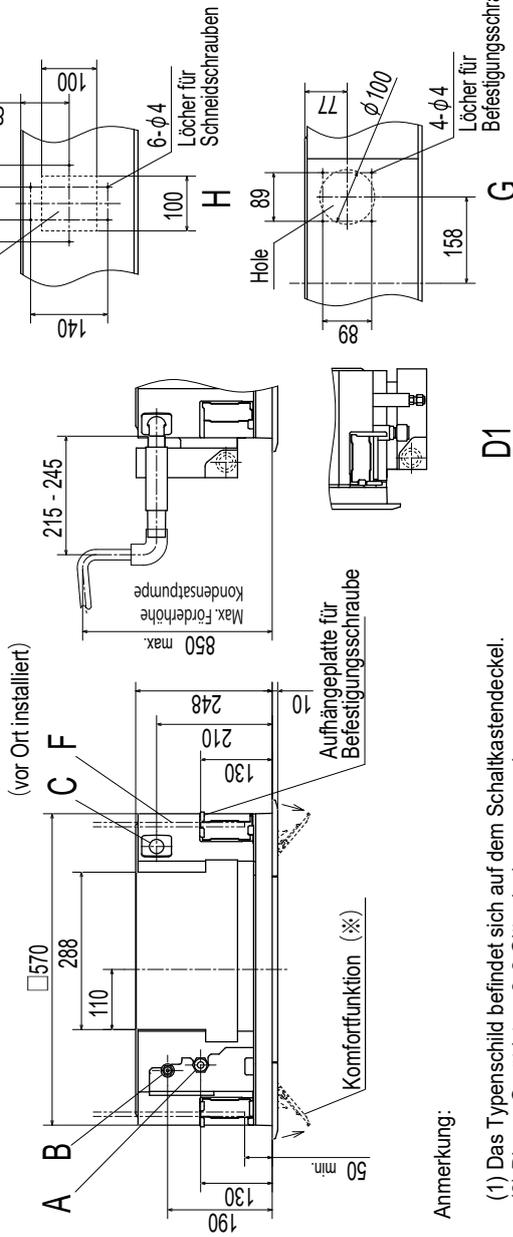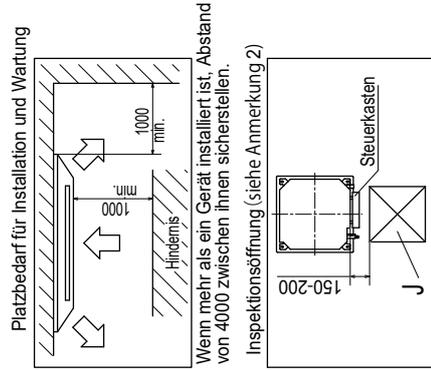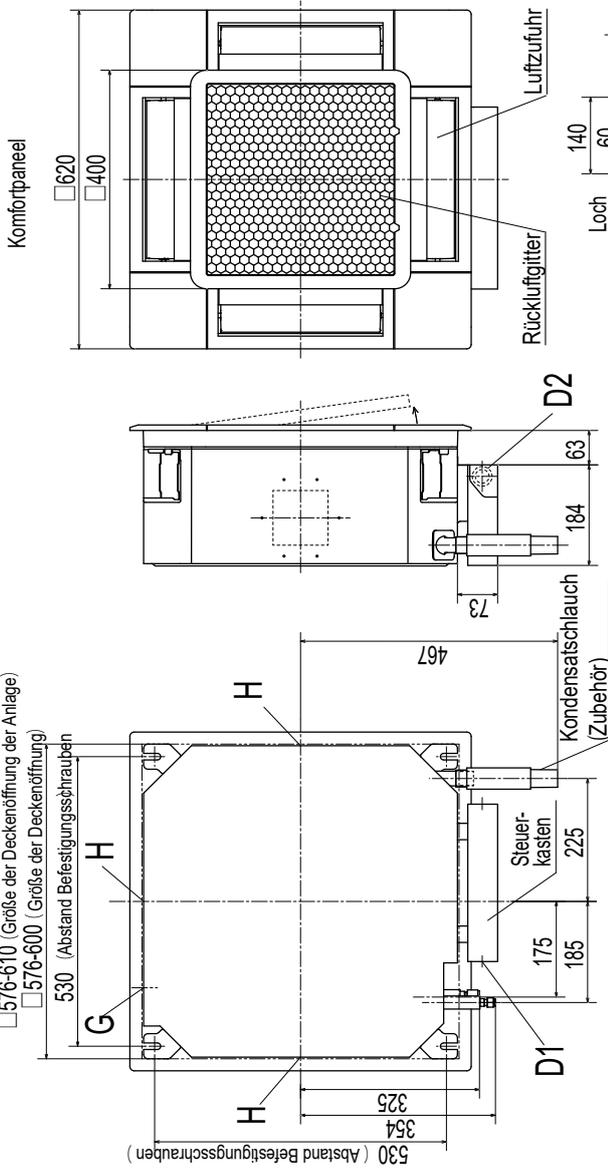


Einheit: mm

Anmerkung:


- (1) Das Typenschild befindet sich auf dem Schaltkastenendeckel.
- (2) Dieses Gerät ist an 2x2 Gitterdecken vorgesehen. Wenn es an einer anderen Decke installiert wird, stellen Sie sicher, dass sich an der Schaltkastenendeckel eine Inspektionsöffnung befindet.
- (3) Die Funktion zur Vermeidung von Zuglufterscheinungen gibt es nur am Modell TC-PSAE-5AW-E.

8.6 Kanalgeräte FDUM50VH

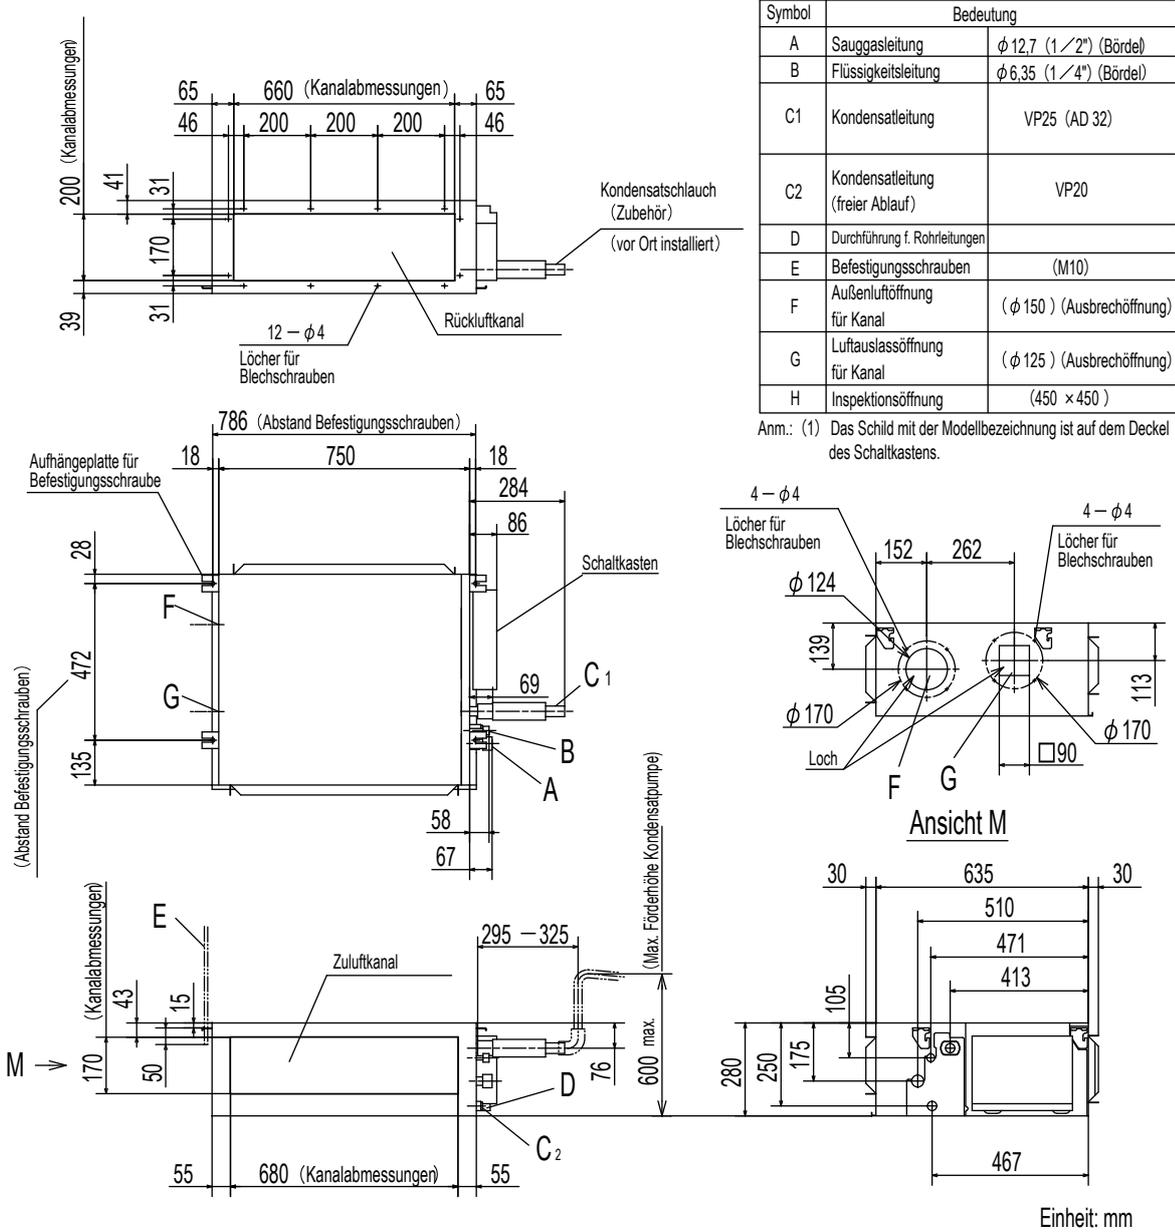


Raum für Installation und Wartung




Wählen Sie eine der beiden Möglichkeiten, um Raum für Installation und Wartung zu schaffen.
 (Fall 1) Seite des Geräts

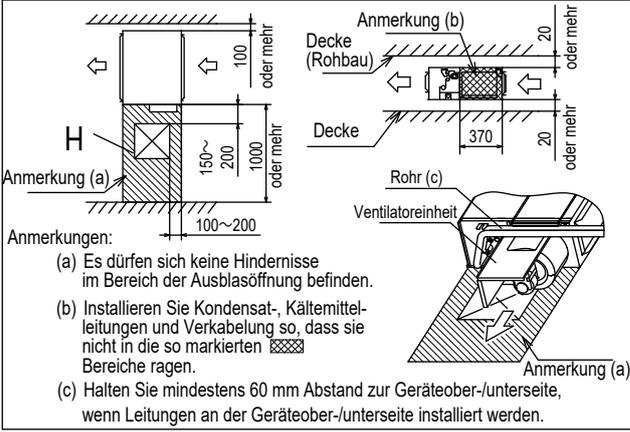


(Fall 2) Unterseite des Geräts

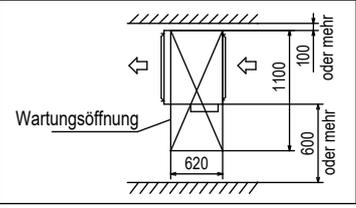


8.7 Deckenunterbaugeräte FDE50VH

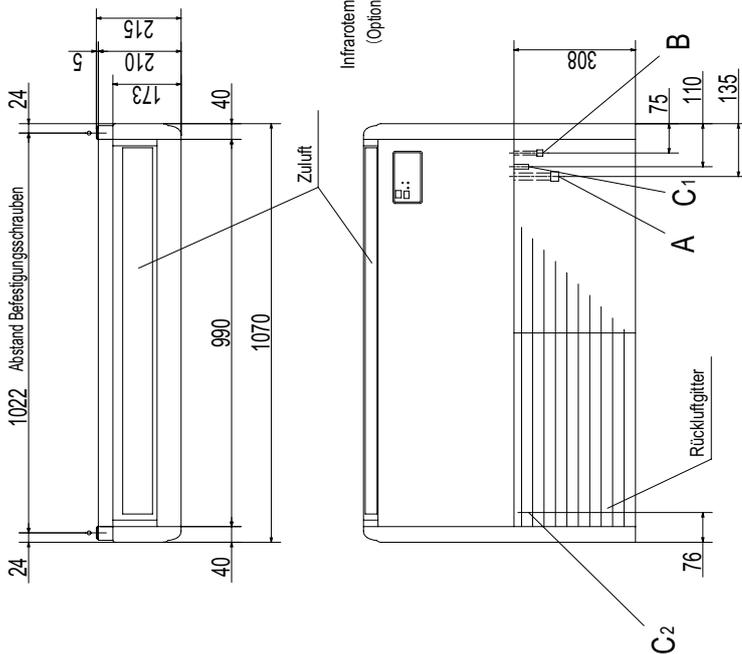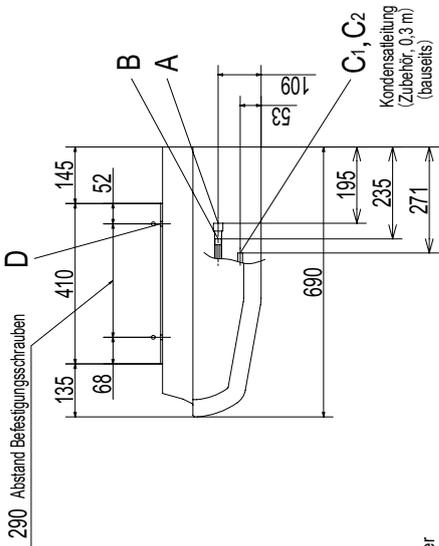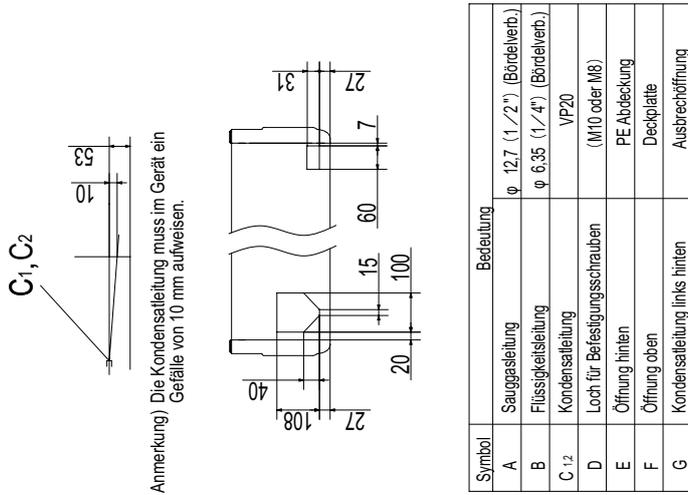

Anmerkung (1) Das Typenschild ist am Ventilatorgehäuse hinter dem Rückluftgitter angebracht.

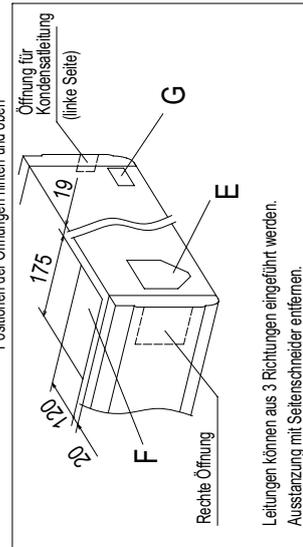


Leitungen können aus 3 Richtungen eingeführt werden. Ausstanzung mit Seitenschneider entfernen.

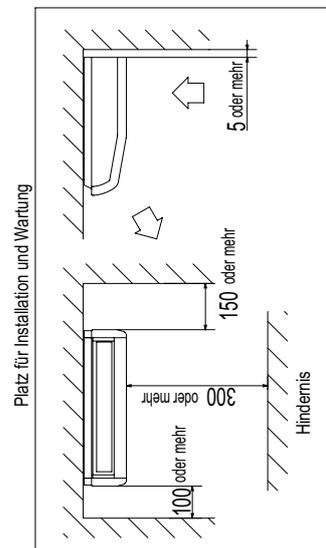



Bei Installation mehrerer Geräte mindestens 4000 mm Abstand zwischen diesen lassen.

Einheit: mm

8.8 Truhengeräte SRF25, 35ZS-W und SRF50ZSX-W

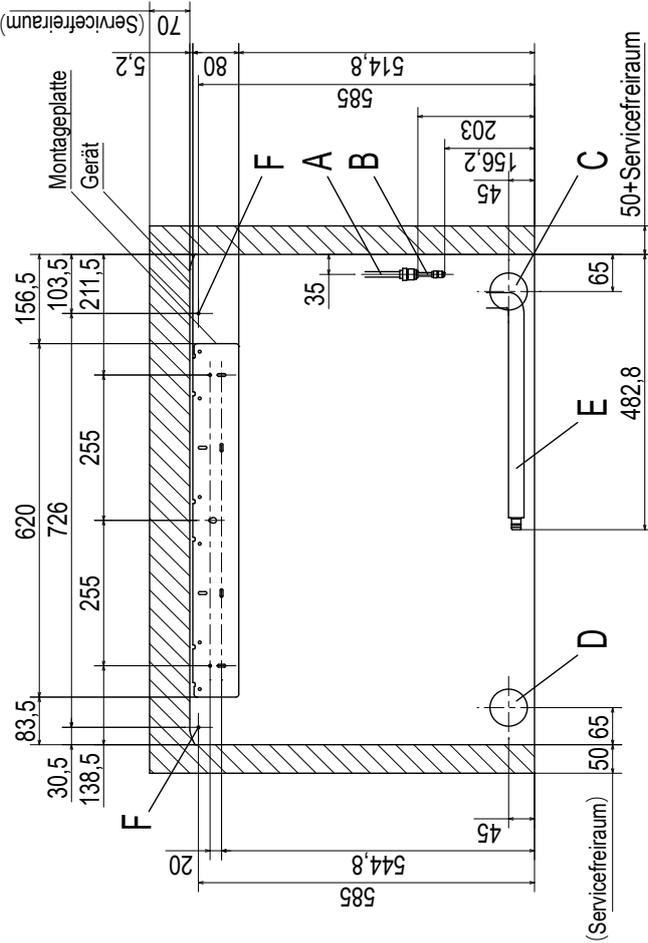

Symbol	Bedeutung
A	Sauggasleitung
B	Flüssigkeitsleitung
C	Wandbohrung rechte hintere Verrohrung
D	Wandbohrung linke hintere Verrohrung
E	Ablaufschlauch
F	Befestigungspunkt für Schrauben
G	Abgang für Verrohrung (auf beiden Seiten)

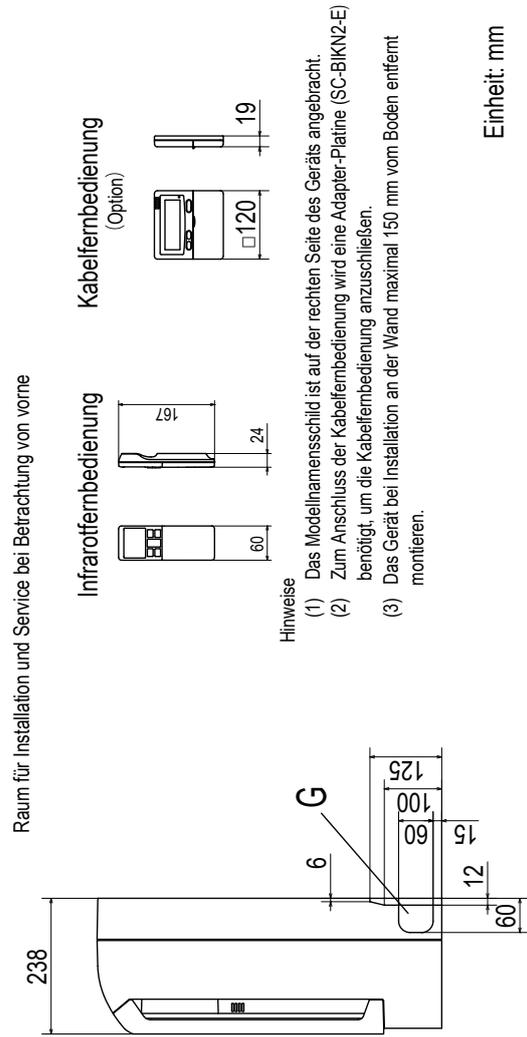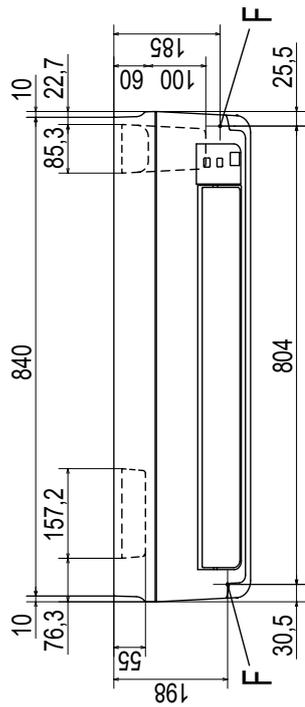




Einheit: mm

8.9 Außengeräte SCM30-100ZS-W SCM30ZS-W

Anmerkungen

- (1) Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.
- (2) Das Gerät muss mit Mauerankern befestigt werden. Ein Maueranker darf nicht mehr als 15 mm hervorstehen.
- (3) Ist das Gerät an einem Standort aufgestellt, der möglicherweise starken Winden ausgesetzt ist, muss es so platziert werden, dass die Ausblasrichtung am Auslass senkrecht zur Windrichtung ist.
- (4) Oberhalb des Geräts mindestens 200 mm Platz lassen.
- (5) Die Wandhöhe auf der Auslassseite sollte höchstens 1200 mm betragen.
- (6) Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seite des Geräts.

Symbol	Bedeutung
A	Serviceventil-Anschluss (Sauggassseite) ϕ 9,52 (3 / 8") (Bördelver.)
B	Serviceventil-Anschluss (Flüssigkeitseite) ϕ 6,35 (1 / 4") (Bördelver.)
C	Leitungs-/Kabeldurchführung
D	Durchführung für Kondensatableitung ϕ 20 x 2 Positionen
E	Durchführung für Maueranker M10-12 x 4 Positionen

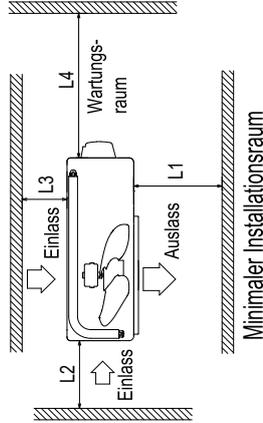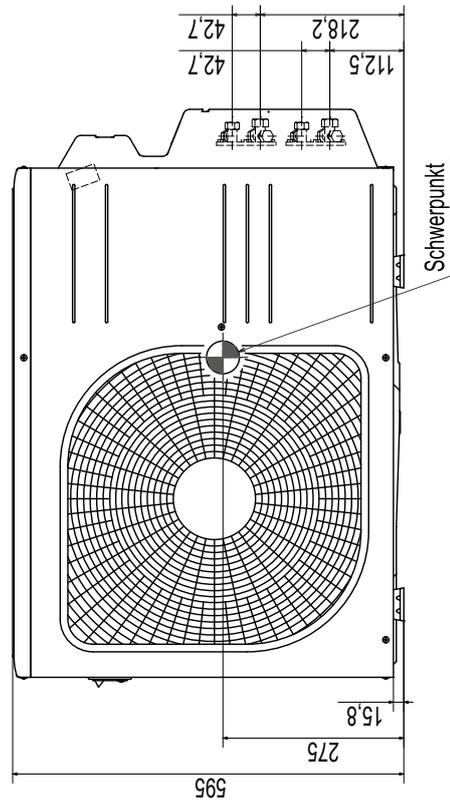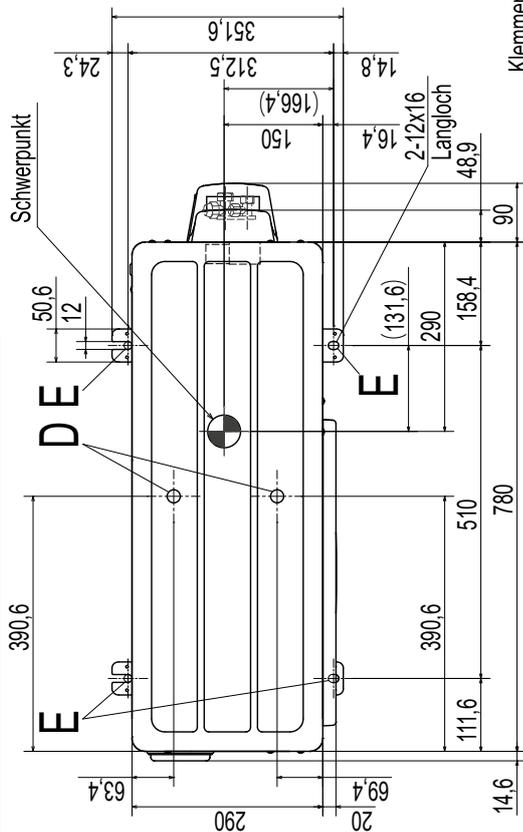

	Installationsraum
L1	mindestens 280
L2	mindestens 100
L3	mindestens 80
L4	mindestens 250




Einheit: mm

SCM41ZS-W

Anmerkungen

- (1) Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.
- (2) Das Gerät muss mit Mauerankern befestigt werden. Ein Maueranker darf nicht mehr als 15 mm hervorstehen.
- (3) Ist das Gerät an einem Standort aufgestellt, der möglicherweise starken Winden ausgesetzt ist, muss es so platziert werden, dass die Ausblastrichtung am Auslass senkrecht zur Windrichtung ist.
- (4) Oberhalb des Geräts mindestens 200 mm Platz lassen.
- (5) Die Wandhöhe auf der Auslassseite sollte höchstens 1200 mm betragen.
- (6) Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seite des Geräts.

Symbol	Bedeutung
A	Serviceventil-Anschluss (Sauggasseite) $\phi 9,52$ (3/8") (Bördelver.)
B	Serviceventil-Anschluss (Flüssigkeitsseite) $\phi 6,35$ (1/4") (Bördelver.)
C	Leitungs-/Kabeldurchführung
D	Durchführung für Kondensatableitung $\phi 20 \times 2$ Positionen
E	Durchführung für Maueranker M10-12 \times 4 Positionen

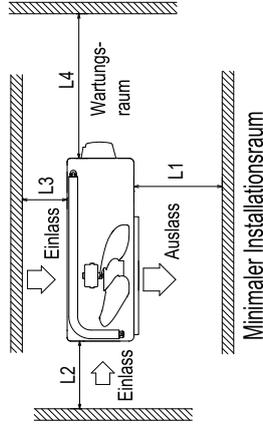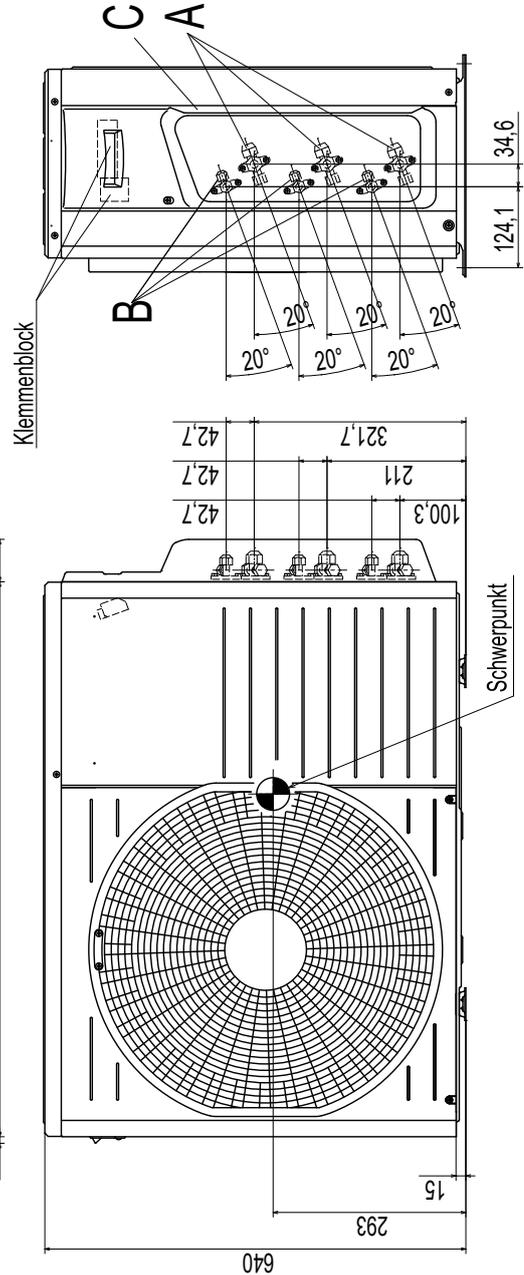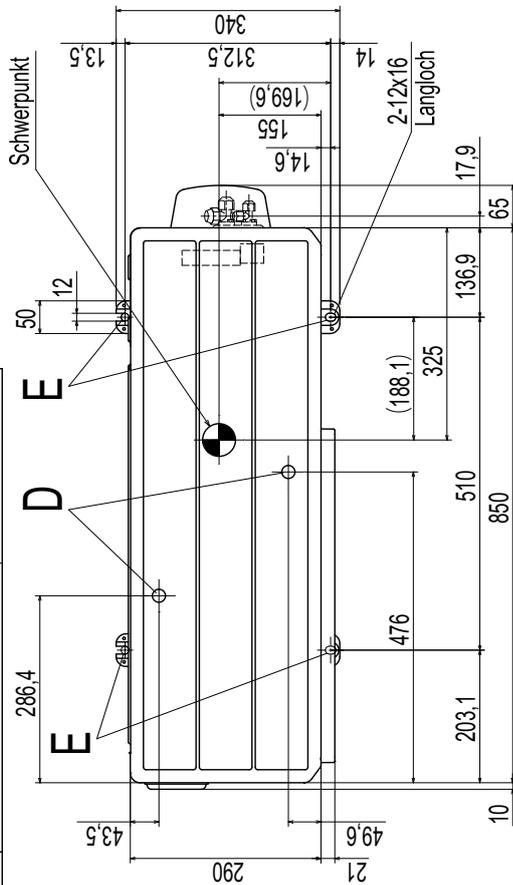

Label	Requirement
L1	Installationsraum mindestens 600
L2	mindestens 100
L3	mindestens 100
L4	Keine Hindernisse (Wartungsraum oder elektrische Teile)




Einheit: mm

SCM40-45ZS-W


Anmerkungen

- (1) Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.
- (2) Das Gerät muss mit Mauerankern befestigt werden. Ein Maueranker darf nicht mehr als 15 mm hervorstehen.
- (3) Ist das Gerät an einem Standort aufgestellt, der möglicherweise starken Winden ausgesetzt ist, muss es so platziert werden, dass die Ausblasrichtung am Auslass senkrecht zur Windrichtung ist.
- (4) Oberhalb des Geräts mindestens 200 mm Platz lassen.
- (5) Die Wandhöhe auf der Auslassseite sollte höchstens 1200 mm betragen.
- (6) Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seite des Geräts.

Symbol	Bedeutung
A	Serviceventil-Anschluss (Sauggasseite) Ø 9,52 (3/8") (Bördelverbindung)
B	Serviceventil-Anschluss (Flüssigkeitssseite) Ø 6,35 (1/4") (Bördelverbindung)
C	Leitungs-/Kabeldurchführung
D	Durchführung für Kondensatableitung
E	Durchführung für Maueranker M10-12x4 Positionen

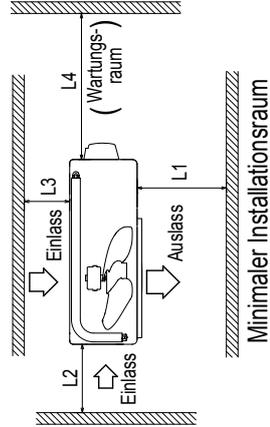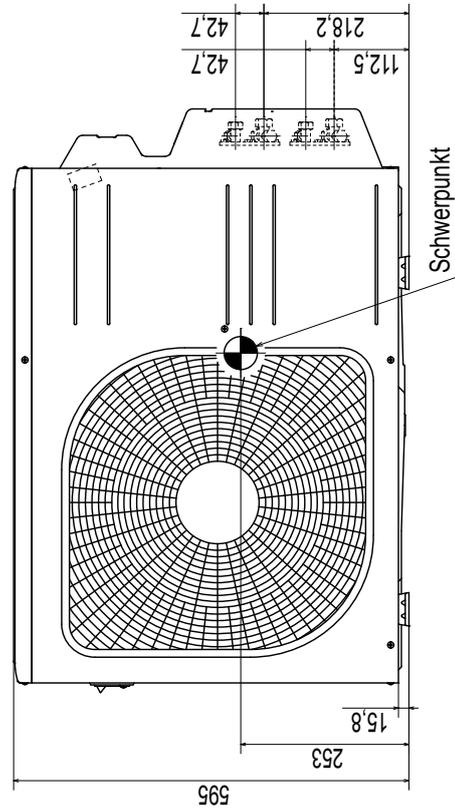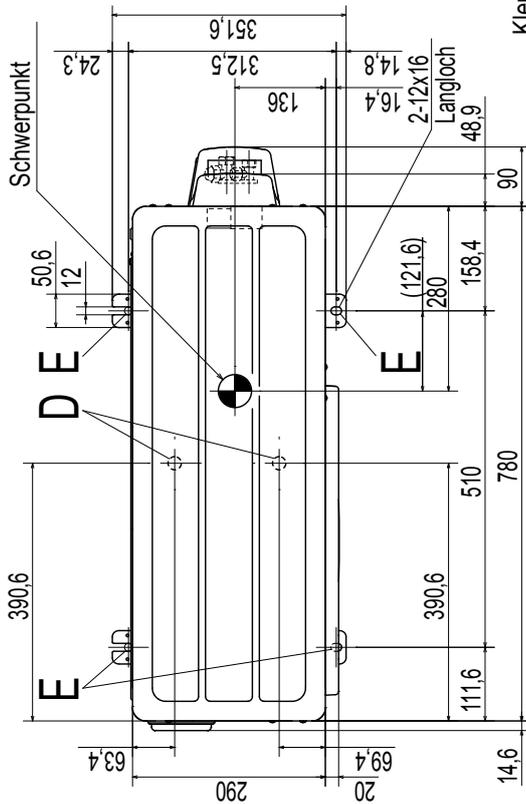

	Installationsraum
L1	Mindestens 280
L2	Mindestens 100
L3	Mindestens 80
L4	Mindestens 250

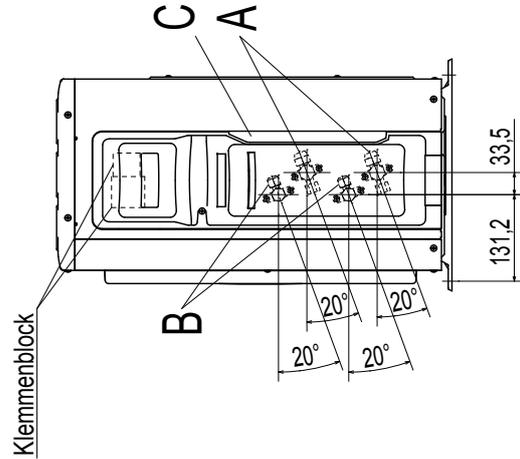


Einheit: mm

SCM50-60ZS-W




Anmerkungen

- (1) Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.
- (2) Das Gerät muss mit Mauerankern befestigt werden. Die Maueranker dürfen um maximal 15 mm vorstehen.
- (3) Sofern das Gerät starken Winden ausgesetzt ist, das Gerät so ausrichten, dass die Ausblasöffnung im rechten Winkel zur vorherrschenden Windrichtung liegt.
- (4) Oberhalb des Geräts mindestens 200 mm Platz lassen.
- (5) Eine Wand vor der Ausblasöffnung darf maximal 1200 mm hoch sein.
- (6) Das Typenschild befindet sich am Service-Paneel.

Symbol	Bedeutung
A	Service-Ventil-Anschluss (Sauggasseite) $\phi 9,52 (3/8")$ (Bördelverbindung)
B	Service-Ventil-Anschluss (Flüssigkeitsseite) $\phi 6,35 (1/4")$ (Bördelverbindung)
C	Leitungs-/Kabeldurchführung
D	Durchführung für Kondensatableitung $\phi 20 \times 2$ Positionen
E	Durchführung für Maueranker M10-12 x 4 Positionen

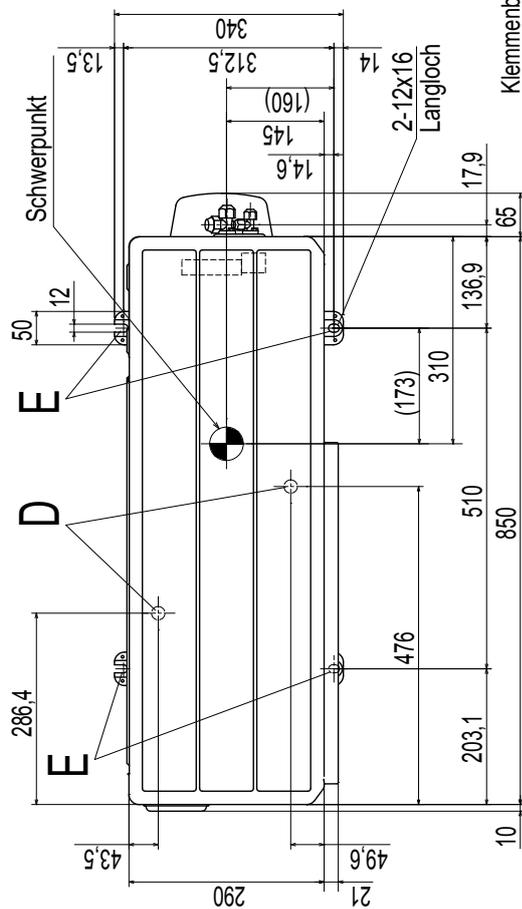

Einheit: mm	Installationstraum
L1	mindestens 600
L2	mindestens 100
L3	mindestens 100
L4	keine Hindernisse (Wartungsraum für elektrische Teile)

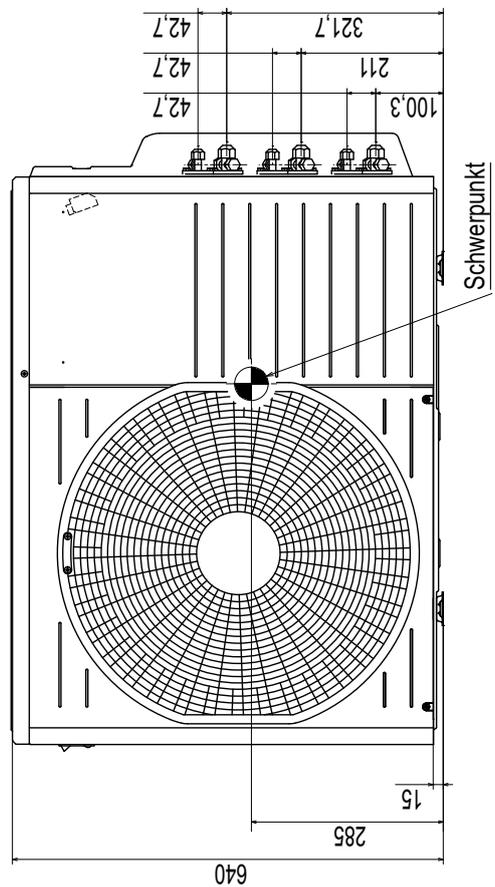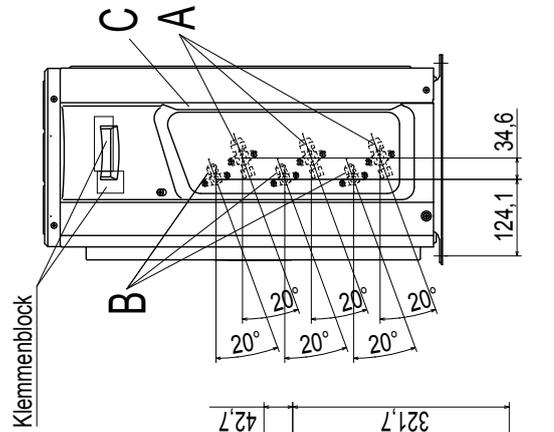
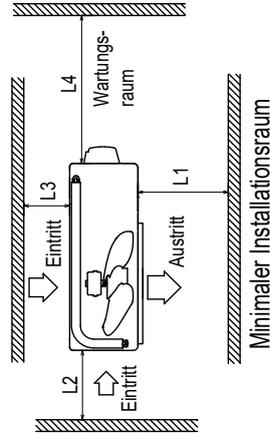


SCM71-80ZS-W

Anmerkungen

- (1) Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.
- (2) Das Gerät muss mit Mauerankern befestigt werden. Die Maueranker dürfen um maximal 15 mm vorstehen.
- (3) Sofern das Gerät starken Winden ausgesetzt ist, das Gerät so ausrichten, dass die Ausblasöffnung im rechten Winkel zur vorherrschenden Windrichtung liegt.
- (4) Oberhalb des Geräts mindestens 1,2 m Platz lassen.
- (5) Eine Wand vor der Ausblasöffnung darf die Gerätehöhe nicht überschreiten.
- (6) Das Typenschild befindet sich am Service-Panel.



Symbol	Bedeutung
A	Service-Ventil-Anschluss (Gauggasse) $\phi 9.52 (3/8")$ (Bördeverbindung)
B	Service-Ventil-Anschluss (Flüssigkeitssseite) $\phi 6.35 (1/4")$ (Bördeverbindung)
C	Leitungs-/Kabeldurchführung
D	Durchführung für Kondensatableitung $\phi 20 \times 3$ Positionen
E	Durchführung für Maueranker M10-12 x 4 Positionen

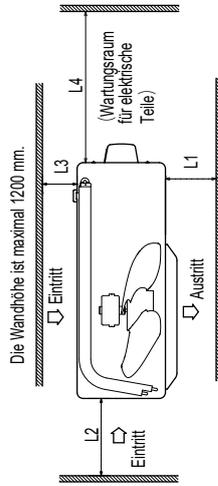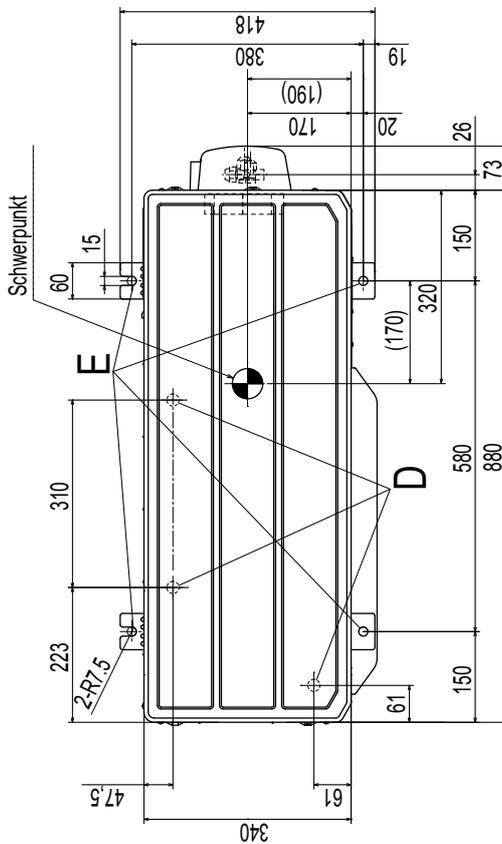

Minimaler Installationsraum



Abmessungen	I	II	III
L1	Offen	Offen	500
L2	300	250	Offen
L3	100	150	100
L4	250	250	250

Einheit: mm

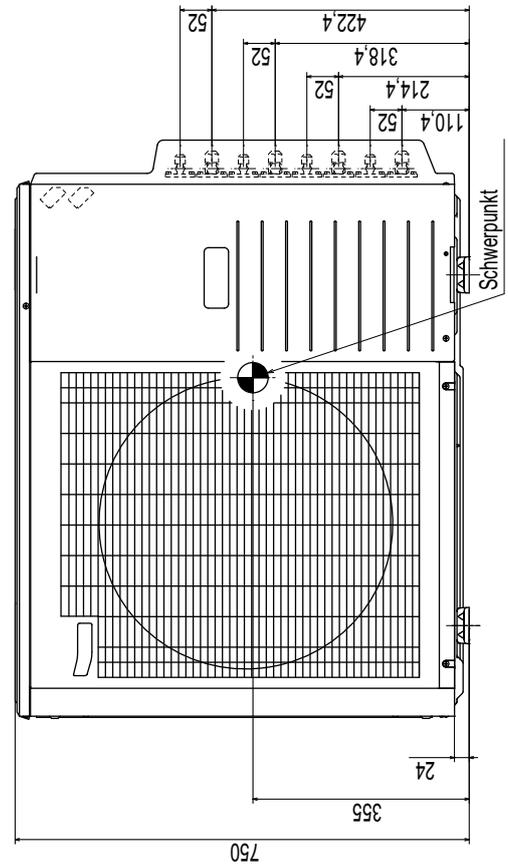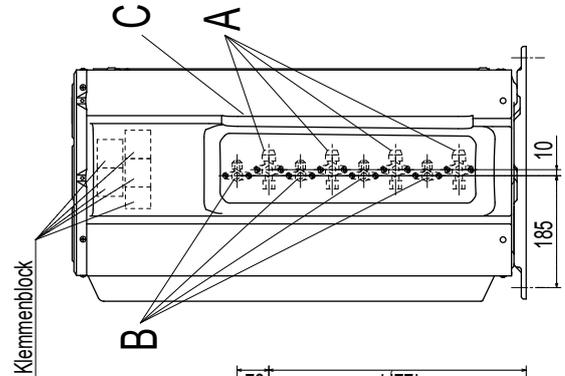


SCM100ZS-W

Symbol	Bedeutung
A	Service-Ventil-Anschluss (Sauggasseite) $\phi 9,52 (3/8")$ (Bördelverb.)
B	Service-Ventil-Anschluss (Flüssigkeitseite) $\phi 6,35 (1/4")$ (Bördelverb.)
C	Leitungs-/Kabeldurchführung
D	Durchführung für Kondensatableitung $\phi 20 \times 3$ Positionen
E	Durchführung für Maueranker M10-12 x 4 Positionen

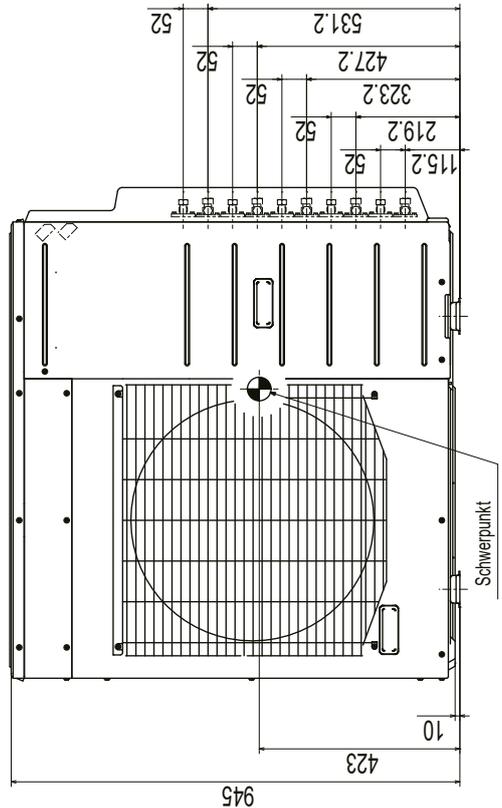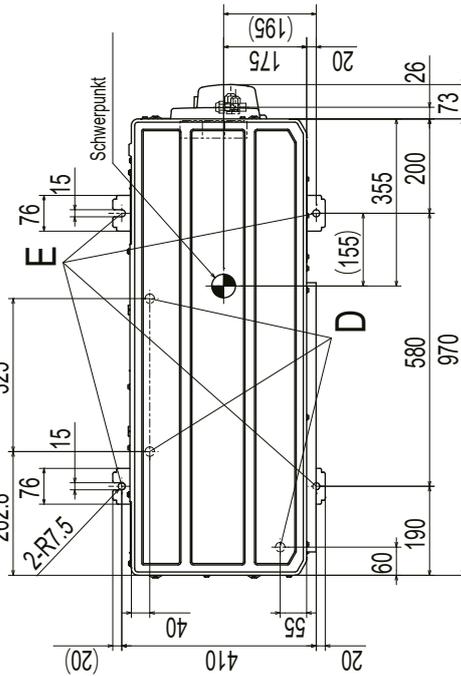


Anmerkungen

- (1) Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.
- (2) Das Gerät muss mit Mauerankern befestigt werden.
Die Maueranker dürfen um maximal 15 mm vorstehen.
- (3) Sofern das Gerät starken Winden ausgesetzt ist, das Gerät so ausrichten, dass die Ausblasöffnung im rechten Winkel zur vorherrschenden Windrichtung liegt.
- (4) Oberhalb des Geräts mindestens 1200 mm Platz lassen.
- (5) Eine Wand vor der Ausblasöffnung darf die Gerätehöhe nicht überschreiten.

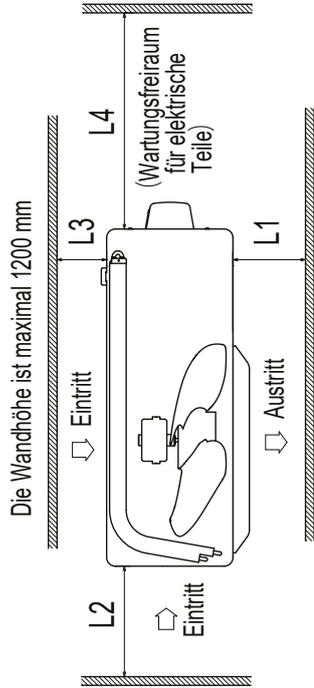

Minimaler Installationsraum



Installations- beispiele	I	II	III
L1	Offen	Offen	500
L2	300	5	Offen
L3	150	300	150
L4	250	250	250

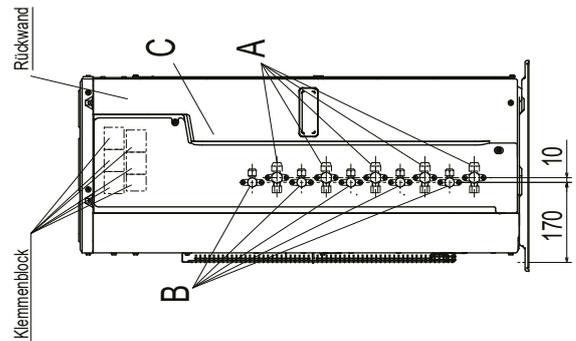



Einheit: mm

9 Wartungs- und Installationsfreiraum



9.1 Wandgeräte SRK15-50ZS-WF

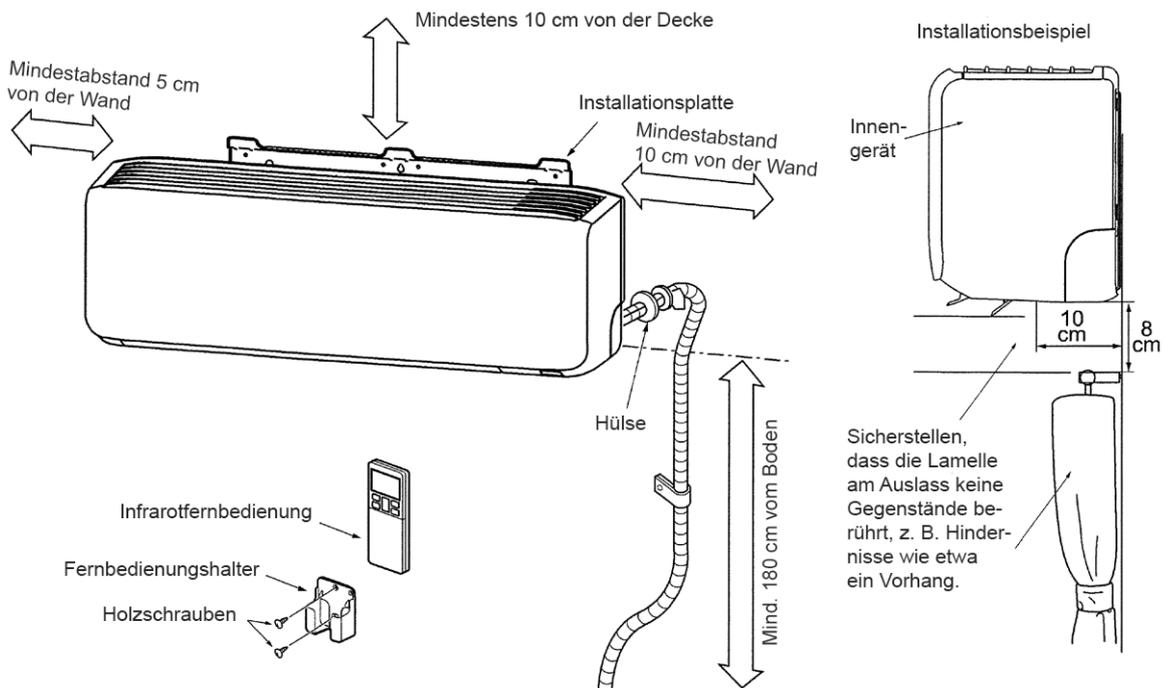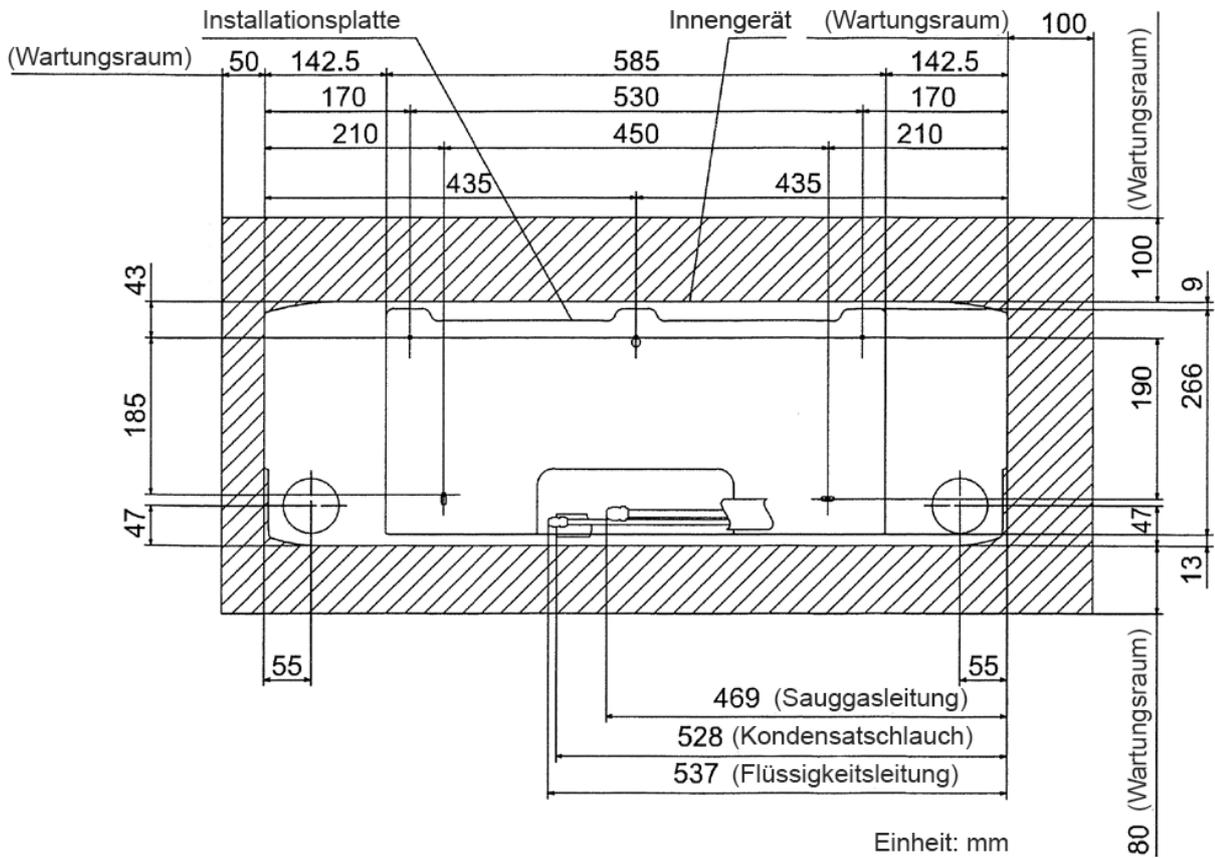

9.2 Wandgeräte SRK20-60ZSX-WF

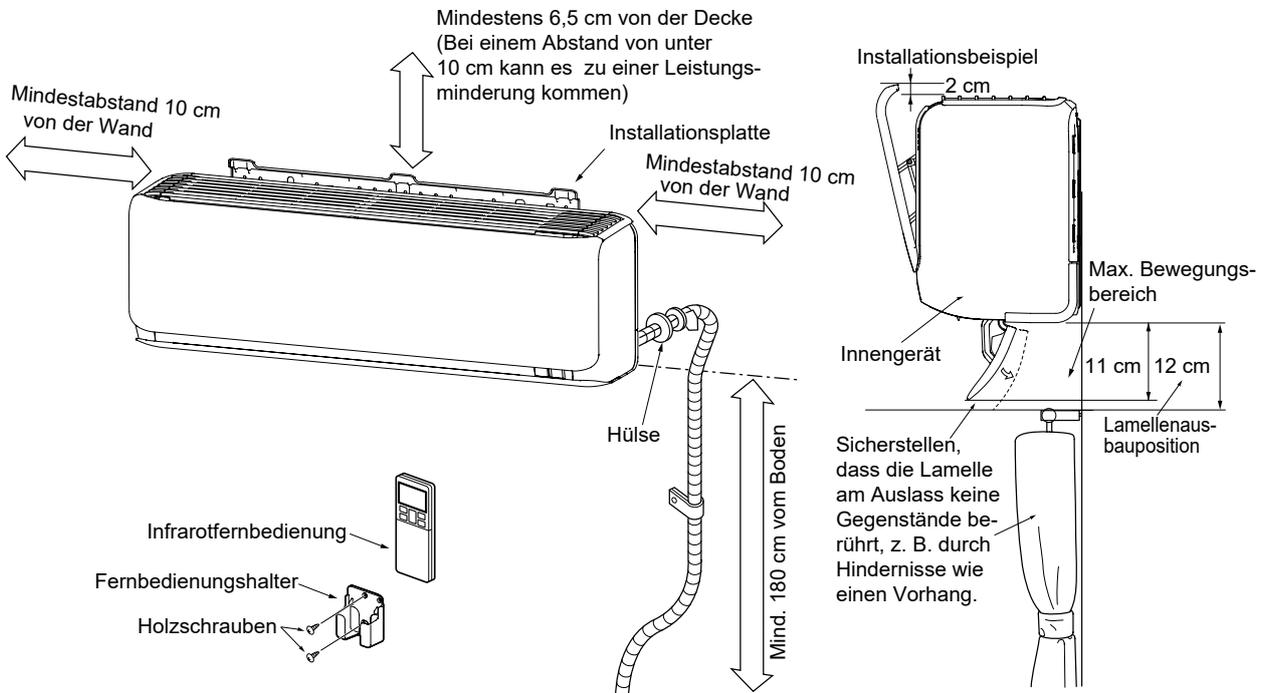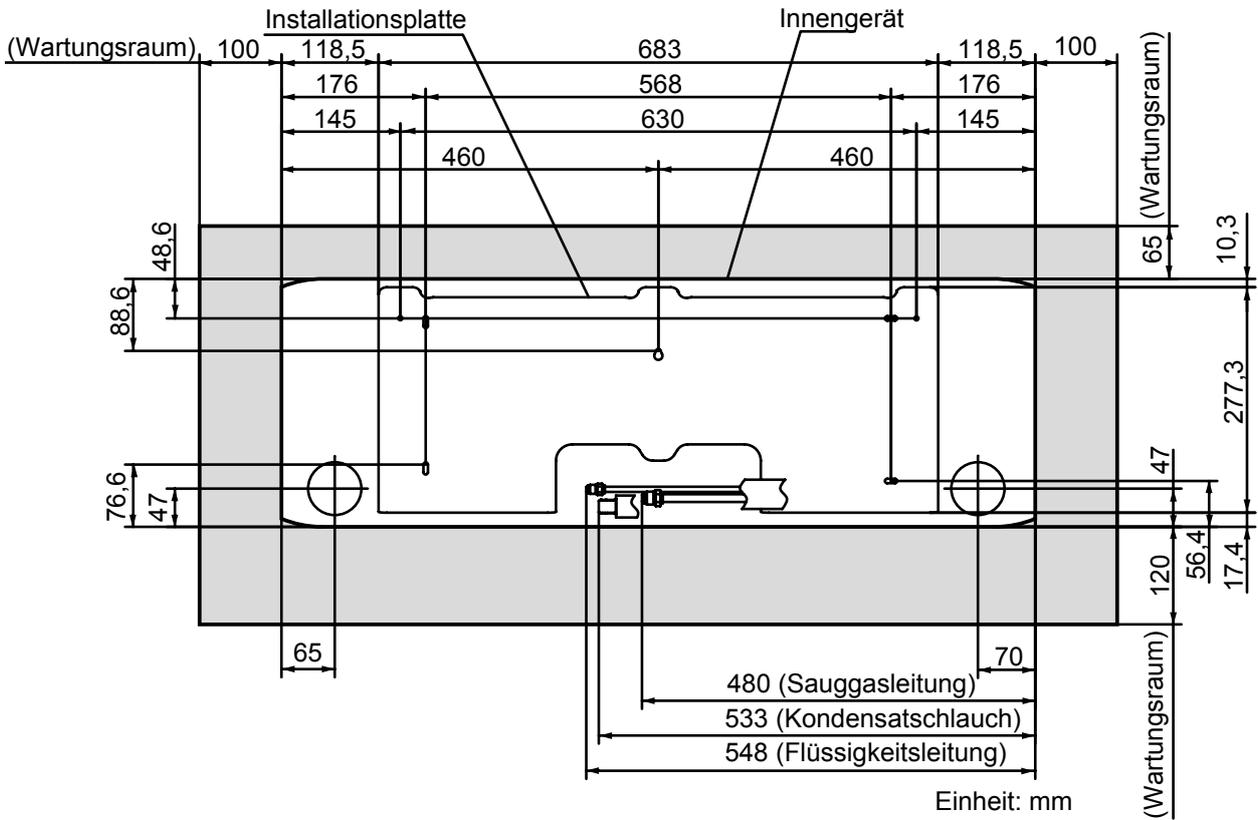

9.3 Wandgeräte SRK71, 80ZR-WF

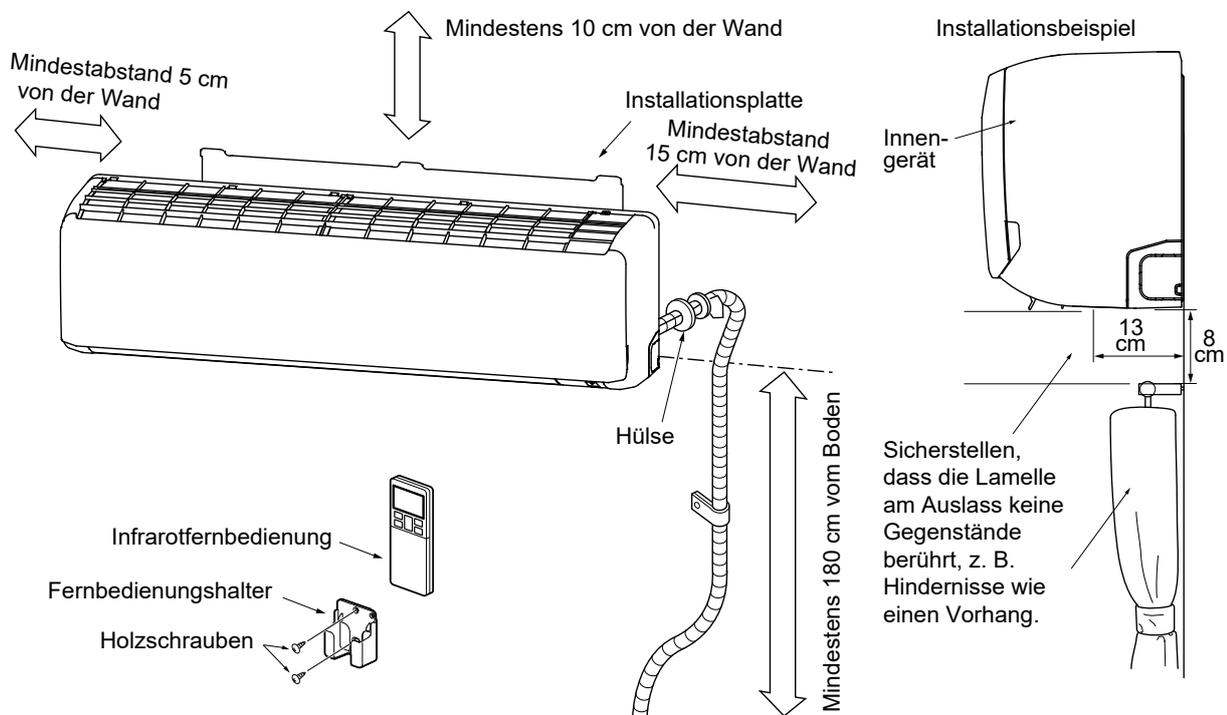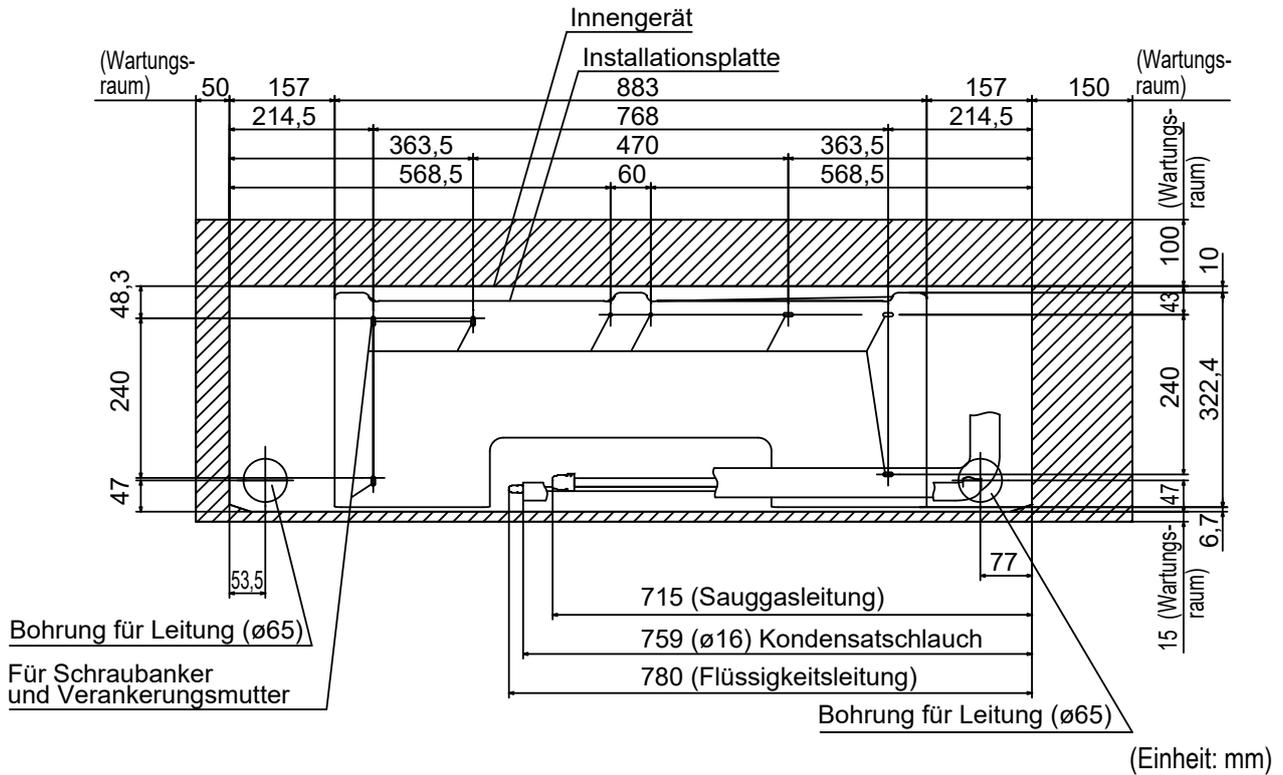

9.4 Kanalgeräte SRR25-60ZS-W

Siehe Kapitel: „10.2 Kanalgeräte SRR installieren“ auf Seite 166.

9.5 Deckenkassetten FDTC25, 35VH1, FDTC50, 60VH

Siehe Kapitel: „10.3 Deckenkassetten FDTC installieren“ auf Seite 171.

9.6 Kanalgeräte FDUM50VH

Siehe Kapitel: „10.4 Kanalgeräte FDUM installieren“ auf Seite 179.

9.7 Deckenunterbaugeräte FDE50VH

Siehe Kapitel: „10.5 Deckenunterbaugeräte FDE installieren“ auf Seite 189.

9.8 Truhengeräte SRF25, 35ZS-W, SRF50ZSX-W

Siehe Kapitel: „10.6 Truhengeräte SRF installieren“ auf Seite 192.


9.9 Außengeräte SCM30–100ZS-W

ACHTUNG

Leistungseinbußen durch Luftkurzschluss.

Wenn mehrere Außengeräte parallel installiert werden, besteht Luftkurzschlussgefahr.

- Ausreichend Platz am Einlass reservieren.
 - Für einen Wartungsfreiraum von mindestens 250 mm zwischen den parallel installierten Außengeräten sorgen.
-
- Sicherstellen, dass zwischen dem Gerät und der Wand an mindestens einer der 4 Seiten ein Abstand von mindestens 1 m besteht.
 - Darauf achten, dass das Außengerät nicht an 4 Seiten von Wänden umgeben ist.
 - Darauf achten, dass die Wandhöhe an der Auslassseite höchstens 1.200 mm beträgt. Genauere Angaben den nachfolgenden Tabellen und der Abbildung entnehmen.

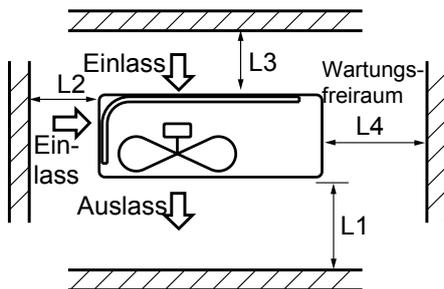

Außengeräte SCM40–45ZS-W, SCM30ZS-W

Größe	Installationsbeispiel	l [mm]
L1		min. 280
L2		min. 100

Größe	Installationsbeispiel	I [mm]
L3		min. 80
L4		min. 250


Außengeräte SCM50–60ZS-W, SCM41ZS-W

Größe	Installationsbeispiel	I [mm]
L1		min. 600
L2		min. 100
L3		min. 100
L4		keine Hindernisse (Wartungsraum oder elektrische Teile)

Außengeräte SCM71–80ZS-W

Größe	Installationsbeispiel	I [mm]	II [mm]	III [mm]
L1		offen	offen	500
L2		300	250	offen
L3		100	150	100
L4		250	250	250

Außengerät SCM100ZS-W

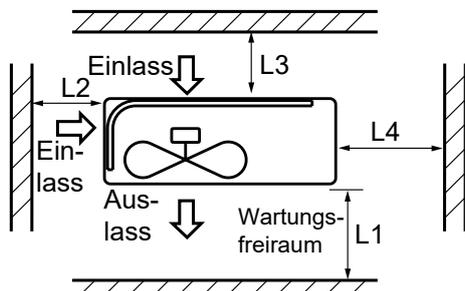

Größe	Installationsbeispiel	I [mm]	II [mm]	III [mm]
L1		offen	offen	500
L2		300	5	offen
L3		150	300	150
L4		250	250	250

10 Innengeräte installieren

Für die Installationsarbeiten folgende Werkzeuge verwenden:

Werkzeuge für Installationsarbeiten		
Plus-Kreuzschlitzschraubendreher	Rohrschneider	Maßband
Kernlochbohrer (Ø 65 mm)	Messer	Zange
Sechskantschraubenschlüssel	Säge	Kontrollschablone
Bördelwerkzeugsatz*	Kältemittel-Lecksuchgerät*	Rohrbiegewerkzeug
Drehmomentschlüssel (14,0–62,0 Nm)		

* Speziell für R32 oder R410A

Für die Installationsarbeiten folgende Teile bauseitig stellen:

- Hülse (1 St.)
- Dichtungsring (1 St.)
- Dichtungskitt
- Kältemittelleitung
- Kondensatschlauch (Verlängerungsschlauch)
- Leitungsummantelung (zur Isolierung der Kältemittelleitung)
- Klemme und Schraube
- Isolierband

10.1 Wandgeräte SRK installieren

10.1.1 Lieferumfang

Wandgeräte SRK15–50ZS-WF

Standardzubehör (im Lieferumfang des Innengeräts enthalten)				
(1)	Installationsplatte 	1 St.	(6) Batterien [R03 (AAA, Micro) 1,5 V] 	2 St.
(2)	Infrarot-Fernbedienung 	1 St.	(7) Luftfilter 	2 St.
(3)	Fernbedienungshalter 	1 St.	(8) Filterhalter 	2 St.
(4)	Blechschrauben (für Installationsplatte Ø4 X 25 mm) 	5 St.	(9) Isolierung (#486 50 x 100 t3) 	1 St.
(5)	Holzschrauben (für Fernbedienungshalter Ø3,5 X 16 mm) 	2 St.		

Vor Ort beschaffte Teile	
(a)	Hülse (1 St.)
(b)	Dichtring (1 St.)
(c)	Schrägring (1 St.)
(d)	Dichtungskitt
(e)	Verbindungskabel
(f)	Kondensatschlauch (Verlängerungsschlauch)
(g)	Leitungsummantelung (zur Isolierung der Verbindungslleitung)
(h)	Klemme und Schraube (für die Fertigbearbeitung)
(i)	Isolierband

Werkzeuge für Installationsarbeiten	
Plus-Kreuzschlitzschraubendreher	Kernlochbohrer (65 mm Durchmesser)
Messer	Schraubenschlüssel (Sechskant) [4 m/m]
Säge	Bördelwerkzeugsatz*
Maßband	Gasdichtigkeitstester*
Drehmomentschlüssel (14,0-62,0N·m (1,4-6,2kgf·m))	Rohrbiegewerkzeug
Zange	Lehre für Überstandeinstellung (wird verwendet, wenn die Bördelverbindung mit einem herkömmlichen Bördelwerkzeug hergestellt wird)
Rohrschneider	

* speziell für R32 oder R410A entwickelt

Wandgeräte SRK20–60ZSX-WF


Standardzubehör (im Lieferumfang des Innengeräts enthalten)			
(1)	Installationsplatte  1 St.	(5)	Holzschrauben (für Fernbedienungshalter $\Phi 3,5 \times 16\text{mm}$)  2 St.
(2)	Infrarot-Fernbedienung  1 St.	(6)	Batterien [R03 (AAA, Micro) 1.5V]  2 St.
(3)	Fernbedienungshalter  1 St.	(7)	Luftreinigungsfilter  2 St.
(4)	Blechschraben (für Installationsplatte $\Phi 4 \times 25\text{mm}$)  5 St.	(8)	Isolierung (#486 50 X 100 t3)  1 St.

Vor Ort beschaffte Teile	
(a)	Hülse (1 St.)
(b)	Dichtungsring (1 St.)
(c)	Schrägring (1 St.)
(d)	Dichtungskitt
(e)	Verbindungsleitung
(f)	Kondensatschlauch (Verlängerungsschlauch)
(g)	Leitungsummantelung (zur Isolierung der Verbindungsleitung)
(h)	Klemme und Schraube (für abschließende Arbeiten)
(i)	Isolierband

Werkzeuge zur Installations-Arbeit	
Plus-Kreuzschlitzschraubendreher	Kernlochbohrer (65 mm Durchmesser)
Messer	Schraubenschlüssel (Sechskant) [4mm]
Säge	Bördelwerkzeugsatz*
Maßband	Gasdichtigkeitstester*
Drehmomentschlüssel (14,0-82,0 Nm (1,4-8,2 kgf·m))	Rohrbiegewerkzeug
Zange	Lehre für Überstandeinstellung (wenn die Bördelung über ein herkömmliches Bördelwerkzeug hergestellt wird)
Rohrschneider	

* Speziell für R32 oder R410A entwickelt.

Wandgeräte SRK71, 80ZR-WF

Standardzubehör (im Lieferumfang des Innengeräts enthalten)			
(1)	Installationsplatte  1 St.	(6)	Batterien [R03 (AAA, Micro) 1,5 V]  2 St.
(2)	Fernbedienung  1 St.	(7)	Luftfilter  2 St.
(3)	Fernbedienungshalter  1 St.	(8)	Filterhalter  2 St.
(4)	Blechschraben (für Installationsplatte $\Phi 4 \times 25\text{ mm}$)  10 St.	(9)	Isolierung (#486 50 x 100 t3)  1 St.
(5)	Holzschrauben (für Fernbedienungshalter $\Phi 3,5 \times 16\text{ mm}$)  2 St.		

Vor Ort beschaffte Teile	
(a)	Hülse (1 St.)
(b)	Dichtungsring (1 St.)
(c)	Schrägring (1 St.)
(d)	Dichtungskitt
(e)	Verbindungsleitung
(f)	Kondensatschlauch (Verlängerungsschlauch)
(g)	Leitungsummantelung (zur Isolierung der Verbindungsleitung)
(h)	Klemme und Schraube (für abschließende Arbeiten)
(i)	Isolierband

Werkzeuge zur Installations-Arbeit	
Plus-Kreuzschlitzschraubendreher	Kernlochbohrer (65 mm Durchmesser)
Messer	Schraubenschlüssel (Sechskant) [4mm]
Säge	Bördelwerkzeugsatz*
Maßband	Gasdichtigkeitstester*
Drehmomentschlüssel (14,0-82,0 Nm (1,4-8,2 kgf·m))	Rohrbiegewerkzeug
Zange	Lehre für Überstandeinstellung (wenn die Bördelung über ein herkömmliches Bördelwerkzeug hergestellt wird)
Rohrschneider	

* Speziell für R32 oder R410A entwickelt.

10.1.2 Installationsort auswählen

Den Installationsort für das Innengerät und die Infrarotfernbedienung nach folgenden Kriterien auswählen:

- Ort, an dem die Luftströmung nicht behindert wird und kalte und warme Luft gleichmäßig verteilt werden kann.
- Stablen Installationsort wählen.
- Ort, an dem ausreichend Wartungsraum gewährleistet ist.
- Das Innengerät in einem Raum mit einer Mindestfläche von 8,6 m² lagern.
- Das Gerät in einem Raum unterbringen, in dem Entzündungsquellen (beispielsweise offene Flammen, in Betrieb befindliche Gasgeräte oder in Betrieb befindliche Elektroheizungen) nicht dauerhaft betrieben werden.
- Ort, an dem die Verkabelung und Leitungsverlegung problemlos möglich ist.
- Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung wählen.
- Ort, an dem Kondensat ohne Weiteres ablaufen kann.
- Ort, der einen Abstand von mindestens 1 m vom Fernseh- oder Rundfunkgerät aufweist (um Bild- und Tonstörungen zu vermeiden).
- Dieses Gerät nicht an einem Ort installieren, an dem starker Ölnebel auftritt.
- Ort, an dem das Klimagerät das Signal bei Betätigung der Infrarotfernbedienung sicher empfangen kann.
- Das Innengerät und die Fernbedienung nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Wärmequellen), wie etwa Heizvorrichtungen (z. B. Öfen), installieren.
- Dieses Gerät nicht an einem Ort installieren, der in mehr als 1000 m über dem Meeresspiegel liegt. Die Installation an einem solchen Ort führt möglicherweise zu deutlicher Leistungsmin- derung, Korrosion und Beschädigung der Komponenten, Funktionsstörungen sowie Feuer.
- Dieses Gerät nicht an einem Ort installieren, an denen chemische Stoffe, die das Gerät be- schädigen, erzeugt werden oder sich ansammeln wie Ammoniak (Düngemittel), Calciumchlo- rid (Taumittel) und Säure (Schwefelsäure usw.).
- Das Gerät keinesfalls in der Nähe von Bereichen installieren, in denen brennbare Gase aus- treten. Wenn sich Gase in der Umgebung des Geräts ansammeln, besteht Feuergefahr, was zu Sachschäden und Verletzungen führen kann.

10.1.3 Installationsplatte montieren

Vorgehensweise

ACHTUNG

Undichtiges Innengerät durch unsachgemäße Montage.


- Installationsplatte ordnungsgemäß ausrichten und montieren.

Hinweis

Bei Befestigung des Innengeräts an einer Betonwand einen Maueranker verwenden.


1. Die Installationsplatte an einer Wand montieren, die das Gewicht des Innengeräts trägt.
2. Die Installationsplatte horizontal ausrichten. Zu diesem Zweck die Blechschrauben vorläufig anziehen:
 - bei Gerätemodellen SRK-ZS-WF: 5 Blechschrauben,
 - bei Gerätemodellen SRK-ZR-WF: 8 Blechschrauben.

Wandgeräte SRK-ZSX-WF

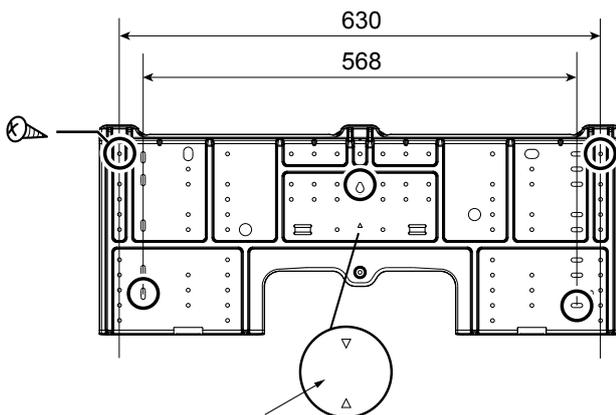


Markierung für waagerechte Fläche

Wandgeräte SRK-ZS-WF

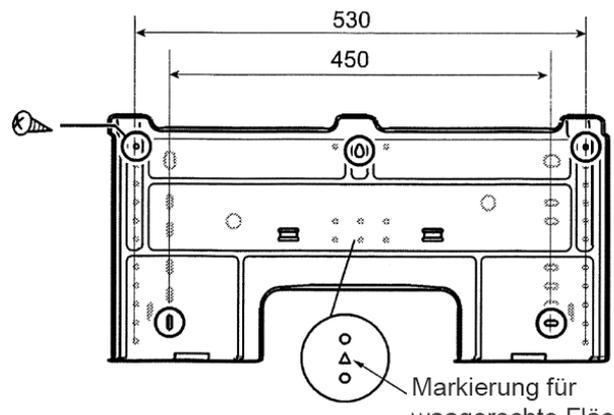


Markierung für waagerechte Fläche

Wandgeräte SRK-ZR-WF

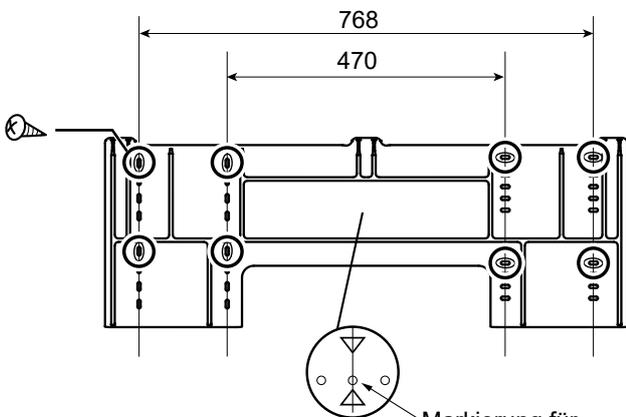

Markierung für waagerechte Fläche

3. Das Bezugsloch ist die Mitte (bei der Installationsplatte für SRK-ZR-WF ist das Bezugsloch rechts): Die Platte justieren und gerade ausrichten.

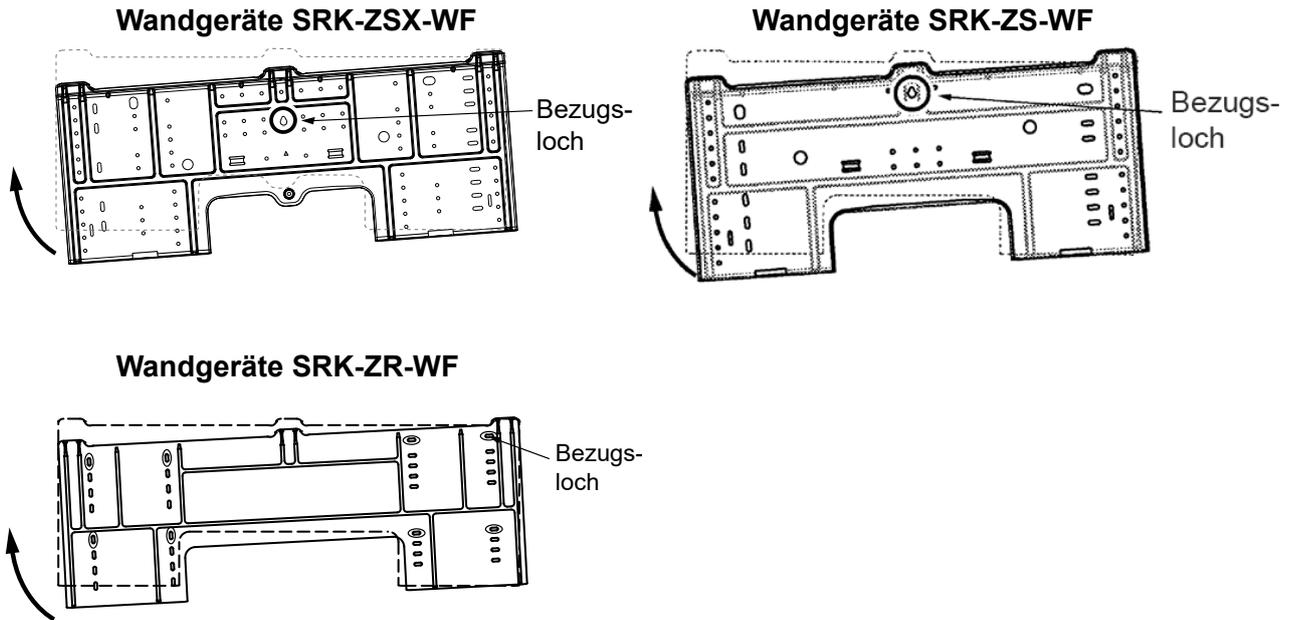

Hinweis


Installations- und Wartungsfreiraum beachten in Kapitel „9 Wartungs- und Installationsfreiraum“ auf Seite 127.

10.1.4 Bohrlöcher herstellen, Hülse befestigen


Bei einer Wand, die ein Metallgewebe, ein Drahtnetzgewebe oder eine Metallplatte enthält, unbedingt den Dichtungsring, die Hülse und den Schrägring verwenden (bauseitig stellen).

Vorgehensweise

1. Eine Bohrung mit dem Kernlochbohrer herstellen.




2. Die Hülse entsprechend der Wanddicke zuschneiden.

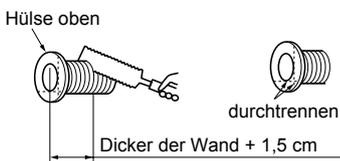

3. Dichtungsring, Hülse und Schrägtring fixieren.



4. Nach Fertigstellung der Leitungsarbeiten die Bohrung in der Wand vollständig mit Dichtungskitt verschließen.

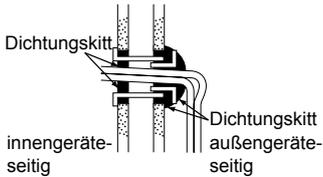

10.1.5 Elektrische Verkabelung

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch unsachgemäße Verkabelung.

- Sicherstellen, dass die Verkabelung sachgemäß durchgeführt wird.
- Verkabelung nur von qualifiziertem Personal vornehmen lassen (siehe Kapitel „2.4.1 Informationen zur Wartung“ auf Seite 14).


Voraussetzung

Vor der Installation sicherstellen, dass die Stromversorgung mit der Spezifikation der Klimaanlage übereinstimmt.


Vorgehensweise

1. Kabel vorbereiten

- Kabel auswählen: 4-adrig (inkl. Erdleiter (gelb/grün), mind. 1,5 mm², gemäß 60245 IEC 57.
- Die Länge der Drähte anpassen. Sicherstellen, dass jeder Draht am Ende um 10 mm abisoliert ist.

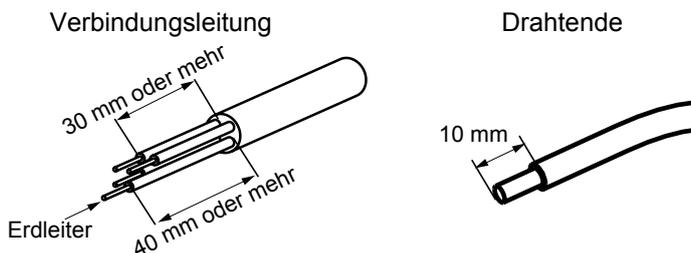


- An jedem Kabel einen Ringkabelschuh befestigen. Die Größe des Ringkabelschuhs gemäß den Spezifikationen des Klemmenblocks und des Kabelquerschnitts auswählen.

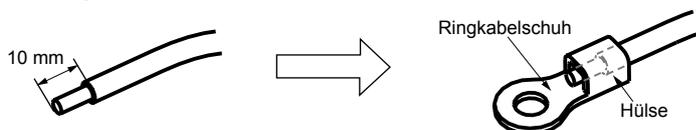

2. Bodenpaneel abnehmen (nur bei Gerätemodellen SRK-ZSX-WF)

- Die 3 Schrauben entfernen (in der Kappe). Die Kappe mit einem spitzen Werkzeug entfernen. Beim Öffnen der Kappe vorsichtig vorgehen, um die Sichtoberfläche nicht zu beschädigen.
- Die Haken an der linken und rechten Seite entfernen, um das Bodenpaneel abzunehmen.

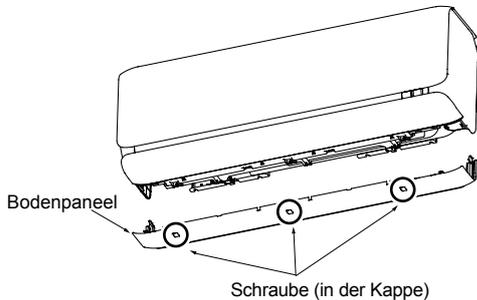

3. Verbindungskabel befestigen


Hinweis

Darauf achten, dass die Anschlussnummern für Innen- und Außengeräteverbindungen nicht vertauscht werden.

- Die Lufteinlassklappe öffnen.
- Die Anschlussabdeckung entfernen.
- Die Kabelklemme entfernen.
- Die Verbindungskabel am Klemmenblock befestigen.
- Die Verbindungskabel mit einer Kabelklemme fixieren.
- Die Anschlussabdeckung anbringen.


Wandgeräte SRK-ZSX-WF

Die Schraube an der Anschlussabdeckung ist festgezogen

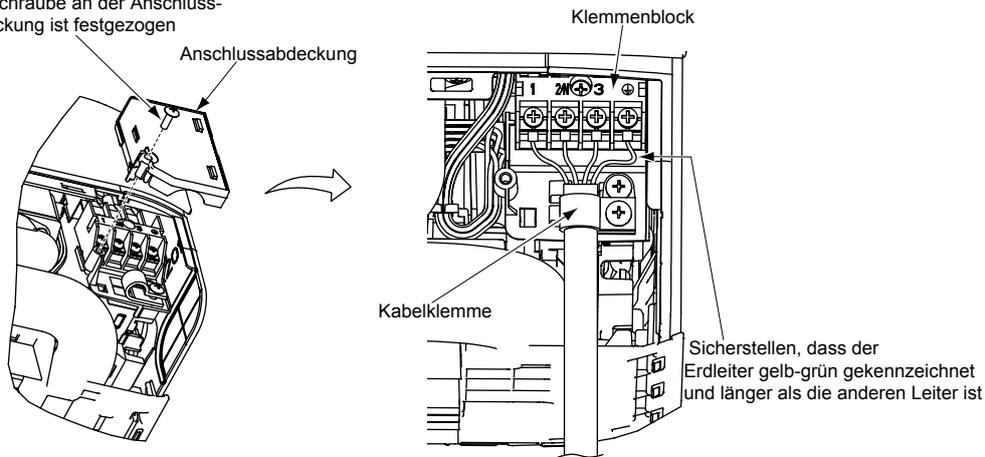


Wandgeräte SRK-ZS-WF

Sicherstellen, dass der Erdleiter gelb-grün gekennzeichnet und länger als die anderen Leiter ist.

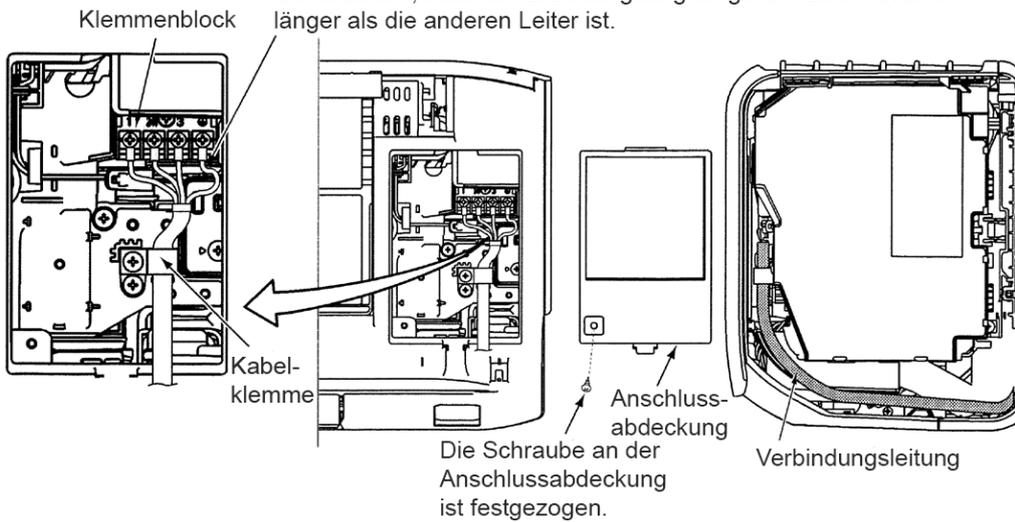

Wandgeräte SRK-ZR-WF

Die Schraube an der Anschlussabdeckung ist festgezogen.

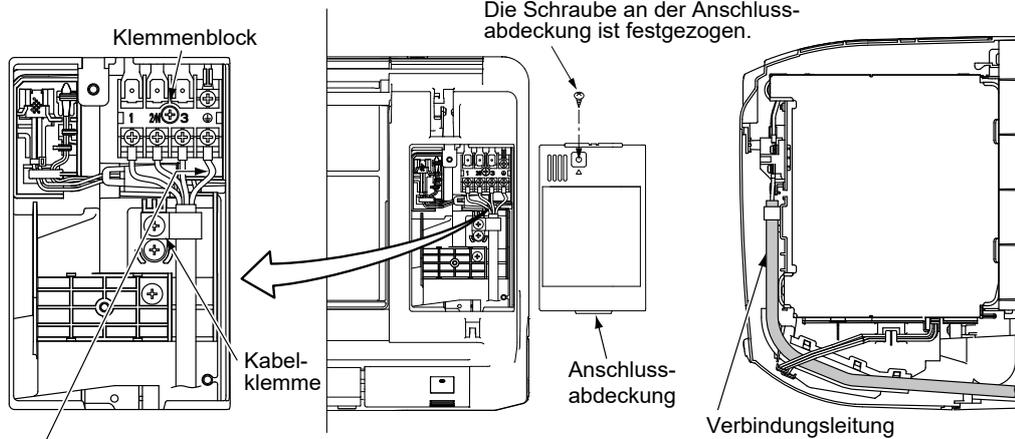



10.1.6 Rohrleitungen und Kondensatschlauch formen

Rohrleitungen formen

Voraussetzung

- Es ist möglich, die Rohrleitungen nach rechts, hinten, unten, links, links hinten oder links unten zu führen.


Wenn die Leitung seitlich oder am Boden geführt wird:
Das Paneel entlang der Linie glatt ausschneiden.

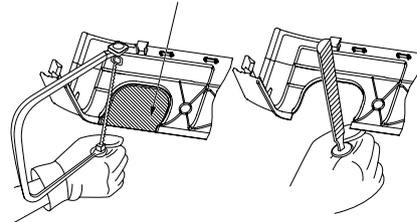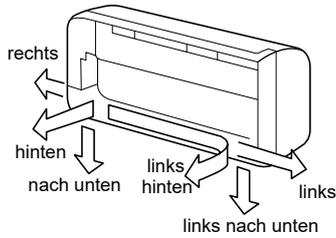


Rohrleitungsführung nach links	Rohrleitungsführung nach rechts
<p>Rohrleitungsführung nach links hinten</p>	<p>Rohrleitungsführung nach rechts hinten</p>
<p>Rohrleitungsführung nach links</p>	<p>Rohrleitungsführung nach rechts</p>

Vorgehensweise

1. Die Leitungen unten festhalten und die Richtung fixieren, bevor die Leitung begradigt und geformt wird.

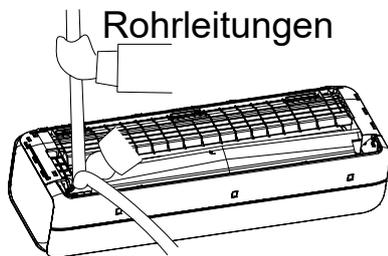

2. Außenflächen umwickeln. Nur den Teil der Leitung umwickeln, der durch die Wand geführt wird. Die Kabel stets zusammen mit der Leitung umwickeln.

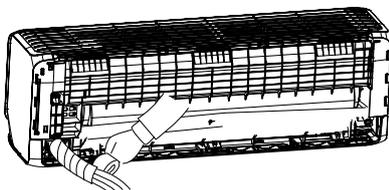

10.1.7 Verfahren zum Auswechseln des Kondensatschlauchs

Vorgehensweise


ACHTUNG

Sachschaden durch Wasserundichtheit.

Bei unsachgemäßer Installation des Kondensatschlauchs und der Kondensatkappe kann Kondensat austreten.

- Installation ordnungsgemäß durchführen.
- Installation nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen (siehe Kapitel „2.4.1 Informationen zur Wartung“ auf Seite 14).


1. Schraube und Kondensatschlauch entfernen.
2. Die Kondensatkappe von Hand oder mit der Zange entfernen.
3. Die Kondensatkappe, die in Schritt 2 entfernt wurde, einsetzen. Mit einem Sechskantschraubenschlüssel usw. fest anziehen.
4. Kondensatschlauch und Schraube fest montieren.

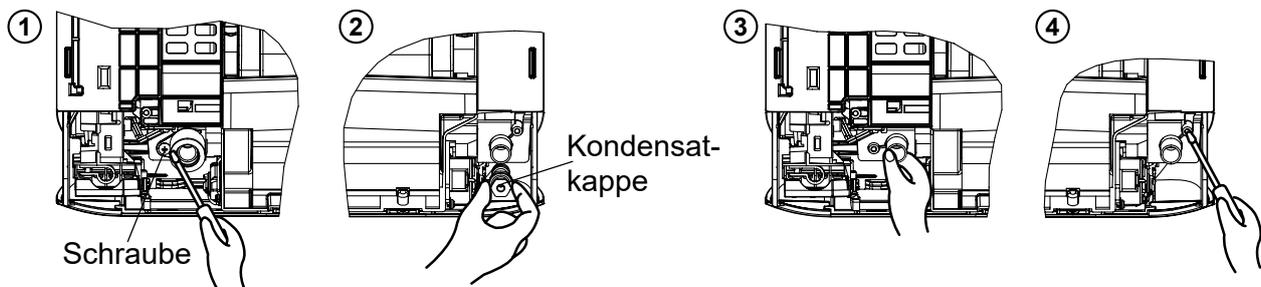

10.1.8 Arbeiten am Kondensatsystem

Vorgehensweise


1. Kondensatschlauch nach unten abwinkeln.
2. Die folgenden Kondensatleitungsführungen vermeiden:

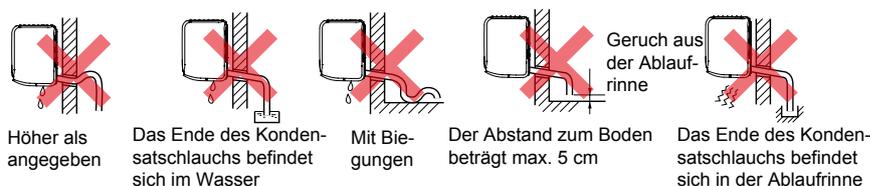

3. Wasser in die Kondensatwanne unter dem Wärmetauscher füllen. Sicherstellen, dass das Wasser nach außen abgeleitet wird.
4. Wenn im Raum ein verlängerter Kondensatschlauch verwendet wird, den Kondensatschlauch mit handelsüblicher Wärmedämmung ordnungsgemäß dämmen.

Hinweis


Da diese Klimaanlage so konstruiert ist, dass Kondensat an der Rückseite in der Kondensatwanne gesammelt wird, das Verbindungskabel keinesfalls oberhalb der Ablaufrinne verlegen.

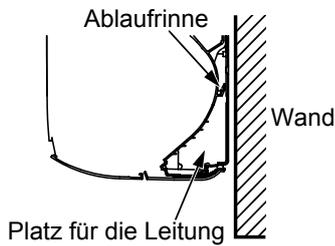


10.1.9 Innengerät an Installationsplatte montieren

Vorgehensweise

1. Die Leitung durch die Öffnung in der Wand führen. Den oberen Teil des Innengeräts an der Installationsplatte einhängen.
2. Vorsichtig gegen den unteren Teil drücken, sodass das Innengerät über die Einrastvorrichtung an der Installationsplatte einrastet.

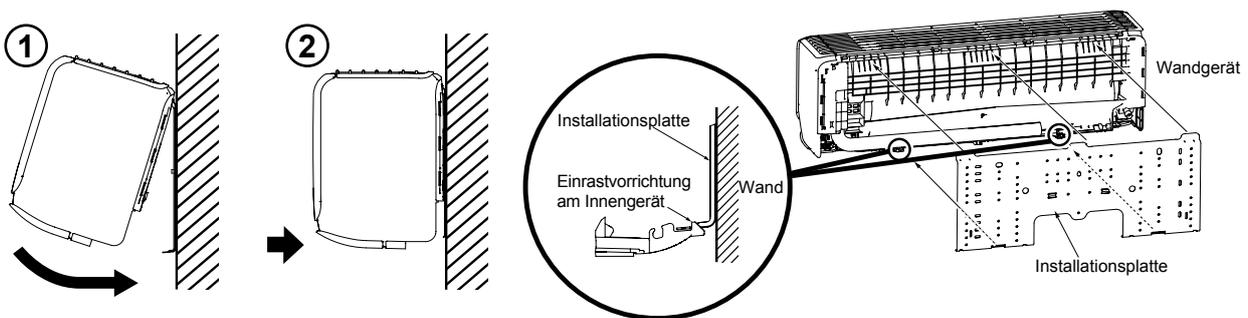

3. Die Sperren des Bodenpaneels (7 Positionen) installieren. Das Bodenpaneel mit den 3 Schrauben (in der Kappe) befestigen (nur bei Gerätemodellen SRK-ZSX-WF).

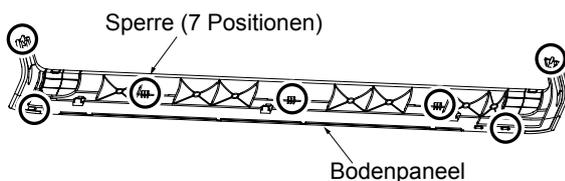

10.1.10 Innengerät von Installationsplatte demontieren

Vorgehensweise

1. Das Bodenpaneel entfernen (siehe Bodenpaneel abnehmen in Kapitel „10.1.5 Elektrische Verkabelung“ auf Seite 137; nur bei Gerätemodellen SRK-ZSX-WF).


Bei Gerätemodellen SRK-ZSX-WF:

- Die Einrastvorrichtung des Innengeräts nach unten ziehen (rechte und linke Seite).


Bei Gerätemodellen SRK-ZS-WF und SRK-ZR-WF:

- Das Innengerät an den markierten Stellen nach oben drücken und leicht nach vorne ziehen.

Wandgeräte SRK-ZSX-WF

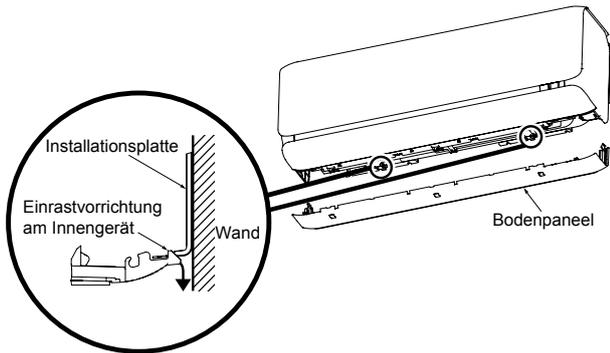

Wandgeräte SRK-ZS-WF und SRK-ZR-WF

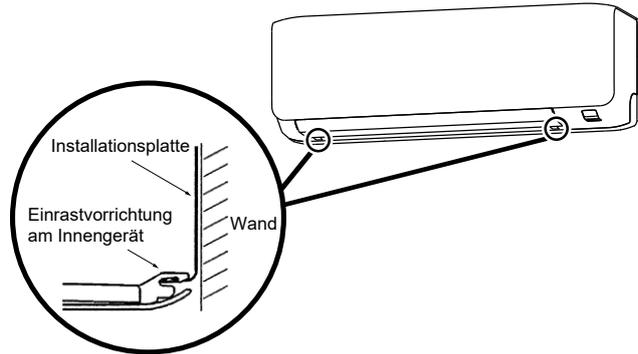


- Das Innengerät nach oben drücken, um es von der Installationsplatte zu trennen.

10.1.11 Arbeiten an der Kältemittelleitung

⚠ WARNUNG

Feuer und Explosionsgefahr bei Arbeiten mit R32.

- Die Bördelverbindung im Freien installieren, um Feuer- oder Explosionsgefahren zu verhindern.
- Beachten, dass wiederverwendbare mechanische Verbindungsstücke und Bördelverbindungen in Innenräumen nicht zugelassen sind.

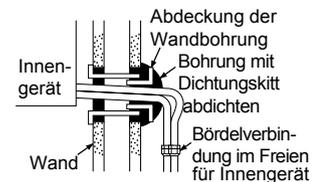

Kältemittelleitung auswählen

	Innengerätegröße		
	SRK15/20/25/35	SRK50/60	SRK71/80
Sauggasleitung	3/8" (Ø 10)	1/2" (Ø 12)	5/8" (Ø 16)
Flüssigkeitsleitung	1/4" (Ø 6)	1/4" (Ø 6)	1/4" (Ø 6)

- Eine Rohrwandstärke von mindestens 0,8 mm verwenden.
- Das Rohr als Rundrohr auslegen (nahtloses Rohr aus phosphordesoxidiertem Kupfer ICS 23.040.15, ICS 77.150.30).

Kältemittelleitung zuschneiden

Vorgehensweise


- Die Kältemittelleitung mit dem Rohrschneider auf die erforderliche Länge zuschneiden.
- Das Rohr nach unten halten und entgraten. Sicherstellen, dass keine Fremdkörper in das Rohr gelangen.
- Die Enden der Kältemittelleitung mit dem Klebeband umwickeln.

Bördelverbindung herstellen

- Die Bördelmuttern aus den Serviceventilen des Innengeräts herausnehmen und auf die Kältemittelleitungen setzen.
- Die Rohre gemäß der nachstehenden Tabelle und Abbildung bördeln. Die Abmessungen der Bördelverbindung für R32 weichen von den Abmessungen für herkömmliches Kältemittel ab. Wir empfehlen die Verwendung von Bördelwerkzeugen, die speziell für R32 oder R410A vorgesehen sind. Herkömmliche Bördelwerkzeuge können jedoch ebenfalls verwendet werden.

Bei Verwendung herkömmlicher Bördelwerkzeuge die Abmessung des Überstands B mit Hilfe einer Kontrollschablone anpassen.

Außendurchmesser, Kupferrohr	A 0–0,4	Überstand B	
		R32 oder R410A	herkömmlich
1/4" (Ø 6)	9,1		
3/8" (Ø 10)	13,2	0–0,5	1,0–1,5
1/2" (Ø 12)	16,6		
5/8" (Ø 16)	19,7		

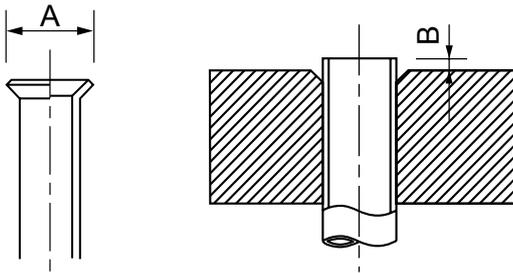

Kältemittelleitung herstellen

⚠️ WARNUNG

Erstickungsgefahr durch austretendes Kältemittel.

- Kein Kältemittelöl auf die Bördelfläche auftragen. Andernfalls kann Kältemittel austreten.
- Kein übermäßiges Drehmoment auf Bördelmuttern anwenden. Es besteht die Gefahr, dass die Bördelmuttern reißen und Kältemittel austritt.

1. Die Leitungen an der Flüssigkeits- und Sauggasseite anschließen.
2. Die Muttern mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment festziehen.

Größe des Serviceventils (mm)	Anziehdrehmoment (Nm)
1/4" (Ø 6)	14–18
3/8" (Ø 10)	34–42
1/2" (Ø 12)	49–61
5/8" (Ø 16)	68–82

Wärmedämmung und Kondensationsschutz

⚠️ VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen und beschädigte Kabel.

Im Heizbetrieb ist es möglich, dass sich die Rohrleitungen stark erhitzen. Verbrennungsgefahr und beschädigte Kabel sind die Folge.

- Kältemittelleitungen ausreichend dämmen.

ACHTUNG

Sachschaden durch austretendes Kondensat.


Es besteht die Gefahr, dass sich im Kühlbetrieb durch eine unzureichende Dämmung Kondensat (Wasser) bildet. Kondensat kann austreten oder aus dem Gerät tropfen und Haushaltsgegenstände beschädigen.

Hinweis

An Standorten, an denen die relative Luftfeuchtigkeit 70 % übersteigt, die Flüssigkeits- und Sauggasleitungen mit mindestens 20 mm dicker Wärmedämmung versehen.

Vorgehensweise


1. Die Kältemittelleitungen (Flüssigkeits- und Sauggasleitung) dämmen, um Erwärmung und Kondensatbildung zu verhindern. Für die Wärmedämmung ein Material verwenden, das mindestens 120 °C standhält. Sicherstellen, dass die Dämmung fest um die Rohre gewickelt ist und keine Zwischenräume frei bleiben.
2. Die Kältemittelrohre des Innengeräts mit dem Wärmedämmmaterial des Innengeräts mithilfe von Klebeband umwickeln.
3. Die Bördelverbindungen (innengeräteseitig) mit der Wärmedämmung für das Innengerät bedecken und mit einer Dämmungsauflage umwickeln (Standardzubehör, das im Lieferumfang des Innengeräts enthalten ist).
4. Die Kältemittelleitungen, das Verbindungskabel und den Kondensatschlauch mit dem Klebeband umwickeln.

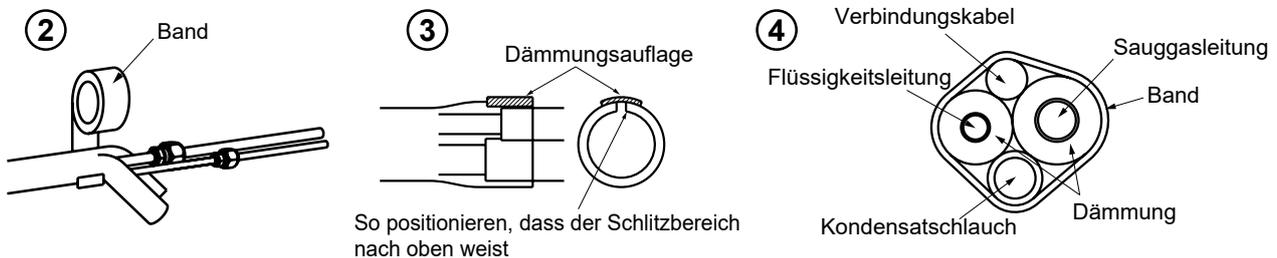


Abschließende Arbeiten

Vorgehensweise

1. Sicherstellen, dass der äußere Teil der Kältemittelleitungen, des Verbindungskabels und des Kondensatschlauchs ordnungsgemäß mit Klebeband umwickelt wird. Die Kältemittelleitungen so formen, dass sie den Konturen des Rohrleitungswegs entsprechen.
2. Sicherstellen, dass die Kältemittelleitungen keine Komponenten im Gerät berühren. Wenn die Rohrleitungen mit internen Komponenten in Berührung kommen, werden anomale Geräusche und/oder Vibrationen erzeugt.
3. Die Rohrbaugruppe mit Klemmen und Schrauben an der Wand befestigen. Um Vibrationen zu vermeiden, die Rohrbaugruppe in Abständen von maximal 1,5 m verankern.
4. Die Serviceabdeckung sicher montieren. Wenn die Serviceabdeckung nicht ordnungsgemäß montiert wird, ist es möglich, dass Wasser in das Gerät gelangt und eine Funktionsstörung oder den Ausfall des Geräts bewirkt.

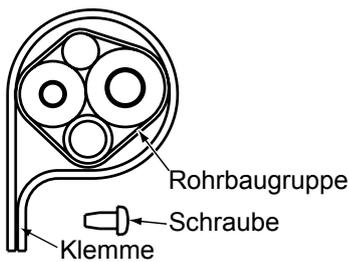

10.1.12 Lufteintrittspaneel öffnen, schließen, ein- und ausbauen

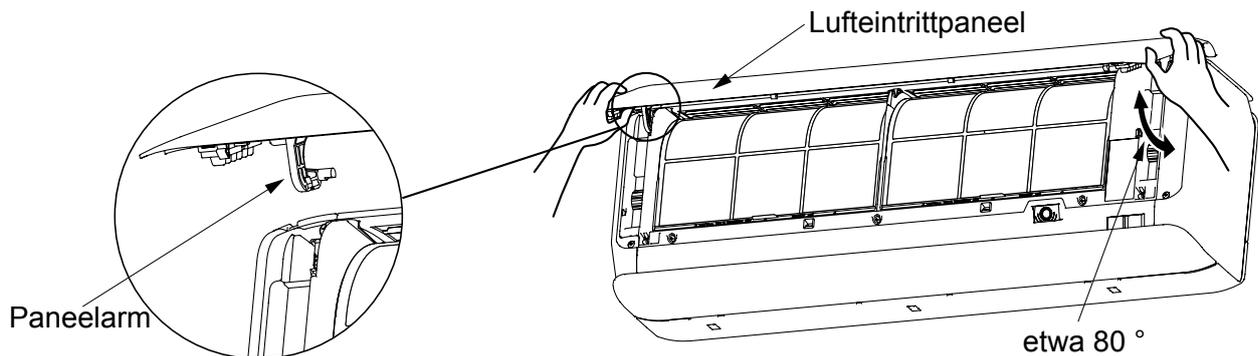

Öffnen

Im unteren Teil an beiden Enden des Lufteintrittspaneels ziehen, bis die Sperren das Paneel freigeben. Dann das Paneel nach oben ziehen, bis ein Widerstand zu spüren ist. (Das Paneel stoppt bei einer Öffnungsposition von ca. 60°)

Schließen

Das Paneel im unteren Teil an beiden Enden festhalten und leicht nach unten drücken, bis die Sperre einrastet.

Ausbauen


Das Paneel um 80° öffnen (siehe Abbildung) und dann nach vorne ziehen.

Einbauen

Den Paneelarm in den Schlitz am Frontpaneel führen (siehe Abbildung). Das Paneel im unteren Teil an beiden Enden festhalten, langsam senken und leicht eindrücken, bis die Sperre einrastet.

10.1.13 Seiten- und Frontpaneel aus- und einbauen

Seitenpaneel (R/L) ausbauen (nur bei Gerätemodellen SRK-ZSX-WF)

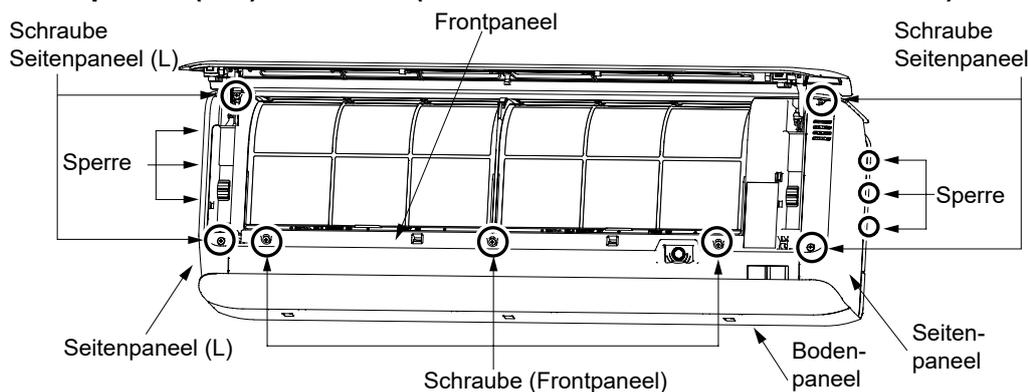

Vorgehensweise

1. Die 2 Schrauben entfernen.
2. Die 3 Sperren entfernen. Daraufhin lässt sich das Frontpaneel abnehmen.


Seitenpaneel (R/L) einbauen (nur bei Gerätemodellen SRK-ZSX-WF)

Vorgehensweise

1. Das Seitenpaneel auf das Gerät führen und die 3 Sperren fixieren.
2. Das Seitenpaneel mit den 2 Schrauben befestigen.

Frontpaneel ausbauen

Draufsicht:

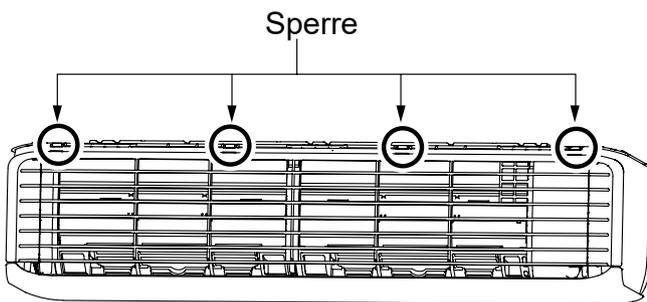

Vorgehensweise

1. Das Seitenpaneel (R/L), das Lufteintrittspaneel, die Luftfilter und das Bodenpaneel ausbauen.
2. Die 3 Schrauben entfernen.
3. Die 4 oberen Sperren ausbauen. Daraufhin lässt sich das Frontpaneel entfernen.

Frontpaneel einbauen

Vorgehensweise

1. Das Frontpaneel auf das Gerät führen und die oberen 4 Sperren fixieren.
2. Das Frontpaneel mit den 3 Schrauben befestigen.
3. Das Bodenpaneel, das Seitenpaneel (R/L), das Lufteintrittspaneel und die Luftfilter montieren.

10.1.14 Anschluss für Adapterplatine SC-BIKN2-E herstellen

Die Innengeräte SRK-ZS-WF, SRK-ZSX-WF und SRK-ZR-WF verfügen standardmäßig über einen WLAN-Adapter. Wenn die Adapterplatine SC-BIKN2-E verwendet wird, ist die WLAN-Funktion deaktiviert.

SRK-ZS-WF

Voraussetzung

Zur Montage der Kabelfernbedienung, Superlink usw. ist eine Adapterplatine SC-BIKN2-E erforderlich.

Vorgehensweise


⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag.


Bei Berührung spannungsführender Teile besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Die Spannungsversorgung trennen.

1. Das Lufteintrittspaneel, das Bodenpaneel und das Frontpaneel entfernen.

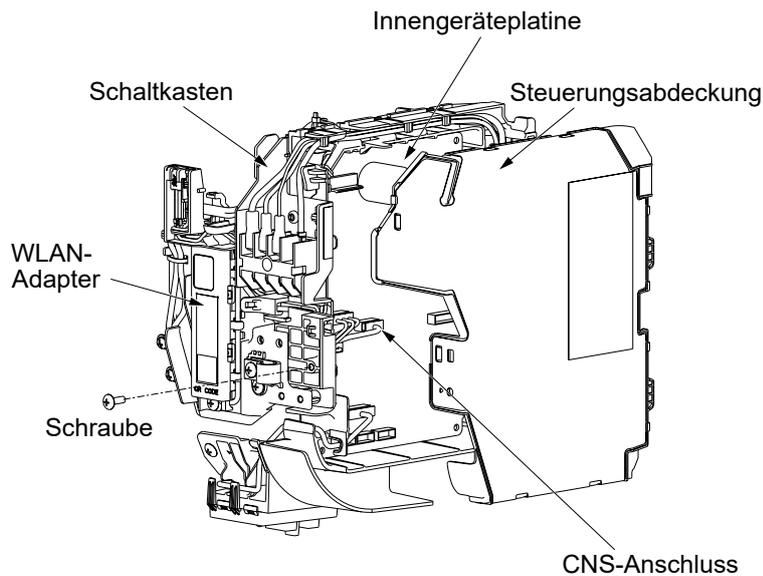


2. Die Schraube lösen und die Steuerungsabdeckung entfernen.

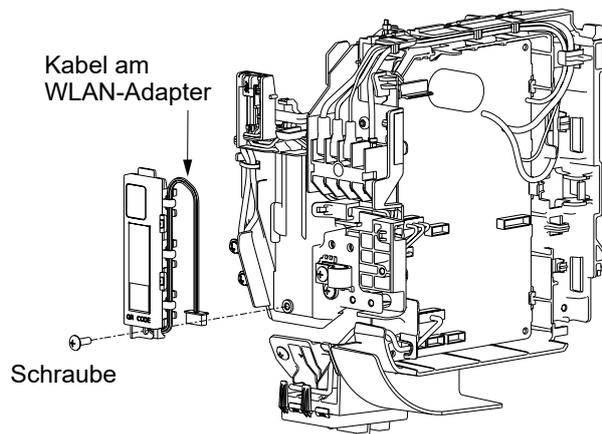

ACHTUNG

Beschädigung des WLAN-Adapters.

- Den WLAN-Adapter nur im spannungsfreien Zustand von dem CNS-Anschluss abziehen oder anschließen.
3. An der Steuerungsplatine des Innengeräts ist ein Anschluss (mit CNS gekennzeichnet). Das Kabel für den CNS-Anschluss abziehen.
 4. Den WLAN-Adapter aus dem Schaltkasten entfernen und das Kabel des WLAN-Adapters vom WLAN-Adapter abziehen. Dabei sicherstellen, dass der abgezogene Stecker nicht mit Teilen im Inneren des Innengeräts in Berührung kommt.

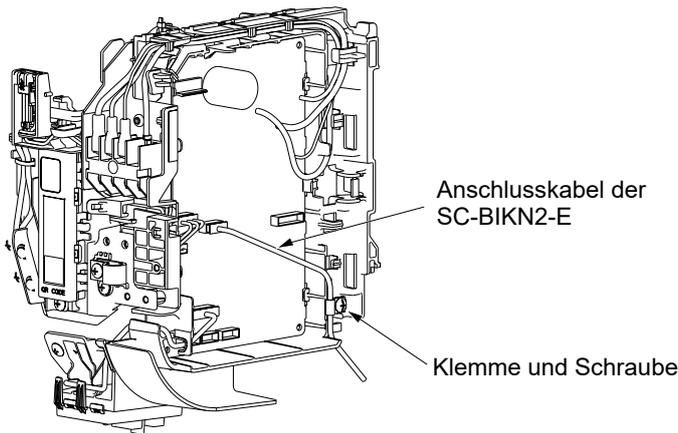

5. Den WLAN-Adapter wieder im Schaltkasten befestigen.
6. Die Adapterplatine mit dem Kabelsatz der SC-BIKN2-E fest am CNS-Anschluss anschließen. Dazu den Kabelsatz mit der im Lieferumfang der SC-BIKN2-E enthaltenen Klemme und Schraube am Schaltkasten des Innengeräts befestigen. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel „12.7 Adapterplatine SC-BIKN2-E“ auf Seite 269.

SRK-ZSX-WF

Voraussetzung

Zur Montage der Kabelfernbedienung, Superlink usw. ist die Adapterplatine SC-BIKN2-E erforderlich.

Vorgehensweise


⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag.


Bei Berührung spannungsführender Teile besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Die Spannungsversorgung trennen.

1. Das Lufteintrittspaneel, das Bodenpaneel und das rechte Seitenpaneel entfernen.

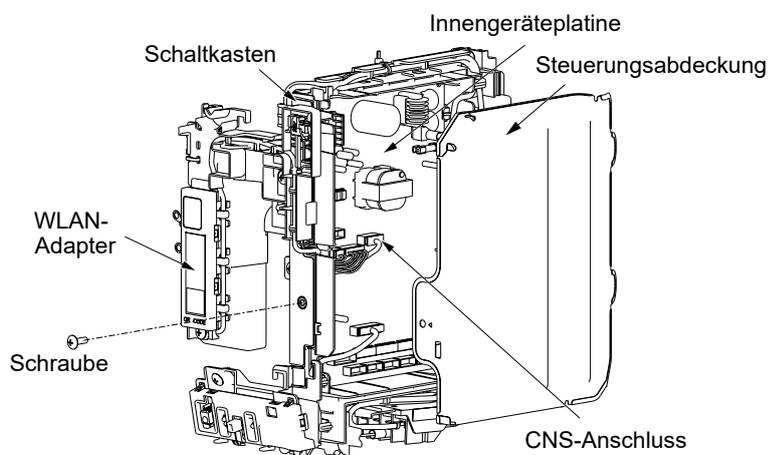


2. Die Schraube lösen und die Steuerungsabdeckung entfernen.

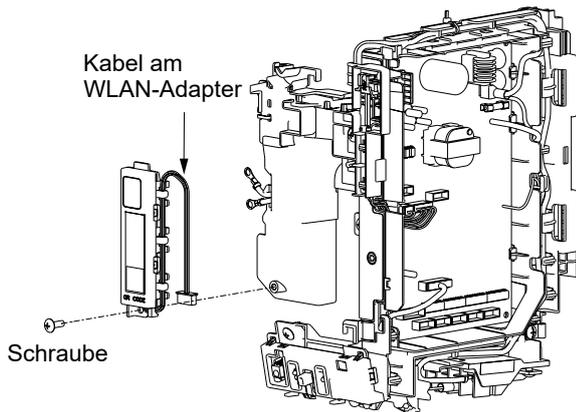


ACHTUNG

Beschädigung des WLAN-Adapters.

- Den WLAN-Adapter nur im spannungsfreien Zustand von dem CNS-Anschluss abziehen oder anschließen.
3. An der Steuerungsplatine des Innengeräts ist ein Anschluss (mit CNS gekennzeichnet). Das Kabel vom CNS-Anschluss abziehen.
 4. Den WLAN-Adapter aus dem Schaltkasten entfernen und das Kabel des WLAN-Adapters vom WLAN-Adapter abziehen. Dabei sicherstellen, dass der abgezogene Stecker nicht mit Teilen im Inneren des Innengeräts in Berührung kommt.

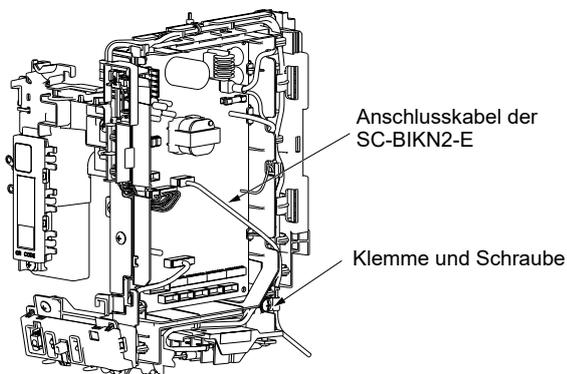

5. Den WLAN-Adapter wieder im Schaltkasten befestigen.
6. Die Adapterplatine mit dem Kabelsatz SC-BIKN2-E fest am CNS-Anschluss anschließen. Dazu den Kabelsatz mit der im Lieferumfang der SC-BIKN2-E enthaltenen Klemme und Schraube am Schaltkasten des Innengeräts befestigen.

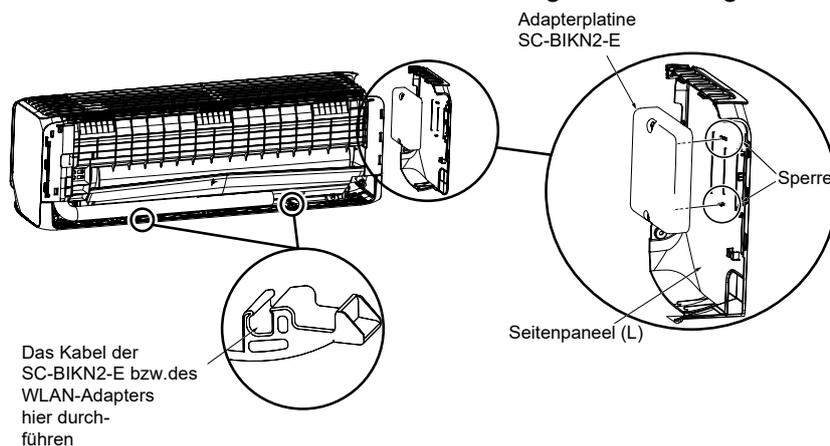

- Die SC-BIKN2-E in die 2 Sperren am linken Seitenpaneel einhaken. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel „12.7 Adapterplatine SC-BIKN2-E“ auf Seite 269.

SRK-ZR-WF

Voraussetzung

Zur Montage der Kabelfernbedienung, Superlink usw. ist eine Zusatzplatine SC-BIKN2-E erforderlich.

Vorgehensweise


⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag.


Bei Berührung spannungsführender Teile besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Die Spannungsversorgung trennen.

- Das Lufteintrittspaneel entfernen.

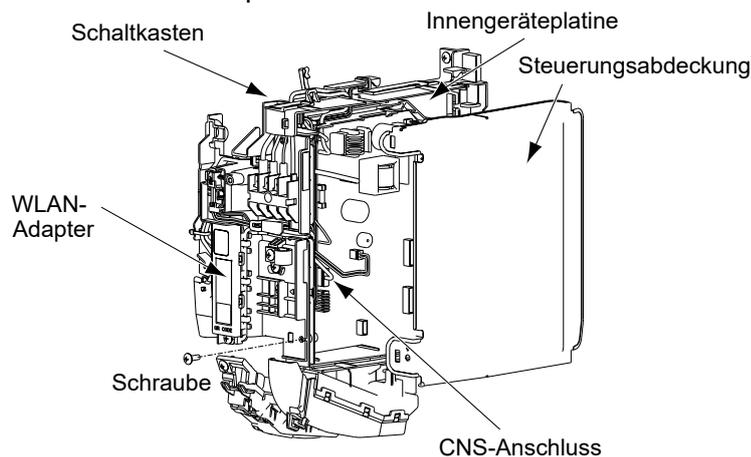

- Die Schraube lösen und die Steuerungsabdeckung entfernen.

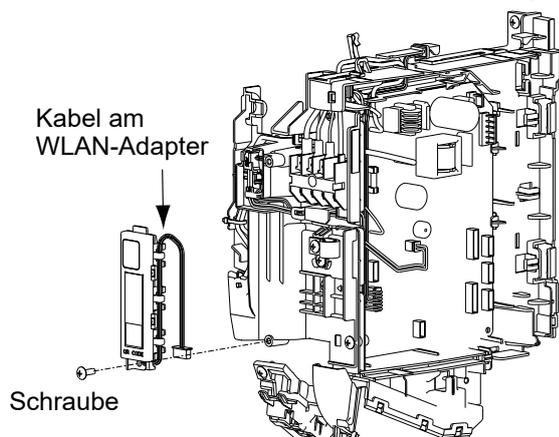


ACHTUNG

Beschädigung des WLAN-Adapters.

- Den WLAN-Adapter nur im spannungsfreien Zustand von dem CNS-Anschluss abziehen oder anschließen.

3. An der Steuerungsplatine des Innengeräts ist ein Anschluss (mit CNS gekennzeichnet). Das Kabel vom CNS-Anschluss abziehen.
4. Den WLAN-Adapter aus dem Schaltkasten entfernen und das Kabel des WLAN-Adapters vom WLAN-Adapter abziehen. Dabei sicherstellen, dass der abgezogene Stecker nicht mit Teilen im Inneren des Innengeräts in Berührung kommt.

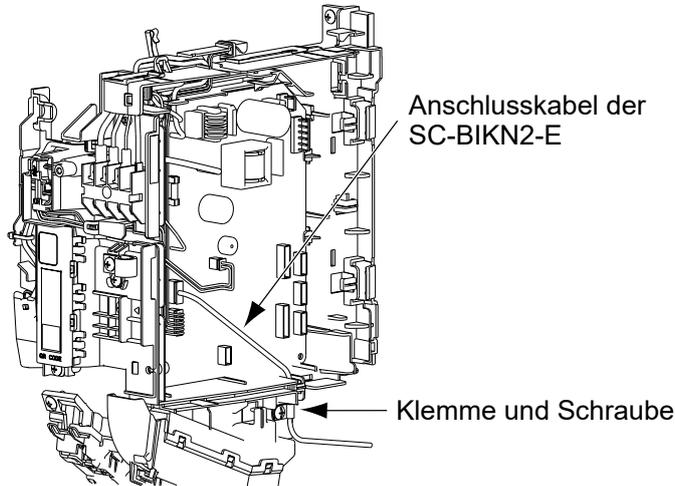

5. Den WLAN-Adapter wieder im Schaltkasten befestigen.
Die Adapterplatine mit dem Kabelsatz SC-BIKN2-E fest am CNS-Anschluss anschließen. Dazu den Kabelsatz mit der im Lieferumfang der SC-BIKN2-E enthaltenen Klemme und Schraube am Schaltkasten des Innengeräts befestigen. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel „12.7 Adapterplatine SC-BIKN2-E“ auf Seite 269.

10.1.15 Pump-down-Betrieb vorbereiten

▲VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Bersten des Kältesystems.

Wenn die Kältemittelleitungen getrennt werden, während der Verdichter noch läuft und die Service-Ventile geöffnet sind, kann Luft in den Kältekreislauf angesaugt werden. Dadurch baut sich ein anomal hoher Druck auf, der zum Bersten des Systems und in der Folge zu Verletzungen führen kann.

- Bei Pump-Down-Arbeiten vor dem Schließen der Service-Ventile und dem Trennen der Kältemittelleitungen den Verdichter ausschalten.

Aus Umweltschutzgründen in den Pump-down-Betrieb schalten, wenn das Gerät an einen anderen Ort transportiert oder entsorgt wird. Im Pump-down-Betrieb wird das Kältemittel aus dem Innengerät zum Außengerät geleitet, bevor die Kältemittelleitungen vom Gerät entfernt werden. Beim Pump-down-Betrieb ist ein Zwangskühlbetrieb erforderlich.

10.1.16 Zwangskühlbetrieb starten

Vorgehensweise

1. Die Stromversorgung ausschalten und nach 1 Minute wieder einschalten.
Das Lufteintrittspaneel und die Lamelle öffnen und schließen sich.
2. Nachdem sich das Lufteintrittspaneel geschlossen hat, die [ON/OFF]-Taste mindestens 5 Sekunden lang drücken.
Der Betrieb beginnt.

Nähere Einzelheiten zum Pump-down-Betrieb siehe Kapitel „11.4 Pump-down-Betrieb starten“ auf Seite 206.

10.1.17 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme anhand des Inbetriebnahmeprotokolls durchführen (siehe Kapitel „15.2 Inbetriebnahmeprotokoll“ auf Seite 334).

10.1.18 WLAN-Verbindung des WLAN-Adapters herstellen und Innengeräte finden

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die WLAN-Verbindung des WLAN-Adapters hergestellt wird. Die Informationen und Hinweise sorgfältig durchlesen. Die Inhalte der Smart M-Air-App können sich bei Updates ändern.

Hinweise zur WLAN-Verbindung

- Für die Nutzung des WLAN-Adapters wird eine WLAN-Verbindung benötigt, sodass ein WLAN-Verbindung mit Netzwerkabel nicht ausreichend ist.
- Mit einem mobilen WLAN-Adapter oder WLAN-Repeater kann die Funktion nicht garantiert werden.
- Geräte für ein Home Energy Management System (HEMS), die das Echonet Lite-Kommunikationsprotokoll unterstützen, können nicht angeschlossen bzw. nicht verwendet werden.
- Der WLAN-Adapter ist bauartzertifiziert. Daher ist eine zusätzliche Genehmigung für den Betrieb nicht erforderlich.
- Der WLAN-Adapter erfüllt die technischen Voraussetzungen als Funkstation zur drahtlosen Kommunikation mit niedriger Leistung gemäß den gesetzlichen Vorschriften für Funkwellen. Daher ist eine zusätzliche Genehmigung für den Betrieb nicht erforderlich.
- WLAN-Verbindungen können abgehört werden oder böswilligen Angriffen ausgesetzt sein, da Daten über Funkwellen gesendet und empfangen werden. Die SSID und den Key (Passwort) des WLAN-Adapters und WLAN-Routers sowie die Anmelde-ID und das Passwort für den Fernbetrieb des WLAN-Adapters sicher aufbewahren, um zu verhindern, dass sie anderen Personen bekannt werden. Falls der WLAN-Adapter durch böswilligen Angriff per Fernzugriff gesteuert wird, die WLAN-Verbindung trennen.
- Der WLAN-Adapter kann nicht direkt an Telekommunikationsleitungen angeschlossen werden. Wenn der WLAN-Adapter mit dem Internet verbunden wird, sicherstellen, dass für den Zugang ein WLAN-Router verwendet wird.
- Sicherstellen, dass am Installationsort zwischen dem WLAN-Adapter und einem WLAN-Router keine Hindernisse wie z. B. Metall und Stahlbeton bestehen, an denen Funkwellen schlecht übertragbar sind. Andernfalls kann es sein, dass der WLAN-Adapter aufgrund von Interferenzen oder einer verringerten Reichweite nicht funktioniert.
- Wenn die Kommunikation aufgrund von Interferenzen von Funkwellen, z. B. durch eine Mikrowelle oder ein schnurloses Telefon gestört ist, wird die Kommunikation per WLAN erschwert. Sicherstellen, dass der WLAN-Adapter so installiert wird, dass z. B. ein schnurloses Telefon mindestens 1 m entfernt ist.
- Falls am WLAN-Adapter ein Problem auftritt, an die Verkaufsstelle wenden.

10.1.18.1 Herstellen der WLAN-Verbindung vorbereiten

- Ein WLAN-Router mit WLAN-Zugriffspunkt ist vorhanden.
- Eine betriebsbereite Infrarotfernbedienung für das Innengerät ist vorhanden, um den WLAN-Adapter zu bedienen.
- Ein mobiles Endgerät (Smartphone bzw. Tablet) ist verfügbar. Unterstützte Betriebssysteme: Android 8 bis 13, iOS auf iPhone 12 bis 16.5.
- Internetverbindung und Kommunikationsmittel (Modem, Router, optische Netzwerkeinheit) sind vorhanden.
- Der WLAN-Router (WLAN-Zugriffspunkt) verwendet das 2,4 GHz Frequenzband.
- SSID, Key und MAC-Adresse des WLAN-Adapters sind bekannt.
- Das WLAN-Passwort für den WLAN-Router ist bekannt.

10.1.18.2 WLAN-Verbindung auf dem mobilen Endgerät herstellen

1. Auf dem mobilen Endgerät unter Einstellungen die Option WLAN öffnen.
2. Die SSID des zu verwendenden WLAN-Routers wählen.
3. Das Passwort des WLAN-Routers eingeben.
Das mobile Endgerät ist per WLAN mit dem Router verbunden.

10.1.18.3 Smart M-Air-App für den WLAN-Adapter installieren

Zu beachten:

- Die App ist kostenlos. Für den Download und die Ausführung können Verbindungsgebühren anfallen.
- Der Name der App und die Download-Serviceanbieter Google Play und App Store können sich in Zukunft ändern.
- Die App kann auf einem mobilen Endgerät wie einem Smartphone installiert werden. Für das Betriebssystem Android ist eine Installation auch auf einem Tablet möglich, für iOS (iPhone) derzeit noch nicht.

Die App je nach Betriebssystem (Android oder iOS) wie nachstehend beschrieben auf dem mobilen Endgerät installieren. Die Funktionen der App sind in beiden Betriebssystemen identisch.

Android:

1. **Google Play** öffnen.
2. Nach Smart M-Air suchen.
3. Zur Installation der App den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen folgen.

iOS (iPhone):

1. **App Store** öffnen.
2. Nach Smart M-Air suchen.
3. Zur Installation der App den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen folgen.

Hinweis

Nachdem das mobile Endgerät mit dem WLAN-Router verbunden ist, kann die Verbindungsqualität am Installationsort des Innengeräts geprüft werden. Wenn alle oder alle bis auf einen Balken auf dem mobilen Endgerät angezeigt werden, ist die Verbindungsqualität voraussichtlich ausreichend. Diese wird allerdings auch durch Hindernisse, Funkwellen anderer Geräte usw. beeinflusst.

Hinweis

Ein Innengerät kann mit bis zu vier mobilen Endgeräten bedient werden.

10.1.18.4 Benutzerzugang in der Smart M-Air-App anlegen



1. Auf dem mobilen Endgerät eine WLAN-Verbindung herstellen.

App initialisieren




1. Das Symbol M-Air wählen.
Die App startet.



Nach dem Start wird die Seite **Sprache und Zeitzone** angezeigt.

1. Die Sprache wählen, in der die App genutzt werden soll.
2. Die Zeitzone des Ortes wählen, an dem das Innengerät installiert ist.
3. Die Einheit der Temperaturanzeige wählen.
4. Die Schaltfläche  rechts oben wählen, um die Einstellungen zu speichern.

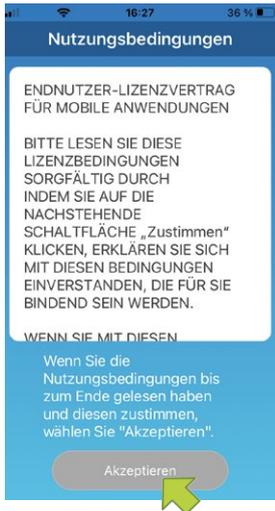


Die Seite **Nutzungsbedingungen** wird angezeigt.

1. Den Text aufmerksam bis zum Ende lesen.
2. Die Schaltfläche **Akzeptieren** wählen, um die Nutzungsbedingungen anzunehmen.



1. Auf der Startseite die Zugriffsart **Zugriff über Internet** wählen.

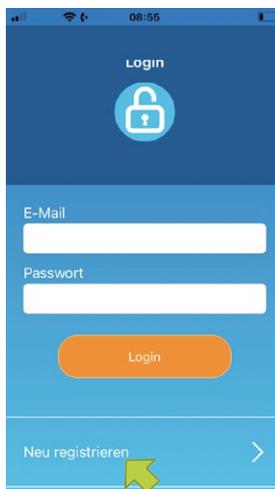

Neu registrieren

1. Die Schaltfläche **Neu registrieren** wählen, um ein Benutzerkonto anzulegen.



2. Den Text **Umgang personenbezogener Daten** unten auf der Seite aufmerksam bis zum Ende lesen.
3. Um zuzustimmen und die App zu verwenden, **Akzeptieren** wählen. Die Seite **Neu registrieren** wird angezeigt.



4. Die E-Mail-Adresse und das Passwort eingeben.
5. Die Schaltfläche **Neu registrieren** wählen. Das Fenster **Neu registrieren** wird angezeigt.

Hinweis

Das Passwort muss 8 bis 16 Zeichen lang sein und mindestens einen Buchstaben und eine Ziffer enthalten. Die E-Mail-Adresse muss auf dem mobilen Endgerät abrufbar sein. Die E-Mail-Adresse darf in der App nur auf einem einzigen mobilen Endgerät verwendet werden.



6. Die Schaltfläche **OK** wählen.

Die E-Mail mit dem Link zur Authentifizierungsseite wird an die eingegebene E-Mail-Adresse versendet. Den Link innerhalb von 24 Stunden nach der Registrierung anklicken.

Nach der Registrierung wird die Seite Login angezeigt.



7. Die registrierte E-Mail-Adresse und das Passwort eingeben.

8. Die Schaltfläche **Login** wählen.


Hinweis

Wenn das Passwort vergessen wurde und ein Login nicht möglich ist, **Passwort vergessen?** wählen und ein neues festlegen.

10.1.18.5 WLAN-Verbindung mit der Infrarotfernbedienung herstellen



Die WLAN-Verbindung kann bei ein- oder ausgeschaltetem Innengerät eingestellt werden. Die Einstellung wird auch dann im Innengerät gespeichert, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Für weitere Informationen zur Infrarotfernbedienung und Bedeutung der Tasten siehe Kapitel „12.1 Infrarotfernbedienung für Wandgeräte SRK und Kanalgeräte SRR“ auf Seite 213.

Infrarotfernbedienung für Wandgeräte SRK-ZS-WF, SRK-ZSX-WF, SRK-ZR-WF

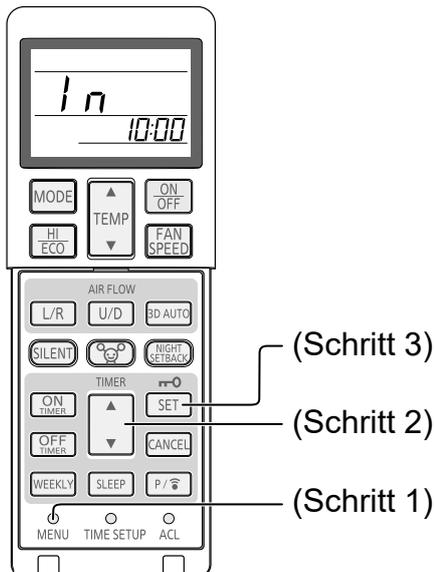

Die Taste **MENU** auf der Infrarotfernbedienung so oft drücken, bis der Punkt **In** (Einstellung der WLAN-Kommunikation) angezeigt wird.

Die Anzeige ändert sich bei jedem Drücken in der folgenden Reihenfolge.

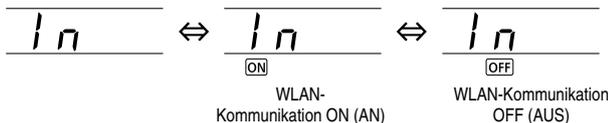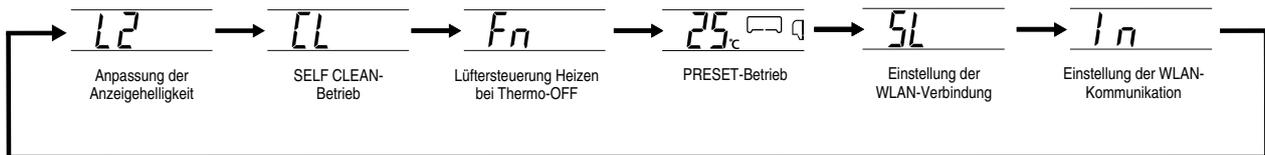


1. Die Taste ▼ oder ▲ **TIMER** drücken, um den Punkt **WLAN-Kommunikation ON (AN)** zu wählen.
2. Die Taste **SET** drücken.
Die WLAN-Verbindung ist hergestellt.

10.1.18.6 WLAN-Schnittstelle mit der Infrarotfernbedienung zurücksetzen

Die WLAN-Schnittstelle kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, wenn das Innengerät ausgeschaltet ist. Dabei werden Daten wie z. B. die Netzwerkeinstellung gelöscht. Die WLAN-Schnittstelle insbesondere dann zurücksetzen, wenn der Benutzer der Klimaanlage wechselt oder diese entsorgt wird.

Infrarotfernbedienung für Wandgeräte SRK-ZS-WF, SRK-ZSX-WF, SRK-ZR-WF

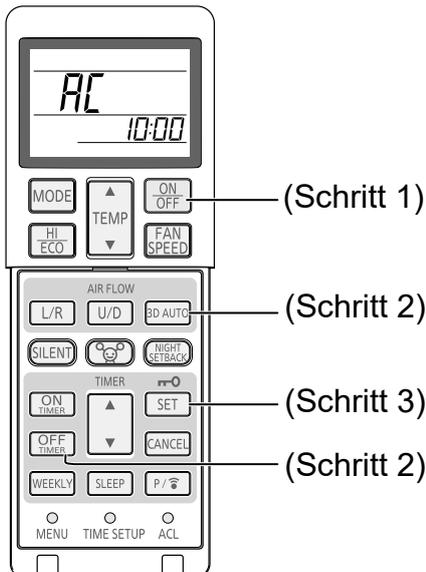

1. Wenn das Innengerät in Betrieb ist, die Taste **ON/OFF** auf der Infrarotfernbedienung drücken.
2. Die Tasten **OFF TIMER** und **3D AUTO** gleichzeitig mindestens 5 Sekunden lang drücken.
Die Anzeige **AC** auf der Infrarotfernbedienung blinkt.
3. Die Taste **SET** 5 Sekunden lang drücken.

Hinweis

Wenn der Vorgang abgebrochen werden soll, die Taste **CANCEL** drücken.

Die WLAN-Schnittstelle ist zurückgesetzt.

10.1.18.7 Verbindungsmethode des WLAN-Adapters mit der Infrarotfernbedienung einstellen

Die Verbindung kann mit einem WLAN-Router mit WPS-Funktion oder AP-Funktion hergestellt werden.


WPS-Modus (einfache Einstellung): Dem Netzwerk ein neues Innengerät hinzufügen durch Drücken der WPS-Taste auf dem WLAN-Router.

AP-Modus: Dem Netzwerk ein neues Innengerät hinzufügen, indem eine Verbindung zum WLAN-Router durch Eingabe der SSID und des Keys (Passwort) des WLAN-Adapters hergestellt wird.



1. Sicherstellen, dass in der Smart M-Air-App die Seite **Übersicht Innengeräte** angezeigt wird. Falls die Schaltfläche **Innengeräte suchen** nicht angezeigt wird, sicherstellen, dass eine WLAN-Verbindung auf dem mobilen Endgerät besteht (siehe Schritt 1 in „10.1.18.4 Benutzerzugang in der Smart M-Air-App anlegen“ auf Seite 155).
2. Die WLAN-Verbindung kann nicht konfiguriert werden, wenn das Innengerät in Betrieb ist. Gegebenenfalls die Taste **ON/OFF** auf der Infrarotfernbedienung drücken, um das Innengerät auszuschalten.

Infrarotfernbedienung für Wandgeräte SRK-ZS-WF, SRK-ZSX-WF, SRK-ZR-WF

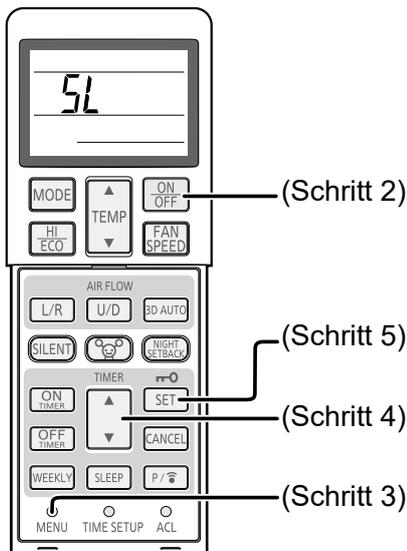

- Die Taste **MENU** auf der Infrarotfernbedienung drücken und die Verbindungseinstellung mit **SL** wählen.

SL ⇔ E1 (WPS mode) ⇔ E2 (AP mode)

- Je nach Verbindungsmethode, die in der Smart M-Air-App eingestellt werden soll, die Taste **▼** oder **▲** **TIMER** drücken und **E1** (WPS-Modus) oder **E2** (AP-Modus) wählen.
- Die Taste **SET** drücken.
Das Innengerät gibt einen langen und danach einen kurzen Piepton ab, um die Einstellung der Parameter zu bestätigen.
Wenn der WLAN-Adapter angeschlossen ist, leuchten die RUN-LED und die TIMER-LED bzw. gehen gleichzeitig aus (1 Sekunde an, 1 Sekunde aus).
Falls keine Pieptöne zu hören sind, den Ablauf ab Schritt 3 wiederholen.

Hinweis

Nach dem obenstehenden Schritt 5 müssen alle Schritte in „Verbindung mit WLAN-Router mit WPS-Funktion“ auf Seite 161 innerhalb von 2 Minuten ausgeführt werden, wenn der WPS-Modus des WLAN-Routers gewählt wird bzw. alle Schritte in „Verbindung mit WLAN-Router mit AP-Funktion“ auf Seite 163 innerhalb von 5 Minuten, wenn der AP-Modus gewählt wird. Sicherstellen, dass die benötigten Informationen zu SSID, Key (Passwort) und MAC-Adresse vorher verfügbar sind.

Verbindung mit WLAN-Router mit WPS-Funktion

Hinweis

Die Tasten auf dem Router sehen oft wie folgt aus: WPS  

Bei Unklarheiten die Bedienungsanleitung des Routers beachten. Um eine andere automatische Verbindungsfunktion als WPS zu nutzen, die Taste am Router drücken, die in der Bedienungsanleitung des Routers genannt wird.

Um per Knopfdruck eine WLAN-Verbindung herzustellen, die WPS-Funktion wie folgt verwenden:

- Die WPS-Taste am Router drücken.



2. In der Smart M-Air-App auf der Seite **Übersicht Innengeräte** die Schaltfläche **Innengeräte suchen** wählen, um das Innengerät hinzuzufügen.



Sicherstellen, dass die letzten 6 Ziffern der SSID, die auf dem WLAN-Adapter angegeben ist, als Name des Innengeräts angezeigt werden (siehe auch „10.1.18.8 Etikett mit SSID, Key und MAC-Adresse des WLAN-Adapters aufbewahren“ auf Seite 165).

Wenn das Innengerät nicht angezeigt wird, sicherstellen, dass die Schritte in „10.1.18.7 Verbindungsmethode des WLAN-Adapters mit der Infrarotfernbedienung einstellen“ auf Seite 160 korrekt befolgt wurden.

Wenn das Innengerät nicht verbunden ist, 2 Minuten warten, bis die RUN-LED und die TIMER-LED am Innengerät nicht mehr leuchten und die Schritte in „10.1.18.7 Verbindungsmethode des WLAN-Adapters mit der Infrarotfernbedienung einstellen“ auf Seite 160 wiederholen.

Hinweis

Falls das Innengerät auch nach einem erneuten Versuch nicht angezeigt wird, ist eventuell die maximale Anzahl an Innengeräten mit dem WLAN-Router verbunden, der WLAN-Router ist nicht in Betrieb oder eine Störung liegt vor. Die Bedienungsanleitung des WLAN-Routers verwenden.



Falls das Innengerät auch dann nicht gefunden wird, die FAQ in der Smart M-Air-App aufrufen. Dazu die Menü-Schaltfläche  wählen, die links oben auf der Übersichtsseite des Innengeräts angezeigt wird, um das Hauptmenü anzuzeigen, und den Punkt **FAQ** wählen.



3. Die Schaltfläche **Verbind.** wählen, um das Innengerät hinzuzufügen.

4. Wenn die Meldung zur Registrierung des Innengeräts angezeigt und gefragt wird, ob es registriert werden soll, die Schaltfläche **JA** in der angezeigten Meldung wählen. Das Innengerät ist registriert. Die nachstehende Abbildung wird angezeigt.



Zur weiteren Bedienung der App siehe Technisches Handbuch WLAN-Adapter WF-RAC.

Verbindung mit WLAN-Router mit AP-Funktion

1. In den AP-Modus des WLAN-Routers wechseln.
2. Auf dem mobilen Endgerät mit **Smart M-Air-XXXX** verbinden.

Hinweis

XXXX steht für die vier letzten alphanumerischen Zeichen der MAC-Adresse des WLAN-Adapters. Die vollständige MAC-Adresse steht auf dem Etikett des WLAN-Adapters.

3. Den Key (Passwort) eingeben, der auf dem Etikett steht (siehe „10.1.18.8 Etikett mit SSID, Key und MAC-Adresse des WLAN-Adapters aufbewahren“ auf Seite 165).



4. Auf der Seite **Übersicht Innengeräte** die Schaltfläche **Innengeräte suchen** wählen, um das Innengerät hinzuzufügen.



Wenn das Innengerät nicht angezeigt wird, sicherstellen, dass die Schritte in „10.1.18.7 Verbindungsmethode des WLAN-Adapters mit der Infrarotfernbedienung einstellen“ auf Seite 160 korrekt befolgt wurden.

Wenn das Innengerät nicht verbunden ist, 5 Minuten warten, bis die RUN-LED und die TIMER-LED am Innengerät nicht mehr leuchten und die Schritte in die Schritte in „10.1.18.7 Verbindungsmethode des WLAN-Adapters mit der Infrarotfernbedienung einstellen“ auf Seite 160 wiederholen.


Hinweis

Falls das Innengerät auch nach einem erneuten Versuch nicht angezeigt wird, ist eventuell die maximale Anzahl an Innengeräten mit dem WLAN-Router verbunden, der WLAN-Router ist nicht in Betrieb oder eine Störung liegt vor. Die Bedienungsanleitung des WLAN-Routers verwenden.



Falls das Innengerät auch dann nicht gefunden wird, die FAQ in der Smart M-Air-App aufrufen. Dazu die Menü-Schaltfläche  wählen, die links oben auf der Übersichtsseite des Innengeräts angezeigt wird, um das Hauptmenü anzuzeigen, und den Punkt **FAQ** wählen.

- Die Schaltfläche **WLAN-Einst.** wählen, um das Innengerät hinzuzufügen.
Ein Fenster mit der Aufforderung, die Standortinformationen zu übermitteln wird angezeigt.
- Die Schaltfläche wählen, mit der der Übermittlung der Standortinformationen zugestimmt wird.

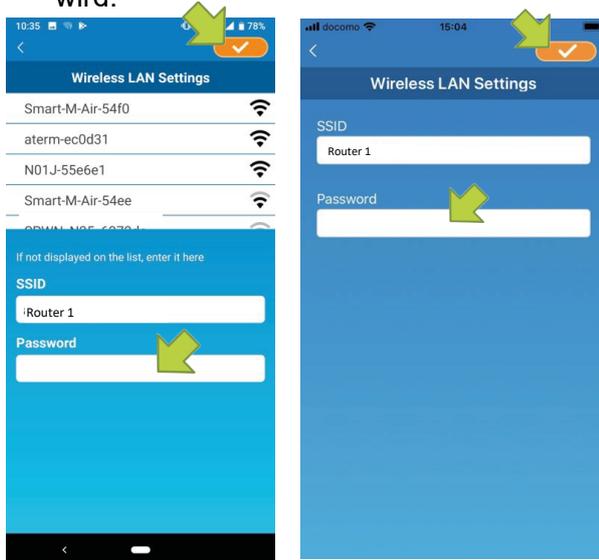

- Wenn das Netzwerk in der angezeigten Liste gewählt wurde, wird die SSID im Eingabefeld **SSID** angezeigt. Andernfalls die SSID manuell eintragen.
- Das WLAN-Passwort in das Eingabefeld **Password** eingeben.
- Die Schaltfläche  rechts oben wählen, um die Einstellungen zu speichern.
Wenn die WLAN-Einstellungen abgeschlossen sind, ist das Innengerät registriert.
- Die Schaltfläche **OK** wählen.
Der folgende Bildschirm wird zur Bestätigung angezeigt, dass das Innengerät hinzugefügt wurde.



Zur weiteren Bedienung der App siehe Technisches Handbuch WLAN-Adapter WF-RAC.

10.1.18.8 Etikett mit SSID, Key und MAC-Adresse des WLAN-Adapters aufbewahren

Die SSID, der Key und die MAC-Adresse des WLAN-Adapters sind auf einem Etikett an der Vorderseite des Innengeräts angegeben. Das Etikett bei Bedarf im gedruckten Handbuch an dieser Stelle einkleben. Die Informationen können auch über den QR-Code auf dem Etikett angezeigt werden.

Hinweis

Diese Angaben befinden sich auch auf einem Etikett im Lufteinlasspaneel.

10.2 Kanalgeräte SRR installieren

- Dieses Installationshandbuch beschreibt die Installation eines Innengeräts.
- Informationen zur elektrischen Verkabelung finden sich auf der Rückseite.
- Hinweise zur Installation des Außengeräts und der Kältemittelleitung finden sich auf Seite 11.

- Eine Kabelfernbedienung ist als Zubehör separat lieferbar.
- Bei der Installation des Geräts unbedingt die Auswahl des Installationsortes, die Spezifikationen der Stromversorgung, die Einsatzgrenzen (Leitungslänge, Höhendifferenz zwischen Innen- und Außengeräten, Versorgungsspannung usw.) und die Installationsräume überprüfen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vor der Installation diese „SICHERHEITSHINWEISE“ gründlich durchlesen und während der Installation strikt befolgen, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- Die im Folgenden aufgeführten Sicherheitshinweise sind in zwei Kategorien unterteilt:
 - ⚠️ WARNUNG** und **⚠️ VORSICHT**
 - ⚠️ WARNUNG**: Eine unsachgemäße Installation kann schwerwiegende Konsequenzen, wie etwa Verletzungen oder Todesfälle, nach sich ziehen.
 - ⚠️ VORSICHT**: Eine unsachgemäße Installation kann, in Abhängigkeit von den Umständen, schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen.
- Beide Kategorien enthalten wichtige Hinweise zur Vermeidung von Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit und sind daher grundsätzlich strikt zu befolgen.
- Unbedingt sicherstellen, dass die Anlage bei der Inbetriebnahme nach erfolgter Installation keine Unregelmäßigkeiten aufweist, und dem Anwender die Betriebsweisen und die Wartungsmethoden für diese Anlage anhand der Bedienungsanleitung erklären.

- Das Installationshandbuch zusammen mit der Bedienungsanleitung an einem jederzeit zugänglichen Ort aufbewahren. Den Anwender bitten, die Unterlagen an einen eventuellen nachfolgenden Anwender weiterzugeben
- Vor Beginn der Installationsarbeiten sollten vom qualifizierten Installateur ordnungsgemäße Vorsichtsmaßnahmen (geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe usw.) ergriffen werden.
- Bei Installation des Geräts in einer erhöhten Position unbedingt darauf achten, dass keine Werkzeuge usw. herabfallen.
- Wenn während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche entstehen, Kontakt mit dem Händler aufnehmen.
- Die Bedeutung der hier verwendeten „Symbole“ ist nachfolgend erläutert:

	Unzulässige Verfahrensweise.			Stets die Anleitung beachten.
---	---------------------------------	---	---	----------------------------------

 WARNUNG	
<p>⚠️ Die Installation ist von einem qualifizierten Installateur durchzuführen. Wenn das System vom Anwender selbst installiert wird, können schwerwiegende Probleme, wie Wasseraustritt, Stromschlag, Feuer und Verletzungen, als Folge einer Funktionsstörung des Systems auftreten. Installations- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von einem qualifizierten Installateur ausgeführt werden.</p> <p>• Das System unter strikter Befolgung des Installationshandbuchs installieren. Eine fehlerhafte Installation kann zum Bersten von Leitungen, Verletzungen, Wasseraustritt, Stromschlag und Feuer führen.</p> <p>• Ausschließlich in Haushalten und Wohngebäuden verwenden. Wenn dieses Gerät in einer ungeeigneten Umgebung, wie etwa einer Werkstatt usw., installiert wird, können Funktionsstörungen auftreten.</p> <p>• Ausschließlich Originalzubehör und die spezifizierten Komponenten für die Installation verwenden. Wenn andere als die vorgeschriebenen Teile zum Einsatz kommen, können Wasseraustritt, Stromschlag, Feuer und Verletzungen die Folge sein.</p> <p>• Das Gerät an einem Ort mit stabiler Standfläche installieren. Ungeeignete Installationsorte können bewirken, dass das Gerät kippt und beträchtliche Schäden sowie Verletzungen verursacht.</p> <p>• Den Arbeitsbereich im Falle eines Austritts von Kältemittel während der Installation gut belüften. Wenn Kältemittel mit offenem Feuer in Kontakt kommt, entstehen giftige Gase.</p> <p>• Bei einer Installation in kleinen Räumen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Dichtegrenze des Kältemittels, die mittels der entsprechenden Formel berechnet wird (gemäß ISO 5149), im Falle von Undichtigkeiten nicht zu überschreiten. Wenn die Dichte des Kältemittels die Grenze überschreitet, Rücksprache mit dem Händler nehmen und eine Lüftungsanlage installieren. Andernfalls kann Sauerstoffmangel entstehen und schwere Gesundheitsschäden verursachen.</p> <p>• Nach erfolgter Installation sicherstellen, dass kein Kältemittel aus dem System austritt. Wenn Kältemittel in den Raum austritt und mit einem Heizkörper oder anderen heißen Oberflächen in Kontakt kommt, entstehen giftige Gase.</p> <p>• Die vorgeschriebenen Leitungen, Bördelmuttern und Werkzeuge für R32 bzw. R410A verwenden. Die Verwendung bestehender Teile (für R22 oder R407C) kann zu einem Ausfall des Geräts und schweren Unfällen durch Bersten des Kältekreislaufs führen.</p>	<p>• Die Bördelmuttern mit einem Drehmomentschlüssel gemäß Anleitung festziehen. Wenn die Bördelmuttern mit zu hohem Drehmoment angezogen werden, können sie langfristig reißen und ein Austreten von Kältemittel herbeiführen.</p> <p>• Die elektrische Installation muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß der „Norm für Elektroarbeiten“ und der „nationalen Vorschrift für Verkabelungen“ erfolgen, und das System muss mit einem speziellen Schaltkreis verbunden werden. Eine Spannungsquelle mit unzureichender Leistung und falscher Funktionsweise aufgrund von unsachgemäßen Arbeiten kann zu Stromschlag und Feuer führen.</p> <p>• Vor der Aufnahme von Elektroarbeiten unbedingt die Stromversorgung abschalten. Wenn die Spannungsversorgung nicht abgeschaltet wird, kann es zu Stromschlag, Ausfall des Geräts oder fehlerhafter Funktion der Anlage kommen.</p> <p>• Für Arbeiten an der Stromverteilung unbedingt Kabel verwenden, die dem Sicherheitsstandard entsprechen und die erforderliche Strombelastbarkeit aufweisen. Ungeeignete Kabel können Kriechströme, anormale Wärmeentwicklung oder Feuer verursachen.</p> <p>• Dieses Gerät muss über einen Schutzschalter oder eine Schaltvorrichtung (abgesichert mit 16 A) mit einer Kontakttrennung von mindestens 3 mm mit der Stromversorgung verbunden werden.</p> <p>• Die vorgeschriebenen Kabel für elektrische Anschlüsse verwenden. Die Kabel sicher am Klemmenblock befestigen und angemessen entlasten, um eine Überlastung der Klemmenblöcke zu vermeiden. Gelockerte Anschlüsse oder Kabelbefestigungen können zu anormaler Wärmeentwicklung oder Feuer führen.</p> <p>• Die Kabel im Schaltkasten so verlegen, dass sie nicht weiter in den Kasten gedrückt werden können. Das Service-Paneel korrekt installieren. Eine unsachgemäße Installation kann zu Überhitzung und Feuer führen.</p> <p>• Die Stromversorgung unbedingt abschalten, wenn Installations-, Inspektions- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden sollen. Wenn die Stromversorgung nicht abgeschaltet wird, besteht die Gefahr von Stromschlag, Ausfall des Geräts oder Verletzungen durch plötzliches Anlaufen des Lüfters.</p> <p>• Bei der Installation unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.</p> <p>• Ein Fehlerstromschutzschalter muss installiert werden. Wenn kein Fehlerstromschutzschalter installiert wird, besteht Stromschlaggefahr.</p>
<p>⊘ Die Kondensatleitung keinesfalls unmittelbar in die Kondensatkanäle führen, da dort giftige Gase, wie etwa Sulfidgas, entstehen können. Diese giftigen Gase treten durch die Kondensatleitung in den Raum und haben schwere Beeinträchtigungen der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders zur Folge. Sie können auch zur Korrosion des Innengeräts und in der Folge zu einem Geräteausfall oder einem Kältemittelaustritt führen.</p> <p>• Sicherstellen, dass keine Luft in den Kältekreislauf eintritt, wenn das Gerät installiert und bewegt wird. Wenn Luft in den Kältekreislauf eintritt, steigt der Druck im Kältekreislauf zu stark an und kann ein Bersten von Leitungen sowie Verletzungen herbeiführen.</p> <p>• Bei der Installation das Netzkabel nicht verlängern und Steckdosen nicht zusammen mit anderen Netzsteckern verwenden. Andernfalls besteht Feuer- und Stromschlaggefahr aufgrund defekter Kontakte, defekter Isolierung, Überstrom usw.</p>	<p>• Das Netzkabel nicht bündeln, verdrehen oder in anderer Weise unsachgemäß behandeln. Keinesfalls auf das Netzkabel treten. Andernfalls kann es in Brand geraten oder sich übermäßig erwärmen.</p> <p>• R32 oder R410A keinesfalls in die Atmosphäre ablassen. R32 ist ein fluoriertes Treibhausgas mit einem globalen Erwärmungspotenzial (GWP) = 675. R410A ist ein fluoriertes Treibhausgas mit einem globalen Erwärmungspotenzial (GWP) = 2088.</p> <p>• Das Gerät keinesfalls betreiben, wenn Paneele oder Schutzvorrichtungen entfernt wurden. Beim Berühren von beweglichen Teilen, heißen Oberflächen oder Teilen, die Hochspannung führen, kann es zu Verletzungen durch das Einklemmen von Gliedmaßen, Verbrennungen oder Stromschlag kommen.</p> <p>• Keinesfalls Änderungen an der Schutzvorrichtung oder ihrer Einstellung vornehmen. Der Zwangsbetrieb durch Kurzschließen der Schutzvorrichtung des Druckschalters und Temperaturreglers oder die Verwendung nicht spezifizierter Komponenten kann ein Feuer verursachen oder zum Bersten von Leitungen führen.</p>

⚠ VORSICHT



• **Die Elektroarbeiten am Erdleiter sorgfältig durchführen.**
Den Erdleiter keinesfalls an einer Gasleitung, einer Wasserleitung, einem Blitzableiter oder dem Erdleiter einer Telefonleitung anschließen. Eine fehlerhafte Erdung kann zu Gerätefehlern, wie Stromschlag aufgrund von Kurzschluss, führen.



• **Einen Schutzschalter mit der korrekten Kapazität verwenden. Der Schutzschalter muss alle Pole mit Überstrom unterbrechen.**
Die Verwendung eines ungeeigneten Schutzschalters kann zu Systemausfällen und Feuer führen.

• **Einen Trennschalter an der Verkabelung der Spannungsquelle gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen und Vorschriften installieren.**
Der Trennschalter muss gemäß EN 60204-1 in der AUS-Stellung abschließbar sein.

• **Das Innengerät unbedingt ordnungsgemäß installieren, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, damit das Kondensat einwandfrei abläuft.**
Eine unsachgemäße Installation des Innengeräts kann bewirken, dass Wasser in den Raum tropft und Einrichtungsgegenstände beschädigt.

• **Die Kondensatleitung gemäß dem Installationshandbuch so installieren, dass Kondensat einwandfrei ablaufen kann.**
Eine fehlerhafte Installation der Kondensatleitung kann bewirken, dass Wasser in den Raum tropft und Einrichtungsgegenstände beschädigt.

• **Die Kondensatleitung unbedingt mit einem Gefälle von mindestens 1/100 verlegen und keine Stufen oder Entlüftungsöffnungen einbeziehen.**
Während der Inbetriebnahme kontrollieren, ob das Kondensat einwandfrei abläuft, und sicherstellen, dass ausreichend Inspektions- und Wartungsraum zur Verfügung steht.

• **Nach der Wartung müssen alle Kabel, Kabelbinder und ähnlichen Komponenten wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt und in der ursprünglichen Kabelführung verlegt werden. Die erforderlichen Abstände zu allen Metallteilen sind zu beachten.**

• **Den im Handbuch angegebenen Raum für Installation, Inspektion und Wartung reservieren.**
Unzureichender Raum birgt die Gefahr von Unfällen, beispielsweise Verletzungen durch Stürze vom Installationsort.

• **Bei Transport des Geräts per Hand vorsichtig vorgehen.**
Wenn das Gerät über 20 kg wiegt, muss es von mindestens zwei Personen getragen werden. Keinesfalls Kunststoffgurte für den Transport verwenden. Grundsätzlich den Transportgriff nutzen, wenn das Gerät per Hand transportiert wird. Schutzhandschuhe tragen, um die Gefahr von Schnitten durch die Aluminiumrippen auf ein Mindestmaß zu beschränken.

• **Verpackungsmaterial korrekt entsorgen.**
Verpackungsrückstände können Verletzungen bewirken, da sie Nägel und Holz enthalten. Um Erstickungsgefahren vorzubeugen, die Kunststoffverpackung von Kindern fernhalten und nach dem Öffnen entsorgen.

• **Bei Installationsarbeiten vorsichtig vorgehen, um sich am Wärmetauscher, am Bördelbereich der Leitungen oder an Schrauben usw. keine Verletzungen zuzuziehen.**

• **Die Kältemittelleitungen unbedingt isolieren, damit Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft nicht daran kondensiert.**
Eine unzureichende Isolierung kann Kondensation bewirken, die wiederum zu Feuchtigkeitsschäden an der Decke, dem Boden, den Möbeln oder anderen Wertgegenständen führen kann.

• **Das Klimagerät keinesfalls in einem Raum betreiben (Kühl- oder Trocknungsbetrieb), in dem ein Ventilator installiert ist. Die gleichzeitige Verwendung von Klimagerät und Ventilator kann bewirken, dass ein Kondensatrückstau eintritt, wenn im Raum ein Unterdruck entsteht. Daher die Öffnung so anpassen, dass die für die Belüftung benötigte Luft in den Raum gelangt (beispielsweise durch leichtes Öffnen der Tür). Die Öffnung ebenfalls anpassen, wie oben beschrieben, wenn in höher gelegenen Wohnungen usw. aufgrund der Lüftungsklappe im Raum ein Unterdruck entsteht.**

• **Unbedingt eine Luftdichtheitsprüfung durchführen, indem die Kältemittelleitungen nach Fertigstellung mit Stickstoffgas unter Druck gesetzt werden.**
Wenn die Dichte des Kältemittels im Falle einer Undichtigkeit der Kältemittelleitung in kleinen Räumen die Grenze überschreitet, kann Sauerstoffmangel eintreten, der wiederum schwerwiegende Unfälle zur Folge haben kann.



• **Das Gerät keinesfalls an den folgenden Orten aufstellen**

- Orte, an denen Kohlenstofffasern, Metallpulver oder sonstige Pulver vorkommen.
- Orte, an denen Substanzen vorkommen können, die das Gerät beeinträchtigen, wie etwa Sulfidgas, Chloridgas, Säuren und Basen
- Fahrzeuge und Schiffe.
- Orte, an denen kosmetische Sprays oder Spezialsprays häufig verwendet werden.
- Orte mit direkter Einwirkung von Ölnebel und Öldämpfen, wie etwa Küchen und Maschinenanlagen.
- Orte, an denen Maschinen zum Einsatz kommen, die Hochfrequenz-Oberwellen erzeugen.
- Orte mit salzhaltiger Atmosphäre, wie etwa Küstengebiete.
- Orte mit starken Schneefällen (bei Installation an solchen Orten unbedingt den Grundrahmen und die Schneeschutzhäube, die in der Anleitung beschrieben sind, verwenden).
- Orte, an denen das Gerät dem Rauch aus Schornsteinen ausgesetzt ist.
- Orte in großer Höhe (über 1000 m).
- Orte, an denen ammoniakhaltige Substanzen (z. B. organischer Dünger) vorkommen.
- Orte, an denen Kalziumchlorid (z. B. Taumittel) vorkommt.
- Orte, an denen Wärmestrahlung von anderen Wärmequellen das Gerät beeinträchtigen kann.
- Orte ohne ausreichende Luftzirkulation.
- Orte, an denen Hindernisse den Lufteinlass und Luftauslass des Geräts beeinträchtigen können.
- Orte, an denen Luftkurzschlüsse auftreten können (bei Installation von mehreren Geräten).
- Orte, an denen starke Luftströme auf den Luftauslass des Außengeräts treffen.
- Orte, an denen ein Gegenstand über dem Gerät herunterfallen kann.
Dies kann zu deutlicher Leistungsminderung, Korrosion und Beschädigung der Komponenten, Funktionsstörungen sowie Feuer führen.

• **Das Innengerät keinesfalls an den im Folgenden aufgelisteten Orten installieren (das Innengerät unbedingt gemäß dem Installationshandbuch für das jeweilige Modell installieren, da für jedes Modell eigene Beschränkungen gelten).**

- Orte, an denen Hindernisse den Lufteinlass und Luftauslass des Geräts beeinträchtigen können.
- Orte, an denen Vibrationen aufgrund einer unzureichenden Festigkeit der Struktur verstärkt werden können.
- Orte, an denen der Infrarotempfänger direkter Sonneneinstrahlung oder einem starken Lichtstrahl ausgesetzt ist (bei Geräten mit Infrarotfernbedienung).
- Orte, an denen ein Gerät steht, das von starken Oberwellen beeinträchtigt wird (Fernseh- oder Rundfunkgerät in einem Abstand von max. 1 m).
- Orte, an denen Kondensat nicht einwandfrei ablaufen kann.
Dadurch kann die Leistung oder Funktion usw. beeinträchtigt werden.

• **Das Gerät keinesfalls in der Nähe von Bereichen installieren, in denen brennbare Gase austreten können.**
Wenn sich ausgetretene Gase in der Nähe des Geräts ansammeln, besteht Feuergefahr.

• **Das Gerät keinesfalls in einem Bereich installieren, in dem sich korrodierende Gase (wie etwa Schwefeläuregas usw.) oder brennbare Gase (wie etwa Verdünner- und Erdölgase) ansammeln können, oder in dem mit flüchtigen brennbaren Substanzen umgegangen wird.**
Korrodierende Gase können zu Korrosion am Wärmetauscher, Bruch von Kunststoffteilen usw. führen, und brennbare Gase können ein Feuer verursachen.

• **Das Innengerät nicht an Orten verwenden, an denen Wasser verspritzt kann, wie etwa in Wäschereien.**
Da das Innengerät nicht wasserdicht ist, besteht Stromschlag- und Feuergefahr.

• **Das System nicht in der Nähe von Geräten installieren oder verwenden, die elektromagnetische Felder oder Hochfrequenz-Oberwellen erzeugen.**
Geräte wie Inverter, Notstromgeneratoren, medizinische Hochfrequenzgeräte und Telekommunikationsausrüstung können das System beeinträchtigen und Funktionsstörungen und Ausfälle herbeiführen. Außerdem kann das System seinerseits medizinische Ausrüstung und Telekommunikationsausrüstung beeinträchtigen und deren Funktion stören oder Ausfälle herbeiführen.

• **Keinesfalls Gegenstände, die durch Feuchtigkeit beschädigt werden können, unter dem Innengerät aufstellen.**
Wenn die relative Luftfeuchtigkeit über 80 % liegt oder die Kondensatleitung verstopft ist, kann Kondensatwasser herabtropfen und die Gegenstände beschädigen.

• **Die Fernbedienung nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung installieren.**
Andernfalls kann es zu Funktionsstörungen oder Verformung der Fernbedienung kommen.

• **Das Gerät nicht unsachgemäß verwenden, wie etwa für die Aufbewahrung von Lebensmitteln, Kühlung von Präzisionsinstrumenten oder Unterbringung von Tieren, Pflanzen oder Kunstgegenständen.**
Es besteht die Gefahr von Beschädigungen.

• **Ausschließlich eine Sicherung mit der korrekten Bemessung in der für die Sicherung vorgesehenen Position verwenden.**
Die Verbindung der Schaltung mit Kupferdraht oder anderem Metalldraht kann zum Ausfall des Geräts führen und ein Feuer verursachen.

• **Tasten keinesfalls mit feuchten Händen berühren.**
Es besteht Stromschlaggefahr.

• **Keinesfalls die Kältemittelleitungen mit der Hand berühren, wenn das System in Betrieb ist.**
Während des Betriebs werden die Kältemittelleitungen extrem heiß oder extrem kalt, in Abhängigkeit vom Betriebsstatus, und können Verbrennungen oder Erfrierungen herbeiführen.

• **Das Innere des Klimageräts nicht mit Wasser reinigen.**
Dies kann zum Austreten von Wasser und zu dauerhaften Schäden führen. Außerdem besteht Stromschlaggefahr.

Vor der Installation kontrollieren

- Modellname und Spannungsversorgung
- Länge der Kältemittelleitungen
- Leitungen, Kabel und verschiedene Kleinteile

Standardzubehör für Innengeräte	Menge
1 Infrarot-Fernbedienung	1
2 Fernbedienungshalter	1
3 Empfänger für die Fernbedienungssignale	1
4 Installationsrahmen (für den Einbau der Fernbedienungssignale)	1
5 Holzschrauben (für Fernbedienungs- halter 0,5 X 16 mm)	2
6 Batterie R03 (AAA, Mikro) 1.5 V	2
7 Schelle (für Kondensatschlauch)	1
8 Klemme (für Kondensatschlauch) (groß, klein: 1)	2
9 Unterlegscheibe (für M10-Befestigungsschraube)	8
10 Flachkopf-Maschinenschraube (für den Ein- bau der Fernbedienungssignale M3,5x10)	2
11 Platte (Display)	1
12 Rohrabdeckung (groß, klein: 1)	2
13 Band	4

Vor Ort beschaffte Teile	Menge
A Dichtungsring	1
B Hülse	1
C Schrägung	1
D Dichtungskitt	1
E Kondensatschlauch (VP25)	1
F Befestigungsschraube (M10)	4
G Mutter (M10)	8
H Federschellen (M10)	4

Optionale Teile (separat erhältlich)	Menge
Umrüst-Kit für Ansaug von unten (25, 35 Modelle: UT-BAT1EF 50, 60 Modelle: UT-BAT2EF)	1

Benötigte Werkzeuge für die Installation	
1 Plus-Kreuzschlitzschraubendreher	
2 Messer	
3 Säge	
4 Maßband	
5 Hammer	
6 Maulschlüssel	
7 Drehmomentschlüssel [14,0-62,0 N·m (1,4-6,2 kgf·m)]	
8 Kernlochbohrer (65 mm Durchmesser)	
9 Schraubenschlüssel (Sechskant) [4 mm]	
10 Bordwerkzeugsatz (speziell für R410A/R32 entwickelt)	
11 Gasdichtheitslester (speziell für R410A/R32 entwickelt)	
12 Leiste zur Anpassung des vorderen Teils (wird verwendet, wenn die Bordverbindung mit einem herkömmlichen Bordwerkzeug hergestellt wird)	
13 Rohrbiegewerkzeug	

AUSWAHL DES INSTALLATIONSORTES

(An einem Ort installieren, der die folgenden Bedingungen erfüllt und vom Kunden genehmigt wurde.)

Innengerät

- Ein Ort, an dem die Luftströmung nicht behindert wird, und kalte und warme Luft gleichmäßig verteilt werden kann.
- Ein Ort, an dem die Luftströmung durch Möbel, Vorhänge, Decken, etc. nicht behindert wird.
- Ein Ort, an dem ausreichender Wartungsraum gewährleistet ist. (Der im Folgenden angegebene Raum muss zur Verfügung stehen.)
- Ein Ort, an dem das Kabel und Leitungen ohne Weiteres verlegt werden können.
- Ein Ort, an dem das Empfängergerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder starker Strahlung von der Straßenbeleuchtung ausgesetzt ist.
- Ein Ort, an dem Kondensat ohne Weiteres abfließen kann.
- Ein Ort, der einen Abstand von mindestens 1 m vom Fernseh- oder Rundfunkgerät aufweist (um Bild- und Tonstörungen zu vermeiden).
- Ein Ort, an dem die Luftströmung durch die Innengeräte beeinträchtigt wird.
- Dieses Gerät keinesfalls an einem Ort installieren, an dem starker Oberbau auftritt.
- Ein Ort, an dem sich keine Elektro- oder Haushaltsgeräte unter dem installierten Gerät befinden.
- Wenn der Saugemass des Geräts in großer Entfernung vom Luftkanal, sodass die Kapazität beim Anlaufen des Geräts vermindert ist, das gesamte innere der Decke als Luftkanal, sodass die Kapazität beim Anlaufen des Geräts vermindert ist.
- Bereiche, in denen der Taupunkt unter ca. 28 °C liegt und die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 50 % beträgt.
- Dieses Innengerät wurde bei hoher Luftfeuchtigkeit gemäß JIS (Japan Industrial Standard) getestet, und es hat sich bestätigt, dass keine Probleme auftreten. Es besteht jedoch ein gewisses Risiko, dass Kondensat abtropft, wenn das Innengerät unter ungünstigen als den oben genannten Bedingungen betrieben wird.
- Wenn es nicht möglich ist, das Gerät unter solchen Bedingungen zu betreiben, eine zusätzliche Dämmung von 10 bis 20 mm Dicke auf der gesamten Oberfläche des Innengeräts, der Kältemittelleitung und der Kondensatleitung abbringen.


Infrarot-Fernbedienung

- Ein Ort, an dem das Innengerät das Signal bei Betätigung der Infrarot-Fernbedienung sicher empfangen kann.
- Ein Ort, an dem die Fernbedienung nicht durch andere Geräte beeinflusst wird.
- Ein Ort, an dem die Fernbedienung nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Heizvorrichtungen, wie etwa einem Ofen, abgelegt.
- Die Fernbedienung nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder starker Strahlung von der Straßenbeleuchtung ausgesetzt ist.

(Raum für Installation und Wartung)


Modell	A	B	C	D	E	F
25, 35	750	770	100(80)	150(50)	270	150(0)
50, 60	950	970	oder mehr	oder mehr	oder mehr	oder mehr

Die Mindestabmessungen bei Verwendung des Umrüst-Kits für Ansaug von unten (optionale Teile) sind in Klammern angegeben.

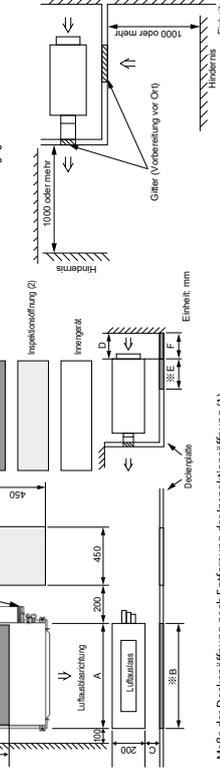




INSTALLATION DES INNENGERÄTS

- Nach dem Auspacken die Halterung wie unten gezeigt vom Gerät entfernen.



- (1) 2 Schrauben lösen.
- (2) Halterung entfernen.
- (3) Die Schrauben festziehen.

Anordnung Befestigungsschrauben

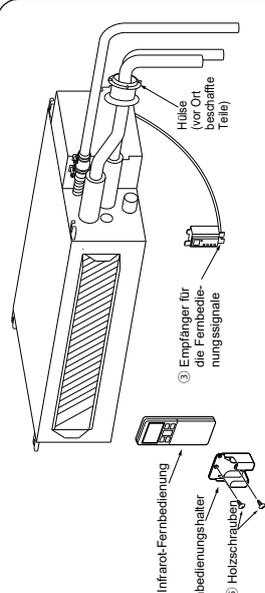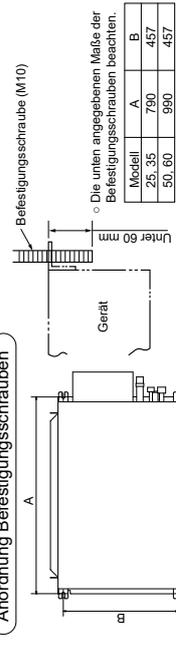

⚠ VORSICHT


Die Bohrung in der Wand vollständig mit Dichtungskitt verschließen. Andernfalls können Möbel oder andere Gegenstände durch austretendes Wasser oder Kondensatbildung feucht werden.

Inspektionsöffnung für Wartungsarbeiten


Wartung	Inspektionsöffnung (1)	Inspektionsöffnung (2)
Klemmen der Bordverbindung der erfordlichen und Gas-Kältemittelleitung	Nicht verwenden	Verwenden
Anschluss Kondensatleitung	Nicht verwenden	Verwenden
Installation und Ausbau Gebläse	Verwenden	Nicht verwenden
Schalnkasten	Verwenden	Verwenden
Verbindungskabel (zwischen Innern- und Außengerät)	Nicht verwenden	Verwenden
Display-Bereich (Empfänger für die Fernbedienungssignale)	Nicht verwenden	Verwenden
Austausch Kondensatpumpe	Nicht verwenden	Verwenden
Austausch Wärmetauschersensor	Nicht verwenden	Verwenden
Austausch Luftfilter	Verwenden	Nicht verwenden

Herstellung der Bohrungen und Befestigung der Hülse (vor Ort beschaffte Teile)

Beim Bohren in einer Wand, die ein Metallgewebe, ein Drahtnetzgewebe oder eine Metallplatte enthält, unbedingt die separat lieferbare Hülse für Leitungsdurchführungen verwenden.

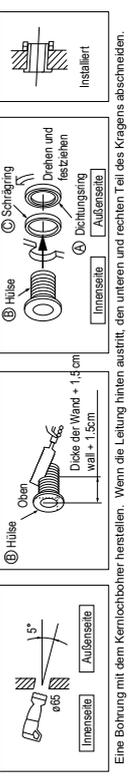

Anordnung der Leitungen

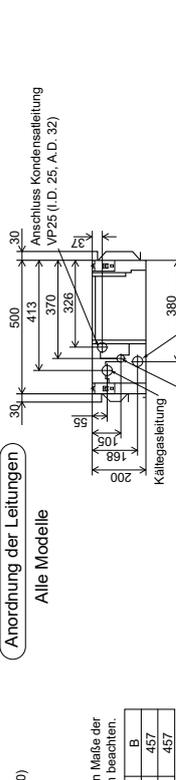


ELEKTRISCHE VERDRAHTUNG

Vorbereitung des Innengeräts In Fall einer fehlerhaften Ausführung des Anschlusses funktioniert das Innengerät nicht. Es erscheint dann die Betriebsleuchte und die Timer-Leuchte blinkt.


Anschluss der Verbindungskabel

- Den Deckel des Schaltkastens entfernen.
- Die Kabelklemme entfernen.
- Das Verbindungskabel am Klemmenblock befestigen.
 - Das Verbindungskabel sicher anschließen. Wenn das Kabel nicht sicher befestigt wird, entsteht ein unzureichender Kontakt. Dies ist gefährlich, da sich der Klemmenblock erwärmen und Feuer fangen kann.
 - Keinesfalls die Anschlussnummern für Innen- und Außengeräteverbindungen vertauschen.
- Das Verbindungskabel mit einer Kabelklemme fixieren.
- Den Stecker des Empfängers für die FernbedienungsSignale am Relais-Anschluss anschließen.
- Den Deckel des Schaltkastens abtrennen.
 - Der Erdleiter muss GelbGrün (YG) und aus Sicherheitsgründen länger als die anderen Kabel des Innengeräts sein.

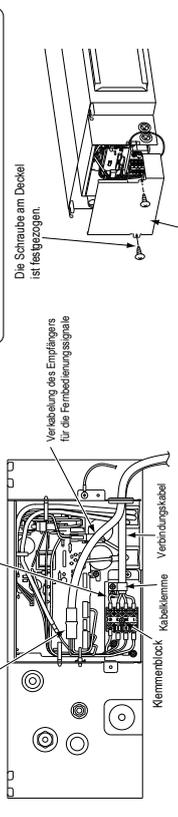

Sichere Befestigung des Empfängers für die FernbedienungsSignale


- Eine Bohrung durch die Wand herstellen, um die Aufnahme für den Empfänger der FernbedienungsSignale zu installieren ^①.
- Den Infrarot-Empfänger für die FernbedienungsSignale ^② in den Installationsrahmen ^③ einsetzen und die Dichtung abbringen.
- Den Installationsrahmen ^④ mit den Flachkopf-Maschinenschrauben an der Wand befestigen.
- Die Platte (Display) ^⑤ am Installationsrahmen ^④ befestigen. Zu diesem Zweck die Flachkopf-Maschinenschrauben verwenden, die in der Verpackung der Platte (Display) ^⑤ mitgeliefert werden.

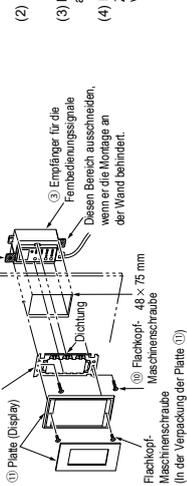

INSTALLATION DER INFRAROT-FERNBEDIENUNG


Einsetzen der Batterien

- Die Abdeckung abtrennen und die Batterien [R03 (AAA, Micro) 2 Stück] einsetzen. Auf die korrekte Polarität achten. (Die Kennzeichnungen der Pole, + & - , unbedingt beachten.)
- Keinesfalls neue und alte Batterien kombinieren.

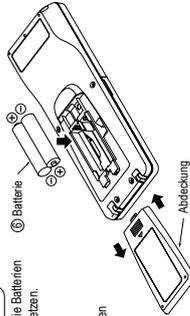

Befestigung an einem Pfosten oder einer Wand

- Die Infrarot-Fernbedienung wird während der Bedienung normalerweise in der Hand gehalten.
 - Keinesfalls an einer Leihwand usw. installieren.




INSTALLATION VON ZWEI KLIMAGERÄTEN IM SELBEN RAUM

Sind zwei Klimageräte in einem Raum installiert, diese Einstellung verwenden, wenn die beiden Klimageräte nicht mit einer Infrarot-Fernbedienung gesteuert werden. Die Infrarot-Fernbedienung und das Innengerät einstellen.

Einrichten der Infrarot-Fernbedienung


- Die Abdeckung abtrennen und die Batterien entnehmen.
- Die Drahtbrücke neben der Batterie mit einem Seitenschneider durchtrennen.



- Die Batterien einlegen. Die Abdeckung aufsetzen.


Einstellen eines Innengeräts

- Die Stromversorgung abstellen und nach 1 Minute wieder anstellen.
 - Die entsprechend dem links beschriebenen Verfahren eingestellte Infrarot-Fernbedienung auf das Display des Innengeräts richten und durch Drücken der Taste ACL an der Infrarot-Fernbedienung ein Signal senden. Da das Signal ca. 6 Sekunden nach Drücken der Taste ACL gesendet wird, die Infrarot-Fernbedienung einige Zeit auf das Display des Innengeräts richten.
- Kontrollieren, dass das Innengerät den Summertönen bei Empfang ausstößt. Nach erfolgiger Einstellung ertönt vom Innengerät ein Piepton. (Ertönt kein Summertönen, die Einstellung wiederholen.)



NEUER INSTALLATIONSTYP ODER ENTSORGUNG DES GERÄTS

- Aus Umweltschutzgründen unbedingt den Pump-Down-Betrieb aktivieren (Rückgewinnung des Kältemittels).
- Im Pump-Down-Betrieb wird das Kältemittel aus dem Innengerät zum Außengerät geleitet, bevor die Leitungen vom Gerät entfernt werden.
 - Zwangsschaltung
- Stromversorgung abschalten. Nach einem Moment die Stromversorgung wieder einschalten. Dann die ON/OFF-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten. (Der Betrieb beginnt)



- <Pump-Down-Betrieb>
 - Einen Füllschlauch am Pufferschluss des Außengeräts anschließen. Saugasselle: Das Saugassventil mit dem Sechskantschraubenschlüssel schließen.
 - Flüssigkeitsleiste: Das Flüssigkeitsventil mit dem Sechskantschraubenschlüssel schließen. Den Kühlbetrieb aktivieren. (Bei niedriger Raumtemperatur den Zwangs-kühlbetrieb aktivieren.)
 - Wenn das Niederdruckmessgerät 0,01 MPa anzeigt, den Kühlbetrieb stoppen und das Saugassventil schließen.

ANSCHLUSS EINER SCHNITTSTELLE

- Den Deckel des Schaltkastens entfernen. (Die Schraube herausziehen.)
- Ein Anschluss (mit CNS gekennzeichnet) ist für die Steuerungslinie des Innengeräts vorgesehen. Die Zusatzlinie mit dem Kabelsatz aus dem Anschluss SC-BIKN2-E* (Zubehör) sicher an der entsprechenden Klemme anschließen und den Kabelsatz mit der im Kl eingetragenen Kabelklemme an Schaltkasten des Innengeräts befestigen. Nähere Einzelheiten finden sich in der Bedienungsanleitung zum „Anschluss SC-BIKN2-E“.

KONTROLLPUNKTE FÜR DEN INSTALLATIONSTEST

Die folgenden Punkte nach Fertigstellung der Installation und vor Einschalten der Stromversorgung erneut kontrollieren. Einen weiteren Probebetrieb durchführen und sicherstellen, dass das Gerät ordnungsgemäß läuft. Dem Kunden anhand der Installationsanleitung erklären, wie das Gerät verwendet und gepflegt wird.

Nach der Installation

- Netzabel und Verbindungskabel sind sicher am Klemmenblock befestigt. Kein Gasaustritt aus den Anschlüssen des Wartungsventils. (Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich)
- Die Spannung der Stromversorgung entspricht dem Nennwert. Die Leitungsverbindungen der Innen- und Außengeräteleitungen wurden isoliert.
- Der Kondensatschlauch ist sicher befestigt. Die Schraube am Deckel ist festgezogen.
- Die Wartungsventile sind vollständig geöffnet.

Testbetrieb

- Der Klimabetrieb läuft normal. Der Betrieb des Geräts wurde dem Kunden erklärt. (Timer für dreiminütigen Neustartschutz)
- Keine ungewöhnlichen Geräusche. Wenn das Klimagerät neu gestartet oder die Betriebsart gewechselt wird, nimmt das Gerät etwa 3 Minuten lang den Betrieb nicht auf. Dies dient dem Geräteschutz und stellt keine Funktionsstörung dar.
- Wasser läuft einwandfrei ab.
- Die Schutzfunktionen wurden nicht aktiviert.
- Die Fernbedienung funktioniert normal.

10.3 Deckenkassetten FDTC installieren

Diese Anleitung gilt für die Installation des Innengeräts.
Die elektrische Verkabelung (Innengerät) ist in der Installationsanleitung für die elektrische Verkabelung beschrieben. Die Installation der Fernbedienung ist in der mit der Fernbedienung gelieferten Installationsanleitung beschrieben. Die Installation des Infrarot-Kits ist in der mit dem Infrarot-Kit gelieferten Installationsanleitung beschrieben. Die elektrische Verkabelung (Außengerät) und die Installation der Kältemittelleitungen für das Außengerät sind in der mit dem Außengerät gelieferten Installationsanleitung beschrieben. Die Installation des Bewegungssensor-Kits ist in der mit dem Bewegungssensor-Kit gelieferten Installationsanleitung beschrieben.
Dieses Gerät muss stets zusammen mit dem Panel verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Diese „SICHERHEITSHINWEISE“ zunächst sorgfältig durchlesen und während der Installation strikt befolgen, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- Die im Folgenden aufgeführten Sicherheitshinweise sind in zwei Kategorien, **⚠️ WARNUNG** und **⚠️ VORSICHT** unterteilt.
⚠️ WARNUNG: Eine unsachgemäße Installation kann schwerwiegende Konsequenzen, wie etwa Verletzungen oder Todesfälle, nach sich ziehen.
⚠️ VORSICHT: Eine unsachgemäße Installation kann, in Abhängigkeit von den Umständen, schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Beide Kategorien enthalten wichtige Hinweise zur Vermeidung von Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit und sind daher grundsätzlich strikt zu befolgen.
- Die Bedeutung der hier verwendeten „Zeichen“ ist rechts erläutert.
ⓘ Unter keinen Umständen durchführen. ⚠️ Stets gemäß der Anleitung durchführen.
- Nach Abschluss der Installation bei der Inbetriebnahme kontrollieren, dass keine Anomalitäten vorliegen, und dem Kunden die „SICHERHEITSHINWEISE“ sowie die korrekten Betriebs- und Wartungsverfahren (Reinigung des Luftfilters, Bedienung und Temperatureinstellung) anhand des Benutzerhandbuchs für dieses Gerät erklären. Den Kunden außerdem darauf hinweisen, dass die Installationsanleitung zusammen mit dem Benutzerhandbuch aufzubewahren ist. Den Kunden darüber hinaus bitten, dem neuen Benutzer das Benutzerhandbuch auszuhandigen, wenn das Gerät an einen neuen Eigentümer übergeht.

⚠️ WARNUNG

- Die Installation ist von einem Fachmann durchzuführen.
 Wenn das Gerät vom Kunden selbst installiert wird, können schwerwiegende Probleme, wie Wasserausritt, Stromschlag, Feuer und Verletzungen durch Kippen des Geräts auftreten. ⚠️
- Die Installation korrekt gemäß dieser Installationsanleitung vornehmen.
 Eine unsachgemäße Installation kann Explosion, Verletzungen, Wasserausritt, Stromschlag und Feuer zur Folge haben. ⚠️
- Die Dichte mithilfe der entsprechenden Formel (nach ISO 5149) prüfen.
 Wenn die Dichte den Grenzwert überschreitet, den Händler kontaktieren und eine Lüftungsanlage installieren. ⚠️
- Ausschließlich Originalzubehör und die spezifizierten Komponenten für die Installation verwenden.
 Wenn Teile verwendet werden, die von uns nicht spezifiziert wurden, können Wasserausritt, Stromschlag, Feuer und Verletzungen durch Kippen des Geräts die Folge sein. ⚠️
- Den Arbeitsbereich im Falle eines Austritts von Kältemittel während der Installation gut belüften.
 Wenn das Kältemittel mit einer offenen Flamme in Kontakt kommt, entstehen giftige Gase. ⚠️
- Das Gerät an einem Ort installieren, der sein hohes Gewicht aufnimmt.
 Eine unsachgemäße Installation kann bewirken, dass das Gerät kippt und Unfälle verursacht. ⚠️
- Das Gerät ordnungsgemäß installieren, damit es starken Winden, wie etwa Taifunen, und Erdbeben standhält.
 Eine unsachgemäße Installation kann bewirken, dass das Gerät kippt und Unfälle verursacht. ⚠️
- Bei Installation oder Ausbau der Klimaanlage keinesfalls Luft in den Kältekreislauf einströmen lassen.
 Wenn Luft eintritt, steigt der Druck im Kältekreislauf extrem an und kann Explosionen und Verletzungen verursachen. ⚠️
- Die Verkabelung unbedingt von einer Elektrofachkraft durchführen lassen und einen separaten Schaltkreis verwenden.
 Stromversorgungen mit unzureichender Kapazität und unsachgemäße Arbeiten können Stromschlag und Feuer zur Folge haben. ⚠️
- Das spezifiziertere Kabel für die Verkabelung verwenden, das Kabel sicher am Anschluss befestigen und so verlegen, dass kein übermäßiger Zug auf den Anschluss ausgeübt wird.
 Gelöste Verbindungen oder Befestigungen können zu übermäßiger Wärmeentwicklung oder Feuer führen. ⚠️
- Die Kabel im Klemmenkasten ordnungsgemäß verlegen, damit sie sich nicht lösen.
 Den Deckel des Service-Panels ordnungsgemäß anbringen.
 Andernfalls kann übermäßige Wärme erzeugt werden und ein Feuer verursacht. ⚠️
- Nach Fertigstellung der Installation auf Kältemittelgasaustritt überprüfen.
 Wenn Kältemittelgas aus dem Gehäuse austritt und mit einer Lüftungsluft, einer Kochstelle oder offenem Ort in Kontakt kommt, entsteht giftiges Gas. ⚠️
- Die spezifizierten Leitungen, Bördelmuttern und Werkzeuge für R410A oder R32 verwenden.
 Die Verwendung heklömischer Komponenten (für R22) kann zu einem Ausfall des Geräts und schweren Unfällen durch Besten des Kältekreislaufs führen. ⚠️
- Die Bördelmutter nach dem angegebenen Verfahren mit einem Drehmomentschlüssel festziehen.
 Wenn die Bördelmutter mit zu hohem Drehmoment angezogen wird, kann sie langfristig reißen und zum Austritt von Kältemittel führen. ⚠️
- Die Kondensationsleitung keinesfalls unmittelbar in die Kondensatskanäle führen, da dort giftige Gase, wie etwa Sulfidgas, entstehen können.
 Diese giftigen Gase treten durch die Kondensationsleitung in den Raum und haben schwere Beeinträchtigungen der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders zur Folge. Sie können auch zur Korrosion des Innengeräts und in der Folge zu einem Geräteausfall oder einem Kältemittelaustritt führen. ⚠️
- Die Leitungen für den Kältekreislauf bei der Installation fest anschließen, bevor der Verdichter in Betrieb genommen wird.
 Wenn der Verdichter bei geöffnetem Service-Ventil und nicht angeschlossener Leitung in Betrieb genommen wird, können Explosionen und Verletzungen durch zu hohen Druck im System verursacht werden. ⚠️
- Bei Pump-Down-Arbeiten das Service-Ventil schließen und den Verdichter anhalten, bevor die Leitung entfernt wird.
 Wenn die Leitung bei laufendem Verdichter und geöffnetem Service-Ventil entfernt wird, kann Luft in den Kältekreislauf angesaugt werden und ein Bersten der Leitungen sowie Verletzungen durch extrem hohen Druck im Kältekreislauf herbeiführen. ⚠️
- Ausschließlich die vorgeschriebenen Zubehörteile verwenden. Die Installation ist von einem qualifizierten Monteur durchzuführen.
 Wenn der Anwender das System selbst installiert, können schwerwiegende Probleme auftreten, wie etwa Wasserausritt, Stromschlag und Feuer. ⚠️
- Das Gerät keinesfalls eigenständig reparieren. Wenn es repariert werden muss, Rücksprache mit dem Händler nehmen.
 Eine unsachgemäße Reparatur kann Wasserausritt, Stromschlag oder Feuer zur Folge haben. ⚠️
- Wenn die Klimaanlage entfernt werden soll, Rücksprache mit dem Händler oder einem Fachbetrieb halten.
 Eine unsachgemäße Installation kann Wasserausritt, Stromschlag oder Feuer zur Folge haben. ⚠️
- Die Stromversorgung ausschalten, wenn Wartungs- oder Inspektionsarbeiten durchgeführt werden.
 Wenn während der Wartungs- oder Inspektionsarbeiten Spannung anliegt, können Stromschlag und Verletzungen durch den laufenden Lüfter die Folge sein. ⚠️
- Das Gerät nicht betreiben, wenn das Panel oder die Schutzvorrichtung ausgebaut wurde.
 Beim Berühren von beweglichen Teilen, heißen Oberflächen oder Teilen, die Hochspannung führen, kann es zu Verletzungen durch das Einklemmen von Gliedmaßen, Verbrennungen oder Stromschlag kommen. ⚠️
- Vor Arbeiten an der Verkabelung die Stromversorgung ausschalten.
 Andernfalls können Stromschlag, Geräteausfälle und Funktionsstörungen die Folge sein. ⚠️

⚠️ VORSICHT

- Das Gerät sicher erden.
 Den Erdleiter keinesfalls an einer Gasleitung, einer Wasserleitung, einem Blitzableiter oder dem Erdleiter einer Telefonleitung anschließen. Eine unsachgemäße Erdung kann zu Geräteausfall oder Stromschlag aufgrund von Kurzschlüssen führen. ⚠️
- Ein Fehlerstromschutzschalter muss installiert werden.
 Wenn kein Fehlerstromschutzschalter installiert wird, besteht Stromschlaggefahr. ⚠️
- Einen Schutzschalter mit der korrekten Kapazität verwenden. Der Schutzschalter muss alle Pole mit Überstrom unterbrechen.
 Die Verwendung eines ungeeigneten Schutzschalters kann zu Systemausfällen und Feuer führen. ⚠️
- Sofern eine Sicherung erforderlich ist, unbedingt eine Sicherung mit der korrekten Kapazität verwenden.
 Die Verbindung der Schaltung mit einem Kabel oder Kupferleiter kann zu Geräteausfall und Feuer führen. ⚠️
- Das Innengerät keinesfalls in der Nähe von Orten installieren, an denen brennbare Gase austreten können.
 Wenn Gas austritt und sich in der Umgebung des Geräts ansammelt, kann ein Feuer die Folge sein. ⚠️
- Das Gerät keinesfalls in einem Bereich installieren, in dem sich korrodierende Gase (wie etwa Schwefelwasserstoff usw.) oder brennbare Gase (wie etwa Verdünnern, Erdgas usw.) ansammeln können, oder in dem mit flüchtigen brennbaren Substanzen umgegangen wird.
 Korrodierende Gase können zu Korrosion am Wärmetauscher, Bruch von Kunststoffteilen usw. führen, und brennbare Gase können ein Feuer verursachen. ⚠️
- Dem im Handbuch angegebenen Raum für Installation, Inspektion und Wartung reservieren.
 Unzureichender Raum birgt die Gefahr von Unfällen, beispielsweise Verletzungen durch Stürze vom Installationsort. ⚠️
- Das Innengerät nicht an Orten verwenden, an denen Wasser verspritzt kann, wie etwa in Wäschereien.
 Das Innengerät ist nicht wasserdicht. Eintretendes Wasser kann Stromschlag und Feuer verursachen. ⚠️
- Das Gerät nicht unsachgemäß verwenden, wie etwa für die Aufbewahrung von Lebensmitteln, Kühlung von Präzisionsinstrumenten oder Unterbringung von Tieren, Pflanzen und Kunstgegenständen.
 Andernfalls besteht die Gefahr von Beschädigungen. ⚠️
- Die Anlage nicht in der Nähe von Geräten installieren, die elektromagnetische Wellen oder Oberschwingungswellen erzeugen.
 Ausrüstungskomponenten wie Inverter, interne Stromgeneratoren, medizinische Hochfrequenzgeräte oder Telekommunikations-einrichtungen können die Klimaanlage beeinträchtigen und Funktionsstörungen und Ausfälle verursachen. Außerdem kann die Klimaanlage medizinische Geräte oder Telekommunikationseinrichtungen beeinflussen und deren medizinische Funktion stören oder Ausfälle herbeiführen. ⚠️
- Die Fernbedienung nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung installieren.
 Andernfalls kann es zum Ausfall oder zur Verformung der Fernbedienung kommen. ⚠️
- Das Innengerät keinesfalls an den folgenden Orten aufstellen.
 - Orte, an denen brennbare Gase austreten können.
 - Orte, an denen Kohlenstoffpartikel, Metallpulver oder sonstige Pulver vorkommen.
 - Orte, an denen Substanzen vorkommen können, die die Klimaanlage beeinflussen, wie etwa Atmosphären mit Schwefelgas, Chlorgas, Säuren, Basen oder Ammoniak.
 - Orte, die direkt Ölnebel oder Dampf ausgesetzt sind.
 - In Fahrzeugen und auf Schiffen.
 - Orte, an denen Maschinen verwendet werden, die Oberschwingungswellen erzeugen.
 - Höhen über 1000 m.
 - Orte, an denen kosmetische Sprays oder Spezialsprays häufig verwendet werden.
 - Orte mit sehr salzhaltiger Luft, wie etwa ein Strand.
 - Orte mit starkem Schneefall.
 - Orte, an denen die Anlage durch Rauch aus einem Schornstein beeinträchtigt wird.⚠️
- Das Innengerät keinesfalls an den im Folgenden aufgelisteten Orten installieren (das Innengerät unbedingt gemäß dem Installationshandbuch für das jeweilige Modell eigene Beschränkungen gelten).
 - Orte, an denen Hindernisse den Luftfluss und Luftauslass des Geräts beeinträchtigen können.
 - Orte, an denen Vibrationen aufgrund einer unzureichenden Festigkeit der Struktur verstärkt werden können.
 - Orte, an denen der Infrarot-Empfänger direkter Sonneneinstrahlung oder einem starken Lichtstrahl ausgesetzt ist (bei Geräten mit Infrarot-Fernbedienung).
 - Orte, an denen Geräte durch starke Oberwellen beeinträchtigt werden können (Fernsehgeräte oder Rundfunkempfänger in einem Umkreis von 5 m).
 - Orte, an denen Kondensat nicht einwandfrei abfließen kann.
 Die Montageplatte für den Bewegungssensor nicht an den folgenden Orten installieren, da es andernfalls zu Erkennungsfehlern, Funktionsunfähigkeit oder anderweitiger Beeinträchtigung kommen kann.
 - Orte, die über längere Zeit Schwingungen ausgesetzt sind.
 - Orte, an denen statische Elektrizität oder elektromagnetische Wellen erzeugt werden.
 - Orte, die über längere Zeit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
 - Staubige Orte, an denen die Vorderseite der Linse verunreinigt oder beschädigt werden kann.
 Dadurch kann die Leistung oder Funktion usw. beeinträchtigt werden. ⚠️
- Keinesfalls Wertgegenstände, die durch Feuchtigkeit beschädigt werden können, unter der Klimaanlage ablegen.
 Kondensat kann abtropfen, wenn die relative Luftfeuchtigkeit höher als 80 % oder die Kondensationsleistung verstopft ist und das Eigentum des Benutzers beschädigen. ⚠️
- Keinesfalls einen Grundrahmen für das Außengerät verwenden, der korrodiert oder durch lange Betriebszeiten beschädigt ist.
 Andernfalls kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen. ⚠️
- Keinesfalls die Kondensatswanne durch Schweißspritzer beschädigen, wenn Schweißarbeiten in der Nähe des Innengeräts durchgeführt werden.
 Wenn Schweißspritzer bei Schweißarbeiten in das Gerät gelangen, können diese die Kondensatswanne beschädigen (perforieren) und zu Wasserausritt führen. Um Beschädigungen zu vermeiden, das Innengerät in der Verpackung belassen oder abdecken. ⚠️
- Kondensatswanne gemäß Installationsanleitung installieren, um das Wasser sicher abzuleiten.
 Eine fehlerhafte Installation der Kondensatswanne kann bewirken, dass Wasser in den Raum abtropft und Einrichtungsgegenstände beschädigt werden. ⚠️
- Unbedingt eine Luftdichtheitsprüfung durchführen, indem die Kältemittelleitungen nach Fertigstellung mit Stickstoffgas unter Druck getestet werden.
 Wenn die Dichte des Kältemittels im Falle einer Undichtigkeit der Kältemittelleitung in kleinen Räumen die Grenze überschreitet, kann Sauerstoffmangel eintreten, der wiederum schwerwiegende Unfälle zur Folge haben kann. ⚠️
- Die Kondensationsleitung unbedingt mit einem Gefälle von mehr als 1/100 ohne Stufen verlegen und sicherstellen, dass keine Luft in die Leitung eintritt.
 Während der Inbetriebnahme kontrollieren, ob das Kondensat einwandfrei abfließt, und sicherstellen, dass ausreichend Inspektions- und Wartungsraum zur Verfügung steht. ⚠️
- Die Leitungen des Kältekreislaufs unbedingt dämmen, um Kondensation zu vermeiden.
 Eine unvollständige Dämmung kann Kondensation bewirken, die wiederum zu Feuchtigkeitsschäden an der Decke, am Boden und an Wertgegenständen führen kann. ⚠️
- Außengerät nicht in Bereichen installieren, in denen eventuell Insekten und Kleintiere nisten.
 Kleintiere und Insekten könnten in die elektronischen Komponenten gelangen und einen Systemausfall und ein Feuer verursachen. Den Anwender instruieren, die Umgebung sauber zu halten. ⚠️
- Beim Transport des Geräts per Hand vorsichtig vorgehen.
 Das Gerät mit 2 Personen transportieren, wenn es mehr als 20 kg wiegt. Keinesfalls die Kunststoffgurte, sondern das Griffteil verwenden, wenn das Gerät per Hand transportiert wird. Schutzhandschuhe tragen, um Verletzungen durch die Aluminiumrippe zu vermeiden. ⚠️
- Das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß entsorgen.
 Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Metallteile, wie etwa Nägel, und Holz, das für die Verpackung verwendet wurde. ⚠️
- Das Gerät keinesfalls ohne Lüffler betreiben.
 Andernfalls kann der Wärmetauscher verstopfen und einen Geräteausfall verursachen. ⚠️
- Tasten keinesfalls mit feuchten Händen berühren.
 Andernfalls besteht Stromschlaggefahr. ⚠️
- Keinesfalls die Kältemittelleitungen mit der bloßen Hand berühren, wenn das System in Betrieb ist.
 Während des Betriebs werden die Kältemittelleitungen extrem heiß oder extrem kalt und können Verbrennungen oder Erfrierungen verursachen. ⚠️
- Die Klimaanlage nicht mit Wasser reinigen.
 Andernfalls besteht Stromschlaggefahr. ⚠️
- Die Stromversorgung nicht unmittelbar nach Unterbrechung des Betriebs abschalten.
 Unbedingt länger als 5 Minuten warten. Andernfalls kann Wasser austreten oder ein Geräteausfall die Folge sein. ⚠️
- Den Betrieb nicht mit dem Schutzschalter steuern.
 Andernfalls kann Feuer oder Wasserausritt die Folge sein. Außerdem kann der Lüfter unvermittelt anlaufen und Verletzungen verursachen. ⚠️

Technisches Handbuch SX-Serie R32 | Ausgabe 06-02-2023 | Stand 24-01-2024 | 20007835

171

1 Vor der Installation

- Die Installation korrekt gemäß der Installationsanleitung vornehmen.
- Die folgenden Punkte überprüfen:
 - Gerätetyp/Spezifikation der Stromversorgung
 - Leitungen/Kabel/Kleinteile
 - Zubehörteile

Beim Bewegen des Innengeräts nur die Aufhängungsteile (4 Stellen) festhalten und darauf achten, dass keine Kräfte auf andere Teile des Geräts ausgeübt werden (insbesondere Kältemittelleitung, Kondensatleitung und Kunststoffteile).

Zubehörteil

Für die Geräteaufhängung		Für die Kältemittelleitung			Für die Kondensatleitung				
Unterlegscheibe (M10)	Lehre	Leitungsmanntelung (groß)	Leitungsmanntelung (klein)	Kabelbinder	Leitungsmanntelung (groß)	Leitungsmanntelung (klein)	Kondensatschlauch	Schlauchschelle	
8	1	1	1	4	1	1	1	1	
Für die Geräteaufhängung		Für die Kältemittelleitung			Für die Kondensatleitung				

2 Auswahl des Installationsortes für das Innengerät

- Ein geeigneten Bereich für die Installation des Geräts auswählen, der vom Kunden genehmigt wurde.
 - Bereiche, in denen das Innengerät warme und kalte Luft ungehindert abgeben kann. Dem Anwender die Verwendung einer Umwälzpumpe vorschlagen, wenn die Deckenhöhe mehr als 3 m beträgt, damit sich warme Luft nicht an der Decke ansammelt kann.
 - Falls das Panel mit dem Bewegungssensor ausgestattet ist, darf die Installationshöhe nicht mehr als 4 m betragen. Andernfalls könnte die Empfindlichkeit des Bewegungssensors herabgesetzt werden, wodurch keine Erkennung mehr möglich ist.
 - Bereiche, in denen ausreichend Platz für Installation und Wartung ist.
 - Bereiche, in denen Kondensat einwandfrei ablaufen kann. Bereiche, in denen die Kondensatleitung mit einem Gefälle verlegt werden kann.
 - Bereiche, in denen der Luftstrom am Rückluftgitter und an der Zuluftöffnung nicht blockiert wird.
 - Bereiche, in denen durch das Klimagerät nicht unbeabsichtigt Feueralarm ausgelöst wird.
 - Bereiche, in denen kein Zutuftkurzschluss auftritt.
 - Bereiche, die nicht durch Zugluft beeinträchtigt werden.
 - Bereiche ohne direkte Sonneneinstrahlung.
 - Bereiche, in denen der Taupunkt unter ca. 28 °C liegt und die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 80 % beträgt. Dieses Innengerät wurde bei hoher Luftfeuchtigkeit gemäß JIS (Japan Industrial Standard) getestet, und es hat sich bestätigt, dass keine Probleme auftreten. Es besteht jedoch ein gewisses Risiko, dass Kondensat abtropft, wenn das Klimagerät unter ungünstigeren als den oben genannten Bedingungen betrieben wird. Wenn es möglich ist, das Gerät unter solchen Bedingungen zu betreiben, eine zusätzliche Dämmung von 10 bis 20 mm Dicke auf der gesamten Oberfläche des Innengeräts, der Kältemittelleitung und der Kondensatleitung anbringen.
 - Bereiche, in denen Fernseh- und Rundfunkgeräte einen Abstand von mehr als 1 m zum Gerät aufweisen. (Andernfalls kann es zu Bildstörungen und Rauschen kommen.)
 - Bereiche, in denen keine Gegenstände aufbewahrt werden, die durch Feuchtigkeit beschädigt werden können, wie etwa Lebensmittel, Geschirr, Server oder medizinische Geräte unterhalb des Geräts.
 - Bereiche, die nicht durch die Abwärme von Kochgeschirren beeinträchtigt werden.
 - Bereiche, die nicht direkt Ölnebel, Pulver und/oder Dampf ausgesetzt sind, wie etwa im Falle einer über dem Gerät befindlichen Fritteuse
 - Bereiche, in denen Beleuchtungskörper, wie etwa Leuchtstoffröhren oder Glühlampen, den Betrieb nicht beeinträchtigen. (Die Strahlung von einem Beleuchtungskörper kann den Infrarot-Empfänger der Fernbedienung beeinträchtigen, sodass das Klimagerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.)


- Kontrollieren, ob der für die Klimaanlage vorgesehene Installationsort das Gerätegewicht trägt. Wenn er für das Gerätegewicht nicht geeignet ist, die Struktur mit Brettern und Trägern verstärken, die dem Gewicht standhalten. Wenn die Struktur keine ausreichende Festigkeit aufweist, kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen.

- Wenn 2 Geräte mit Infrarot-Fernbedienung betrieben werden, einen Abstand von mehr als 6 m zwischen den Geräten belassen, um Funktionsstörungen aufgrund einer Kreuzung der Kommunikationswege zu vermeiden.

- Wenn mehrere Innengeräte zusammen installiert werden, zwischen den Geräten einen Abstand von über 4 m belassen.

Raum für Installation und Wartung

- Wenn es nicht möglich ist, einen ausreichenden Abstand zwischen Innengerät und Wand oder zwischen mehreren Innengeräten zu belassen, die Zuluftöffnung schließen, wo kein Abstand eingehalten werden kann, und sicherstellen, dass kein Luftstromkurzschluss auftritt.
- Das Innengerät in einer Höhe von mehr als 2,5 m über dem Boden installieren

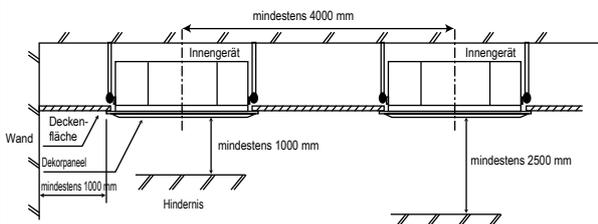

Ausblasschema einstellen


- Passend zur Raumgröße und -form die angemessene Anzahl von Ausblasöffnungen wählen. Es stehen 4-Wege, 3-Wege oder 2-Wege zur Verfügung. (1-Weg ist nicht verfügbar.)
- Ggf. die Anzahl der Ausblasöffnungen ändern, Abdeckmaterial bereithalten. (Als Zubehör erhältlich.)
- Den Benutzer anweisen, bei einer 2-Wege- oder 3-Wege-Lösung keine niedrige Lüfterdrehzahl zu verwenden.
- Die 2-Wege-Lösung nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur und Feuchtigkeit verwenden. (Andernfalls können Kondensation und Undichtigkeiten auftreten.)
- Eine Einstellung der Luftstromrichtung ist von Öffnung zu Öffnung unabhängig möglich. Siehe das Benutzerhandbuch für Details.

3 Vorbereitung der Installation


- Bei längeren Befestigungsschrauben eine erdbensichere Verstärkung installieren.
 - Bei Rasterdecken
 - Wenn die Länge der Befestigungsschraube über 500 mm oder der Abstand zwischen Decke und Dach über 700 mm beträgt, eine erdbensichere Verstärkung an der Schraube installieren.
 - Wenn das Gerät unmittelbar an der Betonplatte aufgehängt und an einer Deckenebene mit ausreichender Festigkeit installiert wird. Wenn die Länge der Befestigungsschraube über 1000 mm beträgt, eine erdbensichere Verstärkung an der Schraube installieren.
- Vier (4) Sätze aus Befestigungsschraube, Mutter und Federscheibe (M10 oder M8) vor Ort vorbereiten.

Deckenöffnung, Abstand Befestigungsschrauben, Leitungsposition

Symbol	Bedeutung
A	Sauggasleitung
B	Flüssigkeitsleitung
C	Kondensatleitung
D	Stromversorgungsanschluss
Dz	Signalkabelanschluss für Fernbedienung
F	Befestigungsschrauben
G	Außenluftöffnung für Kanal
H	Luftauslassöffnung für Kanal
J	Inspektionsöffnung






* Im Falle einer anderen Decke als einer Systemdecke an der Schaltkasten-seite eine Inspektionsöffnung vorsehen.

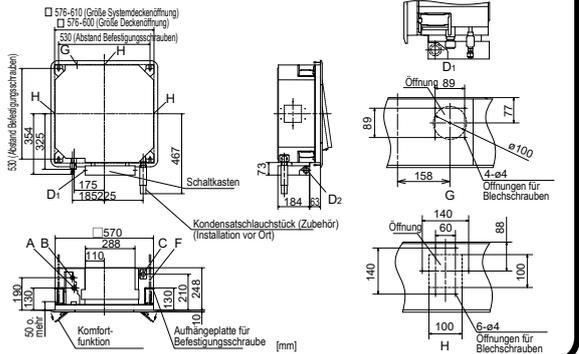

4 Installation des Innengeräts

Arbeitsverfahren


- Dieses Gerät ist für die Installation an einer Systemdecke vorgesehen. Ggf. vor der Installation des Geräts die T-Profile vorübergehend entfernen. Wenn das Gerät an einer anderen Decke als einer Systemdecke installiert wird, an der Schaltkasten-seite eine Inspektionsöffnung vorsehen.
- Die Position der Befestigungsschrauben (530 mm x 530 mm) bestimmen.
- 4 Befestigungsschrauben verwenden und so befestigen, dass jede Schraube einer Zugbelastung von 500 N standhalten kann.
- Für den Abstand der Befestigungsschrauben etwa 50 mm bis zur Decke vorsehen.
- Die unteren Muttern der Befestigungsschrauben (4 Positionen) provisorisch in einem Abstand von etwa 130 mm zur Decke positionieren.
- Die oberen Muttern der Befestigungsschrauben (4 Positionen) provisorisch so positionieren, dass sie einen ausreichenden Abstand zu den unteren Muttern haben und bei der Aufhängung des Innengeräts und der Höhenjustierung nicht im Weg sind.
- Die oberen Muttern der Befestigungsschrauben und die oberen Unterlegscheiben (4 Pos.) so positionieren, dass sie einen ausreichenden Abstand zu den unteren Muttern haben. Dann provisorischen Befestigungskarten der Unterlegscheiben (*) auf die Befestigungsschrauben drücken und einsetzen. Darauf achten, dass die oberen Unterlegscheiben nicht abrutschen.
- Das Innengerät aufhängen.
- Nach dem Aufhängen des Innengeräts die Lehre (*) als Luftauslass des Innengeräts befestigen und die Höhe der Innengeräteaufhängung justieren. Die oberen Muttern lösen (4 Pos.) und mit den unteren Muttern (4 Positionen) die Aufhängungshöhe justieren. Überprüfen, dass zwischen den unteren Muttern und den Unterlegscheiben der Aufhängungsplatte des Innengeräts (4 Positionen) kein Spiel ist.
- Die provisorischen Befestigungskarten der Unterlegscheiben (an allen 4 Positionen) entfernen.
- Sicherstellen, dass das Innengerät waagrecht installiert ist. Mit einer Wasserwaage oder mit Wasser gefüllten transparenten Schlauch kontrollieren, dass das Innengerät waagrecht ausgerichtet ist. Die Höhendifferenz muss an beiden Seiten des Innengeräts innerhalb von 3 mm liegen.
- Die oberen Muttern der Befestigungsschrauben (4 Stellen) festziehen.

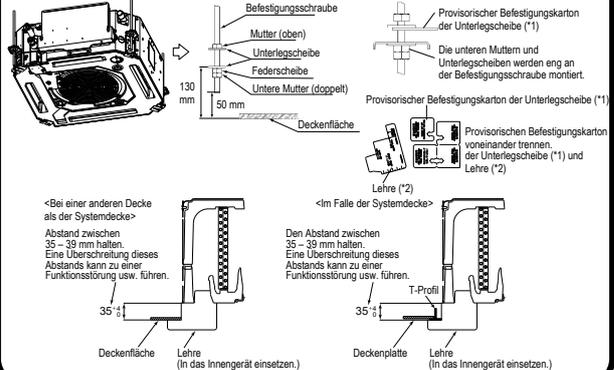

4 Installation des Innengeräts (Fortsetzung)

Schutz des Innengeräts

- Wenn das Panel nicht sofort installiert werden kann oder wenn nach der Installation des Innengeräts die Deckenplatte befestigt wird, ist das Innengerät durch den oberen Karton zu schützen.

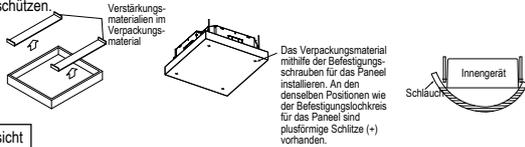

Vorsicht

- Die Höhe nicht durch Verstellen der oberen Muttern justieren. Andernfalls wird ein übermäßiger Zug auf das Innengerät ausgeübt, und es verzieht sich, sodass sich das Panel nicht mehr montieren lässt und Störgeräusche des Lüfters entstehen.
- Sicherstellen, dass das Innengerät waagrecht installiert ist, und den angemessenen Abstand zwischen der Unterseite des Geräts und der Deckenebene einstellen. Eine fehlerhafte Installation kann zu Luftaustritt, Kondensation, Wasseraustritt und Geräuschbildung führen.
- Sicherstellen, dass kein Spalt zwischen Panel und Deckenfläche sowie zwischen Panel und Innengerät vorhanden ist. Jeder Spalt kann dazu führen, dass Luft und/oder Wasser austritt oder sich Kondensat bildet.

5 Kältemittelleitung

Vorsicht

- Als Kältemittelleitungen unbedingt neue Leitungen verwenden. Die mit dem Produkt gelieferte Bördelmutter oder eine mit JIS B 8607, Klasse 2 kompatible Mutter verwenden. Erläuterungen zur Wiederverwendung bestehender Leitungen sowie zur Reinigungsmethode finden sich im Handbuch zum Außengerät, im Katalog oder in den technischen Daten.
- 1) Bei Wiederverwendung: Keine alte Bördelmutter, sondern die mitgelieferte Bördelmutter oder eine Mutter gemäß JIS B 8607, Klasse 2 verwenden.
- 2) Bei Wiederverwendung: Das Ende der teilweise ersetzten Leitung für R32 oder R410A bördeln.

Leitungsdurchmesser φ mm	Min. Wanddicke der Leitung mm	Hervorstehendes Bördelmaß, mm		Bördelverbindung AD D mm	Anziehdrehmoment Bördelmutter Nm
		Starr (Kupplung)	Konventionelles Werkzeug		
6,35	0,8			8,9 - 9,1	14 - 18
9,52	0,8			12,8 - 13,2	34 - 42
12,7	0,8	0 - 0,5	0,7 - 1,3	16,2 - 16,6	49 - 61
15,88	1			19,3 - 19,7	68 - 82
19,05	1,2			23,6 - 24,0	100 - 120

- Nahtlose phosphorfreie Kupferleitung (C1220T, gemäß JIS H 3300) für die Installation der Kältemittelleitung verwenden. Außerdem sicherstellen, dass an der Innen- oder Außenseite der Leitung keine Beschädigungen vorliegen und dass keine schädlichen Substanzen, wie etwa Schwefel, Rost, Staub oder Verunreinigungen, an den Leitungen haften.
- Keinesfalls ein anderes Kältemittel als das angegebene verwenden. Die Verwendung eines anderen Kältemittels kann zu einer Qualitätsminderung des darin enthaltenen Kältemittels führen. Außerdem kann Luft in den Kältekreislauf gelangen und einen Überdruck bewirken, der schließlich zum Bersten der Leitung usw. führt.
- Die Kupferleitungen innen aufbewahren und beide Enden verschließen, bis sie hartgelötet werden, um zu verhindern, dass Staub, Schmutz oder Wasser in die Leitungen gelangt. Andernfalls nimmt die Qualität des Kältemittels ab und kann einen Verdichterausfall usw. herbeiführen.
- Spezialwerkzeuge für Kältemittel R32 oder R410A verwenden.


Arbeitsverfahren

- Die Bördelmutter und die Blindflansche von der Leitung des Innengeräts entfernen.
 - ※ Beim Lösen der Bördelmutter die Mutter an der Leitungsseite unbedingt mit einem Maulschlüssel festhalten und die andere Mutter mit einem weiteren Maulschlüssel losdrehen, um eine abrupte Spannung auf der Kupferleitung zu vermeiden. Die Muttern dann entfernen. (Dabei kann Gas austreten. Das ist normal.)
 - Achtung: Die Bördelmutter kann herauspringen. (Das Innengerät steht unter Umständen unter Druck.)
- Eine Bördelverbindung an der Flüssigkeitsleitung und Sauggasleitung herstellen und die Kältemittelleitungen am Innengerät anschließen.
 - ※ Der Biegeradius der Leitung muss 4D oder größer sein. Wenn eine Leitung gebogen wurde, die Biegung nicht wiederholt anpassen. Eine Leitung darf nicht verdreht oder auf 2/3D oder weniger zusammengedrückt werden.
 - ※ Eine Bördelverbindung wie folgt herstellen:
 - Beim Lösen der Bördelmutter die Mutter an der Leitungsseite unbedingt mit einem Maulschlüssel festhalten und die andere Mutter mit einem weiteren Maulschlüssel losdrehen, um eine abrupte Spannung auf der Kupferleitung zu vermeiden. Die Muttern dann entfernen.
 - Beim Festziehen der Bördelmutter die Kältemittelleitung an der Mitte der Bördelmutter ausrichten. Die Mutter mit der Hand um 3 bis 4 Umdrehungen anziehen und dann mit dem Maulschlüssel mit dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment festziehen. Beim Festziehen der Mutter die Leitung am Innengerät mit einem Maulschlüssel gut festhalten, um übermäßigen Zug auf die Kupferleitung zu vermeiden.
- Eine Gasdichtheitsprüfung durchführen und dann die Bördelverbindung am Innengerät mit dem mitgelieferten Dämmungsmaterial abdecken. Beide Enden mit den mitgelieferten Bändern befestigen.
 - Sauggasleitungen und Flüssigkeitsleitungen unbedingt vollständig dämmen.
 - ※ Eine unvollständige Dämmung kann zu Kondensatbildung oder Abtropfen von Wasser führen.
 - An den Leitungen an der Sauggasseite eine hitzebeständige (min. 120°C) Wärmedämmung anbringen.
 - Bei Verwendung in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit die Dämmung der Kältemittelleitungen verstärken. Wenn die Dämmung nicht verstärkt wird, kann sich an der Oberfläche des Dämmungsmaterials Kondensat bilden oder Wasser abtropfen.
- Kältemittel wird in das Innengerät gefüllt. Hinweise zur zusätzlichen Kältemittelzuführung für Innengerät und Leitung finden sich in der Installationsanleitung für das Außengerät.

5 Kältemittelleitung (Fortsetzung)

Vorsicht:

Auf die Gewinde der Verbindungsstücke oder auf die Außenfläche der Bördelverbindung kein Kältemaschinenöl aufbringen. Selbst bei identischem Anziehdrehmoment würde das Öl voraussichtlich die Gleit- und Reibungskräfte an den Gewinden reduzieren und gleichzeitig die Axialkraft der Komponenten erhöhen, sodass die Bördelverbindung durch Spannungskorrosion brechen könnte. Kältemaschinenöl darf nur auf die Innenflächen der Bördelverbindung aufgetragen werden.

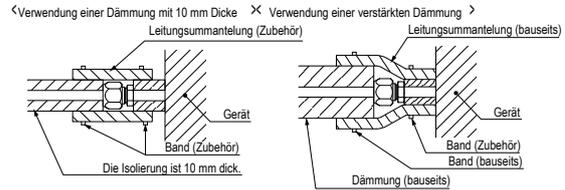

6 Kondensatleitung

Vorsicht


- Die Kondensatleitung gemäß der Installationsanleitung installieren, damit das Kondensat einwandfrei abläuft. Eine unzureichende Kondensatleitung kann zu Wassereintritt in Innenräume und Beschädigung von Haushaltsgegenständen usw. führen.
- Die Kondensatleitung nicht unmittelbar in einen Abfluss führen, wo toxische Gase, wie etwa Schwefel, und andere schädliche oder entflammbare Gase entstehen können. Andernfalls strömt toxisches Gas in den Raum und kann die Gesundheit und Sicherheit des Anwenders ernsthaft gefährden (Vergiftung oder Sauerstoffmangel). Außerdem können Korrosion des Wärmetauschers und unangenehme Gerüche auftreten.
- Die Leitung fest verbinden, um Wasseraustritt aus dem Verbindungsstück zu vermeiden.
- Die Leitung ordnungsgemäß isolieren, um Kondensatbildung zu verhindern.
- Nach der Installation kontrollieren, ob das Wasser einwandfrei aus dem Kondensat auslass am Innengerät und dem Ende der Kondensatleitung abläuft.
- Die Leitung mit einem Gefälle von über 1/100 verlegen und keine Stufen und/oder Entlüftungsöffnungen in die Leitungsführung einbeziehen. Außerdem keine Entlüftung in die Kondensatleitung einbeziehen. Während der Inbetriebnahme kontrollieren, ob das Wasser einwandfrei aus der Leitung abläuft. Ausreichend Platz für Inspektion und Wartung reservieren.

Arbeitsverfahren

- Sicherstellen, dass der Kondensatschlauch (das Ende aus Weich-PVC) in das Ende des Stufenteils des Kondensatanschlusses geführt ist. Die Schlauchschelle so befestigen, dass sich die Schraube an der Außenseite des Innengeräts befindet und die Schraube vertikal sitzt.
 - An diesem Ende keinen Klebstoff auftragen.
 - Die Schlauchschelle so ausrichten, dass sie die Dämmung des Kondensatschlauchs berührt, und dann die Schraube festziehen.
 - Die Schraube mehrere Male drehen, bis sie sicher festgezogen ist, jedoch nicht überdrehen.
- Ein Verbindungsstück für den Anschluss der Ø25-Leitung vorbereiten und mit dem Kondensatschlauch (dem Ende aus Hart-PVC) verkleben und verbinden. Dann mit der Ø25-Leitung (bauseits) verkleben und verbinden.
 - ※ Für die Kondensatleitung eine handelsübliche Ø25-Leitung aus Hart-PVC verwenden.
 - Darauf achten, dass kein Klebstoff in den mitgelieferten Kondensatanschluss gelangt. Andernfalls kann der flexible Teil brechen, wenn der Klebstoff trocken und starr wird.
 - Der biegsame Kondensatschlauch soll eine kleine Ungenauigkeit bei der Montage des Geräts oder der Kondensatleitungen ausgleichen. Absichtliches Knicken oder Dehnen kann dazu führen, dass der biegsame Schlauch bricht und undicht wird.
 - Für die Kondensatleitung Ø25 (AD 32) verwenden. Bei Verwendung von PVC25 (AD 25) das erweiterte Verbindungsstück mit Klebstoff am Kondensatschlauch anbringen. (nur Multisplit)
- Die Leitung mit einem Gefälle von über 1/100 verlegen und keine Stufen und/oder Entlüftungsöffnungen in die Leitungsführung einbeziehen.
 - Darauf achten, dass die Leitung an der Innengeräte-seite nicht unter Spannung steht, und die Kondensatleitung beim Anschließen möglichst nahe am Gerät abstützen und fixieren.
 - Keine Entlüftung einbeziehen.


⑥ Kondensatleitung (Fortsetzung)

- Wenn eine Kondensatleitung für mehrere Geräte verwendet wird, die Hauptleitung 100 mm unterhalb des Kondensatanschlusses am Gerät verlegen. Außerdem mindestens Ø30 für die Kondensatleitung verwenden. Gefälle über 1/100
- 6. Die Kondensatleitung isolieren.
 - Den Kondensatanschluss und die Leitung aus Hart-PVC innen unbedingt isolieren. Andernfalls kann sich Kondensat bilden und Wasser austreten.
 - ※ Nach Durchführung des Kondensatstests den Kondensatanschluss mit der Leitungsummantelung (klein) abdecken. Dann die Leitungsummantelung (klein), die Schellen und einen Teil des Kondensatschlauchs mit der Leitungsummantelung (groß) abdecken. Die Ummantelung mit Bändern befestigen und umwickeln und Fugen am Verbindungsstück beseitigen.



Höher gelegte Kondensatleitung


- Die Position des Kondensatleitungsauslasses kann maximal 850 mm oberhalb der Decke liegen. Winkelstücke für die Installation verwenden, um Hindernisse innerhalb der Decke zu umgehen. Wenn die Länge der horizontalen Kondensatleitung vor der vertikalen Kondensatleitung zu groß ist, nimmt der Wasserrückfluss beim Gerätestop zu, und Wasser kann aus der Kondensatwanne überlaufen und auf das Innengerät tropfen. Um ein Überlaufen zu verhindern, müssen die Länge der horizontalen Leitung und der Leitungsversatz innerhalb der in der folgenden Abbildung angegebenen Grenzen liegen.



Kondensatstest

- Nach der Installation der Kondensatleitung sicherstellen, dass das Kondensatsystem ordnungsgemäß funktioniert und dass kein Wasser aus dem Verbindungsstück und der Kondensatleitung austritt. Kontrollieren, ob das Motorgeräusch der Kondensatpumpe normal ist.
- Beim Installieren einen Kondensatstest durchführen, auch in der Heizperiode.
- Bei Neubauten diesen Test unbedingt vollständig durchführen, bevor die Decke geschlossen wird.

1. Etwa 1000 cm³ Testwasser in die Kondensatwanne des Innengeräts geben. Sorgfältig vorgehen und darauf achten, dass keine elektrischen Komponenten, wie etwa die Kondensatpumpe, oder andere Teile beim Einfüllen des Wassers nass werden. Testwasser mit einer Einspeisepumpe oder einem ähnlichen Gerät durch den Leitungsschlauch oder über die Kältemittelleitung einfüllen.
 - Ablassen von Wasser aus dem Luftauslass
 - Ablassen von Wasser aus dem Leitungsdeckel
 - (1) Schrauben an 2 Stellen entfernen.
 - (2) Klauen lösen und Deckel abnehmen.
2. Während des Tests sicherstellen, dass das Wasser vollständig abläuft und dass aus den Verbindungsstellen der Kondensatleitung kein Wasser austritt. Mit einem Test überprüfen, dass das Wasser einwandfrei abläuft. Dabei auf die Betriebsgeräusche des Kondensatpumpenmotors achten. Am Kondensatanschluss (transparent) kann kontrolliert werden, ob das Wasser einwandfrei abläuft.
3. Den Gummistopfen am Innengerät entfernen, sodass das übrige Wasser nach dem Test aus der Kondensatwanne abläuft. Nachdem das gesamte Wasser abgelaufen ist, den Gummistopfen wieder ordnungsgemäß einsetzen. Die Installationsarbeiten an der Kondensatleitung müssen an der gesamten Kondensatleitung bis zum Innengerät erfolgen. Wenn der Leitungsdeckel abgenommen wurde, um Wasser einzufüllen, diesen wieder einsetzen.

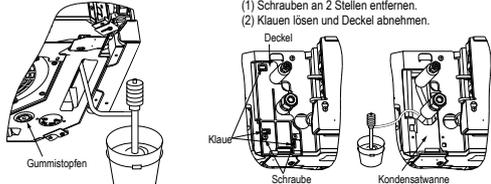


Kondensatpumpenbetrieb

- Elektroarbeiten abgeschlossen
- Die Kondensatpumpe kann mit der Kabel-Fernbedienung bedient werden. Das Bedienungsverfahren ist unter „Kondensatpumpenbetrieb“ im Installationshandbuch für die Verkabelung beschrieben.
- Elektroarbeiten noch nicht abgeschlossen
- Die Kondensatpumpe läuft ununterbrochen, wenn der DIP-Schalter „SW7-1“ an der Innengeräteplatte auf ON gestellt, der Anschluss CnB gelöst und dann die Stromversorgung (230 V AC am Klemmenblock ①) und ② eingeschaltet wird. Nach dem Test unbedingt „SW7-1“ auf OFF stellen und den Anschluss CnB wieder verbinden.

⑦ Kabelaustrittspositionen und Kabelanschlüsse

- Die Elektroinstallation muss gemäß dem Installationshandbuch von einem Fachbetrieb für Elektroinstallationen durchgeführt werden, der von einem Energieversorgungsunternehmen des jeweiligen Landes zugelassen wurde. Außerdem sind bei der Installation die technischen Normen und sonstigen Vorschriften zu beachten, die für solche Arbeiten in dem jeweiligen Land gelten. Unbedingt einen separaten Schaltkreis verwenden.
 - Das angegebene Kabel verwenden, die Leiter sicher an der Klemme befestigen und das Kabel gut befestigen, damit kein übermäßiger Zug auf die Klemme ausgeübt wird.
 - Netzleitung und Signalleitung nicht zusammen verlegen. Andernfalls können Kommunikations- und Funktionsstörungen auftreten.
 - Unbedingt eine Erdung Typ D installieren.
 - Einzelheiten zur elektrischen Verkabelung finden sich in der beigefügten Anleitung für die elektrische Verkabelung.
1. Die Schrauben (2 Stück) am Schaltkasten des Geräts lösen.
 2. Den Deckel des Schaltkastens entfernen. Hierzu den Deckel in die in der Abbildung gezeigte Pfeilrichtung schieben.
 3. Das Kabel in den Schaltkasten einführen und sicher am Klemmenblock anschließen.
 4. Das Kabel wie unten gezeigt mit Kabelbindern befestigen.
 5. Den Deckel des Schaltkastens anbringen (darauf achten, dass keine Kabel gequetscht werden) und mit 2 Schrauben befestigen.

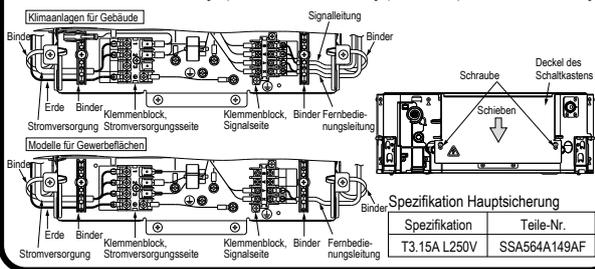

⑧ Installation des Panels

- Nach Abschluss der Elektroarbeiten das Panel am Innengerät anbringen.
- In der beigefügten Anleitung finden sich Einzelheiten zur Installation des Panels.


⑨ Checkliste nach der Installation

Kontrollpunkte	Mögliche Störung	Kontrolle
Sind Innen- und Außengeräte sicher befestigt?	Herabfallen, Vibrationen, Geräusche	
Dichtigkeittest durchgeführt?	Unzureichende Kapazität	
Isolierungsarbeiten ordnungsgemäß durchgeführt?	Wasseraustritt	
Wasser ordnungsgemäß abgelassen?	Wasseraustritt	
Entspricht die Spannungsversorgung den Angaben auf dem Typenschild?	Durchbrennen der Platine, keine Funktion	
Falsche Kabelanschlüsse oder falsche Leitungsverbindungen?	Durchbrennen der Platine, keine Funktion	
Wurde der Erdleiter korrekt angeschlossen?	Stromschlag	
Entspricht der Kabelquerschnitt dem spezifizierten Querschnitt?	Durchbrennen der Platine, keine Funktion	
Blockiert ein Hindernis den Luftstrom am Lufteinlass und -auslass?	Unzureichende Kapazität	

⑩ Kondensatwanne auf Verunreinigung überprüfen und Kondensatpumpeneingang reinigen (Wartung)

Verfahren zur Überprüfung der Kondensatwanne auf Verunreinigungen

1. Das Panel gemäß der Installationsanleitung des Panels abbauen.
2. Über die Kondensatpumpe die Kondensatwanne und den Kondensatpumpeneingang auf Verunreinigungen überprüfen. Wenn die Kondensatwanne stark verunreinigt ist, die Kondensatwanne ausbauen und reinigen.

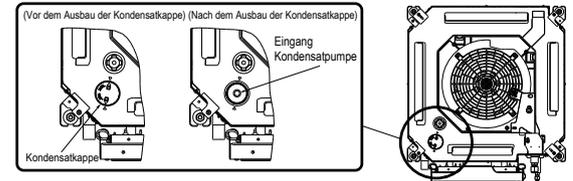


Reinigung des Kondensatpumpeneingangs

- Zur Reinigung des Eingangs der Kondensatpumpe und des Bereichs, der diesen umgibt, muss nur die Kondensatwanne entfernt werden. Die Kondensatwanne muss nicht ausgebaut werden.
 - Vor dem Ausbau der Kondensatwanne den Gummistopfen herausnehmen und das Wasser aus der Kondensatwanne ablassen.
1. Die Enden der Zange in die konkav geformten Vertiefungen (2 Positionen) der Kondensatwanne einführen und die Zange um etwa 1 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen. Daraufhin lässt sich die Kondensatwanne entfernen.
 2. Zum Reinigen des Kondensatpumpeneingangs ein Werkzeug aus Weichplastik verwenden. Bei Verwendung eines Metallwerkzeugs kann der Montagebereich der Kondensatwanne verkratzen, und in der Folge kann dort Wasser austreten.
 3. Vor dem Wiedereinbau der Kondensatwanne diese abspülen und jegliche Fremdkörper an der Innenseite der Kappe entfernen. Wenn die Kondensatwanne mit Fremdkörpern eingebaut wird, kann ein Wasseraustritt die Folge sein.
 4. Um die Kondensatwanne zu montieren, die Enden der Zange in die konkav geformten Vertiefungen der Kondensatwanne einführen und die Zange drehen. Die Kondensatwanne um etwa 1 Umdrehung im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Wenn die Kondensatwanne nicht um mindestens 1 Umdrehung gedreht wird, ist die Kappe nicht ordnungsgemäß eingebaut. Die Kondensatwanne wieder entfernen und ordnungsgemäß neu einbauen.
 5. Nach dem Festziehen der Kondensatwanne darauf achten, dass das Dreiecksymbol (r) auf der Kondensatwanne in der Nähe des Dreiecksymbols an der Kondensatwanne steht. Wenn die beiden Dreiecksymbole nicht ungefähr übereinander liegen, die Kondensatwanne weiter festziehen.
 6. Den Gummistopfen wieder fest einsetzen. Andernfalls kann es zu Kondensatbildung und/oder Wasseraustritt kommen.



Hinweise zum Ausbau der Kondensatwanne

- Vor dem Ausbau der Kondensatwanne das Wasser aus dieser ablassen. Den Gummistopfen entfernen und das Kondensatwasser ablassen.
- Die Kondensatwanne ist mit der provisorischen Installationsplatte montiert. Die 2 Befestigungsschrauben an der Kondensatwanne ausbauen und die 2 Schrauben der provisorischen Installationsplatte lösen. Die provisorische Installationsplatte aus der Kondensatwanne herausziehen. Daraufhin kann die Kondensatwanne ausgebaut werden.
- Beim erneuten Einbau der Kondensatwanne die provisorische Installationsplatte in die Kondensatwanne schieben und die Kondensatwanne provisorisch befestigen. Dann die 2 Befestigungsschrauben an der Kondensatwanne und die 2 Schrauben der provisorischen Installationsplatte festziehen. Außerdem den Gummistopfen wieder fest einsetzen.

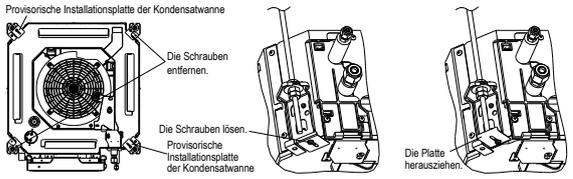


Diese Anleitung in Verbindung mit der Installationsanleitung zum Innengerät lesen.


***Sicherheitshinweis vor der Verwendung**

- 1. Bei der Installation des Innengeräts auf die Installationshöhe achten. Außerdem ist zu beachten, dass sich die Installationshöhe des Innengeräts von der des gegenwärtigen (alten) Geräts unterscheidet.

Installationshöhe von der Deckenfläche bis zum Innengerät
 - Altes Gerät: 30 mm ⇒ Dieses Gerät: 35 mm

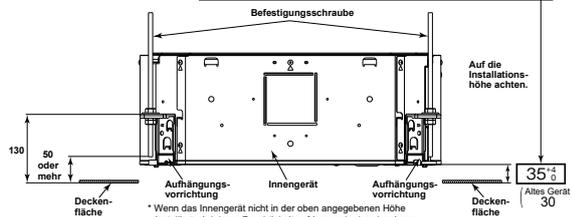

- 2. Nicht versuchen, Schwenklamelle und AirFlex-Mechanismus gewaltsam zu bewegen.

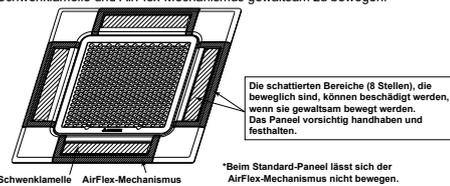

⚠️ WARNUNG

- Das Kabel sicher an der Klemme befestigen und darauf achten, dass kein übermäßiger Zug auf die Klemme ausgeübt wird. Eine gelöste Verbindung oder Befestigung kann zu übermäßiger Wärmeentwicklung oder Feuer führen.
- Die Stromversorgung vor Arbeiten an der elektrischen Verkabelung unbedingt ausschalten. Andernfalls kann es zu Stromschlag, Funktionsstörungen oder Beeinträchtigungen des Betriebs kommen.

Funktion

Das Luftzugschutzpaneel verfügt über den Mechanismus gegen Luftzug. Wenn das Luftzugschutzpaneel installiert und die Komfortfunktion zum Schutz vor Luftzug eingestellt ist, wird die Funktion ausgeführt, um den Luftzug zu verringern. (Details siehe **Panel-einstellung**)

- Standard-Panel: ohne Mechanismus gegen Luftzug
- Luftzugschutzpaneel: Mechanismus gegen Luftzug


1 Vor der Installation

- Die Installationsanleitung strikt beachten und das Panel ordnungsgemäß installieren.
- Folgende Komponenten prüfen.

○ Zubehör

Zubehör	Menge	Funktion
Belüftungsschraube	4 Stück	Für die Installation des Panels
Band	4 Stück	Zur Verhinderung eines Herabfallens des Eckpanels
Gitterhaken	1 Stück	Zur Verhinderung eines Herabfallens des Gitters
Schraube	4 Stück	Zur Befestigung des Eckpanels

Anmerkung: Das Zubehör befindet sich hinter dem abnehmbaren Eckdeckel.




2 Installationshöhe des Innengeräts überprüfen

- Diese Anleitung in Verbindung mit der Installationsanleitung zur Klimaanlage gründlich durchlesen.
- Mit der mit dem Innengerät gelieferten Lehre die Größe der Öffnung für das Innengerät prüfen.
- Kontrollieren, ob der Abstand zwischen Deckenebene und Innengerät korrekt ist. Zu diesem Zweck die Lehre in den Luftaustlassanschluss des Innengeräts führen. (Siehe folgende Zeichnung.)
- Die Installationshöhe bei Bedarf anpassen.
- Die Lehre vor Anbringung des Panels entfernen.

Vorsicht
 Bei einem Höhenunterschied zwischen der Installationsebene des Innengeräts und dem Panel, der über den Bemessungsgrenzwert hinausgeht, ist das Panel während der Installation eventuell übermäßigen Spannungen ausgesetzt, was zu einer Verformung und Beschädigung führen kann.


<Bei einer anderen Decke als der Systemdecke>

<Im Falle der Systemdecke>

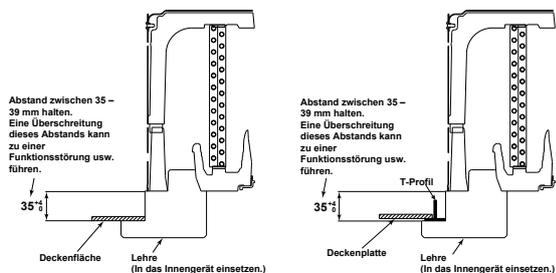


3 Einlassgitter ausbauen

- 1. Jeweils mit einem Finger hinter dem Stopper (2 Stellen) den Stopper in Pfeilrichtung ① drücken und das Gitter nach unten ziehen, um es zu öffnen.
- 2. Die Haken des geöffneten Einlassgitters vom Panel lösen.





4 Eckdeckel ausbauen

- Den Eckdeckel in die Pfeilrichtung ziehen und entfernen. (Gleiche Vorgehensweise für alle 4 Eckdeckel)

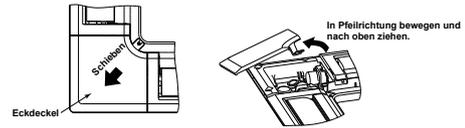

5 Vor der Installation des Panels <nur Luftzugschutzpaneel>


- ① Die Schrauben (2 Stück) am Deckel des Schaltkastens des Geräts lösen.
- ② Den Deckel des Schaltkastens in die in der Abbildung gezeigte Pfeilrichtung schieben und entfernen.
- ③ Die Schrauben an der Kabelabdeckung (2 Stellen) lösen.
- ④ Die Kabelabdeckung (2 Stellen) in die in der Abbildung gezeigte Pfeilrichtung schieben und entfernen.
- ⑤ Den Relaisstecker des am Panel befestigten Kabels des AirFlex-Motors abklemmen.
- ⑥ Das Kabel des AirFlex-Motors an CNJZ (20 P, grau) auf der Elektronik-Platine im Schaltkasten des Geräts anschließen.
- ⑦ Das Kabel des AirFlex-Motors wie in der Abbildung gezeigt einführen.
- ⑧ Die Kabelabdeckung (1 Stelle) anbringen (darauf achten, dass keine Kabel gequetscht werden) und mit einer Schraube befestigen.
- ⑨ Das Kabel des AirFlex-Motors wie in der Abbildung gezeigt mit einem Kabelbinder befestigen.
- ⑩ Den Deckel des Schaltkastens anbringen (darauf achten, dass keine Kabel gequetscht werden) und mit 2 Schrauben befestigen.

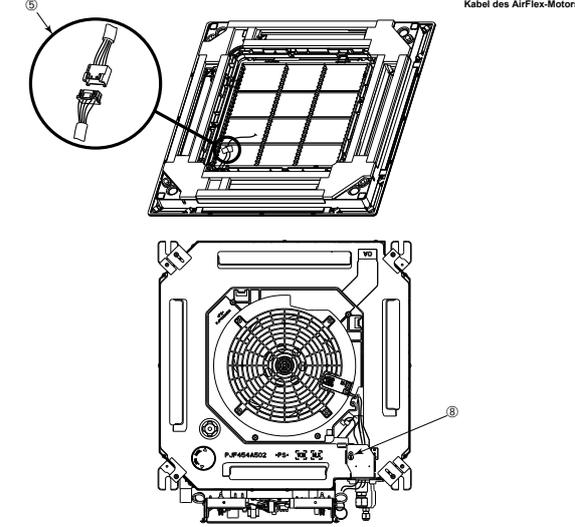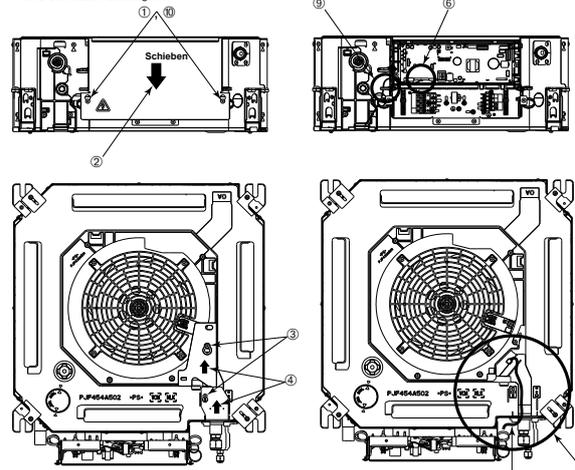

6 Ausrichtung bei der Installation des Panels

Bei der Installation des Panels die korrekte Ausrichtung beachten.

- Das Panel in der rechts dargestellten Richtung installieren.
- Die Markierung „PIPE SIDE“ (am Panel) mit den Kältemittelleitungen am Innengerät ausrichten.
- Die Markierung „DRAIN“ (am Panel) mit der Kondensatableitung am Innengerät ausrichten.




VORSICHT
Sofern die Ausrichtung des Panels nicht korrekt ist, tritt Luft aus, und das Kabel des Pendellamellenmotors lässt sich nicht anschließen.

Kondensatableitung, Schaltskasten, Kältemittelleitung, PIPE SIDE

7 Panel installieren

1. Provisorische Aufhängung
 - Den Haken (2 Positionen) am Panel zur provisorischen Befestigung anheben.
 - Das Panel am Haken am Innengerät einhängen.

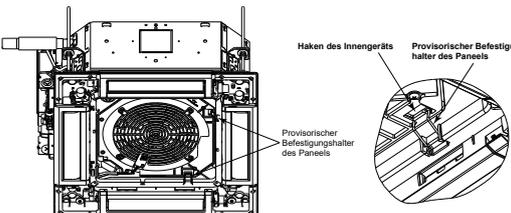

Haken des Innengeräts, Provisorischer Befestigungshalter des Panels, Provisorischer Befestigungshalter des Panels


2. Das Panel am Innengerät befestigen.
 - Das Panel am Innengerät mit den 4 mit dem Panel mitgelieferten Schrauben befestigen.

Vorsicht
Darauf achten, dass das Kabel des Bewegungssensors nicht gequetscht wird.

Vorsicht
Keinen Zug auf das Panel ausüben, wenn die Höhe des Innengeräts justiert wird, um eine unbeabsichtigte Verformung zu vermeiden. Andernfalls kann sich das Panel verformen oder das Einlassgitter schließen, nicht oder die Komponenten des Mechanismus gegen Luftzug verformen sich.

Vorsicht
Unzureichend angezogene Befestigungsschrauben können die folgenden Probleme verursachen. Daher die Schrauben unbedingt gut festziehen.

- Wenn nach dem Anziehen der Befestigungsschrauben ein Abstand zwischen Decke und Panel zurückbleibt, das Innengerät erneut waagrecht ausrichten.

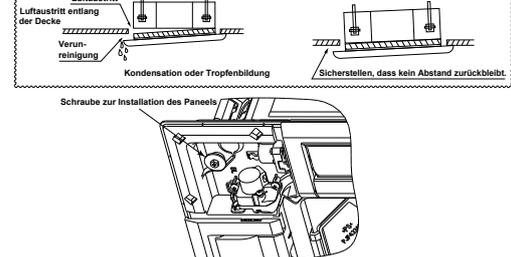


Luftausstritt entlang der Decke, Verurs. reinigung, Kondensation oder Tropfenbildung, Sicherstellen, dass kein Abstand zurückbleibt, Schraube zur Installation des Panels

8 Elektrische Verkabelung

Die Verkabelung hängt vom Typ des Panels ab. Die Verkabelung auswählen, die für den jeweiligen Paneltyp geeignet ist.

<Standard-Panel>

- 1 Den Steckverbinder des Kabels des Pendellamellenmotors (Kabelfarbe: rot, schwarz) auf der Panelseite mit dem Steckverbinder CnJ3 (20 P, weiß) des Kabels des Pendellamellenmotors (Kabelfarbe: rot, schwarz) auf der Geräteseite verbinden.

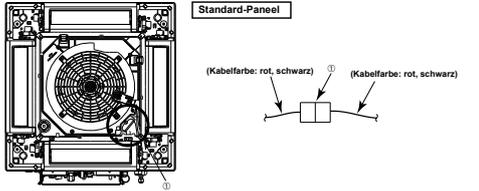


Standard-Panel, (Kabelfarbe: rot, schwarz), (Kabelfarbe: rot, schwarz)

<Luftzugschutzpanel>

- 1 Den Steckverbinder des Kabels des Pendellamellenmotors (Kabelfarbe: rot, schwarz) auf der Panelseite mit dem Steckverbinder CnJ3 (20 P, weiß) des Kabels des Pendellamellenmotors (Kabelfarbe: rot, schwarz) auf der Geräteseite verbinden.
- 2 Den Steckverbinder des Kabels des AirFlex-Motors (Kabelfarbe: blau, weiß) auf der Panelseite mit dem Steckverbinder CnJ4 (20 P, weiß) des Kabels des AirFlex-Motors (Kabelfarbe: blau, weiß) auf der Geräteseite verbinden.


Luftzugschutzpanel

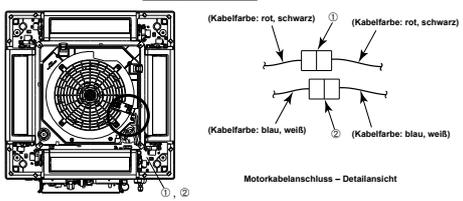

(Kabelfarbe: rot, schwarz), (Kabelfarbe: rot, schwarz), (Kabelfarbe: blau, weiß), (Kabelfarbe: blau, weiß)

Motorcabelfernanschluss – Detailsicht

Die Kabelabdeckung anbringen (darauf achten, dass keine Kabel gequetscht werden) und mit Schrauben befestigen

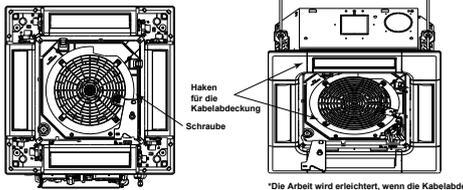


Haken für die Kabelabdeckung, Schraube

*Die Arbeit wird erleichtert, wenn die Kabelabdeckung an den Haken am Panel gehängt wird.

9 Eckdeckel installieren

1. Um ein plötzliches Herabfallen des Eckdeckels zu verhindern, das Band am Stift des Eckdeckels anbringen und nach oben führen.
2. Das Band des Eckdeckels am Stift des Panels anbringen.
3. Die Klauen des Eckdeckels an 3 Stellen einhaken und den Eckdeckel mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

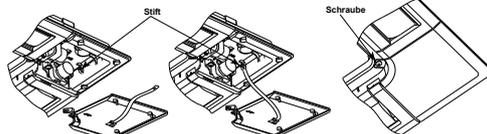


Stift, Schraube

10 Einlassgitter installieren

Panel und Einlassgitter müssen nicht in einer bestimmten Richtung installiert werden. (Die Scharniere des Einlassgitters können an jeder Seite eingehakt werden.) Das Einlassgitter in der umgekehrten Reihenfolge der unter **Einlassgitter ausbauen** beschriebenen Schritte installieren.


- 1 Den Haken des Einlassgitters am Panel befestigen.
- 2 Die Scharniere des Einlassgitters in die Aufnahmeöffnungen am Panel einsetzen. Dann das Einlassgitter schließen und gleichzeitig auf die Stopper (2 Stellen) drücken. Sicherstellen, dass beide Stopper ordnungsgemäß in das Panel eingeführt sind.

<1 Installation des Gitterhakens>

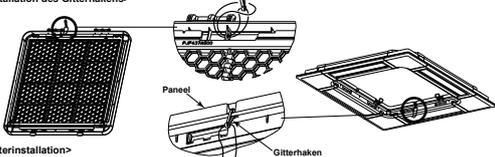

Panel, Gitterhaken

<2 Gitterinstallation>



Scharnierhaken

Vorsicht
Den Gitterhaken sicher am Panel anbringen.
Das Einlassgitter muss bei der Scharniersseite beginnend installiert werden.
Das Einlassgitter sicher befestigen, da es andernfalls herunterfallen könnte.
Wenn die Stopper verformt oder beschädigt wurden, diese unverzüglich instand setzen. Das Einlassgitter könnte herunterfallen, wenn die Stopper nicht ordnungsgemäß instand gesetzt werden.

11 Paneeleinstellung

<Einstellung des Pendelbereichs der Schwenklamelle (Einstellung Steuerung Einzellamelle)>

Der Pendelbereich der Schwenklamelle lässt sich über die Kabel-Fernbedienung verändern. Wenn die obere und untere Anschlagposition eingestellt ist, schwingt die Schwenklamelle innerhalb des eingestellten Bereichs. Es ist auch möglich, für jede Schwenklamelle einen individuellen Pendelbereich einzustellen.

<Luftzugschutz-Einstellung>

Die Komfortfunktion zum Schutz vor Luftzug wird nicht aktiviert, wenn das Luftzugschutzpanel montiert und die Kabel lediglich angeschlossen sind. Zur Inbetriebnahme der Komfortfunktion muss die Luftzugschutz-Einstellung mit der Infrarot- oder der Kabel-Fernbedienung aktiviert werden.

Anmerkung: Mit den folgenden oder älteren Modellen der Fernbedienung ist die Einstellung nicht möglich:
Kabel-Fernbedienung: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3
Infrarot-Fernbedienung: RCN-E1R

Wenn die Einstellungen in diesem Modus aktiviert werden, wird die Komfortfunktion zum Schutz vor Luftzug ausgeführt, wenn die Klimaanlage gestartet wird, und die Komponenten des Luftzugschutzmechanismus sind stets geöffnet, wenn die Klimaanlage in Betrieb ist.
Wenn die Klimaanlage abgeschaltet wird, werden sie geschlossen. Die Komfortfunktion zum Schutz vor Luftzug kann für jeden Luftauslass separat aktiviert oder deaktiviert werden.

Einzelheiten zur Einstellung finden sich im Benutzerhandbuch, das mit der Fernbedienung geliefert wird.


FRISCHLUFTEINLASS (Installationsposition) FÜR FDTC

Bei der Installation ggf. die Kanalöffnung (Ausschnitt) an den in der folgenden Abbildung gezeigten Positionen verwenden.

(1) Temperaturbedingungen für AU-Distanzstück


- Temperaturbedingungen für Mischluft aus Außen- und Innenraumluft innerhalb des Nutzungsbereichs der Ansauglufttemperatur für die Klimaanlage einstellen.
- Die Temperaturbedingungen für die Nutzung sind in Bezug auf den Außenluft-Einlass und die Innenraumluft um die Kanäle in der folgenden Tabelle aufgeführt.
- Wenn die Temperaturbedingungen in Bezug auf den Außenluft-Einlass nicht erfüllt sind: Die Außenluft vor dem Einlass behandeln.

Betriebsart	Temperaturbedingungen für die Nutzung	
	Außenluft-Einlass	Innenraumluft um die Kanäle
Heizbetrieb	5 °C TK oder mehr	18,5 °C FK oder weniger und 60 % r. F. oder weniger
Kühlbetrieb	29 °C TK oder weniger und 80 % r. F. oder weniger	20 °C TK oder mehr

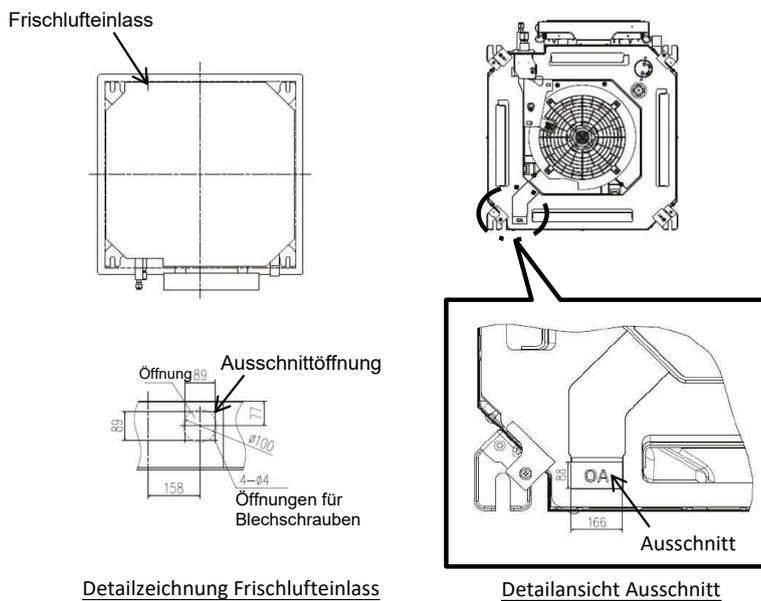



■ Kennlinie Frischluftzufuhrmenge und statischer Druck

FDTC25, 35VH1 und
FDTC50-60VH


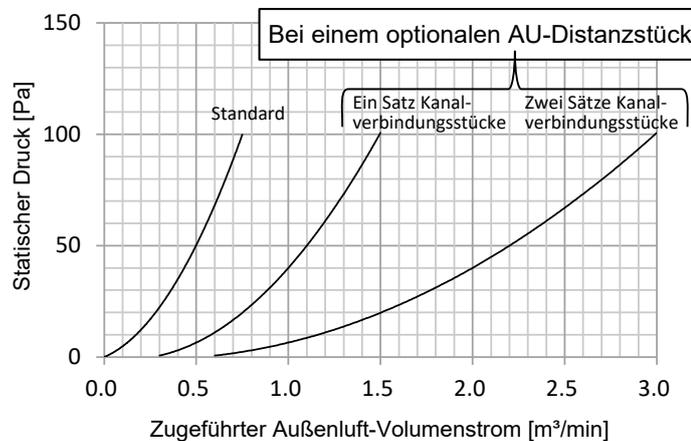


KENNLINIE LUFTVOLUMENSTROM IN GETEILTEM KANAL FÜR FDTC

Modelle FDTC25, 35VH1

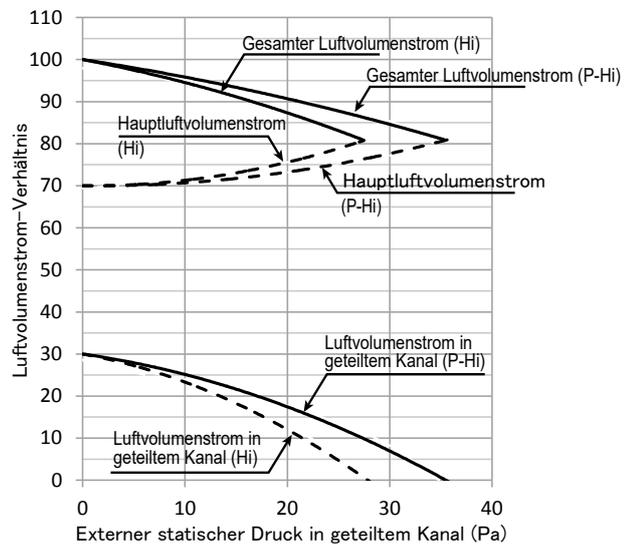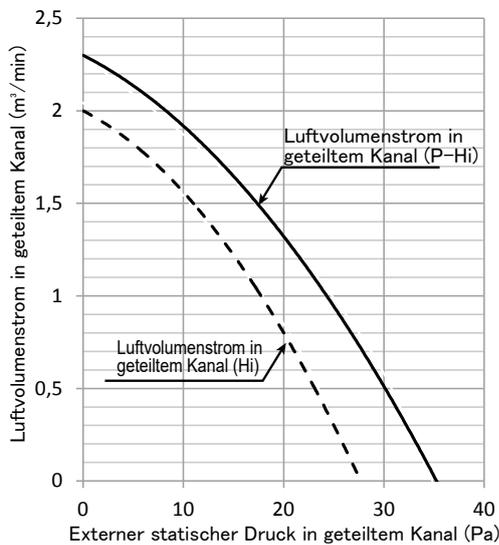

Modelle FDTC50, 60VH

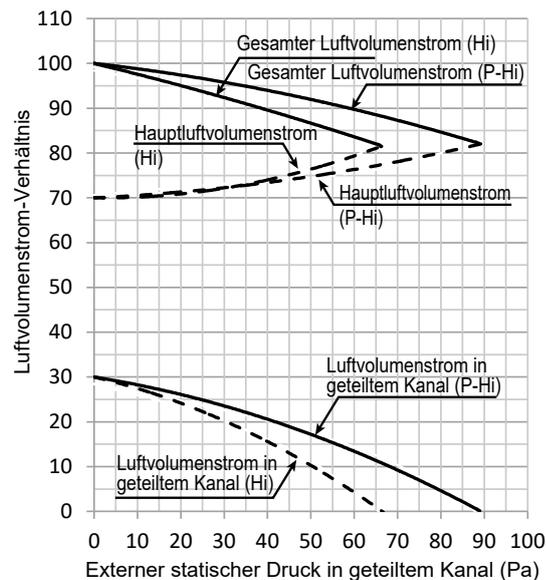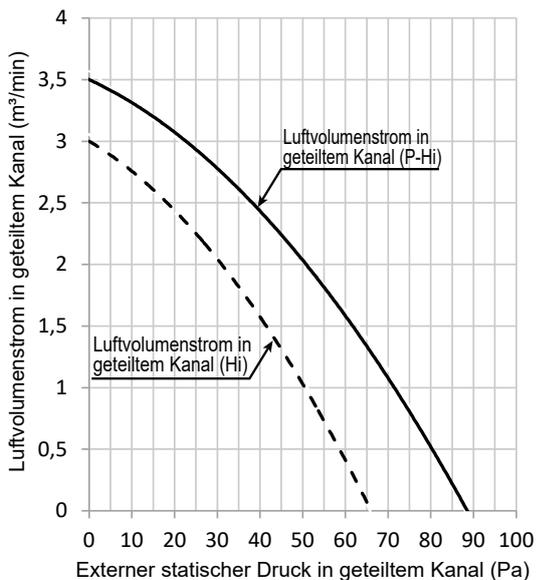

■ Anschlussmethode für geteilten Kanal

1. Eine der 4 Ausbrechöffnungen öffnen und einen geteilten Kanal anschließen.
Es kann jeweils nicht mehr als eine Öffnung verwendet werden.
2. Auf der Seite, an der der geteilte Kanal angeschlossen wurde, den Windschutz für die Ausblasöffnung anbringen.
3. Der mangelnde externe statische Druck aufgrund des Druckverlustes durch einen angeschlossenen geteilten Kanal und eine Ausblaseinheit wird durch einen Stützventilator ausgeglichen.

Beispiel: Wenn ein Luftvolumenstrom von 2,5 m³/min durch einen geteilten Kanal beim Modell FDTC60VH erforderlich ist (bei Anschluss eines Kanals \varnothing 125 x 5 m) :

- ① Kanalwiderstand: Druckverlust durch einen flexiblen Kanal = 35 Pa (7 Pa/m x 5 m)
 - ② Ausblaseinheit: Druckverlust durch eine Ausblaseinheit = 10 Pa
 - ③ Externer statischer Druck bei 2,5 m³/min = 17 Pa (siehe Tabelle oben)
- ⇒ Kompensationswert Stützventilator = ①+②-③ = 28 Pa

10.4 Kanalgeräte FDUM installieren

Dieses Gerät ist für mittleren statischen Druck ausgelegt. Deshalb sollte das Gerät nicht als Klimagerät für direkte Ausblasung verwendet werden.


Befolgen Sie die Anweisungen des Handbuchs.

Überprüfen Sie die Vollständigkeit folgender Punkte:

- Gerätetyp
- Spezifikation der Stromversorgung
- Leitungen, Kabel, Kleinteile
- Zubehörteile

Zubehörteile:

Aufhängung	Für Kältemittelleitung			Für Kondensatleitung			
	Rohrverkleidung (groß)	Rohrverkleidung (klein)	Band	Rohrverkleidung (groß)	Rohrverkleidung (klein)	Kondensatschlauch	Schlauchschele
Unterlegscheibe (M10)							
8	1	1	4	1	1	1	1
Zur Aufhängung des Geräts	Zur Wärmeisolierung der Saugleitung	Zur Wärmeisolierung der Flüssigkeitsleitung	Zur Befestigung der Rohrverkleidung	Zur Wärmeisolierung des Kondensatanschlusses		Zum Verbinden mit der Kondensatleitung	Zur Montage des Kondensatschlauchs




Die Zubehörteile befinden sich im Gerät auf der Saugseite

Abstände für Installation und Service

- Das Innengerät muss in einer Höhe von mindestens 2,5 m angebracht werden.
- Wählen Sie eines der beiden Installationsbeispiele zum Einhalten der Mindestabstände:


Installationsbeispiel 1 - Seitenansicht des Geräts

Einheit: mm

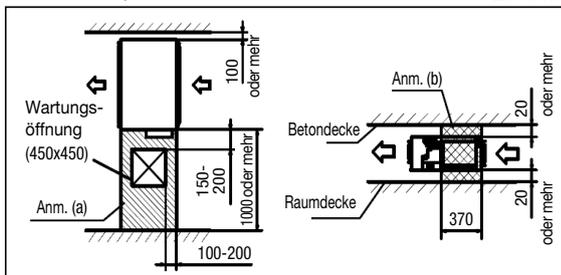

Installationsbeispiel 2 - Ansicht des Geräts von unten

Einheit: mm

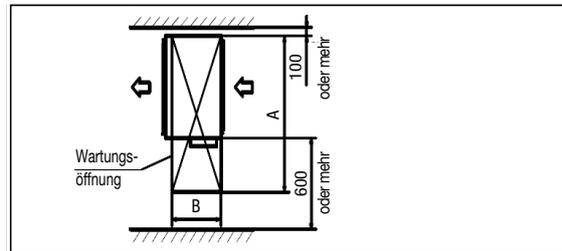

Größe der Wartungsöffnung

Einheit: mm

FDUM	50
A	1100
B	620

Anmerkungen:(a)

Es dürfen sich keine Hindernisse im Ausblasbereich des Ventilators befinden.

(b)

Kältemittelleitungen, Kondensatleitungen und Verkabelung müssen so installiert werden, dass sie nicht in den markierten Bereich ragen.

Sollten die Aufhängungsbolzen länger ausgeführt werden, muss eine Erdbebensicherheit sichergestellt sein.

Für Zwischendecke:


Wenn die Aufhängungsbolzen eine Länge von 500 mm überschreiten, oder der Spalt zwischen Decke und Dach 700 mm überschreitet, müssen die Bolzen zusätzlich mit einer Erdbebensicherungskette gesichert werden.

Wenn das Gerät direkt von der Rohbaudecke hängt und direkt an der ausreichend stabilen Zwischendecke installiert ist:

Überschreiten die Bolzen eine Länge von 1000 mm, muss zusätzlich eine Erdbebensicherungskette angebracht werden.

Halten Sie 4 Sets von Aufhängungsbolzen mit Mutter und Unterlegscheibe (M10) auf der Baustelle bereit.

Position der Aufhängungsbolzen:

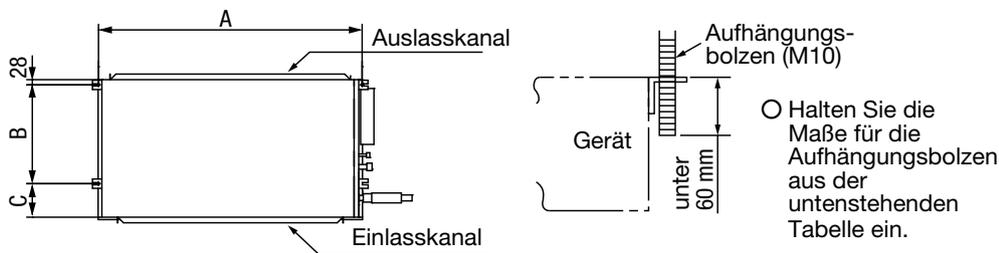


Einheit: mm

FDUM	50
A	786
B	472
C	135


Position der Verrohrung:

Kanalgeräte FDUM50VH

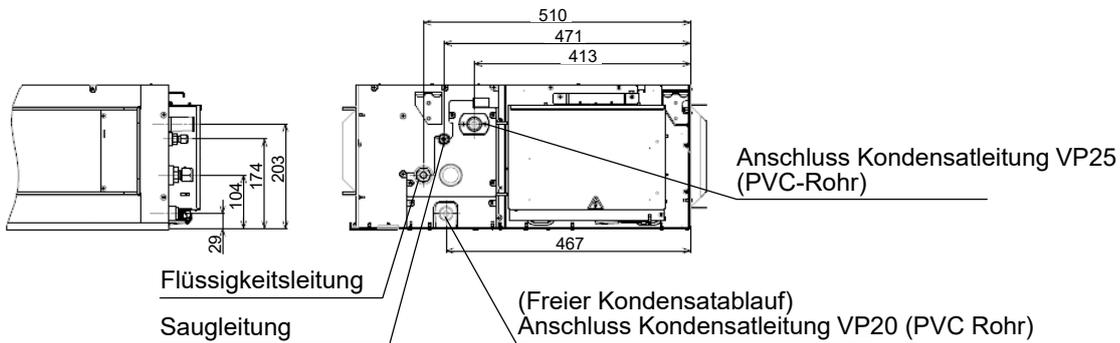

1. An der Auslassseite des Geräts ist eine gewellte Platte angebracht, um Geräusche zu verhindern. Entfernen Sie diese erst dann, wenn die Leitungen angeschlossen werden.
 - An der Einlassseite des Geräts kann ein Luftfilter angebracht sein. Dieser muss entfernt werden, wenn die Leitungen angeschlossen werden.
2. Ausblasanschluss
 - Verwenden Sie einen rechtwinkligen Kanal, um das Gerät zu verbinden.
Die Anschlussgröße entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle.



FDUM	50
A	682
B	172

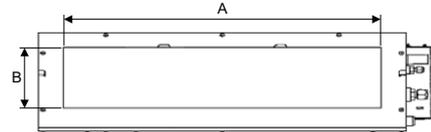


- Den Kanal so kurz wie möglich halten.
- Es wird empfohlen, einen schall- und wärmeisolierten Kanal zu verwenden, um Kondensation zu vermeiden.
- Verbinden Sie den Kanal erst mit dem Gerät und befestigen Sie ihn dann an der Decke.

Einlassanschluss

- Vor dem Verbinden des Kanals mit dem Einlassanschluss muss der Luftfilter (falls vorhanden) entfernt werden.
- Wenn der Einlassanschluss so angebracht wird, dass der Ansaugvorgang über die Unterseite ausgeführt wird, muss der Einlasskanalflansch mit der Bodenplatte getauscht werden.




- Entfernen Sie die Schrauben an der Bodenplatte und an der Kanalflansch an der Einlassseite.
 - Tauschen Sie die Bodenplatte mit dem Kanalflansch.
 - Befestigen Sie die Bodenplatte und den Kanalflansch.
 - Stellen Sie sicher, dass der Kanalflansch gut isoliert ist, um Kondensatbildung zu vermeiden.
3. Installieren Sie den Ausblaskanal so, dass die Luft im gesamten Raum zirkulieren kann.
 - Verbinden Sie den Ausblaskanal erst mit dem Gerät, bevor er an der Decke befestigt wird.
 - Isolieren Sie die Bereiche, wo der Kanal mit Band befestigt wurde, um Kondensatbildung zu vermeiden.

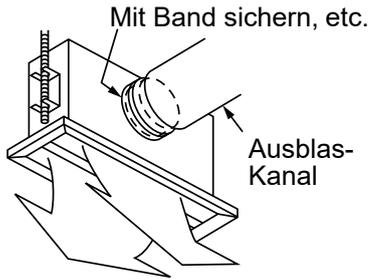


4. Stellen Sie sicher, dass eine Inspektionsöffnung in der Decke vorhanden ist.

- Dies ist unverzichtbar, um die Elektrik und den Motor zu warten sowie den Wärmetauscher zu reinigen.

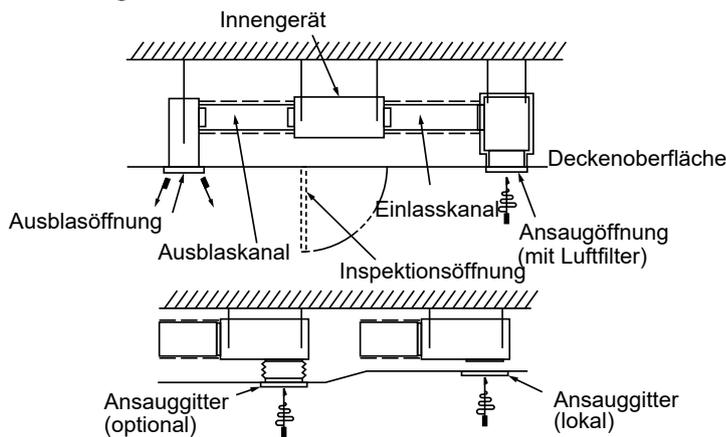

Wenn an der Rückluftseite kein Kanal angeschlossen ist, sondern die Rückluft in den Raum über der Decke geleitet wird, nimmt die Feuchtigkeit in dem Raum in Abhängigkeit von der Kapazität des Lüftungsventilators, der Stärke, mit der die Luft gegen die Außenluftlamelle drückt, den Witterungsbedingungen (Regen) usw. zu.

- Feuchtigkeit in der Luft neigt dazu, über den äußeren Geräteplatten zu kondensieren und auf die Decke zu tropfen. Das Gerät muss unter den in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Bedingungen und bei begrenztem Luftvolumen betrieben werden. Bei einem Gebäude mit Betonstruktur kann unmittelbar nach dem Errichten Feuchtigkeit aufsteigen, wenn oberhalb der Decke kein Raum anstelle eines Kanals einbezogen wird. In diesem Fall muss das gesamte Gerät mit Glaswolle (25 mm) isoliert werden. (Ein Drahtnetz o.Ä. verwenden, um die Glaswolle in ihrer Position zu fixieren.)
- Die zulässigen Grenzen des Gerätebetriebs können überschritten werden (Beispiel: wenn die Außenlufttemperatur 35°C TK beträgt, liegt die Rücklufttemperatur bei 27°C FK). Dadurch können Fehler auftreten, wie etwa Verdichterüberlast usw.
- Es besteht die Möglichkeit, dass das Versorgungsluftvolumen aufgrund der Kapazität des Lüftungsventilators oder der Stärke des Luftstroms, der gegen die Außenlamellen drückt, den zulässigen Betriebsbereich überschreitet. In diesem Fall läuft das Kondensat vom Wärmetauscher nicht in die Kondensatwanne, sondern nach außen ab (z.B. Tropfen an der Decke). Die Folge ist ein Wassereintritt in den Raum.

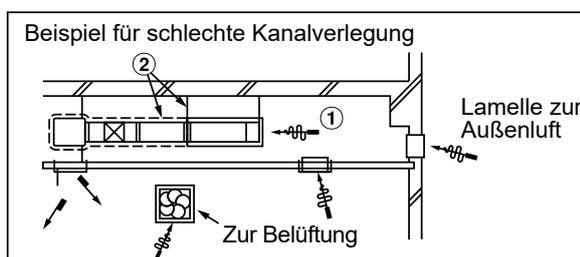


Anschluss von Einlass- und Auslasskanälen

1. Frischlufteinlass [Nur für Ansaugkanal]
 - Verwenden Sie den seitlichen Frischlufteinlass oder Ansaugkanal.

[Für simultanen Frischlufteinlass und Belüftung]
Lufteinlass durch den Ansaugkanal.
(Die Rohrseite kann nicht verwendet werden.)


2. Belüftung
 - Verwenden Sie die seitliche Lüftungsöffnung. (immer in Kombination mit dem Frischlufteinlass)
 - Isolieren Sie den Kanal, um vor ihm vor Taubildung zu schützen.

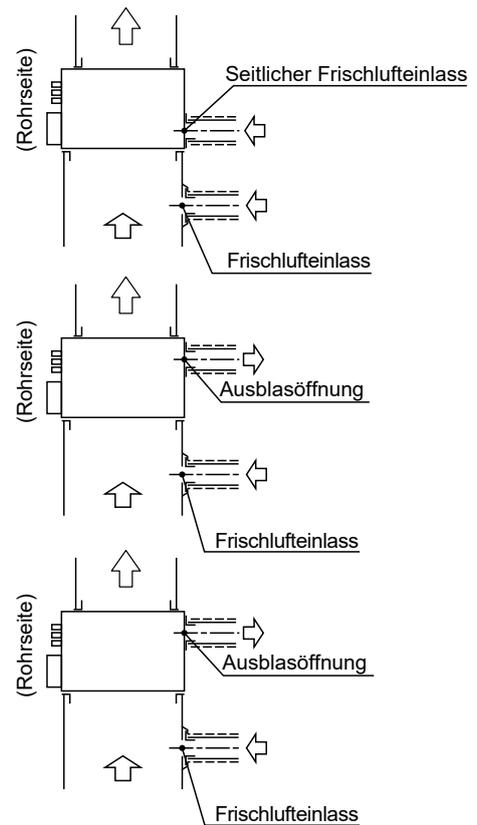

Verdrahtungsposition und Verdrahtungsanschluss

Verfahren:

3. Entfernen Sie den Deckel vom Schaltkasten (2 Schrauben).
4. Verlegen Sie jedes der Kabel im Schaltkasten und befestigen Sie sie am Klemmenblock.
5. Befestigen Sie die Kabel mit Klemmen.
6. Montieren Sie die zuvor entfernten Teile an ihrer originalen Position.

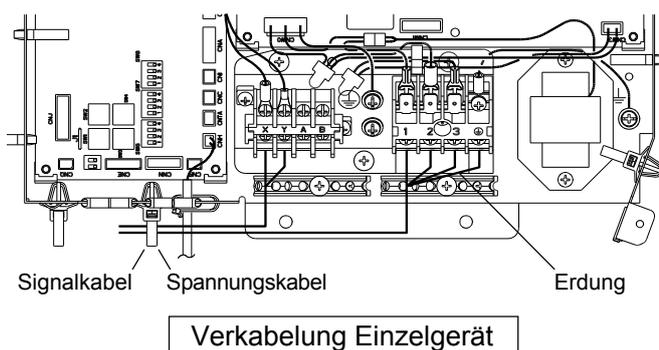

Einstellen der externen statischen Pressung an Kabelfernbedienung RC-E5

Hinweis

Nur ab Kabelfernbedienung RC-E5!

Sämtliche Elektroinstallationsarbeiten sollten ausschließlich gemäß VDE und örtlichen Vorschriften sowie von autorisiertem Fachpersonal und gemäß dieses Handbuchs durchgeführt werden.

- Verwenden Sie das vorgesehene Kabel, befestigen Sie das Kabel am Klemmenblock und sichern Sie es gegen Zugspannung am Klemmenblock.
- Verlegen Sie das Spannungs- und das Signalkabel nicht im gleichen Kanal. Dies kann Fehlfunktionen verursachen und das Signal beeinträchtigen.

Die externe statische Pressung (E.S.P.) kann mit zwei Methoden eingestellt werden: MANUAL SETTING oder AUTOMATIC SETTING mit der Fernbedienung.

Das Innengerät steuert die Ventilatorgeschwindigkeit, um den eingestellten Luftvolumenstrom (Lo-Uhi) beizubehalten.

1. MANUAL SETTING

Der gewünschte E.S.P.-Wert lässt sich über die Kabelfernbedienung unter Berücksichtigung des eingestellten Luftstroms und dem Druckverlust der angeschlossenen Kanäle einstellen.

- Wählen Sie Nr. 1-10 (10 Pa-100 Pa) aus der untenstehenden Tabelle unter Beachtung der Kalkulation.

Einstell-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Externe statische Pressung (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Wenn die Einstell-Nr. 11-19 über die Kabelfernbedienung vorgenommen wird, schaltet das Gerät die Ventilatorgeschwindigkeit auf Nr. 10. Die Werkseinstellung ist Nr. 5.

Verfahren:

1. Drücken Sie die „◆“ markierte Taste (E.S.P.-Taste).
2. Wählen Sie die Innengerätenummer durch Drücken der „▲▼“-Taste und drücken dann Start.
3. Wählen Sie die Einstellnummer durch Drücken der „▲▼“-Taste und wählen Sie den gewünschten E.S.P.-Wert durch drücken der „○“-Taste.



ACHTUNG

Der E.S.P.-Wert kann nicht über die Infrarotfernbedienung eingestellt werden.

ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass der eingestellte Wert dem angeschlossenen Kanal entspricht!

2. AUTOMATIC SETTING

Das Innengerät erkennt den E.S.P.-Wert automatisch und stellt die korrekte Ventilatorgeschwindigkeit Nr. 1-10 automatisch ein.

Verfahren:

1. Drücken Sie die „◆“ markierte Taste (E.S.P.-Taste).
2. Wählen Sie [AUT] durch drücken der „▲▼“-Taste.
3. Nach Einstellen des E.S.P.-Werts im „AUTO“-Modus, betreiben Sie das Gerät im FAN-Modus mit der entsprechenden Ventilatorgeschwindigkeit (Lo-Uhi).
 - Das Innengerät erkennt den E.S.P.-Wert automatisch und stellt die korrekte Ventilatorgeschwindigkeit automatisch ein. Der Vorgang für die automatische E.S.P.-Erkennung kann bis zu 6 Minuten dauern und stoppt dann.

ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass das „AUTOMATIC SETTING“ über die Fernbedienung erst NACH allen Kanalarbeiten durchgeführt wird. Sollten sich die Kanalspezifikationen nach dem „AUTOMATIC SETTING“ geändert haben, muss das „AUTOMATIC SETTING“ nach einem kompletten Spannungs-Reset und erneutem Einschalten erneut durchgeführt werden.

- Stellen Sie sicher, dass vor einem Test-Kühlbetrieb ein „AUTOMATIC SETTING“ durchgeführt wurde.
- Vor dem „AUTOMATIC SETTING“ muss der Rückluftfilter im Kanal installiert sein und die Luftklappe muss geöffnet sein.

Falsches Vorgehen kann übermäßigen Luftstrom oder Wasserausblasung verursachen.

Anmerkung:

- Während der automatischen Erkennung (AUTO) dreht der Ventilator mit einer gewissen Geschwindigkeit.
- Wenn ein Kanal mit niedriger statischer Pressung (ca. 10 – 50 Pa) gewählt wurde, kann das Innengerät einen höheren Luftvolumenstrom aufweisen, als angegeben. Dies ist jedoch nicht unnormale.
- Wenn der Betriebsmodus während des „AUTO“-Modus geändert oder über die „ON/OFF“-Taste gestoppt wurde, wird der „AUTO“-Modus abgebrochen.
- In solch einem Fall ist sicherzustellen, dass das „AUTOMATIC SETTING“ erneut durchgeführt wird.

Einstellen der externen statischen Pressung an Touch-Kabelfernbedienung RC-EX3A

Hinweis

- Einzelheiten im Benutzerhandbuch nachschlagen
- Touch-Display- und Funktionsübersicht siehe Kapitel „12.6.3 Touch-Display-Beschreibung“ auf Seite 256 und „12.6.4 Funktionsübersicht“ auf Seite 257.


Vorgehensweise

1. Menü „Installationseinstellungen“ über folgende Menüabfolge und Eingabe des Service-Passworts öffnen:




Service Passwort: 9999

2. Menü „Stat. Pressung einstellen“ über Betätigen der Schaltfläche [**Stat. Zieldruck Abgl. bei Außenluftbetr.**] öffnen.

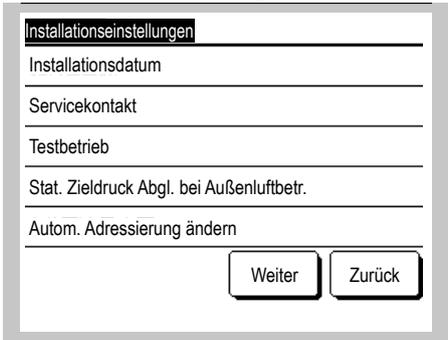

3. Gewünschten Wert der statischen Pressung über Betätigen der Schaltflächen [**▲**] [**▼**] einstellen.

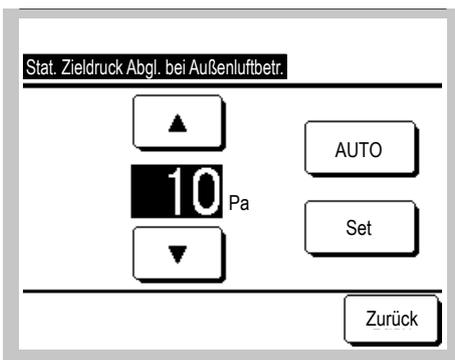

4. Einstellung mit Betätigen der Schaltfläche [**Set**] bestätigen.


Austauschen der Ventilatoreinheit

ACHTUNG


Das Innengerät hat ein hohes Gewicht und muss gegen Herabfallen gesichert und mit großer Vorsicht behandelt werden.

(a) Modell FDUM 50 VH

- 1) Entfernen Sie den Schaltkasten, das Seitenpaneel und die zwei eingekreisten Schrauben.

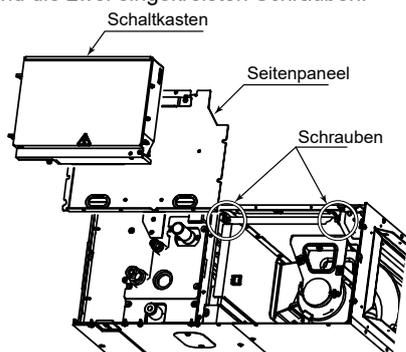

2) Entnehmen Sie die Ventilatoreinheit in Pfeilrichtung.

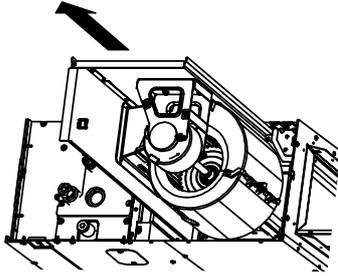

Installation Filter- und Umrüst-KIT

1. Übersicht Gerätemodell und entsprechendes Filter-KIT


Filter-KIT		UM-FL1EF
	Für FDUM VH	50

2. Teileliste Filter-KIT

Filter	Schiene	Dämmung
Beschlag	Teilesatz (Schraube)	
	 (kleines und mittel- großes Modell: 5 Stück)	 (großes Modell: 7 Stück)


3. Montagepunkte

- (1) Die Dämmung beidseitig an der Innenseite des Kanals einsetzen, so dass oben und unten kein Spalt bleibt.


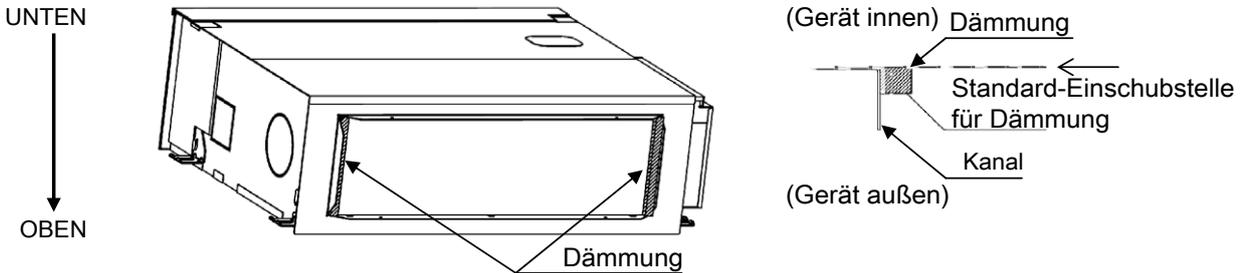


(*) Nach dem Auspacken liegt das Gerät mit der Unterseite nach oben.

- (2) Die Schienen auf beiden Innenseiten des Kanals mit den Schrauben befestigen.

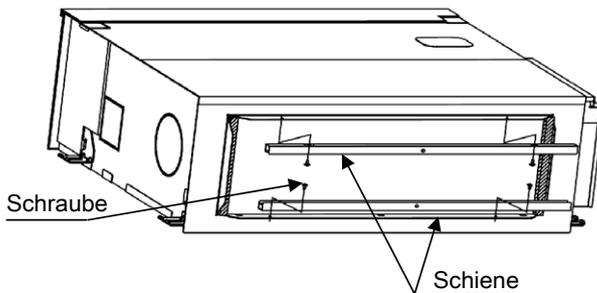


- (3) Den Luftfilter an den Schienen einsetzen.

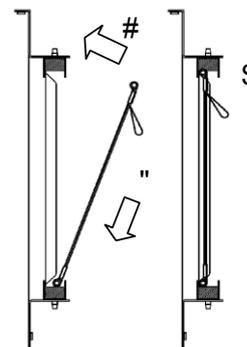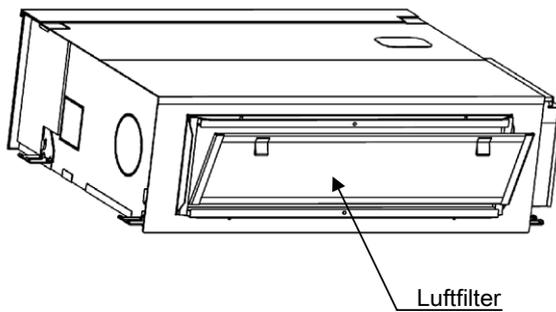

Vorgehensweise beim Einsetzen

- (4) Den Beschlag mit der Schraube auf der Schiene montieren.

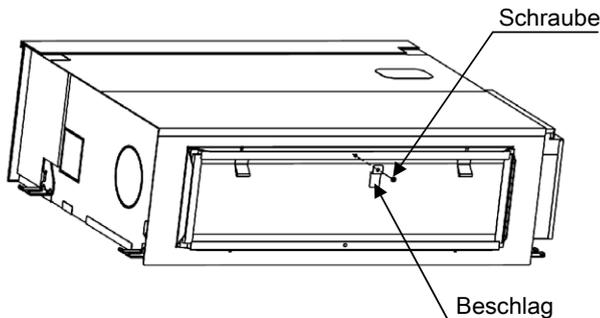

(**) Im montierten Zustand befindet sich die Unterseite des Geräts unten.

10.5 Deckenunterbaugeräte FDE installieren


1 Vor der Installation

- Die Installation korrekt gemäß dem Installationshandbuch vornehmen.
- Die folgenden Punkte bestätigen:

○ Gerätetyp/Spezifikation der Stromversorgung ○ Leitungen/Kabel/Kleinteile ○ Zubehörteile

Zubehörteil

Für die Geräteaufhängung		Für die Kältemittelteilung				Für die Kondensatleitung				Für die Rückluft	
Federstreifen (M10)	Papierschablone	Leitungsmanchette (groß)	Leitungsmanchette (klein)	Kabelbinder	Kondensatschlauch (mit Schelle)	Schlauchschelle	Halterbügel	Schraube	Dicke Isolierung	Schraube	
8	1	1	1	4	1	1	1	2	1	1	4
Für die Geräteaufhängung	Für die Aufhängung und Markierung der Größe	Für die Wärmedämmung der Saugleitung	Für die Wärmedämmung der Flüssigkeitsleitung	Für die Befestigung der Leitungsmanchette	Für den Anschluss der Kondensatleitung	Für die Montage des Kondensatschlauchs	Für die Befestigung des Kondensatschlauchs	Zur Installation des Halterbügels	Für den Kondensatschlauch	Zur Befestigung des Rückluftgitters	



2 Auswahl des Installationsortes für das Innengerät


- Einen geeigneten Bereich für die Installation des Geräts auswählen, der vom Kunden genehmigt wurde.
 - Bereiche, in denen das Innengerät warme und kalte Luft ungehindert abgeben kann. Dem Anwender die Verwendung einer Umwälzpumpe vorschlagen, wenn die Deckenhöhe mehr als 3 m beträgt, damit sich warme Luft nicht an der Decke ansammeln kann.
 - Bereiche, in denen ausreichend Platz für Installation und Wartung ist.
 - Bereiche, in denen Kondensat einwandfrei abfließen kann. Bereiche, in denen die Kondensatleitung mit einem Gefälle verlegt werden kann.
 - Bereiche, in denen der Luftstrom am Rückluftgitter und an der Zuluftöffnung nicht behindert wird.
 - Bereiche, in denen durch das Klimagerät nicht unbeabsichtigt Feueralarm ausgelöst wird.
 - Bereiche, in denen kein Zuluftkurzschluss auftritt.
 - Bereiche, die nicht durch Zugluft beeinträchtigt werden.
 - Bereiche ohne direkte Sonneneinstrahlung.
 - Bereiche, in denen der Taupunkt unter ca. 23 °C liegt und die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 80 % beträgt.

Dieses Innengerät wurde bei hoher Luftfeuchtigkeit gemäß JIS (Japan Industrial Standard) getestet, und es hat sich bestätigt, dass keine Probleme auftreten. Es besteht jedoch ein gewisses Risiko, dass Kondensat abtropft, wenn das Klimagerät unter ungünstigeren als den oben genannten Bedingungen betrieben wird.

- Bereiche, in denen Fernseh- und Rundfunkgeräte einen Abstand mehr als 1 m zum Gerät aufweisen. (Andernfalls kann es zu Bildstörungen und Rauschen kommen.)
- Bereiche, in denen keine Gegenstände aufbewahrt werden, die durch Feuchtigkeit beschädigt werden können, wie etwa Lebensmittel, Geschir, Server oder medizinische Geräte unterhalb des Geräts.
- Bereiche, die nicht durch die Abwärme von Kochgeschirr beeinträchtigt werden.
- Bereiche, in denen keine unmittelbaren Ölnebel, Pulver und/oder Dämpfe auftreiben, wie etwa über einer Bratpfanne.

- Kontrollieren, ob der vorgesehene Installationsort für das Klimagerät das Gerätegewicht trägt. Wenn er für das Gerätegewicht nicht geeignet ist, die Struktur mit Brettern und Trägern verstärken, die dem Gewicht standhalten. Wenn die Struktur keine ausreichende Festigkeit aufweist, kann das Gerät herabfallen und Verletzungen verursachen.
- Wenn mehrere Innengeräte zusammen installiert werden, zwischen den Geräten einen Abstand von über 4-5 m belassen.


Raum für Installation und Wartung

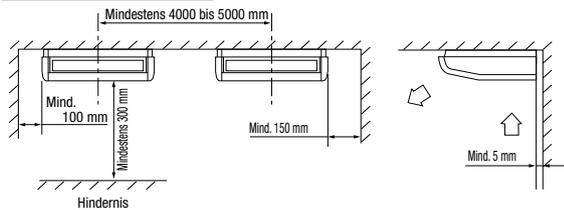


3 Vorbereitung vor der Installation

- Bei längeren Befestigungsschrauben eine erdbbensichere Verstärkung installieren.
 - Bei Rasterdecken: Wenn die Länge der Befestigungsschraube über 500 mm oder der Abstand zwischen Decke und Dach über 700 mm beträgt, eine erdbbensichere Verstärkung an der Schraube installieren.
 - Wenn das Gerät unmittelbar an der Betonplatte aufgehängt und an einer Deckenebene mit ausreichender Festigkeit installiert wird: Wenn die Länge der Befestigungsschraube über 1000 mm beträgt, eine erdbbensichere Verstärkung an der Schraube installieren.
- Vier (4) Sätze aus Befestigungsschraube, Mutter und Federscheibe (M10) vor Ort vorbereiten.

Abstand Befestigungsschrauben und Leitungsposition



Anordnung der Leitungsaustritte



3 Vorbereitung vor der Installation (Fortsetzung)

Serie Typ	Typ	(mm)	
		A	B
Serie Single-Split (PAO)	Typ 40 bis 50	1070	1022
	Typ 60 bis 71	1320	1272
	Typ 100 bis 140	1620	1572
Serie VRF (KX)	Typ 36 bis 56	1070	1022
	Typ 71	1320	1272
	Typ 112 bis 140	1620	1572

Position für die Leitung



Transport


- Das Gerät in der Originalverpackung so nah wie möglich an den Installationsort tragen.
- Muss das Gerät entpackt werden, eine Nylonschlinge um das Gerät legen und dabei darauf achten, das Gerät nicht zu beschädigen.
 - Empfindliche Kunststoffteile, wie das Seitenpaneel, die Pendellamelle usw. nicht anfassen.
- Wenn das Gerät nach dem Auspacken auf den Boden gelegt werden muss, immer mit dem Einlassgitter nach oben.



Vorbereitung vor der Installation

1. Rückluftgitter abnehmen.

Die Stopper (4 Stellen) der Sperren verschieben, dann die Stifte herausziehen (4 oder 6 Stellen).



2. Das Seitenpaneel abnehmen.



Die Schraube entfernen und das Seitenpaneel abnehmen, indem es in Richtung des Pfeils verschoben wird.

Seitenpaneel-Schraube (je 1 links und rechts) (M4)



3. Aufhängeplatte abnehmen.

Die Schraube entfernen und dann die Befestigungsschrauben lösen.



4 Installation des Innengeräts

Arbeitsverfahren

- Position der Befestigungsschrauben und die Position der Leitungsöffnung auswählen.

(1) Die mitgelieferte Papierschablone als Referenz verwenden und die Öffnungen für die Befestigungsschrauben und Leitung bohren.

※Die Positionen auf Grundlage direkter Messungen bestimmen.


(2) Stehen die Positionen fest, kann die Papierschablone entfernt werden.

(3) Die Befestigungsschrauben einsetzen.

(4) Mit 4 Befestigungsschrauben, die eine Last von 500 N tragen können, befestigen.


(5) Die in der rechten Abbildungen angegebenen Maße bezüglich der Länge der Befestigungsschrauben prüfen.

(6) Die Aufhängeplatte an den Befestigungsschrauben befestigen.

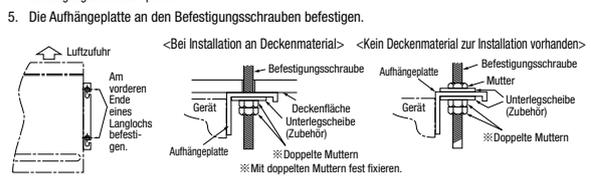

6. Das Gerät an der Aufhängeplatte installieren. (Siehe Abbildung rechts.)

- Das Gerät von vorne einschieben, damit es mit den Befestigungsschrauben an der Aufhängeplatte befestigt werden kann.
- Die vier Befestigungsschrauben (M8: je 2 links und rechts) fest eindrehen.
- Die beiden Schrauben (M4: je 1 links und rechts) befestigen.



⚠ **WARNUNG:** Ein Seitenpaneel, das seitlich bis zur Rückseite des Geräts verläuft, aufhängen und dann am Innengerät mit Schrauben sicher befestigen.

※Damit das Kondensat ordnungsgemäß abfließen kann, das Gerät mit Gefälle zum Kondensataustritt installieren.

⚠ **VORSICHT:** Das Gefälle nicht umkehren, es besteht Leckagegefahr.

5 Kältemittelleitung

Vorsicht

- Als Kältemittelleitungen unbedingt neue Leitungen verwenden. Die mit dem Produkt mitgelieferte Bördelmutter oder eine mit JIS B 8607, Klasse 2 kompatible Mutter verwenden.
- Zur Frage, ob bestehende Leitungen wiederverwendet werden können, und zur Spülmethode siehe das Handbuch des Außengeräts, den Katalog oder die technischen Daten.
- 1) Im Fall einer Wiederverwendung: Nicht eine alte Bördelmutter verwenden, sondern die mitgelieferte Bördelmutter oder eine mit JIS B 8607, Klasse 2 kompatible Mutter.
- 2) Im Fall einer Wiederverwendung: Das Ende der teilweise ersetzten Leitung für R32 bördeln.

Bördelspannbacke	Hervorstehendes Maß	D	Leitungsdurchmesser d mm	Mindestwandstärke der Leitung mm	Hervorstehendes Bördelmaß, mm		Bördelung D _h mm	Bördelmutter Anziehmoment N m
					Starr (Kupplung)			
					Für R32	Kom. Werkzeug		
			6,35	0,8	0 - 0,5	0,7-1,3	8,9-9,1	14-18
			9,52	0,8			12,8-13,2	34-42
			12,7	0,8			16,2-16,6	49-61
			15,88	1			19,3-19,7	68-82
			19,05	1,2			23,6-24,0	100-120

- Nahtlose phosphorfreie Kupferleitung (C1220T, gemäß JIS H 3300) für die Installation der Kältemittelleitung verwenden. Außerdem sicherstellen, dass an der Innen- oder Außenseite der Leitung keine Beschädigungen vorliegen, und dass keine schädlichen Substanzen, wie etwa Schwefel, Rost, Staub oder Verunreinigungen, an den Leitungen haften.
- Keinesfalls ein anderes Kältemittel als R32 verwenden. Die Verwendung eines anderen Kältemittels als R32 kann zu einer Qualitätsminderung des dann fließenden Kältemittels führen. Außerdem kann Luft in den Kältekreislauf gelangen und einen Überdruck bewirken, der schließlich zum Bersten der Leitung usw. führt.
- Die Kupferleitungen innen aufbewahren und beide Enden verschließen, bis sie hartgelötet werden, um zu verhindern, dass Staub, Schmutz oder Wasser in die Leitung gelangt. Andernfalls nimmt die Qualität des Kältemittels ab und kann zu einem Kompressoraustritt usw. führen.
- Spezialwerkzeuge für Kältemittel R32 verwenden.


Arbeitsverfahren

- Die Bördelmutter und die Blindflanschen von der Leitung des Innengeräts entfernen.
 - Beim Lösen der Bördelmutter die Mutter an der Leitungsseite unbedingt mit einem Maulschlüssel festhalten und die andere Mutter mit einem weiteren Maulschlüssel losdrehen, um eine abrupte Spannung auf der Kupferleitung zu vermeiden. Die Muttern dann entfernen. (Dabei kann Gas austreten. Das ist normal.)
 - Darauf achten, ob die Bördelmutter herausspringt. (Das Innengerät steht unter Umständen unter Druck.)
- Eine Bördelverbindung an der Flüssigkeitsleitung und Sauggasleitung herstellen und die Kältemittelleitungen am Innengerät anschließen.
 - Treten die Leitungen nach hinten oder oben aus, müssen sie zusammen mit den Stromkabeln durch die mitgelieferte Abdeckung geführt werden.
 - Die Öffnung anschließend mit Gips oder Ähnlichem aus Staubschutzgründen verschließen.
 - Der Biegeradius der Leitung muss 4D oder größer sein. Ist eine Leitung einmal gebogen, die Biegung nicht weiter anpassen. Eine Leitung darf nicht verdreht oder auf 2/3D oder kleiner zusammengedrückt werden.
 - Eine Bördelverbindung wie folgt herstellen:
 - Beim Lösen der Bördelmutter die Mutter an der Leitungsseite unbedingt mit einem Maulschlüssel festhalten und die andere Mutter mit einem weiteren Maulschlüssel losdrehen, um eine abrupte Spannung auf der Kupferleitung zu vermeiden. Die Muttern dann entfernen.
 - Beim Festziehen der Bördelmutter die Kältemittelleitung mit der Mitte der Bördelmutter ausrichten. Die Mutter mit der Hand um 3 bis 4 Umdrehungen anziehen und dann mit dem Maulschlüssel mit dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment festziehen. Beim Festziehen der Mutter die Leitung am Innengerät mit einem Maulschlüssel gut festhalten, um abrupte Spannung auf der Kupferleitung zu vermeiden.
- Eine Gasdichtigkeitsprüfung durchführen und dann die Bördelverbindung am Innengerät mit dem mitgelieferten Isolierungsmaterial abdecken. Beide Enden mit den mitgelieferten Bändern befestigen.
 - Sauggasleitungen und Flüssigkeitsleitungen unbedingt vollständig isolieren.
 - Eine unvollständige Isolierung kann zu Kondensatbildung oder Abtropfen von Wasser führen.
 - An den Leitungen an der Sauggasseite eine hitzebeständige (120 °C und mehr) Wärmeisolation anbringen.
 - Bei Verwendung in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit die Isolierung der Kältemittelleitungen verstärken. Wird die Isolierung nicht verstärkt, kann es an der Oberfläche des Isolierungsmaterials zu Kondensatbildung oder Abtropfen von Wasser kommen.
- Kältemittel wird in das Innengerät gefüllt. Hinweise zur zusätzlichen Kältemittelfüllung für Innengerät und Leitung finden sich im Installationshandbuch zum Außengerät.

Vorsicht:


Auf die Gewinde der Verbindungsstücke oder auf die Außenfläche der Bördelung kein Kältemaschinenöl aufbringen. Selbst bei gleichem Anziehdrehmoment würde das Öl aller Wahrscheinlichkeit nach die Gleit- und Reibungskräfte an den Gewinden reduzieren und gleichzeitig würde sich die Axialkraft der Komponenten erhöhen, so dass die Bördelung durch die Spannungskorrosion brechen könnte. Kältemaschinenöl darf nur auf die Innenflächen der Bördelung aufgetragen werden.

<Verwendung von Isolierung mit 10 mm Dicke> <Verwendung einer verstärkten Isolierung>

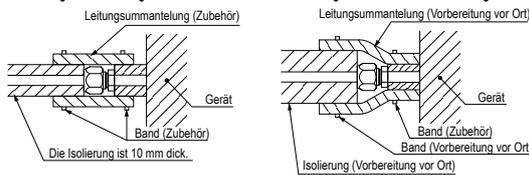


Die Leitung kann aus drei Richtungen angeschlossen werden. (hinten, rechts, links)

- Wenn die Leitung hinten austritt. Nach Entfernung der Halterung ist die Leitungsverlegerarbeit einfach.
 - Nach Verlegen der Leitung die Halterung wieder installieren.

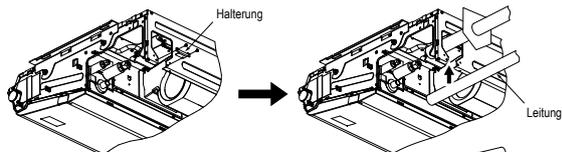

- Wenn die Leitung oben austritt. Die abgenommene obere Abdeckung beschneiden und nicht an der rückwärtigen Abdeckung, sondern am Rückpaneel installieren.



6 Kondensatleitung


- Die Kondensatleitungen können hinten, rechts oder links austreten.

Vorsicht

- Die Kondensatleitung gemäß Installationshandbuch installieren, damit das Kondensat einwandfrei abläuft. Eine unzureichende Kondensatableitung kann zu Wassereintritt in Innenräume und Beschädigung von Haushaltsgegenständen usw. führen.
- Die Kondensatleitung nicht unmittelbar in einen Abfluss führen, wo toxische Gase, wie etwa Schwefel, und andere schädliche oder entflammare Gase entstehen können. Andernfalls strömt toxisches Gas in den Raum und kann die Gesundheit und Sicherheit des Anwenders ernsthaft gefährden (Vergiftung oder Sauerstoffmangel). Außerdem können Korrosion des Wärmetauschers und unangenehme Gerüche auftreten.
- Die Leitung fest verbinden, um Wasseraustritt aus dem Verbindungsstück zu vermeiden.
- Die Leitung ordnungsgemäß isolieren, um Kondensatbildung zu verhindern.
- Nach der Installation kontrollieren, ob das Wasser einwandfrei aus dem Kondensatauslass am Innengerät und dem Ende der Kondensatleitung abläuft.
- Die Leitung mit einem Gefälle von über 1/100 verlegen und keine Stufen und/oder Entlüftungsöffnungen in die Leitungsführung einbeziehen. Außerdem keine Entlüftung in die Kondensatleitung einbeziehen. Während der Inbetriebnahme kontrollieren, ob das Wasser einwandfrei aus der Leitung abläuft. Ausreichend Platz für Inspektion und Wartung reservieren.

Arbeitsverfahren

- Den Kondensatschlauch komplett in die Basis einführen und die Kondensatschlauchschele sicher befestigen. (Keinen Klebstoff verwenden.)
 - Bei Installation auf der linken Seite den Gummistopfen und das zylindrische Isolierungsmaterial an der Leitungsanschlussöffnung auf der linken Seite des Geräts auf die rechte Seite versetzen.
- Vorsicht: Bei Herausnahme des Kondensatstopfens kann Wasser austreten.
- Den Kondensatschlauch am tiefsten Punkt mit einer Schlauchschele, die als Zubehör verfügbar ist, befestigen.
 - Den Kondensatschlauch mit einem Gefälle von 10 mm, wie in der Abbildung rechts gezeigt, verlegen. Er darf dabei nicht durchhängen.
 - Darauf achten, dass die Elektrokabel nicht unterhalb des Kondensatschlauchs verlaufen.
- Ein Kondensatschlauch muss mit einer Schlauchschele befestigt werden. Es kann sein, dass Kondensatwasser überläuft.
 - Ø20 (Vorbereitung vor Ort) an den Kondensatschlauch anschließen. (Keinen Klebstoff verwenden.)
 - Im Handel erhältliches starres PVC-Rohr Ø20 für die Kondensatleitung verwenden.
- Keine Biegungen und Stufen vorsehen und dabei darauf achten, dass die Kondensatleitungen mit Gefälle verlaufen. (mehr als 1/100)
 - Keine Entlüftung einbeziehen.
- Die Kondensatleitung isolieren.
 - Die Kondensatschlauchschele mit der als Zubehör gelieferten Wärmedämmung isolieren.
 - Wird das Gerät an einem feuchten Ort installiert, Vorkkehrungen gegen Taukondensat treffen, wie Wärmedämmung für die Kondensatleitung.



Kondensatstest

- Nach der Installation der Kondensatleitung sicherstellen, dass das Kondensatsystem einwandfrei funktioniert und kein Wasser aus dem Verbindungsstück und der Kondensatwanne austritt.
- Den Kondensatstest auch bei Installation in der Heizperiode durchführen.

7 Kabelaustrittspositionen und Kabelanschlüsse

- Die Elektroinstallation muss gemäß dem Installationshandbuch von einem Fachbetrieb für Elektroinstallationen durchgeführt werden, der von einem Energieversorgungsunternehmen des jeweiligen Landes zugelassen wurde. Außerdem sind bei der Installation die technischen Normen und sonstigen Vorschriften zu beachten, die für solche Arbeiten in dem jeweiligen Land gelten. Unbedingt einen separaten Schaltkreis verwenden.
 - Das angegebene Kabel verwenden, die Leiter sicher an der Klemme befestigen und das Kabel gut befestigen, damit kein übermäßiger Zug auf die Klemme ausgeübt wird.
 - Unbedingt eine Erdung Typ D installieren.
 - Einzelheiten zur elektrischen Verkabelung finden sich in der beigefügten Anleitung für die elektrische Verkabelung.
- Kabel aus den Clipsen entfernen.
 - Schaltkasten ausbauen (Schraube ①, 2 Stück).
 - Den Schaltkasten herausziehen, indem er entlang der Rille an der Halterung geschoben wird (Richtung A → B).
 - Deckel des Schaltkastens ausbauen (Schraube ②, 2 Stück).
 - Die einzelnen Leiter innerhalb des Geräts zurückhalten und sicher am Klemmenblock anschließen.
 - Die Leiter mit der Klemme befestigen.
 - Deckel des Schaltkastens einbauen (Schraube ②, 2 Stück).
 - Den Schaltkasten an seine ursprüngliche Position entlang der Rille an der Halterung zurückschieben (Richtung B → A).
 - Die entfernten Teile wieder in der ursprünglichen Position installieren.
- 1 Leiter für den Signalempfangsbereich des Infrarot-Kits (optional) sind bei Auslieferung des Innengeräts an die Klemmen X und Y des Klemmenblocks angeschlossen (Seite für den Anschluss vor Ort). Diese Leiter müssen nicht getrennt werden, wenn die Kabel-Fernbedienung angeschlossen ist. Werden das kabelgebundene Kit/Infrarot-Kit zusammen verwendet, müssen die Slaves und die Fernbedienung eingestellt werden.

7 Kabelaustrittspositionen und Kabelanschlüsse (Fortsetzung)

- FDE (klein) Clip

FDE (mittel) Clip

FDE (groß) Clip
- Schraube ① Schraube ①

Schieben des Schaltkastens

Halterung

* Vor dem Herausziehen des Schaltkastens die Kabel aus den Clips ziehen.
- Schraube ② Deckel des Schaltkastens Schraube ②

Serie Single-Split (PAC)

Klemmenblock, Stromversorgungsseite

Erde

Klemmenblock, Signalseite

Leitung Infrarot-Empfänger (IR1)

Verkabelung zwischen Innen- und Außengerät

Kabelklemme

Serie VRF (KX)

Klemmenblock, Stromversorgungsseite

Erde

Klemmenblock, Signalseite

Leitung Infrarot-Empfänger (IR1)

Verkabelung zwischen Innen- und Außengerät

Kabelklemme

Signalleitung (geschirmtes Kabel)

Fernbedienungsleitung

Stromversorgungsleitung, Innengerät

Kabelklemme
- Haken Schaltkasten

Schraube ② Schraube ②

* So installieren, dass es zur Form des Schaltkastens passt.

8 Umschalten der Steuerung


- Der Steuerungsinhalt der Innengeräte lässt sich wie folgt umschalten. (ist die Standardeinst.)

Switch Nr.	Steuerungsinhalt
SW8-4	ON Innengerät Silent-Modus
	OFF Normalbetrieb

9 Rückluftgitter anbringen


- Das Rückluftgitter wird angebracht, wenn die Verkabelungsarbeiten abgeschlossen sind.

- Die Ketten des Rückluftgitters mit den als Zubehör mitgelieferten Schrauben (4 Stück) am Innengerät befestigen.
- Das Rückluftgitter schließen. Damit ist die Installation des Geräts abgeschlossen.

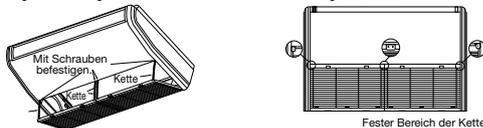

10 Einstellung der Luftstromrichtung

Der Bewegungsbereich der Schwenklamelle am Luftauslass lässt sich über die Kabelfernbedienung verändern. Sobald die obere und untere Position eingestellt ist, pendelt die Schwenklamelle im Auto Swing-Betrieb innerhalb des Bereichs zwischen oberer und unterer Grenze. Für jede Schwenklamelle lassen sich unterschiedliche Einstellungen programmieren.




- Den Betrieb des Klimageräts stoppen und die Tasten SET (10) und LOUVER (1) mindestens drei Sekunden lang gleichzeitig drücken.
 - Die folgende Anzeige erscheint, wenn die Anzahl der mit der Fernbedienung verbundenen Innengeräte 1 ist. Weiter mit Schritt 4.
 - Die folgende Anzeige erscheint, wenn die Anzahl der mit der Fernbedienung verbundenen Innengeräte größer als 1 ist.

- Die Taste ▲ oder ▼ drücken. (Auswahl des Innengeräts) • Innengerät auswählen, für das die Schwenklamelle eingestellt ist.
 - Die Taste SET (10) drücken. (Bestimmung des Innengeräts) • Das ausgewählte Innengerät steht fest.

- Die Taste ▲ oder ▼ drücken. (Auswahl der Schwenklamellen-Nr.)
 - Die Nr. der einzustellenden Schwenklamelle gemäß der Abbildung rechts auswählen.
- Die Taste SET (10) drücken. (Bestimmung der Schwenklamellen-Nr.)
 - Die Schwenklamellen-Nr. für die Einstellung wird bestätigt, und auf der Anzeige erscheint die obere Grenze des Bewegungsbereichs.

- Die Taste ▲ oder ▼ drücken. (Auswahl der oberen Positionsgrenze)
 - Die obere Grenze für den Bewegungsbereich der Schwenklamelle auswählen. „Position 1“ ist die maximale horizontale Position, und „Position 6“ ist die maximale untere Position.
 - Mit „Position --“ wird die Werkseinstellung wiederhergestellt.
 - Wenn die Standardeinstellung wiederhergestellt werden soll, „Position --“ verwenden.



- Die Taste SET (10) drücken. (Festlegung der oberen Positionsgrenze)
 - Die obere Positionsgrenze wird festgelegt, und die Positionseinstellung wird zwei Sekunden lang angezeigt. Mit der Auswahl der unteren Positionsgrenze fortfahren.

- Die Taste ▲ oder ▼ drücken. (Auswahl unterer Positionsgrenze)
 - Die untere Positionsgrenze für die Schwenklamelle wählen. „Position 1“ ist die maximale horizontale Position, und „Position 6“ ist die maximale untere Position.
 - Mit „Position --“ wird die Werkseinstellung wiederhergestellt. Wenn die Standardeinstellung wiederhergestellt werden soll, „Position --“ verwenden.

- Die Taste SET (10) drücken. (Festlegung der unteren Positionsgrenze)
 - Die obere Positionsgrenze und die untere Positionsgrenze sind festgelegt, und die Einstellpositionen werden zwei Sekunden lang angezeigt. Die Einstellung ist damit abgeschlossen.
 - Nach Abschluss der Einstellung bewegt sich die Schwenklamelle, die eingestellt wurde, von der Ausgangsposition zur unteren Positionsgrenze und dann wieder zur Ausgangsposition zurück. (Diese Funktion wird nicht ausgeführt, wenn das Innengerät und/oder der Innengeräteventilator läuft.)

- Taste ON/OFF drücken.
 - Die Betriebsart für die Schwenklamelleneinstellung wird beendet, und die ursprüngliche Anzeige erscheint wieder.

Beispiel: No.1 U2 L6 (Anzeige für zwei Sekunden)

SET COMPLETE

No.1 ▲

Vorsicht
Wenn die Zahl für die obere Positionsgrenzung und die Zahl für die untere Positionsgrenzung übereinstimmen, wird die Schwenklamelle in dieser Position arretiert, und die Auto Swing-Funktion steht nicht zur Verfügung.

ACHTUNG
Wird die Taste RESET (11) während der Einstellung gedrückt, kehrt das Display zur vorherigen Anzeige zurück. Wenn die Taste ON/OFF während der Einstellung gedrückt wird, endet die Betriebsart, und das Display kehrt zur ursprünglichen Anzeige zurück. Die noch nicht abgeschlossenen Einstellungen werden aufgehoben.

Wenn mehrere Fernbedienungen angeschlossen sind, ist die Einstellung der Schwenklamelle nicht über die Slave-Fernbedienung möglich.

10.6 Truhengeräte SRF installieren

- Dieses Installationshandbuch beschreibt die Installation eines Innengeräts.
- Informationen zur elektrischen Verkabelung finden sich auf der Rückseite.
- Eine Kabelfernbedienung ist als Zubehör separat lieferbar.
- Bei der Installation des Geräts unbedingt die Auswahl des Installationsortes, die Spezifikationen der Stromversorgung, die Einsatzgrenzen (Leitungslänge, Höhendifferenz zwischen Innen- und Außengeräten, Versorgungsspannung usw.) und die Installationsräume überprüfen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Vor der Installation diese „SICHERHEITSHINWEISE“ gründlich durchlesen und während der Installation strikt befolgen, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- Die im Folgenden aufgeführten Sicherheitshinweise sind in zwei Kategorien unterteilt:
 - ⚠️ WARNUNG** und **⚠️ VORSICHT**
 - ⚠️ WARNUNG**: Eine unsachgemäße Installation kann schwerwiegende Konsequenzen, wie etwa Verletzungen oder Todesfälle, nach sich ziehen.
 - ⚠️ VORSICHT**: Eine unsachgemäße Installation kann, in Abhängigkeit von den Umständen, schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen.
- Beide Kategorien enthalten wichtige Hinweise zur Vermeidung von Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit und sind daher grundsätzlich strikt zu befolgen.
- Unbedingt sicherstellen, dass die Anlage bei der Inbetriebnahme nach erfolgter Installation keine Unregelmäßigkeiten aufweist, und dem Anwender die Betriebsweisen und die Wartungsmethoden für diese Anlage anhand der Bedienungsanleitung erklären.
- Das Installationshandbuch zusammen mit der Bedienungsanleitung an einem jederzeit zugänglichen Ort aufbewahren. Den Anwender bitten, die Unterlagen an einen eventuellen nachfolgenden Anwender weiterzugeben
- Vor Beginn der Installationsarbeiten sollten vom qualifizierten Installateur ordnungsgemäße Vorsichtsmaßnahmen (geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe usw.) ergriffen werden.
- Bei Installation des Geräts in einer erhöhten Position unbedingt darauf achten, dass keine Werkzeuge usw. herabfallen.
- Wenn während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche entstehen, Kontakt mit dem Händler aufnehmen.
- Die Bedeutung der hier verwendeten „Symbole“ ist nachfolgend erläutert:

 Unzulässige Verfahrensweise.	 Stets die Anleitung beachten.
--	---

 WARNUNG	
<p>!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Installation ist von einem qualifizierten Installateur durchzuführen. Wenn das System vom Anwender selbst installiert wird, können schwerwiegende Probleme, wie Wasseraustritt, Stromschlag, Feuer und Verletzungen, als Folge einer Funktionsstörung des Systems auftreten. Installations- und Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von einem qualifizierten Installateur ausgeführt werden. • Das System unter strikter Befolgung des Installationshandbuchs installieren. Eine fehlerhafte Installation kann zum Bersten von Leitungen, Verletzungen, Wasseraustritt, Stromschlag und Feuer führen. • Ausschließlich in Haushalten und Wohngebäuden verwenden. Wenn dieses Gerät in einer ungeeigneten Umgebung, wie etwa einer Werkstatt usw., installiert wird, können Funktionsstörungen auftreten. • Ausschließlich Originalzubehör und die spezifizierten Komponenten für die Installation verwenden. Wenn andere als die vorgeschriebenen Teile zum Einsatz kommen, können Wasseraustritt, Stromschlag, Feuer und Verletzungen die Folge sein. • Das Gerät an einem Ort mit stabiler Standfläche installieren. Ungeeignete Installationsorte können bewirken, dass das Gerät kippt und beträchtliche Schäden sowie Verletzungen verursacht. • Den Arbeitsbereich im Falle eines Austritts von Kältemittel während der Installation gut belüften. Wenn Kältemittel mit offenem Feuer in Kontakt kommt, entstehen giftige Gase. • Bei einer Installation in kleinen Räumen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Dichtegrenze des Kältemittels, die mittels der entsprechenden Formel berechnet wird (gemäß ISO 5149), im Falle von Undichtigkeiten nicht zu überschreiten. Wenn die Dichte des Kältemittels die Grenze überschreitet, Rücksprache mit dem Händler nehmen und eine Lüftungsanlage installieren. Andernfalls kann Sauerstoffmangel entstehen und schwere Gesundheitsschäden verursachen. • Nach erfolgter Installation sicherstellen, dass kein Kältemittel aus dem System austritt. Wenn Kältemittel in den Raum austritt und mit einem Heizkörper oder anderen heißen Oberflächen in Kontakt kommt, entstehen giftige Gase. • Die vorgeschriebenen Leitungen, Bördelmuttern und Werkzeuge für R32 bzw. R410A verwenden. Die Verwendung bestehender Teile (für R22 oder R407C) kann zu einem Ausfall des Geräts und schweren Unfällen durch Bersten des Kältekreislaufs führen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Bördelmuttern mit einem Drehmomentschlüssel gemäß Anleitung festziehen. Wenn die Bördelmuttern mit zu hohem Drehmoment angezogen werden, können sie langfristig reißen und ein Austreten von Kältemittel herbeiführen. • Die elektrische Installation muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß der „Norm für Elektroarbeiten“ und der „nationalen Vorschrift für Verkabelungen“ erfolgen, und das System muss mit einem speziellen Schaltkreis verbunden werden. Eine Spannungsquelle mit unzureichender Leistung und falscher Funktionsweise aufgrund von unsachgemäßen Arbeiten kann zu Stromschlag und Feuer führen. • Vor der Aufnahme von Elektroarbeiten unbedingt die Stromversorgung abschalten. Wenn die Stromversorgung nicht abgeschaltet wird, kann es zu Stromschlag, Ausfall des Geräts oder fehlerhafter Funktion der Anlage kommen. • Für Arbeiten an der Stromverteilung unbedingt Kabel verwenden, die dem Sicherheitsstandard entsprechen und die erforderliche Strombelastbarkeit aufweisen. Ungeeignete Kabel können Kriechströme, anormale Wärmeentwicklung oder Feuer verursachen. • Dieses Gerät muss über einen Schutzschalter oder eine Schaltvorrichtung (abgesichert mit 16 A) mit einer Kontakttrennung von mindestens 3 mm mit der Stromversorgung verbunden werden. • Die vorgeschriebenen Kabel für elektrische Anschlüsse verwenden. Die Kabel sicher an Klemmenblock befestigen und angemessen entlasten, um eine Überlastung der Klemmenblöcke zu vermeiden. Gelockerte Anschlüsse oder Kabelbefestigungen können zu anormaler Wärmeentwicklung oder Feuer führen. • Die Kabel im Schaltkasten so verlegen, dass sie nicht weiter in den Kasten gedrückt werden können. Das Service-Panel korrekt installieren. Eine unsachgemäße Installation kann zu Überhitzung und Feuer führen. • Die Stromversorgung unbedingt abschalten, wenn Installations-, Inspektions- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden sollen. Wenn die Stromversorgung nicht abgeschaltet wird, besteht die Gefahr von Stromschlag, Ausfall des Geräts oder Verletzungen durch plötzliches Anlaufen des Lüfters. • Bei der Installation unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. • Ein Fehlerstromschutzschalter muss installiert werden. Wenn kein Fehlerstromschutzschalter installiert wird, besteht Stromschlaggefahr.
<p>⊘</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kondensatleitung keinesfalls unmittelbar in die Kondensatkanäle führen, da dort giftige Gase, wie etwa Sulfidgas, entstehen können. Diese giftigen Gase treten durch die Kondensatleitung in den Raum und haben schwere Beeinträchtigungen der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders zur Folge. Sie können auch zur Korrosion des Innengeräts und in der Folge zu einem Geräteausfall oder einem Kältemittelaustritt führen. • Sicherstellen, dass keine Luft in den Kältekreislauf eintritt, wenn das Gerät installiert und bewegt wird. Wenn Luft in den Kältekreislauf eintritt, steigt der Druck im Kältekreislauf zu stark an und kann ein Bersten von Leitungen sowie Verletzungen herbeiführen. • Bei der Installation das Netzkabel nicht verlängern und Steckdosen nicht zusammen mit anderen Netzsteckern verwenden. Andernfalls besteht Feuer- und Stromschlaggefahr aufgrund defekter Kontakte, defekter Isolierung, Überstrom usw. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Netzkabel nicht bündeln, verdrehen oder in anderer Weise unsachgemäß behandeln. Keinesfalls auf das Netzkabel treten. Andernfalls kann es in Brand geraten oder sich übermäßig erwärmen. • R32 oder R410A keinesfalls in die Atmosphäre ablassen. R32 ist ein fluoriertes Treibhausgas mit einem globalen Erwärmungspotenzial (GWP) = 675. R410A ist ein fluoriertes Treibhausgas mit einem globalen Erwärmungspotenzial (GWP) = 2088. • Das Gerät keinesfalls betreiben, wenn Paneele oder Schutzvorrichtungen entfernt wurden. Beim Berühren von beweglichen Teilen, heißen Oberflächen oder Teilen, die Hochspannung führen, kann es zu Verletzungen durch das Einklemmen von Gliedmaßen, Verbrennungen oder Stromschlag kommen. • Keinesfalls Änderungen an der Schutzvorrichtung oder ihrer Einstellung vornehmen. Der Zwangsbetrieb durch Kurzschließen der Schutzvorrichtung des Druckschalters und Temperaturreglers oder die Verwendung nicht spezifizierter Komponenten kann ein Feuer verursachen oder zum Bersten von Leitungen führen.

⚠ VORSICHT

	<ul style="list-style-type: none"> • Die Elektroarbeiten am Erdleiter sorgfältig durchführen. Der Erdleiter keinesfalls an einer Gasleitung, einer Wasserleitung, einem Blitzableiter oder dem Erdleiter einer Telefonleitung anschließen. Eine fehlerhafte Erdung kann zu Gerätefehlern, wie Stromschlag aufgrund von Kurzschluss, führen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Einen Schutzschalter mit der korrekten Kapazität verwenden. Der Schutzschalter muss alle Pole mit Überstrom unterbrechen. Die Verwendung eines ungeeigneten Schutzschalters kann zu Systemausfällen und Feuer führen. • Einen Trennschalter an der Verkabelung der Spannungsquelle gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen und Vorschriften installieren. Der Trennschalter muss gemäß EN 60204-1 in der AUS-Stellung abschließbar sein. • Das Innengerät unbedingt ordnungsgemäß installieren, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, damit das Kondensat einwandfrei abläuft. Eine unsachgemäße Installation des Innengeräts kann bewirken, dass Wasser in den Raum tropft und Einrichtungsgegenstände beschädigt. • Die Kondensatleitung gemäß dem Installationshandbuch so installieren, dass Kondensat einwandfrei ablaufen kann. Eine fehlerhafte Installation der Kondensatleitung kann bewirken, dass Wasser in den Raum tropft und Einrichtungsgegenstände beschädigt. • Die Kondensatleitung unbedingt mit einem Gefälle von mindestens 1/100 verlegen und keine Stufen oder Entlüftungsöffnungen einbeziehen. Während der Inbetriebnahme kontrollieren, ob das Kondensat einwandfrei abläuft, und sicherstellen, dass ausreichend Inspektions- und Wartungsraum zur Verfügung steht. • Nach der Wartung müssen alle Kabel, Kabelbinder und ähnlichen Komponenten wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt und in der ursprünglichen Kabelführung verlegt werden. Die erforderlichen Abstände zu allen Metallteilen sind zu beachten. • Den im Handbuch angegebenen Raum für Installation, Inspektion und Wartung reservieren. Unzureichender Raum birgt die Gefahr von Unfällen, beispielsweise Verletzungen durch Stürze vom Installationsort. • Bei Transport des Geräts per Hand vorsichtig vorgehen. Wenn das Gerät über 20 kg wiegt, muss es von mindestens zwei Personen getragen werden. Keinesfalls Kunststoffgurte für den Transport verwenden. Grundsätzlich den Transportgriff nutzen, wenn das Gerät per Hand transportiert wird. Schutzhandschuhe tragen, um die Gefahr von Schnitten durch die Aluminiumrippen auf ein Mindestmaß zu beschränken. • Verpackungsmaterial korrekt entsorgen. Verpackungsrückstände können Verletzungen bewirken, da sie Nägel und Holz enthalten. Um Erstickungsgefahren vorzubeugen, die Kunststoffverpackung von Kindern fernhalten und nach dem Öffnen entsorgen. • Bei Installationsarbeiten vorsichtig vorgehen, um sich am Wärmetauscher, am Bördelbereich der Leitungen oder an Schrauben usw. keine Verletzungen zuzuziehen. • Die Kältemittelleitungen unbedingt isolieren, damit Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft nicht daran kondensiert. Eine unzureichende Isolierung kann Kondensation bewirken, die wiederum zu Feuchtigkeitsschäden an der Decke, dem Boden, den Möbeln oder anderen Wertgegenständen führen kann. • Das Klimagerät keinesfalls in einem Raum betreiben (Kühl- oder Trocknungsbetrieb), in dem ein Ventilator installiert ist. Die gleichzeitige Verwendung von Klimagerät und Ventilator kann bewirken, dass ein Kondensatrückstau eintritt, wenn im Raum ein Unterdruck entsteht. Daher die Öffnung so anpassen, dass die für die Belüftung benötigte Luft in den Raum gelangt (beispielsweise durch leichtes Öffnen der Tür). Die Öffnung ebenfalls anpassen, wie oben beschrieben, wenn in höher gelegenen Wohnungen usw. aufgrund der Lüftungsklappe im Raum ein Unterdruck entsteht. • Unbedingt eine Luftdichtheitsprüfung durchführen, indem die Kältemittelleitungen nach Fertigstellung mit Stickstoffgas unter Druck gesetzt werden. Wenn die Dichte des Kältemittels im Falle einer Undichtigkeit der Kältemittelleitung in kleinen Räumen die Grenze überschreitet, kann Sauerstoffmangel eintreten, der wiederum schwerwiegende Unfälle zur Folge haben kann.
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät keinesfalls an den folgenden Orten aufstellen <ul style="list-style-type: none"> • Orte, an denen Kohlenstofffasern, Metallpulver oder sonstige Pulver vorkommen. • Orte, an denen Substanzen vorkommen können, die das Gerät beeinträchtigen, wie etwa Sulfidgas, Chloridgas, Säuren und Basen • Fahrzeuge und Schiffe. • Orte, an denen kosmetische Sprays oder Spezialsprays häufig verwendet werden. • Orte mit direkter Einwirkung von Ölnebel und Öldämpfen, wie etwa Küchen und Maschinenanlagen. • Orte, an denen Maschinen zum Einsatz kommen, die Hochfrequenz-Oberwellen erzeugen. • Orte mit salzhaltiger Atmosphäre, wie etwa Küstengebiete. • Orte mit starken Schneefällen (bei Installation an solchen Orten unbedingt den Grundrahmen und die Schneeschutzhäube, die in der Anleitung beschrieben sind, verwenden). • Orte, an denen das Gerät dem Rauch aus Schornsteinen ausgesetzt ist. • Orte in großer Höhe (über 1000 m). • Orte, an denen ammoniakhaltige Substanzen (z. B. organischer Dünger) vorkommen. • Orte, an denen Kalziumchlorid (z. B. Taumittel) vorkommt. • Orte, an denen Wärmestrahlung von anderen Wärmequellen das Gerät beeinträchtigen kann. • Orte ohne ausreichende Luftzirkulation. • Orte, an denen Hindernisse den Lufteinlass und Luftauslass des Geräts beeinträchtigen können. • Orte, an denen Luftkurzschlüsse auftreten können (bei Installation von mehreren Geräten). • Orte, an denen starke Luftströme auf den Luftauslass des Außengeräts treffen. • Orte, an denen ein Gegenstand über dem Gerät herunterfallen kann. • Dies kann zu deutlicher Leistungsminderung, Korrosion und Beschädigung der Komponenten, Funktionsstörungen sowie Feuer führen. • Das Innengerät keinesfalls an den im Folgenden aufgelisteten Orten installieren (das Innengerät unbedingt gemäß dem Installationshandbuch für das jeweilige Modell installieren, da für jedes Modell eigene Beschränkungen gelten). <ul style="list-style-type: none"> • Orte, an denen Hindernisse den Lufteinlass und Luftauslass des Geräts beeinträchtigen können. • Orte, an denen Vibrationen aufgrund einer unzureichenden Festigkeit der Struktur verstärkt werden können. • Orte, an denen der Infrarotempfänger direkter Sonneneinstrahlung oder einem starken Lichtstrahl ausgesetzt ist (bei Geräten mit Infrarotfernbedienung). • Orte, an denen ein Gerät steht, das von starken Oberwellen beeinträchtigt wird (Fernseh- oder Rundfunkgerät in einem Abstand von max. 1 m). • Orte, an denen Kondensat nicht einwandfrei ablaufen kann. • Dadurch kann die Leistung oder Funktion usw. beeinträchtigt werden. • Das Gerät keinesfalls in der Nähe von Bereichen installieren, in denen brennbare Gase austreten können. Wenn sich ausgetretene Gase in der Nähe des Geräts ansammeln, besteht Feuergefahr. • Das Gerät keinesfalls in einem Bereich installieren, in dem sich korrodierende Gase (wie etwa Schwefelsäuregas usw.) oder brennbare Gase (wie etwa Verdünnungs- und Erdölgase) ansammeln können, oder in dem mit flüchtigen brennbaren Substanzen umgegangen wird. Korrodierende Gase können zu Korrosion am Wärmetauscher, Bruch von Kunststoffteilen usw. führen, und brennbare Gase können ein Feuer verursachen. • Das Innengerät nicht an Orten verwenden, an denen Wasser verspritzt kann, wie etwa in Wäschereien. Da das Innengerät nicht wasserdicht ist, besteht Stromschlag- und Feuergefahr. • Das System nicht in der Nähe von Geräten installieren oder verwenden, die elektromagnetische Felder oder Hochfrequenz-Oberwellen erzeugen. Geräte wie Inverter, Notstromgeneratoren, medizinische Hochfrequenzgeräte und Telekommunikationsausrüstung können das System beeinträchtigen und Funktionsstörungen und Ausfälle herbeiführen. Außerdem kann das System seinerseits medizinische Ausrüstung und Telekommunikationsausrüstung beeinträchtigen und deren Funktion stören oder Ausfälle herbeiführen. • Keinesfalls Gegenstände, die durch Feuchtigkeit beschädigt werden können, unter dem Innengerät aufstellen. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit über 80 % liegt oder die Kondensatleitung verstopft ist, kann Kondensatwasser herabtropfen und die Gegenstände beschädigen. • Die Fernbedienung nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung installieren. Andernfalls kann es zu Funktionsstörungen oder Verformung der Fernbedienung kommen. • Das Gerät nicht unsachgemäß verwenden, wie etwa für die Aufbewahrung von Lebensmitteln, Kühlung von Präzisionsinstrumenten oder Unterbringung von Tieren, Pflanzen oder Kunstgegenständen. Es besteht die Gefahr von Beschädigungen. • Ausschließlich eine Sicherung mit der korrekten Bemessung in der für die Sicherung vorgesehenen Position verwenden. Die Verbindung der Schaltung mit Kupferdraht oder anderem Metalldraht kann zum Ausfall des Geräts führen und ein Feuer verursachen. • Tasten keinesfalls mit feuchten Händen berühren. Es besteht Stromschlaggefahr. • Keinesfalls die Kältemittelleitungen mit der Hand berühren, wenn das System in Betrieb ist. Während des Betriebs werden die Kältemittelleitungen extrem heiß oder extrem kalt, in Abhängigkeit vom Betriebsstatus, und können Verbrennungen oder Erfrierungen herbeiführen. • Das Innere des Klimageräts nicht mit Wasser reinigen. Dies kann zum Austreten von Wasser und zu dauerhaften Schäden führen. Außerdem besteht Stromschlaggefahr.

AUSWAHL DES INSTALLATIONSORTES

(An einem Ort installieren, der die folgenden Bedingungen erfüllt und vom Kunden genehmigt wurde.)

- Innengerät**
- Ein Ort, an dem die Luftströmung nicht behindert wird und kalte und warme Luft gleichmäßig verteilt werden kann.
 - Ein stabiler Installationsort, der keine Vibrationen des Geräts oder der Wand bewirkt.
 - Ein Ort, an dem die Luftströmung durch die Lüftung nicht in einen ungeeigneten oder gefährlichen Raum muss zur Verfügung stehen.)
 - Ein Ort, an dem Kabel und Leitungen ohne Weiteres verlegt werden können.
 - Ein Ort, an dem das Empfängerfeld nicht direkter Sonneneinstrahlung oder starker Strahlung von der Straßenbeleuchtung ausgesetzt ist.
 - Ein Ort, an dem Kondensat ohne Weiteres abfließen kann.
 - Ein Ort, der einen Abstand von mindestens 1 m von Fernseh- oder Rundfunkgeräten aufweist. (Um Bild- und Tonstörungen zu vermeiden.)
 - Ein Ort, an dem das Gerät nicht durch Hochfrequenzstrahlung oder elektromagnetische Störungen beeinträchtigt wird.
 - Ein Ort, an dem das Gerät nicht durch Staub, Öl, Ölnebel, Ölrauch, Ölspuren oder Ölreste verschmutzt wird.
 - Ein Ort, an dem sich keine Elektro- oder Haushaltsgeräte unter dem installierten Gerät befinden.
 - Das Innengerät an einer ebenen Wand installieren.

Infrarot-Fernbedienung

- Ein Ort, an dem das Fernbedienungssignal bei Betätigung der Infrarot-Fernbedienung sicher empfangen kann.
- Ein Ort, der nicht von Fernseh- oder Rundfunkgeräten beeinflusst wird.
- Die Fernbedienung nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Heizvorrichtungen, wie etwa einem Ofen, ablegen.

INSTALLATION DES INNERGERÄTS

Öffnen und Ausbauen des Lufttrittspaneels

- Um das Panel zu öffnen, an beiden Enden des oberen Teils ziehen, bis die Sperren das Panel freigeben, und die Bänder lösen. Dann das Panel entfernen.

VORSICHT
Beim Ausbauen des Lufttrittspaneels vorsichtig vorgehen, damit das Panel nicht auf Ihre Füße fällt.

Ausbauen des Frontpaneels

- Das Lufttrittspaneel entfernen.
- Die 3 Stellschrauben entfernen.
- Wenn das Entfernen der Sperren Schwierigkeiten bereitet, besorgnisbewusst mit einem Schraubendreher handeln.
- Den unteren Teil des Paneels nach vorn bewegen und die 6 Sperren im unteren Teil entfernen.

Herstellung der Bohrungen und Befestigung der Hülse (Zubehör)


Beim Bohren in einer Wand, die ein Metallgewebe, ein Drahtnetzgewebe oder eine Metallplatte enthält, unbedingt die separat lieferbare Hülse für Leitungsbuchführungen verwenden.

- Oben Außenseite
- Oben Innenseite
- Oben Innenseite
- Oben Außenseite

Wenn die Leitung hinten austritt, den unteren und rechten Teil des Kreises abschneiden.


Führung der Innengeräteleitung

Die Leitung kann nach hinten, links, links hinten, links unten, rechts oder unten geführt werden.



Kondensatleitung

- Den Kondensatschlauch nach unten abwrackeln.
- Die Kondensatleitung nicht verlegen, wie im Folgenden dargestellt.



VOR DER INSTALLATION

Vor der Installation sicherstellen, dass die Stromversorgung für das Klimagerät geeignet ist.

Standardzubehör (Installationskit)	Menge
1. Installationsplatte (Montage an der Rückseite des Innengeräts)	1
2. Infrarot-Fernbedienung	1
3. Fernbedienungshalter	1
4. Blechschrauben (für Installationsplatte ø4 X 25 mm)	9
5. Holzschrauben (für Fernbedienungshalter ø3,5 mm X 16 mm)	2
6. Batterie (R03(AAA, Micro) 1.5V)	2
7. Luftreinigungsfilter	2
8. Filterhalter (Montage am Frontpaneel des Innengeräts)	2
9. Leitungsmantelung (200 mm)	1
10. Isolier- oder Vinyl-Band	2

Zubehör	Menge
1. Verschlussplatte	1
2. Hülse	1
3. Neigungsplatte	1
4. Dichtungskitt	1
5. Kondensatschlauch (Verlängerungsschlauch)	1
6. Leitungsmantelung (zur Isolierung der Verbindungsleitung)	1



Benötigte Werkzeuge für die Installation

1. Plus-Kreuzschlitzschraubendreher
2. Messer
3. Säge
4. Maßband
5. Hammer
6. Maulschlüssel
7. Drehmomentschlüssel (14,0 - 61,0 Nm (1,4 - 6,1 kgf/m))
8. Kernlochbohrer (65 mm Durchmesser)
9. Schraubenschlüssel (Sechskant) (4 mm)
10. Bördelwerkzeugsatz (speziell für R410A/R32 entwickelt)
11. Gasdichtkeilstecker (speziell für R410A/R32 entwickelt)
12. Lehre für Überstandseinstellung (wird verwendet, wenn die Bördelverbindung mit einem herkömmlichen Bördelwerkzeug hergestellt wird)
13. Rohrbiegewerkzeug

ELEKTRISCHE VERDRÄHTUNG



Vorbereitung des Innengeräts

- ⚠ VORSICHT**
Bei fehlerhafter Verdrahtung stoppt das Innengerät. Die Batterien schalten sich ein, und die Timer-Lampe blinkt.
- Für die Verbindungen Kabel verwenden, um zu vermeiden, dass sich einzelne Leiter lösen.
- GENELEC-Code für vor Ort benötigte Kabel:
- H H05RN4G1.5 (Beispiels) oder 245IEC57
 - 05 300500 Volt
 - R Harmonisierter Kabeltyp
 - N Synthetikausblech
 - R Mantel aus Polychloropren
 - G Mehrdrahtiger Leiter
- 4 oder 5 Anzahl der Leiter
1,5 Querschnitt des Kupferleiters (mm²)

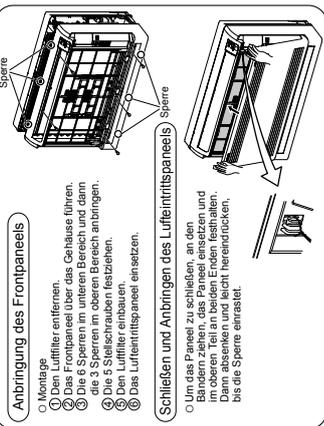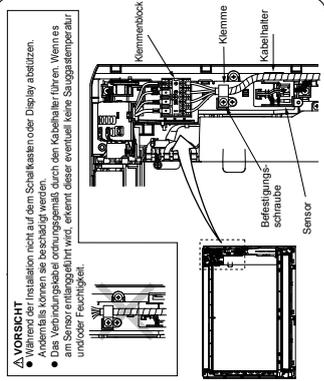

Verdeckte Installation



- Das Innengerät gemäß der folgenden Anleitung installieren.
- 1) Die in der folgenden Abbildung angegebenen Baum oben, rechts und links reservieren.
 - 2) Darauf achten, dass die horizontale Stange die Ausblat nach oben/unten oder den Empfehlung von der Fernbedienung nicht beeinträchtigt.
 - 3) Die Gittergröße muss mindestens 70 % der Öffnungsgröße betragen.
 - 4) Die Drahtbrücke (PT75) an der Innengestaltung durchlöcheren, um den Ausblatwinkel zu regeln.
- ⚠ VORSICHT**
Eine fehlerhafte Installation kann Probleme verursachen, wie etwa kein Kühlbetrieb, kein Heizbetrieb oder in den Raum austretendes Kondensat.

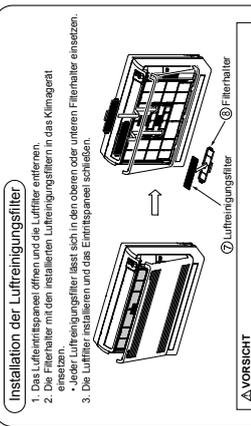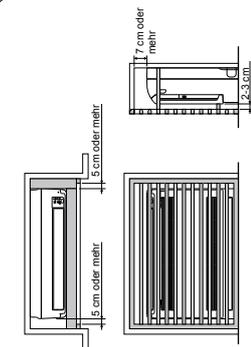

INSTALLATION DER FERNBEDIENUNG

Einsetzen der Batterien

- Die Infrarot-Fernbedienung öffnen und die Batterien (AAA, Micro), 2 Stück einsetzen. Auf die korrekte Polarität achten. (Die Kennzeichnungen der Pole (+ & -) beachten.)
- ⚠ VORSICHT**
Kontaktscheite neu und alte Batterien mischen.
- Befestigung an einem Pfosten oder einer Wand**
Die Infrarot-Fernbedienung wird während der Bedienung kontinuierlich in der Hand gehalten.
Kontaktscheite an einer Längswand bzw. installieren.

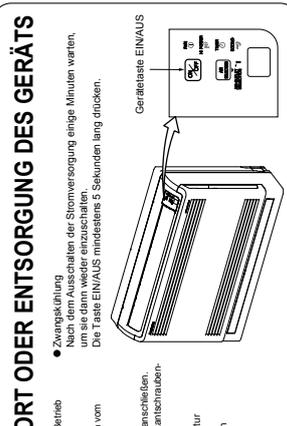

KONTROLLPUNKTE FÜR DEN INSTALLATIONSTEST

- Die folgenden Punkte nach Fertigstellung der Installation und vor Einschalten der Stromversorgung erneut kontrollieren. Einen weiteren Probebetrieb durchführen und sicherstellen, dass das Gerät ordnungsgemäß läuft.
- Dem Kunden gleichzeitig anhand der Bedienungsanleitung erklären, wie das Gerät verwendet und gepflegt wird.
- Nach der Installation**
- Die Spannung der Stromversorgung entspricht dem Nennwert.
 - Kein Gasaustritt aus den Anschlüssen des Arbeitsventils.
 - Netz- und Verbindungskabel sind sicher an Klemmenkasten befestigt.
 - Das Arbeitsventil ist vollständig geöffnet.
 - Die Leitungsverbindungen der Innen- und Außengeräteleitungen wurden isoliert.
- Problemablauf**
- Der Klimabetrieb läuft normal.
 - Keine ungewöhnlichen Geräusche.
 - Wasser läuft einwandfrei ab.
 - Die Schutzfunktionen wurden nicht aktiviert.
 - Die Fernbedienung funktioniert normal.
- Der Betrieb des Geräts wurde dem Kunden erklärt.**
(Timer für dreiminütigen Neustartschutz)
Wenn das Innengerät neu gestartet oder die Betriebsart gewechselt wird, nimmt das Gerät etwa 3 Minuten lang den Betrieb nicht auf.
Dies dient dem Geräteschutz und stellt keine Funktionsstörung dar.



11 Außengeräte installieren

11.1 Allgemeine Hinweise zur Aufstellung des Außengeräts

Für die Installationsarbeiten folgende Werkzeuge verwenden:

Werkzeuge für Installationsarbeiten		
Plus-Kreuzschlitzschraubendreher	Maulschlüssel	Maßband
Vakuumpumpe*	Messer	Messverteiler*
Sechskantschraubenschlüssel	Säge	Kontrollschablone
Bördelwerkzeugsatz*	Kältemittel-Lecksuchgerät*	Vakuumpumpenadapter* (mit Rücklaufsperr)
Drehmomentschlüssel (14,0–82,0 Nm)	Rohrschneider	Füllschlauch*

* Speziell für R32 oder R410A

Für die Installationsarbeiten folgende Teile bauseitig stellen:

- Maueranker (M10–M12, 4 St.)
- Dichtungskitt
- Isolierband
- Kältemittelleitung
- Netzkabel
- Klemme und Schraube

11.1.1 Installationsort auswählen

- Das Gerät steht auf einer stabilen, waagerechten und vibrationsfreien Fläche.
- Es sind keine Hindernisse vorhanden, die eine reibungslose Luftzirkulation an der Einlass- und Auslassseite des Geräts verhindern.
- Es ist ausreichend Platz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorhanden.
- Nachbarn werden nicht durch vom Gerät erzeugte Geräusche oder Luftströme gestört.
- Der Luftauslass des Geräts bläst nicht direkt auf Tiere oder Pflanzen.
- Kondensat kann ordnungsgemäß abgeleitet werden.
- Es besteht kein Risiko, dass brennbare Gase austreten.
- Es sind keine Wärmequellen in der Umgebung vorhanden.
- Das Gerät ist Regen oder Sonnenlicht nicht direkt ausgesetzt.
- Das Gerät ist Ölnebel und Dampf nicht direkt ausgesetzt.
- Chemische Stoffe wie Ammoniak (Düngemittel), Calciumchlorid (Taumittel) und Säure (Schwefelsäure usw.), die das Gerät beschädigen können, sammeln sich nicht an und werden nicht erzeugt.
- Das Gerät ist nicht an Orten aufgestellt, an denen es korrosiven Gasen (z. B. Sulfiden, Chloriden), Seeluft oder salzhaltiger Luft direkt ausgesetzt ist.
- Das Gerät nicht an Orten aufstellen, an denen Hindernisse vorhanden sind, die eine reibungslose Luftzirkulation an der Einlass- und Auslassseite des Geräts verhindern.
- Keine Fernsehgeräte oder Rundfunkempfänger in einem Umkreis von 1 m.
- Am Installationsort wird das Gerät nicht durch elektromagnetische Wellen und/oder Oberschwingungswellen von anderen Geräten beeinträchtigt.


- Am Geräteauslass treten keine starken Winde auf.
- Es treten keine starken Schneefälle auf (ggf. einen geeigneten Schutz einrichten, um zu verhindern, dass sich Schnee ansammelt).

Wenn das Gerät in einem Bereich installiert ist, in dem das Risiko starker Winde oder Schneean-sammlungen besteht, sind die folgenden Maßnahmen erforderlich:


Vorgehensweise

Bei einem Standort mit starken Winden:

- Das Außengerät so positionieren, dass die Auslassseite zur Wand zeigt.

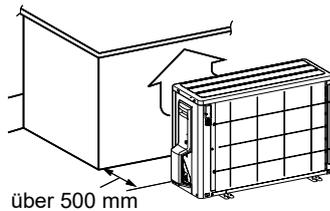


Das Außengerät so platzieren, dass die Ausblasrichtung am Auslass senkrecht zur Hauptwindrichtung steht.

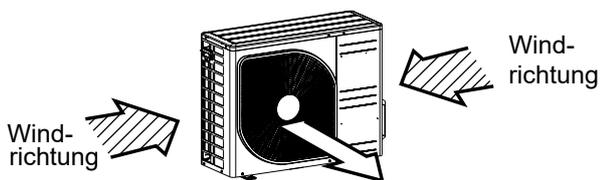

Bei einem Standort mit Schneean-sammlung:

- Das Außengerät auf einem Grundrahmen installieren, sodass das Außengerät oberhalb der Schneefläche liegt.
- Das Außengerät unter der Dachtraufe aufstellen oder vor Ort eine Überdachung bereitstellen.

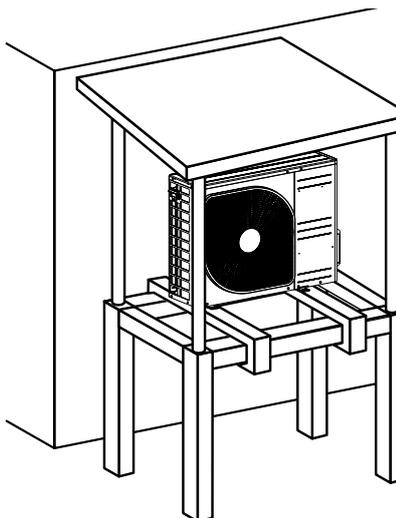

11.1.2 Arbeiten an der Kondensatleitung (falls erforderlich)

Wenn bei Arbeiten an der Kondensatleitung Kondensat abgeleitet wird, ein Winkelstück und eine Dichtungshülse verwenden, die separat als Zubehör erhältlich sind.

ACHTUNG

Beschädigung des Außengeräts durch Verschließen der zusätzlichen Kondensatablassöffnung.

- Sicherstellen, dass die zusätzliche Kondensatablassöffnung immer geöffnet ist (siehe folgende Abbildungen).
- Keine Dichtungshülse in die zusätzliche Kondensatablassöffnung montieren.

SCM30,40,45ZS-W




SCM71–80ZS-W



SCM41,50,60ZS-W



SCM100ZS-W

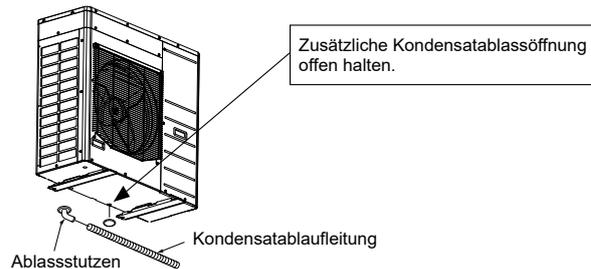

Vorgehensweise

ACHTUNG

Sachschaden und Funktionsstörungen durch vereistes Kondensatwasser.

- Winkelstück und Dichtungshülse nicht verwenden, wenn die Möglichkeit besteht, dass an mehreren Tagen Temperaturen unter 0 °C herrschen.

1. Winkelstück und Dichtungshülse installieren.
2. Das Winkelstück und die Dichtungshülse der Kondensatleitung mit Dichtungskitt oder einem anderen geeigneten Dichtungsmaterial abdichten.

ACHTUNG

Wenn die Richtung des Gefälles umgekehrt wird, besteht die Gefahr, dass Wasser austritt.

11.1.3 Außengerät aufstellen

Hinweis

- Das Außengerät ordnungsgemäß installieren, sodass es bei Erdbeben oder starkem Wind usw. nicht kippt.
- Sicherstellen, dass das Außengerät auf einer ebenen Fläche aufgestellt ist. Wenn das Außengerät auf einer nicht ebenen Flächen aufgestellt wird, ist es möglich, dass es zu Funktionsstörungen kommt.
- Sicherstellen, dass nach Durchführung der Leitungsarbeiten der Abstand zur Aufstellfläche mehr als 100 mm beträgt.
- Sicherstellen, der Abstand nach oben 200 mm beträgt.

Vorgehensweise


1. Das Außengerät auf einer waagerechten Fläche aufstellen.
2. Beim Aufstellen des Außengeräts ausreichend Platz frei lassen. Die FüÙe des Geräts mit 4 Mauerankern fixieren (siehe Technische Zeichnungen „8.8 Truhengeräte SRF25, 35ZS-W und SRF50ZSX-W“ auf Seite 120). Darauf achten, dass die Maueranker um maximal 15 mm von der Bodenfläche hervorstehen.

11.2 Installation vorbereiten


Vorgehensweise

1. Schraube entfernen. Serviceabdeckung nach unten schieben und entfernen.


SCM30,40,45ZS-W

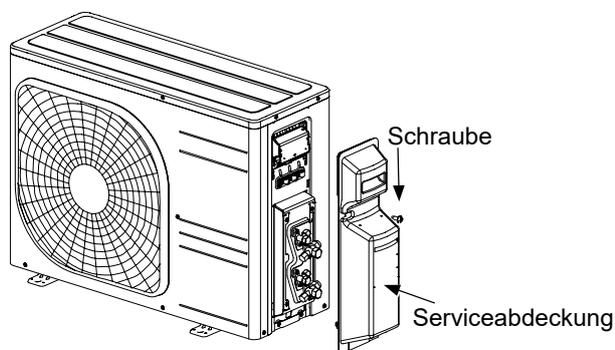


SCM41,50,60ZS-W

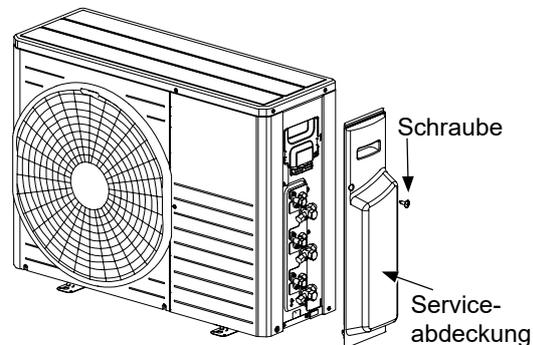

SCM71-80ZS-W

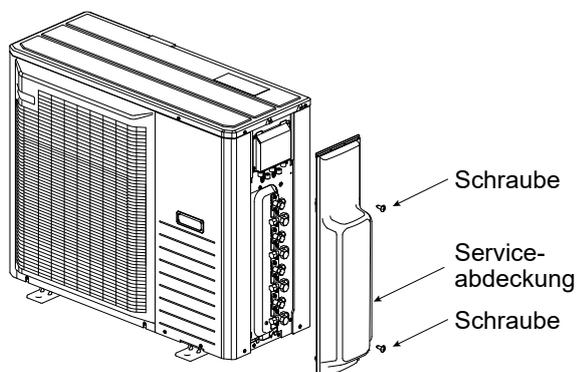


SCM100ZS-W

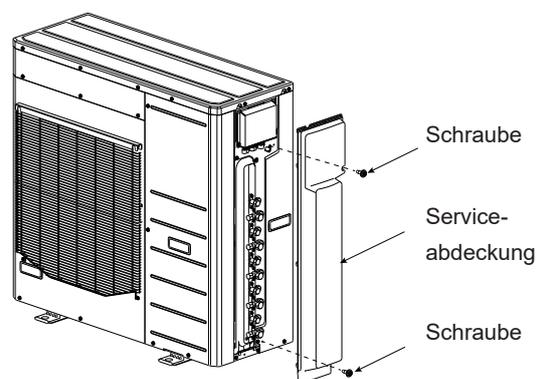


2. Schraube entfernen und die Anschlussabdeckung abnehmen.


SCM30,40,45ZS-W

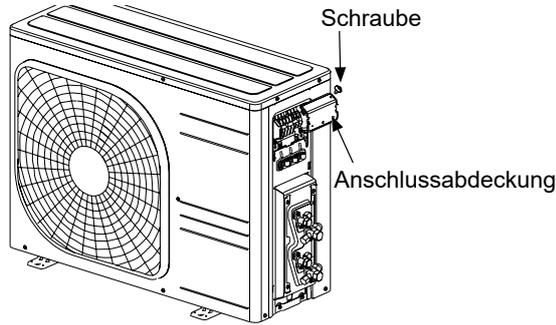


SCM41,50,-60ZS-W

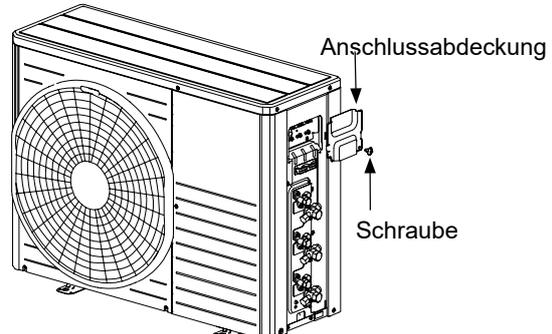

SCM71-80ZS-W

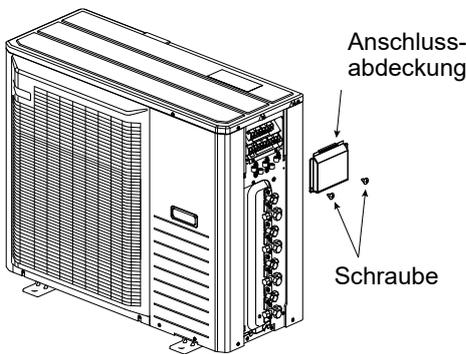

SCM100ZS-W

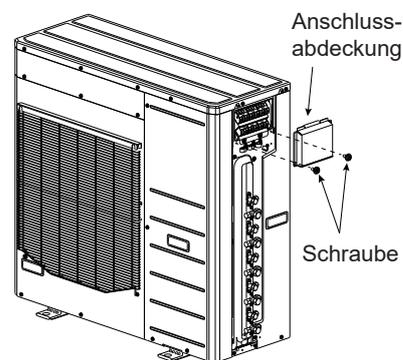

11.3 Arbeiten an der Kältemittelleitung

11.3.1 Beschränkungen bei der Geräteinstallation

Die folgenden Beschränkungen bei der Installation des Geräts beachten.

Bei einer fehlerhaften Installation besteht die Gefahr eines Verdichterausfalls oder einer Leistungsminderung.

	Maßbeschränkung				Abbildung
	SCM 30,40, 45	SCM 41,50, 60	SCM 71-80	SCM 100	
Länge der Kältemittelleitung (L) für ein Innengerät	max. 25 m	max. 25 m	max. 25 m	max. 25	
Länge der Kältemittelleitung (L) für alle Innengeräte	max. 30 m	max. 40 m	max. 70 m	max. 75 m	
Höhendifferenz zwischen Innen- und Außengeräten (H)*	max. 15 m	max. 15 m	max. 20 m	max. 20	

*Es ist möglich, das Außengerät höher oder tiefer als das Innengerät zu installieren.

11.3.2 Kältemittelleitung vorbereiten

Vorgehensweise

1. Kältemittelleitung auswählen gemäß folgender Tabelle:

	Innengerätegröße		
	SRK15/20/25/35	SRK50/60	SRK71/80
Sauggasleitung	3/8" (Ø 10)	1/2" (Ø 12)	5/8" (Ø 16)
Flüssigkeitsleitung	1/4" (Ø 6)	1/4" (Ø 6)	1/4" (Ø 6)

- Darauf achten, dass die Rohrwandstärke mindestens 0,8 mm beträgt (bzw. 1,0 mm bei 5/8" bzw. Ø 16).
- Sicherstellen, dass das Rohr als Rundrohr ausgelegt ist (nahtloses Rohr aus phosphordesoxidiertem Kupfer ICS 23.040.15, ICS 77.150.30).


Kältemittelleitung zuschneiden

Vorgehensweise

1. Die Kältemittelleitung mit dem Rohrschneider auf die erforderliche Länge zuschneiden.
2. Das Rohr nach unten halten und entgraten. Sicherstellen, dass keine Fremdkörper in das Rohr gelangen.
3. Die Enden der Kältemittelleitung mit dem Klebeband umwickeln.

11.3.3 Leitungsarbeiten

- Kontrollieren, dass die Flüssigkeits- und Sauggas-Serviceventile vollständig geschlossen sind.
- Beim Arbeiten an der Leitung darauf achten, dass die Serviceventile komplett geschlossen sind.

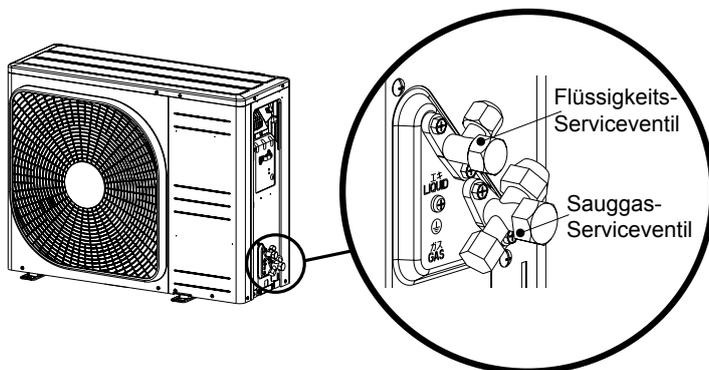


Bördelverbindung herstellen

Vorgehensweise

1. Die Bördelmuttern aus den Serviceventilen des Außengeräts herausnehmen und auf die Kältemittelleitungen setzen.
2. Die Rohre gemäß der nachstehenden Tabelle und Abbildung bördeln. Die Abmessungen der Bördelverbindung für R32 weichen von den Abmessungen für herkömmliches Kältemittel ab. Wir empfehlen speziell für R32 oder R410A entwickelte Bördelwerkzeuge zu verwenden. Wenn herkömmliche Bördelwerkzeuge verwendet werden, die Abmessung des Überstands B mithilfe einer Kontrollschablone anpassen.

Außendurchmesser, Kupferrohr	A 0–0,4	Überstand B	
		R32 oder R410A	herkömmlich
1/4" (Ø 6)	9,1		
3/8" (Ø 10)	13,2		
1/2" (Ø 12)	16,6	0–0,5	1,0–1,5
5/8" (Ø 16)	19,7		

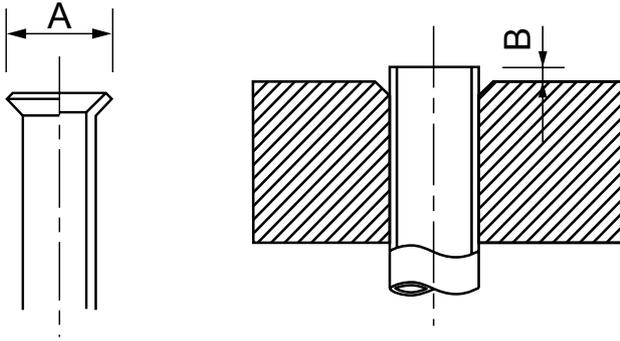


Kältemittelleitungen herstellen

⚠️ WARNUNG

Erstickungsgefahr durch austretendes Kältemittel.

- Kein Kältemittelöl auf die Bördelfläche auftragen. Andernfalls kann Kältemittel austreten.
- Kein übermäßiges Drehmoment auf Bördelmuttern anwenden. Es besteht die Gefahr, dass die Bördelmuttern reißen und Kältemittel austritt.

Hinweis

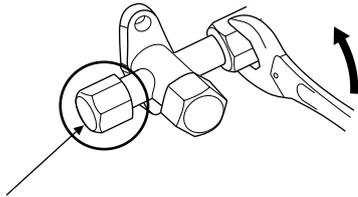

Die Ventilklappe nicht mit einem Maulschlüssel festhalten

Vorgehensweise

1. Die Leitungen an der Flüssigkeits- und Sauggasseite anschließen.
2. Die Muttern mit dem in der Tabelle unten angegebenen Drehmoment festziehen

Serviceventilgröße (mm)	Anziehdrehmoment (Nm)
1/4" (Ø 6)	14–18
3/8" (Ø 10)	34–42
1/2" (Ø 12)	49–61
5/8" (Ø 16)	68–82

Befestigung der Kältemittelleitung

Hinweis

Sicherstellen, dass die Kältemittelleitungen keine Komponenten im Außengerät berühren. Wenn die Rohrleitungen mit internen Komponenten in Berührung kommen, werden anomale Geräusche und/oder Vibrationen erzeugt.

Vorgehensweise

1. Sicherstellen, dass der äußere Teil der Kältemittelleitungen, des Verbindungskabels und des Kondensatschlauchs ordnungsgemäß mit Klebeband umwickelt wird.
2. Die Kältemittelleitungen so formen, dass sie den Konturen des Rohrleitungswegs entsprechen.
3. Die Rohrbaugruppe mit Klemmen und Schrauben an der Wand befestigen. Die Rohrbaugruppe in Abständen von maximal 1,5 m verankern, um Vibrationen zu isolieren.


ACHTUNG

Funktionsstörung oder Ausfall des Außengeräts durch Wassereintritt.

Serviceabdeckung ordnungsgemäß montieren.

4. Die Serviceabdeckung sicher montieren. Wenn die Serviceabdeckung nicht ordnungsgemäß montiert wird, ist es möglich, dass Wasser in das Gerät gelangt und eine Funktionsstörung oder den Ausfall des Geräts bewirkt.

11.3.4 Evakuierung

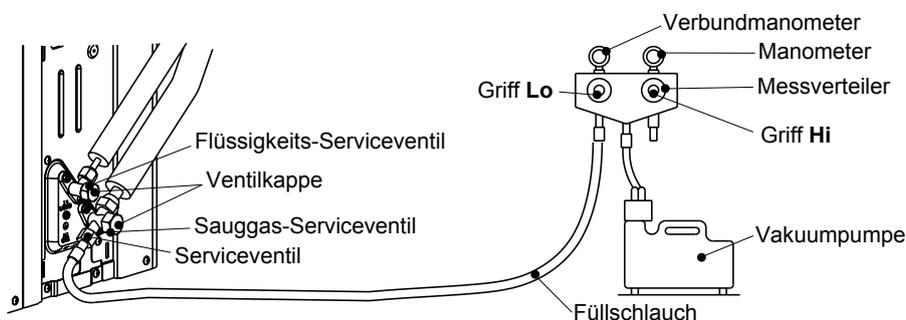

Vorgehensweise

ACHTUNG

Verdichterschaden durch falsches Öl im Kältesystem.

- Um zu verhindern, dass ein anderes Öl in das Kältesystem gelangt, nur Werkzeuge verwenden, die für R32 bestimmt sind.
- Einen Gegenstromsperradapter verwenden, um zu verhindern, dass das Öl der Vakuumpumpe in das Kältesystem gelangt.

1. Vakuumpumpe an den Messverteiler anschließen. Füllschlauch des Messverteilers am Serviceventil des Außengeräts anschließen.
2. Die Vakuumpumpe mindestens 1 Stunde lang laufen lassen, nachdem der Unterdruckmesser $-0,1 \text{ MPa}$ (-76 cmHg) anzeigt.
3. Sicherstellen, dass die Anzeige des Unterdruckmessers nicht steigt, wenn das System für mindestens 15 min unverändert bleibt. Die Anzeige des Messverteilers steigt an, wenn im

System Restfeuchtigkeit vorhanden ist oder eine Undichtheit besteht. Das System auf Undichtheiten überprüfen. Wenn eine Undichtheit festgestellt wird, diese beheben und zurück zu Punkt 1.

- Den Griff **Lo** schließen und die Vakuumpumpe stoppen. Diesen Zustand einige Minuten halten, um sicherzustellen, dass der Zeiger des Verbundmanometers nicht zurückschwingt.
- Die Ventilkappen vom Flüssigkeits-Serviceventil und vom Sauggas-Serviceventil entfernen.
- Die Ventilstange des Flüssigkeits-Serviceventils mit einem Sechskantschraubenschlüssel um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Ventil zu öffnen. Nach 5 Sekunden schließen und auf Gasundichtheiten prüfen. Mit Seifenwasser auf Gasundichtheiten an den Bördelverbindungen des Innengeräts und des Außengeräts und an den Ventilstangen prüfen. Nach Abschluss der Prüfung das gesamte Wasser abwischen.
- Den Füllschlauch vom Anschluss des Sauggas-Serviceventils trennen. Die Sauggas- und Flüssigkeits-Serviceventile vollständig öffnen. Die Ventilstange nicht über ihren Anschlag hinaus drehen.
- Die Kappen der Serviceventile und die Kappe des Serviceanschlusses mit dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment festziehen.

Serviceventilgröße (mm)	Anziehdrehmoment Serviceventilkappe (Nm)	Anziehdrehmoment Serviceanschlusskappe (Nm)
1/4" (Ø 6)		
3/8" (Ø 10)	20–30	10–12
1/2" (Ø 12)	25–35	10–12
5/8" (Ø 16)	30–40	10–12

11.3.5 Zusätzliche Kältemittelfüllung

Für SCM40–50ZS-W gilt:

Eine zusätzliche Kältemittelfüllung ist erforderlich, wenn die Länge der Kältemittelleitung mehr als 20 m beträgt.

Beachten:

- Wenn die Berechnung der zusätzlichen Kältemittelfüllung zu einem negativen Ergebnis führt, das Kältemittel nicht absaugen.
- Wenn eine Kältemittelbefüllung bei einem Außengerät mit einer Kältemittelleitungslänge von max. 20 m erforderlich ist, das werksseitig eingefüllte Volumen gemäß der folgenden Tabelle einfüllen (Wert in Tabelle entspricht der maximalen Kältemittelfüllmenge).

Für Außengeräte SCM71–80ZS-W gilt:

Eine zusätzliche Kältemittelfüllung ist erforderlich, wenn die Länge der Kältemittelleitung mehr als 30 m beträgt.

Beachten:

- Wenn die Berechnung der zusätzlichen Kältemittelfüllung zu einem negativen Ergebnis führt, das Kältemittel nicht absaugen.
- Wenn eine Kältemittelbefüllung bei einem Außengerät mit einer Kältemittelleitungslänge von max. 30 m erforderlich ist, das werksseitig eingefüllte Volumen gemäß der folgenden Tabelle einfüllen (Wert in Tabelle entspricht der maximalen Kältemittelfüllmenge).

Für Außengeräte SCM100ZS-W gilt:

Eine zusätzliche Kältemittelfüllung ist erforderlich, wenn die Länge der Kältemittelleitung mehr als 40 m beträgt.

Beachten:

- Wenn die Berechnung der zusätzlichen Kältemittelfüllung zu einem negativen Ergebnis führt, das Kältemittel nicht absaugen.
- Wenn eine Kältemittelbefüllung bei einem Außengerät mit einer Kältemittelleitungslänge von max. 40 m erforderlich ist, das werksseitig eingefüllte Volumen gemäß der folgenden Tabelle einfüllen (Wert in Tabelle entspricht der maximalen Kältemittelfüllmenge).

Zusätzliche Kältemittelfüllung berechnen

Eine zusätzliche Kältemittelfüllung mit der nachstehenden Formel berechnen.

$$\text{Zusätzliche Kältemittelfüllung (g)} = \{ \text{Länge der Kältemittelleitung (m)} - \text{Länge für werksseitige Füllung (m)} \} \times 20 \text{ (g/m)}$$

Bei einigen Geräten ist keine Nachfüllmenge erforderlich.

Kältemittel R32

Modellbezeichnung	Kältemittelmenge vorgefüllt	Vorfüllung reicht für	maximale Leitungslänge	Nachfüllmenge pro m Flüssigkeitsleitung	Rohrdurchmesser Flüssigkeitsleitung
SCM30ZS-W	1,25 kg	30 m	30 m	-	6 mm
SCM40ZS-W	1,40 kg	20 m	30 m	0,02 kg/m	6 mm
SCM41ZS-W	1,60 kg	40 m	40 m	-	6 mm
SCM45ZS-W	1,40 kg	20 m	30 m	0,02 kg/m	6 mm
SCM50ZS-W	1,80 kg	40 m	40 m	-	6 mm
SCM60ZS-W	1,80 kg	40 m	40 m	-	6 mm
SCM71ZS-W	2,55 kg	30 m	70 m	0,02 kg/m	6 mm
SCM80ZS-W	2,55 kg	30 m	70 m	0,02 kg/m	6 mm
SCM100ZS-W	2,98 kg	40 m	75 m	0,02 kg/m	6 mm

11.3.6 Kältemittel einfüllen

Hinweis

- Ein längerer Gerätebetrieb ohne ausreichende Kältemittelmenge führt zu einer Funktionsstörung.
- Keinesfalls mehr als die maximale Kältemittelmenge einfüllen. Andernfalls treten Funktionsstörungen des Außengeräts auf.

Vorgehensweise

1. Das Kältemittel R32 in der flüssigen Phase über den Serviceanschluss einfüllen. Darauf achten, dass die Serviceventile auf der Flüssigkeitsseite und auf der Sauggasseite geschlossen sind. Das Kältemittel R32 in der flüssigen Phase einfüllen.
2. Wenn das Einfüllen einer erforderlichen Kältemittelmenge Schwierigkeiten bereitet, die Ventile auf der Flüssigkeitsseite und der Sauggasseite vollständig öffnen und Kältemittel einfüllen, während das Gerät im Kühlbetrieb läuft. Wenn das Kältemittel bei laufendem Gerät eingefüllt wird, den Einfüllvorgang innerhalb von 30 Minuten abschließen.
3. Die zusätzliche Kältemittelfüllung, die auf der Basis der Länge der Kältemittelleitung berechnet wurde, auf dem Etikett notieren, das sich an der Serviceabdeckung befindet.

11.4 Pump-down-Betrieb starten

⚠ VORSICHT


Verletzungsgefahr durch Bersten des Kältesystems.

Wenn die Kältemittelleitungen getrennt werden, während der Verdichter noch läuft und die Serviceventile geöffnet sind, kann Luft in den Kältekreislauf angesaugt werden. Dadurch baut sich ein anomal hoher Druck auf, der zum Bersten des Systems und in der Folge zu Verletzungen führen kann.

- Bei Pump-Down-Arbeiten vor dem Schließen der Serviceventile und dem Trennen der Kältemittelleitungen den Verdichter ausschalten.

Vorgehensweise

1. Füllschlauch des Messverteilers am Serviceanschluss des Außengeräts anschließen.
2. Das Flüssigkeits-Serviceventil mit einem Sechskantschraubenschlüssel schließen.
3. Das Sauggas-Serviceventil mit einem Sechskantschraubenschlüssel vollständig öffnen.
4. Zwangskühlbetrieb durchführen (siehe Kapitel „10.1.16 Zwangskühlbetrieb starten“ auf Seite 152).
5. Wenn das Niederdruck-Manometer 0,01 MPa anzeigt, das Sauggas-Serviceventil schließen und den Zwangskühlbetrieb beenden.

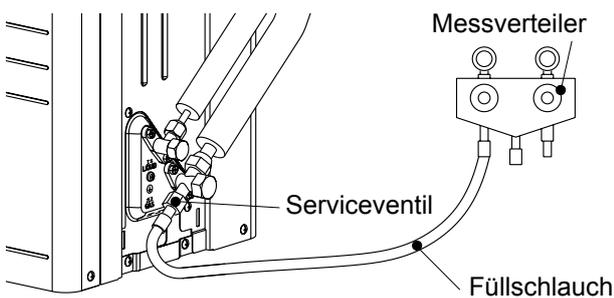

11.5 Elektrische Verkabelung

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag.

Sicherstellen, dass die Innen- und Außengeräte, Fernbedienungen und die Adapterplatinen SC-BIKN2-E und SC-ADNA-E ausschließlich von Elektrofachkräften montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

- Vor Beginn der Installationsarbeiten die Anschlussstelle für das öffentliche Stromnetz und den Schaltschrank spannungsfrei schalten.
- Alle Komponenten, die an Innen- und Außengeräte angeschlossen werden, spannungsfrei schalten.
- Spannungsfreiheit kontrollieren.
- Die Innen- und Außengeräte über eine Sicherung oder eine Schaltvorrichtung mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm mit der Stromversorgung verbinden.
- Sicherstellen, dass ein allstromsensitiver FI-Schalter Typ B und eine Sicherung mit geeigneter Leistung installiert werden. Die Sicherung muss alle Pole mit Überstrom unterbrechen.
- Wir empfehlen den Einsatz eines Reparaturschalters. Der Reparaturschalter muss gemäß EN 60204-1 in der **Aus**-Stellung abschließbar sein.

GEFAHR

Stromschlaggefahr durch Fehlfunktion im Klimagerät.

Bei Berührung eines fehlerhaften Geräts besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Als zusätzlichen Schutz immer einen allstromsensitiven FI-Schalter Typ B verwenden.

Allstromsensitiver FI-Schalter Typ B

Modell	Phase	Leckstrom	Bemessungsstrom
SCM30,40,45	Einzelphase	30 mA, max. 0,1 s	16 A
SCM41,50,60	Einzelphase	30 mA, max. 0,1 s	16 A
SCM71–80	Einzelphase	30 mA, max. 0,1 s	16 A
SCM100	Einzelphase	30 mA, max. 0,1 s	25 A

Sicherung außerhalb des Außengeräts

Modell	Phase	Bemessungsstrom
SCM30,40,45	Einzelphase	16 A
SCM41,50,60	Einzelphase	16 A
SCM71–80	Einzelphase	16 A
SCM100	Einzelphase	25 A

Hauptsicherung innerhalb des Außengeräts

Modell	Spezifikation	Teile-Nr.	Code auf Schild, Verkabelung
SCM30,40,45	250 V, 15 A	SSA564A136	F4
SCM41,50,60 SCM71–100	250 V, 20 A	SSA564A136A	F4


Vorgehensweise

Hinweis


- Darauf achten, dass das Netzkabel und die Kältemittelleitung den im Handbuch genannten Spezifikationen entsprechen.
- Bei Verwendung von Kabeln mit falschen Spezifikationen kann es zu Funktionsstörungen im Gerät kommen.

1. Kabel vorbereiten.

- Ein Netzkabel auswählen. Das Netzkabel und das Verbindungskabel gemäß den nachstehend genannten Spezifikationen auswählen:
 - Netzkabel (3-adrig*, mind. 1,5 mm²).
 - Bei der Auswahl der Länge des Netzkabels sicherstellen, dass der Spannungsabfall nicht mehr als 2 % beträgt. Bei einem längeren Kabel den Kabelquerschnitt vergrößern.
 - Verbindungskabel (4-adrig* (1 Erdleiter inklusive (Gelb/Grün)), mind. 1,5 mm²).
- Die Länge der Drähte anpassen, wie nachfolgend dargestellt. Sicherstellen, dass jeder Draht am Ende um 10 mm abisoliert wurde.

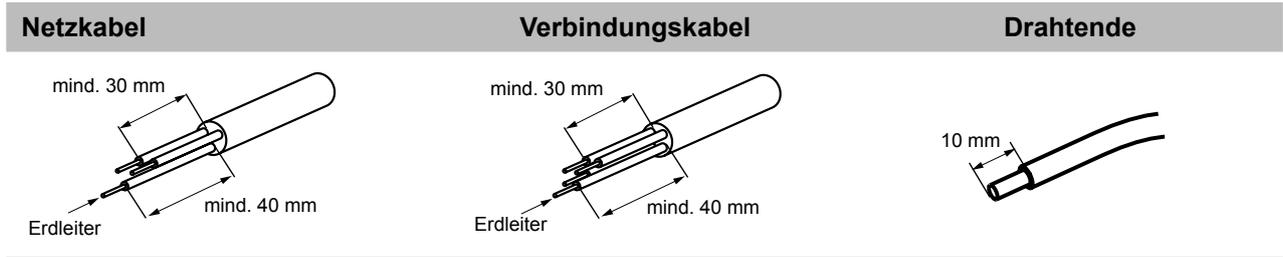


- An jedem Kabel einen Ringkabelschuh befestigen, wie unten dargestellt. Die Größe des Ringkabelschuhs gemäß den Spezifikationen des Klemmenblocks und Kabelquerschnitts auswählen.


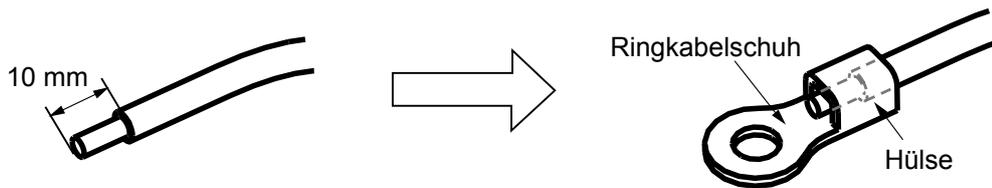


2. Verbindungsleitung herstellen.



- Die Serviceabdeckung entfernen.
- Die Kabel gemäß den Anweisungen und Abbildungen unten anschließen.
 - Den Erdleiter des Netzkabels anschließen. Sicherstellen, dass der Erdleiter vor dem Anschluss der übrigen Drähte des Netzkabels angeschlossen wird. Darauf achten, dass der Erdleiter länger als die übrigen beiden Drähte des Netzkabels ist.
 - Die übrigen beiden Drähte (N und L) des Netzkabels anschließen.
 - Die Leiter des Verbindungskabels anschließen. Für jeden Draht sicherstellen, dass der elektrische Anschluss mit dem kältetechnischen Anschluss übereinstimmt. Innengerät A an den elektrischen Anschluss A und kältetechnischen Anschluss A (EEVA) anschließen. Innengerät B an den elektrischen Anschluss B und kältetechnischen Anschluss B (EEVB) anschließen (siehe Abbildung unten).
 - Die Kabel beim Verlegen ordnungsgemäß mit Kabelklemmen befestigen, sodass keine externen Kräfte auf die Klemmenanschlüsse einwirken. Sicherstellen, dass die Kabel keine Rohrleitungen usw. berühren. Beim Anschluss der Kabel sicherstellen, dass die elektrischen Komponenten im Schaltkasten keine gelockerten Anschlussverschraubungen oder Anschlussverbindungen aufweisen.

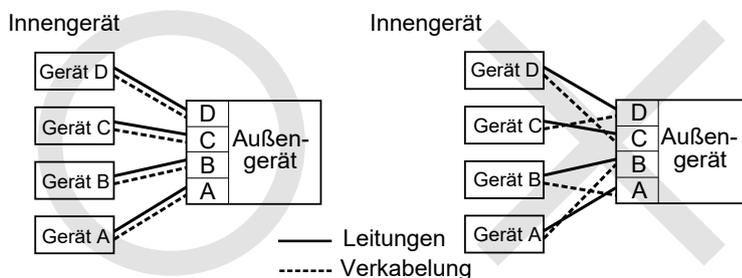


SCM30,40,45ZS-W

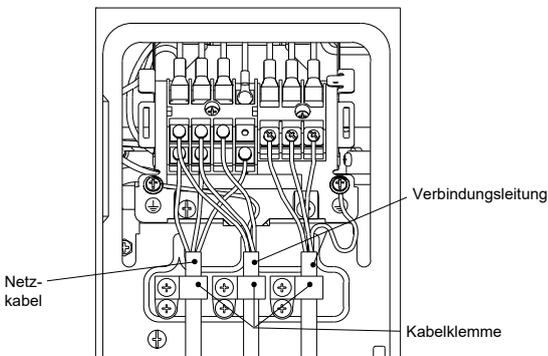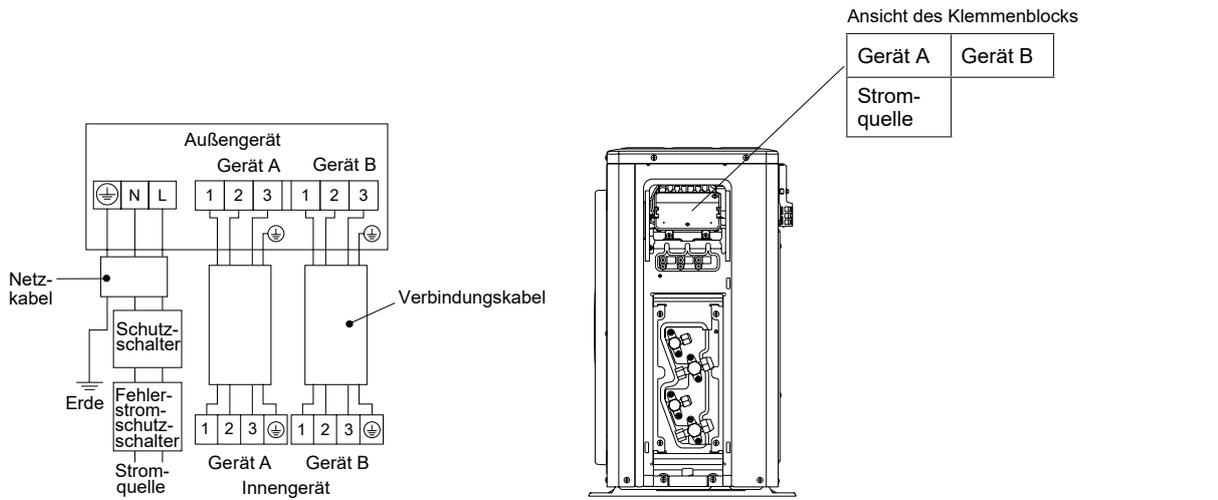


SCM41,50,60ZS-W

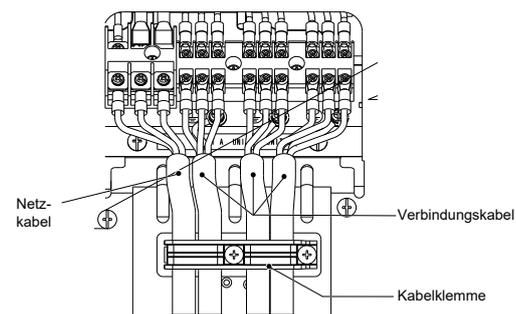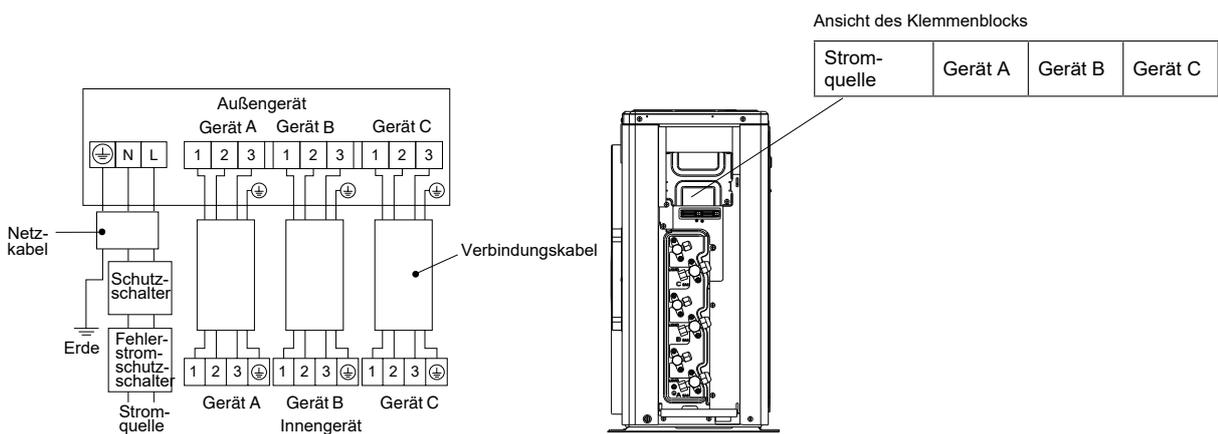

SCM71-80ZS-W

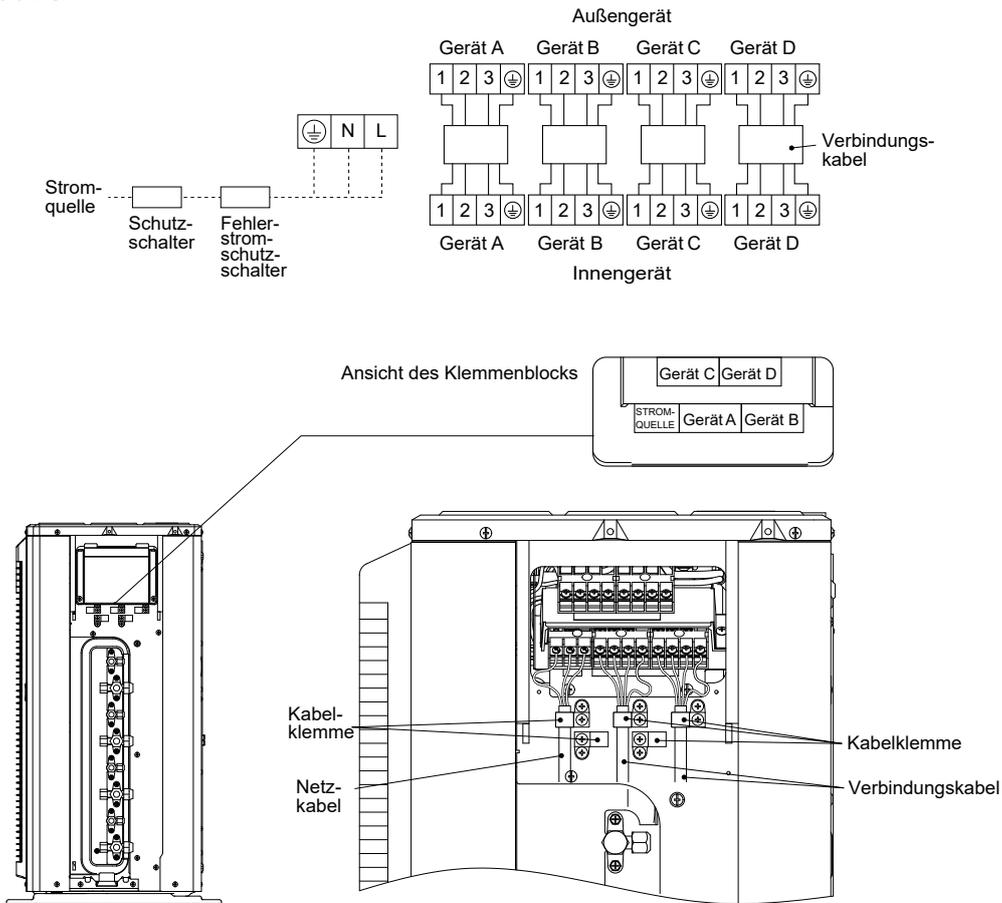


SCM100ZS-W

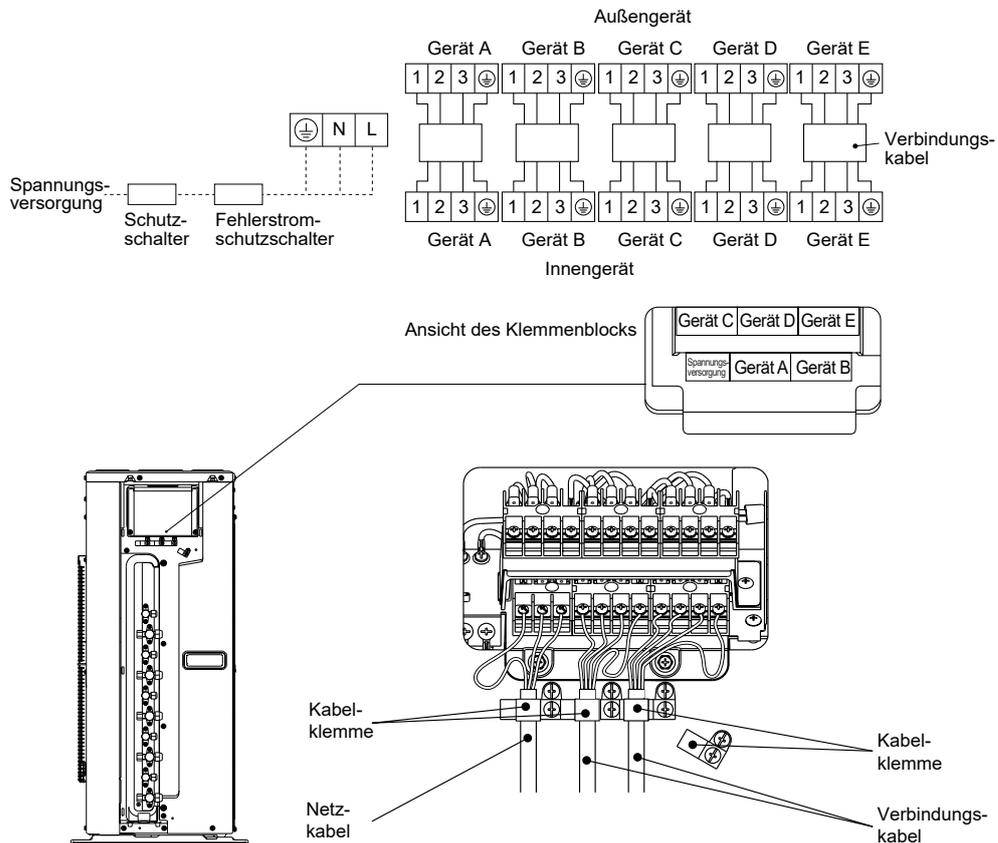


11.5.1 Verkabelung im Parallelbetrieb

Verdrahtung Multisplit im Parallelbetrieb

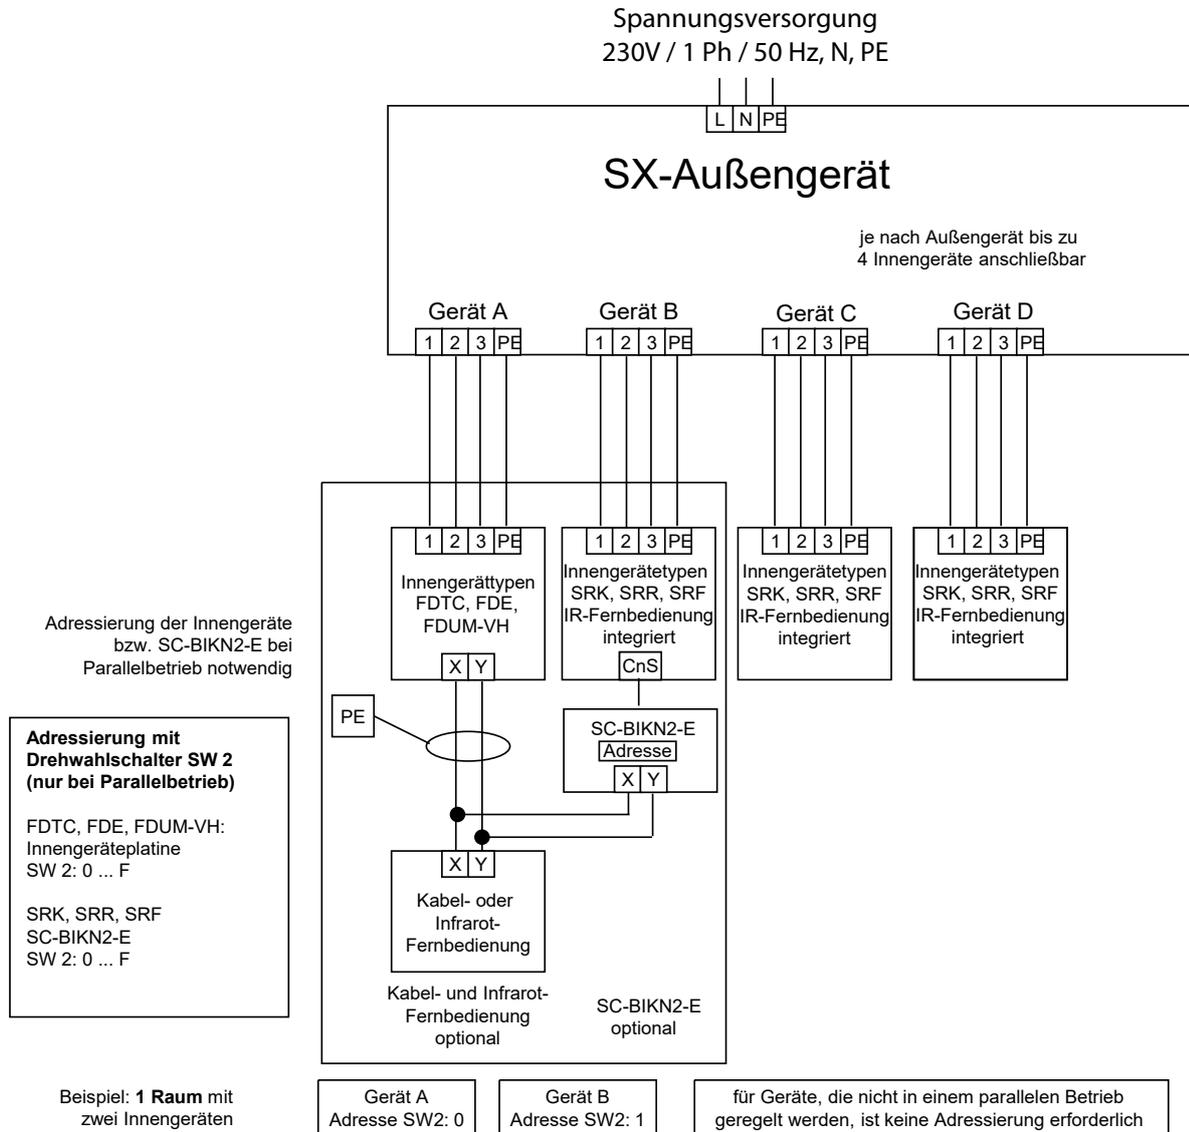

Signalleitung zwischen Innengeräte oder SC-BIKN2-E und Fernbedienung, z. B. LIYCI 2 x 0,75 mm², geschirmt (Schirm einseitig geerdet)

Anbindung im Superlinkbus

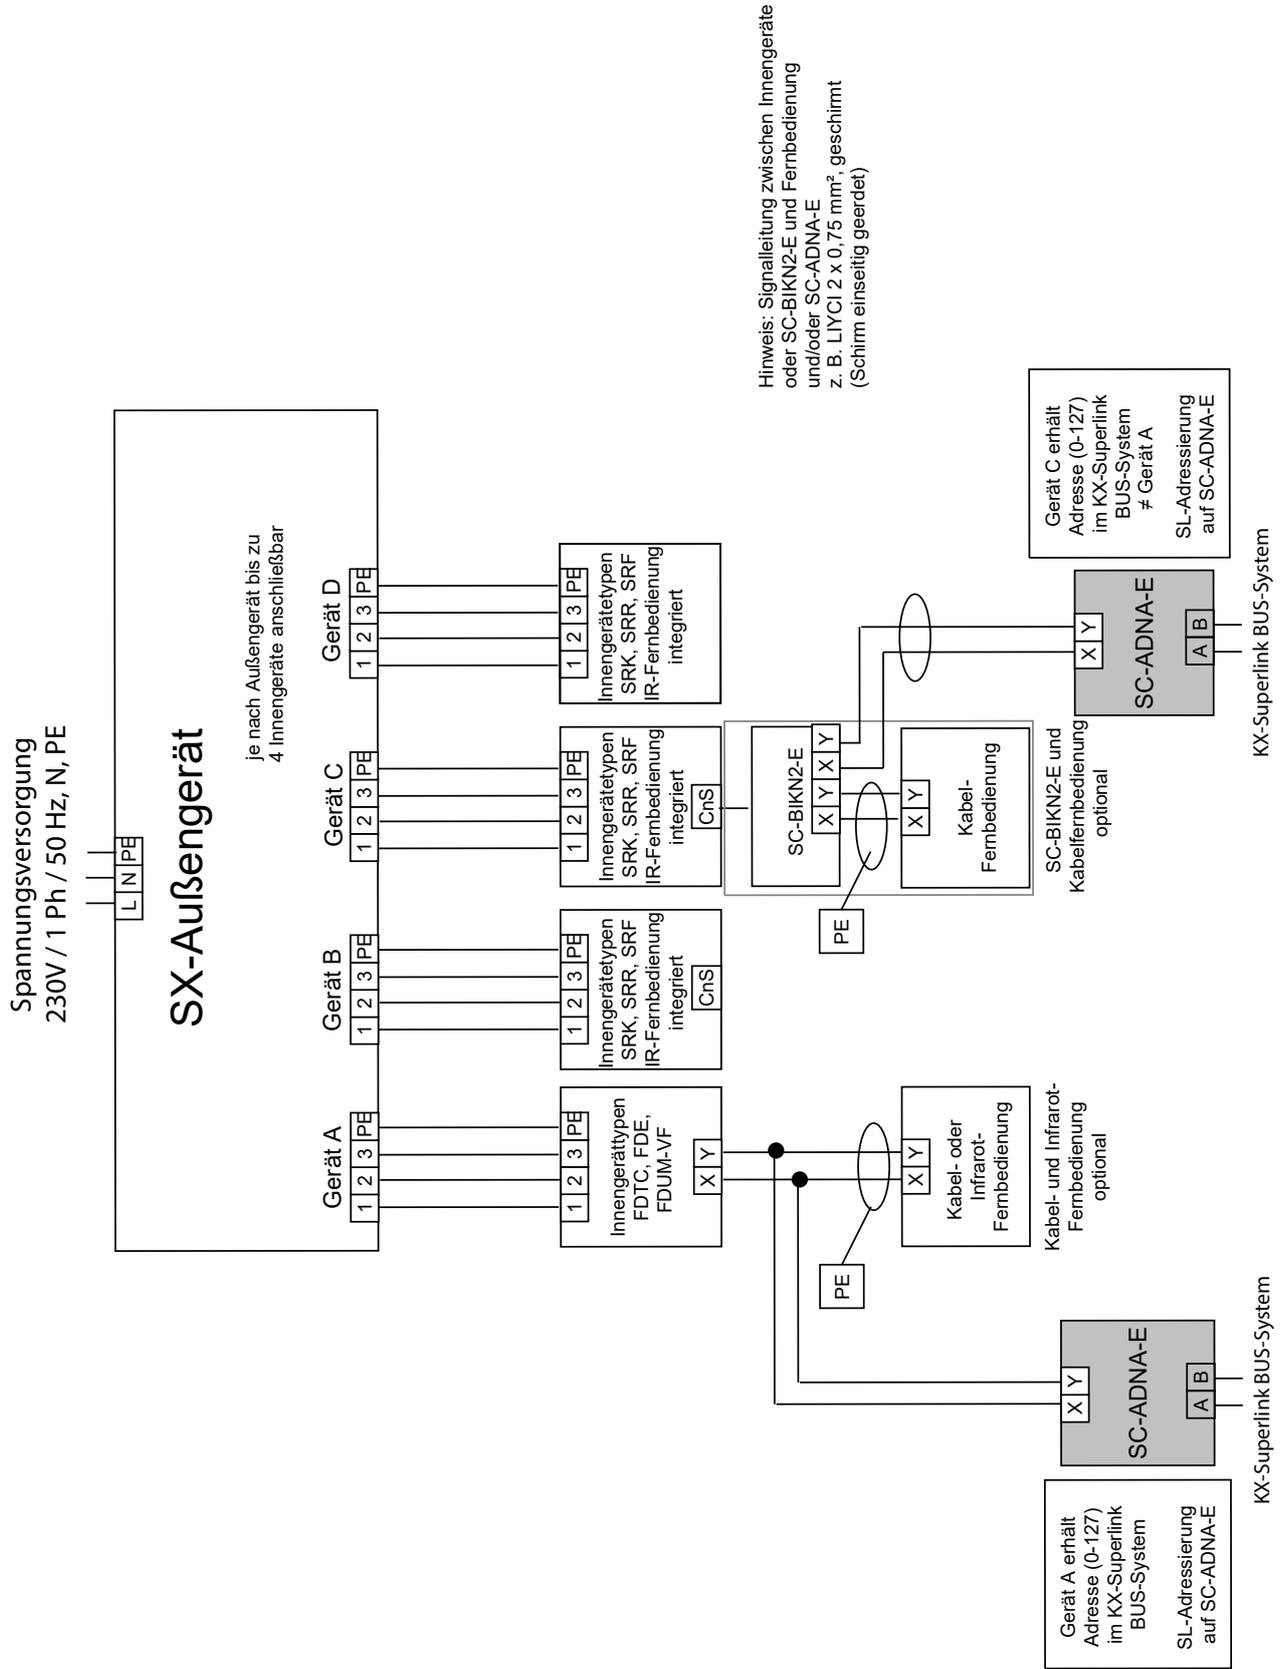


12 Fernbedienungen installieren

12.1 Infrarotfernbedienung für Wandgeräte SRK und Kanalgeräte SRR

Infrarotfernbedienung für Wandgeräte SRK

Hinweis

Nachdem eine Taste der Fernbedienung betätigt worden ist – mit Ausrichtung der Fernbedienung auf das Klimagerät – wird ein Signal übermittelt. Sobald das Signal einwandfrei empfangen ist, sendet das Klimagerät einen Empfangston.

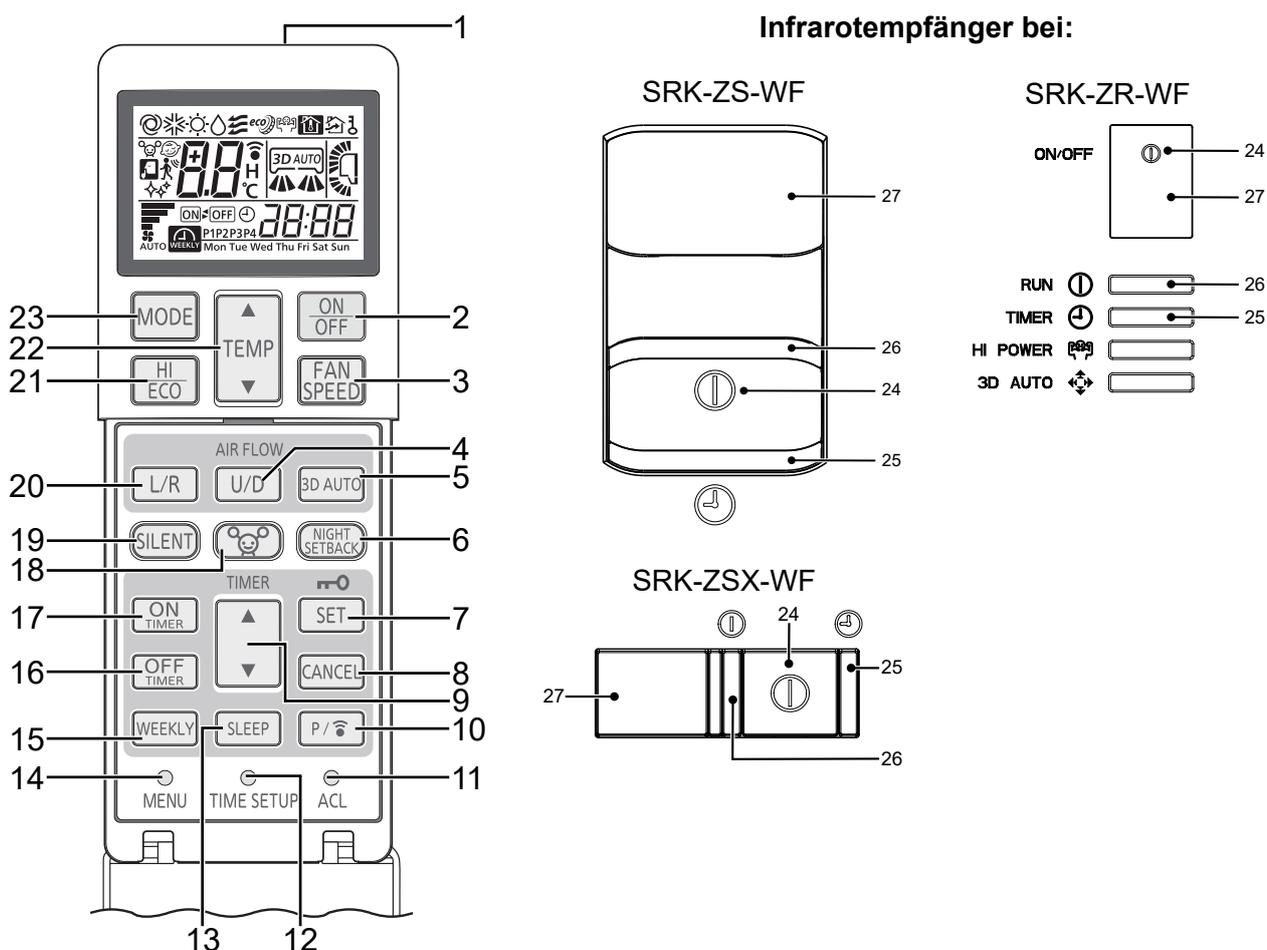

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Übermittlungsteil	15	Taste WEEKLY Diese Taste schaltet den WOCHENTIMER auf ON/OFF.
2	(Leucht-) Taste ON/OFF Drücken, um den Betrieb zu starten. Erneut drücken, um anzuhalten.	16	Taste OFF-TIMER (Ausschalttimer) Diese Taste dient zum Wählen des Ausschalttimerbetriebs.
3	Taste FAN SPEED (Gebälsestufentaste) Die Ventilatorgeschwindigkeit ändert sich jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird.	17	Taste ON-TIMER (Einschalttimer) Diese Taste dient zum Wählen des Einschalttimerbetriebs.
4	Taste AIR FLOW (UP/DOWN) Dieser Schalter ändert die Richtung des Luftflusses (auf/ab).	18	Taste ALLERGEN CLEAR* Diese Taste wählt den ALLERGEN-CLEAR-Betrieb aus.
5	Taste 3D AUTO* Diese Taste wählt den 3D-AUTO-Betrieb.	19	Taste SILENT Dieser Taste wählt den SILENT-Betrieb aus.


Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
6	Taste NIGHT SETBACK Diese Taste stellt den Abwesenheitsbetrieb ein. Der Abwesenheitsbetrieb verhindert bei Abwesenheit, dass die Raumtemperatur erheblich steigt oder sinkt.	20	Taste AIR FLOW (LEFT/RIGHT)* Dieser Schalter ändert die Richtung des Luftstroms (links/rechts).
7	Taste SET/Kindersicherung Diese Taste drücken, um den Timer und die Kindersicherung einzustellen.	21	Taste HI/ECO Diese Taste wechselt den HIGH POWER/ECO-Betrieb.
8	Taste CANCEL Diese Taste storniert den Einschalttimer, Ausschalttimer und den SLEEP-Betrieb.	22	Taste TEMP Diese Taste stellt die Raumtemperatur ein.
9	Taste TIMER Diese Taste wird verwendet, um die aktuelle Zeit und den Timer einzustellen.	23	Taste MODE (Betriebstaste) Die Betriebsart ändert sich jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird.
10	Taste PROGRAM Diese Taste stellt den WOCHEN-TIMER ein.	24	Taste EIN/AUS Diese Taste drücken, um den Betrieb zu starten, wenn keine Fernbedienung zur Verfügung steht.
11	Druckknopf ACL Schalter zum Rückstellen der Infrarotfernbedienung.	25	TIMER-Licht (gelb) Leuchtet während des TIMER-Betriebs.
12	Druckknopf TIME SETUP Dieser Schalter dient der Zeiteinstellung.	26	RUN-Licht (grün) <ul style="list-style-type: none"> • Leuchtet während des Betriebs. • Blinkt langsam bei SELF CLEAN-Betrieb (3 s ON, 1 s OFF). • Blinkt, wenn der Luftstrom stoppt, um zu verhindern, dass kalte Luft im Heizbetrieb ausgeblasen wird (1,5 s ON, 0,5 s OFF). • Blinkt langsam bei AUTO OFF-Betrieb während des Stand-by • (3,5 s ON, 0,5 s OFF). • Blinkt schnell während ungültiger Betriebsart.
13	Taste SLEEP Diese Taste drücken, um den SLEEP-Timer-Betrieb einzustellen. Einstellen, nach wie vielen Stunden der Betrieb beendet werden soll (in 1-h-Schritten).	27	Signalempfänger für kabellose Fernbedienung
14	Druckknopf MENU Dieser Schalter wählt die Anpassung der Anzeigehelligkeit, des SELF CLEAN-Betriebs, der Ventilatorsteuerung Heizen bei Thermo-OFF, des PRE-SET-Betriebs, der Einstellung der WLAN-Verbindung und der Einstellung der WLAN-Kommunikation.		

* Entfällt bei den Fernbedienungen SRF und SRR.

Infrarotfernbedienung für Kanalgeräte SRR

Hinweis

Nachdem eine Taste der Fernbedienung betätigt worden ist – mit Ausrichtung der Fernbedienung auf das Klimagerät – wird ein Signal übermittelt. Sobald das Signal einwandfrei empfangen ist, sendet das Klimagerät einen Empfangston.

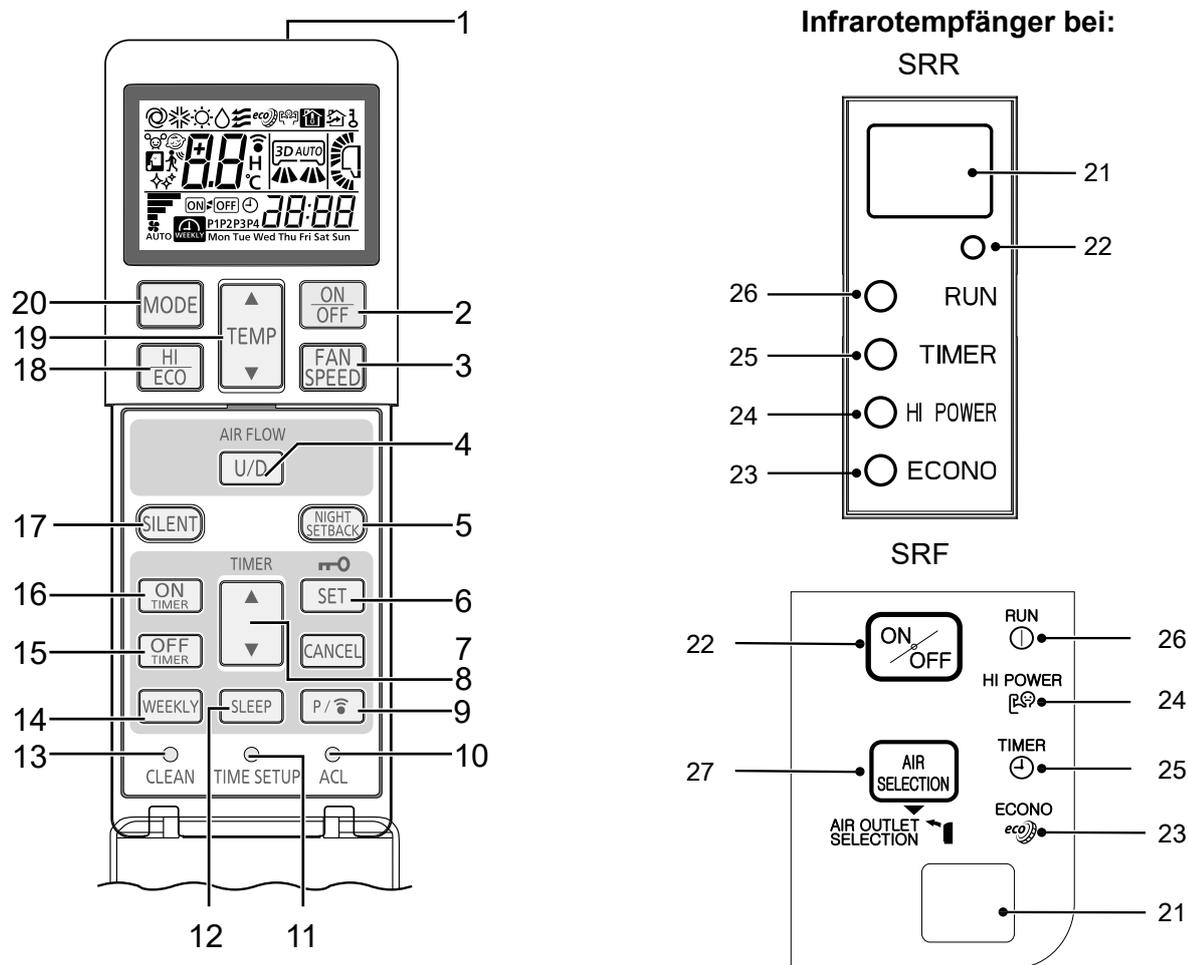

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Übermittlungsteil	14	Taste WEEKLY Diese Taste schaltet den WOCHENTIMER auf ON/OFF.
2	(Leucht-) Taste ON/OFF Drücken, um den Betrieb zu starten. Erneut drücken, um anzuhalten.	15	Taste OFF-TIMER (Ausschalttimer) Diese Taste dient zum Wählen des Ausschalttimerbetriebs.
3	Taste FAN SPEED (Gebläsestufentaste) Die Ventilatorgeschwindigkeit ändert sich jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird.	16	Taste ON-TIMER (Einschalttimer) Diese Taste dient zum Wählen des Einschalttimerbetriebs.
4	Taste AIR FLOW (UP/DOWN) Dieser Schalter ändert die Richtung des Luftflusses (auf/ab).	17	Taste SILENT Dieser Taste wählt den SILENT-Betrieb aus.
5	Taste NIGHT SETBACK Diese Taste stellt den Abwesenheitsbetrieb ein. Der Abwesenheitsbetrieb verhindert bei Abwesenheit, dass die Raumtemperatur erheblich steigt oder sinkt.	18	Taste HI/ECO Diese Taste wechselt den HIGH POWER/ECO-Betrieb.

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
6	Taste SET/Kindersicherung Diese Taste drücken, um den Timer und die Kindersicherung einzustellen.	19	Taste TEMP Diese Taste stellt die Raumtemperatur ein.
7	Taste CANCEL Diese Taste storniert den Einschalttimer, Ausschalttimer und den SLEEP-Betrieb.	20	Taste MODE (Betriebstaste) Die Betriebsart ändert sich jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird.
8	Taste TIMER Diese Taste wird verwendet, um die aktuelle Zeit und den Timer einzustellen.	21	Signalempfänger für kabellose Fernbedienung
9	Taste PROGRAM Diese Taste stellt den WOCHEN-TIMER ein.	22	Taste EIN/AUS Diese Taste drücken, um den Betrieb zu starten, wenn keine Fernbedienung zur Verfügung steht.
10	Druckknopf ACL Schalter zum Rückstellen der Infrarotfernbedienung.	23	ECONO (orange) Leuchtet während ECONOMY (Sparbetrieb).
11	Druckknopf TIME SETUP Dieser Schalter dient der Zeiteinstellung.	24	HI-POWER (grün) Leuchtet während HIGH POWER (Hochleistungsbetrieb). Blinkt bei der Heizvorbereitung.
12	Taste SLEEP Diese Taste drücken, um den SLEEP-Timer-Betrieb einzustellen. Einstellen, nach wie vielen Stunden der Betrieb beendet werden soll (in 1-h-Schritten).	25	TIMER-Licht (gelb) Leuchtet während des TIMER-Betriebs.
13	Taste CLEAN Diese Taste drücken, um den SELF CLEAN-Betrieb einzustellen. Einstellen, um die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Innengeräts zu entfernen und das Wachstum von Schimmel und Bakterien zu kontrollieren.	26	RUN-Licht (grün) <ul style="list-style-type: none">• Leuchtet während des Betriebs.• Blinkt langsam bei SELF CLEAN-Betrieb (3 s ON, 1 s OFF).• Blinkt, wenn der Luftstrom stoppt, um zu verhindern, dass kalte Luft im Heizbetrieb ausgeblasen wird (1,5 s ON, 0,5 s OFF).• Blinkt langsam bei AUTO OFF-Betrieb während des Stand-by (3,5 s ON, 0,5 s OFF).• Blinkt schnell während ungültiger Betriebsart.

Batterien einsetzen

Vorgehensweise

1. Die Abdeckung auf der Rückseite zur Seite schieben und entfernen.
2. Die Batterien R03 (AAA, Micro, 2 Stück) korrekt in das Gehäuse einsetzen. Die Kennzeichnungen der Pole (+ und –) beachten.
3. Die Abdeckung wieder einbauen.

Halterung für die Infrarotfernbedienung montieren

Vorgehensweise

1. Einen Installationsort auswählen, an dem das Gerät Signale empfangen kann.
2. Den Halter mit Holzschrauben an einem Pfeiler oder an der Wand befestigen.

Hinweis

- Keinesfalls neue und alte Batterien kombinieren.
- Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht betrieben wird, die Batterien entnehmen.

12.1.1 ON/OFF-Schalter am Innengerät

Der Schalter **ON/OFF** wird gebraucht, wenn die Batterien der Fernbedienung schwach werden, die Infrarotfernbedienung nicht erkannt wird oder Fehlerfunktionen aufweist.

- **Betrieb**
Schalter **ON/OFF** drücken, um das Gerät einmalig in den Automatikbetrieb zu versetzen. Mit dem nochmaligen Drücken des Schalters wird das Gerät ausgeschaltet.
- **Weitere Einstellungen für den Betrieb**
Das Gerät ist für den Automatikbetrieb voreingestellt. Durch die Innenraumtemperatur (durch Temperaturfühler erfasst) wird geregelt, ob das Gerät in der Betriebsart Kühlen, Entfeuchten oder Heizen läuft.

Betriebsart	Funktion	Innenraum-Temperatureinstellung	Ventilatorstufe	Pendellamelle	Zeitschaltuhr
Kühlen		ca. 24 °C			
Entfeuchten		ca. 25 °C	Auto	Auto	Dauerbetrieb
Heizen		ca. 26 °C			

12.1.2 Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Die automatische Wiederanlaufsfunktion speichert die Betriebsart des Klimageräts direkt vor dem Spannungsausfall. Beim Wiederanlauf behält das Gerät die Betriebsart bei. Die Einstellungen der **Zeitschaltuhr** und der **Ventilatorstufe PHI** werden nicht beibehalten.

Hinweis

- Die Funktion **Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall** ist eine Werkseinstellung.
- Bei Spannungsausfall wird die Zeitschaltuhr gelöscht. Zeitschaltuhr zurücksetzen.
- Wird die Drahtbrücke (J1/JA1) durchtrennt, ist die Funktion **Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall** deaktiviert (siehe Abbildungen unten zur Drahtbrücke J1/JA1).

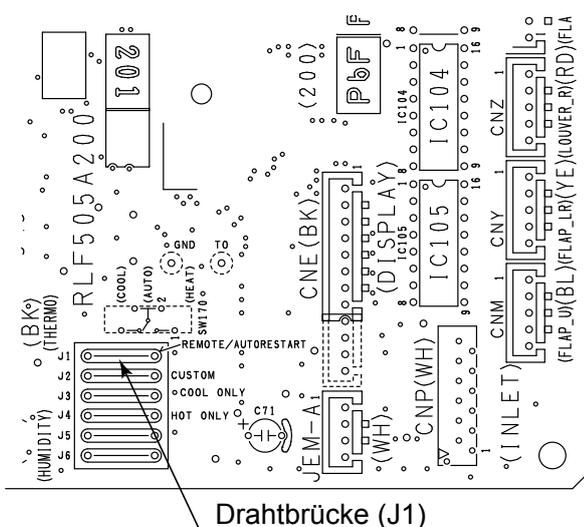


Abbildung 1: Drahtbrücke J1 (SRK-ZSX-WF)

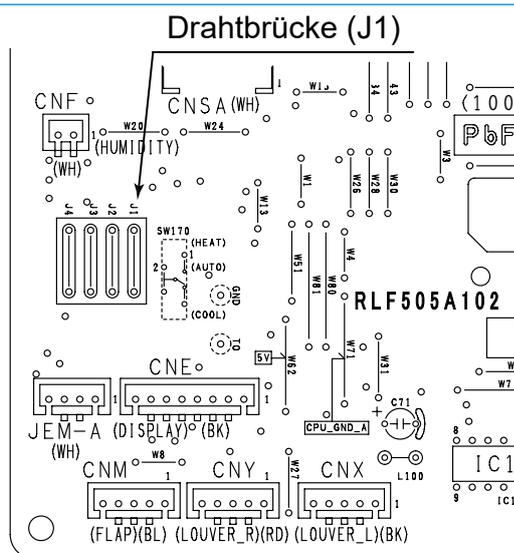


Abbildung 2: Drahtbrücke J1 (SRK-ZS-WF)

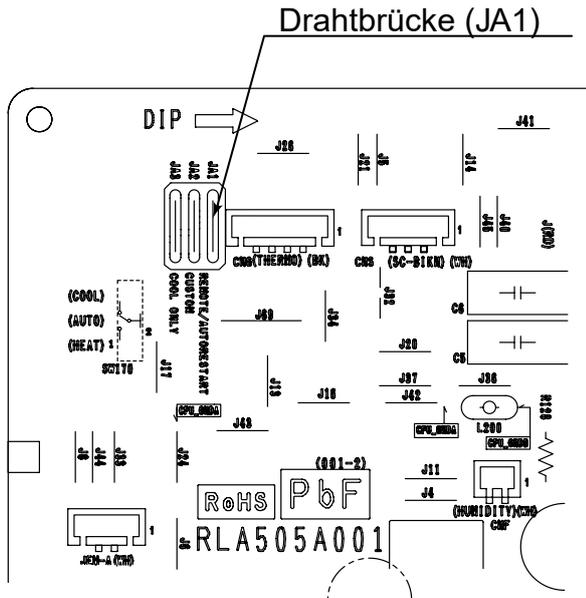


Abbildung 3: Drahtbrücke JA1 (SRK-ZR-WF)

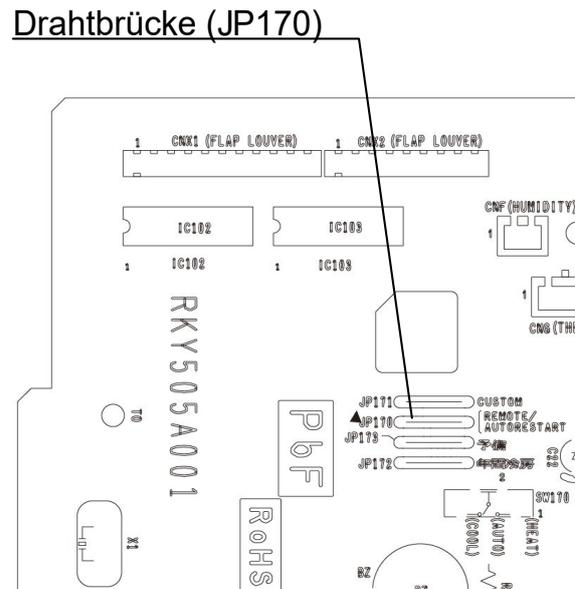


Abbildung 4: Drahtbrücke J1 (SRR-ZS-W, SRF-ZS/ZSX-W)


12.1.3 2 Klimaanlage in demselben Raum installieren

Wenn 2 Klimageräte in einem Raum installiert sind, die folgende Einstellung vornehmen, sodass ein Gerät jeweils nur mit 1 Infrarotfernbedienung gesteuert wird.

Auf eine Infrarotfernbedienung einstellen

Vorgehensweise

1. Die Abdeckung zur Seite schieben und entfernen. Die Batterien entnehmen.
2. Die Drahtbrücke neben der Batterie mit einem Seitenschneider durchtrennen.

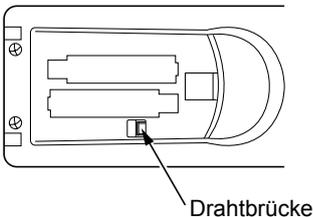

3. Die Batterien und die Abdeckung wieder einsetzen.

Auf ein Innengerät einstellen

Vorgehensweise

1. Die Stromversorgung ausschalten. Nach 1 Minute wieder einschalten.
2. Taste **[ACL]** drücken.
Signal wird an Innengerät gesendet.
3. Kontrollieren, dass das Innengerät den Summton zur Empfangsbestätigung ausgibt. Da das Signal ca. 6 Sekunden nach Drücken der Taste **[ACL]** gesendet wird, die Infrarotfernbedienung einige Zeit auf das Innengerät richten.

Hinweis

Wenn kein Summton ertönt, die Vorgehensweise wiederholen.

12.2 RCN-TC-5AW-E3 für Deckenkassetten FDTC-VH/VH1

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung vor Aufnahme der Installationsarbeiten gründlich durchlesen, um das Gerät ordnungsgemäß zu installieren.

Alle nachfolgenden Hinweise enthalten wichtige Informationen, die strikt zu befolgen sind.

- ⚠ **WARNUNG** Die Nichtbefolgung dieser Hinweise kann schwerwiegende Konsequenzen haben, wie etwa tödliche Unfälle, schwere Verletzungen usw.
 - ⚠ **VORSICHT** Die Nichtbefolgung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. In Abhängigkeit von den Umständen sind auch schwerwiegende Konsequenzen möglich.
- Die folgenden Symbole werden im Text verwendet.



Unzulässige Verfahrensweise.



Grundsätzlich die Anweisungen befolgen.

- Diese Anleitung an einem sicheren Ort aufbewahren, wo sie jederzeit zugänglich ist. Diese Anleitung dem Monteur vorlegen, der das Gerät bewegen oder reparieren soll. Wenn das Gerät an einen anderen Eigentümer übergeht, dem neuen Eigentümer dieses Handbuch auszuhändigen.

⚠ WARNUNG

- **Den Händler oder einen Fachbetrieb mit der Installation des Geräts beauftragen.**

Eine vom Anwender durchgeführte unsachgemäße Installation kann Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle bewirken.



- **Die Installationsarbeiten sind fachgerecht gemäß dieser Installationsanleitung durchzuführen.**

Die fehlerhafte Ausführung der Installation kann zu Stromschlag, Feuer oder Geräteausfällen führen.



- **Unbedingt das Zubehör und die spezifizierten Teile für die Installationsarbeiten verwenden.**

Die Verwendung nicht spezifizierter Teile kann dazu führen, dass das Gerät kippt, und Feuer oder Stromschlag zur Folge haben.



- **Das Gerät ordnungsgemäß an einem Ort aufstellen, der über eine ausreichende Tragfähigkeit für das Gewicht verfügt.**

Wenn der Ort keine ausreichende Tragfähigkeit aufweist, kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen.



- **Die Verkabelung unbedingt von einer Elektrofachkraft durchführen lassen und einen separaten Schaltkreis verwenden.**

Unzureichende oder unsachgemäß installierte Stromversorgungen können Stromschlag und Feuer verursachen.



- **Vor Aufnahme von Arbeiten an der Elektrik die Netzstromversorgung ausschalten.**

Andernfalls können Stromschläge, Geräteausfälle oder Funktionsstörungen die Folge sein.



- **Das Gerät keinesfalls modifizieren.**

Andernfalls können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.



- **Unbedingt den Netzschuttschalter ausschalten, bevor das Gerät repariert/inspiziert wird.**

Die Reparatur/Inspektion des Geräts mit eingeschaltetem Netzschuttschalter kann Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben.



- **Das Gerät keinesfalls in einer ungeeigneten Umgebung oder an einem Ort installieren, an dem brennbare Gase entstehen, einströmen, sich ansammeln oder austreten können.**

Wenn das Gerät an Orten verwendet wird, in denen dichter Ölnebel, Dampf, Dämpfe organischer Lösungsmittel, korrosive Gase (Ammoniak, Schwefelverbindungen, Säuren usw.) auftreten oder saure oder alkalische Lösungen, Spezialsprays usw. verwendet werden, besteht die Gefahr von Stromschlägen, Geräteausfällen, Rauchbildung oder Feuer als Folge einer deutlichen Leistungsminderung oder Korrosion der Gerätekomponenten.



- **Das Gerät nicht an Orten installieren, an denen übermäßiger Wasserdampf erzeugt wird oder Kondensation auftritt.**

Andernfalls können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.



- **Das Gerät nicht an einem Ort verwenden, an dem es feucht werden kann, beispielsweise in einer Waschküche.**

Andernfalls können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.



- **Das Gerät keinesfalls mit feuchten Händen bedienen.**

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

⚠️ WARNUNG



• **Das Gerät nicht mit Wasser reinigen.**
Andernfalls können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.



• **Die angegebenen Kabel für die Verkabelung verwenden und sorgfältig sichere Anschlüsse herstellen, um die elektronischen Teile vor der Einwirkung externer Kräfte zu schützen.**
Unzureichende Verbindungen oder Befestigungen können Wärmezeugung, Feuer usw. zur Folge haben.



• **Bei der Installation des Geräts in einem Krankenhaus, einer Telekommunikationseinrichtung usw. Maßnahmen zur Unterdrückung von elektrischem Rauschen ergreifen.**
Andernfalls können Funktionsstörungen oder Geräteausfälle aufgrund schädlicher Auswirkungen auf den Inverter, den internen Stromgenerator, medizinische Hochfrequenzgeräte, Geräte für die Funkkommunikation usw. auftreten. Die Störeinflüsse, die von der Fernbedienung an medizinische Geräte oder Kommunikationsausrüstung übertragen werden, können zur Unterbrechung medizinischer Eingriffe oder Videoübertragungen sowie zu Störinterferenzen führen.



• **Grundsätzlich das Platinegehäuse der Fernbedienung anbringen.**
Wenn Tauwasser, Wasser, Insekten usw. durch die Öffnung eindringen, können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.

⚠️ VORSICHT



- Das Infrarot-Kit keinesfalls an folgenden Orten installieren, um Funktionsstörungen zu vermeiden. Andernfalls kann es zum Ausfall oder zur Verformung der Fernbedienung kommen.

(1) Orte mit direkter Sonneneinstrahlung (2) In der Nähe von Heizgeräten (3) Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit (4) Heiße oder kalte Oberflächen, die Kondensatbildung bewirken können (5) Orte, die direkt Ölnebel oder Dampf ausgesetzt sind (6) Auf unebenen Flächen (7) Orte, die von einem direkten Luftstrom der Klimaanlage beeinträchtigt werden	(8) Orte, an denen der Empfänger durch (insbesondere wechsellagerierte) Leuchtstofflampen oder Sonneneinstrahlung beeinflusst wird (9) Orte, an denen der Empfänger durch Infrarotstrahlen anderer Kommunikationsgeräte beeinträchtigt wird (10) Orte, an denen ein Gegenstand die Kommunikation mit der Fernbedienung behindern kann
---	---

1 Zubehör

Sicherstellen, dass alle aufgeführten Komponenten vorhanden sind.

① Empfänger		1	⑤ Befestigungsschraube für die Halterung		1
② Platine		1	⑥ Kabel (für die Kommunikation)		1
③ Befestigungskonsole für die Platine		2	⑦ Kabel (für den Empfang)		1
④ Halterung (Blech)		1	⑧ Installationsanleitung		1
			⑨ Teilesatz		1

① Infrarot-Fernbedienung		1
② Fernbedienungshalter		1
③ Schraube für den Halter		2
④ AAA Trockenzellen-Batterie (LR03)		2
⑤ Benutzerhandbuch		1

2 Vorbereitung der Installation

Schalterstellung auf der Platine


Die Zubehör-Platine verfügt über folgende Schalter zum Einstellen der Funktionen. Die Standardeinstellung ist umrahmt dargestellt.

SW1	Verhindert Interferenz bei Verwendung mehrerer Geräte	ON: Normal	OFF: Fernbedienung
SW2	Empfänger Master/Slave-Einstellung	ON: Master	OFF: Slave
SW3	Summer	ON: Gültig	OFF: Ungültig
SW4	Autom. Neustart	ON: Gültig	OFF: Ungültig

② Vorbereitung der Installation (Fortsetzung)

Einstellung ändern

1. Die Stellung der Schalter auf der Zubehör-Platine ändern.

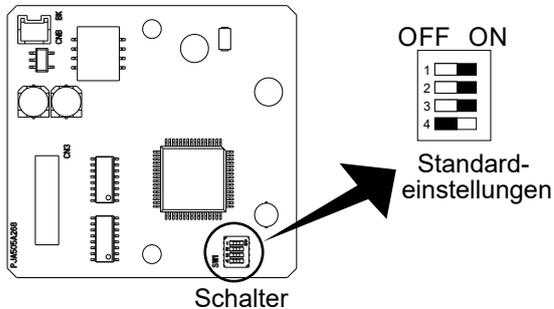

Master/Slave-Einstellung bei Verwendung mehrerer Fernbedienungen

An einer Innengerätegruppe können maximal zwei Empfänger oder Kabel-Fernbedienungen installiert werden. In diesem Fall muss bei einem der Geräte die Einstellung in „Slave“ geändert werden.

Für die Änderung der Einstellung am Empfänger das Handbuch zum Empfänger heranziehen.

2. Wenn SW1 auf OFF gestellt wird, die Einstellung der Infrarot-Fernbedienung ändern.

Eine Beschreibung der Vorgehensweise für die Änderung der Einstellung findet sich im Abschnitt „Einstellung zur Vermeidung von Fehlkommunikation“ unter **④ Infrarot-Fernbedienung**.


*Für den Empfangsbereich des Signals siehe **⑤ Empfänger**.

③ Empfänger installieren

Der Empfänger kann anstelle des Eckdeckels am Panel installiert werden.

Vorbereitung der Installation


- ① Das Einlassgitter gemäß der Installationsanleitung des Panels ausbauen.
- ② Den Eckdeckel auf der Seite der Kältemittelleitung ausbauen.
- ③ Die Schrauben (2 Stück) am Schaltkasten des Geräts lösen.
- ④ Den Deckel des Schaltkastens in Pfeilrichtung schieben und entfernen.

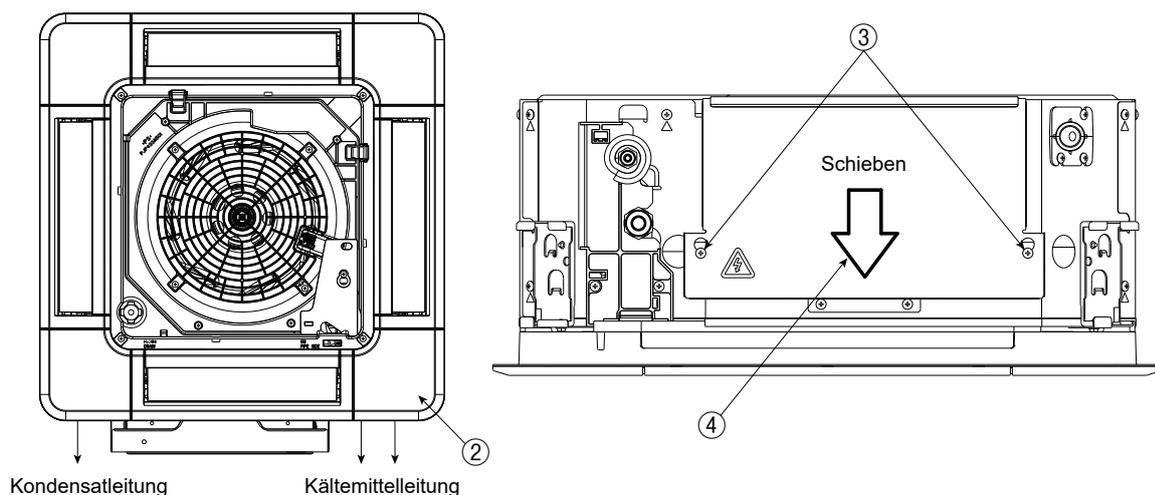

③ Empfänger installieren (Fortsetzung)

Installation des Empfängers

- ① Den Steckverbinder (Kommunikation) an CNB auf der Platine anschließen.
- ② Den Steckverbinder (Empfänger) an CN3 auf der Platine anschließen.
- ③ Die Befestigungskonsolen für die Platine an der Halterung (Blech) montieren.
- ④ Die Platine an den Befestigungskonsolen für die Platine montieren.
- ⑤ Die Halterung (Blech) an einer Seite des Schaltkastens einsetzen und die andere Seite wie abgebildet mit Schrauben befestigen.
- ⑥ Die runden Anschlüsse der Kabel (Kommunikation) mit dem Klemmenblock (X, Y) im Schaltkasten verbinden. Die Kabel haben keine Polarität.
- ⑦ Die Kabel wie abgebildet mit Kabelbindern befestigen.
- ⑧ Die Formstückhälften am Paneel wie abgebildet (an 4 Stellen) abschneiden.
- ⑨ Das Kabel (Kommunikation) durch die Öffnung am Paneel führen.
- ⑩ Die Steckverbinder des Kabels (Kommunikation) und des Empfängers miteinander verbinden.
- ⑪ Den Empfänger gemäß der Installationsanleitung für das Paneel am Paneel montieren.
- ⑫ Den Deckel des Schaltkastens anbringen (darauf achten, dass keine Kabel gequetscht werden) und mit 2 Schrauben befestigen.

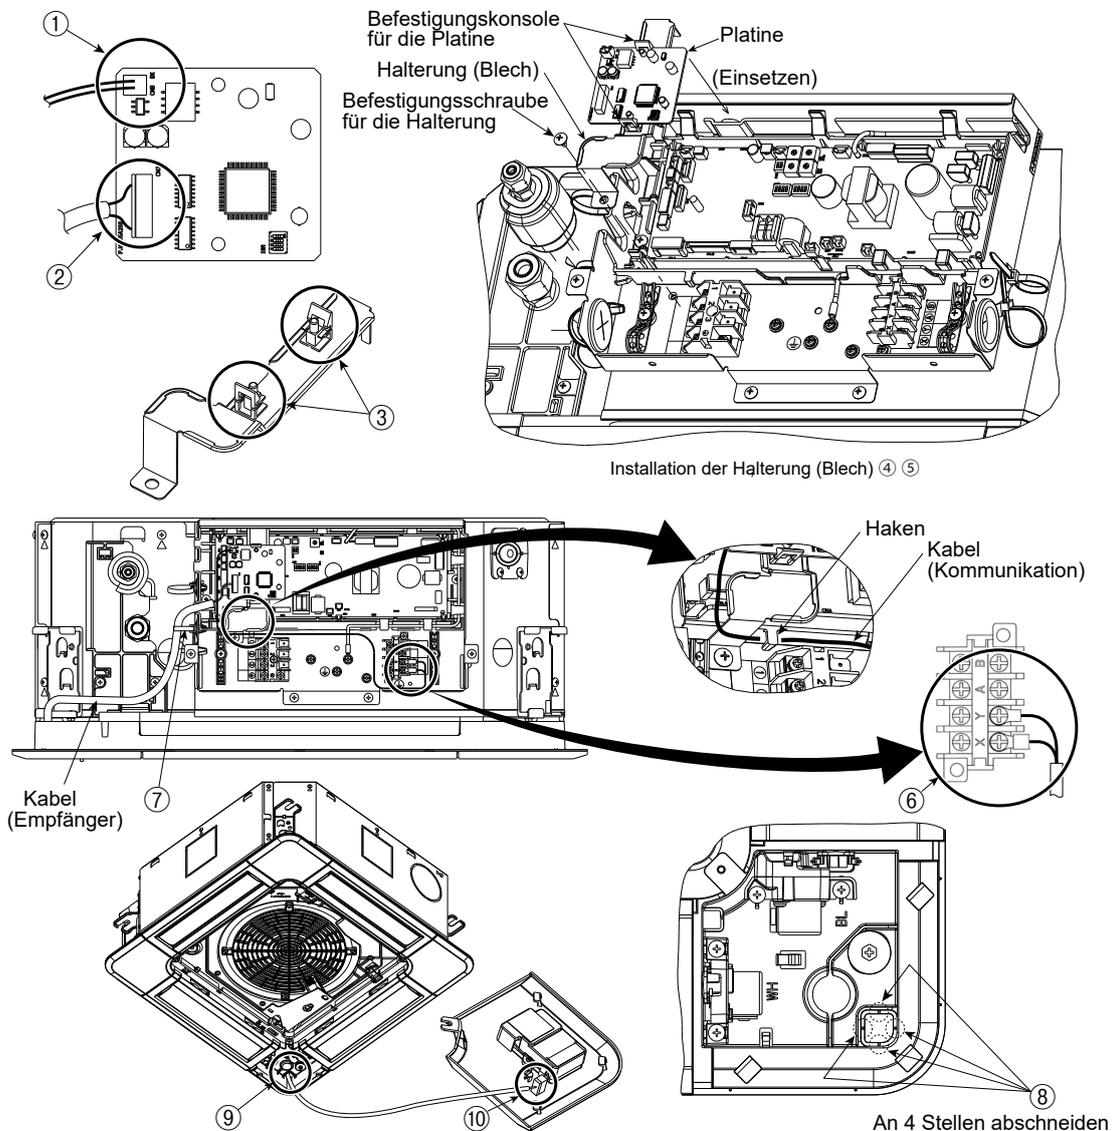


4 Infrarot-Fernbedienung

Tipps für die Installation des Fernbedienungshalters

Den Fernbedienungshalter mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben befestigen.


* Vorkehrungen bei der Installation des Halters

- Die Position so justieren, dass der Halter senkrecht hängt.
- Sicherstellen, dass die Schraubenköpfe nicht vorstehen.
- Den Halter nicht an einer verputzten Wand befestigen.

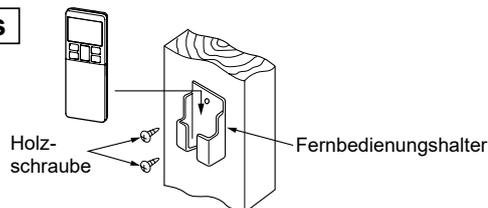


Batterien einsetzen

1. Den Deckel an der Rückseite entfernen.
2. Die Batterien einlegen (zwei AAA-Batterien).
3. Den Deckel an der Rückseite wieder einsetzen.

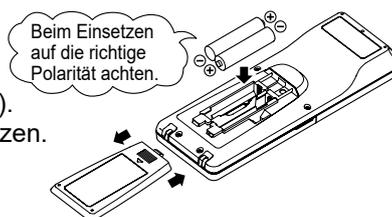

Einstellung zur Vermeidung von Fehlkommunikation

1. Den Deckel an der Rückseite entfernen und die Batterien entnehmen.
2. Den Schaltdraht im Batteriefach mit einer Zange durchschneiden.
3. Die Batterien einlegen und den Deckel an der Rückseite anbringen.




Fernbedienungseinstellung ändern

Einstellung des Automatikbetriebs ändern

Der Automatikbetrieb steht an den Klimaanlage für Gebäude und den Baureihen mit Gaswärmepumpe nicht zur Verfügung (mit Ausnahme des Multisplit-Systems für freie Kühlung/Heizung). Wenn die Fernbedienung für die Steuerung dieser Modelle verwendet wird, den Automatikbetrieb mit der Fernbedienung deaktivieren.

Um den Automatikbetrieb zu deaktivieren, den Schalter **ACL** drücken und gleichzeitig die Taste **MODE** gedrückt halten oder die Batterien einlegen, während die Taste **MODE** gedrückt wird.


*Anmerkung: * Sobald die Batterien entnommen werden, kehrt die Einstellung zur werkseitigen Standardeinstellung zurück. Wenn die Batterien entnommen werden, die oben beschriebenen Schritte wiederholen.

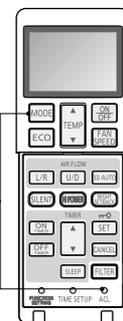

Einstellung Automatikbetrieb

Funktionseinstellungen Innengerät

1. Innengerätefunktionen einstellen
 - ① Die Taste ON/OFF drücken, um das Gerät zu stoppen.
 - ② Eine der Tasten unter Punkt 2 drücken und gleichzeitig den Schalter FUNCTION SETTING gedrückt halten.
 - ③ Mit den Auswahltasten ▲ und ▼ die Einstellung ändern.
 - ④ Die Taste SET drücken.
Der Summer am Signalempfänger der Fernbedienung gibt zwei Signaltöne aus, und die LED-Lampe blinkt viermal in 2-Sekunden-Intervallen.

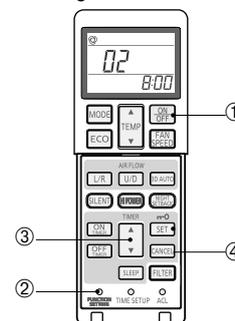

④ Infrarot-Fernbedienung (Fortsetzung)

2. Details zur Einstellung

Die folgenden Funktionen können eingestellt werden.

Taste	Nummernanzeige	Funktionseinstellung
FAN SPEED	00	Ventilatorstufe Einstellung: Standard
	01	Ventilatorstufe Einstellung: Einstellung 1*
	02	Ventilatorstufe Einstellung: Einstellung 2*
MODE	00	Heizen Thermo-OFF-Abgleich: Inaktiv
	01	Heizen Thermo-OFF-Abgleich: +1°C
	02	Heizen Thermo-OFF-Abgleich: +2°C
	03	Heizen Thermo-OFF-Abgleich: +3°C
Filter	00	Filtermeldung: Aus
	01	Filtermeldung: 180 Betriebsstunden
	02	Filtermeldung: 600 Betriebsstunden
	03	Filtermeldung: 1000 Betriebsstunden
	04	Filtermeldung: Betriebsstopp nach Ablauf von 1000 Betriebsstunden
U/P	00	Komforteinstellung: Inaktiv
	01	Komforteinstellung: Aktiv
SILENT	00	Präsenzmeldereinstellung: Inaktiv
	01	Präsenzmeldereinstellung: Aktiv
HI POWER	00	Präsenzmeldersteuerung: Inaktiv
	01	Präsenzmeldersteuerung: Nur Netzsteuerung
	02	Präsenzmeldersteuerung: Nur Auto Aus
	03	Präsenzmeldersteuerung: Nur Netzsteuerung und Auto Aus
ON TIMER	00	Lüfterbetrieb nachdem Kühlb. stoppt: Inaktiv
	01	Lüfterbetrieb nachdem Kühlb. stoppt: 0,5 Stunden
	02	Lüfterbetrieb nachdem Kühlb. stoppt: 2 Stunden
	03	Lüfterbetrieb nachdem Kühlb. stoppt: 6 Stunden
OFF TIMER	00	Lüfterbetrieb nachdem Heizb. stoppt: Inaktiv
	01	Lüfterbetrieb nachdem Heizb. stoppt: 0,5 Stunden
	02	Lüfterbetrieb nachdem Heizb. stoppt: 2 Stunden
	03	Lüfterbetrieb nachdem Heizb. stoppt: 6 Stunden
NIGHT SETBACK	00	Helligkeit LED Infrarotempfänger: Helligkeit hoch
	01	Helligkeit LED Infrarotempfänger: Helligkeit niedrig
	02	Helligkeit LED Infrarotempfänger: Aus

*Siehe technische Daten

5 Empfänger

1 Steuerung mehrerer Innengeräte mit einer Fernbedienung

Maximal 16 Innengeräte können angeschlossen werden.


- Den Anschluss XY mit einem 2-adrigen Kabel verbinden. Hinsichtlich der Größe siehe den Hinweis auf der rechten Seite.
- Für einteilige Klimaanlage die Innengeräte-Adresse mit SW2 auf der Innengeräteplatine von [1] auf [F] einstellen, wobei Doppelzuweisungen unzulässig sind.

Beschränkungen im Hinblick auf die Dicke und Länge der Leitungen (die maximale Länge beträgt 600 m.)

Standard	bis 0,3 mm ² × 100 m
	bis 0,5 mm ² × 200 m
	bis 0,75 mm ² × 300 m
	bis 1,25 mm ² × 400 m
	bis 2,0 mm ² × 600 m

Modelle für Gewerbeflächen

Für die Baureihe Multisplit (VRF) die Innengeräte-Adresse mit SW1, SW2 und SW5-2 auf der Innengeräteplatine von [000] bis [127] einstellen, wobei Doppelzuweisungen unzulässig sind.

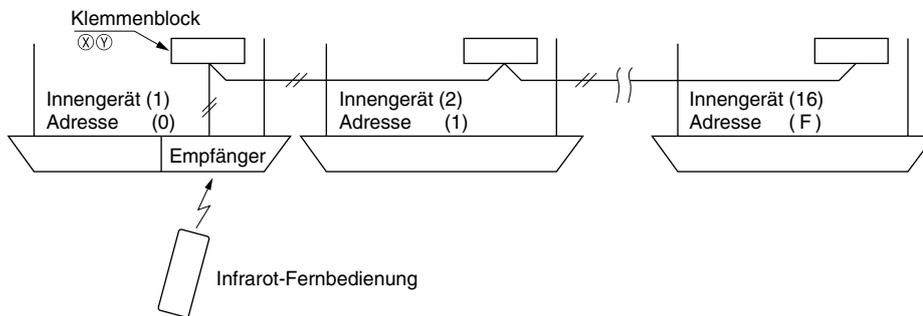


Klimaanlagen für Gebäude und Baureihen mit Gaswärmepumpe

Die Innengeräte- und Außengerätenummern durch manuelle Eingabe der Adressen einstellen. Mit den Drehschaltern SW1 und SW2 an der Innengeräteplatine (Elektronik-Platine) die Innengerätenummern einstellen. Doppelzuweisungen sind unzulässig.

Master/Slave-Einstellung bei Verwendung mehrerer Fernbedienungen

In einer Innengerätegruppe können maximal zwei Empfänger installiert werden.

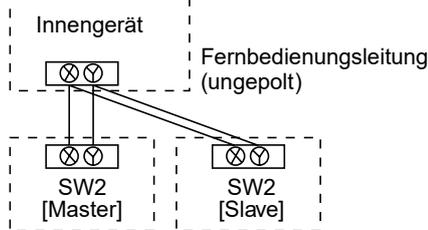


Schalter	Einstellung	Funktion
SW2	ON	Master
	OFF	Slave

Reichweite der Infrarot-Fernbedienung

- Standard-Empfangsbereich für das Signal

[Bedingung] Beleuchtungsstärke am Empfänger: 300 Lux

(Entspricht einem normalen Büroraum, in dem in einem Abstand von 1 m zum Empfänger kein Beleuchtungskörper installiert ist.)

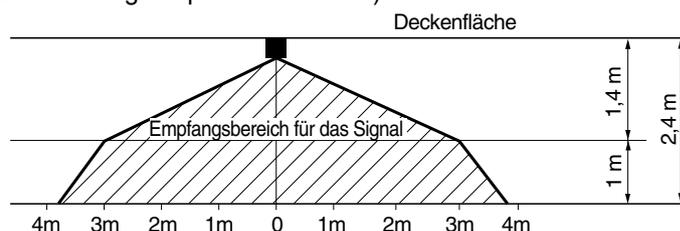


5 Empfänger (Fortsetzung)

2. Vereinfachte Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Beleuchtungsstärke am Empfänger und dem Empfangsbereich für das Signal.

Die Abbildung rechts zeigt den Zusammenhang zwischen dem Empfangsbereich für das Signal und der Beleuchtungsstärke am Empfänger beim Betrieb der Fernbedienung in einer Höhe von 1 m und einer Deckenhöhe von 2,4 m.


Wenn sich die Beleuchtungsstärke verdoppelt, verkleinert sich der Bereich auf zwei Drittel.

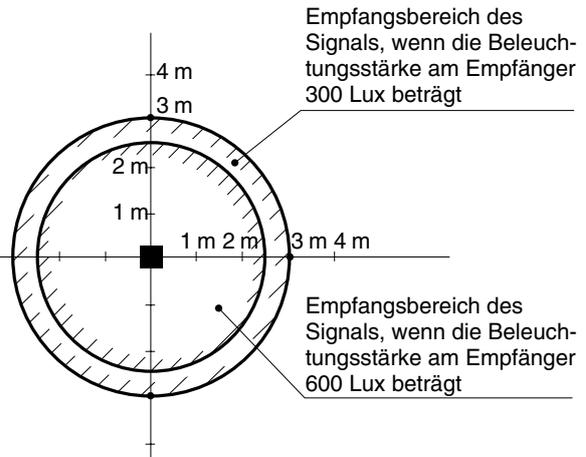

3. Tipps für die Installation mehrerer Empfänger in unmittelbarer Nähe zueinander
Um eine gegenseitige Beeinflussung zu verhindern, beträgt der Mindestabstand zwischen den Innengeräten 5 m, wenn die Beleuchtungsstärke am Empfänger 300 Lux beträgt. (Entspricht einem normalen Büroraum, in dem in einem Abstand von 1 m zum Empfänger kein Beleuchtungskörper installiert ist.)

Reserveschalter

Ein Reserveschalter ist im Empfängerbereich des Panels untergebracht. Wenn die Bedienung über die Infrarot-Fernbedienung nicht möglich ist (Batterie leer, Fernbedienung verlegt, Ausfall der Fernbedienung), steht für den Notfall der Reserveschalter zur Verfügung. Dieser Schalter muss manuell betätigt werden.

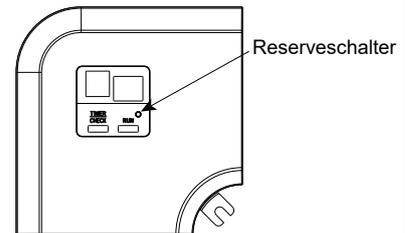

1. Wenn der Schalter bei ausgeschalteter Klimaanlage gedrückt wird, wechselt die Klimaanlage bei Aufnahme des Betriebs in den Automatikbetrieb (bei reinem Kühlbetrieb in den Kühlbetrieb).
Windgeschwindigkeit: Ventilator Hi, Temperatureinstellung: 23 °C, Schwenklamelle: horizontal
2. Die Klimaanlage unterbricht den Betrieb, wenn der Schalter während des Betriebs gedrückt wird.

Testbetrieb Kühlen

- Das Gerät nach Überprüfung der Anlage und unter Beachtung der Sicherheitsregeln einschalten.
- Mit der Infrarot-Fernbedienung einen Kühlbetrieb-Befehl übermitteln, während der Reserveschalter am Empfänger gedrückt wird.
- Wird der Reserveschalter am Empfänger während des Testbetriebs gedrückt, wird der Testbetrieb beendet.
- Läuft das Klimagerät während des Testbetriebs nicht ordnungsgemäß, mithilfe der Anleitung zur Fehlerbehebung die Verkabelung überprüfen.

Erklärung des zweistelligen Displays

Am Empfänger eines Infrarot-Kits steht eine zweistellige Anzeige (7-Segment-Display) zur Verfügung.

1. Nach dem Einschalten erscheint eine Stunde lang eine Anzeige.
2. Bei einem Stopp-Befehl von der Infrarot-Fernbedienung oder bei Betätigung des Reserveschalters zum Anhalten des Geräts erscheint 3,5 Sekunden lang eine Anzeige.
3. Die Anzeige unter (1) oder (2) erlischt, sobald das Gerät den Betrieb aufnimmt.
4. Wenn keine Fehlermeldungen vorliegen, werden die Adressen aller angeschlossenen Geräte angezeigt.
5. Wenn Fehlermeldungen vorliegen, werden diese Fehlermeldungen angezeigt.
6. Fehlermeldungen können durch einen Stopp-Befehl über die Infrarot-Fernbedienung bei gleichzeitigem Drücken des Reserveschalters gelöscht werden.

12.3 RCN-KIT4-E2 für Kanalgeräte FDUM

Sicherheitshinweise

Bitte diese Anleitung vor Aufnahme der Installationsarbeiten gründlich durchlesen, um das Gerät ordnungsgemäß zu installieren. Alle nachfolgenden Hinweise enthalten wichtige Informationen, die strikt zu befolgen sind.

 **WARNUNG** Die Nichtbefolgung dieser Hinweise kann schwerwiegende Konsequenzen haben, wie etwa tödliche Unfälle, schwere Verletzungen usw.

 **VORSICHT** Die Nichtbefolgung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. In Abhängigkeit von den Umständen sind auch schwerwiegende Konsequenzen möglich.

• Die folgenden Piktogramme werden im Text verwendet.



Keinesfalls so verfahren.



Grundsätzlich die Anweisungen befolgen.

• Diese Anleitung an einem sicheren Ort aufbewahren, wo sie jederzeit zugänglich ist. Diese Anleitung dem Monteur vorlegen, der das Gerät bewegen oder reparieren soll. Wenn das Gerät an einen anderen Eigentümer übergeht, dem neuen Eigentümer dieses Handbuch aushändigen.

WARNUNG



• **Den Händler oder einen Fachbetrieb mit der Installation des Geräts beauftragen.**

Eine vom Anwender durchgeführte unsachgemäße Installation kann Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle bewirken.



• **Die Installationsarbeiten sind fachgerecht gemäß dieser Installationsanleitung durchzuführen.**

Die fehlerhafte Ausführung der Installation kann zu Stromschlag, Feuer oder Geräteausfällen führen.



• **Unbedingt das Zubehör und die spezifizierten Teile für die Installationsarbeiten verwenden.**

Die Verwendung nicht spezifizierter Teile kann dazu führen, dass das Gerät kippt, und Feuer oder Stromschlag zur Folge haben.



• **Das Gerät ordnungsgemäß an einem Ort aufstellen, der über eine ausreichende Tragfähigkeit für das Gewicht verfügt.**

Wenn der Ort keine ausreichende Tragfähigkeit aufweist, kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen.



• **Die Verkabelung unbedingt von einem qualifizierten Elektriker durchführen lassen und einen separaten Schaltkreis verwenden.**

Stromversorgungen mit unzureichender Kapazität und unsachgemäße Arbeiten können Stromschlag und Feuer verursachen.



• **Vor Aufnahme von Arbeiten an der Elektrik die Netzstromversorgung ausschalten.**

Andernfalls können Stromschläge, Geräteausfälle oder Funktionsstörungen die Folge sein.



• **Das Gerät keinesfalls modifizieren.**

Andernfalls können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.



• **Unbedingt den Netzschutzschalter ausschalten, bevor das Gerät repariert/inspiziert wird.**

Die Reparatur/Inspektion des Geräts mit eingeschaltetem Netzschutzschalter kann Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben.



• **Das Gerät keinesfalls in einer ungeeigneten Umgebung oder an einem Ort installieren, an dem brennbare Gase entstehen, einströmen, sich ansammeln oder austreten können.**

Wenn das Gerät an Orten verwendet wird, in denen dichter Ölnebel, Dampf, Dämpfe organischer Lösungsmittel, korrosive Gase (Ammoniak, Schwefelverbindungen, Säuren usw.) auftreten oder saure oder alkalische Lösungen, Spezialsprays usw. verwendet werden, besteht die Gefahr von Stromschlägen, Geräteausfällen, Rauchbildung oder Feuer als Folge einer deutlichen Leistungsminderung oder Korrosion der Gerätekomponenten.



• **Das Gerät nicht an Orten installieren, an denen übermäßiger Wasserdampf erzeugt wird oder Kondensation auftritt.**

Andernfalls können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.



• **Das Gerät nicht an einem Ort verwenden, an dem es feucht werden kann, beispielsweise in einer Waschküche.**

Andernfalls können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.



• **Das Gerät keinesfalls mit feuchten Händen bedienen.**

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

⚠️ WARNUNG



• **Das Gerät nicht mit Wasser reinigen.**
Andernfalls können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.



• **Die spezifizierten Kabel für die Verkabelung verwenden und sorgfältig sichere Anschlüsse herstellen, um die elektronischen Teile vor der Einwirkung externer Kräfte zu schützen.**
Unzureichende Verbindungen oder Befestigungen können zu Wärmeerzeugung, Feuer usw. führen.



• **Bei der Installation des Geräts in einem Krankenhaus, einer Telekommunikationseinrichtung usw. Maßnahmen zur Unterdrückung von elektrischem Rauschen ergreifen.**
Andernfalls können Funktionsstörungen oder Geräteausfälle aufgrund schädlicher Auswirkungen auf den Inverter, den internen Stromgenerator, medizinische Hochfrequenzgeräte, Geräte für die Funkkommunikation usw. auftreten. Die Störeinflüsse, die von der Fernbedienung an medizinische Geräte oder Kommunikationsausrüstung übertragen werden, können zur Unterbrechung medizinischer Eingriffe oder Videoübertragungen sowie zu Störinterferenzen führen.



• **Grundsätzlich das Platinengehäuse der Fernbedienung anbringen.**
Wenn Tauwasser, Wasser, Insekten usw. durch die Öffnung eintreten, können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.

⚠️ VORSICHT

• Das Infrarot-Kit **KEINESFALLS** an folgenden Orten installieren, um Funktionsstörungen zu vermeiden. Andernfalls kann es zum Ausfall oder zur Verformung der Fernbedienung kommen.



- | | |
|---|---|
| (1) Orte mit direkter Sonneneinstrahlung. | (7) Orte, die von einem direkten Luftstrom der Klimaanlage beeinträchtigt werden. |
| (2) Orte in der Nähe von Heizgeräten. | (8) Orte, an denen der Empfänger durch die Fluoreszenzlampe (insbesondere Inverter) oder Sonneneinstrahlung beeinflusst wird. |
| (3) Orte mit hoher Feuchtigkeit. | (9) Orte, an denen der Empfänger durch Infrarotstrahlen oder andere Kommunikationsgeräte beeinflusst wird. |
| (4) Heiße oder kalte Oberflächen, an denen Kondensation auftreten kann. | (10) Orte, an denen Gegenstände die Kommunikation mit der Fernbedienung stören können. |
| (5) Orte, die direkt Ölnebel oder Dampf ausgesetzt sind. | |
| (6) Unebene Flächen. | |

① Zubehör

Sicherstellen, dass alle aufgeführten Komponenten vorhanden sind.

① Empfänger		1	① Infrarot-Fernbedienung		1
② Kabel (3 m)		1	② Fernbedienungshalter		1
③ Teilesatz (A)		1	③ Schraube für Halter		2
④ Teilesatz (B)		1	④ AAA Trockenbatterie (LR03)		2
⑤ Teilesatz (C)		1	⑤ Benutzerhandbuch		1
⑥ Installationsanleitung		1	① Schraube für Empfänger		2
			② Befestigungsband		1
			③ Klemme		5
			④ Schraube für Klemme		5
			① Halterung für Empfängerinstallation		1
			② Schraube für die Halterung		2
			③ Installationsbeschlag		2

② Vorbereitung der Installation

Einstellung vor Ort



Die Platine am Empfänger umfasst die folgenden Schalter zum Einstellen der Funktionen. Die Standardeinstellung ist in einem Rahmen dargestellt.

SW1	Verhindert Interferenz bei Verwendung mehrerer Geräte	<input type="checkbox"/> ON : Normal	<input type="checkbox"/> OFF : Kundenspezifisch
SW2	Receiver master/slave setting	<input type="checkbox"/> ON : Master	<input type="checkbox"/> OFF : Slave
SW3			
SW4	Autom. Neustart	<input type="checkbox"/> ON : Gültig	<input type="checkbox"/> OFF : Ungültig

② Vorbereitung der Installation (Fortsetzung)

Einstellung ändern

1. Die Schraube an der Unterseite des Empfängers entfernen und die Platte abnehmen.
2. Die Einstellung über den Schalter auf der Platine ändern.

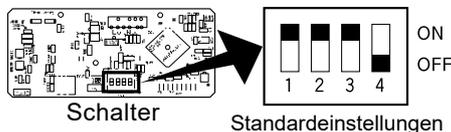

3. Wenn SW1 auf OFF gestellt wird, die Einstellung der Infrarot-Fernbedienung ändern.

Eine Beschreibung der Vorgehensweise für die Änderung findet sich unter

Einstellung zur Vermeidung von Fehlkommunikation unter **④ Infrarot-Fernbedienung**.

*Empfangsbereich des Signals siehe unter **⑤ Empfänger**.

Master/Slave-Einstellung bei Verwendung mehrerer Fernbedienungen

In einer Innengerätegruppe können maximal zwei Empfänger oder Kabel-Fernbedienungen installiert werden.

Wenn zwei Empfänger oder Kabel-Fernbedienungen verwendet werden, muss der Schalter auf der Platine auf Slave gestellt werden.

③ Empfänger installieren


Für die Installation des Empfängers an einer Decke oder einer Wand sind zwei Vorgehensweisen möglich: Je nach Installationsort die geeignete Vorgehensweise auswählen.

<Installationsort> (A) Direkte Installation an der Decke mit Holzschrauben.

(B) Installation mit der im Lieferumfang enthaltenen Halterung


(1) Bohren in die Decke (Deckenöffnung)

Die Bohrungen zur Installation des Empfängers mit den rechts angegebenen Maßen in der Position in der Decke herstellen, in der die Kabel angeschlossen werden können.



(A) Direkte Installation an der Decke mit Holzschrauben.	88mm(H)×101mm(B)
(B) Installation mit der Zubehörhalterung	108mm(H)×108mm(B)

(2) Verkabelung des Empfängers

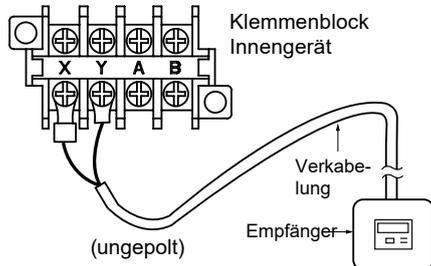

⚠ Vorsicht

Das Kabel nicht an der Stromversorgung des Klemmenblocks anschließen. Andernfalls wird die Platine beschädigt.


(3) Installation des Empfängers

Die Schraube an der Seite des Empfängers entfernen und die obere und untere Gehäusehälfte trennen. Den Empfänger nach einer der beiden Installationsmethoden (A) bis (C) installieren, wie unten dargestellt.

(A) Direkte Installation an der Decke mit Schrauben

▷ Diese Installationsmethode anwenden, wenn es sich um eine Holzdecke handelt und die direkte Befestigung mit Holzschrauben einen ausreichend starken Halt gewährleistet.

- ① Das Kabel von der Rückseite durch die Öffnung in der unteren Gehäusehälfte führen.
- ② Die untere Gehäusehälfte in die Deckenöffnung einsetzen. Sicherstellen, dass der Freiraum zwischen dem gewölbten Teil an der Rückseite der unteren Gehäusehälfte und der Deckenöffnung auf beiden Seiten möglichst identisch ist.
- ③ Die beiden rechts dargestellten Installationsöffnungen verwenden und die untere Gehäusehälfte mit den beigegeführten Holzschrauben an der Decke befestigen. (Die übrigen vier Bohrungen werden nicht verwendet.) Das Kabel mit dem Steckverbinder an das Kabel der oberen Gehäusehälfte anschließen.

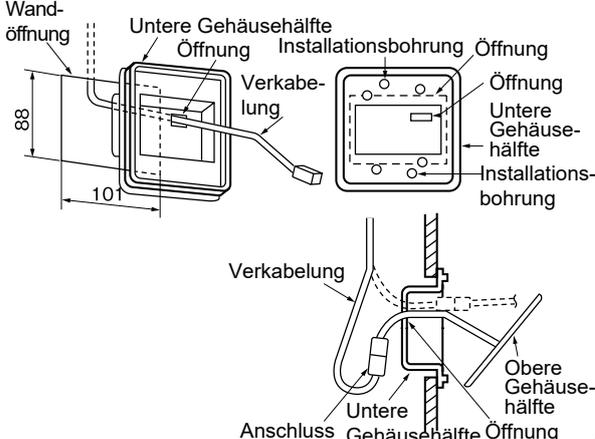


③ Empfänger installieren (Fortsetzung)

- ⑤ Den Steckverbinder an der Rückseite aus der Öffnung der unteren Gehäusehälfte herausnehmen und das Kabel bei ① durchführen.
- ⑥ Die obere Gehäusehälfte und die untere Gehäusehälfte zusammenfügen und die Schrauben festziehen.

(B) Installation unter Putz

Diese Methode bei Installation auf einer Gipsplatte (7 bis 18 mm) usw. anwenden.

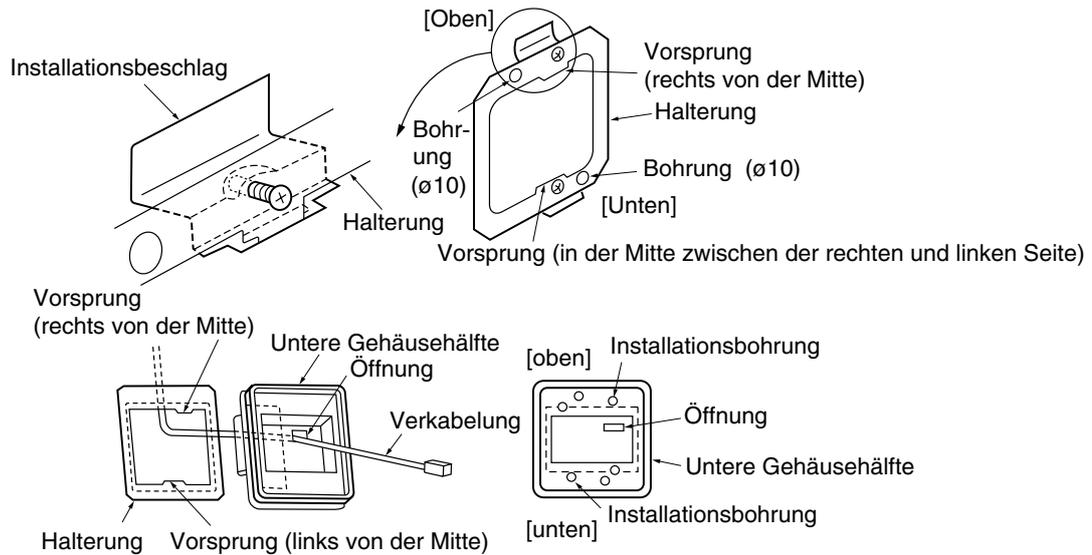

- ① Die zwei Vorsprünge an der beigefügten Halterung am Beschlag einpassen, wie oben dargestellt, und provisorisch mit den Schrauben befestigen. (Die Halterung hat eine Ober-/Unterseite und eine Vorder- und Rückseite. Die Positionen des oberen/unteren Vorsprungs sowie die Position der ø10 Bohrungen an der Halterung in Relation zur Installationsbohrung an der unteren Gehäusehälfte anhand der vorstehenden Zeichnung kontrollieren.)
- ② Das Ende des Installationsbeschlags durch die Öffnung hinter die Decke führen und die Schrauben festziehen, um die Halterung an der Decke zu befestigen.
- ③ Das Kabel von der Rückseite durch die Öffnung in der unteren Gehäusehälfte führen.
- ④ Die untere Gehäusehälfte auf die Halterung setzen und mithilfe der beiden Installationsbohrungen befestigen, wie oben dargestellt. (Die übrigen vier Bohrungen werden nicht verwendet.)
- ⑤ Schritt ① bis ⑥ für (A) durchführen, um die Installation abzuschließen.

④ Infrarot-Fernbedienung (Fortsetzung)

Fernbedienungseinstellung ändern

Einstellung des Automatikbetriebs ändern

Der Automatikbetrieb steht an den Klimaanlage für Gebäude und den Baureihen mit Gaswärmepumpe nicht zur Verfügung (mit Ausnahme des Multi-Split-Systems für freie Kühlung/Heizung). Wenn die Fernbedienung für die Steuerung dieser Modelle verwendet wird, den Automatikbetrieb mit der Fernbedienung deaktivieren. Um den Automatikbetrieb zu deaktivieren, den Schalter **ACL** drücken und gleichzeitig die Taste **MODE** gedrückt halten oder die Batterien einlegen, während die Taste **MODE** gedrückt wird.

*Anmerkung: Sobald die Batterien entnommen werden, kehrt die Einstellung zur werkseitigen Standardeinstellung zurück. Wenn die Batterien entnommen werden, die oben beschriebenen Schritte wiederholen.


Funktionseinstellungen Innengerät

1. Innengerätefunktionen einstellen


- ① Die Taste ON/OFF drücken, um das Gerät zu stoppen.
- ② Eine der unten dargestellten Tasten drücken, während der Schalter FUNCTION SETTING gedrückt wird.
- ③ Mit den Auswahltasten ▲ und ▼ die Einstellung ändern.
- ④ Die Taste SET drücken.
Der Summer am Fernbedienungssignalempfänger gibt zwei Signaltöne ab, und die LED-Lampe blinkt viermal in 2-Sekunden-Intervallen.

2. Details zur Einstellung

Die folgenden Funktionen können eingestellt werden.

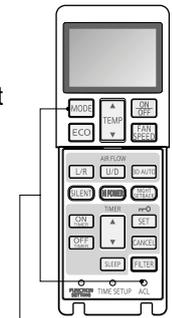

Automatikbetrieb einsti

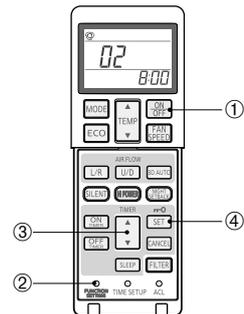

Taste	Nummern-anzeige	Funktionseinstellung
FAN SPEED	00	Einstellung Lüfterstufe: Standard
	01	Einstellung Lüfterstufe: Einstellung 1*
	02	Einstellung Lüfterstufe: Einstellung 2*
MODE	00	Einstellung Solltemperatur: Deaktivieren
	01	Einstellung Solltemperatur: +1°C
	02	Einstellung Solltemperatur: +2°C
Filter	00	Filtermeldung: Aus
	01	Filtermeldung: 180 Betriebsstunden
	02	Filtermeldung: 600 Betriebsstunden
	03	Filtermeldung: 1000 Betriebsstunden
U/P	00	Filtermeldung: Betriebsstopp nach 1000 Betriebsstunden
	04	Filtermeldung: Betriebsstopp nach 1000 Betriebsstunden
U/P	00	Diffuse Luftströmung: Deaktivieren
	01	Diffuse Luftströmung: Aktivieren
SILENT	00	Präsenzmelder: Deaktivieren
	01	Präsenzmelder: Aktivieren
HI POWER	00	High-Power-Betrieb: Deaktivieren
	01	High-Power-Betrieb: Nur Netzsteuerung
	02	High-Power-Betrieb: Nur Auto Aus
	03	High-Power-Betrieb: Nur Netzsteuerung und Auto Aus

Taste	Nummern-anzeige	Funktionseinstellung
ON TIMER	00	Restbetriebszeit im Kühlbetrieb: Deaktivieren
	01	Restbetriebszeit im Kühlbetrieb: 0,5 Stunden
	02	Restbetriebszeit im Kühlbetrieb: 2 Stunden
	03	Restbetriebszeit im Kühlbetrieb: 6 Stunden
OFF TIMER	00	Restbetriebszeit im Heizbetrieb: Deaktivieren
	01	Restbetriebszeit im Heizbetrieb: 0,5 Stunden
	02	Restbetriebszeit im Heizbetrieb: 2 Stunden
	03	Restbetriebszeit im Heizbetrieb: 6 Stunden
NIGHT SETBACK	00	Helligkeit LED Infrarotempfänger: Helligkeit hoch
	01	Helligkeit LED Infrarotempfänger: Helligkeit niedrig
	02	Helligkeit LED Infrarotempfänger: Aus

*Siehe technische Daten

⑤ Empfänger

1 Steuerung mehrerer Innengeräte mit einer Fernbedienung

Maximal 16 Innengeräte können angeschlossen werden.

1. XY mit einem 2-adrigen Kabel verbinden. Bezüglich des Querschnitts die folgende Anmerkung beachten.
2. Für konfektionierte Klimaanlage die Innengeräte-Adresse mit SW2 auf der Platine des Innengeräts von [0] bis [F] einstellen, wobei Doppelzuweisungen unzulässig sind.


Beschränkungen im Hinblick auf Querschnitt und Länge der Kabel (maximale Gesamtleitungslänge 600 m)

Standard	bis 0,3 mm ² × 100 m
	bis 0,5 mm ² × 200 m
	bis 0,75 mm ² × 300 m
	bis 1,5 mm ² × 400 m
	bis 2,5 mm ² × 600 m

⑤ Empfänger (Fortsetzung)

Modelle für Gewerbeflächen

Für die Baureihe Multisplit (VRF) die Innengeräte-Adresse mit SW1, SW2 und SW5-2 auf der Platine des Innengeräts von [000] bis [127] einstellen, wobei Doppelzuweisungen unzulässig sind.

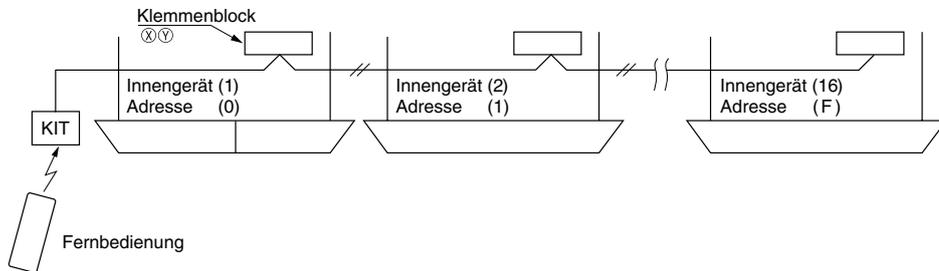


Klimaanlagen für Gebäude und Baureihen mit Gaswärmepumpe

Die Innengeräte- und Außengerätenummern durch manuelle Eingabe der Adressen einstellen. Mit den Drehschaltern SW1 und SW2 an der Innengeräteplatine die Innengerätenummern einstellen. Doppelzuweisungen sind unzulässig.

Master/Slave-Einstellung bei Verwendung mehrerer Fernbedienungen

In einer Innengerätegruppe können maximal zwei Empfänger installiert werden.

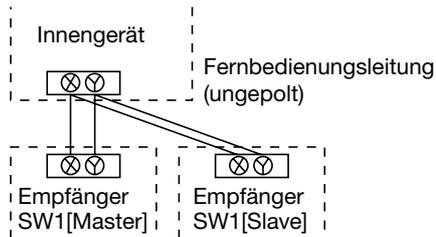


Schalter	Einstellung	Funktion
SW2	ON	Master
	OFF	Slave

Deckeninstallation

1. Standard-Empfangsbereich für das Signal

[Bedingung] Beleuchtungsstärke am Empfänger: **300 Lux** (Entspricht einem normalen Büroraum, in dem in einem Abstand von einem Meter zum Empfänger kein Beleuchtungskörper installiert ist.)

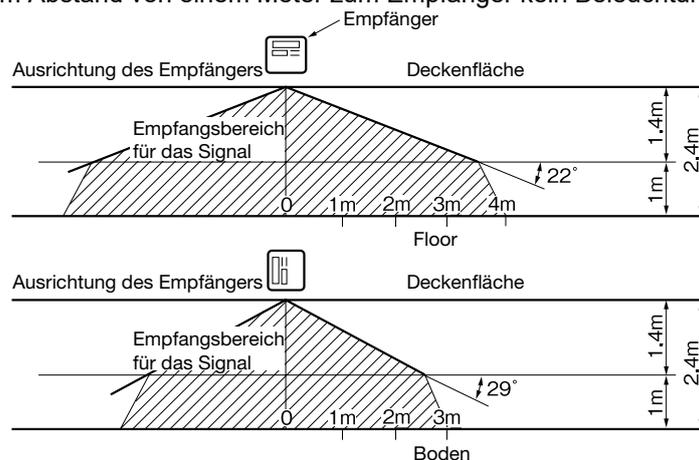


2. Vereinfachte Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Beleuchtungsstärke am Empfänger und dem Empfangsbereich für das Signal.

[Bedingung] Zusammenhang zwischen dem Empfangsbereich für das Signal und der Beleuchtungsstärke am Empfänger, wenn die Fernbedienung in einer Höhe von 1 m bei einer Deckenhöhe von 2,4 m betrieben wird. Wird die Beleuchtungsstärke verdoppelt, reduziert sich der Bereich auf zwei Drittel.

⑤ Empfänger (Fortsetzung)



Empfangsbereich des Signals, wenn die Beleuchtungsstärke am Empfänger 300 Lux beträgt.

Empfangsbereich des Signals, wenn die Beleuchtungsstärke am Empfänger 600 Lux beträgt.

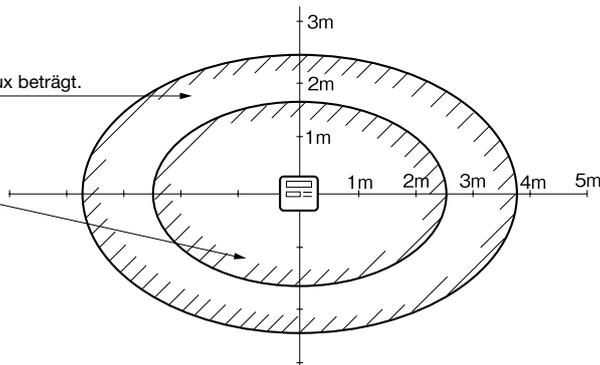

Wandinstallation

[Bedingung] Beleuchtungsstärke am Empfänger : 800lux.

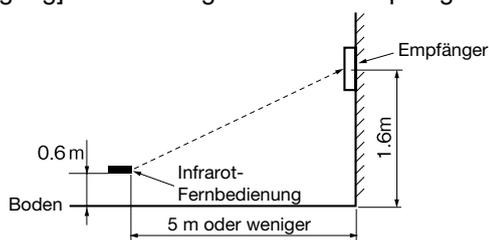


Reserveschalter

Ein Reserveschalter ist im Empfängerbereich des Panels untergebracht. Wenn die Bedienung über die Infrarot-Fernbedienung nicht möglich ist (Batterie leer, Fernbedienung verlegt, Ausfall der Fernbedienung), steht für den Notfall der Reserveschalter zur Verfügung. Dieser Schalter muss manuell betätigt werden.

1. Wenn der Schalter bei ausgeschalteter Klimaanlage gedrückt wird, wechselt die Klimaanlage bei Aufnahme des Betriebs in den Automatikbetrieb (bei reinem Kühlbetrieb in den Kühlbetrieb). Windgeschwindigkeit: Lüfter Hi, Temperatureinstellung: 23 °C, Schwenklamelle: horizontal
2. Die Klimaanlage unterbricht den Betrieb, wenn der Schalter während des Betriebs gedrückt wird.

Reserveschalter

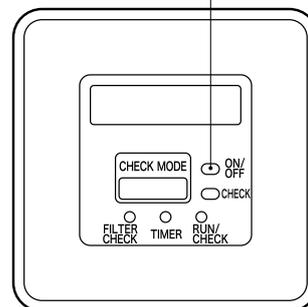

Testbetrieb Kühlen

- Nach Überprüfung der Anlagensicherheit die Stromversorgung einschalten.
- Einen Kühlbetriebsbefehl über die Infrarot-Fernbedienung senden, während der Reserveschalter am Empfänger gedrückt wird.
- Wenn der Reserveschalter am Empfänger während der Laufprüfung gedrückt wird, endet die Laufprüfung.
- Wenn das Gerät während einer Laufprüfung nicht ordnungsgemäß betrieben werden kann, die Verkabelung anhand der Inspektionsanleitungen kontrollieren.

Erklärung des 6-stelligen Displays

Eine 6-stellige Anzeige (7-Segment-Display) befindet sich im Empfängerbereich.

1. Nach dem Einschalten erscheint eine Stunde lang eine Anzeige.
2. Wenn ein Stopp-Befehl von der Infrarot-Fernbedienung gesendet wird, während die Klimaanlage nicht in Betrieb ist, erscheint für 3,5 Sekunden eine Anzeige.
3. Die Anzeige unter (1) oder (2) erlischt, sobald das Gerät den Betrieb aufnimmt.
4. Wenn keine Fehlermeldungen angezeigt werden, erscheinen die Adressen für alle angeschlossenen Geräte.
5. Wenn Fehlermeldungen vorliegen, werden diese Fehlermeldungen angezeigt.
6. Fehlermeldungen können durch einen Stopp-Befehl von der Infrarot-Fernbedienung bei gleichzeitigem Drücken des Reserveschalters gelöscht werden.

12.4 RCN-E-E3 für Deckenunterbaugeräte FDE-VH

Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung vor Aufnahme der Installationsarbeiten gründlich durchlesen, um das Gerät ordnungsgemäß zu installieren. Alle nachfolgenden Hinweise enthalten wichtige Informationen, die strikt zu befolgen sind.
- ⚠ **WARNUNG** Die Nichtbefolgung dieser Hinweise kann schwerwiegende Konsequenzen haben, wie etwa tödliche Unfälle, schwere Verletzungen usw.
- ⚠ **VORSICHT** Die Nichtbefolgung oder unzureichende Befolgung dieser Hinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. In Abhängigkeit von den Umständen sind auch schwerwiegende Konsequenzen möglich.
- Die folgenden Piktogramme werden im Text verwendet.



Unzulässige Verfahrensweise.



Grundsätzlich die Anweisungen befolgen.

- Diese Anleitung an einem sicheren Ort aufbewahren, wo sie jederzeit zugänglich ist. Diese Anleitung dem Monteur vorlegen, der das Gerät bewegen oder reparieren soll. Wenn das Gerät an einen anderen Eigentümer übergeht, dem neuen Eigentümer dieses Handbuch aushändigen.

⚠ **WARNUNG**



- **Den Händler oder einen Fachbetrieb mit der Installation des Geräts beauftragen.**

Eine vom Anwender durchgeführte unsachgemäße Installation kann Stromschläge, Feuer oder das Umstürzen des Geräts bewirken.



- **Die Installationsarbeiten sind fachgerecht gemäß dieser Installationsanleitung durchzuführen.**

Die fehlerhafte Ausführung der Installation kann zu Stromschlag, Feuer oder Geräteausfällen führen.



- **Unbedingt das Zubehör und die spezifizierten Teile für die Installationsarbeiten verwenden.**

Die Verwendung nicht spezifizierter Teile kann dazu führen, dass das Gerät kippt, und Feuer oder Stromschlag zur Folge haben.



- **Das Gerät ordnungsgemäß an einem Ort aufstellen, der über eine ausreichende Tragfähigkeit für das Gewicht verfügt.**

Wenn der Ort keine ausreichende Tragfähigkeit aufweist, kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen.



- **Die Verkabelung unbedingt von einer Elektrofachkraft durchführen lassen und einen separaten Schaltkreis verwenden.**

Unzureichende oder unsachgemäß installierte Stromversorgungen können Stromschlag und Feuer verursachen.



- **Vor Aufnahme von Arbeiten an der Elektrik die Netzstromversorgung ausschalten.**

Andernfalls können Stromschläge, Geräteausfälle oder Funktionsstörungen die Folge sein.



- **Das Gerät keinesfalls modifizieren.**

Andernfalls können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.



- **Unbedingt den Netzschutzschalter ausschalten, bevor das Gerät repariert/inspiziert wird.**

Die Reparatur/Inspektion des Geräts mit eingeschaltetem Netzschutzschalter kann Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben.



- **Das Gerät keinesfalls in einer ungeeigneten Umgebung oder an einem Ort installieren, an dem brennbare Gase entstehen, einströmen, sich ansammeln oder austreten können.**

Wenn das Gerät an Orten verwendet wird, in denen dichter Ölnebel, Dampf, Dämpfe organischer Lösungsmittel, korrosive Gase (Ammoniak, Schwefelverbindungen, Säuren usw.) auftreten oder saure oder alkalische Lösungen, Spezialsprays usw. verwendet werden, besteht die Gefahr von Stromschlägen, Geräteausfällen, Rauchbildung oder Feuer als Folge einer deutlichen Leistungsminderung oder Korrosion der Gerätekomponenten.



- **Das Gerät nicht an Orten installieren, an denen übermäßiger Wasserdampf erzeugt wird oder Kondensation auftritt.**

Andernfalls können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.



- **Das Gerät nicht an einem Ort verwenden, an dem es feucht werden kann, beispielsweise in einer Waschküche.**

Andernfalls können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.



- **Das Gerät keinesfalls mit feuchten Händen bedienen.**

Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

⚠️ WARNUNG

- 
• Das Gerät nicht mit Wasser reinigen.
 Andernfalls können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.
- 
• Die angegebenen Kabel für die Verkabelung verwenden und sorgfältig sichere Anschlüsse herstellen, um die elektronischen Teile vor der Einwirkung externer Kräfte zu schützen.
 Unzureichende Verbindungen oder Befestigungen können Wärmezeugung, Feuer usw. zur Folge haben.
- 
• Bei der Installation des Geräts in einem Krankenhaus, einer Telekommunikationseinrichtung usw. Maßnahmen zur Unterdrückung von elektrischem Rauschen ergreifen.
 Aufgrund schädlicher Auswirkungen auf den Inverter, betriebsinterne Stromgeneratoren, medizinische Hochfrequenz-ausstattung, Kommunikationsanlagen usw. können Funktionsstörungen oder Geräteausfälle auftreten. Die Einflüsse der Fernbedienung auf medizinische Geräte oder Kommunikationsanlagen können eine Unterbrechung von medizinischen Eingriffen oder Videoübertragungen zur Folge haben oder Störungen durch Rauschen verursachen.
- 
• Grundsätzlich das Platinengehäuse der Fernbedienung anbringen.
 Wenn Tauwasser, Wasser, Insekten usw. durch die Öffnung eintreten, können Stromschläge, Feuer oder Geräteausfälle die Folge sein.

⚠️ VORSICHT

- 
• Das Infrarot-Kit keinesfalls an folgenden Orten installieren, um Funktionsstörungen zu vermeiden.
 Andernfalls kann es zum Ausfall oder zur Verformung der Fernbedienung kommen.

<ol style="list-style-type: none"> (1) Orte mit direkter Sonneneinstrahlung (2) Orte in der Nähe von Heizvorrichtungen (3) Orte mit hoher Feuchtigkeit (4) Heiße oder kalte Oberflächen, die Kondensatbildung bewirken können (5) Orte, die direkt Ölnebel oder Dampf ausgesetzt sind. (6) Auf unebenen Flächen (7) Orte, die von einem direkten Luftstrom der Klimaanlage beeinträchtigt werden. 	<ol style="list-style-type: none"> (8) Orte, an denen der Empfänger durch (insbesondere wechselgerichtete) Leuchtstofflampen oder Sonneneinstrahlung beeinflusst wird. (9) Orte, an denen der Empfänger durch Infrarotstrahlen anderer Kommunikationsgeräte beeinträchtigt wird. (10) Orte, an denen ein Gegenstand die Kommunikation mit der Fernbedienung behindern kann
--	---

① Zubehör

Sicherstellen, dass alle aufgeführten Komponenten vorhanden sind.

① Empfänger		1		
② Teilesatz		1		
③ Installationsanleitung		1		
④ Kabel		1		
			① Infrarotfernbedienung	1
			② Fernbedienungshalter	1
			③ Schraube für den Halter	2
			④ AAA Trockenzellen-Batterie (LR03)	2
			⑤ Benutzerhandbuch	1

② Vorbereitung der Installation

Einstellung vor Ort


Die Platine am Empfänger umfasst die folgenden Schalter zum Einstellen der Funktionen. Die Standardeinstellung ist in einem Rahmen dargestellt.

SW1	Verhindert Interferenz bei Verwendung mehrerer Geräte	ON: <input type="checkbox"/> Normal OFF: <input type="checkbox"/> Kundenspezifisch
SW2	Empfänger Master/Slave-Einstellung	ON: <input type="checkbox"/> Master OFF: <input type="checkbox"/> Slave
SW3	Summer	ON: <input type="checkbox"/> Gültig OFF: <input type="checkbox"/> Ungültig
SW4	Autom. Neustart	ON: <input type="checkbox"/> Gültig OFF: <input type="checkbox"/> Ungültig



② Vorbereitung der Installation (Fortsetzung)

Einstellung ändern

1. Die vier Schrauben an der Rückseite des Empfängers entfernen und die Rückwand ausbauen.
2. Die Einstellung über den Schalter auf der Platine ändern.

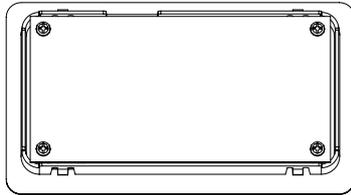

Rückseite Empfänger

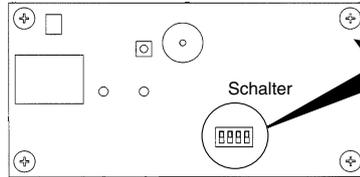

Standard-einstellungen

Master/Slave-Einstellung bei Verwendung mehrerer Fernbedienungen

In einer Innengerätegruppe können maximal zwei Empfänger oder Kabelfernbedienungen installiert werden. Wenn zwei Empfänger oder Kabelfernbedienungen verwendet werden, muss der Schalter auf der Platine auf Slave gestellt werden.

3. Wenn SW1 auf OFF gestellt wird, die Einstellung der Infrarotfernbedienung ändern.
Eine Beschreibung der Vorgehensweise für die Änderung der Einstellung findet sich im Abschnitt „Einstellung zur Vermeidung von Fehlkommunikation“ unter

⑤ Infrarot-Fernbedienung

*Empfangsbereich des Signals siehe unter ⑥ Empfänger


③ Empfänger installieren

Der Empfänger kann anstelle einer Abdeckung am Panel installiert werden.


VORSICHT: Wenn der Empfänger installiert wird, nachdem das Gerät befestigt wurde, besteht Verletzungsgefahr durch Stürze bei Arbeiten in der Höhe.

- ① **Abdeckung entfernen**
Einen Schlitzschraubendreher in das eingelassene Teil (2 Positionen) führen und dieses leicht anheben, ohne die Paneeloberfläche zu beschädigen.
- ② **Kabel anschließen**
Das Kabel des Empfängers mit dem Kabel an der Rückwand verbinden.

ACHTUNG: Die Kabelklemme nicht entfernen.

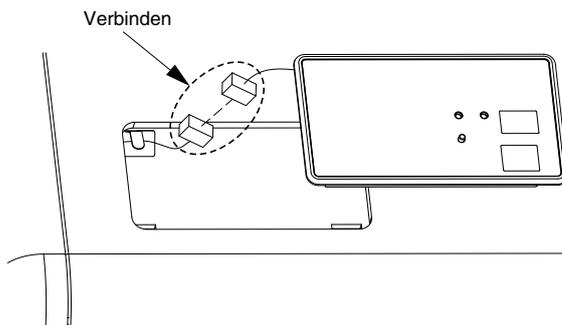


Verbinden

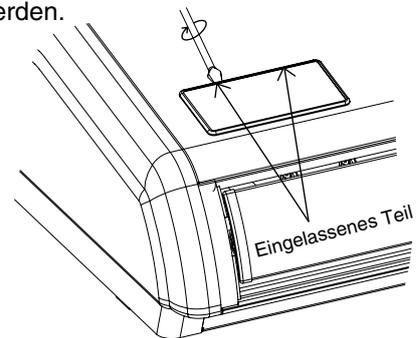

Eingelassenes Teil

Die Steckverbinder unter das Paneel führen.

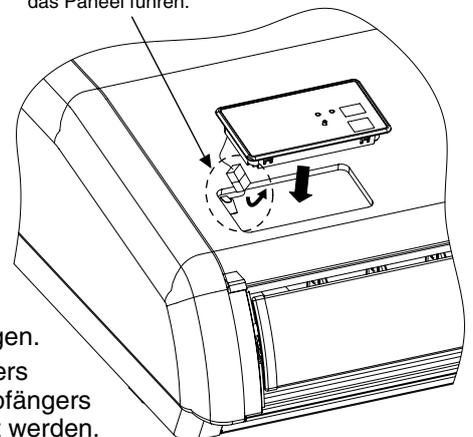


- ③ **Installation des Empfängers**
Richtung des Empfängers kontrollieren und am Panel befestigen.

VORSICHT: Die Steckverbinder vor der Installation des Empfängers anschließen. Wenn sie nach der Installation des Empfängers angeschlossen werden, muss das Paneel ausgebaut werden.

④ Anschluss des Kabels für den Schaltkasten

Das angebrachte Kabel vom Empfänger mit dem Klemmenblock für die Signalleitung an der Primärseite XY (für die Gitterseite) im Schaltkasten verbinden und am CNL-Anschluss (3P weiß) anschließen.

* Diese Installation ist bei Innengeräten, bei denen das Kabel bereits zwischen dem Klemmenblock für die Signalleitung und dem Empfänger angeschlossen ist, nicht erforderlich.

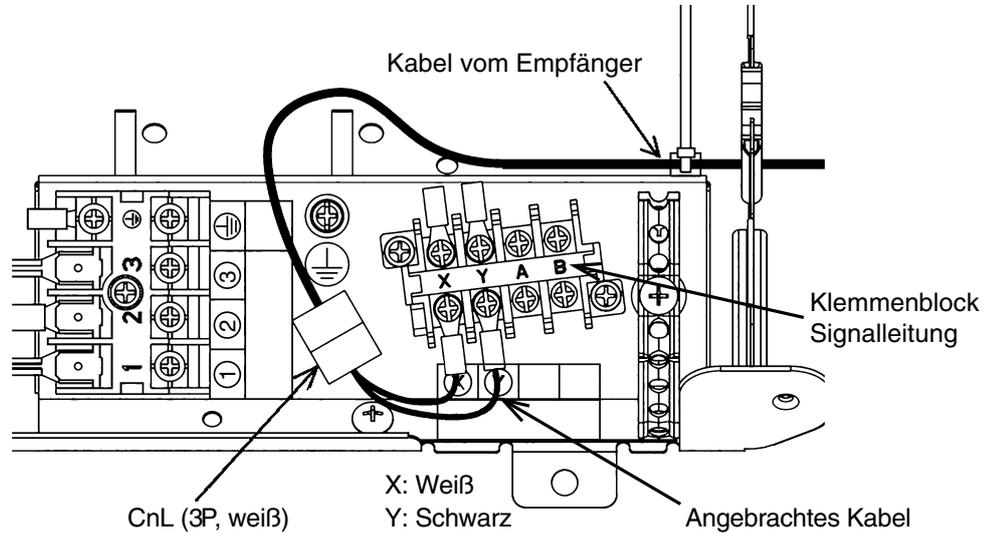


5 Infrarot-Fernbedienung

Tipps für die Installation des Fernbedienungshalters

Den Fernbedienungshalter mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben befestigen.


* Vorkehrungen bei der Installation des Halters

- Die Position so justieren, dass der Halter senkrecht hängt.
- Sicherstellen, dass die Schraubenköpfe nicht vorstehen.
- Den Halter nicht an einer verputzten Wand befestigen.

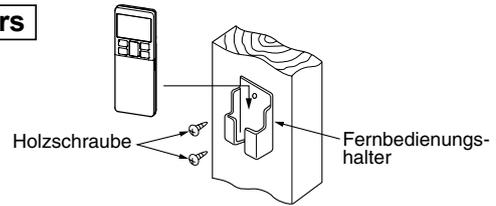


Batterien einsetzen

1. Den Deckel an der Rückseite entfernen.
2. Die Batterien einlegen (zwei AAA-Batterien).
3. Den Deckel an der Rückseite wieder einsetzen.

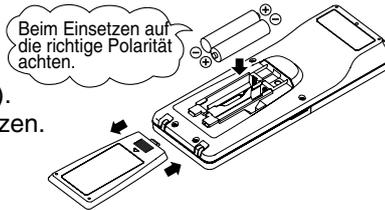

Einstellung zur Vermeidung von Fehlkommunikation

1. Den Deckel an der Rückseite entfernen und die Batterien entnehmen.
2. Den Schaltdraht im Batteriefach mit einer Zange durchschneiden.
3. Die Batterien einlegen und den Deckel an der Rückseite anbringen.



Fernbedienungseinstellung ändern


Einstellung des Automatikbetriebs ändern

An Klimasystemen für Gebäude und Baureihen mit Gaswärmepumpe steht der Automatikbetrieb nicht zur Verfügung (ausgenommen das freie Multisystem für Kühl-/Heizbetrieb).

Wenn die Fernbedienung für die Steuerung dieser Modelle verwendet wird, den Automatikbetrieb mit der Fernbedienung deaktivieren.

Um den Automatikbetrieb zu deaktivieren, den Schalter **ACL** drücken und gleichzeitig die Taste **MODE** gedrückt halten oder die Batterien einlegen, während die Taste **MODE** gedrückt wird.

* Hinweis: Sobald die Batterien entnommen werden, kehrt die Einstellung zur werkseitigen Standardeinstellung zurück. Wenn die Batterien entnommen werden, die oben beschriebenen Schritte wiederholen.

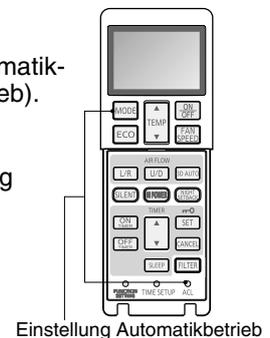


Einstellung Automatikbetrieb

Funktionseinstellungen Innengerät

1. Innengerätfunktionen einstellen

- ① Die Taste ON/OFF drücken, um das Gerät zu stoppen.
- ② Eine der Tasten unter Punkt 2 drücken und gleichzeitig den Schalter FUNCTION SETTING gedrückt halten.
- ③ Mit den Auswahltasten ▲ und ▼ die Einstellung ändern.
- ④ Die Taste SET drücken.
Der Summer am Signalempfänger der Fernbedienung gibt zwei Signaltöne aus, und die LED-Lampe blinkt viermal in 2-Sekunden-Intervallen.

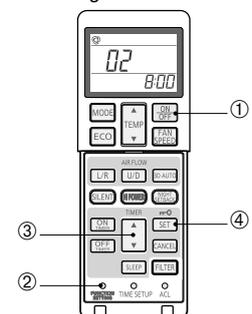

⑤ Infrarotfernbedienung (Fortsetzung)

2. Details zur Einstellung

Die folgenden Funktionen können eingestellt werden.

Taste	Nummernanzeige	Funktionseinstellung
FAN SPEED	00	Ventilatorstufe Einstellung: Standard
	01	Ventilatorstufe Einstellung: Einstellung 1*
	02	Ventilatorstufe Einstellung: Einstellung 2*
MODE	00	Heizen Thermo-OFF-Abgleich: Inaktiv
	01	Heizen Thermo-OFF-Abgleich: +1°C
	02	Heizen Thermo-OFF-Abgleich: +2°C
	03	Heizen Thermo-OFF-Abgleich: +3°C
Filter	00	Filtermeldung: Aus
	01	Filtermeldung: 180 Betriebsstunden
	02	Filtermeldung: 600 Betriebsstunden
	03	Filtermeldung: 1000 Betriebsstunden
	04	Filtermeldung: Betriebsstopp nach Ablauf von 1000 Betriebsstunden
U/P	00	Komforteinstellung: Inaktiv
	01	Komforteinstellung: Aktiv
SILENT	00	Präsenzmeldereinstellung: Inaktiv
	01	Präsenzmeldereinstellung: Aktiv
HI POWER	00	Präsenzmeldersteuerung: Inaktiv
	01	Präsenzmeldersteuerung: Nur Netzsteuerung
	02	Präsenzmeldersteuerung: Nur Auto Aus
	03	Präsenzmeldersteuerung: Nur Netzsteuerung und Auto Aus
ON TIMER	00	Lüfterbetrieb nachdem Kühlb. stoppt: Inaktiv
	01	Lüfterbetrieb nachdem Kühlb. stoppt: 0,5 Stunden
	02	Lüfterbetrieb nachdem Kühlb. stoppt: 2 Stunden
	03	Lüfterbetrieb nachdem Kühlb. stoppt: 6 Stunden
OFF TIMER	00	Lüfterbetrieb nachdem Heizb. stoppt: Inaktiv
	01	Lüfterbetrieb nachdem Heizb. stoppt: 0,5 Stunden
	02	Lüfterbetrieb nachdem Heizb. stoppt: 2 Stunden
	03	Lüfterbetrieb nachdem Heizb. stoppt: 6 Stunden
NIGHT SETBACK	00	Helligkeit LED Infrarotempfänger: Helligkeit hoch
	01	Helligkeit LED Infrarotempfänger: Helligkeit niedrig
	02	Helligkeit LED Infrarotempfänger: Aus

* Siehe technische Daten.

⑥ Empfänger

1 Steuerung mehrerer Innengeräte mit einer Fernbedienung

Maximal 16 Innengeräte können angeschlossen werden.


1. Den Anschluss XY mit einem 2-adrigen Kabel verbinden. Bezüglich des Querschnitts die folgende Anmerkung beachten.
2. Für konfektionierte Klimaanlage die Innengeräte-Adresse mit SW2 auf der Innengeräteplatine von [1] bis [F] einstellen, wobei Doppelzuweisungen unzulässig sind.

Beschränkungen im Hinblick auf die Dicke und Länge der Leitungen (Gesamtleitungslänge 600 m)

Standard	bis 0,3 mm ² × 100 m
	bis 0,5 mm ² × 200 m
	bis 0,75 mm ² × 300 m
	bis 1,25 mm ² × 400 m
	bis 2,0 mm ² × 600 m

Modelle für Gewerbeflächen

Für die Baureihe VRF-Serie die Innengeräte-Adresse mit SW1, SW2 und SW5-2 auf der Innengeräteplatine von [000] bis [127] einstellen, wobei Doppelzuweisungen unzulässig sind.

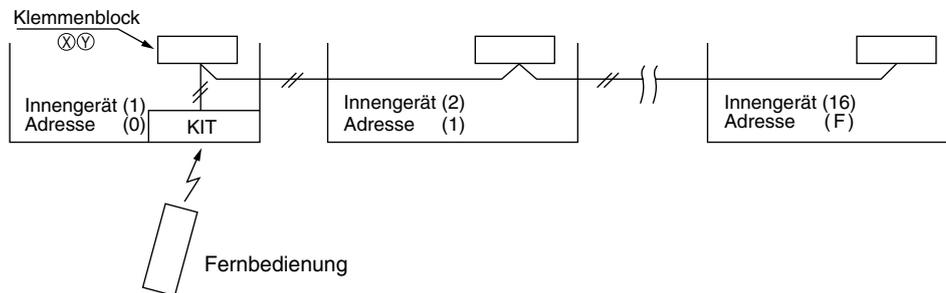


Klimaanlagen für Gebäude und Baureihen mit Gaswärmepumpe

Die Innengeräte- und Außengerätenummern durch manuelle Eingabe der Adressen einstellen. Mit den Drehschaltern SW1 und SW2 an der Innengeräteplatine (Elektronik-Platine) die Innengerätenummern einstellen. Doppelzuweisungen sind unzulässig.

Master/Slave-Einstellung bei Verwendung mehrerer Fernbedienungen

In einer Innengerätegruppe können maximal zwei Empfänger installiert werden.

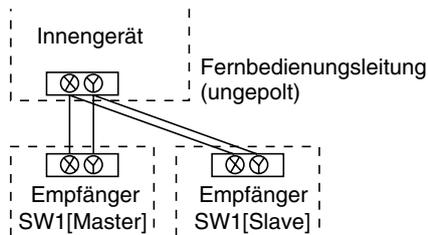


Schalter	Einstellung	Funktion
SW2	ON	Master
	OFF	Slave

⑥ Empfänger (Fortsetzung)

Reichweite der Infrarotfernbedienung


1. Standard-Empfangsbereich für das Signal [Bedingung]
Beleuchtungsstärke am Empfänger: 300 Lux.
(Entspricht einem normalen Büroraum, in dem in einem Abstand von einem Meter zum Empfänger kein Beleuchtungskörper installiert ist.)
2. Wichtige Aspekte beim Anschluss mehrerer Innengeräte [Bedingung]
Beleuchtungsstärke am Empfänger: 300 Lux.

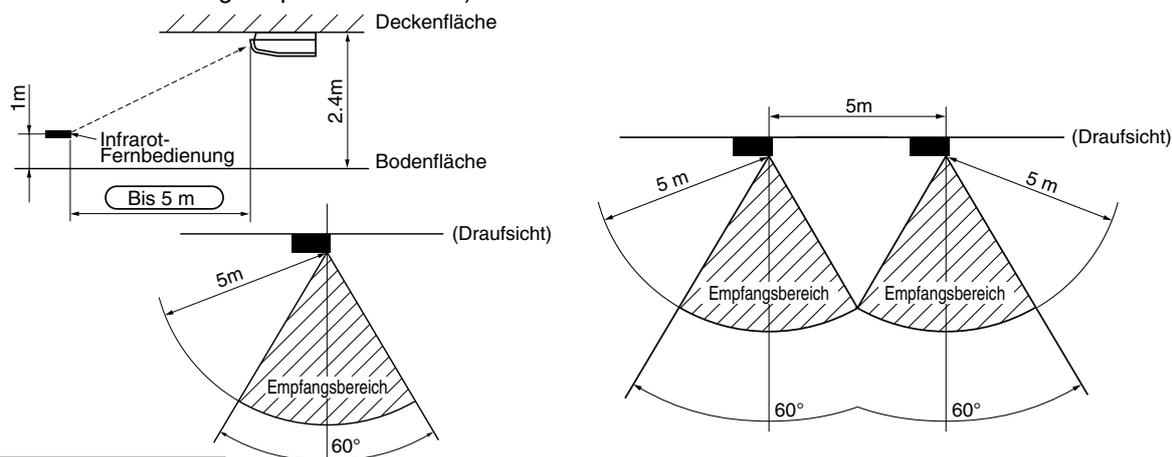

Reserveschalter

Ein Reserveschalter ist im Empfängerbereich des Panels untergebracht. Wenn die Bedienung über die Infrarotfernbedienung nicht möglich ist (Batterie leer, Fernbedienung verlegt, Ausfall der Fernbedienung), steht für den Notfall der Reserveschalter zur Verfügung. Dieser Schalter muss manuell betätigt werden.

1. Wenn der Schalter bei ausgeschalteter Klimaanlage gedrückt wird, wechselt die Klimaanlage bei Aufnahme des Betriebs in den Automatikbetrieb (bei reinem Kühlbetrieb in den Kühlbetrieb).
Windgeschwindigkeit: Ventilator Hi, Temperatureinstellung: 23 °C, Schwenklamelle: horizontal.
2. Bei Betätigung während des Betriebs der Klimaanlage wird die Klimaanlage gestoppt.

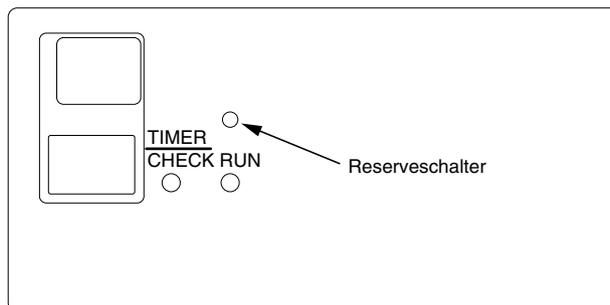

Testbetrieb Kühlen

- Das Gerät nach Überprüfung der Anlage und unter Beachtung der Sicherheitsregeln einschalten.
- Mit der Infrarotfernbedienung einen Kühlbetrieb-Befehl übermitteln, während der Reserveschalter am Empfänger heruntergedrückt wird.
- Wird der Reserveschalter am Empfänger während der Laufprüfung gedrückt, wird die Laufprüfung beendet.
- Läuft das Klimagerät während des Testbetriebs nicht ordnungsgemäß, mithilfe der Anleitung zur Fehlerbehebung die Verkabelung überprüfen.

Erklärung des zweistelligen Displays


Eine zweistellige Anzeige (7-Segment-Display) befindet sich im Empfängerbereich.

1. Nach dem Einschalten erscheint eine Stunde lang eine Anzeige.
2. Wenn ein Stopp-Befehl von der Infrarotfernbedienung gesendet wird, während die Klimaanlage nicht in Betrieb ist, erscheint für 3,5 Sekunden eine Anzeige.
3. Die Anzeige unter (1) oder (2) erlischt, sobald das Gerät den Betrieb aufnimmt.
4. Wenn keine Fehlermeldungen angezeigt werden, erscheinen die Adressen für alle angeschlossenen Geräte.
5. Wenn Fehlermeldungen vorliegen, werden diese Fehlermeldungen angezeigt.
6. Fehlermeldungen können durch einen Stopp-Befehl über die Infrarotfernbedienung bei gleichzeitigem Drücken des Reserveschalters gelöscht werden.

12.5 Kabelfernbedienung RC-E5

12.5.1 Kabelfernbedienung RC-E5 installieren


Installationsverfahren bei innenliegender Leitung

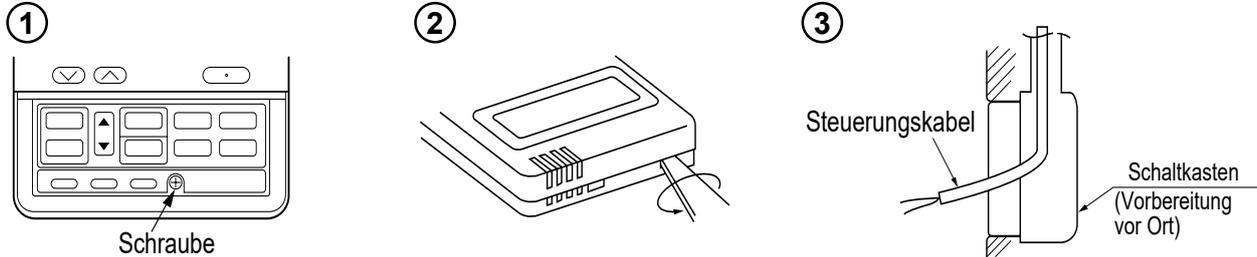

Vorgehensweise

1. Abdeckung der Fernbedienung öffnen und die Schraube unter den Tasten entfernen.
2. Die obere Gehäusehälfte der Fernbedienung abnehmen. Einen Schlitzschraubendreher an der Nut im oberen Teil der Fernbedienung ansetzen und leicht drehen.
3. Den Schaltkasten und das Kabel der Fernbedienung vorher einsetzen.
4. 2 M4-Schrauben vor Ort vorbereiten (empfohlene Länge: 12–16 mm). Die untere Gehäusehälfte am Schaltkasten montieren.

Eine der beiden folgenden Positionen zur Befestigung mit Schrauben auswählen:

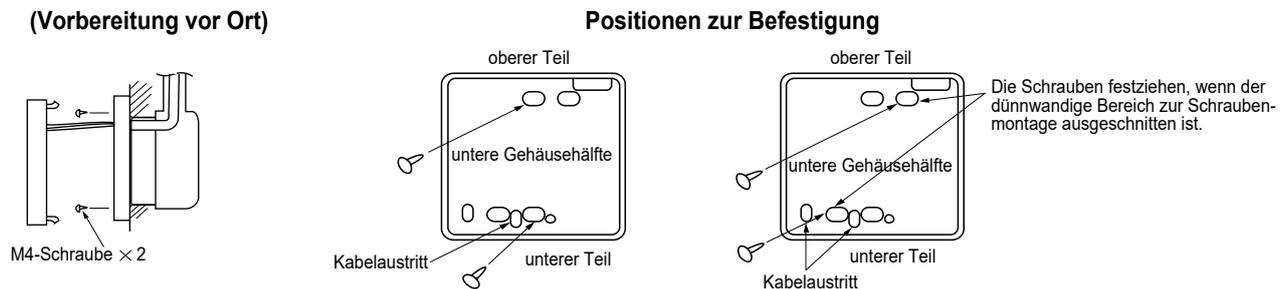


5. Das Kabel der Fernbedienung am Klemmenblock anschließen. Die Anschlüsse der Fernbedienung (X,Y) mit den Anschlüssen des Innengeräts (X,Y) verbinden (X und Y sind ungepolt).
6. Die obere Gehäusehälfte wieder einbauen, ohne dabei das Kabel der Fernbedienung einzuklemmen. Mit den Schrauben festziehen.
7. Bei außengeführtem Kabel das Kabel mit einer Kabelklemme an der Wand befestigen, damit es nicht lose hängt.

Installationsverfahren bei außengeführter Leitung


Vorgehensweise

1. Abdeckung der Fernbedienung öffnen und die Schraube unter den Tasten entfernen.
2. Die obere Gehäusehälfte der Fernbedienung abnehmen. Einen Schlitzschraubendreher an der Nut im oberen Teil der Fernbedienung ansetzen und leicht drehen.
3. Das Kabel der Fernbedienung lässt sich nach oben links oder oben mittig herausziehen. Den dünnwandigen Bereich am oberen Rand der unteren Gehäusehälfte der Fernbedienung mit einer Zange oder einem Messer ausschneiden. Die Grate mit einer Feile oder einem ähnlichen Werkzeug beseitigen.
4. Die untere Gehäusehälfte mit den 2 mitgelieferten Holzschrauben an der flachen Wand montieren.

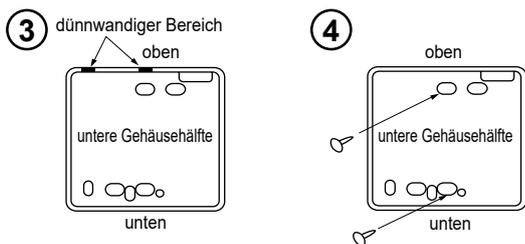


5. Das Kabel der Fernbedienung am Klemmenblock anschließen. Die Anschlüsse der Fernbedienung (X,Y) mit den Anschlüssen des Innengeräts (X,Y) verbinden (X und Y sind ungepolt). Das Kabel gemäß der folgenden Grafik in Abhängigkeit von der Austrittsrichtung verlegen.

Austritt oben links

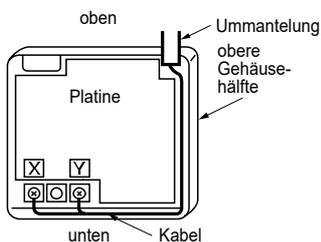

Austritt oben Mitte

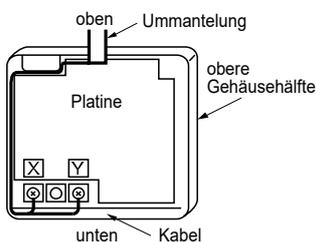

Hinweis

- Wir empfehlen einen Querschnitt der Verkabelung im Gehäuse der Fernbedienung von 0,5 mm².
- Die Ummantelung an dem Abschnitt, der innerhalb des Fernbedienungsgehäuses verlegt wird, entfernen. Die Abisolierlänge der folgenden Tabelle entnehmen:

Länge der Abisolierung		
Austritt oben links	Austritt oben Mitte	Abbildung
X-Draht: 215 mm	X-Draht: 170 mm	
Y-Draht: 195 mm	Y-Draht: 190 mm	

- Die obere Gehäusehälfte wieder einbauen, ohne dabei das Kabel der Fernbedienung einzuklemmen. Mit den Schrauben festziehen.
- Bei außengeführtem Kabel das Kabel mit einer Kabelklemme an der Wand befestigen, damit es nicht lose hängt.

Informationen zur Installation und Verdrahtung der Fernbedienung

- Für die Verdrahtung der Fernbedienung (Konfiguration vor Ort) Kabelquerschnitte in der nachstehenden Tabelle verwenden.
- Es ist möglich, bis zu 16 Innengeräte an eine Fernbedienung anzuschließen.
- Pro Fernbedienungsbus maximal 2 Fernbedienungen anschließen: eine als Master, eine als Slave konfiguriert.
- Die maximale Gesamtleistungslänge für die Fernbedienung beträgt 600 m.


- Wir empfehlen einen Querschnitt der Verkabelung im Gehäuse der Fernbedienung von 0,5 mm².
- Im Kabelanschlussbereich ist eine wasserdichte Verbindung erforderlich. Ohne wasserdichte Verbindung besteht die Möglichkeit von Kontaktfehlern.

Kabelquerschnitte für die Verdrahtung der Fernbedienung

Bis 200 m	0,5 mm ² x 2-adrig
Bis 300 m	0,75 mm ² x 2-adrig
Bis 400 m	1,5 mm ² x 2-adrig
Bis 600 m	2,5 mm ² x 2-adrig

Master-/Slave-Einstellung bei Verwendung mehrerer Fernbedienungen

Maximal 2 Fernbedienungen können für ein Innengerät oder eine Gerätegruppe verwendet werden. Die Platine ist werkseitig auf **Master** eingestellt. Den DIP-Schalter **SW1** auf **Slave** stellen, um eine Fernbedienung als Slave-Fernbedienung zu nutzen.

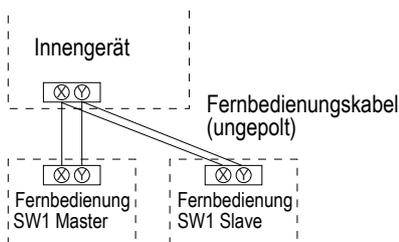

Hinweis


Der Betrieb der Klimageräte folgt der letzten Eingabe an der Fernbedienung, unabhängig davon, ob sie als Master oder Slave eingestellt ist.

Anzeige bei angelegter Spannungsversorgung

Wenn die Spannungsquelle eingeschaltet wird, zeigt die Fernbedienung Folgendes an, bis die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Innengerät etabliert ist:

- Master-Fernbedienung: M
- Slave-Fernbedienung: S

Gleichzeitig erscheint zunächst für 2 Sekunden ein Symbol oder eine Nummer. Dabei handelt es sich um die Nummer zur Bezeichnung der Fernbedienungssoftware, nicht um einen Fehlercode:



Wenn die Kommunikation zwischen Fernbedienung und Innengerät eine halbe Stunde lang nicht gelingt, erscheint die nachstehend abgebildete Anzeige zur Überprüfung der Verdrahtung des Innen- und Außengeräts.




Bereich der eingestellten Temperatur

Bei Auslieferung variiert der Bereich der eingestellten Temperatur je nach Betriebsart wie folgt:

Heizbetrieb: 16–30 °C

Betriebsarten außer Heizen (Kühlen, Lüften, Entfeuchten, Automatik): 18–30 °C

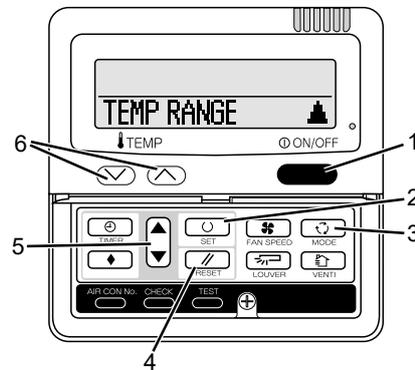

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Taste ON/OFF	2	Taste SET
3	Taste MODE	4	Taste RESET
5	Tasten, um im Menü zu navigieren	6	Tasten, um die Temperatur einzustellen

Ober- und Untergrenze bei der Temperatureinstellung mit der Fernbedienung ändern

Hinweis

- Der Einstellungsprozess im Menü kann durch Drücken der Taste **[ON/OFF]** jederzeit abgebrochen werden. Wenn die Änderung der Einstellung nicht abgeschlossen wird, bleibt sie jedoch unberücksichtigt.
- Durch Drücken der Taste **[RESET]** während der Einstellung gelangt man zum vorherigen Bildschirm zurück.

Voraussetzung

- Eingestellte Obergrenze gilt in der Betriebsart Heizen. Es ist ein Temperaturbereich von 20–30 °C möglich.
- Eingestellte Untergrenze ist gültig für alle Betriebsarten außer Heizen (Automatik, Kühlen, Lüften, Entfeuchten). Festlegung im Bereich zwischen 18–26 °C möglich.

Wenn die Ober- und Untergrenze mit dieser Funktion eingestellt wurde, die Einstellungen wie folgt kontrollieren.

Vorgehensweise

1. Die Fernbedienungsfunktion **TEMP RANGE SET** in der Betriebsart Funktionseinstellung ist auf **INDN CHANGE** (Werkseinstellung) eingestellt.
Bei Einstellung des oberen Grenzwertes: Im Heizbetrieb kann kein Wert oberhalb der Obergrenze eingestellt werden.
Bei Einstellung des unteren Grenzwertes: In den anderen Betriebsarten außer Heizen kann kein Wert unterhalb der Untergrenze eingestellt werden.
2. Die Fernbedienungsfunktion **TEMP RANGE SET** in der Betriebsart Funktionseinstellung ist auf **NO INDN CHANGE** eingestellt.

- **Bei Einstellung des oberen Grenzwertes:** In der Betriebsart Heizen wird bei Einstellung eines Wertes oberhalb der Obergrenze der obere Grenzwert an das Innengerät übermittelt. Die Anzeige zeigt jedoch den eingestellten Temperaturwert.
- **Bei Einstellung des unteren Grenzwertes:** In den anderen Betriebsarten außer Heizen wird bei Einstellung eines Wertes unterhalb der Untergrenze der untere Grenzwert an das Innengerät übermittelt. Die Anzeige zeigt jedoch den eingestellten Temperaturwert.

Oberen und unteren Grenzwert einstellen

(siehe auch „12.6.4 Funktionsübersicht“ auf Seite 257, Kapitel 4.2.3 „Einstellung Temperaturbereich“ für die Einstellung bei RC-EX3A)

Vorgehensweise

1. Klimagerät anhalten und die Tasten [SET] und [MODE] gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt halten.

Die Anzeige wechselt zu FUNCTION SET

2. Die Taste ▼ einmal drücken und zur Anzeige **TEMP RANGE ▲** wechseln.
3. Die Taste [SET] drücken und die Einstellung des Temperaturbereichs aufrufen.
4. **UPPER LIMIT ▼** oder **LOWER LIMIT ▲** mit den Pfeiltasten ▲ ▼ auswählen.
5. Die Taste [SET] drücken, um die Eingabe zu bestätigen.
6. Wenn **UPPER LIMIT ▼** ausgewählt wird (für den Heizbetrieb):
 - Anzeige: **SET UP UPPER 30°C ▼**.
 - Oberen Grenzwert mit der Temperatureinstelltaste ▼ ▲ auswählen.
Anzeige zum Beispiel: **UPPER 26°C ▼ ▲** (blinkt).
 - Die Taste [SET] drücken, um die Eingabe zu bestätigen. Anzeige zum Beispiel: **UPPER 26°C** (wird 2 Sekunden lang angezeigt).
Nachdem der abgespeicherte obere Grenzwert 2 Sekunden lang angezeigt wurde, wechselt die Anzeige zurück auf **UPPER LIMIT ▼**.
7. Wenn **LOWER LIMIT ▲** ausgewählt ist (für Kühlen, Entfeuchten, Lüften, Automatik)
 - Anzeige: **SET UP → LOWER 18°C ▲**.
 - Unteren Grenzwert mit der Temperatureinstelltaste ▼ ▲ auswählen.
Anzeige zum Beispiel: **LOWER 24°C ▼ ▲** (blinkt)
 - Die Taste [SET] drücken, um die Eingabe zu bestätigen. Anzeige zum Beispiel: **LOWER 24°C** (wird 2 Sekunden lang angezeigt).
Nachdem der abgespeicherte untere Grenzwert 2 Sekunden lang angezeigt wurde, wechselt die Anzeige zurück auf **LOWER LIMIT ▼**.
8. Zum Abschließen die [ON/OFF]-Taste drücken.

12.5.2 Einstellbare Funktionen des Innengeräts (I/U FUNCTION)

Es ist möglich, zahlreiche Funktionen der Innengeräte individuell zu konfigurieren:

Vorgehensweise

1. Gerät an Fernbedienung ausschalten ([OFF]-Taste).
2. Tasten [SET] und [MODE] gleichzeitig für 3 s drücken.
3. Auswahl der Funktion im Menü.
4. Cursor-Tasten ▼ ▲ verwenden. Nicht mit den Temperatortasten verwechseln.
5. Zwischen  **FUNCTION** und **I/U FUNCTION** wählen. Mit [SET] bestätigen.

Einstellbare Funktionen des Innengeräts (I/U FUNCTION)									
Nr.	Funktion		Funktionseinstellung			Werks-einstellung	Benutzer-einstellung		
	Anzeige Fernbedienung	Beschreibung	Anzeige Fernbedienung	Beschreibung					
02 ¹⁾	FAN SPEED SET	Ventilatorenstufen verschieben	STANDARD	Hi-Me-Lo	Hi-Me-Lo	Hi-Me	X		
			HIGH SPEED 1	UH-Hi-Me-Lo	UH-Hi-Me	UH-Me	UH-Hi	X	
			HIGH SPEED 2	UH-UH-Hi-Me	UH-Hi-Me	UH-Me	UH-Hi		
			Hinweis: Bei einigen Innengeräten ist die Werks-einstellung HIGH SPEED.						
03	FILTER SIGN SET	Anzeige Filtermeldung	INDICATION OFF TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4	keine Filtermeldungsanzeige Filtermeldung nach 180 h Betrieb Filtermeldung nach 800 h Betrieb Filtermeldung nach 1000 h Betrieb Filtermeldung nach 1000 h Betrieb und Innengerät stoppt nach weiteren 24 h			•		
04 ²⁾	POSITION	Einstellen der Stopposition der Pendellamelle	4POSITION STOP FREE STOP	Wahl zwischen 4 fixierten Positionen Pendellamelle stoppt an beliebiger Position			•		
05	EXTERNAL INPUT	Externes Eingangssignal	LEVEL INPUT PULSE INPUT	Externes Signal = Dauersignal Externes Signal = Impulssignal			•		
06	OPERATION PERMISSION / PROHIBITION	Verriegelung gegen Einschaltung bei Fern-Ein-Aus-Signal	INVALID VALID	Verriegelung nicht aktiviert Verriegelung aktiviert			•		
07	EMERGENCY STOP	Externes Notstopp-Signal über CnT-6 stoppt alle IG an einer Fernbedienung	INVALID VALID	nicht aktiviert, normaler Betrieb Funktion aktiviert			•		
08	SP OFFSET	Temperatur-Sollwertverschiebung bei Heizbetrieb zur verzögerten Abschaltung des Innengerätes	OFFSET +3,0 °C OFFSET +2,0 °C OFFSET +1,0 °C NO OFFSET	Sollwertverschiebung um + 3,0 °C Sollwertverschiebung um + 2,0 °C Sollwertverschiebung um + 1,0 °C keine Sollwertverschiebung			•		
09	RETURN AIR TEMP	Temperatur-Sollwertverschiebung des Rücklufttemperaturfühlers des Innengerätes zum Anstieg bzw. Senkung der Raumlufttemperatur (RT)	OFFSET +2,0 °C OFFSET +1,5 °C OFFSET +1,0 °C NO OFFSET OFFSET -1,0 °C OFFSET -1,5 °C OFFSET -2,0 °C	Sollwertverschieb. um +2,0 °C (Anstieg RT) Sollwertverschieb. um +1,5 °C (Anstieg RT) Sollwertverschieb. um +1,0 °C (Anstieg RT) keine Sollwertverschiebung Sollwertverschieb. um -1,0 °C (Senkung RT) Sollwertverschieb. um -1,5 °C (Senkung RT) Sollwertverschieb. um -2,0 °C (Senkung RT)			•		
10	FAN CONTROL	Wenn Heizthermostat auf OFF gesetzt wurde, wird der Ventilator je nach Einstellung geregelt	LOW FAN SPEED SET FAN SPEED INTERMITTENCE FAN OFF	Nachlauf in Ventilatorstufe Lo Nachlauf in aktuell gewählter Ventilatorstufe Nachlauf mit unterbrochenem Ventilatorbetrieb bei Fernbedienungsfühler aktiv autom.			•		
11	FROST PREVENTION TEMP	Anpassung Frostschutz Innengerät	TEMP HIGH TEMP LOW	Änderung Wärmetauschertemp. IG Änderung Wärmetauschertemp. IG			•		
12	FROST PREVENTION CONTROL	Anpassung Frostschutz Singlesplit-Serie	FAN CONTROL ON FAN CONTROL OFF	Frostschutz: Ventilatorstufe wird erhöht			•		
13	DRAIN PUMP LINK	Kondensatpumpe läuft in wählbaren Betriebsarten	☞ ☞ AND* ☞ AND* AND* ☞ AND*	Kühlen und Entfeuchten Kühlen, Entfeuchten, Heizen Kühlen, Entfeuchten, Heizen, Ventilator Kühlen, Entfeuchten, Ventilator			•		
14	FAN REMAINING	Ventilatornachlaufzeit nach Kühlbetrieb	NO REMAINING 0,5 HOUR 1 HOUR 6 HOUR	kein Ventilatornachlauf 0,5 Std. Ventilatornachlauf n. Kühlbetrieb 1,0 Std. Ventilatornachlauf n. Kühlbetrieb 6,0 Std. Ventilatornachlauf n. Kühlbetrieb			•		
15	FAN REMAINING	Ventilatornachlaufzeit nach Heizbetrieb	NO REMAINING 0,5 HOUR 1 HOUR 6 HOUR	kein Ventilatornachlauf 0,5 Std. Ventilatornachlauf n. Heizbetrieb 2,0 Std. Ventilatornachlauf n. Heizbetrieb 6,0 Std. Ventilatornachlauf n. Heizbetrieb			•		
16	FAN INTERMITTENCE	unterbrochener Ventilatorbetrieb nach Heizbetrieb	NO REMAINING 20min OFF 5min ON 5min OFF 5 min ON	kein unterbrochener Nachlauf Heizbetrieb 20 min AUS danach 5 min AN 5 min AUS danach 5 min AN			•		
17	PRESSURE CONTROL	Angeschlossenes „OA-Processing“-Innengerät	STANDARD TYPE1	Automatisch definiert			X X		

12.5.3 Funktionen der Fernbedienung einstellen (FUNCTION)

Es ist möglich, zahlreiche Funktionen der Innengeräte individuell zu konfigurieren.

Vorgehensweise

- Gerät an Fernbedienung ausschalten ([OFF]-Taste).
- Tasten [SET] und [MODE] gleichzeitig für 3 s drücken.
- Auswahl der Funktion im Menü.
- Cursor-Tasten ▼▲ verwenden. Nicht mit den Temperaturtasten verwechseln.
- Zwischen FUNCTION und I/U FUNCTION wählen. Mit [SET] bestätigen.

Fernbedienungen installieren

Einstellbare Funktionen der Fernbedienung (FUNCTION)							
Nr.	Anzeige FB		Funktion	Funktionseinstellung		Werkseinst.	Benutzereinst.
			Beschreibung	Anzeige FB	Beschreibung		
01	E4	GRILLE SET	unbelegt, Werkseinstellung beibehalten	INVALID 50Hz ZONE ONLY 60Hz ZONE ONLY	nicht aktiviert aktiviert, bei 50Hz-Versorgungsnetzen aktiviert, bei 60Hz-Versorgungsnetzen	•	
	E5	ESP SET	Einstellung ESP (Externer Statischer Druck)	ESP VALID ESP INVALID	Einstellen des externen statischen Drucks	•	
02 ¹⁾	AUTO RUN SET		Automatik Betrieb	AUTO RUN ON	Automatischer Betriebsmodus AN	X	
				AUTO RUN OFF	Automatischer Betriebsmodus AUS	X	
03	TEMP SW		Taste TEMP Einstellung Temp.-Sollwert	VALID INVALID	Tastenfunktion aktiv Tastenfunktion ist gesperrt	•	
04	MODE SW		Taste MODE Einstellung Betriebsart	VALID INVALID	Tastenfunktion aktiv Tastenfunktion ist gesperrt	•	
05	ON/OFF SW		Taste ON/OFF Gerät Ein/Aus	VALID INVALID	Tastenfunktion aktiv Tastenfunktion ist gesperrt	•	
06	FAN SPEED SW		Taste FAN SPEED Einstellung Vent.-geschw.	VALID INVALID	Tastenfunktion aktiv Tastenfunktion ist gesperrt	X X	
	LOUVER SW		Taste LOUVER Einstellung Pendellamelle	VALID INVALID	Tastenfunktion aktiv Tastenfunktion ist gesperrt	X X	
08	TIMER SW		Taste Timer Einstellung Timer-Progr.	VALID INVALID	Tastenfunktion aktiv Tastenfunktion ist gesperrt	•	
	SENSOR SET		Aktivierung und/oder Anpassung Fernbedienungsfühler (Temperaturfühlers in der Kabelfernbedienung) anstelle des Rückluftfühlers des Innengerätes	SENSOR OFF SENSOR ON SENSOR +3.0 °C SENSOR +2.0 °C SENSOR +1.0 °C SENSOR -1.0 °C SENSOR -2.0 °C SENSOR -3.0 °C	Innengerät Rückluftfühler aktiviert Fernbedienungsfühler aktiviert Fühler aktiv, Temperaturanhebung +3,0 °C Fühler aktiv, Temperaturanhebung +2,0 °C Fühler aktiv, Temperaturanhebung +1,0 °C Fühler aktiv, Temperatursenkung -1,0 °C Fühler aktiv, Temperatursenkung -2,0 °C Fühler aktiv, Temperatursenkung -3,0 °C	•	
10	AUTO RESTART		automatische Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall	INVALID VALID	Wiedereinschaltung nicht aktiviert Wiedereinschaltung aktiviert	•	
11	VENT LINK SET		Schaltung eines externen Ventilators (Gerät) über CND-Kontakt bei VRF-Serie (bzw. CNT-Kontakt bei Split-Serie), Außenluftbetrieb	NO VENT VENT LINK NO VENT LINK	Funktion nicht aktiviert externer Vent.-betrieb, wenn IG ON externer Vent.-betrieb, unabhängig vom IG	•	
12 ²⁾	TEMP RANGE SET		Temp.-Sollwertanzeige bei aktiver Sollwertbegrenzung	INDN CHANGE NO INDN CHANGE	gemäß Begrenzung Anzeige 18 °C – 30 °C	•	
13 ³⁾	I/U FAN		Voreinstellung Ventilatorstufen	HI-MID-LO	Ventilatorstufen entsprechen [Icon] oder (3 oder 4 Ventilatorstufen)	X	
				HI-LO	Ventilatorstufen entsprechen (2 Ventilatorstufen)	X	
				HI-MID	Ventilatorstufen entsprechen (2 Ventilatorstufen)	X	
				1 FAN SPEED	1 Ventilatorstufe fixiert	X	
14 ⁴⁾	POSITION		Einst. der Stopposition der Pendellamelle	4POSITION STOP FREE STOP	Wahl zwischen 4 fixierten Positionen Pendellamelle stoppt an beliebiger Position	•	
15	MODEL TYPE		Umschaltung der Betriebsart	HEAT PUMP COOLING ONLY	Kühl- oder Heizbetrieb möglich nur Kühlbetrieb, Heizbetrieb deaktiviert	X X	
16	EXTERNAL CONTROL SET		Innengerätsteuerung über externes Signal (CNT)	INDIVIDUAL FOR ALL UNITS	Freigabe für das jeweilige Innengerät Freigabe für alle Innengeräte an einer Fernb.	•	
17	ROOM TEMP INDICATION SET		Bei normalem Betrieb Anzeige der Temperatur	INDICATION OFF INDICATION ON	Ventilatorstufe wird angezeigt aktuelle Temperatur wird angezeigt	•	
18	INDICATION		Anzeige Vorbereitung Heizbetrieb	INDICATION ON INDICATION OFF	Anzeige der Vorbereitung Heizbetrieb aktiv keine Anzeige der Vorbereitung Heizbetrieb	•	
19	°C/°F SET		Art der Temperaturanzeige	°C °F	Temperaturanzeige in °C Temperaturanzeige in °F	•	

¹⁾ Verfügbarkeit abhängig vom 2-Leiter- bzw. 3-Leiter-System.

2)	TEMP RANGE	Temperatur-Sollwertbegrenzung	HI LIMIT SET	obere Grenzwert-Einstellung	_____ °C
			LO LIMIT SET	untere Grenzwerteinstellung	_____ °C


³⁾ I/U FAN in Verbindung mit Innengeräte-Funktion (I/U FUNCTION), 02: FAN SPEED SET abgleichen.

⁴⁾ Pendellamelle immer in Verbindung mit Innengeräte-Funktion (I/U FUNCTION), 04: POSITION abgleichen.

• Werkseinstellung
X Automatische Funktion

12.6 Kabelfernbedienung RC-EX3A


12.6.1 Kabelfernbedienung RC-EX3A installieren

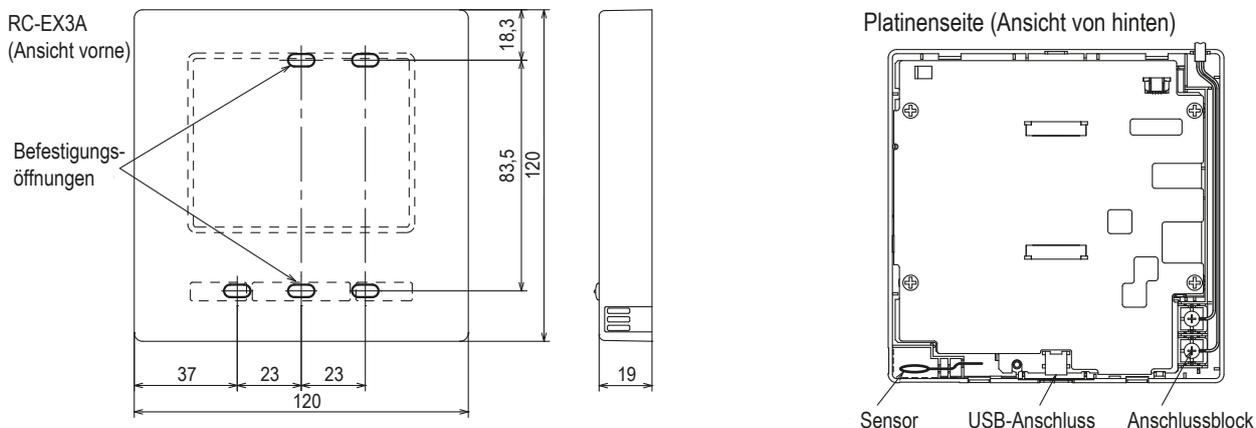

Voraussetzung

Obere Gehäusehälfte von der unteren Gehäusehälfte der Fernbedienung wurde getrennt:

- Die Spitze eines flachen Schraubendrehers oder ein ähnliches Werkzeugs in die Aussparung in der unteren Gehäusehälfte der Fernbedienung führen und etwas drehen, um sie zu entfernen.
- Wir empfehlen, die Spitze des Schraubendrehers mit Band zu umwickeln, um eine Beschädigung des Gehäuses zu vermeiden.
- Die entfernte obere Gehäusehälfte vor Feuchtigkeit und Staub schützen.

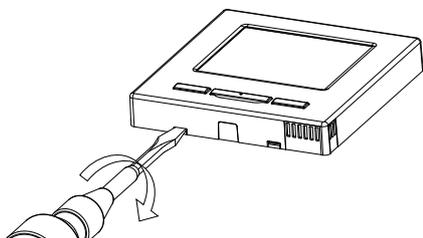



Verkabelung unter Putz (Kabelaustritt „nach hinten“)

Hinweis

Beim Anschließen der Kabel folgende Punkte beachten:



- Sicherstellen, dass der Querschnitt der durch das Fernbedienungsgehäuse verlaufenden Kabel nicht größer als $0,5 \text{ mm}^2$ ist.
- Den Kabelmantel nicht zusammendrücken.
- Den Kabelanschluss per Hand festziehen (max. $0,7 \text{ Nm}$)
- Wenn der Kabelanschluss mit einem elektrischen Schraubendreher angezogen wird, kann er brechen oder sich verformen.



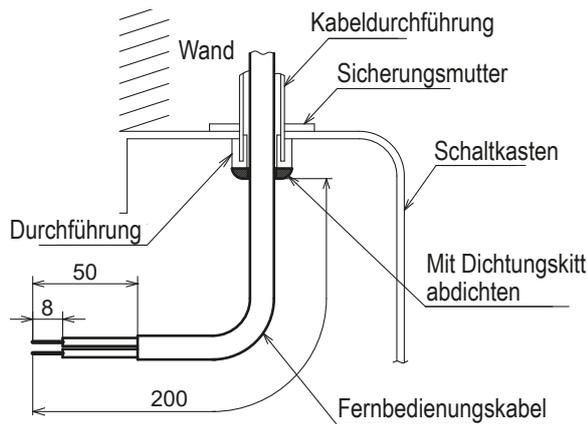


Vorgehensweise

1. Den Schaltkasten und die Fernbedienungskabel unter Putz verlegen.
Die Eintrittsöffnung für das Fernbedienungskabel mit Dichtungskitt abdichten.
2. Wenn Kabel durch die untere Gehäusehälfte geführt werden, die untere Gehäusehälfte an 2 Positionen am Schaltkasten befestigen.

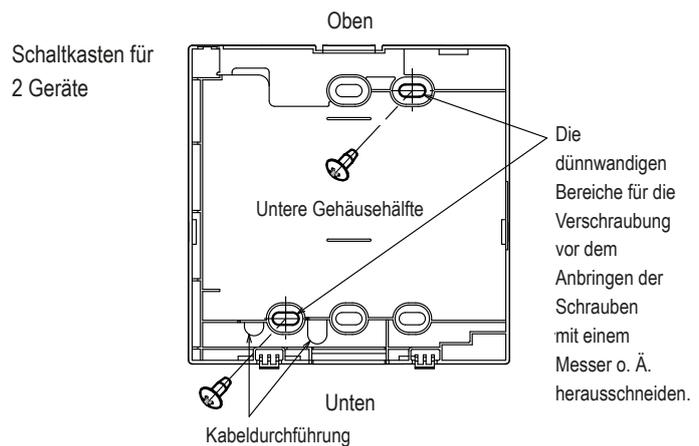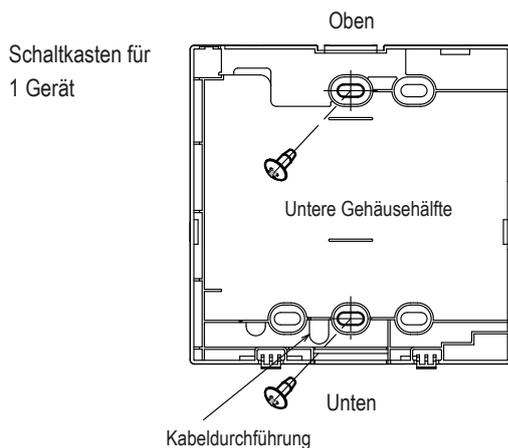

3. Die Kabel von den X-/Y-Anschlüssen der Fernbedienung mit den X-/Y-Anschlüssen des Innengeräts verbinden.
Die Fernbedienungskabel (X, Y) weisen keine Polarität auf. Die Kabel so befestigen, dass sie um die rauben an der oberen Gehäusehälfte der Fernbedienung verlaufen.
4. Die obere Gehäusehälfte vorsichtig befestigen, um die Kabel der Fernbedienung nicht zusammenzudrücken.

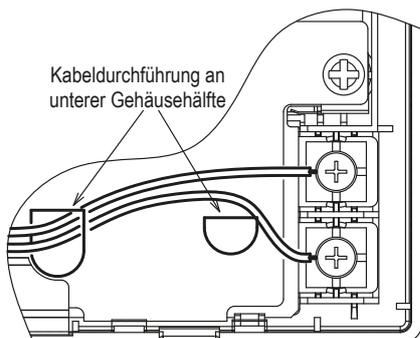


Verkabelung auf Putz (Kabelaustritt *oben Mitte* oder *oben links* an der Fernbedienung)

Vorgehensweise


1. Die dünnwandigen Bereiche an den Gehäusehälften für den entsprechenden Kabelquerschnitt ausschneiden.

Hinweis

- Wenn die Kabel oben in der Mitte aus dem Gehäuse geführt werden sollen, eine Öffnung ausschneiden, bevor die oberen und unteren Gehäusehälften getrennt werden. Dadurch verringert sich die Gefahr einer Beschädigung der Platine, und die nachfolgenden Arbeiten werden vereinfacht.
- Wenn die Kabel oben links herausgeführt werden, darauf achten, dass die Platine nicht beschädigt wird. Sicherstellen, dass nach dem Ausschneiden des dünnwandigen Bereichs keine Späne im Gehäuse zurückbleiben.

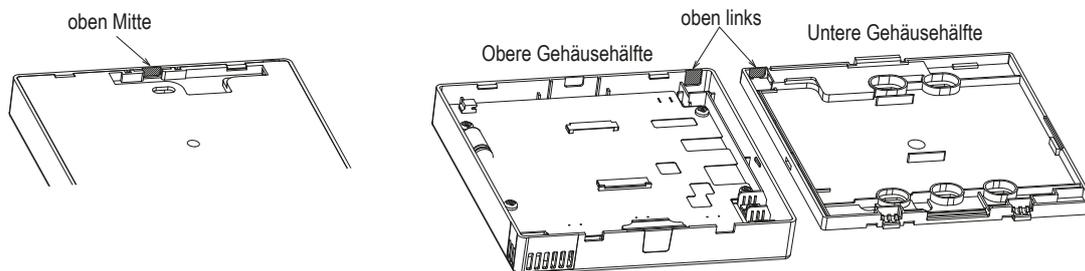


2. Die untere Gehäusehälfte der Fernbedienung mit 2 Holzschrauben auf einer ebenen Fläche befestigen.
3. Wenn die Kabel oben in der Mitte herausgeführt werden, die Verkabelung hinter der unteren Gehäusehälfte verlegen (schraffierter Bereich).

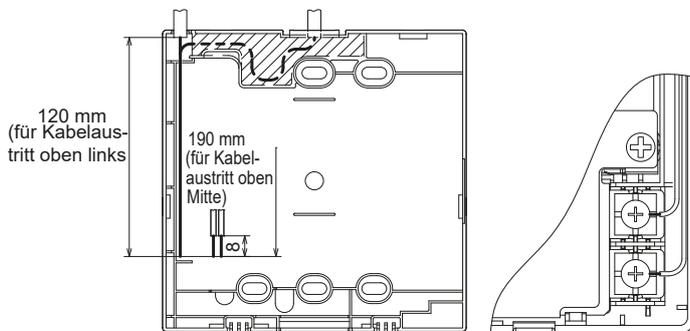

4. Die Kabel von den X-/Y-Anschlüssen der Fernbedienung mit den X-/Y-Anschlüssen des Inengeräts verbinden. Die Fernbedienungskabel (X, Y) weisen keine Polarität auf. Die Kabel so befestigen, dass sie um die Anschlusschrauben an der oberen Gehäusehälfte der Fernbedienung verlaufen.
5. Die obere Gehäusehälfte vorsichtig befestigen, um die Kabel der Fernbedienung nicht zusammenzudrücken.
6. Den unter 1. ausgeschnittenen Bereich mit Dichtungskitt abdichten.

Master-/Slave-Fernbedienung konfigurieren

Maximal 2 Fernbedienungen können für ein Innengerät oder eine Gerätegruppe verwendet werden. Eine Fernbedienung dient als Master-Fernbedienung, die andere als Slave-Fernbedienung. Für Master- und Slave-Fernbedienungen gelten unterschiedliche Betriebsbereiche.

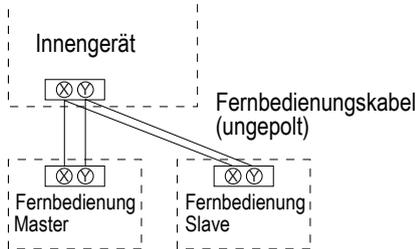

Fernbedienungsbetrieb		Master	Slave	
Betrieb/Stopp, Solltemperatur, Luftrichtung, Pendellamellenautomatik, Ventilatorstufe		○	○	
High-Power-Betrieb, Energiesparbetrieb		○	○	
Silent-Mode		○	X	
Hilfreiche Funktionen	Individuelle Lamellensteuerung	○	X	
	Diffuse Luftströmung	○	X	
	Timer	○	○	
	Favoriten Einstellung	○	○	
	Wochen-Timer	○	X	
	Abwesenheits-Modus	○	X	
	Externer Ventilator	○	○	
	Sprache auswählen	○	○	
Energiespar-Einstellung		○	X	
Filter	Filtermeldung Reset	○	○	
Benutzereinstellung	Administrator Einstellung	Grundeinstellungen	○	○
		Freigabe/Verriegelung	○	X
		Timer AG schallgedämpft Betrieb	○	X
		Temperaturbereich	○	X
		Temperaturschritte	○	X
		Solltemperatur Anzeige	○	○
		Fernbed. Display-Einstellung	○	○
		Administrator Passwort ändern	○	○
		Einstellung Funktion F1/F2	○	○


Fernbedienungsbetrieb		Master	Slave	
Service-Einstellung	Installation-Einstellung	Installationsdatum	○	X
		Servicekontakt	○	○
		Testbetrieb	○	X
		Stat. Zieldruck Abgl. bei Außenluftbetr.	○	X
		Autom. Adressierung ändern	○	X
		Adresseinstellung Master-IG	○	X
		IG-Back-up-Funktion	○	X
		Einstellung IR-Sensor	○	X
	Fernbedienungsfunktionen	Master-/Slave-Fernbedienung	○	○
		Rücklufttemperatur	○	X
		Fernbedienungssensor-Abgleich	○	X
		Betriebsart Mode	○	X
		°C/°F	○	X
		Ventilatorstufe	○	X
		Externer Eingang	○	X
		Obere/untere Lamellenregelung	○	X
		Lamellenregelung rechts/links	○	X
		Ventilatorstufe Einstellung	○	X
		Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall	○	X
		Autom. Temp. Einstellung	○	X
		Autom. Ventilatorstufe	○	X
	Innengeräteleistungen		○	X
	Service und Wartung	IG-Adressnummer	○	X
			○	X
		Fehleranzeige	Betriebsdaten	○
Fehlerhistorie			○	○
Fehler-Betriebsdaten			○	X
Reset Prüfintervall		○	○	
IG-Geräteeinstellungen speichern	○	X		
Service-Einstellung	Spezialeinstellungen	IG-Adresse löschen	○	X
		CPU Reset	○	○
		Werkseinstellung	○	X
		Touch Panel Kalibrierung	○	○
	IG-Kapazitätsanzeige	○	X	

○: möglich X: nicht möglich/mit Einschränkung

Hinweis

Verbindung mit einem PC

Die Einstellung ist von einem PC über den USB-Anschluss (mini-B) möglich.

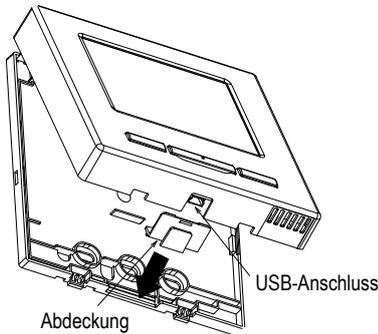

Vorgehensweise

1. Die Abdeckung für den USB-Anschluss an der oberen Gehäusehälfte entfernen und die Verbindung herstellen.
 2. Die Abdeckung nach Fertigstellung wieder anbringen.
-


Hinweis

Passwort initialisieren

Ein Administratorpasswort (für die Einstellung der Optionen im täglichen Betrieb) und ein Servicepasswort (für Installation, Laufprüfung und Wartung) werden verwendet.

- Das Administratorpasswort ist ab Werk auf **0000** eingestellt. Diese Einstellung kann verändert werden (siehe Benutzerhandbuch RC-EX3A).
Wenn das Administratorpasswort vergessen wird, kann es initialisiert werden, indem die Tasten **[F1]** und **[F2]** in der Eingabemaske für das Administratorpasswort 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt werden.
 - Das Servicepasswort lautet **9999**. Es kann nicht geändert werden.
Bei Eingabe des Administratorpassworts wird auch das Servicepasswort akzeptiert.
-

12.6.2 Geräteübersicht

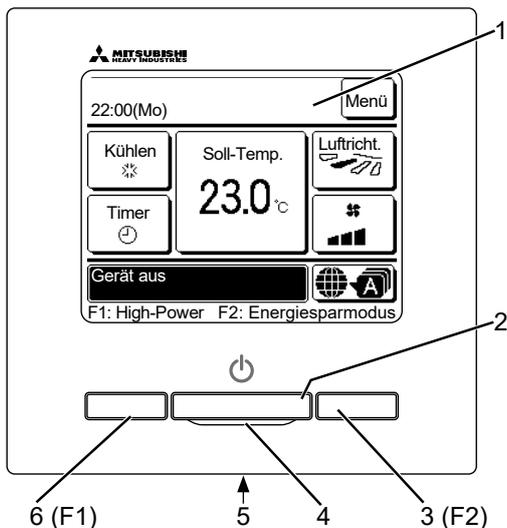


Schalter F1/F2

Die Schalter sind jeweils belegbar mit einer der folgenden Funktionen:

- High-Power-Betrieb
- Energiesparbetrieb
- Einstellung Favorit 1/2 (s. Bsp.)
- Silent Mode
- Abwesenheitsmodus
- Filtermeldung Reset

Beispiele für Einstellung Favorit 1/2

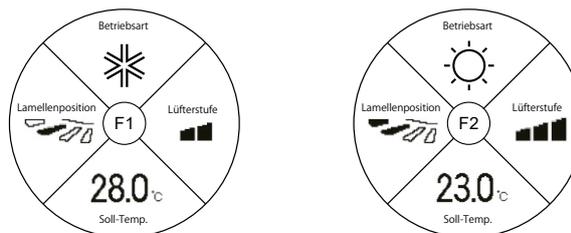

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	<p>Display (mit Hintergrundbeleuchtung). Durch Berühren des Displays wird die Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Sie schaltet sich automatisch aus, wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Bedienung erfolgt ist. Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung kann geändert werden.</p> <p>Wenn die Hintergrundbeleuchtung auf AN gestellt wurde und das Display bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung berührt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder ein (gilt nicht bei Betätigung der Schalter 2, 3, 6).</p>	4	<p>Betriebslampe Diese Lampe leuchtet während des Betriebs grün. Die Lampe leuchtet rot, wenn ein Fehler auftritt. Die Helligkeit der Betriebslampe lässt sich ändern.</p>
2	<p>Ein/Aus-Taste Mit der ersten Betätigung der Taste wird die Betriebsart gestartet und mit der erneuten Betätigung gestoppt. Die Ein/Aus-Taste wechselt in der Menünavigation immer zum Hauptmenü.</p>	5	<p>USB-Anschluss (Mini-B) Am USB-Anschluss (Mini-B) kann ein PC angeschlossen werden. Die Betriebsarten sind im Benutzerhandbuch für die Software des PC beschrieben (Dienstprogramm-Software der Touch-Kabelfernbedienung RC-EX3A).</p>
3	<p>Schalter F2 Mit diesem Schalter wird die Funktion gestartet, die mit der Option „Einstellung Funktion F2“ als Favorit festgelegt wurde.</p>	6	<p>Schalter F1 Mit diesem Schalter wird die Funktion gestartet, die mit der Option „Einstellung Funktion F1“ als Favorit festgelegt wurde.</p>


Hinweis

- Das Touchscreen-System wird durch Berühren des Displays mit dem Finger bedient. Über den Touchscreen werden alle Bedienschritte ausgeführt, die nicht mit der Betrieb/ Stopp-Taste und mit F1 und F2 ausgeführt werden.

Hinweis

- PC direkt anschließen. Einen PC nicht gleichzeitig mit anderen USB-Geräten anschließen.
- Keinen Hub etc. verwenden.
- Einzelheiten im Benutzerhandbuch nachschlagen.

12.6.3 Touch-Display-Beschreibung

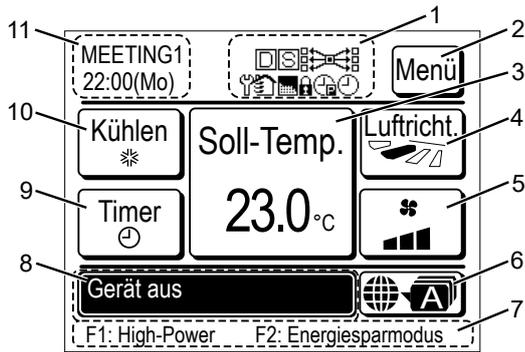

Hinweis

- Zur besseren Veranschaulichung werden alle Symbole dargestellt.
- Einzelheiten im Benutzerhandbuch nachschlagen.

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Symbolanzeige (siehe Symbolerklärung) Das entsprechende Symbol erscheint, wenn eine entsprechende Einstellung aktiviert wird.	7	Funktionsanzeige der Schalter F1 und F2 Zeigt die für die Schalter F1 und F2 festgelegten Funktionen an. Die Funktion für die Schalter F1 und F2 in den Schalterfunktionsänderungen im Menü einstellen.
2	Schaltfläche Menü Wenn die Menüoptionen angezeigt werden, eine Option auswählen und die Einstellung vornehmen. Für die Einstellung oder Änderung von Funktionen, mit Ausnahme der Funktionen 4–8, die Schaltfläche Menü drücken.	8	Meldungsanzeige Betriebsstatus des Klimageräts und Meldungen zum Betrieb der Fernbedienung usw. werden angezeigt.
3	Schaltfläche Soll-Temperatur ändern Schaltfläche drücken, um die Soll-Temperatur zu ändern. Zeigt die jeweils eingestellte Temperatur an.	9	Schaltfläche Timer Schaltfläche drücken, um den Timer einzustellen. Zeigt den jeweils eingestellten Timer-Inhalt vereinfacht an. (Wenn 2 oder mehr Timer eingestellt wurden, erscheint der Inhalt des Timers, der unmittelbar nach der Anzeige aktiviert wird).
4	Schaltfläche Lamellenposition ändern Schaltfläche drücken, um die Lamellenrichtung zu ändern. Zeigt die jeweils ausgewählte Lamellenrichtung an.	10	Schaltfläche Betriebsart ändern Schaltfläche drücken, um die Betriebsart zu wechseln. Zeigt die jeweils ausgewählte Betriebsart an.
5	Schaltfläche Ventilatorstufe ändern Schaltfläche drücken, um die Ventilatorstufe zu ändern. Zeigt die jeweils ausgewählte Ventilatorstufe an.	11	Anzeige von Uhrzeit und Raumname Zeigt die Uhrzeit und den Raumnamen an. Im Menü Uhrzeit und Raumnamen einstellen.
6	Schaltfläche Sprache wählen Schaltfläche drücken, um die Sprache der Kabelfernbedienung zu ändern.		

Symbolerklärung

	Betriebsart Kühlen		Betriebsart Entfeuchten		Betriebsart Automatik		Betriebsart Ventilator
	Betriebsart Heizen		Anzeige u. Einstellung der Lamellenposition		Anzeige u. Einstellung der Ventilatorstufen		Wenn die Bedarfssteuerung aktiviert ist
	Bei Einstellung über die Slave-Fernbedienung		Bei aktivierter zentraler Steuerung (optional)		Wenn die regelmäßige Inspektion erforderlich ist		Während d. Betriebs eines externen Ventilators
	Wenn die Filtermeldung erscheint		Bei Einstellung von Freigabe/Sperren		Bei Einstellung des Wochen-Timers		Bei Einstellung des max. Leistungsbegrenzungs-Timers (Peak-Cut)
	Zur Änderung der Sprache der Kabelfernbedienung						

12.6.4 Funktionsübersicht

Menüpunkt	Auswahl Fernbedienung	Beschreibung / Hinwels	Innengeräte SRK, SRQ, SRF Vers. ZM, ZR, ZS	Innengeräte der FDS-Serie, Vers. VF, VG, VH	Innengeräte KXZE1 u. KXEE Version F	Werkseinst.	
I Einstellung Master / Slave-Fernbedienung		Fernbedienung als Master oder Slave-Fernbedienung nach den im Display angezeigten Anweisungen einstellen. • In einem Fernbedienungsnetzwerk können max. 2 Fernbedienungen (inkl. drahtlose Fernbedienung) angeschlossen werden. • Die erste Fernbedienung als Master einstellen, die 2. Fernbedienung als Slave. • In dem Fall, dass 2 RC-EX3A angeschlossen werden. Wenn die 1. Fernbedienung als Master eingestellt wird, wird die 2. Fernbedienung automatisch zur Slave-Fernbedienung. Steuerung, Einstellungen oder Details einstellen.	•	•	•		
	II Display einstellen	Menü Betriebsart Soll-Temp. Lüfricht. Lüfterstufe Timer An/Aus	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •		
III Tasten F1 und F2 einstellen	High-Power-Betrieb	Die im Display angezeigten Sprachen können ausgewählt werden: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch. High-Power-Betrieb oder Normalbetrieb auswählen. • Erhöht Klimageräteleistung (niedrigste/höchste Temperatur, höchste Ventilatorstufe etc.). • Gewünschte Solltemperatur wird schneller erreicht. • High-Power-Betrieb wechselt nach 15 min in Normalbetrieb.	•	•	•	• (Taste 1)	
	Energiespar-Betrieb	Resett Solltemperatur: • im Kühlbetrieb auf +28 °C. • im Heizbetrieb auf +22 °C.	•	•	•	• (Taste 2)	
	Silent Mode Forts. (Administratorpasswort (0000))	Silent-Mode des AG kann manuell gestartet werden. Wenn sowohl Timer als auch die manuelle Einstellung aktiviert sind, wird die letzte Einstellung bevorzugt.	• ³	•	•	•	
	Abwesenheits-Modus	Abwesenheitsmodus ist aktiviert je nach vorgenommener Einstellung.	•	•	•	•	
	F1-Taste	Bevorzugte Betriebsart einstellen. Siehe Betriebsart.	•	•	•	•	
	F2-Taste	Bevorzugte Betriebsart einstellen. Siehe Betriebsart.	•	•	•	•	
	Filtermeldung Reset	Filtermeldung zurücksetzen.	○	○	•	•	
	Komforteins. An/Aus	Komfortereinstellungen An-/Ausschalten.	○	○	• ⁴	• ⁵	
	1.0 Hilfreiche Funktionen	Individuelle Lamellensteuerung	[Menü] > [Hilfreiche Funktionen] [Hilfreiche Funktionen] > [Individuelle Lamellensteuerung]	○	○	○	
		1.1.1 Individuelle Lamellensteuerung einstellen	[Individuelle Lamellensteuerung] > [Indiv. Lamellensteuerung Lamelle auswählen]	○	○	○	

¹ Einstellbereich: 18–30 °C ² [Auto] wird nicht angezeigt, wenn eine Zentralfernbedienung im System ist. ³ Nicht verfügbar in Kombination mit optionalen Komfortpanel verfügbar. ⁴ Nur bei FDT-KXZE1/AFDTC-KXZE1 in Verbindung mit dem optionalen Komfortpanel verfügbar.

• Ja ○ Nein | IG = Innengerät, AG = Außengerät

Menüpunkt	Auswahl Fernbedienung	Beschreibung / Hinweis	Innengeräte SRK, SRR, SRF Vers. ZM, ZR, ZS	Innengeräte der FDS-Serie, Vers. VF, VG, VH	Innengeräte KZE1 u. KXE6 Version F	Werkseinst.
1.2	Komforteinstellung	[Hilfreiche Funktionen] > [Komforteinstellung]	o	• 1	• 1	Inaktiv
		<p>Die diffuse Luftströmung (= Komforteinstellung) kann durch eine zusätzliche FDT/ FDT-C-Luftleitlamelle (optional) für jede Ausblösaöffnung eingestellt werden. Im Menü gibt es dazu die Unterpunkte Details und Ein/Aus-Einstellungen.</p> <p>Details:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innengerät wählen [Inneng., wähl.]; Wenn mindestens 2 oder mehr Innengeräte an die Fernbedienung angeschlossen sind, wird eine Liste mit den Innengeräten angezeigt. Um Einstellungen für das Innengerät vorzunehmen, das entsprechende Innengerät durch Drücken wählen. • [Lamelleinst. für Zugluftvermeidung]: Kann für jede Betriebsart aktiviert werden. Ausblösaöffnung wählen und gewünschte Betriebsart durch Drücken von [Aktiv] aktivieren. • [Bastein.]: Gruppeneinstellung der Zugluftvermeidung einstellen für: Kühlen, Heizen, Lüften, Entfeuchten mit [Aktiv] aktivieren. <p>Ein/Aus-Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Festlegen, welches Innengerät die zusätzlichen Luftleitlamellen verwendet. Die Komfereinstellungen können über das Administratorpasswort geschützt werden, siehe [Freigeber/Verriegelung Einstellung] in 4.2.1. <p>Hinweis: Wenn die [Zeiteinstellung] in den [Grundeneinstellungen] nicht vorgenommen wurde, erscheint eine Warnung.</p>				
1.3	Timer	[Hilfreiche Funktionen] > [Timer]				
1.3.1	Gerät einschalten nach Stunden	[Timer] > [Gerät einschalten nach Stunden]	• 3	•	•	1 Std.
1.3.2	Gerät ausschalten nach Stunden	[Timer] > [Gerät ausschalten nach Stunden]	•	•	•	1 Std.
1.3.3	Gerät einschalten nach Uhrzeit	[Timer] > [Gerät einschalten nach Uhrzeit]	• 3	•	•	9 Uhr
1.3.4	Gerät ausschalten nach Uhrzeit	[Timer] > [Gerät ausschalten nach Uhrzeit]	•	•	•	16 Uhr
1.4	Favoriten Einstellung {Administrator/Passwort (0000)}	[Hilfreiche Funktionen] > [Favoriten Einstellung]				
		<p>2 favorisierte Einstellungen einstellen.</p> <p>Die aktuell eingestellte Betriebsart als Favorit F1 oder F2 speichern.</p> <p>Die Belegung der Tasten mit der gewünschten Betriebsart einstellen im Menü unter: [Benutzereinstellung] > [Administrator-Einstellungen] > [Einstellung Funktion F1/F2]</p> <p>Hinweis: u.U. stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung, weil diese gesperrt sind (z. B. Betriebsart, Lütricht., Soli-Temp., Lüfterstufe o.ä.). In diesem Fall ist keine Änderung für die Favoritenfunktion F1 und F2 möglich.</p>				
1.5	Wochen-Timer	[Hilfreiche Funktionen] > [Wochen-Timer]				
		<p>Timer ein- und ausschalten für den Zeitraum einer Woche: [Mo-Fr], [Sa, So], [Woche], [Einz. Tag].</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. 8 Szenen pro Tag können eingestellt werden. • Uhrzeit in 5-Minuten-Intervallen einstellen. • Abwesenheitsmodus-Einstellung möglich. • Betriebsart, Solltemperatur und Ventilatorstufe für Betriebsart einstellen. <p>Hinweis: Wenn die [Zeiteinstellung] in den [Grundeneinstellungen] nicht vorgenommen wurde, erscheint eine Warnung.</p> <p>Der Wochen-Timer kann durch das Administratorpasswort geschützt werden, siehe [Freigeber/Verriegelung Einstellung] in 4.2.1.</p>				
1.6	Abwesenheits-Modus {Administrator/Passwort (0000)}	[Hilfreiche Funktionen] > [Abwesenheits-Modus] [Start] [Ende]				
		<p>Bei längerer Abwesenheit wie einem Urlaub, kann das Klimagerät so gesteuert werden, dass die Raumtemperatur im Sommer und im Winter aufrechterhalten wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Betriebsart (Kühlen ↔ Heizen) ist abhängig von der Solltemperatur und der Außentemperatur. • Solltemperatur und Ventilatorstufe können eingestellt werden. 				

¹Nur bei Innengeräten in Verbindung mit dem optionalen Komfortpanel verfügbar. ²Aufwärmen-Einstellung: Die Solltemperatur wird zum eingestellten Betriebsstart erreicht, indem die Anlage in Abhängigkeit der Temperatur 5-60 min vor eingestelltem Betriebsbeginn startet. ³Aufwahl-Einstellung ist nicht verfügbar.
 • Ja o Nein | IG = Innengerät, AG = Außengerät

	Menüpunkt	Auswahl Fernbedienung	Beschreibung / Hinweis	Innengeräte SRK, SRR, SRF Vers. ZH, ZR, ZS	Innengeräte der FDS-Serie, Vers. VF, VG, VH	Innengeräte KZE1 u. KZE6 Version F	Werkseinst.
2.3	Autom. Temperatur zurücksetzen	[Energiespar-Einstellung] > [Autom. Temperatur zurücksetzen]	Mit dieser Funktion kann ein Zeitraum (20–120 min) festgelegt werden, nach dessen Ablauf die aktuelle Solltemperatur wieder automatisch zurückgesetzt wird auf die Energiespar-Solltemperatur. <ul style="list-style-type: none"> Die Einstellung der Energiespar-Solltemperatur im entsprechenden Kühl-/Einstellung (Kühlen) oder Heizbetrieb (Einstellung Heizen) vornehmen. Zielerstellung zwischen 20–120 Minuten in 10-Minuten-Intervallen. Temperatureinstellung zwischen +16 bis +30 °C in 1-°C-Intervallen. Über [K. Einst.] wird Temp.- und Zielerstellung gelöscht. 	•	•	•	
2.4	Präsenzmeldersteuerung	[Energiespar-Einstellung] > [Präsenzmeldersteuerung] [Leistungssteuerung] [Auto-Aus]	Innengerät (Inneng. wähl.) wählen, max. IG (000-015). <ul style="list-style-type: none"> Leistungssteuerung aktivieren [Aktiv] oder deaktivieren [Inaktiv]. Wenn Leistungssteuerung aktiviert ist, werden Personen bzw. deren Bewegungen werden von einem Bewegungssensor erkannt. Die Solltemperatur wird entsprechend eingestellt. Während der Leistungssteuerung wird die Meldung Leistungssteuerung EIN angezeigt. Auto-Aus aktivieren [Aktiv] oder deaktivieren [Inaktiv]. Wenn „Auto-Aus“ aktiviert ist, wechselt das Gerät in den Wartestatus (= Gerätestop), wenn es vor einer Stunde zum letzten Mal die Anwesenheit von Personen erkannt hat. Nach weiteren 12 Stunden schaltet es sich komplett ab. Das Gerät nimmt den Betrieb wieder auf, sobald es die Anwesenheit von Personen erkennt. Weitere Infos siehe Benutzerhandbuch RC-EX3A. 	○	• ¹	• ¹	Inaktiv Inaktiv
3.0	Filter	[Menü] > [Filter]		○	•	•	
3.1	Filtermeldung Reset	[Filter] > [Filtermeldung Reset]		○	•	•	
3.1.1	Reset	[Filtermeldung Reset] > [Reset]	Filtermeldung zurücksetzen mit [Ja] bestätigen.	○	•	•	
3.1.2	Einst. Datum nächste Filterreinigung	[Filtermeldung Reset] > [Einst. Datum nächste Filterreinigung]	Datum der nächsten Filterreinigung einstellen: Tag (dd)/Monat (mm) Wenn diese Einstellung gewählt ist, wird die zeitliche Filtermeldung deaktiviert, die ansonsten nach einer bestimmten Anzahl von Betriebsstunden angezeigt wird (siehe 5.3.2).	○	•	•	
4.0	Benutzereinstellung	[Menü] > [Benutzereinstellung]					
4.1	Grundeinstellungen	[Benutzereinstellung] > [Grundeinstellungen]		•	•	•	
4.1.1	Zeileinstellung	[Grundeinstellungen] > [Zeileinstellung]	<ul style="list-style-type: none"> [Datum] einstellen: Tag (dd) / Monat (mm) / Jahr (yy). [Zeit] einstellen im 24-H-Format. (RC-EX3A erinnert sich an die Uhrzeiteinstellung für 80 Stunden, wenn keine Spannung vorhanden ist). 	•	•	•	
4.1.2	Datums- und Zeitanzeige	[Grundeinstellungen] > [Datums- und Zeitanzeige]	Datum und Zeit: [An][Aus] Wochentag: [An][Aus] Uhrzeitanzeige: [12 Std.] [24 Std.]	•	•	•	An An 24 Std.
4.1.3	Sommerzeit	[Grundeinstellungen] > [Sommerzeit]	<ul style="list-style-type: none"> Bei Eingabe [Aktiv], +1-Stunden-Einstellung (= Sommerzeit) der aktuellen Zeit möglich. Bei [Inaktiv]-Eingabe, kann die [Sommerzeit]-Eingabe zurückgesetzt werden. Hinweis: Sommerzeit stellt sich nicht automatisch ein (z. B. durch das Datum). 	•	•	•	Inaktiv
4.1.4	Kontrast	[Grundeinstellungen] > [Kontrast]	LCD-Kontrasteinstellung: [Dunkel] [Hell].	•	•	•	
4.1.5	Hintergrundbeleuchtung	[Grundeinstellungen] > [Hintergrundbeleuchtung]	<ul style="list-style-type: none"> Einstellung [An]/[Aus] Einstellung [An] zwischen 5–90 s möglich, in 5-s-Intervallen. An/Aus-Einstellung möglich. 	•	•	•	An
4.1.6	Tastentöne	[Grundeinstellungen] > [Tastentöne]		•	•	•	An
4.1.7	Helligkeit Betriebsanzeige	[Grundeinstellungen] > [Helligkeit Betriebsanzeige]	Helligkeit der LED einstellbar: 0 (AUS) bis 10.	•	•	•	

¹Nur bei Innengeräten in Verbindung mit dem optionalen Präsenzmelder verfügbar.

• Ja ○ Nein | IG = Innengerät, AG = Außengerät

Menüpunkt	Auswahl Fernbedienung	Beschreibung / Hinweis	Innengeräte SRK, SRR, SRF Vers. ZM, ZR, ZS	Innengeräte der FDS-Serie, Vers. VF, VG, VH	Innengeräte KZE1(u), KZE6 Version F	Werkseinst.
4.2	Administrator-Einstellung (Administratorpasswort (0000))					
4.2.1	Freigabe/Verriegelung-Einstellung	Nur vom [Administrator] einstellbar. Gruppenverwaltung: [Batein]; Freigabe/Sperren. [Beir./Stopp]; Freigabe/Sperren [Temp.-Sollwert ändern]; Freigabe/Sperren [Betriebsart ändern]; Freigabe/Sperren [Lamellenposition ändern]; Freigabe/Sperren [Individuelle Lamellensteuerung]; Freigabe/Sperren [Lufterstufe ändern]; Freigabe/Sperren [High-Power-Betrieb]; Freigabe/Sperren [Energiespar-Betrieb]; Freigabe/Sperren [Timer]; Freigabe/Sperren [Wochen-Timer]; Freigabe/passwortgeschützt (Adminpasswort) [Sprache wählen]; Freigabe/passwortgeschützt (Adminpasswort) [Einst. diffuse Luftströmung]; Freigabe/passwortgeschützt (Adminpasswort)	•	•	•	Freigabe Freigabe Freigabe Freigabe Freigabe Freigabe Freigabe Freigabe Freigabe Freigabe Freigabe
4.2.2	Timer AG schalldämpf Betrieb	[Administrator-Einstellung] > [Timer AG schalldämpft Betrieb]	•	•	•	
4.2.3	Einstellung Temperaturbereich	[Administrator-Einstellung] > [Einstellung Temperaturbereich]	•1	•	•	18-30°C 16-30°C Aktiv
4.2.4	Einstellung Temperaturschritte	[Administrator-Einstellung] > [Einstellung Temperaturschritte]	•2	•	•	1,0 °C
4.2.5	Solltemperatur Anzeige	[Administrator-Einstellung] > [Solltemperatur Anzeige]	•	•	•	Anzeigen Solltemperatur

¹ Der tatsächliche Einstellungsbereich des Innengeräts liegt bei +18 bis +30 °C. Die Solltemperatur, die auf dem Fernbedienungsdisplay angezeigt wird, kann von der tatsächlichen Solltemperatur abweichen. ² Innengerät rundet die Solltemperatur der Fernbedienung auf.
 • Ja ◦ Nein | IG = Innengerät, AG = Außengerät

	Menüpunkt	Auswahl Fernbedienung	Beschreibung / Hinweis	Innengeräte SRK, SRR, SRF Vers. ZN, ZR, ZS	Innengeräte der FDS-Serie, Vers. VF, VG, VH	Innengeräte KZXE1 u. KZE6 Version F	Werkseinst.
4.2.6	Fernbed. Display-Einstellung	(Administrator-Einstellung) > [Fernbed. Display-Einstellung]	<ul style="list-style-type: none"> [Raumname]: alphanumerische Eingabe [Alphabet] [Nummer], [Alphabet] [Nummer] [Name Innengerät]: Auswahl des IG (max. 16 IG: 000-015), Alphanumerische Eingabe [Alphabet] [Nummer] [Raumtemperaturanzeige]: [Aus], [An] [Fehlertemperaturanzeige]: [An], [Aus] [Anzeige Standby Heizen]: [An], [Aus] [Anzeige Aboabtrieb]: [An], [Aus] [Anzeige Autom. Kühlen/Heizen]: [An], [Aus] [Temperaturanzeige Fernbed./Raum/Außen]: [An], [Aus] Ändern des Administratorpassworts möglich.	• ¹	•	•	– •Aus •An •An •An •An
4.2.7	Administrator Passwort ändern	(Administrator-Einstellung) > [Administrator Passwort ändern]	Ändern des Administratorpassworts möglich.	•	•	•	0000
4.2.8	Einstellung Funktion F1/F2	(Administrator-Einstellung) > [Einstellung Funktion F1/F2]	[Einstellung Funktion F1/F2]: Auswahl Funktion F1/F2 [F1] [F2]: • [F1]: High-Power-Betrieb, Energiespar-Betrieb, Silent Mode Forts., Abwesenheits-Modus, Einst. Favorit 1, Einst. Favorit 2, Filtermeldung Reset. • [F2]: High-Power-Betrieb, Energiespar-Betrieb, Silent Mode Forts., Abwesenheits-Modus, Einst. Favorit 1, Einst. Favorit 2, Filtermeldung Reset. In der Eingabe des Administratorpassworts kann das Administratorpasswort auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden, indem 5 Sekunden die Tasten F1 und F2 lang gleichzeitig gedrückt werden.	•	•	•	F1: High-Power F2: Energie- sparmo- dus
5.0							
Service-Einstellung							
5.1	Installation-Einstellungen {Servicepasswort {9999}}	[Menü] > [Service-Einstellung]		•	•	•	
5.1.1	Installationsdatum	[Service-Einstellung] > [Installation-Einstellungen]	Wenn das Installationsdatum und das Inspektionsdatum eingetragen sind, werden diese Daten automatisch beim Ein- und Ausschalten in der Fernbedienung angezeigt (siehe 5.4.2 um das Inspektionsdatum zu ändern).	•	•	•	
5.1.2	Servicekontakt	[Installation-Einstellungen] > [Servicekontakt]	[Servicekontakt] eintragen: • [Firma] alphanumerische Eingabe [Alphabet], max. 10 Zeichen. • [Telefon]: numerische Eingabe 0-9, max. 13 Zahlen.	•	•	•	
5.1.3	Testbetrieb	[Installation-Einstellungen] > [Testbetrieb]	Die folgenden Punkte können kontrolliert/überwacht werden.	•	•	•	
5.1.3.1	Testbetrieb Kühlen	[Testbetrieb] > [Testbetrieb Kühlen]	<ul style="list-style-type: none"> [Testbetrieb Kühlen]: [Start] Wenn [Start] gedrückt wird, läuft der Testbetrieb Kühlen für 30 min bei 5 °C. Testbetrieb wird nach 30 min beendet, oder endet durch Änderung der Einst. [Start/Stop]. [Betriebsart] o. [Sol-Temp.]. 	•	•	•	
5.1.3.2	Testbetrieb Kondensatpumpe	[Testbetrieb] > [Testbetrieb Kondensatpumpe]	<ul style="list-style-type: none"> [Testbetrieb Kondensatpumpe]: [Betrieb] oder [Stopp]. 	• ²	•	•	
5.1.3.3	Kompressorbetr. mit fixierter Frequenz	[Testbetrieb] > [Kompressorbetr. mit fixierter Frequenz]	<ul style="list-style-type: none"> [Start]: Start des Kompressorbetriebs mit fixierter Frequenz. 	•	•	•	
5.1.4	Stat. Zieldruck-Abgl. bei Außenluftbetr.	[Installation-Einstellungen] > [Stat. Zieldruck-Abgl. bei Außenluftbetr.]	<ul style="list-style-type: none"> Innengerät auswählen, max. 16 IG (000-015). Manuelle Eingabe: 10-200 Pa (10-Pa-Intervall) oder [Auto].³ Hinweis: Im Fall einer Kombination mit einem Kanalgerät mit stat. Zieldruckabgleich (=externe stat. Pressung) bei Außenluftbetrieb, kann der stat. Zieldruckabgleich bei Außenluftbetrieb eingestellt werden.	• ⁴	•	•	50 Pa
5.1.5	Autom. Adressierung ändern	[Installation-Einstellungen] > [Autom. Adressierung ändern]	Die Adresseneinstellung jedes Innengeräts durch die Auto-Adressierung kann für jede andere Adresse geändert werden (nur für mehrere Geräte).	○	○	○	
5.1.6	Adresseneinstellung des Master-IG	[Installation-Einstellungen] > [Adresseneinstellung des Master-IG]	Master-Innengeräteadresse einstellen (nur für mehrere Geräte) • Nur das Master-Innengerät kann die Betriebsart ändern. • Max. 10 Slave-Innengeräte können einem Master-Innengerät folgen.	○	○	○	
5.1.7	IG-Back-up-Funktion	[Installation-Einstellungen] > [IG-Back-up-Funktion]	Die (IG-Back-up-Funktion auswählen für den Fall, dass 2 Innengeräte (z. B. 2 verschiedene Kältekreisläufe) in einem Raum installiert sind und das eine Innengerät hauptsächlich zur Backup-Funktion genutzt wird (Sequencing). Den Betrieb nicht von der Slave-Fernbedienung starten, sonst ist die IG-Back-up-Funktion inaktiv.	•	•	•	

¹ Anzeige für Auto-Betrieb: „Auto“, Auto Kühlen/Heizen“ wird nicht angezeigt. ² Nur bei SRR-Innengeräten verfügbar. ³ Auto nicht auswählbar. ⁴ Die Einstellung über die Fernbedienung ist möglich, aber die Funktion ist nicht verfügbar.
 • Ja ○ Nein | IG = Innengerät, AG = Außengerät

Menüpunkt	Auswahl Fernbedienung	Beschreibung / Hinweis	Innengeräte SRK, SRR, SRF Vers. ZH, ZR, ZS	Innengeräte der FDS-Serie, Vers. VF, VG, VH	Innengeräte KZE1 u. KXE6 Version F	Werkseinst.
5.1.7.1	IG-Lüfterbetrieb	[IG-Rotationsfunktion] Der Betrieb der 2 Innengeräte wechselt zwischen bestimmten Betriebsstunden (10-999 h) = Rotation. IG-Lüfterbetrieb; [Inaktiv oder Aktiv]; [Details] [Details]: Ernst. Zeit für Umschaltung, 10-999 Std. (1-Std.-Intervall).	•	•	•	Inaktiv
	IG-Leistung Back-Up	[IG-Back-up-Funktion] > [IG-Leistung Back-Up] Während eines der 2 Innengeräte in Vollast betrieben wird, wenn die Temperaturdifferenz zwischen der Solltemperatur und der Raumtemperatur (Sauglufttemperatur) die eingestellte Temperaturdifferenz überschreitet, beginnt das andere Innengerät mit dem Betrieb. Und wenn die Temp.differenz während des Betriebs von 2 Innengeräten unter den eingestellten Wert fällt, wird ein Innengerät stoppen. IG-Leistung Back-Up; [Inaktiv]; [Details] [Details]: Ernst. Temperaturdiff. für Back-Up; +2 bis +5 °C (1-°C-Intervall).	•	•	•	Inaktiv
	IG-Fehler Back-Up	[IG-Back-up-Funktion] > [IG-Fehler Back-Up] Wenn eines der 2 Innengeräte wegen Unregelmäßigkeiten stoppt, startet das andere Innengerät automatisch seinen Betrieb. • IG-Fehler Back-Up; [Inaktiv]	•	•	•	Inaktiv
5.1.8	Präsenzmeldereinstellung	[Installation-Einstellungen] > [Präsenzmeldereinstellung]	○	•1	•1	Inaktiv
	Fernbedienungsfunktionen (Servicepasswort (9999))	[Service-Einstellung] > [Fernbedienungsfunktionen]	•	•	•	
5.2	Master/Slave-Fernbedienung	[Fernbedienungsfunktionen] > [Master/Slave-Fernbedienung]	•	•	•	
	Rücklufttemperatur	[Fernbedienungsfunktionen] > [Rücklufttemperatur] Ändert die ON/OFF-Einstellung des Rückluft-Temperaturfühlers der mit der Fernbedienung verbundenen Innengeräte. • [Individuell]: Thermo ON/OFF wird für jedes Innengerät individuell über den eigenen Rückluft-Temperaturfühler definiert. • [Master Innengerät]: Das Innengerät mit der niedrigsten Geräteadresse wird zum Master-Innengerät. Thermo ON/OFF wird über den Rückluft-Temperaturfühler des Master-Innengeräts definiert. • [Durchschnittliche Temperatur]: Thermo ON/OFF aller mit der Fernbedienung verbundenen Innengeräte wird durch die von allen Rückluft-Temperaturfühlern gemessene Durchschnittstemperatur definiert.	•	•2	•	
5.2.3	Fernbedienungssensor	[Fernbedienungsfunktionen] > [Fernbedienungssensor]	•	•	•	
5.2.4	Fernbedienungssensor-Abgleich	[Fernbedienungsfunktionen] > [Fernbedienungssensor-Abgleich]	•	•	•	0 °C 0 °C
5.2.5	Betriebsart Mode	[Fernbedienungsfunktionen] > [Betriebsart Mode]	•	•	•	Aktiv Aktiv Aktiv Aktiv
5.2.6	°C/°F	[Fernbedienungsfunktionen] > [°C/°F] Einstellung der Temperaturanzeige: Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F).	•	•	•	°C
5.2.7	Lüfterstufe	[Fernbedienungsfunktionen] > [Lüfterstufe] Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: • 4-Lüfterstufen. • 3-Lüfterstufen. • 2-Lüfterstufen (Hi-Lo). • 2-Lüfterstufen (Hi-Me). • 1-Lüfterstufe.	•	•	•	•
5.2.8	Externer Eingang	[Fernbedienungsfunktionen] > [Externer Eingang] • [Individuell]: Freigabe (Fern-Ein/Aus) für ein Gerät mit Verbindung zum CNT-Kontakt. • [Alle]: Freigabe (Fern-Ein/Aus) nur verfügbar für alle Geräte einer Gruppe mit Verbindung zum CNT-Kontakt (andere externe Eingangseingaben müssen an jedes Innengerät separat gesendet werden).	•	•	•	

¹ Nur bei Innengeräten in Verbindung mit dem optionalen Präsenzmelder verfügbar. ² Nicht wählen, wenn eine einzelne FDS-Anlage im Simultanbetrieb läuft.
• Ja ○ Nein | IG = Innengerät, AG = Außengerät

Menüpunkt	Auswahl Fernbedienung	Beschreibung / Hinweis	Innengeräte SRK, SRR, SRF Vers. ZM, ZR, ZS	Innengeräte der FDS-Serie, Vers. VF, VG, VH	Innengeräte KXZE1 u. KXZE Version F	Werkzeinst.
5.2.9	Obere/untere Lamellenregelung	[Fernbedienungsfunktionen] > [Obere/untere Lamellenregelung]	•	•	•	
5.2.10	Lamellenregelung rechts/links	[Fernbedienungsfunktionen] > [Lamellenregelung rechts/links]	• ¹	○	• ²	
5.2.11	Lüfterstufe Einstellung	[Fernbedienungsfunktionen] > [Lüfterstufe Einstellung]	○	•	•	Inaktiv
5.2.12	Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall	[Fernbedienungsfunktionen] > [Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall]	•	•	•	Inaktiv
5.2.13	Autom. Temp. Einstellung	[Fernbedienungsfunktionen] > [Autom. Temp. Einstellung]	•	•	•	Inaktiv
5.2.14	Autom. Lüfterstufe	[Fernbedienungsfunktionen] > [Autom. Lüfterstufe]	•	•	•	Inaktiv
5.3	Innengeräteinstellungen (Servicepasswort (9999))	[Service-Einstellung] > [Innengeräteinstellungen]	•	•	•	
5.3.1	Lüfterstufe Einstellung (Hohe Deckenhöhe)	[Innengeräteinstellungen] > [Inneng. wähl.] > [Lüfterstufe Einstellung (Hohe Deckenhöhe)]	○ ³	•	•	Standard
5.3.2	Filtermeldung	[Innengeräteinstellungen] > [Filtermeldung]	○	•	•	Einstellung 1

¹ Nur bei SRK-ZSX-W und SRK-ZS-W verfügbar. ² Nur bei FDK-KXZE1 verfügbar. ³ Die Einstellung über die Fernbedienung ist möglich, aber die Funktion ist nicht verfügbar.

• Ja ○ Nein | IG = Innengerät, AG = Außengerät

	Merkpunkt	Auswahl Fernbedienung	Beschreibung / Hinweis	Innengeräte SRK, SRR, SRF Vers. ZM, ZR, ZS	Innengeräte der FDS-Serie, Vers. VF, VG, VH	Innengeräte KXZE1 u. KXES Version F	Werks-einst.
5.3.3	Externer Eingang 1	[Innengeräteeinstellungen] > [Externer Eingang 1]	8 Einstellmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Betr./Stopp; Fern-Ein/Aus • [Freigabe/Verriegelung]; Betriebsfreigabe/keine Betriebsfreigabe • [Kühlen/Heizen] • [Not-Stopp]; Not-Stopp-Abschaltung • [Einst. Temperaturverschiebung] • [Zwangs-Thermo-OFF] • [Zeitweiliger Halt] • [Silent Model] 	•1	•2	•2	Betr./Stopp
5.3.4	Externer Eingang 1 Signal	[Innengeräteeinstellungen] > [Externer Eingang 1 Signal]	<ul style="list-style-type: none"> • [Level-Eingang (externes Dauersignal)] • [Pulse-Eingang (externes Impulsignal)] 	•	•	•	
5.3.5	Externer Eingang 2	[Innengeräteeinstellungen] > [Externer Eingang 2]	siehe 5.3.3	○	•2	•2	Betr./Stopp
5.3.6	Externer Eingang 2 Signal	[Innengeräteeinstellungen] > [Externer Eingang 2 Signal]	siehe 5.3.4	○	•	•	
5.3.7	Heizen Thermo-OFF-Abgleich	[Innengeräteeinstellungen] > [Heizen Thermo-OFF-Abgleich]	Mit den Pfeilen Heizen Thermo-OFF-Abgleich einstellen im Bereich von 0 bis +3 °C (1 °C-Intervall).	○	•	•	
5.3.8	Rückluft-Temperatureinst.	[Innengeräteeinstellungen] > [Rückluft-Temperatureinst.]	[Abgleich Rücklufttemperatur]; mit den Pfeilen Offset -2 bis +2°C (0,5°C Intervall) einstellen	○	•	•	
5.3.9	Lüftersteuerung Kühlen bei Thermo-OFF	[Innengeräteeinstellungen] > [Lüftersteuerung Kühlen bei Thermo-OFF]	<ul style="list-style-type: none"> • [Niedrig]; Lüftermachlauf in niedriger Stufe (Lo) • Lüfterstufe einstellen; Lüftermachlauf in voreingestellter Stufe (Lo, Me, Hi oder PH) • [Intermittierend]; Lüftermachlauf in intermittierendem Betrieb (jeweils 2 min Lüfterbetrieb (Lo) und 5 min Stopp) (Lo) • [Stopp]; kein Lüftermachlauf 	○	•	•	Lüfterstufe einstellen
5.3.10	Lüftersteuerung Heizen bei Thermo-OFF	[Innengeräteeinstellungen] > [Lüftersteuerung Heizen bei Thermo-OFF]	<ul style="list-style-type: none"> • [Niedrig]; Lüftermachlauf in niedriger Stufe (Lo) • Lüfterstufe einstellen; Lüftermachlauf in voreingestellter Stufe (Lo, Me, Hi oder PH) • [Intermittierend]; Lüftermachlauf in intermittierendem Betrieb (jeweils 2 min Lüfterbetrieb (Lo) und 5 min Stopp) (Lo) • [Stopp]; kein Lüftermachlauf 	•3	•	•	Niedrig
5.3.11	Frostschutztemperatur IG	[Innengeräteeinstellungen] > [Frostschutztemperatur IG]	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatur niedrig; relevante Wärmeaustauschertemperatur < 1,0 °C (= ein Kriterium für Frostschutzsteuerung) • Temperatur hoch; relevante Wärmeaustauschertemperatur > 2,5 °C (= ein Kriterium für Frostschutzsteuerung) 	○	•	•	
5.3.12	Frostschutzsteuerung IG	[Innengeräteeinstellungen] > [Frostschutzsteuerung IG]	<ul style="list-style-type: none"> • [Aktiv]; Lüfterdrehzahl wird während Frostschutzsteuerung erhöht (nur bei Single-Split) • [Inaktiv]; Lüfterdrehzahl ändert sich während der Frostschutzsteuerung nicht 	○4	•	○4	Aktiv
5.3.13	Kondensatpumpenbetrieb	[Innengeräteeinstellungen] > [Kondensatpumpenbetrieb]	<ul style="list-style-type: none"> • [Standard (Kühlen und Entfeuchten)]; Kondensatpumpenbetrieb bei Betriebsarten Kühlen und Entfeuchten • Betrieb bei Kühlen, Entf. und Heizbetrieb; Kondensatpumpenbetrieb bei Betriebsarten Kühlen, Entfeuchten und Heizen • Betrieb bei Heizen und Vent.-Betrieb; Kondensatpumpenbetrieb bei allen Betriebsarten • Betrieb bei Kühl., Entf. und bei Vent.-bet.; Kondensatpumpenbetrieb bei Betriebsarten Kühlen, Entfeuchten und Ventilatorbetrieb 	○	•	•	
5.3.14	Lüfterbetrieb nachdem Kühl. stoppt	[Innengeräteeinstellungen] > [Lüfterbetrieb nachdem Kühl. stoppt]	<ul style="list-style-type: none"> • [K. Einst.]; Lüftermachlaufzeit, dauerhaft • [Einstellung 1]; 0,5 h Lüftermachlaufzeit nach Kühlbetrieb • [Einstellung 2]; 1,0 h Lüftermachlaufzeit nach Kühlbetrieb • [Einstellung 3]; 6,0 h Lüftermachlaufzeit nach Kühlbetrieb 	○	•	•	K. Einst.
5.3.15	Lüfterbetrieb nachdem Heiz. stoppt	[Innengeräteeinstellungen] > [Lüfterbetrieb nachdem Heiz. stoppt]	<ul style="list-style-type: none"> • [K. Einst.]; keine Lüftermachlaufzeit • [Einstellung 1]; 0,5 h Lüftermachlaufzeit nach Heizbetrieb • [Einstellung 2]; 1,0 h Lüftermachlaufzeit nach Heizbetrieb • [Einstellung 3]; 6,0 h Lüftermachlaufzeit nach Heizbetrieb 	○	•	•	K. Einst.

¹ Über den CNT-Kontakt auf der Adapterplatine SC-BIKN2-E schaltbar. Nur Betr./Stopp und [Freigabe/Verriegelung] verfügbar. ² Außer für neuere Innengeräte (FDT-VG und Innengeräte der FDS-Serie mit der Geräteversion VH bzw. FDT/FDTC/BDK-KXZE (A)) stehen nur [Betr./Stopp], [Freigabe/Verriegelung], [Not-Stopp], [Kühlen/Heizen] zur Verfügung. ³ Nur bei Innengeräten SRK-ZS-W/A, SRR-ZS-W/A, SRF-ZS-W/A, SRR-ZS-W und SRF-ZS(W). ⁴ Einstellung über die Fernbedienung möglich, die Funktion ist aber nicht verfügbar.
 • Ja ○ Nein | IG = Innengerät, AG = Außengerät

	Menüpunkt	Auswahl Fernbedienung	Beschreibung / Hinweis	Innengeräte SRK, SRR, SRF Vers. ZM, ZR, ZS	Innengeräte der FDS-Serie, Vers. VF, VG, VH	Innengeräte KXZE 1 u. KXEE Version F	Werkseinst.
5.3.16	Intermitt. Vent.-Nachlauf nach Heizbetrieb	[Innengeräteeinstellungen] > [Intermitt. Vent.-Nachlauf nach Heizbetrie.]	<ul style="list-style-type: none"> • (Stopp): Intermittierender Ventilatorbetrieb nach Heizen ist deaktiviert • (Stopp für 20 min und läuft 5 min): Lüfternachlaufzeit 20 min AUS und danach 5 min AN • (Stopp für 5 min und läuft 5 min): Lüfternachlaufzeit 5 min AUS und danach 5 min AN • (Aktiv): Der Ventilator läuft während des Ventilatorbetriebs (Umluftbetrieb) kontinuierlich • (Inaktiv): Der Ventilator läuft und stoppt auf Basis der Temperaturdifferenz zwischen Solltemperatur und der Filtertemperatur 	○	•	•	Stopp
	Lüfter Umluftbetrieb	[Innengeräteeinstellungen] > [Lüfter Umluftbetrieb]		○	•	•	Inaktiv
5.3.17	Lüfter Umluftbetrieb	[Innengeräteeinstellungen] > [Lüfter Umluftbetrieb]	<ul style="list-style-type: none"> • (Standard) • [Typ 1]: Steuerung Zieldruck des Außenluftbetriebs (nur FDU-F) 	○	○	•	Standard
5.3.18	Steuerung Zieldruck bei Außenluftbetrie.	[Innengeräteeinstellungen] > [Steuerung Zieldruck bei Außenluftbetrie.]		○	○	•	Standard
5.3.19	Automatischer Betrieb	[Innengeräteeinstellungen] > [Automatischer Betrieb]	<ul style="list-style-type: none"> Um die Betriebsart zu wechseln (Kühlen→Heizen), stehen 3 Vorlagen zur Auswahl: • [Auto 1]: Automatikbetrieb auf Basis der Differenz zwischen Soll- und Raumtemperatur. • [Auto 2]: Automatikbetrieb auf Basis der Differenz zwischen Soll-, Raum- und Außentemperatur. • [Auto 3]: Automatikbetrieb auf Basis der Differenz zwischen Raum- und Außentemperatur. 	○	•	•	
5.3.19.1	Autom. Regelauswahl	[Automatischer Betrieb] > [Autom. Regelauswahl]		○	•	•	
5.3.19.2	Auto 1 Details	[Automatischer Betrieb] > [Auto 1 Details]	<ul style="list-style-type: none"> [Auto 1 Details]: • [Temp-Diff-Umschaltung zu Kühlen]: Einstellungsbereich +1 bis +4 °C (0,5°C-Intervall). • [Temp-Diff-Umschaltung zu Heizen]: Einstellungsbereich +1 bis +4 °C (0,5°C-Intervall). 				
5.3.19.3	Auto 2 Details	[Automatischer Betrieb] > [Auto 2 Details]	<ul style="list-style-type: none"> [Auto 2 Details]: • [Temp-Diff-Umschaltung zu Kühlen]: Einstellungsbereich +1 bis +4 °C (0,5°C-Intervall). • [Temp-Diff-Umschaltung zu Heizen]: Einstellungsbereich +1 bis +4 °C (0,5°C-Intervall). • [Außentemp. einstellen für Kühlen]: Einstellungsbereich +10 bis +30 °C (2°C-Intervall). • [Außentemp. einstellen für Heizen]: Einstellungsbereich +10 bis +32 °C (1°C-Intervall). 				
5.3.19.4	Auto 3 Details	[Automatischer Betrieb] > [Auto 3 Details]	<ul style="list-style-type: none"> [Auto 3 Details]: • [Außentemp. einstellen für Kühlen]: Einstellungsbereich +10 bis +30 °C (2°C-Intervall). • [Außentemp. einstellen für Heizen]: Einstellungsbereich +10 bis +22 °C (1°C-Intervall). • [Innentemp. einstellen für Kühlen]: Einstellungsbereich +18 bis +30 °C (1°C-Intervall). • [Innentemp. einstellen für Heizen]: Einstellungsbereich +10 bis +30 °C (2°C-Intervall). 				
5.3.20	Thermo-Steuerungseinst	[Innengeräteeinstellungen] > [Thermo-Steuerungseinst]	<ul style="list-style-type: none"> • Standard: Differenz zwischen Soll- und Raumtemperatur • Basis Außentemperatur: Außentemperatur + Offset-Werte Ist nur aktiv, wenn [Basis Außentemperatur] für thermostat. Steuerung gew. wird. Einstellungsbereich 0 bis +10 °C (1°C-Intervall). Ist nur aktiv, wenn [Basis Außentemperatur] für thermostat. Steuerung gew. wird. Einstellungsbereich 0 bis +5 °C (1°C-Intervall). 2 Einstellmöglichkeiten: • [Auto 1]: Lüfterstufenbereich HI ↔ Me ↔ Lo • [Auto 2]: Lüfterstufenbereich PHI ↔ HI ↔ Me ↔ Lo	○	•	•	Standard
5.3.20.1	Standard/Basis Außentemperatur	[Thermo-Steuerungseinst] > [Standard/Basis Außentemperatur]		○	•	•	
5.3.20.2	Kühlen Offset	[Thermo-Steuerungseinst] > [Kühlen Offset]		○	•	•	
5.3.20.3	Heizen Offset	[Thermo-Steuerungseinst] > [Heizen Offset]		○	•	•	
5.3.21	Autom. Lüfterstufensteuerung	[Innengeräteeinstellungen] > [Autom. Lüfterstufensteuerung]	2 Einstellmöglichkeiten: • [Auto 1]: Lüfterstufenbereich HI ↔ Me ↔ Lo • [Auto 2]: Lüfterstufenbereich PHI ↔ HI ↔ Me ↔ Lo	○ ¹	•	•	

¹ RC-EX3A blendet „Auto“ automatisch aus.
 • Ja ○ Nein | IG = Innengerät, AG = Außengerät

Merkmal	Merkmal	Merkmal	Auswahl Fernbedienung	Beschreibung / Hinweis	Innengeräte SRK, SRR, SRF Vers. ZM, ZR, ZS	Innengeräte der FDS-Serie, Vers. VF, VG, VH	Innengeräte KXZE1 u. KXEG Version F	Werk-einst.
5.3.22	Innengerät-überlastalarm	[Innengeräteeinstellungen] > [Innengerät-überlastalarm]		Wenn 30 min nach Start des Innengeräts die eingestellte Temperaturdifferenz überschritten wird das Überlast-Alarmsignal über den CNT-Kontakt ausgegeben. Die Solidifizenz für das Ausgangssignal kann in dieser Einstellung geändert werden. • Einstellbereich: +5 bis +10 °C (1- °C-Intervall)	o	•	•	
5.3.23	Einst. externer Ausgang	[Innengeräteeinstellungen] > [Einst. externer Ausgang]		Zugewiesene Funktionen der externe Ausgänge 1-4 können geändert werden. [Externer Ausgang Fk1] > [Externer Ausgang 1] [Externer Ausgang 2] [Externer Ausgang 3] [Externer Ausgang 4]: [Betriebsleistung] [Heizleistung] [Ausgang Kompressor EIN] [Prüfausgang (Fehler)] [Kühlleistung] [Luftbetrieb Ausgang 1] [Luftbetrieb Ausgang 2] [Luftbetrieb Ausgang 3] [Abtau/Drückführung Ausgang] [Luftungsausgang] [Heizungsausgang] [Ausgang Freikühlung] [Innengerät Alarm überlast Ausgang]	o ¹	• • ¹	• • ¹	• • ¹
5.4	Service & Wartung (Servicepasswort 9999)	[Service-Einstellung] > [Service & Wartung]			•	•	•	
5.4.1	Innengeräteadressnummer	[Service & Wartung] > [Innengeräteadressnummer]		Die Adressen von max. 16 Innengeräten werden angezeigt. • Das Innengerät und seine Geräteadressnr. können identifiziert werden. Über [Prüfen], den Ventilator (Vent.-Betrieb) in Betrieb nehmen [Betrieb] oder stoppen [Stopp].	•	•	•	
5.4.2	Nächstes Servicedatum	[Service & Wartung] > [Nächstes Servicedatum]		Nächstes Servicedatum kann eingetragen werden: • Tag (dd)/Monat (mm)/Jahr (yy) • [Keine Einst.]	•	•	•	
5.4.3	Betriebsdaten	[Service & Wartung] > [Betriebsdaten]		Innengerät auswählen, max. 16 Innengeräte (000-015) können ausgewählt werden. • Max. 39 (geräteabhängig) [Betriebsdaten]-Einträge des Innen- und Außengeräts können angezeigt werden (pro Seite werden 5 Betriebsdaten angezeigt. Navigation über [Weiter] oder [Vorherig]. • [Update] drücken, um alle Betriebsdaten zu aktualisieren. Hinweis: Bis zu 6 beliebige Betriebsdaten können ausgewählt werden. Über [Anzeige] wird der Status der ausgewählten Betriebsdaten in einer separaten Liste angezeigt.	•	•	•	
5.4.4	Fehleranzeige	[Service & Wartung] > [Fehleranzeige]		Die folgenden Einträge werden angezeigt	•	•	•	
5.4.4.1	Fehlerhistorie	[Fehleranzeige] > [Fehlerhistorie]		• Anzeige der [Fehlerhistorie]; Zeit, IG, Fehler. • Fehlerhistorie löschen; [Löschen] drücken.	•	•	•	
5.4.4.2	Fehler-Betriebsdaten	[Fehleranzeige] > [Fehler-Betriebsdaten]		• Innengerät auswählen, max. 16 Innengeräte (000-015) können ausgewählt werden. • Anzeige der Betriebsdaten letzter Fehlerzeitpunkt.	•	•	•	
5.4.4.3	Löschen Fehlerbetriebsdaten	[Fehleranzeige] > [Löschen Fehlerbetriebsdaten]		Löschen der Betriebsdaten letzter Fehlerzeitpunkt. Mit [Ja] bestätigen.	•	•	•	
5.4.4.4	Reset Prüflintervall	[Fehleranzeige] > [Reset Prüflintervall]		Zurücksetzen des Betriebsluzenzählers. Mit [Ja] bestätigen.	o	o	o	
5.4.5	Innengeräteeinstellungen speichern	[Service & Wartung] > [Innengeräteeinstellungen speichern]		Die PCB-Einstellungen des IG, die mit der Fernbedienung verbunden sind, können im Speicher der Fernbedienung gespeichert werden.	•	•	•	
5.4.5.1	Innengeräteeinstellungen speichern	[Innengeräteeinstellungen speichern] > [Innengeräteeinstellungen speichern]		Alle Innengeräteeinstellungen des mit der RC-EX3A verbundenen IG werden in der RC-EX3A gespeichert. Mit [Ja] bestätigen.	•	•	•	

¹ Externer Ausgang (CNT) verfügbar. Es ist keine Funktionsänderung möglich, außer für neuere Innengeräte (FDT-VG und Innengeräte der FDS-Serie mit der Geräteversion VH bzw. FDT/FDTC/FGK-KXZE1(A)).

• Ja o Nein | IG = Innengerät, AG = Außengerät

	Menüpunkt	Auswahl Fernbedienung	Beschreibung / Hinweis	Innengeräte SRK, SRR, SRF Vers. ZH, ZR, ZS	Innengeräte der FDS-Serie, Vers. VF, VG, VH	Innengeräte KXZE1 u. KXZE Version F	Werkseinst.
5.4.5	5.4.5.2	Automatisch speichern	[Innengeräteinstellungen speichern] > [Automatisch speichern]	•	•	•	
	5.4.5.3	Gespeicherte Daten uebertragen	[Innengeräteinstellungen speichern] > [Gespeicherte Daten uebertragen]	•	•	•	
5.4.6		Spezialeinstellungen	[Service & Wartung] > [Spezialeinstellungen]	•	•	•	
	5.4.6.1	Innengeräteadresse löschen	[Spezialeinstellungen] > [Innengeräteadresse löschen]	•	•	•	
5.4.6.2	CPU Reset	[Spezialeinstellungen] > [CPU Reset]	Alle Mikrocomputer [CPU] der IGAG, die mit der Fernbedienung verbunden sind, können zurückgesetzt werden. • CPU kehrt nach der Wiederherstellung zu der Einstellung zurück, die vor dem Stromausfall eingestellt war. • Neustart nach Reset mit [Ja] bestätigen.	•	•	•	
5.4.6.3	Werkseinstellung	[Spezialeinstellungen] > [Werkseinstellung]	Einstellungen können initialisiert werden, mit [Ja] bestätigen. • Zurücksetzung auf Werkseinstellung.	•	•	•	
5.4.6.4	Touch Panel Kalibrierung	[Spezialeinstellungen] > [Touch Panel Kalibrierung]	• Touch-Panel-Kalibrierung starten: [Start] drücken. • Nach erfolgreicher Kalibrierung [Bestät.] drücken.	•	•	•	
5.4.7	IG-Kapazitätsanzeige	[Service & Wartung] > [IG Kapazitätsanzeige]	• Kapazitätsangabe des Innengeräts (max. 16 IG) wird angezeigt; je Innengeräteadresse (IG-Adresse) wird die entsprechende Leistung des IG angezeigt.	• ¹	•	• ²	
6.0	Installateur kontaktieren		[Menu] > [Installateur kontaktieren]	•	•	•	•

¹Nur bei Innengeräten der Version ZS verfügbar (SRK-ZS, SRR-ZSX). ²Nur bei Innengeräten der KXZ-Serie (außer FDU 224-280 KXZE1).


• Ja ○ Nein | IG = Innengerät, AG = Außengerät

12.7 Adapterplatine SC-BIKN2-E

Die Adapterplatine SC-BIKN2-E dient zur Anbindung einer Kabelfernbedienung, einer Superlink-Adapterplatine oder Komponenten der CompTrol-Serie an Innengeräte der FDS-, SX- und SX-Serie (SRK, SRF, SRR). Der Anschluss des Innengeräts mit der SC-BIKN2-E-Adapterplatine erfolgt mittels CNS-Kontakt, welcher gleichzeitig die Platine mit Spannung versorgt. Die Adapterplatine stellt 2 zweiadrige Fernbedienungsbusanschlüsse (Klemmen-X/Y), ein Adressendreh-schalter, ein CNROM-Anschluss und ein CNT-Anschluss für ein externes Signal zur Verfügung.

Hinweis

- Wenn die SC-BIKN2-E an das Innengerät angeschlossen ist, sind die Timer der Infrarotfernbedienung deaktiviert.

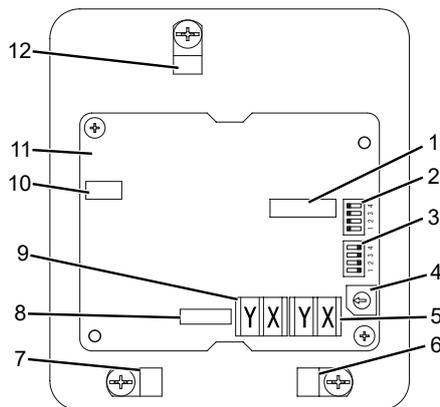

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	ROM-Anschluss	2	DIP-Schalter SW2 Werkseinstellung: alle ON
3	DIP-Schalter SW3 Werkseinstellung: alle OFF	4	Drehschalter SW1 für Adresseinstellung
5	Klemmenblock für Adapterplatine SC-ADNA-E*	6	Klemme zum Befestigen des Anschlusskabels für die Adapterplatine SC-ADNA-E*
7	Klemme zum Befestigen des Anschlusskabels für die Kabelfernbedienung	8	CNT-Anschluss
9	Klemmenblock für Kabelfernbedienung*	10	Klemme für Anschlusskabel des Innengeräts
11	Schnittstellenplatine	12	Klemme zum Befestigen des Anschlusskabels des Innengeräts

* Die Anschlusskabel der Adapterplatine (SC-ADNA-E) oder der Kabelfernbedienung können angeschlossen werden.

DIP-Schalterstellungen und ihre Funktion


Schalter	Einstellung	Funktion	Schalter	Einstellung	Funktion
SW2-1	ON**	CNT-Pegeleingang	SW2-3	ON**	Externer (CNT-Eingang)
	OFF	CNT-Impulseingang		OFF	Betriebsfreigabe/-sperre (CNT-Eingang)
SW2-2	ON**	Kabelfernbedienung: aktivieren	SW2-4	ON**	Jahreskühlfunktion: aktivieren***
	OFF	Kabelfernbedienung: deaktivieren		OFF	Jahreskühlfunktion: deaktivieren***

** Werkseinstellung

*** siehe Kapitel „13.3.1 Jahreskühlfunktion auswählen (nur SRK, SRR, SRF)“ auf Seite 297.

12.7.1 Kabelfernbedienung anschließen mit Adapterplatine SC-BIKN2-E für SRK und SRR

Die Adapterplatine SC-BIKN2-E wird zwischen X/Y-Bus an der Fernbedienung und dem CNS-Kontakt am Innengerät angeschlossen.

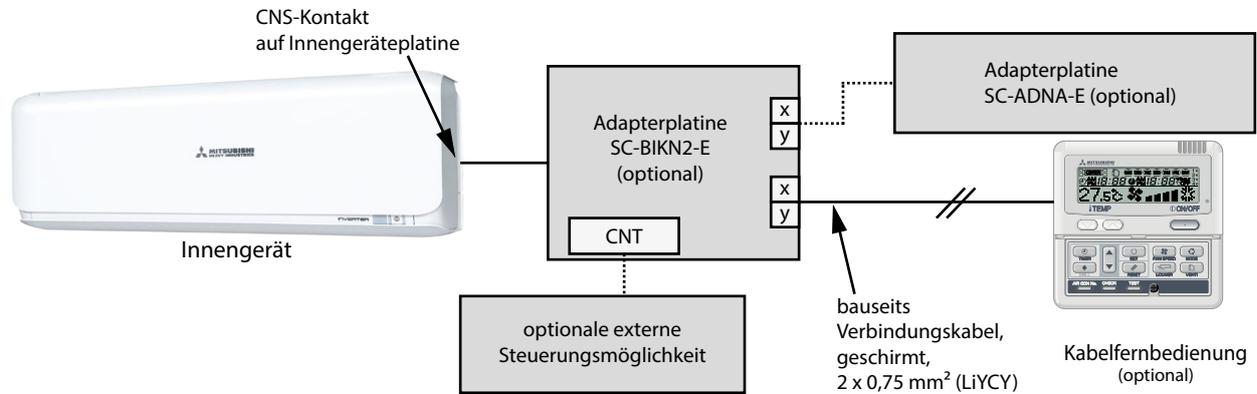

Hinweis

- Kabelempfehlung: 2 x 0,75 mm², LiYCY, geschirmt (bis 300 m).
- Darauf achten, dass die Gesamtlänge des Verbindungskabels maximal 600 m beträgt.
- Keine mehradrigen Kabel verwenden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass das Verbindungskabel keinen Kontakt zur Erde/Masse hat (Rahmen oder Metallteile von Gebäuden).
- Verbindungskabel an Fernbedienung und Anschlussklemmenblock der Zusatzplatine anschließen (ungepolt).
- Der WLAN-Adapter kann nicht zusammen mit der SC-BIKN2-E verwendet werden.


Vorgehensweise

1. DIP-Schalter **SW2-2** auf der Schaltplatine auf **ON** stellen.

Hinweis

- Es ist möglich, die mit dem Innengerät verbundene Funkfernbedienung auch nach Anschluss der Kabelfernbedienung zu verwenden.
 - Beachten, dass bestimmte, über die Grundfunktionen (z. B. **ON/OFF**, Einstellen des Temperaturbereichs) hinausgehende Einstellungen, nicht korrekt funktionieren.
 - Bei bestimmten Funktionen ist es möglich, dass die Display-Anzeige nicht mit der tatsächlich ausgeführten Funktion übereinstimmt.
2. Zusatzplatine und Fernbedienung miteinander verbinden.
 3. Verbindungskabel mit Kabelbindern befestigen.

12.7.2 Anschlusskabel des Innengeräts mit Adapterplatine SC-BIKN2-E verbinden

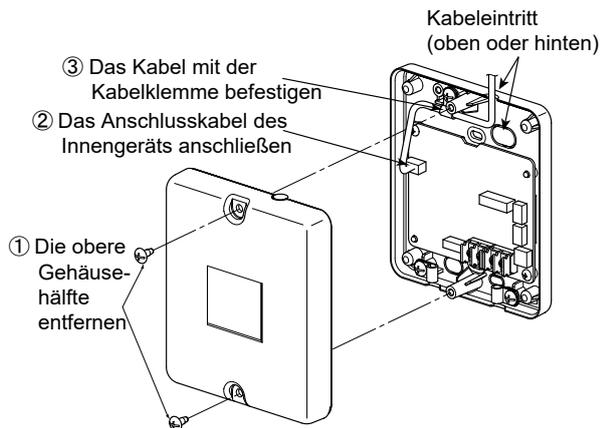

Vorgehensweise

1. Die obere Gehäusehälfte von der SC-BIKN2-E entfernen.
 - Vor dem Entfernen der oberen Gehäusehälfte 2 Schrauben vom Platinengehäuse entfernen.
2. Das Anschlusskabel des Innengeräts mit der SC-BIKN2-E verbinden.
 - Den Stecker des Anschlusskabels des Innengeräts mit dem Anschluss der Adapterplatine SC-ADNA-E verbinden.
3. Das Anschlusskabel des Innengeräts mit der Kabelklemme befestigen.
 - Das Kabel kann von oben oder von hinten eingeführt werden.
 - Die Ausstanzteile für den Eintritt der Anschlusskabel in das Gehäuse mit einem Schneidwerkzeug ausschneiden.
4. Das Anschlusskabel des Innengeräts mit der Steuerungsplatine des Innengeräts verbinden.
 - Das Anschlusskabel des Innengeräts fest mit der Steuerungsplatine des Innengeräts verbinden.
 - Das Anschlusskabel zum Schaltkasten des Innengeräts führen und fest mit der als Zubehör mitgelieferten Kabelklemme verbinden.
 - Hinweise zur Verkabelung des Innengeräts finden sich in der Anleitung für das Innengerät.


12.7.3 Adapterplatine SC-BIKN2-E installieren

Hinweis

Die SC-BIKN2-E und die Kabelfernbedienung nicht an folgenden Orten installieren:

- Orte mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Orte in der Nähe von Heizvorrichtungen.
- Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Flächen, die so heiß oder kalt werden, dass Kondensation entsteht.
- Orte, die direktem Ölnebel oder Dampf ausgesetzt sind.
- Unebene Flächen.

Voraussetzung

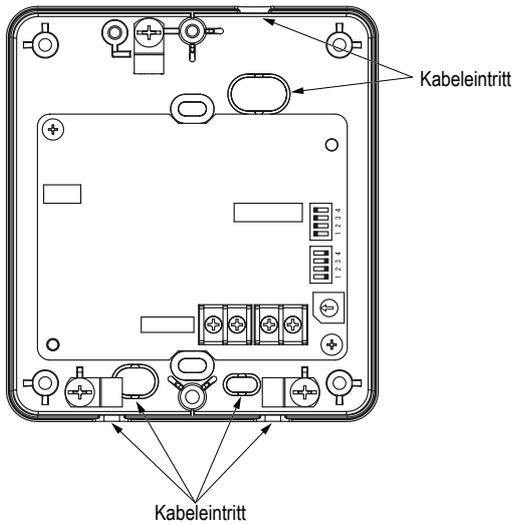

Die Ausstanzteile für den Eintritt der Anschlusskabel in das Gehäuse mit einem Schneidwerkzeug ausschneiden.

Vorgehensweise

1. Die SC-BIKN2-E innerhalb der Anschlusskabellänge (etwa 1,3 m) vom Innengerät installieren.
2. Das Anschlusskabel keinesfalls vor Ort verlängern. Wenn das Anschlusskabel verlängert wird, können Funktionsstörungen auftreten.
3. Die SC-BIKN2-E im Wandgerät SRK befestigen (siehe „10.1.13 Seiten- und Frontpaneel aus- und einbauen“ auf Seite 146).

Alternativ ist es möglich, die Adapterplatine SC-BIKN2-E als Auf- und Unterputzeinbau zu installieren.

12.7.4 Adapterplatine SC-ADNA-E anschließen


Zum Anschluss der Adapterplatine SC-ADNA-E siehe Kapitel „12.8 Adapterplatine SC-ADNA-E“ auf Seite 273.

Voraussetzung

Vor der Durchführung von Elektroarbeiten die Stromversorgungen für alle Module im Superlink-System ausschalten.

Vorgehensweise

1. Den DIP-Schalter **SW2-2** (Werkseinstellung: **ON**) auf der Schnittstellenplatine auf **ON** stellen.
2. Die SC-BIKN2-E mit der SC-ADNA-E verbinden.

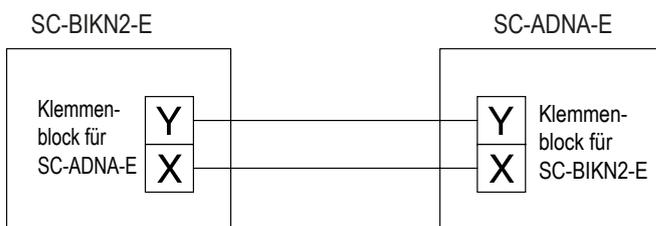

Für die Verbindung der SC-BIKN2-E mit der SC-ADNA-E empfehlen wir ein geschirmtes Kabel LiYCY.

Kabeleigenschaften beachten:

- bis 200 m: 0,5 mm² x 2-adrig,
- bis 300 m: 0,75 mm² x 2-adrig,
- bis 400 m: 1,25 mm² x 2-adrig,
- bis 600 m: 2,0 mm² x 2-adrig.

Hinweis

Der Kabelquerschnitt in der Fernbedienung soll 0,5 mm² betragen. Wenn ein größeres Kabel verwendet wird, den Querschnitt außerhalb der Fernbedienung vergrößern.

3. Die Anschlusskabel mit Kabelklemmen befestigen.

12.8 Adapterplatine SC-ADNA-E

Die Adapterplatine SC-ADNA-E für den 2-adrigen Fernbedienungsbus dient zur Einbindung von Klimageräten der FDS-, SX- und SX-Serie in ein Superlink-Bussystem. Der Anschluss der Adapterplatine am Innengerät erfolgt mit einem 2-adrigen geschirmten Kabel an den Fernbedienungsbus (X/Y-Klemmen). Die Einbindung der Adapterplatine in das Superlink-Bussystem (A/B-Klemmen) wird mit einem 2-adrigen geschirmten Kabel realisiert.

Durch die Zuweisung einer Netzwerkadresse wird die Zusatzplatine im Superlink-Bussystem als eine eigenständige Inneneinheit betrachtet. Maximal 16 Innengeräte können an eine Adapterplatine angeschlossen und parallel gesteuert werden. Die Master-/Slave-Konfiguration erlaubt zusätzlich die Bedienung mit einer Kabel- oder Infrarotfernbedienung.

Das Selbstdiagnosesystem der Adapterplatine prüft autark die Kommunikation zum Superlink-Bussystem. Fehler werden durch verschiedenfarbige LEDs und einem alphanumerischen Code gemeldet. Der Betriebsstatus sowie der alphanumerische Fehlercode der Innengeräte werden über den Datenbus angezeigt.

Hinweis

Spezifikation des 3-adrigen Kabels (Typ 3) für die Kommunikation von Innengerät und Außengerät (seit Oktober 2007) beachten:

Kommunikationsmethode	Frühere Superlinkversion (Superlink I)	Neue Superlinkversion (Superlink II)
Leistungstyp	MVVS	MVVS
Leitungsdurchmesser	0,75–1,0 mm ²	0,75/1,0 mm ²
Signalleitung (Gesamtlänge)	max. 1.000 m	max. 1.500/1.000 m*
Signalleitung (max. Länge)	max. 1.000 m	max. 1.000 m

* Maximal 1.500 m für 0,75 mm² und maximal 1.000 m für 1,0 mm². Keinesfalls 2,0 mm² verwenden. Andernfalls können Fehler auftreten.

12.8.1 DIP-Schalter-Einstellungen

Die Einstellungen mit dem Schalter **SW3** auf der Adapterplatine SC-ADNA-E wie folgt ändern:


Schalter	Symbol	Schalter	Bemerkungen
SW3	1	ON	Master
		OFF*	Slave
	2	ON	feste Vorversion des Protokolls (Superlink I)
		OFF*	automat. Einstellung des Superlink-Protokolls
	3	ON	Zeigt den Zwangsbetriebsstopp bei Anomalitäten an.
		OFF*	Zeigt den Status für Betrieb/Stopp bei Anomalitäten an.
	4	ON	100er-Stelle der Adresse aktiviert 1
		OFF*	100er-Stelle der Adresse aktiviert 0

* Werkseinstellung

12.8.2 Netzwerkadresse einstellen

Die Adresse zwischen 00 und 47 für die frühere Superlinkversion (Superlink I) einstellen. Für die neue Superlinkversion (Superlink II) die Adresse zwischen 000 und 127 einstellen. Ob es sich bei der aktuellen Verbindung um die neue Superlinkversion (Superlink II) oder die frühere Superlinkversion (Superlink I) handelt, hängt von den Modellen der angeschlossenen Außen- und Innengeräte ab. Rücksprache mit dem Fachhändler halten.

- Darauf achten, dass sich die Adressen nicht mit den Adressen anderer Geräte im Netzwerk überschneiden. Die Standardeinstellung ist 000.

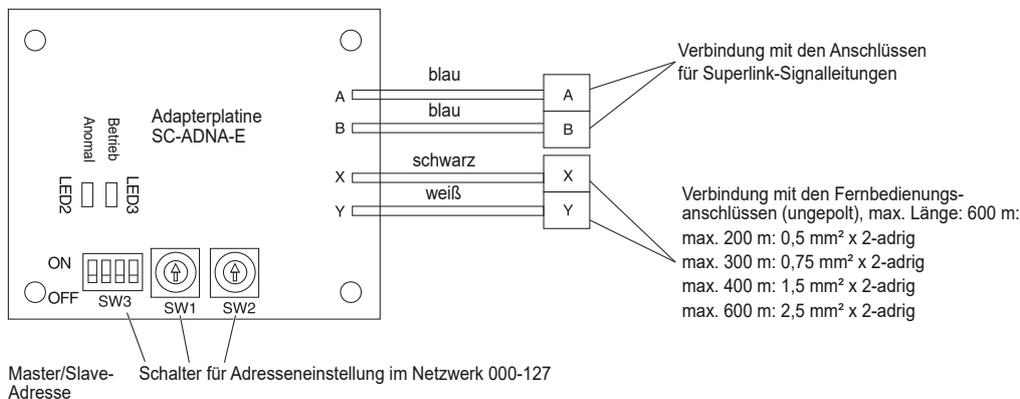


Vorgehensweise


1. Die Superlink-Netzwerkadresse mit **SW1** (10er-Stelle), **SW2** (1er-Stelle) und **SW3** (100er-Stelle) einstellen.
2. **SW3** auf der Adapterplatine auf **ON** (Master) stellen, wenn keine Fernbedienung (weder Kabelfernbedienung noch Infrarotfernbedienung) verwendet wird.
3. Die Master-/Slave-Geräte mit den DIP-Schaltern auf der Innengeräteplatine konfigurieren.

- Die Master-/Slave-Fernbedienungen mit dem Schiebeschalter auf der Fernbedienungsplatine konfigurieren.
- Mit dem Adressen-Drehschalter auf der Innengeräteplatine die Adressen **0** bis **F** konfigurieren, wenn das Innengerät über mehrere Fernbedienungen gesteuert wird.


Basiskonfiguration

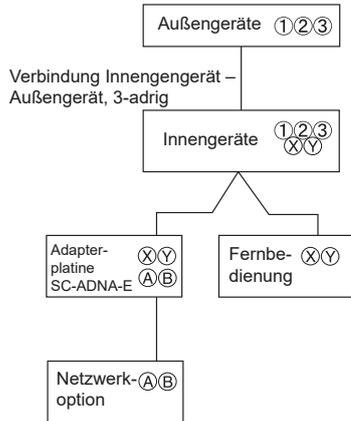


Steuerung mit mehreren Fernbedienungen

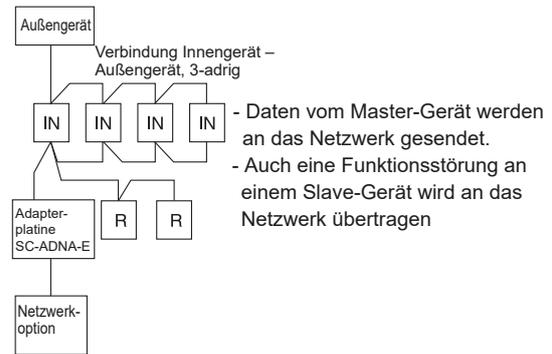


Steuerung mit mehreren Fernbedienungen

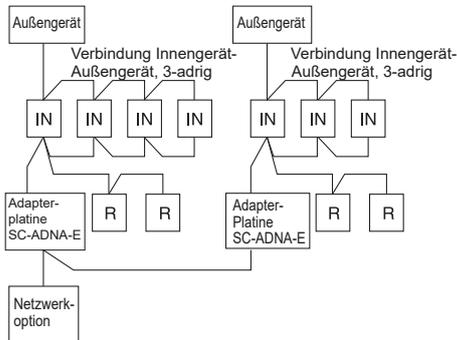


Mehrere Fernbedienungen mit Superlink verbunden

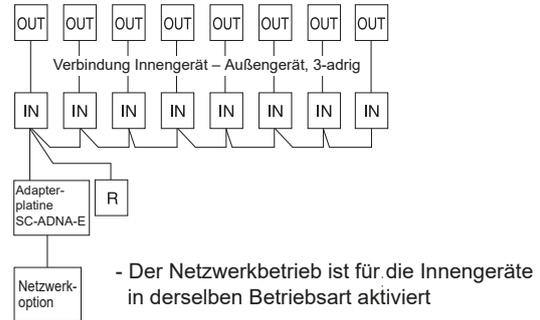

Ohne Fernbedienung

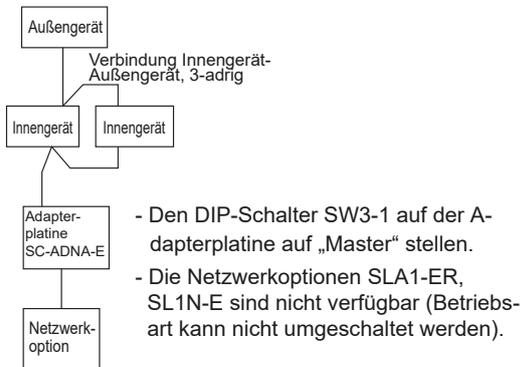


Infrarotfernbedienung

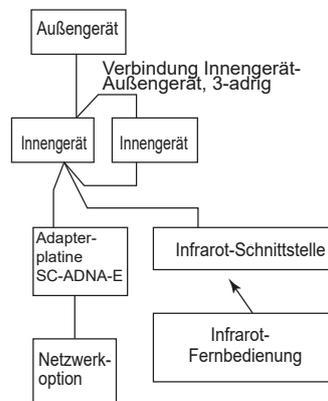


12.8.3 SC-ADNA-E installieren

Vorgehensweise


1. Wenn der Metallkasten verwendet wird (am Innengerät montiert/an der Rückseite der Fernbedienung montiert):
 - Die Adapterplatine mit den Sicherungshaltern im Metallkasten montieren.
 - Die Verkabelung durch die mitgelieferte Hülse und dann durch die Öffnung im Metallkasten führen.
Die Hülse nach dem Einsetzen in den Metallkasten befestigen, wie in der Abbildung unten dargestellt. Dann das Kabel am Austritt des Geräts mit einem Kabelbinder befestigen.

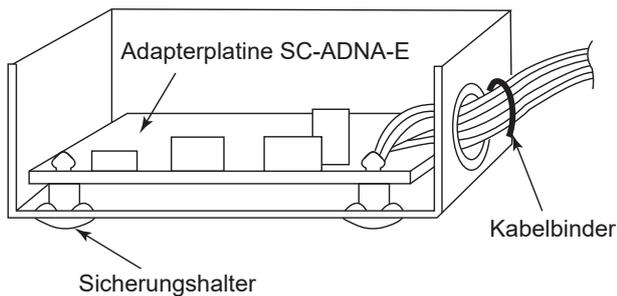

Wenn die Platine außerhalb des Innengeräts installiert wird, die Metallabdeckung anbringen.

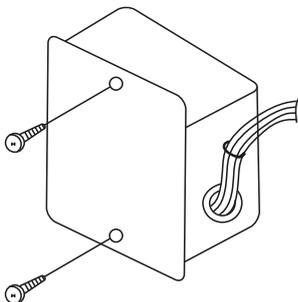

Wenn die Platine an der Rückseite der Fernbedienung installiert wird, diese direkt an der unteren Gehäusehälfte der Fernbedienung anbringen.

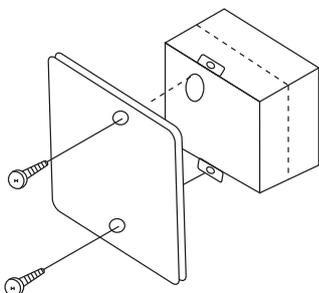

Sicherstellen, dass ein einwandfreier PE-Anschluss vorhanden ist.

12.8.4 Segment-Display

Kontrollieren, dass LED 3 (grün) und LED 2 (rot) auf der Adapterplatine SC-ADNA-E blinken.

LEDs der SC-ADNA-E			Anzeige am integrierten Netzwerksteuerungsgerät
ROT	GRÜN	Inspektionsmodus	
aus	blinkt	normale Kommunikation	
aus	aus	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunikationsleitung der Fernbedienung getrennt (X oder Y) - Kurzschluss in der Kommunikationsleitung der Fernbedienung (zwischen X und Y) - Fehlerhafte Fernbedienungsspannung des Innengeräts - Fehlerhafte Kommunikationsschaltung der Fernbedienung - Defekte CPU auf der Adapterplatine 	Keine entsprechende Gerätenummer
blinkt einmal	blinkt	<ul style="list-style-type: none"> - Superlink-Signalleitung getrennt (A oder B) - Kurzschluss in der Superlink-Signalleitung (zwischen A und B) - Fehlerhafte Superlink-Signalschaltung 	
blinkt zweimal	blinkt	Fehlerhafte Adresseneinstellung für die SC-ADNA-E (Konfiguration der Adresse für: <ul style="list-style-type: none"> - Superlink I: mehr als 48 - Superlink II: mehr als 128 	
blinkt dreimal	blinkt	<ul style="list-style-type: none"> - Adapterplatine bei Verwendung ohne Fernbedienung nicht konfiguriert - Fehlerhafte Kommunikationsschaltung der Fernbedienung 	
blinkt viermal	blinkt	Adressenüberschneidung für die SC-ADNA-E und die mit dem Superlink-Netzwerk verbundenen Innengeräte	E2
aus	blinkt	Anzahl der angeschlossenen Geräte übersteigt die Spezifikation für die Steuerung mehrerer Innengeräte	E10


12.9 Funktionen des CNT-Anschlusses

Der CNT-Kontakt befindet sich auf der Innengeräteplatine. Ausnahme sind SRK, SRF und SRR, für die die Zusatzplatine SC-BIKN2-E benötigt wird. Über den CNT-Kontakt können verschiedene Meldungen erfasst und geschaltet werden.

Der CNT-Kontakt hat auf dem PIN 1 eine Spannung von 12V DC. Über die PINs 2-5 können vier verschiedene Meldungen erfasst werden. Wenn eine Meldung anliegt, wird auf der Platine der Nullleiter geschaltet, sodass über den Nullleiter ein Relais geschaltet werden kann.

Über den PIN 6 können Befehle geschaltet werden, indem entweder der PIN 1 nach 6 kurzgeschlossen oder geöffnet ist (siehe „12.6 Kabelfernbedienung RC-EX3A“ auf Seite 249 für die möglichen Meldungen bzw. Befehle).

Fernbedienungen installieren

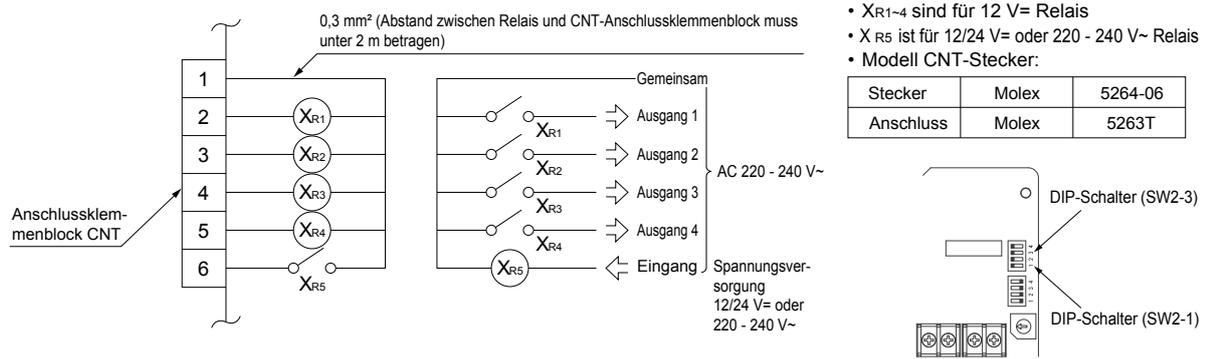

Werkseinstellung des CNT-Kontaktes

Ausgang

Eingang/ Ausgang	Funktion	Ausgangssignal		Bedeutung
		Relais	Ein/Aus	
Ausgang 1	Betriebsausgang	XR1	ON	während des Betriebs der Klimaanlage
Ausgang 2	Heizbetriebsausgang	XR2	ON	während des Heizbetriebs
Ausgang 3	Verdichterbetriebsausgang	XR3	ON	während des Verdichterbetriebs
Ausgang 4	Funktionsstörungsausgang	XR4	ON	während des anomalen Stopps

Eingang

SW2-1 Einstellung	Funktion	SW2-3 Einstellung	Eingangssignal		Bedeutung	Klimaanlage	Betrieb über FB
			Pegel/Impuls	Änderung XR5			
ON	Pegeleingang	ON*	Pegel	OFF → ON	Ext. Eingang	ON	zulässig
				ON → OFF		OFF	
		OFF		OFF → ON	Betriebsfreigabe	OFF	
				ON → OFF	Betriebssperre	OFF	
OFF	Impulseingang	ON*	Impuls	Impuls OFF → ON → OFF	Ext. Eingang	OFF → ON	zulässig
				ON → OFF		ON	
		OFF		OFF → ON	Betriebsfreigabe	ON	
				ON → OFF	Betriebssperre	OFF	

* Werkseinstellung

12.10 Energiesparbetrieb bei Wandgeräten SRK-ZS-WF/SRK-ZR-WF, Kanalgeräten SRR-ZS-W, Truhengeräte SRF-ZS-W, SRF-ZSX-W

Wandgeräte SRK-ZS-WF

Bei Bestätigung der Taste HI POWER/ECO wird ein Soft-Betrieb mit unterdrückter Leistung gestartet, um eine übermäßige Kühl- oder Heizleistung zu vermeiden. Das Gerät überschreitet die eingestellte Temperatur im Kühlbetrieb um 1,5 °C und um 2,5 °C im Heizbetrieb. Auf der kabellosen Fernbedienung wird ECO angezeigt und FAN SPEED ausgeblendet.

- (a) Das Gerät wechselt in den Economy-Betrieb, wenn die folgenden Bedienungsschritte der Klimaanlage ausgeführt werden.
- Die Klimaanlage wird mit der Taste ON/OFF während des Economy-Betriebs gestoppt.
 - Die Klimaanlage wird im SLEEP- oder OFF TIMER-Betrieb während des Economy-Betriebs gestoppt.
 - Der Betrieb wird aus der Betriebsart SELF CLEAN oder ALLERGEN CLEAR wiederaufgenommen.
- (b) Wenn die folgenden Bedienungsschritte ausgeführt werden, wird der Economy-Betrieb aufgehoben.
- Die Taste HI POWER/ECO wird erneut gedrückt.
 - Die Betriebsart wird von DRY auf FAN umgeschaltet.
 - Die Taste NIGHT SETBACK wird gedrückt.
- (c) Nicht funktionsfähig, während die Klimaanlage ausgeschaltet ist.
- (d) Die eingestellte Temperatur wird wie in der folgenden Tabelle angepasst.

		(Einheit: °C)		
Betriebsart Einstellung	Kühlbetrieb	Heizbetrieb		
Temperatur- anpassung	① + 0.5	① - 1.0		· bei Betriebsstart
	② + 1.0	② - 2.0		· eine Stunde nach Betriebsstart
	③ + 1.5	③ - 2.5		· zwei Stunden nach Betriebsstart

Wandgeräte SRK-ZR-WF


Bei Bestätigung der Taste HI POWER/ECO wird ein Soft-Betrieb mit unterdrückter Leistung gestartet, um eine übermäßige Kühl- oder Heizleistung zu vermeiden. Das Gerät überschreitet die eingestellte Temperatur im Kühlbetrieb um 1,5 °C und um 2,5 °C im Heizbetrieb. Auf der kabellosen Fernbedienung wird ECO angezeigt und FAN SPEED ausgeblendet.

- (a) Das Gerät wechselt in den Economy-Betrieb, wenn die folgenden Bedienungsschritte der Klimaanlage ausgeführt werden.
- Die Klimaanlage wird mit der Taste ON/OFF während des Economy-Betriebs gestoppt.
 - Die Klimaanlage wird im SLEEP- oder OFF TIMER-Betrieb während des Economy-Betriebs gestoppt.
 - Der Betrieb wird aus der Betriebsart SELF CLEAN oder ALLERGEN CLEAR wiederaufgenommen.
- (b) Wenn die folgenden Bedienungsschritte ausgeführt werden, wird der Economy-Betrieb aufgehoben.
- Die Taste HI POWER/ECO wird erneut gedrückt.
 - Die Betriebsart wird von DRY auf FAN umgeschaltet.
 - Die Taste NIGHT SETBACK wird gedrückt.
- (c) Nicht funktionsfähig, während die Klimaanlage ausgeschaltet ist.

(d) Die eingestellte Temperatur wird wie in der folgenden Tabelle angepasst.

		(Einheit: °C)	
Einstellung	Betriebsart	Kühlbetrieb	Heizbetrieb
	Temperaturanpassung	①	+0.5
②		+1.0	-2.0
③		1.0 + Abb. A	-2.0 + Abb. B

- ① bei Betriebsstart
- ② eine Stunde nach Betriebsstart
- ③ zwei Stunden nach Betriebsstart

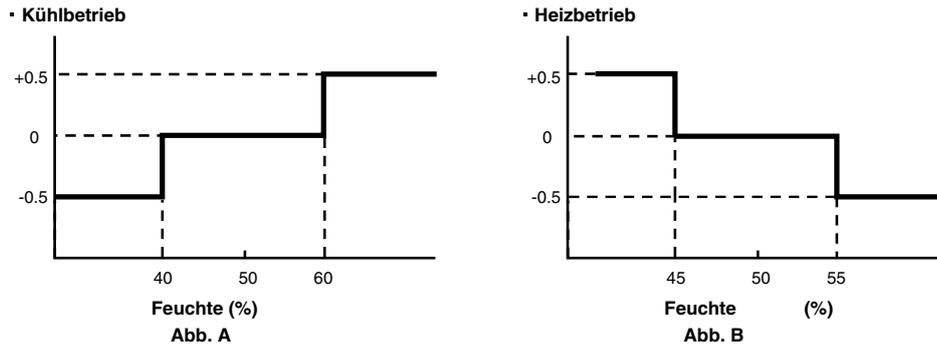

Kanalgeräte SRR-ZS-W, Truhengeräte SRF-ZS-W, SRF-ZSX-W

Bei Bestätigung der Taste HI POWER/ECONOMY wird ein Soft-Betrieb mit unterdrückter Leistung gestartet, um eine übermäßige Kühl- oder Heizleistung zu vermeiden. Das Gerät überschreitet die eingestellte Temperatur im Kühlbetrieb um 1,5 °C und um 2,5 °C im Heizbetrieb. Auf der kabellosen Fernbedienung wird ECONO angezeigt und FAN SPEED ausgeblendet.

- (a) Das Gerät wechselt in den Economy-Betrieb, wenn die folgenden Bedienungsschritte der Klimaanlage ausgeführt
 - Die Klimaanlage wird mit der Taste ON/OFF während des Economy-Betriebs gestoppt
 - Die Klimaanlage wird im SLEEP- oder OFF TIMER-Betrieb während des Economy-Betriebs gestoppt.
 - Der Betrieb wird aus der Betriebsart SELF CLEAN oder ALLERGEN CLEAR wiederaufgenommen.
- (b) Wenn die folgenden Bedienungsschritte ausgeführt werden, wird der Economy-Betrieb aufgehoben.
 - Die Taste HI POWER/ECONOMY wird erneut gedrückt.
 - Die Betriebsart wird von DRY auf FAN umgeschaltet.
- (c) Nicht funktionsfähig, während die Klimaanlage ausgeschaltet ist.
- (d) Die eingestellte Temperatur wird wie in der folgenden Tabelle angepasst.

		(Einheit: °C)	
Einstellung	Betriebsart	Kühlbetrieb	Heizbetrieb
	Temperaturanpassung	①	+0.5
②		+1.0	-2.0
③		+1.5	-2.5


- ① bei Betriebsstart.
- ② eine Stunde nach Betriebsstart
- ③ zwei Stunden nach Betriebsstart.

12.10.1 Energiesparmodus (nur bei Gerätemodellen SRK-ZSX-WF)

- Bei Betätigung der Taste [HI/ECO] wird ein Soft-Betrieb mit unterdrückter Leistung gestartet, um eine übermäßige Kühl- oder Heizleistung zu vermeiden.
 - Auf der Fernbedienungsanzeige erscheint .
 - Die Solltemperatur wird in Abhängigkeit vom Bewegungsumfang der vom Präsenzmelder erkannten Person(en) automatisch eingestellt. Die Anzeige auf der Fernbedienung ändert sich jedoch nicht.


- **Ausnahme:** Wenn die Betriebsarten **SLEEP TIMER**, **OFF TIMER** und **ON TIMER/OFF TIMER** eingestellt sind, stellt der Präsenzmelder die Temperaturen nicht ein.

Betriebsart: AUTO

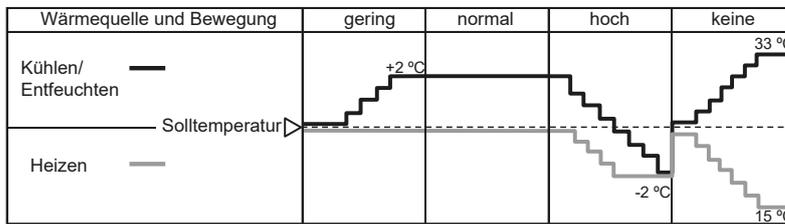

gering	geringe menschliche Aktivität
hoch	hohe menschliche Aktivität
keine	keine menschliche Aktivität

Betriebsart: Kühlen/Heizen/Entfeuchten

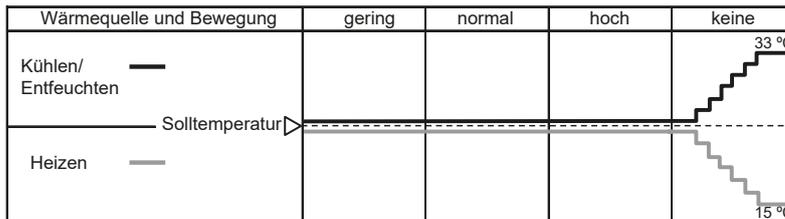

- Das Klimagerät wechselt wieder in den Energiesparmodus, wenn die folgenden Bedienungsschritte ausgeführt werden:
 - Die Klimaanlage wird mit der **[ON/OFF]**-Taste während des Energiesparmodus gestoppt.
 - Die Klimaanlage wird im **SLEEP-** oder **OFF TIMER-**Betrieb während des Energiesparmodus gestoppt.
 - Nach der Rückkehr aus dem **SELF CLEAN-** oder **ALLERGEN CLEAR-**Betrieb.
- Der Energiesparmodus wird aufgehoben,
 - wenn die Taste **[HI/ECO]** während des Betriebs erneut gedrückt wird,
 - wenn die Betriebsart von **Entfeuchten** auf **Lüften** umgeschaltet wird,
 - wenn die Taste **[NIGHT SETBACK]** gedrückt wird.


12.10.2 Automatische Abschaltfunktion (nur bei Gerätemodellen SRK-ZSX-WF)

- Um zu verhindern, dass die Klimaanlage in Betrieb bleibt, obwohl die Personen den Raum bereits verlassen haben, hält die Klimaanlage automatisch an, wenn der Sensor nach etwa 1 oder 2 Stunden (über **[MENU]**-Taste auswählbar) festgestellt hat, dass sich niemand mehr im Raum befindet.
- Die Anlage gibt einen Voralarm in Form von 3 kurzen Summtönen aus und stoppt den Betrieb automatisch, wenn sich für die eingestellte Zeit niemand in dem Raum aufhält (Standby). Wenn der Präsenzmelder 12 Stunden nach Unterbrechung des Betriebs erkennt, dass sich eine Person im Raum aufhält, wird der Betrieb mit denselben Einstellungen wiederaufgenommen. Der Betrieb wird nicht wiederaufgenommen, wenn nach Ablauf von 12 Stunden erkannt wird, dass sich eine Person im Raum aufhält (die RUN-Lampe blinkt im Standby-Modus langsam).
- Wenn die Betriebsarten **SLEEP TIMER**, **OFF TIMER** und **ON TIMER/OFF TIMER** eingestellt sind, ist die **AUTO-OFF**-Funktion deaktiviert.
- Wenn der Betrieb durch **ON TIMER** gestartet wird, wird die **AUTO-OFF**-Funktion nicht aktiviert.


13 Service

13.1 Kälteschemata


SCM30ZS-W

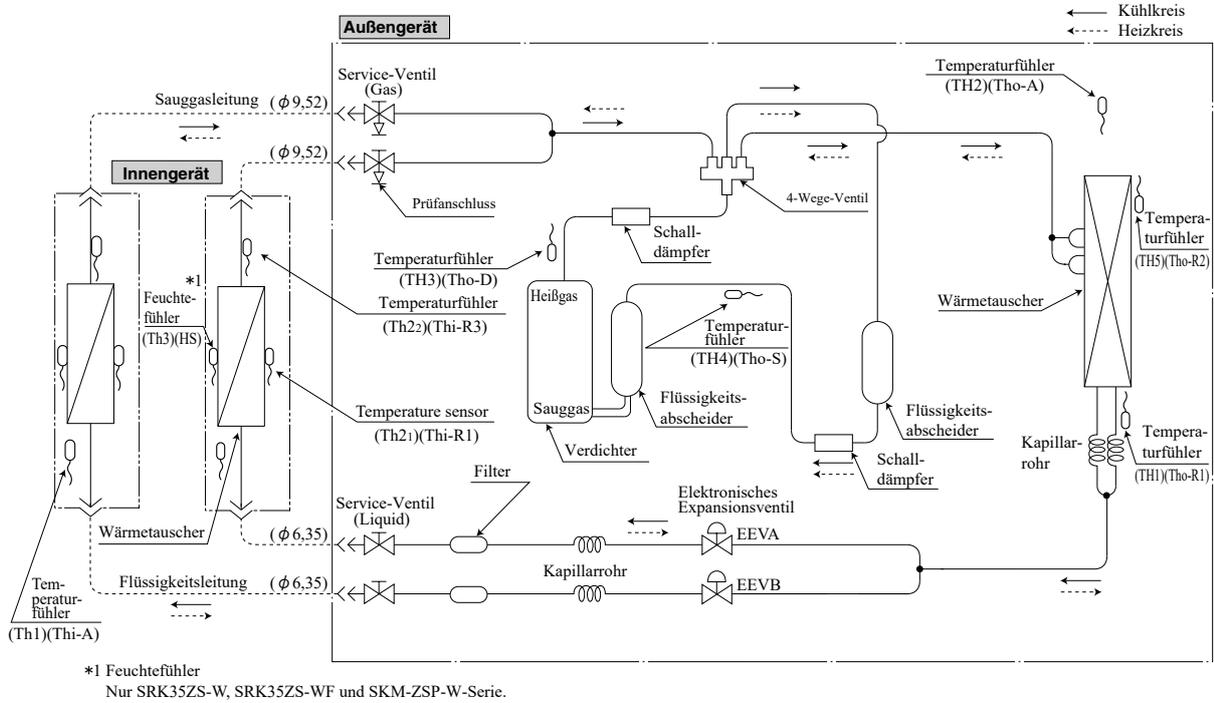


SCM40-45ZS-W

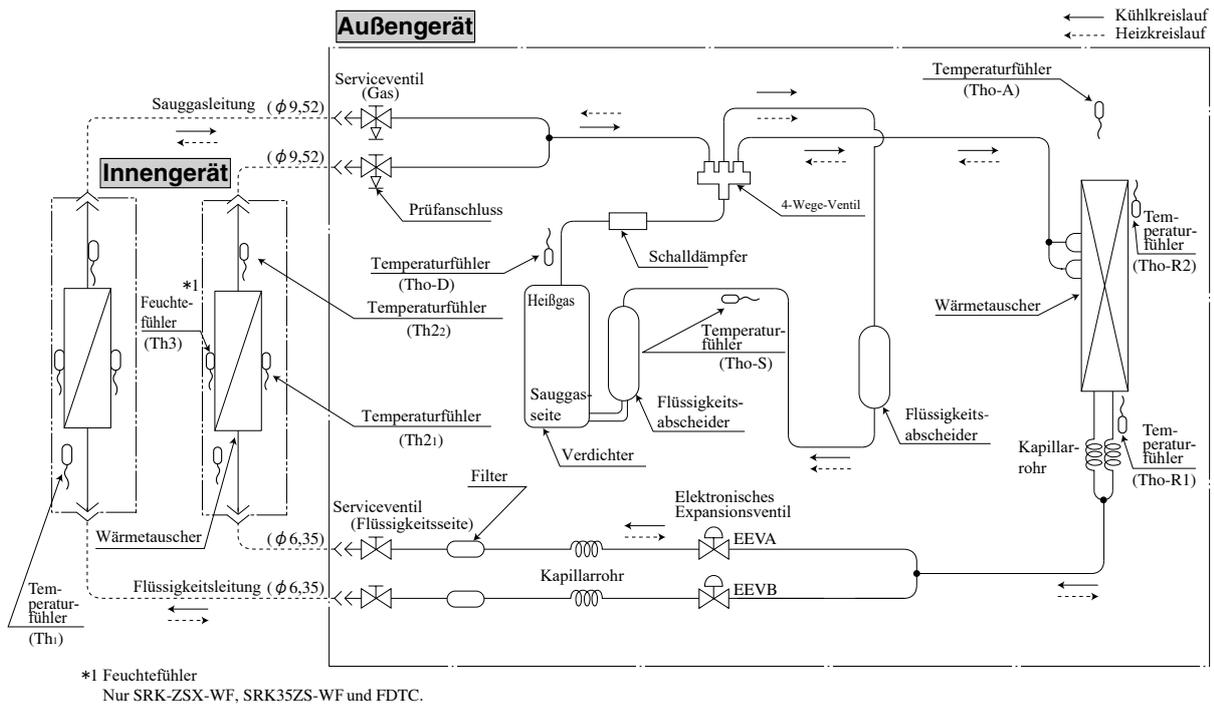


SCM50-60ZS-W

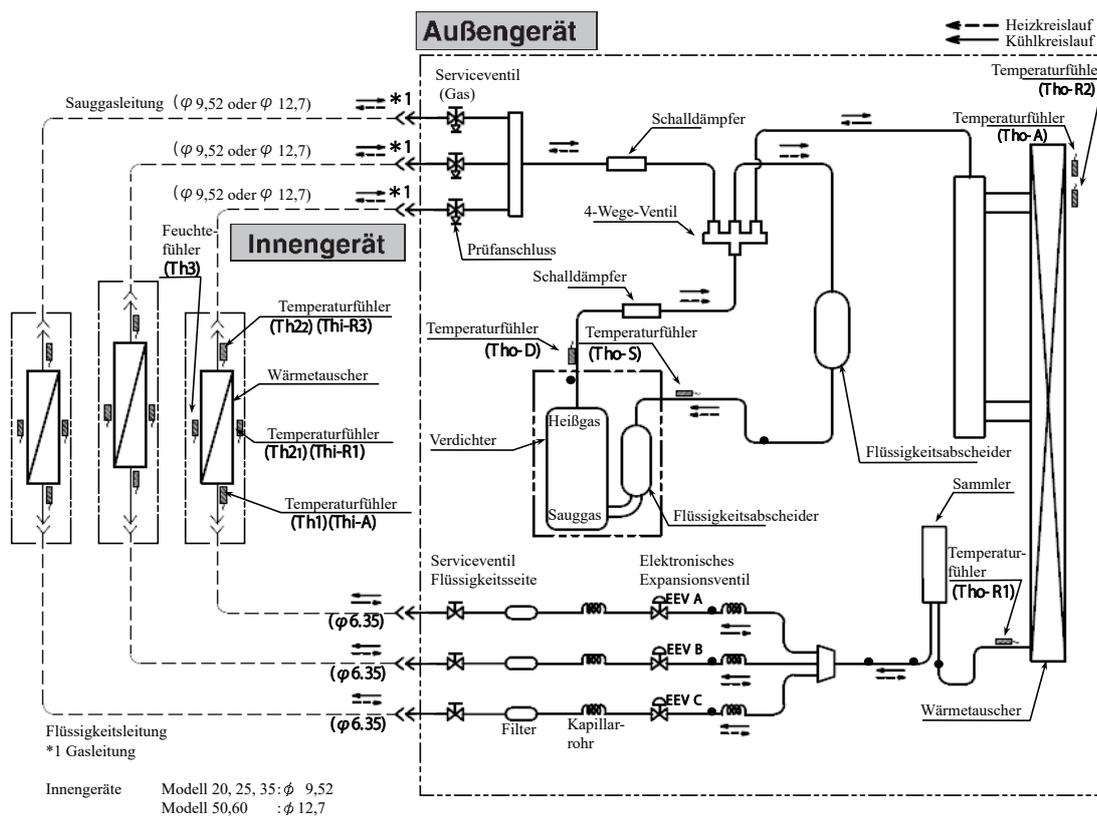

SCM71-80ZS-W

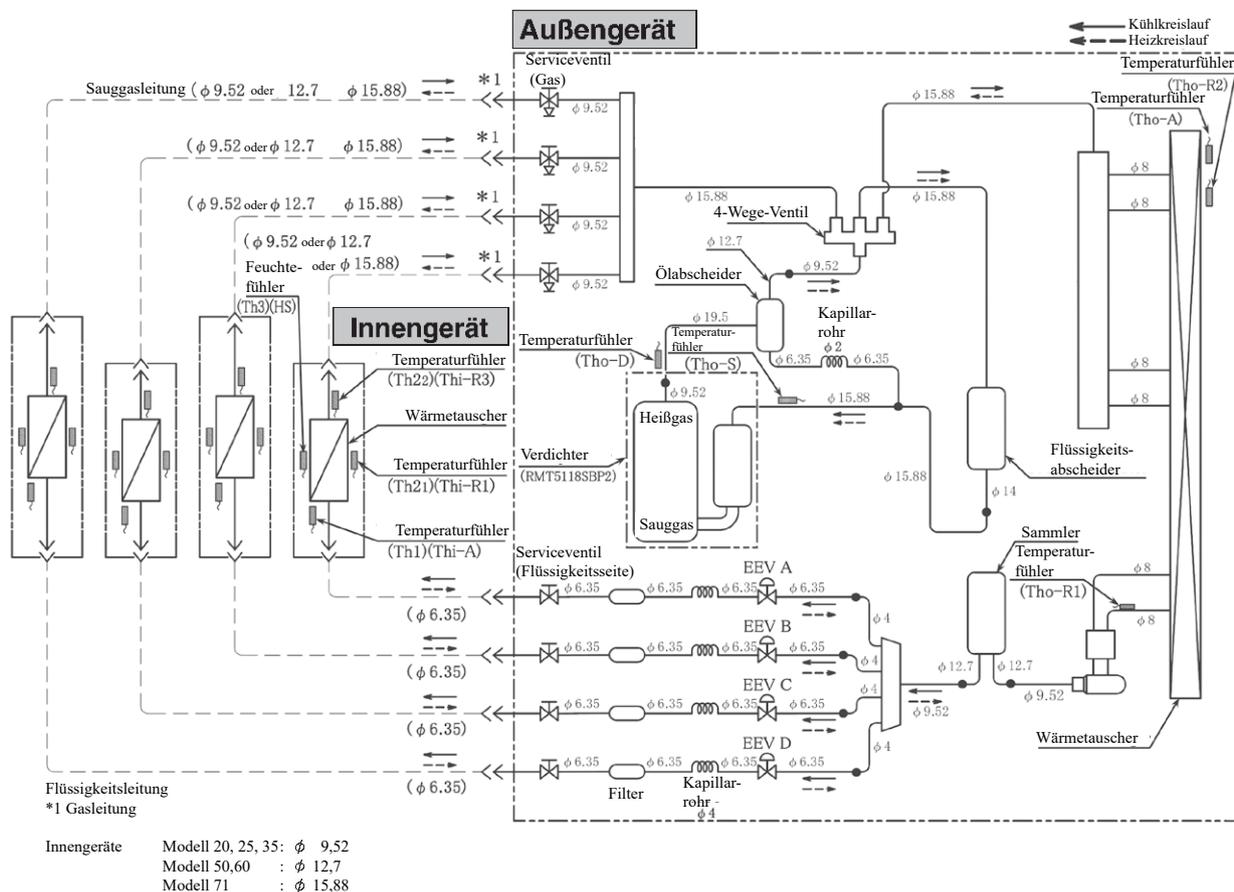

SCM100ZS-W

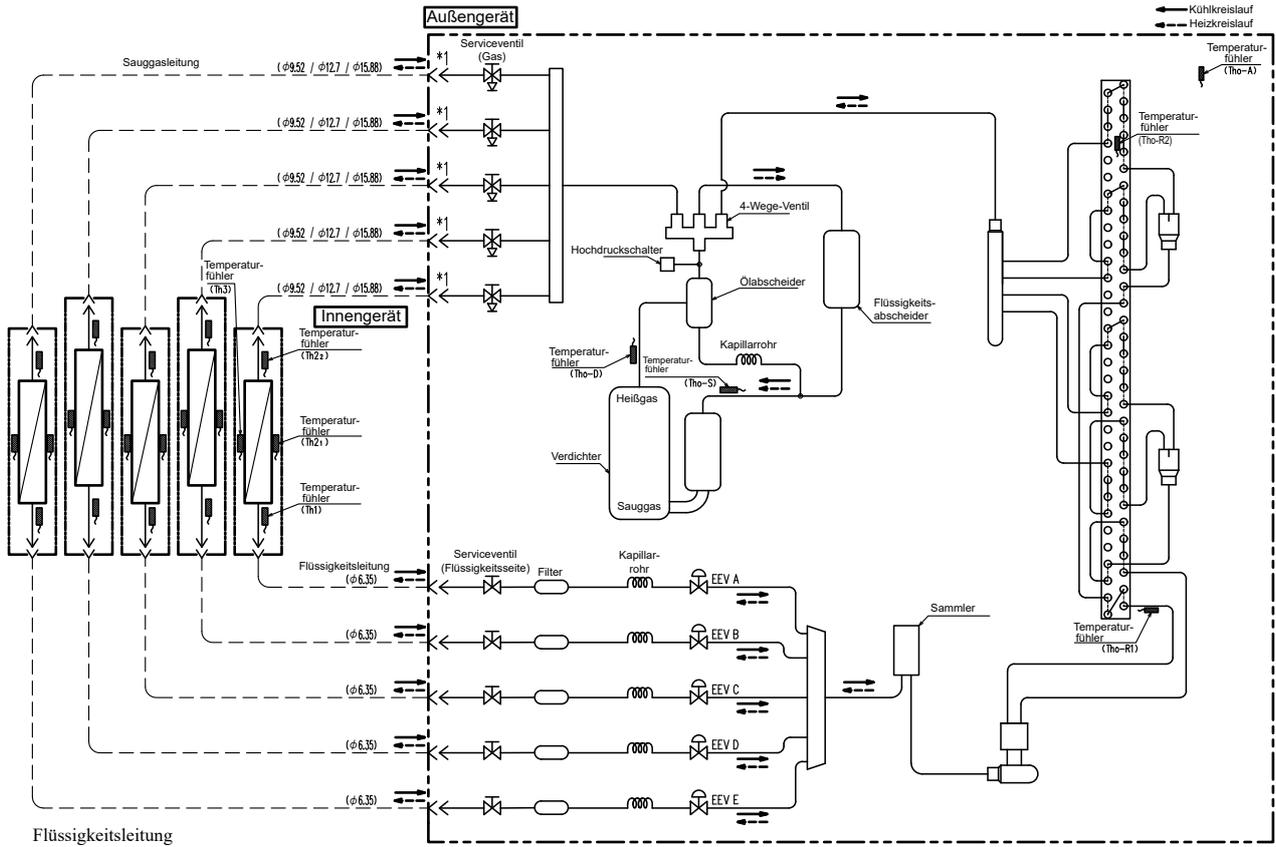


Flüssigkeitsleitung
*1 Gasleitung

Innengeräte	Modell 20, 25, 35:	9,52
	Modell 50,60 :	12,7
	Modell 71 :	15,88

13.2.2 Wandgeräte SRK20-60ZSX-WF


Kennzeichnung	Beschreibung
CNE	Anschluss
CNF	
CNG	
CNJ	
CNL	
CNM	
CNP	
CNS	
CNU	
CNX	
CNY	
CNZ	
Th1	Raumtemperaturfühler
Th2,1,2	Wärmetauscher-Temp.-fühler
Th3	Feuchtefühler
TB	Klemmenblock

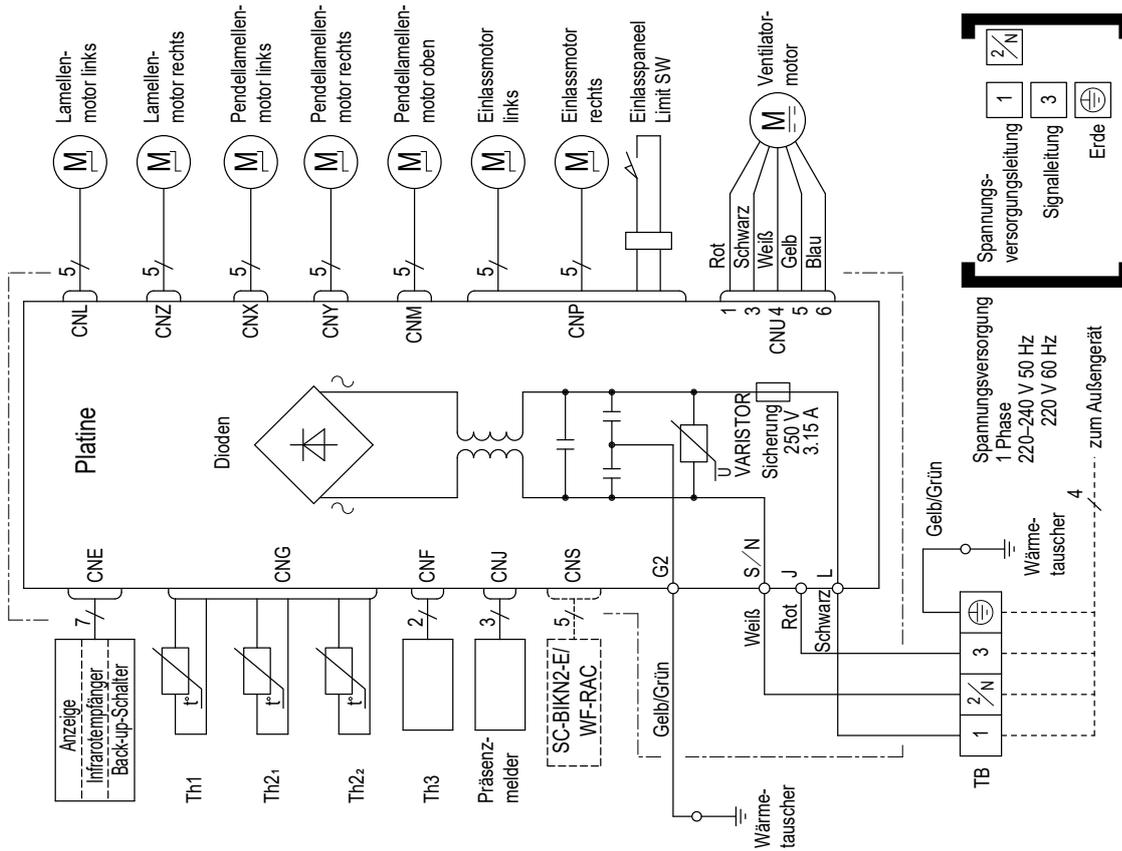

13.2.3 Wandgeräte SRK71, 80ZR-WF

Kennzeichnung	Beschreibung
CNE	Anschluss
CNF	
CNG	
CNM	
CNS	
CNU	
CNX	
CNY	
FMi	Ventilatormotor
SM1	Lamellenmotor
LM1,2	Pendellamellenmotor
Th1	Raumtemperaturfühler
Th2,1,2	Wärmetauscher-Temp.-fühler
Th3	Feuchtefühler
DS	Dioden
F	Sicherung
TB	Klemmenblock
Va	Varistor



Kennzeichnung	Farbe
BK	Schwarz
BL	Blau
RD	Rot
WH	Weiß
Y	Gelb
Y/G	Gelb / Grün

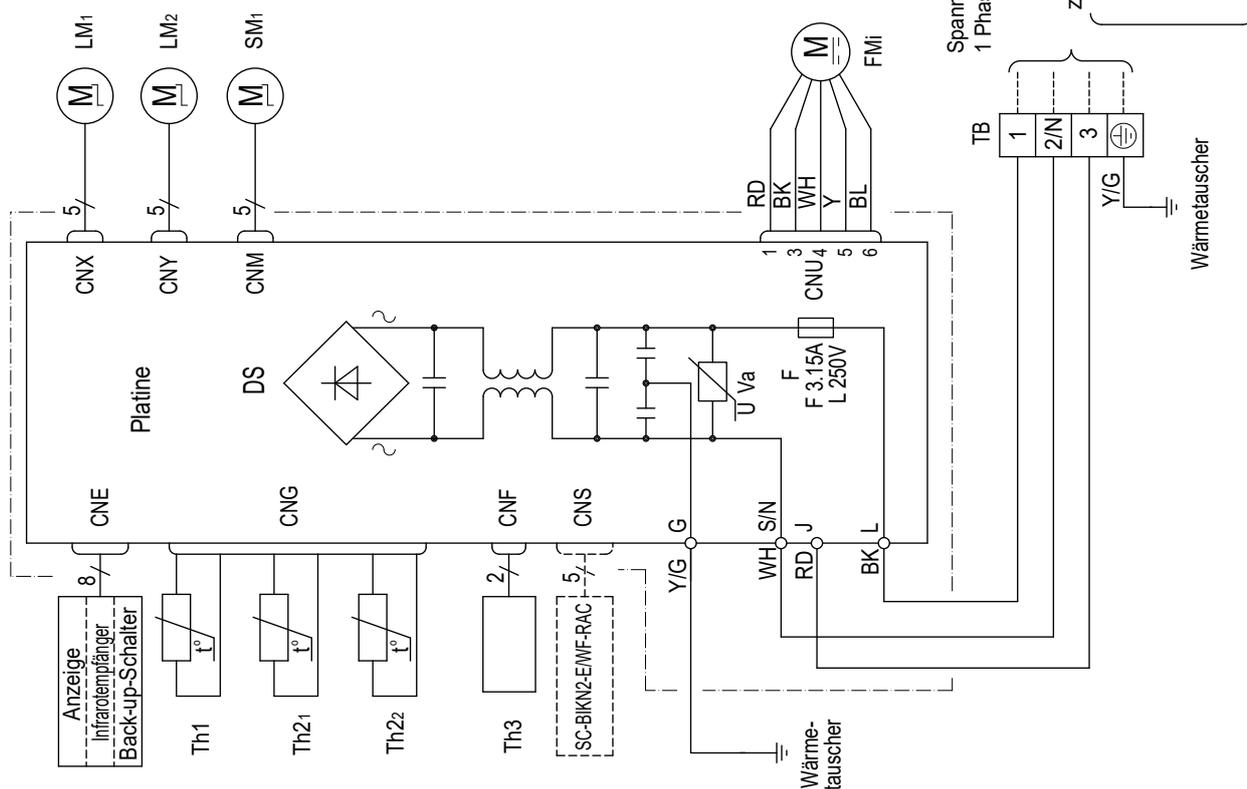

13.2.4 Kanalgeräte SRR25–35ZS-W und SRR50–60ZS-W

Pos.	Beschreibung
CNE	Steckverbinder
CNG	
CNS	
CNU	
CNW	
CNY	
FMI	Ventilatormotor
Th1	Rückluft-Temperaturfühler
Th2 _{1,2}	Wärmetauscher-Temperaturfühler
DS	Diodenbaugruppe
F _{1,2}	Sicherung
TB	Klemmenblock
DM	Kondensatumpfenmotor
FS	Schwimmerschalter
Va	Varistor

Mark.	Farbe
BK	Schwarz
BL	Blau
RD	Rot
WH	Weiß
Y	Gelb
Y/G	Gelb/Grün

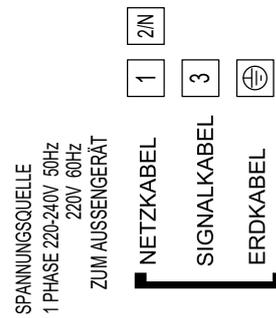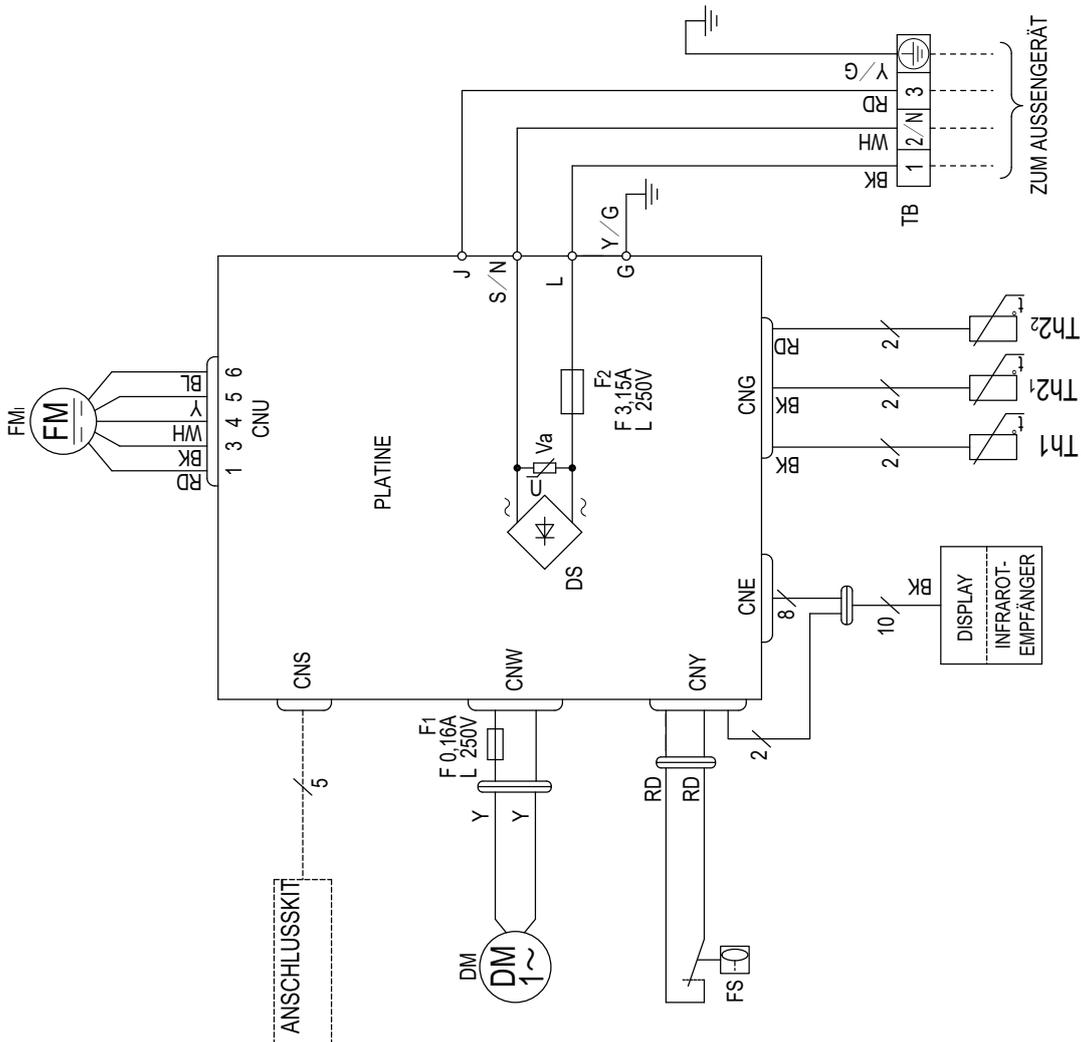


13.2.5 Deckenkassetten FDTC25, 35VH1 und FDTC50 und 60VH

Bedeutung der Kennzeichnungen

Kennzeichnung	Bedeutung
AM1-4	Komfort-Funktion-Motor
CNB-Z	Steckverbinder
DM	Kondensatpumpenmotor
F1,2	Sicherung
FMI	Ventilatormotor
FS	Schwimmerschalter
HS	Feuchtefühler
LED-2	Anzeige (Grün-Normalbetrieb)
LED-3	Anzeige (Rot-Inspektion)
LM1-4	Pendellaternenmotor
PIS	Präsenzmelder
SW2	Schnittstelle Fernbedienung
SW5	Einstellung Master / Slave
SW6	Einstellung für Geräteleistung
SW7-1	Betriebsüberwachung, Testbetrieb Kondensatpumpe
TB1	Klemmblock Spannungsversorgung (□ Mark.)
TB2	Klemmblock Signalleitung (□ Mark.)
Thc	Fernbedienungs-Temperaturfühler
Thi-A	Rückluft-Temperaturfühler
Thi-R1,2,3	Wärmetauscher-Temperaturfühler

Farbmarkierungen

Mark.	Farbe	Mark.	Farbe
BK	Schwarz	WH	Weiß
BL	Blaue	YE	Gelb
BR	Braun	GY	Grau
OR	Orange	YE/GN	Gelb/Grün
RD	Rot		

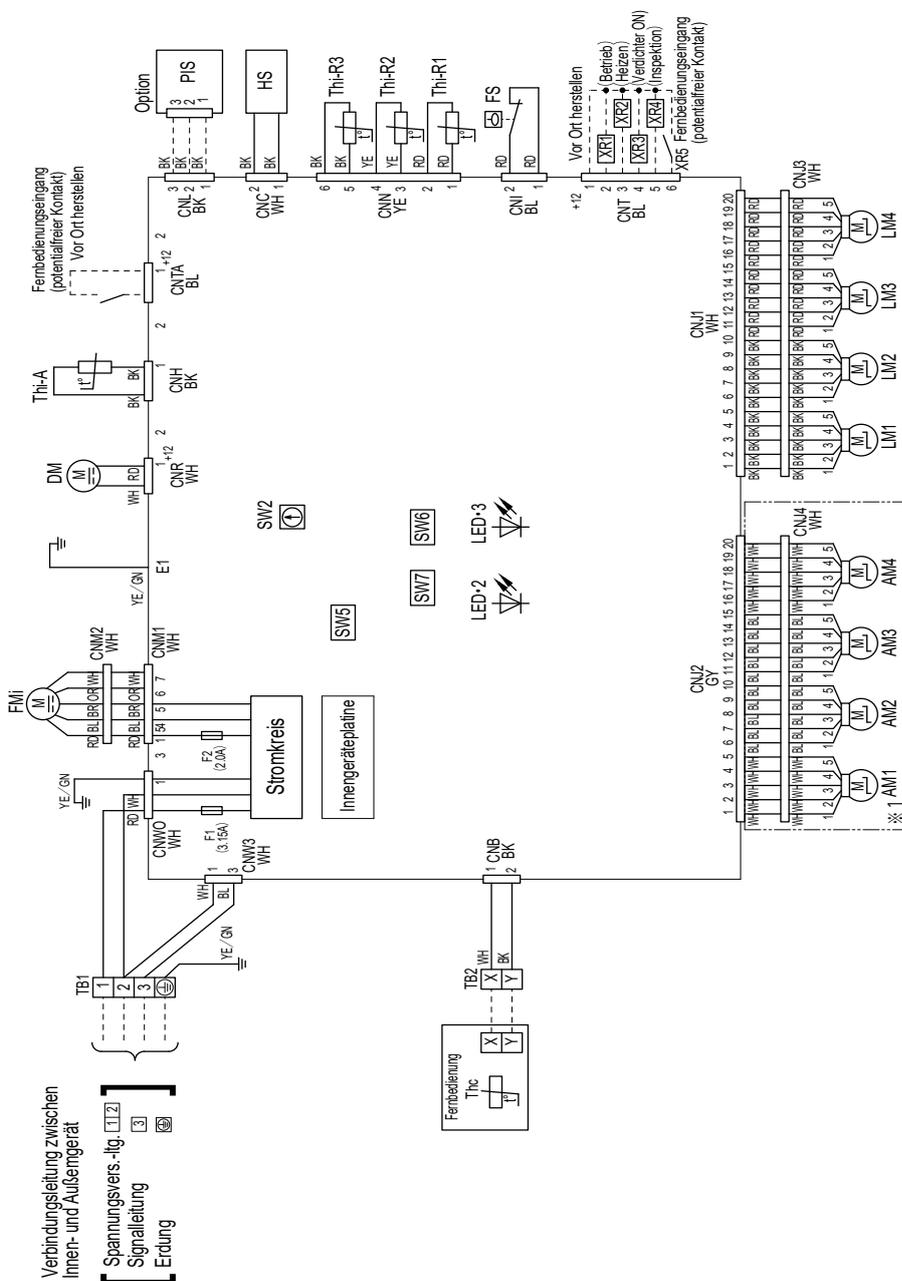


- Anmerkung 1 - - - - bedeutet: Verkabelung vor Ort.
 2. Im Schaltplan zum Außengerät ist die Leitung zwischen Innengerät und Außengerät dargestellt.
 3. Kabel mit zwei Leitern (0,3 mm²) für die Fernbedienungsleitung verwenden.
 4. Die Fernbedienungsleitung nicht zusammen mit der Spannungsversorgung verlegen.
 5. Komfort-Funktion (※ 1) steht nur in Verbindung mit Paneel TC-PSAE-5AW-E zur Verfügung.

13.2.6 Kanalgeräte FDUM50VH

Pos.	Beschreibung
CNB-Z	Steckverbinder
DM	Kondensatorpumpenmotor
F1-3	Sicherung
FMI1	Ventilatormotor
FS	Schwimmerschalter
L	Drossel
LED-2	Anzeigelampe (Grün-Normalbetrieb)
LED-3	Anzeigelampe (Rot-Inspektion)
PIS	Bewegungsmelder
SW2	Fernbedienungs-Kommunikationsadresse
SW5	Mehr-Geräte Master/Slave-Einstellung
SW6	Einstellung Modelleistung
SW7-1	Betriebs-Check, Kondensatorpumpenmotor
TB1	Klemmenblock (Spannungsversorgung) (□Mark)
TB2	Klemmenblock (Signalleitung) (□Mark)
Thc	Fernbedienungs-Temperaturfühler
Thi-A	Rückluft-Temperaturfühler
Thi-R1,2,3	Wärmetauscher-Temperaturfühler
■mark	Steckverbinder geschlossen

Mark.	Farbe
BK	Schwarz
BL	Blau
BR	Braun
OR	Orange
RD	Rot
WH	Weiß
YE	Gelb
YE/GN	Gelb/Grün

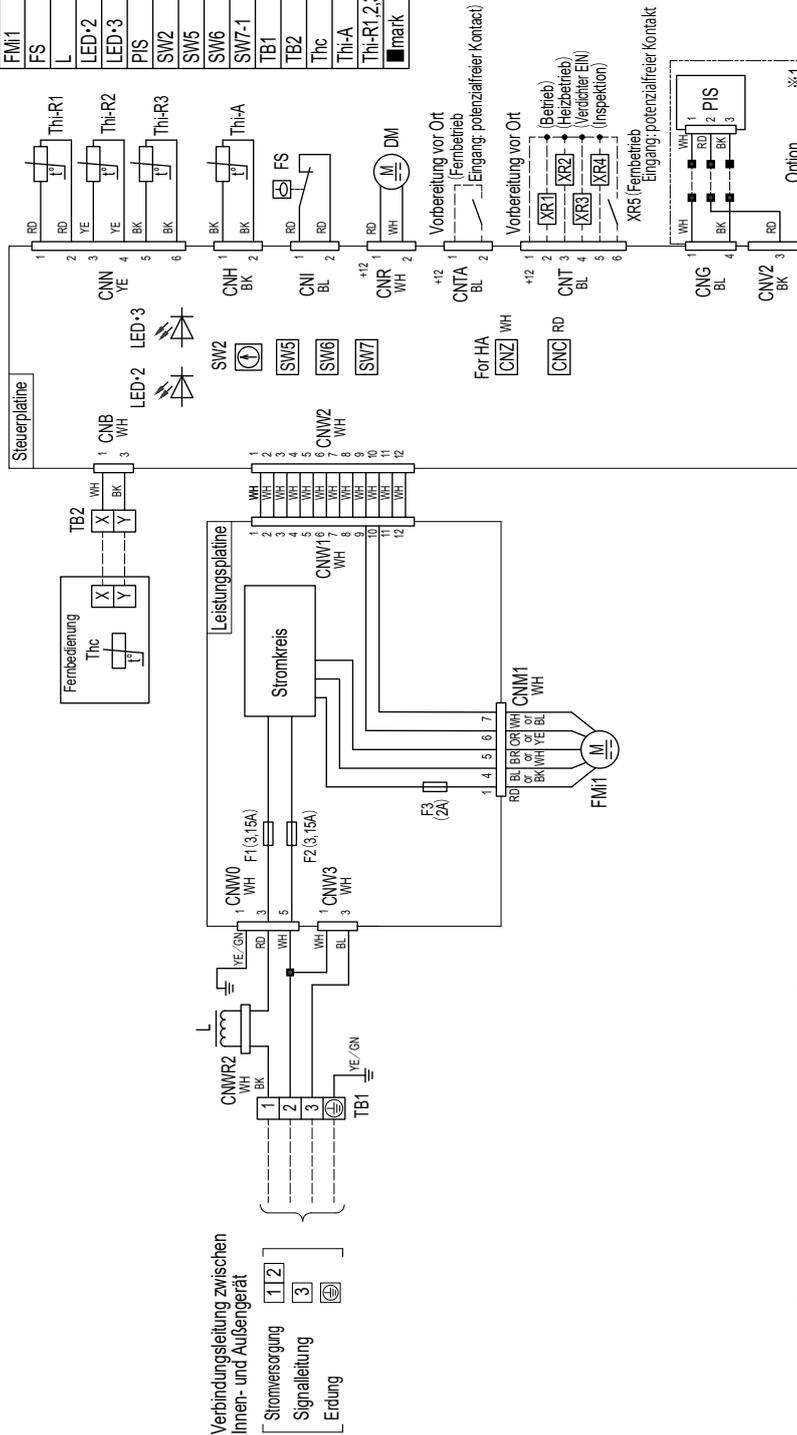


Verbindungsleitung zwischen Innen- und Außengerät

- 1 2
- 3
- 4

- Anmerkung 1. - - - - bedeutet: Verkabelung vor Ort.
2. Im Schaltplan zum Außengerät ist die Leitung zwischen Innengerät und Außengerät dargestellt.
 3. Kabel mit zwei Leitern (0,3 mm²) für die Fernbedienungsleitung verwenden. Siehe Datenblatt der Fernbedienung, wenn die Gesamtlänge 100 m überschreitet.
 4. Die Fernbedienungsleitung nicht zusammen mit der Spannungsversorgungsleitung verlegen.
 5. Abschnitt 1 (※1) zeigt den Stromkreis des Bewegungsmelders (Option).

13.2.7 Deckenunterbaugeräte FDE50VH

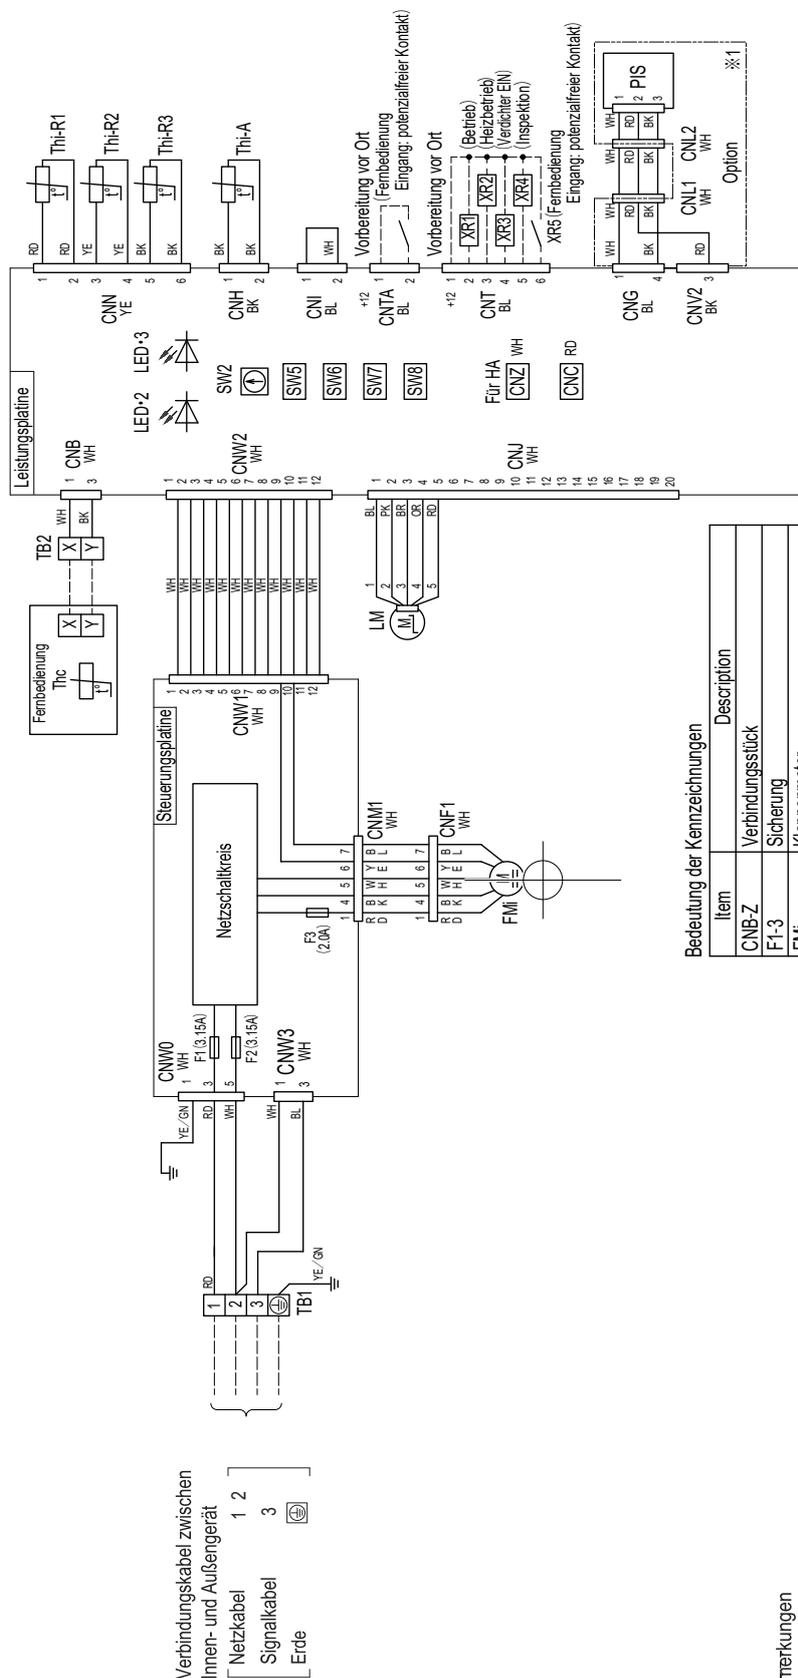

Farbmarkierungen:

Mark.	Farbe
BK	Schwarz
BL	Blau
BR	Braun
OR	Orange
PK	Pink
RD	Rot
WH	Weiß
YE	Gelb
YE/ GN	Gelb/ Grün

Bedeutung der Kennzeichnungen


Item	Description
CNB-Z	Verbindungsstück
F1-3	Sicherung
FMI	Clappenmotor
L	Drossel
LED-2	Anzeigeluchte (Grün - Normalbetrieb)
LED-3	Anzeigeluchte (Rot - Inspektion)
LM	Lamellenmotor
PIS	Bewegungsmelder
SW2	Kommunikationsadresse Fernbedienung
SW5	Master-Slave-Einstell. bei mehreren Geräten
SW6	Einstellung Modelleistung
SW7-1	Betriebskontr., Tesibetr., Kondensatumpumpenmotor
SW8-1	Frostschutzsteuerung
TB1	Klemmblock (Spannungsquelle) (□ Kennz.)
TB2	Klemmblock (Signalleitung) (□ Kennz.)
Thc	Fernbedienungs-Temperaturfühler
Th-A	Rückluft-Temperaturfühler
Th-R1,2,3	Wärmetauscher-Temperaturfühler

- Anmerkungen**
1. --- gibt an, dass die Verkabelung vor Ort erfolgt.
 2. Siehe bezüglich der Leitung zwischen Innen- und Außengerät den elektrischen Schaltplan des Außengeräts.
 3. Zweidrahtiges Kabel (0,3 mm² x2) für die Fernbedienungsleitung verwenden. Siehe Datenblatt der Fernbedienung, wenn die Gesamtlänge 100 m überschreitet.
 4. Die Signalleitung und die Fernbedienungsleitung nicht neben der Netzleitung verlegen.
 5. Abschnitt 1 (※1) zeigt den Stromkreis des Bewegungsmelders (Option).

13.2.8 Truhengerät SRF25, 35ZS-W, SRF50ZSX-W

Kennzeichnung	Bezeichnung
CNE-CNX2	Steckverbinder
FMI	Ventilatormotor
SM _{1,2}	Klappenmotor
DM1	Absperrklappenmotor
DM2	Absperrklappenarmmotor
Th1	Raumtemperaturfühler
Th _{2,1,2}	Wärmetauscher-Temperaturfühler
Th3	Feuchtigkeitsfühler
DS	Diodenbaugruppe
F	Sicherung
T	Anschlussklemmenblock
Va	Varistor

Kennzeichnung	Farbe
BK	Schwarz
BL	Blau
R	Rot
WH	Weiß
Y	Gelb
Y/G	Gelb/grün

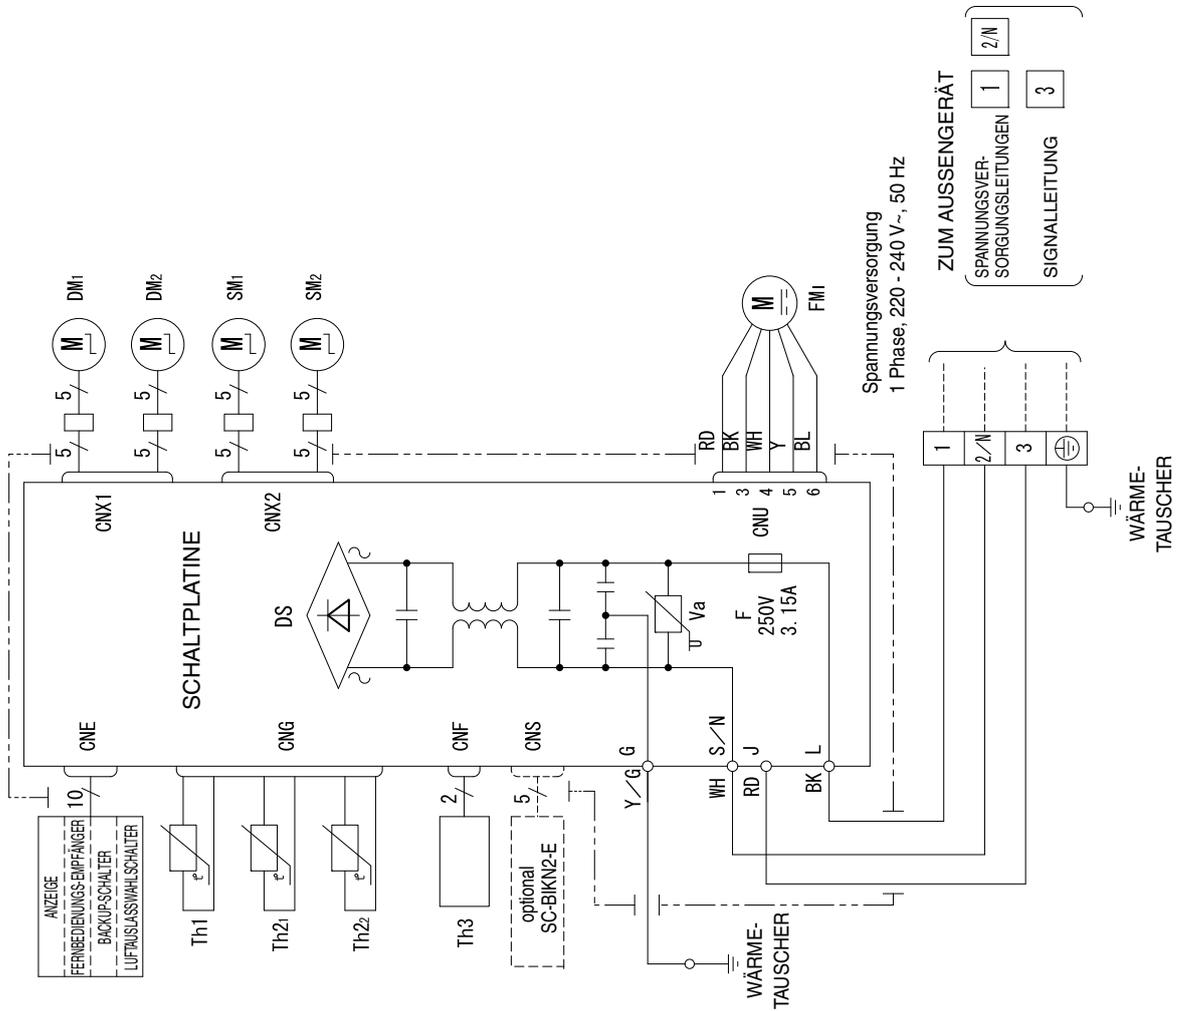


13.2.9 Außengeräte SCM-ZS-W SCM30,40,45ZS-W

Bedeutung der Kennzeichnung


Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
CN20S	Steckverbinder	20S	4-Wege-Ventil (Spule)
CN20V		CM	Verdichtermotor
CNA		EEV/A,EEV B	Elektron. Expansionsventil (Spule)
CNB		FMo	Ventilatormotor
CNEEV1		L	Drossel
CNFAN	TB1, TB2	Klemmenblock	
CNMAIN	TH1 (Tho-R1)	Wärmetauscher-Temperaturfühler 1	
CNSUB	TH2 (Tho-A)	Außenluft-Temperaturfühler	
CNTH	TH3 (Tho-D)	Heißgas-Temperaturfühler	
	TH4 (Tho-S)	Sauggas-Temperaturfühler	
	TH5 (Tho-R2)	Wärmetauscher-Temperaturfühler 2	

Farb-Kennzeichnung

Kennz.	Farbe	Kennz.	Farbe
BK	Schwarz	WH	Weiß
BL	Blau	YE	Gelb
BR	Braun	YG	Gelb/Grün
RD	Rot		



Verdichter-Klemmenblock

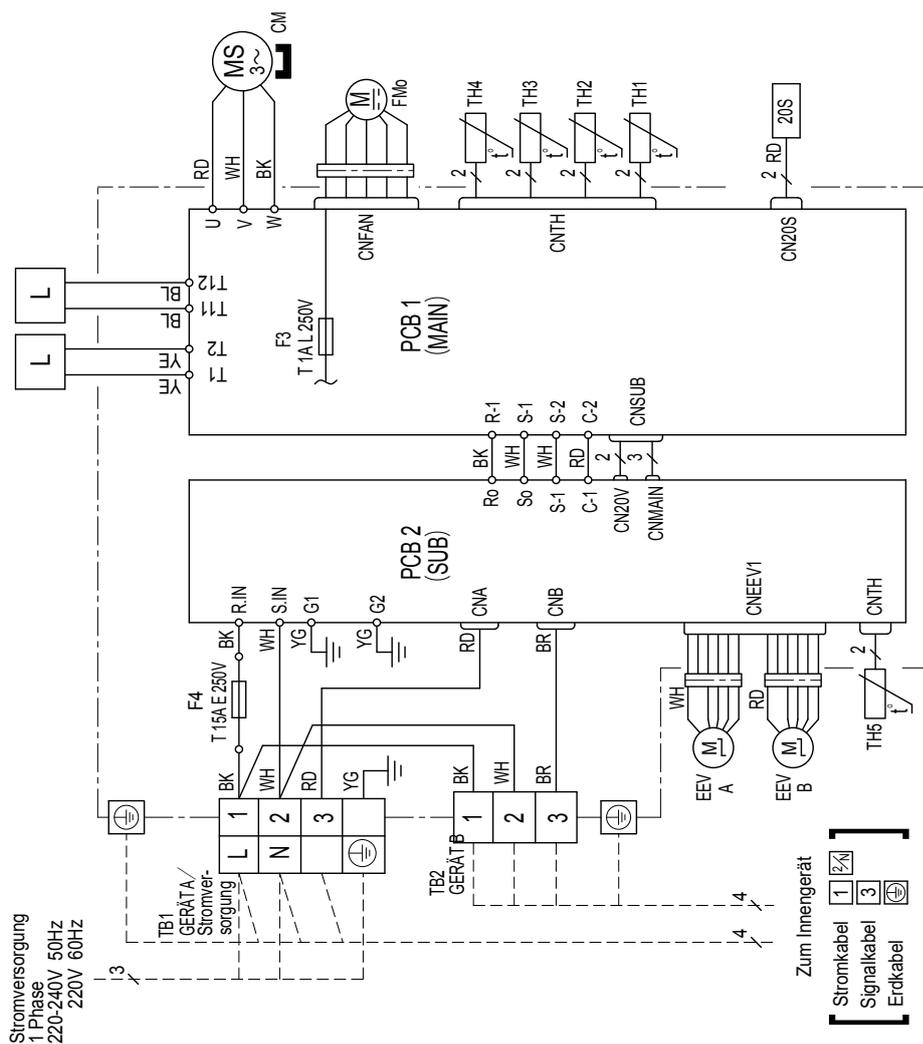


SCM41,50,60ZS-W

Bedeutung der Kennzeichnung

Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
CN20S		20S	4-Wege-Ventil (Spule)
CN20V		CM	Verdichtermotor
CNA		EEVA,EEVB	Elektron. Expansionsventil (Spule)
CNB		EEVC	
CNC		FMo	Ventilatormotor
CNFAN		L	Drossel
CNEEV1		TB1,TB2	Klemmenblock
CNEEV3		TH1 (Tho-R1)	Wärmetauscher-Temperaturfühler 1
CNMAIN		TH2 (Tho-A)	Außenluft-Temperaturfühler
CNTH		TH3 (Tho-D)	Heißgas-Temperaturfühler
CNSUB		TH4 (Tho-S)	Sauggas-Temperaturfühler
		TH5 (Tho-R2)	Wärmetauscher-Temperaturfühler 2

Farb-Kennzeichnung

Mark.	Farbe	Kennz.	Farbe
BK	Schwarz	WH	Weiß
BL	Blau	YE	Gelb
BR	Braun	YG	GelbGreen
RD	Rot		

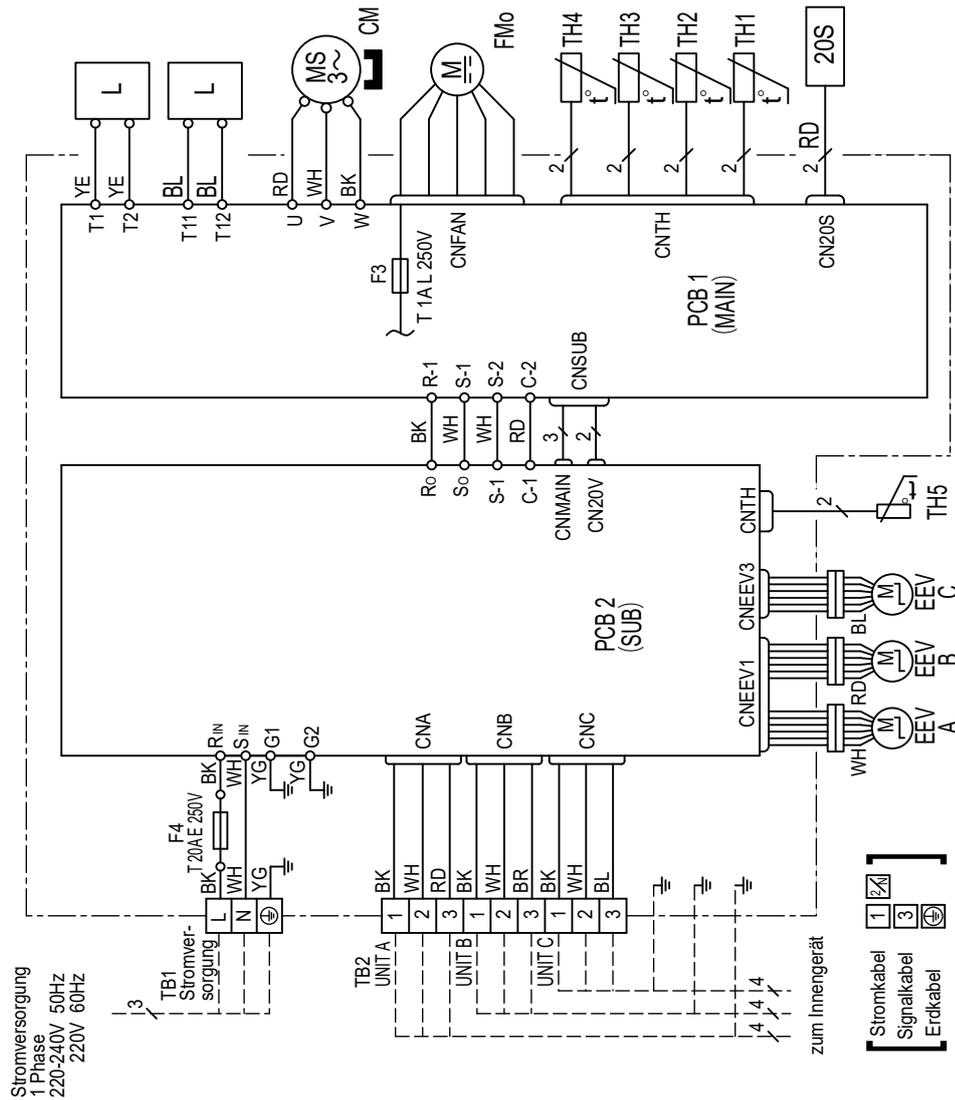


SCM71-80ZS-W

Bedeutung der Kennzeichnungen

Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
CN20S		20S	4-Wege-Ventil (Spule)
CN20V		CM	Verdichtermotor
CNA		EEV A,EEV B	Elektron. Expansionsventil (Spule)
CNB		EEV C,EEV D	
CNC		FMo	Ventilatormotor
CND		L	Drossel
CNEEV1	Steckverbinder	TB1~5	Klemmenblock
CNEEV2		TH1 (Tho-R1)	Wärmetauscher-Temperaturfühler 1
CNFAN		TH2 (Tho-A)	Außenluft-Temperaturfühler
CNMAIN		TH3 (Tho-D)	Heißgas-Temperaturfühler
CNSUB		TH4 (Tho-S)	Sauggas-Temperaturfühler
CNTH		TH5 (Tho-R2)	Wärmetauscher-Temperaturfühler 2

Farb-Kennzeichnung

Mark.	Farbe	Kennz.	Farbe
BK	Schwarz	RD	Rot
BL	Blau	WH	Weiß
BR	Braun	YE	Gelb
GN	Grün	YG	GelbGreen

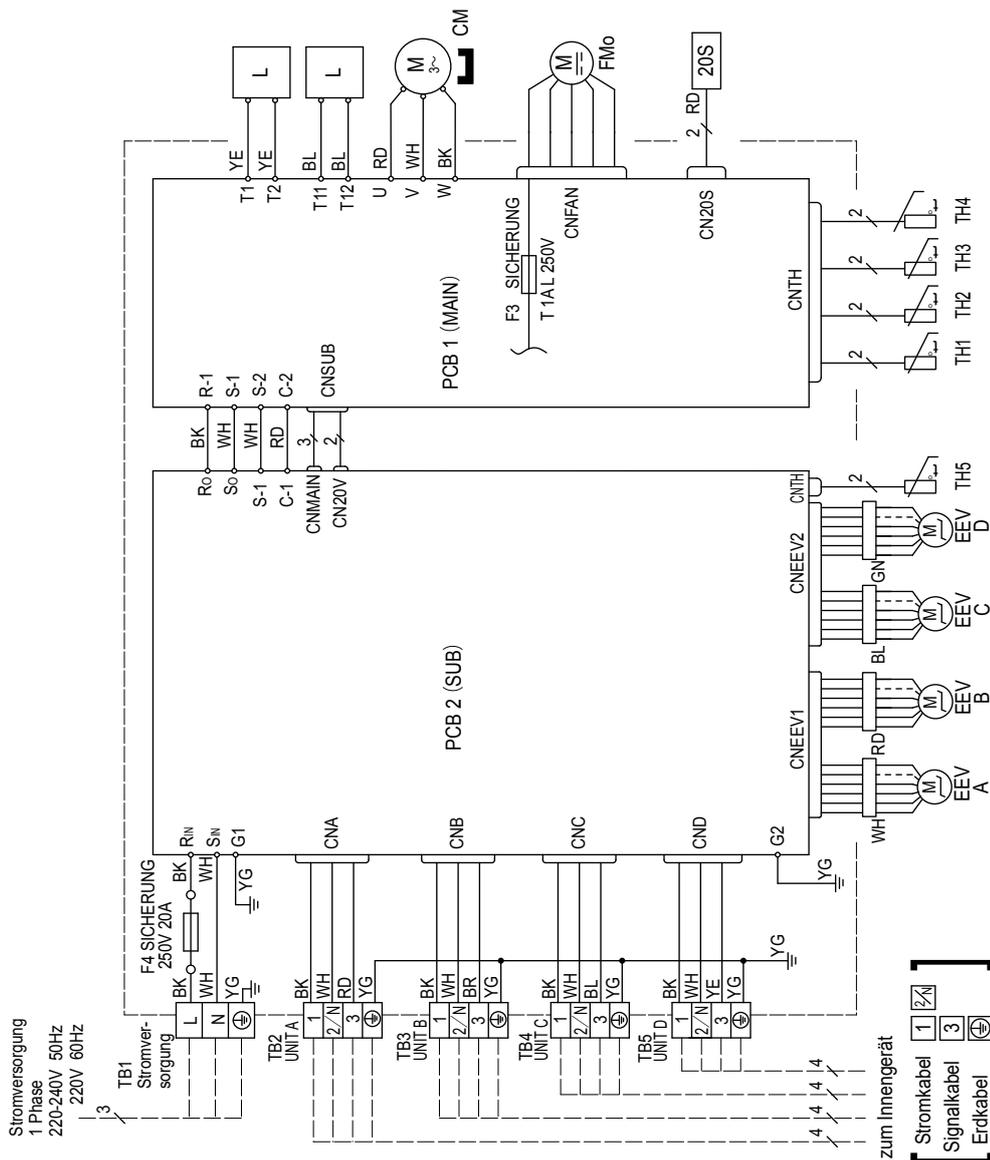

Stromkabel, Verbindungskabel zwischen Innen und Außen

Modellbez.	max. Stromaufnahme (A)	Stromkabel Kabelgröße x Anzahl*	Stromkabellänge (m)	Anschlusskabel Kabelgröße x Anzahl*
SCM71ZS-W SCM80ZS-W	20.0	2.5mm ² x 3	12	1.5mm ² x 4

- * einschließlich Erdkabel (Gelb/Grün)
- Die Kapazität von Schaltanlagen oder Leistungsschaltern sollte entsprechend den nationalen oder regionalen Elektrifizationsvorschriften gewählt werden.
- Bei den Stromkabelspezifikationen wird davon ausgegangen, dass ein Kabelkanal aus Metall oder Kunststoff mit maximal drei Kabel verwendet wird, und dass der Spannungsabfall 2% beträgt. Für eine Installation unter davon abweichenden Bedingungen beachten Sie bitte die nationalen oder regionalen Elektrifizationsvorschriften der zuständigen Behörden.


SCM100ZS-W

Bedeutung der Kennzeichnungen

Kennz.	Beschreib.	Kennz.	Beschreibung
CN20S		20S	4-Wege-Ventil (Spule)
CNDRM		63H1	Hochdruckschalter
CN20V		CM	Verdichtermotor
CNA		EEVA,EEV/B	Elektron. Expansionsventil (Spule)
CNB		EEV/C,EEV/D	
CNC		EEV/E	
CND		FMo	Ventilatormotor
CNE	Stecker-verbinder	L	Drossel
CNEEV1		TB1-6	Klemmenblock
CNEEV2		TH1(Tho-R1)	Wärmetauscher-Temperaturfühler 1
CNEEV3		TH2(Tho-A)	Außenluft-Temperaturfühler
CNFAN		TH3(Tho-D)	Heißgas-Temperaturfühler
CNMAIN		TH4(Tho-S)	Sauggas-Temperaturfühler
CNSUB		TH5(Tho-R2)	Wärmetauscher-Temperaturfühler 2
CNTH			

Farb-Kennzeichnung

Kennz.	Farbe	Kennz.	Farbe
BK	Schwarz	RD	Rot
BL	Blau	WH	Weiß
BR	Braun	YE	Gelb
GN	Grün	YG	Gelb /Grün
OR	Orange		

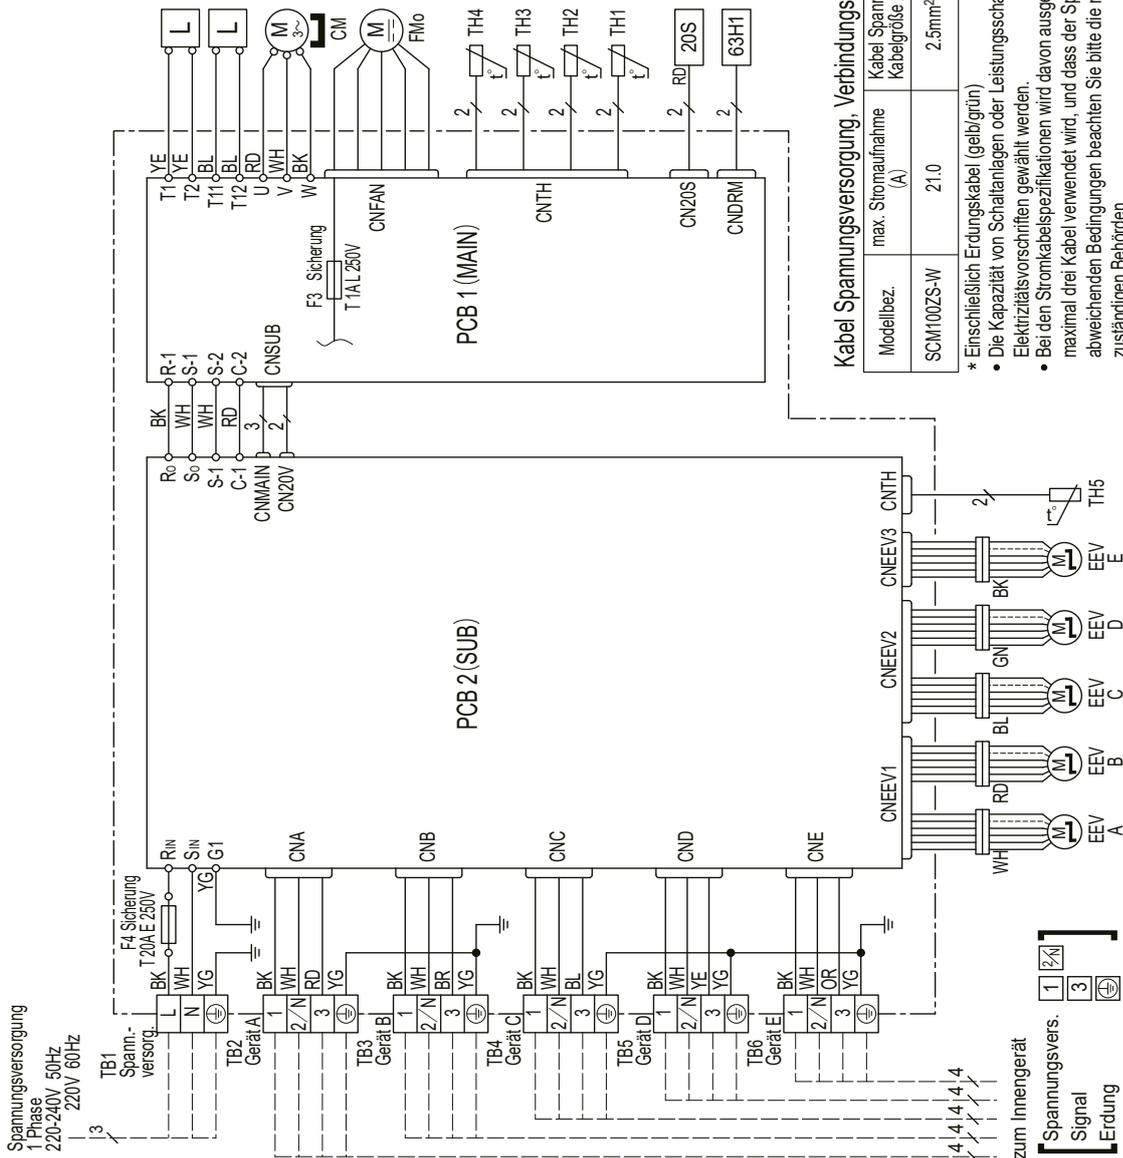

Kabel Spannungsversorgung, Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät

Modelbezeichnung	max. Stromaufnahme (A)	Kabel Spannungsvers. Länge (m)	Kabel Spannungsvers. Kabelgröße x Anz.*	Anschlusskabel Kabelgröße x Anz.*
SCM100ZS-W	21.0	12	2.5mm² x 3	1.5mm² x 4

- * Einschließlich Erdungskabel (gelb/grün)
- Die Kapazität von Schaltanlagen oder Leistungsschaltern sollte entsprechend den nationalen oder regionalen Elektrizitätsvorschriften gewählt werden.
- Bei den Stromkabelspezifikationen wird davon ausgegangen, dass ein Kabelkanal aus Metal oder Kunststoff mit maximal drei Kabel verwendet wird, und dass der Spannungsabfall 2% beträgt. Für eine Installation unter davon abweichenden Bedingungen beachten Sie bitte die nationalen oder regionalen Elektrizitätsvorschriften der zuständigen Behörden.

13.3 Weitere Innengerätefunktionen


13.3.1 Jahreskühlfunktion auswählen (nur SRK, SRR, SRF)

Vorgehensweise

- Die Jahreskühlfunktion mit der Drahtbrücke **J3/JA3** auf der Innengeräteplatine und dem DIP-Schalter **SW2-4** auf der SC-BIKN2-E (optional erhältlich) aktiviert oder deaktiviert werden.

Drahtbrücke (J3/JA3)	SC-BIKN2-E SW2-4	Funktion
kurzgeschlossen	ON	aktiviert
kurzgeschlossen	OFF	deaktiviert
offen	ON	deaktiviert
offen	OFF	deaktiviert


- Standardstatus der Drahtbrücke (J3) und des Anschlusskits bei Versand ab Werk – der DIP-Schalter (**SW2-4**) auf der Platine ist so eingestellt, dass die Jahreskühlfunktion aktiviert ist.
- Rücksprache mit dem Fachhändler halten, wenn die Jahreskühlfunktion deaktiviert werden soll.

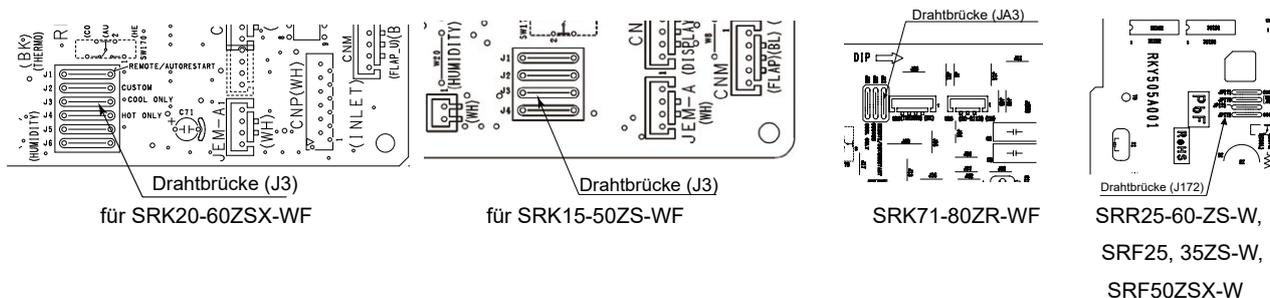

Wandgeräte SRK15-50ZS-WF

Steuerungsinhalt

- Wenn der Außenlufttemperaturfühler (**TH2 (Tho-A)**) eine Temperatur unter 5 °C misst, wird die Ventilatorstufe auf die Ventilatorstufe 7 umgeschaltet.
- Wenn der Außenlufttemperaturfühler (**TH2 (Tho-A)**) eine Temperatur über 10 °C misst, wird die Ventilatorstufe auf die eingestellte Ventilatorstufe umgeschaltet.

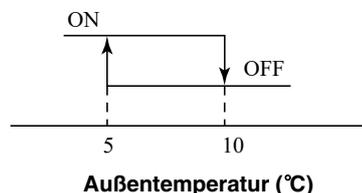


Wandgeräte SRK20-60ZSX-WF

Steuerungsinhalt

- Wenn der Außenlufttemperaturfühler (**TH2 (Tho-A)**) eine Temperatur unter 5 °C misst, wird die Ventilatorstufe auf die höchste Ventilatorstufe (PHi) umgeschaltet.


Wenn der Außenlufttemperaturfühler (**TH2 (Tho-A)**) eine Temperatur über 7 °C misst, wird die Ventilatorstufe auf die eingestellte Ventilatorstufe umgeschaltet.

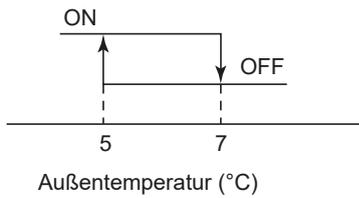

Wandgeräte SRK71-80ZR-WF

Steuerungsinhalt


- Wenn der Außenlufttemperaturfühler (**TH2 (Tho-A)**) eine Temperatur unter 5 °C misst, wird die Ventilatorstufe auf die höchste Ventilatorstufe (**PHi**) umgeschaltet.
- Wenn der Außenlufttemperaturfühler (**TH2 (Tho-A)**) eine Temperatur über 7 °C misst, wird die Ventilatorstufe auf die eingestellte Ventilatorstufe umgeschaltet.

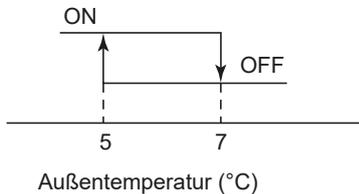

Kanalgeräte SRR25, 35, 50, 60ZS-W

Steuerungsinhalt


- Wenn der Außenlufttemperaturfühler (**TH2**) eine Temperatur unter 5 °C misst, wird die Ventilatorstufe auf die höchste Ventilatorstufe umgeschaltet.
- Wenn der Außenlufttemperaturfühler (**TH2**) eine Temperatur über 17 °C misst, wird die Ventilatorstufe auf die eingestellte Ventilatorstufe umgeschaltet.

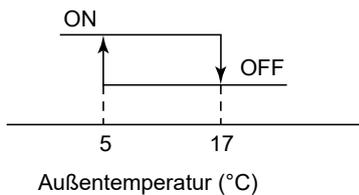

Truhengeräte SRF25, 35ZS-W, SRF50ZSX-W

Steuerungsinhalt

- Wenn der Außenlufttemperaturfühler (**TH3**) eine Temperatur unter 5 °C misst, wird die Ventilatorstufe auf die höchste Ventilatorstufe umgeschaltet.
- Wenn der Außenlufttemperaturfühler (**TH3**) eine Temperatur über 7 °C misst, wird die Ventilatorstufe auf die eingestellte Ventilatorstufe umgeschaltet.

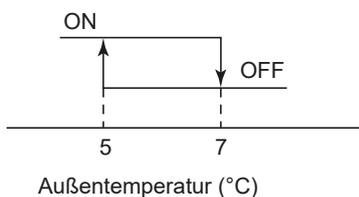


13.3.2 Luftleitlamellen- und Pendellamellensteuerung (nur Wandgeräte SRK)

Die Luftleitlamelle und Pendellamelle werden mit der Taste **[U/D]** (AIR FLOW UP/DOWN) und **[L/R]** (AIR FLOW LEFT/RIGHT) auf der Infrarotfernbedienung gesteuert.

• Luftleitlamelle

- Mit jedem Drücken der Taste **[U/D]** (AIR FLOW UP/DOWN) ändert sich der Modus wie folgt:



- Winkel der Luftleitlamelle im Verhältnis zur Waagerechten. Die Winkelangaben können je nach Gerätetyp variieren


Display der Fernbedienung (gültig f. Modelle SRK-ZSX-WF)					
Kühlen, Entfeuchten, Lüften	ca. 15°	ca. 20°	ca. 25°	ca. 30°	ca. 55°
Heizen	ca. 30°	ca. 40°	ca. 45°	ca. 50°	ca. 55°

Display der Fernbedienung (gültig f. Modelle SRK-ZS-WF)					
Kühlen, Entfeuchten, Lüften	ca. 25°	ca. 30°	ca. 40°	ca. 50°	ca. 60°
Heizen	ca. 25°	ca. 35°	ca. 50°	ca. 60°	ca. 70°

Display der Fernbedienung (gültig f. Modelle SRK-ZS-WF)					
Kühlen, Entfeuchten, Lüften	ca. 5°	ca. 20°	ca. 35°	ca. 50°	ca. 70°
Heizen	ca. 20°	ca. 35°	ca. 45°	ca. 60°	ca. 70°

• Pendellamelle

- Mit jedem Drücken der Taste **[L/R]** (AIR FLOW LEFT/RIGHT) ändert sich der Modus wie folgt:

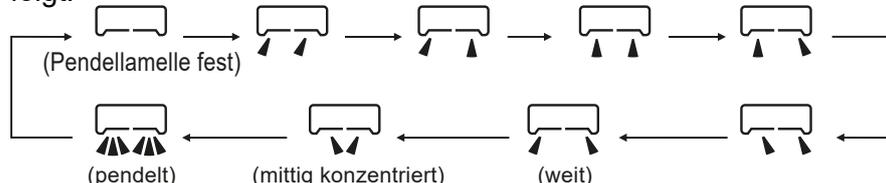


- Winkel der Pendellamelle

Display der Fernbedienung					
Installation Mitte	links ca. 50°	links ca. 20°	Mitte	rechts ca. 20°	rechts ca. 50°
Installation rechter Anschlag	links ca. 50°	links ca. 45°	links ca. 30°	Mitte	rechts ca. 20°
Installation linker Anschlag	links ca. 20°	Mitte	rechts ca. 30°	rechts ca. 45°	rechts ca. 50°

Luftleitlamelle/Pendellamelle


Luftleitlamelle im Heizbetrieb

Die Luftleitlamelle bewegt sich kontinuierlich nach oben und unten.




Luftleitlamelle im Kühl-, Entfeuchtungs- und Ventilatorbetrieb

Die Luftleitlamelle bewegt sich kontinuierlich nach oben und unten.



Pendellamelle

Die Pendellamelle bewegt sich kontinuierlich nach rechts und links.



Luftleitlamelle mit Memoryfunktion (Luftleitlamelle bzw. Pendellamelle feststehend)


Durch 1-maliges Drücken der Taste [AIR FLOW] (auf/ab bzw. links/rechts) während des Betriebs der Luftleitlamelle bzw. Pendellamelle hält diese in der jeweiligen Position an. Dieser Winkel wird im Mikrocomputer gespeichert und die Luftleitlamelle bzw. Pendellamelle wird zu Beginn des nächsten Betriebsvorgangs automatisch auf diesen Winkel eingestellt.

Nach Betriebsende

Die Luftleitlamelle kehrt in die Position Luftstrom direkt nach unten zurück, wenn der Betrieb beendet ist.

Truhengeräte SRF

- Mit jedem Drücken der Taste [U/D] (AIR FLOW UP/DOWN) ändert sich der Modus wie folgt:

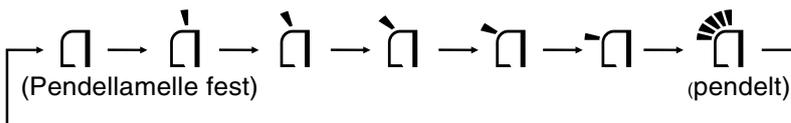


- Winkel der Pendellamelle im Verhältnis zur Waagerechten. Die Winkelangaben können je nach Gerätetyp variieren.

Display der Fernbedienung (gültig f. Modelle SRF-ZMX-W)					
Kühlen, Entfeuchten, Lüften	ca. 60°	ca. 50°	ca. 38°	ca. 21,5°	ca. 12°
Heizen	ca. 44°	ca. 32°	ca. 21,5°	ca. 12°	ca. 5°


Luftleitlamelle im Heizbetrieb

Die Luftleitlamelle bewegt sich kontinuierlich nach oben und unten.



Luftleitlamelle im Kühl-, Entfeuchtungs- und Ventilatorbetrieb

Die Luftleitlamelle bewegt sich kontinuierlich nach oben und unten.




Luftleitlamelle mit Memoryfunktion (Pendellamelle feststehend)

Durch 1-maliges Drücken der Taste [AIR FLOW] während des Betriebs der Luftleitlamelle bzw. Pendellamelle hält diese in der jeweiligen Position an. Dieser Winkel wird im Mikrocomputer gespeichert und die Luftleitlamelle bzw. Pendellamelle wird zu Beginn des nächsten Betriebsvorgangs automatisch auf diesen Winkel eingestellt.

Nach Betriebsende

Die Pendellamelle kehrt in die Position Luftstrom direkt nach unten zurück, wenn der Betrieb beendet ist.

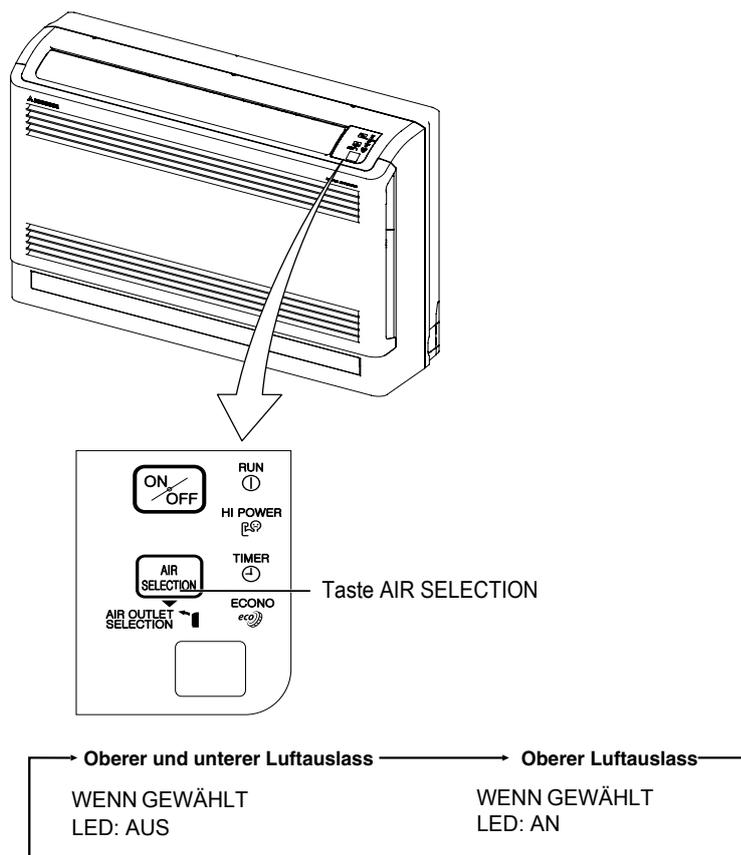

- **Auswahl des Luftauslasses**

Mit der Taste **[AIR SELECTION]** kann gewählt werden, ob das Klimagerät gleichzeitig mit unterem und oberem Luftauslass oder nur mit oberem Luftauslass betrieben wird. Die Funktion kann nicht gewählt werden, wenn das Klimagerät ausgeschaltet ist.

- Bei jedem Druck auf die Taste **[AIR SELECTION]** wird gewechselt zwischen einem Betrieb mit unterem und oberem Luftauslass oder nur mit oberem Luftauslass. Wenn der obere Luftauslass gewählt wurde, leuchtet die LED neben AIR OUTLET SELECTION grün.

Steuerung der beiden Luftauslässe

- **Luftauslass im Kühl- bzw. Entfeuchtungsbetrieb:**

- Wenn im Kühl- bzw. Entfeuchtungsbetrieb gleichzeitig der untere und der obere Luftauslass gewählt sind, wird diese Einstellung 60 Minuten lang nach dem Start oder bis die Raumtemperatur den Sollwert unterschreitet beibehalten. Danach wird das Klimagerät nur noch mit dem oberen Luftauslass betrieben, bis das Klimagerät ausgeschaltet wird.
- Wenn der untere und der obere Luftauslass mit der Ventilatorgeschwindigkeit im Auto-Modus betrieben werden, wird der obere Luftabzug 10 Minuten lang nach dem Start oder bis die Raumtemperatur fast den Sollwert erreicht hat betrieben. Danach wird das Klimagerät gleichzeitig mit dem unteren und dem oberen Luftauslass betrieben, sodass es die Luft gleichmäßig in alle Richtungen verteilt. Diese Einstellung wird 60 Minuten lang beibehalten oder bis die Raumtemperatur den Sollwert erreicht hat. Danach wird der untere Luftauslass geschlossen, und das Klimagerät wird nur noch mit dem oberen Luftauslass betrieben, bis das Klimagerät ausgeschaltet wird. Wenn der Sollwert bereits in den ersten 10 Minuten erreicht wird, bleibt der untere Luftauslass geschlossen, bis das Klimagerät ausgeschaltet wird.

• **Luftauslass im Heizbetrieb:**

- Wenn der untere und der obere Luftauslass mit der Ventilatorgeschwindigkeit im Automatikbetrieb gleichzeitig gewählt sind, läuft der untere Luftauslass 20 Minuten lang nach dem Start oder bis die Raumtemperatur fast den Sollwert erreicht hat. Danach wird das Klimagerät gleichzeitig mit dem unteren und dem oberen Luftauslass betrieben, bis das Klimagerät ausgeschaltet wird.
- Die automatische Einstellung des unteren Luftauslasses sorgt dafür, dass keine warme Luft aufgewirbelt wird, und dass in Bodenhöhe kontinuierlich eine angenehme Temperatur erzielt wird.

13.3.3 3D-Auto-Betrieb

Die Klappe und Lamelle werden mit der Taste [3D AUTO] auf der Infrarotfernbedienung gesteuert. Der Ventilatorstufe und die Luftstromrichtung werden automatisch gesteuert, so dass der gesamte Innenraum effizient bedient wird.

In der Betriebsart Kühlen und Heizen (einschließlich autom. Kühlen und Heizen)

- Die Auswahl der Ventilatorstufe erfolgt abhängig von Innen- und Solltemperatur.

Betriebsart	Ventilatorstufe			
	AUTO	HI	ME	LO
Kühlen	Innentemp. – Solltemp. > 5 °C	Innentemp. – Solltemp. ≤ 5 °C		
	High-Power-Betrieb	Ventilatorstufe wird automatisch angepasst		
Heizen	Solltemp. – Innentemp. > 5 °C	Solltemp. – Innentemp. ≤ 5 °C		
	High-Power-Betrieb	Ventilatorstufe wird automatisch angepasst		

- Die Luftstromrichtung wird abhängig von Innen- und Solltemperatur gesteuert.

1. Den 3D-AUTO-Betrieb aktivieren, um folgende Luftstromrichtung einzustellen.

	Kühlen	Heizen
Klappe	auf- und abschwngen	
Lamelle	weit (feststehend)	mittig konzentriert (feststehend)

2. Ist die **Innentemp. – Solltemp. ≤ 5 °C** im Kühlbetrieb und **Solltemp. – Innentemp. ≤ 5 °C** im Heizbetrieb, steuert das System die Luftstromrichtung siehe Tabelle. Nachdem die Lamelle 3 Zyklen lang symmetrisch nach links und rechts gependelt ist, wechselt die Steuerung zum Modus in 3.

	Kühlen	Heizen
Klappe	waagerechtes Ausblasen (feststehend)	Ausblasen schräg nach vorne (feststehend)
Lamelle	pendeln links/rechts	

3. Nachdem die Klappe 5 Zyklen lang gependelt ist, wechselt die Steuerung zum Modus in 4.

	Kühlen	Heizen
Klappe	auf- und abschwngen	
Lamelle	mittig konzentriert (feststehend)	

4. 5 Minuten lang wird die Luftstromrichtung wie folgt gesteuert:

	Kühlen	Heizen
Klappe	waagrechtes Ausblasen (feststehend)	Ausblasen schräg nach vorne (feststehend)
Lamelle	weit (feststehend)	

5. Nach 5 Minuten wird die Luftstromrichtung abhängig von der Innen- und Solltemperatur eingestellt.


Be- triebsart	Steuerung der Luftstromrichtung		
Kühlen	Innentemp. – Solltemp. $\leq 2\text{ °C}$	$2\text{ °C} < \text{Innentemp.} - \text{Solltemp.} \leq 5\text{ °C}$	Innentemp. – Solltemp. $> 5\text{ °C}$
	Steuerung gem. 4. wird fortgesetzt	Steuerung kehrt in Modus 2. zurück	Steuerung kehrt in Modus 1. zurück
Heizen	Solltemp. – Innentemp. $\leq 2\text{ °C}$	Solltemp. – Innentemp. $\leq 5\text{ °C}$	Solltemp. – Innentemp. $> 5\text{ °C}$
	Steuerung gem. 4. wird fortgesetzt	Steuerung kehrt in Modus 2. zurück	Steuerung kehrt in Modus 1. zurück

Während der Betriebsart Entfeuchten (einschließlich autom. Entfeuchtung)

	Entfeuchten
Klappe	waagrechtes Ausblasen (feststehend)
Lamelle	weit (feststehend)

13.3.4 Kühlbetrieb sperren (nur bei Gerätemodellen SRK-ZS-WF/SRK-ZSX-WF)

- Der Kühlbetrieb kann durch Trennen der Drahtbrücke (J4) gesperrt werden.

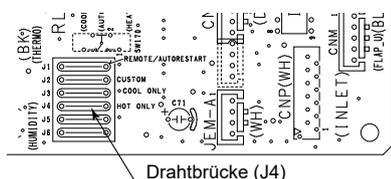

- Steuerungsinhalt

Einstellung der Betriebsart	Betriebsart
Kühlen/Entfeuchten/Lüften	Lüften
Auto/Heizen	Heizen

13.4 Fehlercodes

13.4.1 Wandgeräte SRK, Kanalgeräte SRR und Truhengeräte SRF

LED Innengerät		LED (rot) Außen-gerät	Fehlercode Fernbedie-nung	Ursache	Lösung	Tipp
TIMER	RUN					
Dauer-leuchten	1x Blinken	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Zu hohe oder zu niedrige Temperatur am Wärmetauscher-Temperaturfühler (ThI-R1) des Innengeräts. • Wärmetauscher-Temperaturfühler (ThI-R1) des Innengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Anschlüsse des Wärmetauscher-Temperaturfühlers (ThI-R1) auf festen Sitz prüfen. Wärmetauscher-Temperaturfühler wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Widerstandswerte des Wärmetauscher-Temperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Temperaturwerte des Wärmetauscher-Temperaturfühlers an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [CHECK > OPERATION DATA > SET > I/U No. ___ > SET > Auswahltaste ▲ (mehrmals drücken) I/U HEAT EXCH 1] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Innengerät wählen > IG Waermet.-Temp 1] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Innengerät wählen > IG Waermet.-Temp 1] 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Temperaturgrenzwerte des Wärmetauscher-Temperaturfühlers (ThI-R1) des Innengeräts, die den Fehler auslösen: <ul style="list-style-type: none"> ○ ab +70 °C und höher ○ ab -28 °C und niedriger
Dauer-leuchten	2x Blinken	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Zu niedrige Temperatur am Rückluft-Temperaturfühler (ThI-A) des Innengeräts. • Rückluft-Temperaturfühler (ThI-A) des Innengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Anschluss des Rückluft-Temperaturfühlers auf festen Sitz prüfen (ThI-A). Rückluft-Temperaturfühler (ThI-A) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Widerstandswert des Rückluft-Temperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Temperaturwert des Rückluft-Temperaturfühlers an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [CHECK > OPERATION DATA > I/U No. ___ > RETURN AIR] ○ RC-EX1: [Menü > Service & Inbetriebnahme > Betriebsdaten > IG-Ruecklufttemperatur] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Innengerät wählen > Rücklufttemperatur] 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Temperaturgrenzwerte am Rückluft-Temperaturfühler (ThI-A), die den Fehler auslösen: <ul style="list-style-type: none"> ○ ab -45 °C und niedriger ○ ab +48 °C und höher
Dauer-leuchten	3x Blinken	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Zu hohe oder zu niedrige Temperatur am Wärmetauscher-Temperaturfühler (ThI-R2) des Innengeräts. • Wärmetauscher-Temperaturfühler (ThI-R2) des Innengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Anschlüsse des Wärmetauscher-Temperaturfühlers (ThI-R2) auf festen Sitz prüfen. Wärmetauscher-Temperaturfühler wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Widerstandswerte des Wärmetauscher-Temperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Temperaturwerte des Wärmetauscher-Temperaturfühlers an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [CHECK > OPERATION DATA > SET > I/U No. ___ > SET > Auswahltaste ▲ (mehrmals drücken) I/U HEAT EXCH 2] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Innengerät wählen > IG Waermet.-Temp 2] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Innengerät wählen > IG Waermet.-Temp 2] 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Temperaturgrenzwerte des Wärmetauscher-Temperaturfühlers (ThI-R2) des Innengeräts, die den Fehler auslösen: <ul style="list-style-type: none"> ○ ab +70 °C und höher ○ ab -28 °C und niedriger

LED Innengerät		LED (rot) Außen-gerät	Fehlercode Fernbedie-nung	Ursache	Lösung	Tipp
TIMER	RUN					
Dauer-leuchten	4x Blinken	-	E09	<ul style="list-style-type: none"> Schaltkontakt am Schwimmerschalter (siehe elektr. Schaltplan der S-Serie: Bauteil FS, Stecker CNY). Kondensatleitung falsch dimensioniert. 	<ol style="list-style-type: none"> Kondensatanschluss auf freien Ablauf und korrekte Dimensionierung prüfen. Füllstand der Kondensatwanne prüfen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Schwimmerschalter mechanisch und elektrisch auf korrekte Funktion prüfen. Ggf. Verschmutzungen entfernen, Freigängigkeit des Schwimmerschalters sicherstellen. Ggf. Verschmutzungen entfernen, Freigängigkeit der Kondensatpumpe sicherstellen. CNY- und CNW-Stecker an Innengeräteplatine auf festen Sitz prüfen. Kondensatpumpe mechanisch und elektrisch wie folgt auf korrekte Funktion prüfen. <ul style="list-style-type: none"> CNY-Stecker abziehen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 	-
Dauer-leuchten	6x Blinken	-	E16	Fehler am Ventilatormotor des Innengeräts.	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Freigängigkeit des Ventilators prüfen. 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Drehzahl des Ventilatormotors fällt in 60 Min. 4 mal für 30 s unter 200 U/min.
1x Blinken	Dauerblinker	8x Blinken	E38	<ul style="list-style-type: none"> Zu niedrige Temperaturen am Außentemperaturfühler (Tho-A) des Außengeräts. Außentemperaturfühler (Tho-A) des Außengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Anschluss des Außentemperaturfühlers (Tho-A) auf festen Sitz prüfen. Außentemperaturfühler (Tho-A) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Widerstandswerte des Temperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Temperaturwerte des Temperaturfühlers an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > OUTDOOR] RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Aussentemperatur] RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Außentemperatur] 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Temperaturgrenzwert am Außentemperaturfühler (Tho-A), der Fehler E38 auslöst: <ul style="list-style-type: none"> ab -55 °C und niedriger
2x Blinken	Dauerblinker	8x Blinken	E37	<ul style="list-style-type: none"> Zu niedrige Temperaturen am Wärmetauscher-Temperaturfühler (Tho-R) des Außengeräts. Wärmetauscher-Temperaturfühler (Tho-R) des Außengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Anschlüsse des Wärmetauscher-Temperaturfühlers (Tho-R) auf festen Sitz prüfen. Wärmetauscher-Temperaturfühler (Tho-R) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Widerstandswerte des Temperaturfühlers (Tho-R) gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Temperaturwerte des Wärmetauscher-Temperaturfühlers (Tho-R) an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > THO-R1] RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > AG Waermet.-Temp. 1] RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > AG Waermet.-Temp. 1] 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Temperaturgrenzwert des Wärmetauscher-Temperaturfühlers (Tho-R) des Außengeräts, der Fehler E37 auslöst: <ul style="list-style-type: none"> ab -55 °C und niedriger

LED Innengerät		LED (rot) Außen-gerät	Fehlercode Fernbedie-nung	Ursache	Lösung	Typ
TIMER	RUN					
4x Blinken	Dauerblinker	8x Blinken	E39	<ul style="list-style-type: none"> Elektrischer und kältetechnischer Anschluss stimmen nicht überein. Zu niedrige Temperaturen am Heißgas-Temperaturfühler (Tho-D) des Außengeräts. Heißgas-Temperaturfühler (Tho-D) des Außengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> Sicherstellen, dass elektrischer und kältetechnischer Anschluss übereinstimmen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Anschluss des Heißgas-Temperaturfühler (Tho-D) auf festen Sitz prüfen. Heißgas-Temperaturfühler (Tho-D) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Widerstandswerte des Temperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 50 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Temperaturwerte des Temperaturfühlers an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > Td] RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Heissgastemperatur] RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Heißgastemperatur] 	<p>HINWEIS: Stimmen elektrischer und kältetechnischer Anschluss nicht überein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ein Innengerät in Betriebsart Kühlen betreiben. Alle weiteren Innengeräte in Betriebsart Lüften betreiben. Durch Ausschussverfahren prüfen an welchen Geräten die Anschlüsse nicht übereinstimmen.
5x Blinken	Dauerblinker	8x Blinken	E53	<ul style="list-style-type: none"> Zu niedrige Temperatur am Sauggas-Temperaturfühler (Tho-S) des Außengeräts. Sauggas-Temperaturfühler (Tho-S) des Außengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Anschluss des Sauggas-Temperaturfühlers (Tho-S) auf festen Sitz prüfen (Steckplatz CNTH (weiß)). Sauggas-Temperaturfühler (Tho-S) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Widerstandswert des Temperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). 	<p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Temperaturgrenzwert am Sauggas-Temperaturfühler (Tho-S), der Fehler E53 auslöst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ab -55 °C und niedriger
1x Blinken	Dauerleuchten	1x Blinken	E42	<p>Bei Außengeräten SCM100-125:</p> <ul style="list-style-type: none"> Überstrom am Verdichter. 	<ol style="list-style-type: none"> Serviceventile prüfen und ggf. öffnen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Den folgenden Handlungsschritt bei eingeschalteter Spannungsversorgung durchführen. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Isolationswiderstand am Verdichter prüfen. <ul style="list-style-type: none"> Isolationswiderstand beträgt im Normalfall mehrere MOhm. Wicklungswiderstände an den 3 Wicklungen (U, V, W) am Verdichter prüfen. InverterChecker anschließen. <ul style="list-style-type: none"> Bei Außengeräten SCM100-125ZM-S DIP-Schalter JSW10-4 an Inverterplatine auf ON stellen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Inverterplatine mittels InverterChecker auf korrekte Funktion prüfen. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>HINWEIS: Prüfung vom Wicklungswiderstand des Verdichters: Den Standard-Widerstandswert des jeweiligen Außengeräts in Tabelle ermitteln (Bezugstemperatur für Standard-Widerstandswert: +20 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte annähernd identisch sind und dem Standard-Widerstandswert entsprechen, ist der Verdichter elektrisch in Ordnung. Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte nicht identisch sind, ist der Verdichter elektrisch nicht funktionsfähig. <p>HINWEIS: Prüfung der Invertersteuerung mittels InverterChecker:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn alle LEDs auf dem InverterChecker in einem regelmäßigen Muster aufleuchten ist die Invertersteuerung in Ordnung.
1x Blinken	Dauerleuchten	1x Blinken	E42	<p>Bei Außengeräten SCM40-80:</p> <ul style="list-style-type: none"> Überstrom am Verdichter. 	<ol style="list-style-type: none"> Serviceventile prüfen und ggf. öffnen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Den folgenden Handlungsschritt bei eingeschalteter Spannungsversorgung durchführen. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Isolationswiderstand am Verdichter prüfen. <ul style="list-style-type: none"> Isolationswiderstand beträgt im Normalfall mehrere MOhm. Wicklungswiderstände an den 3 Wicklungen (U, V, W) am Verdichter prüfen. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>HINWEIS: Prüfung vom Wicklungswiderstand des Verdichters: Den Standard-Widerstandswert des jeweiligen Außengeräts in Tabelle ermitteln (Bezugstemperatur für Standard-Widerstandswert: +20 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte annähernd identisch sind und dem Standard-Widerstandswert entsprechen, ist der Verdichter elektrisch in Ordnung. Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte nicht identisch sind, ist der Verdichter elektrisch nicht funktionsfähig.

LED Innengerät		LED (rot) Außen-gerät	Fehlercode Fernbedie-nung	Ursache	Lösung	Typ
TIMER	RUN					
2x Blinken	Dauer-leuchten	2x Blinken	E59	<p>Bei Außengeräten SCM100-125: Fehler beim Start des Verdichters:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verdichter fehlerhaft. ○ Hauptplatine des Außengeräts defekt. ○ Ventilatormotor des Außengeräts fehlerhaft. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Ventilatormotor des Außengeräts wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 3. Steckerverbindung (CNFAN) des Ventilators an Außengeräteplatine lösen. 4. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 5. Sicherstellen, ob Verdichter startet. 6. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 7. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. 8. Isolationswiderstand des Verdichters prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Richtwert für Isolationswiderstand: mehrere MOhm 9. Wicklungswiderstände an den 3 Wicklungen (U, V, W) am Verdichter prüfen. 10. Serviceventile prüfen und ggf. öffnen. 11. InverterChecker anschließen. <ul style="list-style-type: none"> ○ DIP-Schalter JSW10-4 an Inverterplatine auf ON stellen. 12. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 13. Inverterplatine mittels InverterChecker auf korrekte Funktion prüfen. 14. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 15. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>Weitere mögliche Ursache:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ flüssiges Kältemittel im Verdichter <p>HINWEIS: Prüfung vom Wicklungswiderstand des Verdichters: Den Standard-Widerstandswert des jeweiligen Außengeräts in Tabelle ermitteln (Bezugstemperatur für Standard-Widerstandswert: +20 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte annähernd identisch sind und dem Standard-Widerstandswert entsprechen, ist der Verdichter elektrisch in Ordnung. ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte nicht identisch sind, ist der Verdichter elektrisch nicht funktionsfähig. <p>HINWEIS: Prüfung der Invertersteuerung mittels InverterChecker:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn alle LEDs auf dem InverterChecker in einem regelmäßigen Muster aufleuchten ist die Invertersteuerung in Ordnung.
2x Blinken	Dauer-leuchten	2x Blinken	E59	<p>Bei Außengeräten SCM40-80: Fehler beim Start des Verdichters:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verdichter fehlerhaft. ○ Hauptplatine des Außengeräts defekt. ○ Ventilatormotor des Außengeräts fehlerhaft. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Ventilatormotor des Außengeräts wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 3. Steckerverbindung (CNFAN) des Ventilators an Außengeräteplatine lösen. 4. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 5. Sicherstellen, ob Verdichter startet. 6. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 7. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. 8. Isolationswiderstand des Verdichters prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Richtwert für Isolationswiderstand: mehrere MOhm 9. Wicklungswiderstände an den 3 Wicklungen (U, V, W) am Verdichter prüfen. 10. Serviceventile prüfen und ggf. öffnen. 11. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 12. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>Weitere mögliche Ursache:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ flüssiges Kältemittel im Verdichter <p>HINWEIS: Prüfung vom Wicklungswiderstand des Verdichters: Den Standard-Widerstandswert des jeweiligen Außengeräts in Tabelle ermitteln (Bezugstemperatur für Standard-Widerstandswert: +20 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte annähernd identisch sind und dem Standard-Widerstandswert entsprechen, ist der Verdichter elektrisch in Ordnung. ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte nicht identisch sind, ist der Verdichter elektrisch nicht funktionsfähig.

LED Innengerät		LED (rot) Außen-gerät	Fehlercode Fernbedie-nung	Ursache	Lösung	Tipp
TIMER	RUN					
3x Blinken	Dauer-leuchten	3x Blinken	E58	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsstopp des Außengeräts durch zu hohe Stromaufnahme. • Verdichter blockiert. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHRI! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Außengerät auf Luftkurzschluss prüfen. 3. Isolationswiderstand am Verdichters prüfen. 4. Isolationswiderstand beträgt im Normalfall mehrere MOhm. 5. Wicklungswiderstände an den 3 Wicklungen (U, V, W) am Verdichter prüfen. 6. Anschluss des Außentemperaturfühlers (Tho-A) auf festen Sitz prüfen. 7. Außentemperaturfühler (Tho-A) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 8. Widerstandswerte des Außentemperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). 9. GEFAHRI! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 10. Temperaturwerte des Außentemperaturfühlers (Tho-A) an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > OUTDOOR] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Aussentemperatur] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Außentemperatur] 11. GEFAHRI! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 12. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 13. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>HINWEIS: Prüfung vom Wicklungswiderstand des Verdichters: Den Standard-Widerstandswert des jeweiligen Außengeräts in Tabelle ermitteln (Bezugstemperatur für Standard-Widerstandswert: +20 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte annähernd identisch sind und dem Standard-Widerstandswert entsprechen, ist der Verdichter elektrisch in Ordnung. ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte nicht identisch sind, ist der Verdichter elektrisch nicht funktionsfähig.
4x Blinken	Dauer-leuchten	1x Blinken	E51	<p>Bei Außengeräten SCM100-125:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Power-Transistor fehlerhaft. ○ Ventilator des Außengeräts fehlerhaft. ○ Hauptplatine des Außengeräts fehlerhaft. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHRI! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. 3. Freigängigkeit des Ventilators am Außengerät prüfen. 4. GEFAHRI! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 5. Kommunikation zwischen Inverter- und Hauptplatine des Außengeräts wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 6. Spannung an Inverterplatine am Außengerät prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Steckplatz CN14 - PIN 2 u. PIN 3; zulässiger Spannungswert: ≥ 15 V DC. 7. GEFAHRI! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 8. Verbindungskabel zwischen Inverter- und Hauptplatine des Außengeräts abklemmen. 9. GEFAHRI! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 10. Spannung an Inverterplatine am Außengerät prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Steckplatz CN14 - PIN 2 u. PIN 3; zulässiger Spannungswert: ≥ 15 V DC. 	-
4x Blinken	Dauer-leuchten	1x Blinken	E51	<p>Bei Außengeräten SCM40-80:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Power-Transistor fehlerhaft. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHRI! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. 3. Sicherung (F2) des Außengeräts prüfen. 	-

LED Innengerät		LED (rot) Außen-gerät	Fehlercode Fernbedie-nung	Ursache	Lösung	Tipp
TIMER	RUN					
5x Blinken	Dauerleuchten	5x Blinken	E36	<ul style="list-style-type: none"> ● Zu hohe Temperaturen am Heißgas-Temperaturfühler (Tho-D) des Verdichters. ● am Heißgas-Temperaturfühler (Tho-D) des Verdichters übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Anschluss des Heißgas-Temperaturfühlers (Tho-D) auf festen Sitz prüfen. 3. Heißgas-Temperaturfühler wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 4. Widerstandswerte des Heißgas-Temperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 50 kOhm (Toleranzgrenze: +/- 10 %)). 5. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 6. Temperaturwerte des Heißgas-Temperaturfühlers (Tho-D) an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > Td] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Heißgastemperatur] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > AG Heißgastemperatur] 7. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 8. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 9. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	Weitere mögliche Ursache: Mangelnde Sauggaskühlung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kältemittelmangel ○ Falsche Rohrdimensionierung ○ Abgeknicktes Rohr HINWEIS zur Fehlerauslösung: Gesamtanlage schaltet ab, wenn max. zulässige Heißgastemperatur in 60 min 2 Mal überschritten wird.
6x Blinken	Dauerleuchten	6x Blinken	E05	<p>Kommunikationsfehler durch fehlerhafte Signalübertragung zwischen Innen- und Außengerät.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hauptplatine und Ventilatormotor am Außengerät defekt. ○ Hauptplatine am Innengerät defekt. ○ Kabel zwischen Innen- und Außengerät fehlerhaft. ○ Slaveplatine (PCB2) am Außengerät defekt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellen, ob Fehler E05 an einem oder an allen Innengeräten anliegt. 2. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. <p>Bei Fehler E05 an allen Innengeräten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Alle Feinsicherungen am Außengerät prüfen. <p>Bei Fehler E05 an einem Innengerät:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Anschlussklemmen der Slaveplatine (PCB2) auf korrekte Funktion prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss des fehlerhaften Innengeräts mit Anschluss eines fehlerfreien Innengeräts am Klemmenblock des Außengeräts tauschen. 4. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 5. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. 6. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 7. Kabel zwischen Innen- und Außengerät prüfen. 8. Sicherstellen, dass an den Klemmen 1, 2, 3 ausschließlich Innen- und Außengerät angeschlossen sind. 9. Alle Feinsicherungen des Innengeräts prüfen. 	Weitere mögliche Ursache: Kommunikationsfehler durch elektromagnetische Störquellen im Nahbereich der Gesamtanlage. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mögliche elektromagnetische Störquelle suchen. 2. Gesamtanlage durch geeignete Maßnahmen vor Störquelle schützen.
7x Blinken	Dauerleuchten	Dauerleuchten	E48	Ventilatormotor des Außengeräts nicht funktionsfähig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Freigängigkeit des Ventilators am Außengerät prüfen. 3. Steckerverbindungen an Außengeräteplatine auf festen Sitz und Korrosion prüfen. 4. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. 5. Alle Feinsicherungen des Außengeräts prüfen. 6. Steckerverbindung des Ventilators an Außengeräteplatine lösen. 7. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 8. Spannungsversorgung des Ventilatormotors an Außengeräteplatine prüfen: <ul style="list-style-type: none"> ○ (Steckplatz CNFAN - PIN 4 u. PIN 6; bei SCM100-125: PIN 1 u. PIN 4; min. 280 V DC). 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Ventilatormotor erreicht nicht die Sollzahl.

LED Innengerät		LED (rot) Außen-gerät	Fehlercode Fernbedie-nung	Ursache	Lösung	Tipp
TIMER	RUN					
Dau-erblicken	Dauer-leuchten	2x Blinken	E35	<p>Bei Außengeräten SCM100-125 im Kühlbetrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehrmals zu hoher Druck am Hochdrucksensor (HPS) des Außengeräts. Hochdrucksensor (HPS) des Außengeräts übermittelt falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Wärmetauscher am Außengerät auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Schutzausrüstung verwenden. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Hochdrucksensor (HPS) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Hochdruck mittels Manometer am Prüfanschluss messen. Hochdruckwert des Manometers mit Hochdruckwert der Kabelfernbedienung abgleichen. Hochdruckwert des Hochdrucksensors (HPS) an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > HP] RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Hochdruck] RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Hochdruck] Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Hochdrucksensor (HPS) am Außengerät erfasst innerhalb von 60 min 5 Mal einen zu hohen Druck.</p>
Dau-erblicken	Dauer-leuchten	2x Blinken	E35	<p>Bei Außengeräten SCM40-80 im Kühlbetrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehrmals zu hohe Temperaturen am Wärmetauscher-Temperaturfühler des Außengeräts (Tho-R). Wärmetauscher-Temperaturfühler (Tho-R) des Außengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Wärmetauscher am Außengerät auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen. Anschlüsse des Wärmetauscher-Temperaturfühlers (Tho-R) auf festen Sitz prüfen. Wärmetauscher-Temperaturfühler (Tho-R) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Wärmetauscher-Temperaturfühler gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Temperaturwerte des Temperaturfühlers an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > THO-R] RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > AG Waermet.-Temp. Tho-R] RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > AG Waermet.-Temp. Tho-R] Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Einer oder mehrere der Wärmetauscher-Temperaturfühler (Tho-R) haben am Wärmetauscher innerhalb von 60 min 5 Mal eine Temperatur von +60 °C oder höher erfasst.</p>
2x Blinken	2x Blinken	7x Blinken	E60	<p>Unzulässige Rotorstartposition im Verdichter.</p>	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. Isolationswiderstand des Verdichters prüfen. <ul style="list-style-type: none"> Richtwert für Isolationswiderstand: mehrere MOhm Wicklungswiderstände an den 3 Wicklungen (U, V, W) am Verdichter prüfen. 	<p>Weitere mögliche Ursache:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verschmutzung im Kältemittelkreis. <p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Elektronik erkennt Unterschied in der Stator- und Rotorposition des Verdichters.</p> <p>HINWEIS: Prüfung vom Wicklungswiderstand des Verdichters: Den Standard-Widerstandswert des jeweiligen Außengeräts in Tabelle ermitteln (Bezugstemperatur für Standard-Widerstandswert: +20 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte annähernd identisch sind und dem Standard-widerstandswert entsprechen, ist der Verdichter elektrisch in Ordnung. Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte nicht identisch sind, ist der Verdichter elektrisch nicht funktionsfähig.

LED Innengerät		LED (rot) Außen-gerät	Fehlercode Fernbedie-nung	Ursache	Lösung	Tip
TIMER	RUN					
Dauer-leuchten	5x Blinken	2x Blinken	E47	Überspannung am Aktivfilter des Außengeräts.	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Die folgenden Handlungsschritte bei eingeschalteter Spannungsversorgung durchführen. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Aktivfilter des Außengeräts erfasst innerhalb von 20 min 3 Mal eine zu hohe Gleichspannung.
Dauer-leuchten	7x Blinken	2x Blinken	E57	<ul style="list-style-type: none"> Kältemittelmangel. Serviceventil nicht vollständig geöffnet. 	<ol style="list-style-type: none"> Serviceventile prüfen und ggf. öffnen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Den folgenden Handlungsschritt bei eingeschalteter Spannungsversorgung durchführen. Folgende Temperaturfühler wie folgt auf korrekte Funktion prüfen (ThI-R1, ThI-R2, ThI-R3, ThI-A): Widerstandswerte aller Temperaturfühler gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Temperaturwerte der Temperaturfühler an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > RETURN AIR bzw. THI-R1-3] RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Ruecklufttemperatur ThI-A bzw. IG Waermet.-Temp. ThI-R1-3] RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Rücklufttemperatur ThI-A bzw. IG Waermet.-Temp ThI-R1-3] GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	Weitere mögliche Ursache: <ul style="list-style-type: none"> Kein Wärmeübergang bei relativer Luftfeuchte von < 35 %. HINWEIS zur Fehlerauslösung: Wärmetauscher-Temperaturfühler (ThI-R1, ThI-R2, ThI-R3) erfassen innerhalb einer bestimmten Zeit eine zu geringe Temperaturabnahme. Ursache: Kältemittelmangel.
-	-	1x Blinken	E41	Power-Transistor des Verdichters überhitzt.	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. Anschluss des Power-Transistorfühlers (Tho-AF) auf festen Sitz prüfen. Widerstandswerte des Power-Transistorfühlers (Tho-AF) gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 50 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Ventilator des Außengeräts auf korrekte Funktion prüfen. Verbindung zwischen Power-Transistor und Kühlkörper prüfen. Sicherstellen, dass beide Komponenten formschlüssig verbunden sind. 	-
-	-	2x Blinken	E40	Zu hoher Druck am Hochdrucksensor (HPS) des Außengeräts..	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Wärmetauscher am Außengerät auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Schutzausrüstung verwenden. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Hochdrucksensor (HPS) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Hochdruck mittels Manometer am Prüfanschluß messen. Hochdruckwert des Manometers mit Hochdruckwert der Kabelfernbedienung abgleichen. Hochdruckwert des Hochdrucksensors (HPS) an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > HP] RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Hochdruck] RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Hochdruck] Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Hochdrucksensor (HPS) am Außengerät erfasst innerhalb von 60 min 5 Mal einen zu hohen Druck.

LED Innengerät		LED (rot) Außen-gerät	Fehlercode Fernbedie-nung	Ursache	Lösung	Tipp
TIMER	RUN					
-	-	4x Blinken	E45	Kommunikationsfehler zwischen Haupt- und Slaveplatine am Außengerät.	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. Verbindungskabel zwischen Haupt- und Slaveplatine des Außengeräts prüfen. 	-
-	-	8x Blinken	E54	Falsche Spannungswerte am Hochdrucksensor (HPS) des Außengeräts.	<ol style="list-style-type: none"> Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Den folgenden Handlungsschritt bei eingeschalteter Spannungsversorgung durchführen. Hochdrucksensor (HPS) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Hochdruck mittels Manometer am Prüfanschluss messen. Hochdruckwert des Manometers mit Hochdruckwert der Kabelfernbedienung abgleichen. Hochdruckwert des Hochdrucksensors (HPS) an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > HP] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Hochdruck] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Hochdruck] Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	Weitere mögliche Ursachen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Falsche Kältemittelfüllmenge. ○ Luftkurzschluss am Außengerät.
-	-	-	E01	<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunikationsfehler im Fernbedienungsbus durch: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehlerhafte Innengeräteadressierung ○ Kein abgeschirmtes Kabel verwendet ○ Fehlerspannung auf der Abschirmung ● Kommunikationsfehler zwischen IG und AG 	<ol style="list-style-type: none"> Anzahl angeschlossener und angemeldeter Innengeräte an Fernbedienung prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Angemeldete Innengeräte anzeigen: Display der Kabelfernbedienung zeigt Fehlermeldung an. [Menü > Inspect-Anzeige]. Innengeräte-Adressspeicher an Fernbedienung löschen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-EX1: [ON/OFF-Taste (Innengerät ausschalten) > Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Weiter > Spezialeinstellungen > Innengeräteadresse löschen]. ○ RC-EX3A: [ON/OFF-Taste (Innengerät ausschalten) > Menü > Service-Einstellung > Service und Wartung > Service Passwort eingeben > Weiter > Spezialeinstellungen > Innengeräteadresse löschen]. Bei Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät: Siehe Fehlercode E05. Kabel für Fernbedienungsbus und Abschirmung prüfen. 	-

13.4.2 Deckenkassetten FDTC, Kanalgeräte FDUM und Deckenunterbaugeräte FDE

Fehlercode Fernbedie-nung	Ursache	Lösung	Tipp
WAIT	<ul style="list-style-type: none"> ● Initialisierungsphase. Keine Störung vorhanden. ● Master/Slave-Einstellung der Fernbedienung fehlerhaft. ● Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät. 	<ol style="list-style-type: none"> Initialisierungsphase abwarten (max. 10 min.). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Master/Slave-Einstellung der Fernbedienung prüfen: <ul style="list-style-type: none"> ○ DIP-Schalter-Einstellung (SW1) prüfen). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen: Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Spannungs-Reset der Gesamtanlage durchführen. Bei Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät: Siehe Fehlercode E05. 	-
Please check I/U	<ul style="list-style-type: none"> ● Master/Slave-Einstellung der Fernbedienung fehlerhaft. ● Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen: Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Spannungs-Reset der Gesamtanlage durchführen. Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurücksetzen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Aufforderung zur Speicherung der Einstellungen verneinen. [Do you want to save up the previous settings of R/C before power ON?] ○ Die Aufforderung zur Übernahme der Einstellungen bejahen, damit die Fernbedienung zurückgesetzt wird. [Do you want to restore default R/C setting?] ○ Fernbedienung als Master [Main] einstellen. Bei Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät: Siehe Fehlercode E05. 	-

Fehlercode Fernbedie- nung	Ursache	Lösung	Tipp
88	<ul style="list-style-type: none"> ● Initialisierungsphase. Keine Störung vorhanden. ● Master/Slave-Einstellung der Fernbedienug fehlerhaft. ● Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Initialisierungsphase abwarten (max. 10 min.). 2. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 3. Master/Slave-Einstellung der Fernbedienug prüfen: <ul style="list-style-type: none"> ○ DIP-Schalter-Einstellung (SW1) prüfen. 4. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen: Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Spannungs-Reset der Gesamtanlage durchführen. 5. Bei Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät: Siehe Fehlercode E05. 	-
Inspect I/U	<ul style="list-style-type: none"> ● Initialisierungsphase. Keine Störung vorhanden. ● Master/Slave-Einstellung der Fernbedienug fehlerhaft. ● Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Initialisierungsphase abwarten (max. 10 min.). 2. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 3. Master/Slave-Einstellung der Fernbedienug prüfen: <ul style="list-style-type: none"> ○ DIP-Schalter-Einstellung (SW1) prüfen. 4. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen: Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Spannungs-Reset der Gesamtanlage durchführen. 5. Bei Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät: Siehe Fehlercode E05. 	-
E01	<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunikationsfehler im Fernbedienugsbus durch: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fehlerhafte Innengeräteadressierung ○ Kein abgeschirmtes Kabel verwendet ○ Fehlerspannung auf der Abschirmung ● Kommunikationsfehler zwischen IG und AG 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl angeschlossener und angemeldeter Innengeräte an Fernbedienug prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Angemeldete Innengeräte anzeigen: Display der Kabelfernbedienug zeigt Fehlermeldung an. [Menü > Inspect-Anzeige]. 2. Innengeräte-Adressspeicher an Fernbedienug löschen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-EX1: [ON/OFF-Taste (Innengerät ausschalten) > Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Weiter > Spezialeinstellungen > Innengeräteadresse loeschen]. ○ RC-EX3A: [ON/OFF-Taste (Innengerät ausschalten) > Menü > Service-Einstellung > Service und Wartung > Service Passwort eingeben > Weiter > Spezialeinstellungen > Innengeräteadresse löschen]. 3. Bei Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengerät: Siehe Fehlercode E05. 4. Kabel für Fernbedienugsbus und Abschirmung prüfen. 	-
E05	<p>Kommunikationsfehler durch fehlerhafte Signalübertragung zwischen Innen- und Außengerät.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hauptplatine und Ventilatormotor am Außengerät defekt. ○ Hauptplatine am Innengerät defekt. ○ Kabel zwischen Innen- und Außengerät fehlerhaft. ○ Slaveplatine (PCB2) am Außengerät defekt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellen, ob Fehler E05 an einem oder an allen Innengeräten anliegt. 2. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. <p>Bei Fehler E05 an allen Innengeräten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Alle Feinsicherungen am Außengerät prüfen. <p>Bei Fehler E05 an einem Innengerät:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Anschlussklemmen der Slaveplatine (PCB2) auf korrekte Funktion prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss des fehlerhaften Innengeräts mit Anschluss eines fehlerfreien Innengeräts am Klemmenblock des Außengeräts tauschen. 4. Master/Slave-Einstellung des Innengeräts an der Innengeräteplatine prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ DIP-Schalter-Einstellung (SW5-1, SW5-2) prüfen. 5. Adresseinstellung des Innengeräts an der Innengeräteplatine prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Drehwahlschalter-Einstellung (SW2) prüfen. 6. Innengerät durch Kondensatpumpen-Testbetrieb auf korrekte Funktion prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ DIP-Schalter (SW7-1) auf ON stellen. 7. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 8. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. 9. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 10. Kabel zwischen Innen- und Außengerät prüfen. 11. Sicherstellen, dass an den Klemmen 1, 2, 3 ausschließlich Innen- und Außengerät angeschlossen sind. 12. Alle Feinsicherungen des Innengeräts prüfen. 	<p>Weitere mögliche Ursache: Kommunikationsfehler durch elektromagnetische Störquellen im Nahbereich der Gesamtanlage.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mögliche elektromagnetische Störquelle suchen. 2. Gesamtanlage durch geeignete Maßnahmen vor Störquelle schützen.

Fehlercode Fernbedie- nung	Ursache	Lösung	Tipp
E06	<ul style="list-style-type: none"> Zu hohe oder zu niedrige Temperatur an Wärmetauscher-Temperaturfühlern (Thl-R1, Thl-R2, Thl-R3) des Innengeräts. Wärmetauscher-Temperaturfühler (Thl-R1, Thl-R2, Thl-R3) des Innengeräts übermitteln keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Anschlüsse aller Wärmetauscher-Temperaturfühler (Thl-R1, Thl-R2, Thl-R3) auf festen Sitz prüfen. Alle Wärmetauscher-Temperaturfühler (Thl-R1, Thl-R2, Thl-R3) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Widerstandswerte aller Temperaturfühler gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Temperaturwerte der Temperaturfühler an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > THI-R1-3] RC-EX1: [Menü > Service & Inbetriebnahme > Betriebsdaten > IG Waermet.-Temp. Thi-R1-3] RC-EX3A: RC-EX3: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Innengerät wählen > IG Wärmet.-Temp 1-3] 	<p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Temperaturgrenzwerte der Wärmetauscher-Temperaturfühler (Thl-R1, Thl-R2, Thl-R3) des Innengeräts, die Fehler E06 auslösen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ab +70 °C und höher ab -50 °C und niedriger
E07	<ul style="list-style-type: none"> Zu niedrige Temperatur am Rückluft-Temperaturfühler (Thl-A) des Innengeräts. Rückluft-Temperaturfühler (Thl-A) des Innengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Anschluss des Rückluft-Temperaturfühlers auf festen Sitz prüfen (Thl-A). Rückluft-Temperaturfühler (Thl-A) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Widerstandswert des Rückluft-Temperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Temperaturwert des Rückluft-Temperaturfühlers an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > RETURN AIR] RC-EX1: [Menü > Service & Inbetriebnahme > Betriebsdaten > IG-Ruecklufttemperatur] RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Innengerät wählen > Rücklufttemperatur] 	<p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Temperaturgrenzwerte am Rückluft-Temperaturfühler (Thl-A), die Fehler E07 auslösen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ab -50 °C und niedriger ab +48 °C und höher
E08	<p>Im Heizbetrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zu hohe Temperatur an Wärmetauscher-Temperaturfühlern (Thl-R1, Thl-R2, Thl-R3) des Innengeräts. Wärmetauscher-Temperaturfühler (Thl-R1, Thl-R2, Thl-R3) des Innengeräts übermitteln keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Luftfilter auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen. Anschlüsse aller Wärmetauscher-Temperaturfühler (Thl-R1, Thl-R2, Thl-R3) auf festen Sitz prüfen. Alle Wärmetauscher-Temperaturfühler (Thl-R1, Thl-R2, Thl-R3) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Widerstandswerte aller Temperaturfühler gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Temperaturwerte der Temperaturfühler an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > THI-R1-3] RC-EX1: [Menü > Service & Inbetriebnahme > Betriebsdaten > IG Waermet.-Temp. Thi-R1-3] RC-EX3A: RC-EX3: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Innengerät wählen > IG Wärmet.-Temp 1-3] 	<p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Einer oder mehrere der Wärmetauscher-Temperaturfühler (Thl-R1, Thl-R2, Thl-R3) haben innerhalb von 60 Minuten 5 Mal eine Temperatur von +63 °C oder höher erfasst.</p>
E09	<ul style="list-style-type: none"> Schaltkontakt am Schwimmerschalter (siehe elektr. Schaltplan der SX-Serie: Bauteil FS, Stecker CNI). Kondensatleitung falsch dimensioniert. 	<ol style="list-style-type: none"> Kondensatanschluss auf freien Ablauf und korrekte Dimensionierung prüfen. Füllstand der Kondensatwanne prüfen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Schwimmerschalter mechanisch und elektrisch auf korrekte Funktion prüfen. Ggf. Verschmutzungen entfernen, Freigängigkeit des Schwimmerschalters sicherstellen. Ggf. Verschmutzungen entfernen, Freigängigkeit der Kondensatpumpe sicherstellen. CNI- und CNR-Stecker an Innengeräteplatine auf festen Sitz prüfen. Kondensatpumpe mechanisch und elektrisch wie folgt auf korrekte Funktion prüfen. <ul style="list-style-type: none"> DIP-Schalter (SW7-1) auf ON stellen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 	-
E10	<p>Mehr als 16 Innengeräte sind an Fernbedienung angeschlossen.</p>	<p>Max. 16 Innengeräte an Fernbedienung anschließen.</p>	-

Fehlercode Fernbedienung	Ursache	Lösung	Tipp
E14	Kommunikationsfehler durch fehlerhafte DIP-Schalter-Einstellung an der Innengeräteplatine.	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. DIP-Schalter (SW5-1, SW5-2) auf OFF stellen. 	-
E16	Fehler am Ventilatormotor des Innengeräts.	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Freigängigkeit des Ventilators prüfen. 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Drehzahl des Ventilatormotors fällt in 60 min 4 Mal für 30 s unter 200 U/min.
E19	<ul style="list-style-type: none"> Kondensatpumpen-Testbetrieb ist aktiviert. DIP-Schalter (SW7-1) an Innengeräteplatine steht auf ON. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Kondensatpumpen-Testbetrieb deaktivieren. <ul style="list-style-type: none"> DIP-Schalter (SW7-1) auf OFF stellen. 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Nach Kondensatpumpen-Testbetrieb steht DIP-Schalter (SW7-1) weiterhin auf ON und stört damit die Kommunikation zwischen Innen- und Außengerät.
E20	Fehler am Ventilatormotor des Innengeräts durch zu geringe Drehzahl.	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Freigängigkeit des Ventilators prüfen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. An Innengeräteplatine Spannungsversorgung des Ventilatormotors prüfen (Steckplatz CNM1 - PIN 1 u. PIN 4). 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: <ul style="list-style-type: none"> Ventilatormotor erreicht innerhalb einer bestimmten Zeit nicht die Sollzahl. Neutralleiter ist fehlerhaft.
E28	<ul style="list-style-type: none"> Zu hohe oder zu niedrige Temperatur am Temperaturfühler (ThC) der Kabelfernbedienung. Temperaturfühler (ThC) der Kabelfernbedienung übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> Temperaturwert des Temperaturfühlers (ThC) mit Umgebungstemperatur abgleichen. Temperaturfühler wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: An entsprechender Kabelfernbedienung den Temperaturwert des Temperaturfühlers auslesen: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > SENSOR] RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Fernbedien.-Temp.] RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Innengerät wählen > Fernbedien.-Temp.] 	Zur kurzfristigen Herstellung der Betriebsbereitschaft der Gesamtanlage an Kabelfernbedienung vorübergehend Rückluft-Temperaturfühler (Th1-A) des Innengeräts aktivieren: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [ON/OFF-Taste (Innengerät ausschalten) > SET & MODE-Taste (3 s gedrückt halten) > Function Set > Function > SENSOR SET]. Wert auf „OFF“ setzen. Th1-A ist aktiviert. RC-EX1: [ON/OFF-Taste (Innengerät ausschalten) > Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Fernbedienungseinstellung > Service Passwort eingeben > Fernbedienungssensor] Wert auf „inaktiv“ setzen. Th1-A ist aktiviert. RC-EX3A: [ON/OFF-Taste (Innengerät ausschalten) > Menü > Service-Einstellung > Fernbedienungsfunktion > Service Passwort eingeben > Fernbedienungssensor > Inaktiv] Th1-A ist aktiviert.
E35	Bei Außengeräten SCM40-80 im Kühlbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> Mehrmals zu hohe Temperaturen am Wärmetauscher- Temperaturfühler des Außengeräts (Tho-R). Wärmetauscher-Temperaturfühler (Tho-R) des Außengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Wärmetauscher am Außengerät auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen. Anschlüsse des Wärmetauscher-Temperaturfühlers (Tho-R) auf festen Sitz prüfen. Wärmetauscher-Temperaturfühler (Tho-R) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Wärmetauscher-Temperaturfühler gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Temperaturwerte des Temperaturfühlers an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > THO-R] RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > AG Waermet.-Temp. Tho-R] RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > AG Wärmet.-Temp. Tho-R] Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Einer oder mehrere der Wärmetauscher-Temperaturfühler (Tho-R) haben am Wärmetauscher innerhalb von 60 min 5 Mal eine Temperatur von +60 °C oder höher erfasst.

Fehlercode Fernbedie- nung	Ursache	Lösung	Tipp
E35	<p>Bei Außengeräten SCM100-125 im Kühlbetrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mehrmals zu hoher Druck am Hochdrucksensor (HPS) des Außengeräts. ○ Hochdrucksensor (HPS) des Außengeräts übermittelt falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Wärmetauscher am Außengerät auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen. 3. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 4. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 5. Hochdrucksensor (HPS) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 6. Hochdruck mittels Manometer am Prüfanschluss messen. 7. Hochdruckwert des Manometers mit Hochdruckwert der Kabelfernbedienung abgleichen. 8. Hochdruckwert des Hochdrucksensors (HPS) an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > HP] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Hochdruck] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Hochdruck] 9. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 10. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Hochdrucksensor (HPS) am Außengerät erfasst innerhalb von 60 min 5 Mal einen zu hohen Druck.</p>
E36	<ul style="list-style-type: none"> ● Zu hohe Temperaturen am Heißgas-Temperaturfühler (Tho-D) des Verdichters. ● am Heißgas-Temperaturfühler (Tho-D) des Verdichters übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Anschluss des Heißgas-Temperaturfühlers (Tho-D) auf festen Sitz prüfen. 3. Heißgas-Temperaturfühler wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 4. Widerstandswerte des Heißgas-Temperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 50 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). 5. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 6. Temperaturwerte des Heißgas-Temperaturfühlers (Tho-D) an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > Td] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Heißgastemperatur] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > AG Heißgastemperatur] 7. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 8. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 9. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>Weitere mögliche Ursache: Mangelnde Sauggaskühlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kältemittelmangel ○ Falsche Rohrdimensionierung ○ Abgeknicktes Rohr <p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Gesamtanlage schaltet ab, wenn max. zulässige Heißgastemperatur in 60 min 2 Mal überschritten wird.</p>
E37	<ul style="list-style-type: none"> ● Zu niedrige Temperaturen am Wärmetauscher-Temperaturfühler (Tho-R) des Außengeräts. ● Wärmetauscher-Temperaturfühler (Tho-R) des Außengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Anschlüsse des Wärmetauscher-Temperaturfühlers (Tho-R) auf festen Sitz prüfen. 3. Wärmetauscher-Temperaturfühler (Tho-R) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 4. Widerstandswerte des Temperaturfühlers (Tho-R) gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). 5. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 6. Temperaturwerte des Wärmetauscher-Temperaturfühlers (Tho-R) an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > THO-R1] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > AG Waermet.-Temp. 1] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > AG Waermet.-Temp. 1] 	<p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Temperaturgrenzwert des Wärmetauscher-Temperaturfühlers (Tho-R) des Außengeräts, der Fehler E37 auslöst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ab -55 °C und niedriger

Fehlercode Fernbedie- nung	Ursache	Lösung	Tipp
E38	<ul style="list-style-type: none"> ● Zu niedrige Temperaturen am Außentemperaturfühler (Tho-A) des Außengeräts. ● Außentemperaturfühler (Tho-A) des Außengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Anschluss des Außentemperaturfühlers (Tho-A) auf festen Sitz prüfen. 3. Außentemperaturfühler (Tho-A) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 4. Widerstandswerte des Temperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). 5. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 6. Temperaturwerte des Temperaturfühlers an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > OUTDOOR] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Aussentemperatur] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Außentemperatur] 	<p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Temperaturgrenzwert am Außentemperaturfühler (Tho-A), der Fehler E38 auslöst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ab -55 °C und niedriger
E39	<ul style="list-style-type: none"> ● Elektrischer und kältetechnischer Anschluss stimmen nicht überein. ● Zu niedrige Temperaturen am Heißgas-Temperaturfühler (Tho-D) des Außengeräts. ● Heißgas-Temperaturfühler (Tho-D) des Außengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellen, dass elektrischer und kältetechnischer Anschluss übereinstimmen. 2. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 3. Anschluss des Heißgas-Temperaturfühler (Tho-D) auf festen Sitz prüfen. 4. Heißgas-Temperaturfühler (Tho-D) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 5. Widerstandswerte des Temperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 50 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). 6. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 7. Temperaturwerte des Temperaturfühlers an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > Td] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Heissgastemperatur] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Heißgastemperatur] 	<p>HINWEIS: Stimmen elektrischer und kältetechnischer Anschluss nicht überein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ein Innengerät in Betriebsart Kühlen betreiben. ○ Alle weiteren Innengeräte in Betriebsart Lüften betreiben. ○ Durch Ausschlussverfahren prüfen an welchen Geräten die Anschlüsse nicht übereinstimmen.
E40	<p>Zu hoher Druck am Hochdrucksensor (HPS) des Außengeräts..</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Wärmetauscher am Außengerät auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen. 3. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 4. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 5. Hochdrucksensor (HPS) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 6. Hochdruck mittels Manometer am Prüfanschluss messen. 7. Hochdruckwert des Manometers mit Hochdruckwert der Kabelfernbedienung abgleichen. 8. Hochdruckwert des Hochdrucksensors (HPS) an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > HP] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Hochdruck] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Hochdruck] 9. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 10. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Hochdrucksensor (HPS) am Außengerät erfasst innerhalb von 60 min 5 Mal einen zu hohen Druck.</p>

Fehlercode Fernbedie- nung	Ursache	Lösung	Tipp
E41	Power-Transistor des Verdichters überhitzt.	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. Anschluss des Power-Transistorfühlers (Tho-AF) auf festen Sitz prüfen. Widerstandswerte des Power-Transistorfühlers (Tho-AF) gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 50 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Ventilator des Außengeräts auf korrekte Funktion prüfen. Verbindung zwischen Power-Transistor und Kühlkörper prüfen. Sicherstellen, dass beide Komponenten formschlüssig verbunden sind. 	-
E42	Bei Außengeräten SCM100-125: <ul style="list-style-type: none"> Überstrom am Verdichter. 	<ol style="list-style-type: none"> Serviceventile prüfen und ggf. öffnen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Den folgenden Handlungsschritt bei eingeschalteter Spannungsversorgung durchführen. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Isolationswiderstand am Verdichter prüfen. <ul style="list-style-type: none"> Isolationswiderstand beträgt im Normalfall mehrere MOhm. Wicklungswiderstände an den 3 Wicklungen (U, V, W) am Verdichter prüfen. InverterChecker anschließen. <ul style="list-style-type: none"> Bei Außengeräten SCM100-125ZM-S DIP-Schalter JSW10-4 an Inverterplatine auf ON stellen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Inverterplatine mittels InverterChecker auf korrekte Funktion prüfen. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>HINWEIS: Prüfung vom Wicklungswiderstand des Verdichters: Den Standard-Widerstandswert des jeweiligen Außengeräts in Tabelle ermitteln (Bezugstemperatur für Standard-Widerstandswert: +20 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte annähernd identisch sind und dem Standard-Widerstandswert entsprechen, ist der Verdichter elektrisch in Ordnung. Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte nicht identisch sind, ist der Verdichter elektrisch nicht funktionsfähig. <p>HINWEIS: Prüfung der Invertersteuerung mittels InverterChecker:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn alle LEDs auf dem InverterChecker in einem regelmäßigen Muster aufleuchten ist die Invertersteuerung in Ordnung.
E42	Bei Außengeräten SCM40-80: <ul style="list-style-type: none"> Überstrom am Verdichter. 	<ol style="list-style-type: none"> Serviceventile prüfen und ggf. öffnen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Den folgenden Handlungsschritt bei eingeschalteter Spannungsversorgung durchführen. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Isolationswiderstand am Verdichter prüfen. <ul style="list-style-type: none"> Isolationswiderstand beträgt im Normalfall mehrere MOhm. Wicklungswiderstände an den 3 Wicklungen (U, V, W) am Verdichter prüfen. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>HINWEIS: Prüfung vom Wicklungswiderstand des Verdichters: Den Standard-Widerstandswert des jeweiligen Außengeräts in Tabelle ermitteln (Bezugstemperatur für Standard-Widerstandswert: +20 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte annähernd identisch sind und dem Standard-Widerstandswert entsprechen, ist der Verdichter elektrisch in Ordnung. Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte nicht identisch sind, ist der Verdichter elektrisch nicht funktionsfähig.
E45	Kommunikationsfehler zwischen Haupt- und Slaveplatine am Außengerät.	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. Verbindungskabel zwischen Haupt- und Slaveplatine des Außengeräts prüfen. 	-
E47	Überspannung am Aktivfilter des Außengeräts.	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Die folgenden Handlungsschritte bei eingeschalteter Spannungsversorgung durchführen. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. 	<p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Aktivfilter des Außengeräts erfasst innerhalb von 20 min 3 Mal eine zu hohe Gleichspannung.</p>

Fehlercode Fernbedienung	Ursache	Lösung	Tipp
E48	Ventilatormotor des Außengeräts nicht funktionsfähig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Freigängigkeit des Ventilators am Außengerät prüfen. Steckerverbindungen an Außengeräteplatine auf festen Sitz und Korrosion prüfen. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. Alle Feinsicherungen des Außengeräts prüfen. Steckerverbindung des Ventilators an Außengeräteplatine lösen. 7. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Spannungsversorgung des Ventilatormotors an Außengeräteplatine prüfen: <ul style="list-style-type: none"> ○ (Steckplatz CNFAN - PIN 4 u. PIN 6; bei SCM100-125: PIN 1 u. PIN 4; min. 280 V DC). 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Ventilatormotor erreicht nicht die Solldrehzahl.
E51	Bei Außengeräten SCM40-80: ○ Power-Transistor fehlerhaft.	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. Sicherung (F2) des Außengeräts prüfen. 	-
E51	Bei Außengeräten SCM100-125: ○ Power-Transistor fehlerhaft. ○ Ventilator des Außengeräts fehlerhaft. ○ Hauptplatine des Außengeräts fehlerhaft.	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. Freigängigkeit des Ventilators am Außengerät prüfen. 4. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Kommunikation zwischen Inverter- und Hauptplatine des Außengeräts wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Spannung an Inverterplatine am Außengerät prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Steckplatz CN14 - PIN 2 u. PIN 3; zulässiger Spannungswert: ≥ 15 V DC. 7. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Verbindungskabel zwischen Inverter- und Hauptplatine des Außengeräts abklemmen. 9. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. Spannung an Inverterplatine am Außengerät prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Steckplatz CN14 - PIN 2 u. PIN 3; zulässiger Spannungswert: ≥ 15 V DC. 	-
E53	<ul style="list-style-type: none"> ● Zu niedrige Temperatur am Sauggas-Temperaturfühler (ThO-S) des Außengeräts. ● Sauggas-Temperaturfühler (ThO-S) des Außengeräts übermittelt keine oder falsche Daten an die Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. Anschluss des Sauggas-Temperaturfühlers (ThO-S) auf festen Sitz prüfen (Steckplatz CNTH (weiß)). Sauggas-Temperaturfühler (ThO-S) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Widerstandswert des Temperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: ± 10 %)). 	HINWEIS zur Fehlerauslösung: Temperaturgrenzwert am Sauggas-Temperaturfühler (ThO-S), der Fehler E53 auslöst: ○ ab -55 °C und niedriger
E54	Falsche Spannungswerte am Hochdrucksensor (HPS) des Außengeräts.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 2. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Den folgenden Handlungsschritt bei eingeschalteter Spannungsversorgung durchführen. Hochdrucksensor (HPS) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: Hochdruck mittels Manometer am Prüfanschluss messen. Hochdruckwert des Manometers mit Hochdruckwert der Kabelfernbedienung abgleichen. Hochdruckwert des Hochdrucksensors (HPS) an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > HP] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Hochdruck] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Hochdruck] 7. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	Weitere mögliche Ursachen: ○ Falsche Kältemittelfüllmenge. ○ Luftkurzschluss am Außengerät.

Fehlercode Fernbedie- nung	Ursache	Lösung	Tipp
E57	<ul style="list-style-type: none"> ● Kältemittelmangel. ● Serviceventil nicht vollständig geöffnet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serviceventile prüfen und ggf. öffnen. 2. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Den folgenden Handlungsschritt bei eingeschalteter Spannungsversorgung durchführen. 3. Folgende Temperaturfühler wie folgt auf korrekte Funktion prüfen (ThI-R1, ThI-R2, ThI-R3, ThI-A): 4. Widerstandswerte aller Temperaturfühler gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). 5. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 6. Temperaturwerte der Temperaturfühler an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > RETURN AIR bzw. THI-R1-3] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Ruecklufttemperatur ThI-A bzw. IG Waermet.-Temp. ThI-R1-3] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Rücklufttemperatur ThI-A bzw. IG Wärmet.-Temp ThI-R1-3] 7. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 8. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 9. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>Weitere mögliche Ursache:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kein Wärmeübergang bei relativer Luftfeuchte von < 35 %. <p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Wärmetauscher-Temperaturfühler (ThI-R1, ThI-R2, ThI-R3) erfassen innerhalb einer bestimmten Zeit eine zu geringe Temperaturabnahme. Ursache: Kältemittelmangel.</p>
E58	<ul style="list-style-type: none"> ● Sicherheitsstopp des Außengeräts durch zu hohe Stromaufnahme. ● Verdichter blockiert. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Außengerät auf Luftkurzschluss prüfen. 3. Isolationswiderstand am Verdichters prüfen. 4. Isolationswiderstand beträgt im Normalfall mehrere MOhm. 5. Wicklungswiderstände an den 3 Wicklungen (U, V, W) am Verdichter prüfen. 6. Anschluss des Außentemperaturfühlers (Tho-A) auf festen Sitz prüfen. 7. Außentemperaturfühler (Tho-A) wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 8. Widerstandswerte des Außentemperaturfühlers gemäß Widerstandskennlinie prüfen (Referenz: NTC 25 °C = 5 kOhm (Toleranzgrenze: +/-10 %)). 9. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 10. Temperaturwerte des Außentemperaturfühlers (Tho-A) an Kabelfernbedienung auslesen: <ul style="list-style-type: none"> ○ RC-E5: [Check > Operation data > I/U No. ___ > OUTDOOR] ○ RC-EX1: [Menü > Weiter (mehrmals drücken) > Service & Inbetriebnahme > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Aussentemperatur] ○ RC-EX3A: [Menü > Service-Einstellung > Service & Wartung > Service Passwort eingeben > Betriebsdaten > Außentemperatur] 11. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 12. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 13. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>HINWEIS: Prüfung vom Wicklungswiderstand des Verdichters: Den Standard-Widerstandswert des jeweiligen Außengeräts in Tabelle ermitteln (Bezugstemperatur für Standard-Widerstandswert: +20 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte annähernd identisch sind und dem Standard-Widerstandswert entsprechen, ist der Verdichter elektrisch in Ordnung. ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte nicht identisch sind, ist der Verdichter elektrisch nicht funktionsfähig.

Fehlercode Fernbedie- nung	Ursache	Lösung	Tipp
<p>E59</p>	<p>Bei Außengeräten SCM40-80: Fehler beim Start des Verdichters:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verdichter fehlerhaft. ○ Hauptplatine des Außengeräts defekt. ○ Ventilatormotor des Außengeräts fehlerhaft. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Ventilatormotor des Außengeräts wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 3. Steckerverbindung (CNFAN) des Ventilators an Außengeräteplatine lösen. 4. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 5. Sicherstellen, ob Verdichter startet. 6. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 7. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. 8. Isolationswiderstand des Verdichters prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Richtwert für Isolationswiderstand: mehrere MOhm 9. Wicklungswiderstände an den 3 Wicklungen (U, V, W) am Verdichter prüfen. 10. Serviceventile prüfen und ggf. öffnen. 11. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 12. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>Weitere mögliche Ursache:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ flüssiges Kältemittel im Verdichter <p>HINWEIS: Prüfung vom Wicklungswiderstand des Verdichters: Den Standard-Widerstandswert des jeweiligen Außengeräts in Tabelle ermitteln (Bezugstemperatur für Standard-Widerstandswert: +20 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte annähernd identisch sind und dem Standard-Widerstandswert entsprechen, ist der Verdichter elektrisch in Ordnung. ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte nicht identisch sind, ist der Verdichter elektrisch nicht funktionsfähig.
<p>E59</p>	<p>Bei Außengeräten SCM100-125: Fehler beim Start des Verdichters:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verdichter fehlerhaft. ○ Hauptplatine des Außengeräts defekt. ○ Ventilatormotor des Außengeräts fehlerhaft. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Ventilatormotor des Außengeräts wie folgt auf korrekte Funktion prüfen: 3. Steckerverbindung (CNFAN) des Ventilators an Außengeräteplatine lösen. 4. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 5. Sicherstellen, ob Verdichter startet. 6. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 7. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. 8. Isolationswiderstand des Verdichters prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Richtwert für Isolationswiderstand: mehrere MOhm 9. Wicklungswiderstände an den 3 Wicklungen (U, V, W) am Verdichter prüfen. 10. Serviceventile prüfen und ggf. öffnen. 11. InverterChecker anschließen. <ul style="list-style-type: none"> ○ DIP-Schalter JSW10-4 an Inverterplatine auf ON stellen. 12. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage mit Spannungsversorgung verbinden. 13. Inverterplatine mittels InverterChecker auf korrekte Funktion prüfen. 14. Vorsicht! Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr durch heiße oder kalte Oberflächen bzw. austretendes Kältemittel. Leichte oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 15. Kältemittelfüllmenge gemäß Technischem Handbuch prüfen. 	<p>Weitere mögliche Ursache:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ flüssiges Kältemittel im Verdichter <p>HINWEIS: Prüfung vom Wicklungswiderstand des Verdichters: Den Standard-Widerstandswert des jeweiligen Außengeräts in Tabelle ermitteln (Bezugstemperatur für Standard-Widerstandswert: +20 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte annähernd identisch sind und dem Standard-Widerstandswert entsprechen, ist der Verdichter elektrisch in Ordnung. ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte nicht identisch sind, ist der Verdichter elektrisch nicht funktionsfähig. <p>HINWEIS: Prüfung der Invertersteuerung mittels InverterChecker:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn alle LEDs auf dem InverterChecker in einem regelmäßigen Muster aufleuchten ist die Invertersteuerung in Ordnung.
<p>E60</p>	<p>Unzulässige Rotorstartposition im Verdichter.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> – Gesamtanlage spannungsfrei schalten. 2. Spannungsversorgung des Außengeräts prüfen. 3. Isolationswiderstand des Verdichters prüfen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Richtwert für Isolationswiderstand: mehrere MOhm 4. Wicklungswiderstände an den 3 Wicklungen (U, V, W) am Verdichter prüfen. 	<p>Weitere mögliche Ursache:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verschmutzung im Kältemittelkreis. <p>HINWEIS zur Fehlerauslösung: Elektronik erkennt Unterschied in der Stator- und Rotorposition des Verdichters.</p> <p>HINWEIS: Prüfung vom Wicklungswiderstand des Verdichters: Den Standard-Widerstandswert des jeweiligen Außengeräts in Tabelle ermitteln (Bezugstemperatur für Standard-Widerstandswert: +20 °C).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte annähernd identisch sind und dem Standard-Widerstandswert entsprechen, ist der Verdichter elektrisch in Ordnung. ○ Wenn die 3 gemessenen Widerstandswerte nicht identisch sind, ist der Verdichter elektrisch nicht funktionsfähig.

Fehlercode Fernbedienung	Ursache	Lösung	Tipp
E75	Anschlüsse des Superlinkbusses (A/B) und des Fernbedienungsbusse (X/Y) an Zentralfernbedienung vertauscht.	<ol style="list-style-type: none"> GEFAHR! Gefährliche Spannung an offenliegenden Leitungen. Tod oder schwere Körperverletzung. <ul style="list-style-type: none"> Die folgenden Handlungsschritte bei eingeschalteter Spannungsversorgung durchführen. Verdrahtung der Busanschlüsse prüfen. <ul style="list-style-type: none"> Ggf. Verdrahtung korrigieren. Spannungs-Reset der Gesamtanlage durchführen. 	HINWEIS: Zentralfernbedienung kann nur mittels Adapterplatine SC-ADNA-E an ein S-Serie-Innengerät angebunden werden.

13.5 Service-Modus


Der Service-Modus ist möglich bei den Innengeräten SRK, SRF und SRR.

Fehler werden angezeigt durch die RUN-LED und die TIMER-LED.

Ausgelesen werden können die:

- letzten fünf Fehler mit Betriebsdaten,
- letzten zehn Stopp-Codes.

Wenn der Service-Modus aktiv ist, ist eine Steuerung über die Kabelfernbedienung nicht mehr möglich.

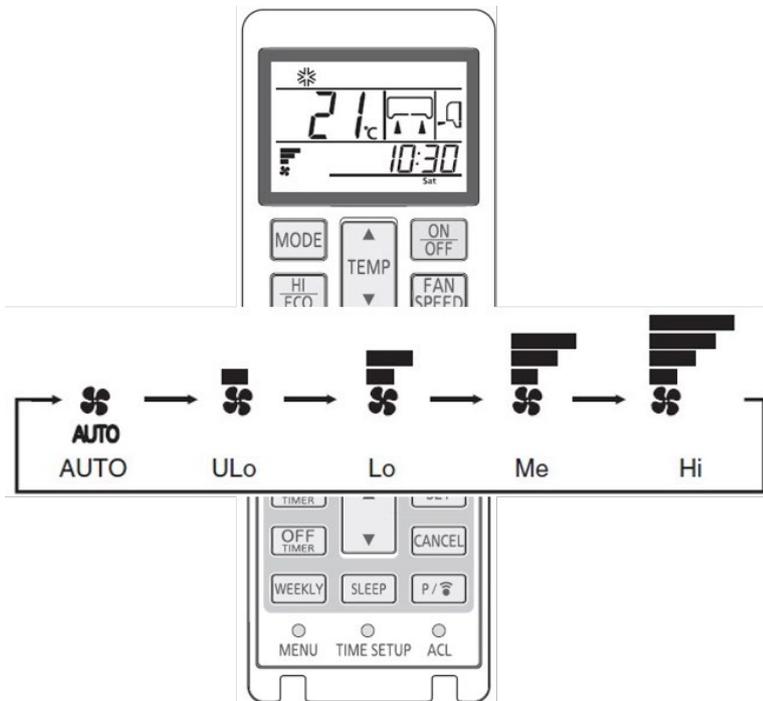

Vorgehensweise

1. Anlage eine Minute stromlos schalten.
2. Anlage einsichern und die ON/OFF-Taste gedrückt halten. Ein Piepton ertönt.
3. Innerhalb einer Minute mit der Infrarotfernbedienung den folgenden Befehl an das Innengerät senden: Kühlen, Ventilatorstufe Me, 21°C.

Einstellungen an der Infrarotfernbedienung

Infrarotfernbedienungseinstellungen		Inhalt der Ausgabedaten
Betriebsmodus	Ventilatorstufe	
Kühlen	LO	Zeigt den Grund für das Stoppen an (Schutzsteuerung)
	MED	Zeigt den Grund für das Stoppen an (Fehlercode)
	HI	Zeigt den Wert des Raum-Temperaturfühlers zum Fehlerzeitpunkt an
	AUTO	Zeigt den Wert des Wärmetauscher-Temperaturfühlers des Innengeräts zum Fehlerzeitpunkt an
Heizen	LO	Zeigt die Einstellung der Infrarotfernbedienung zum Fehlerzeitpunkt an
	MED	Zeigt den Wert des Außen-Temperaturfühlers zum Fehlerzeitpunkt an
	HI	Zeigt den Wert des Wärmetauscher-Temperaturfühlers des Außengeräts zum Fehlerzeitpunkt an
	AUTO	Zeigt den Wert des Heißgas-Temperaturfühlers des Außengeräts zum Fehlerzeitpunkt an

Infrarotfernbedienungseinstellungen	Gibt an, von welchem Fehler die Daten stammen
Soll-Raumtemperatur	
21°C	Letzter Fehler
22°C	Vorletzter Fehler
23°C	Drittletzter Fehler
24°C	Viertletzter Fehler
25°C	Fünftletzter Fehler


Wählen des Fehlers/des Stopp-Codes über die Soll-Raumtemperatur

Die letzten Fehlermeldungen 1-5 können angezeigt werden.

- Einstellbarer Wert für die Soll-Raumtemperatur: 21-25 °C.
- Einstellbarer Wert für Temperaturfühler Thi-R2: 26-30 °C.

Die letzten Stopp-Codes 1-10 können angezeigt werden.

- Einstellbarer Wert für die Soll-Raumtemperatur: 21-30 °C.

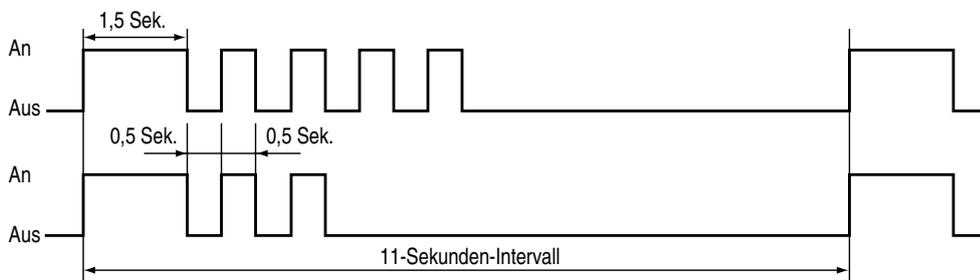

- 1,5 Sekunden Blinken bedeutet, dass der Blinkcode startet (wird nicht mitgezählt).
- Run-LED (Betriebsart): Zehnerstelle, Timer-LED (Ventilatorstufe): Einerstelle.
- Fehlercode 42. Für Fehlercodes im Service-Modus gibt es eine separate Tabelle, die nicht mit den normalen Fehlercodes zu verwechseln ist (siehe „13.5.1 Fehlercodes und Stopp-Codes im Service-Modus“ auf Seite 325).

Betriebsart/Ventilatorstufe auslesen

Blinkcodes im Service-Modus	Betriebsmodus zum Fehlerzeitpunkt	Blinkcodes im Service-Modus	Ventilatorstufe zum Fehlerzeitpunkt
RUN-LED (10er-Stelle)		TIMER-LED (1er-Stelle)	
–	AUTOMATIK	–	AUTOMATIK
1x Blinken	ENTFEUCHTEN	2x Blinken	HI
2x Blinken	KÜHLEN	3x Blinken	MED
3x Blinken	LÜFTEN	4x Blinken	LO
4x Blinken	HEIZEN	5x Blinken	ULO
		6x Blinken	HI POWER
		7x Blinken	ECONO

- Wenn kein Fehler gespeichert ist, wird Automatik/Automatik angezeigt.
- Auslese-Intervall wie bei den Fehlercodes.

Temperaturfühler auslesen

Die Werte in der folgenden Tabelle gelten für:

- Rückluft-Temperaturfühler,
- Wärmetauscher-Temperaturfühler des Innengerätes,
- Außentemperaturfühler,
- Wärmetauscher-Temperaturfühler des Außengerätes,
- Fernbedienungstemperaturfühler.

Wenn kein Fehler vorliegt, wird -64 °C angezeigt.

Piepton		RUN-LED (1er-Stelle)	RUN-LED (10er-Stelle)								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ja (ertönt für 0,1 Sekunden)	6	-60	-61	-62	-63	-64					
	5	-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57	-58	-59
	4	-40	-41	-42	-43	-44	-45	-46	-47	-48	-49
	3	-30	-31	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39
	2	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29
	1	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
	0	/	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Nein (ertönt nicht)	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	4	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	5	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
	6	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	7	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
	8	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
	9	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Die Werte in der folgenden Tabelle gelten für:

- Heißgas-Temperaturfühler,


Wenn kein Fehler vorliegt, wird -64 °C angezeigt. Der abgelesene Wert ist mit 2 zu multiplizieren.

Piepton		RUN-LED (1er-Stelle)	RUN-LED (10er-Stelle)								
			0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ja (ertönt für 0,1 Sekunden)	3	-60	-62	-64							
	2	-40	-42	-44	-46	-48	-50	-52	-54	-56	-58
	1	-20	-22	-24	-26	-28	-30	-32	-34	-36	-38
	0	/	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16	-18
Nein (ertönt nicht)	0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	1	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	2	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
	3	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
	4	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98
	5	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118
	6	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138
	7	140	142	144	146	148	150				

13.5.1 Fehlercodes und Stopp-Codes im Service-Modus

Anzahl Blinken im Service-Mode		Stopp-Code oder Fehlercode im Service-Modus	Fehlerbeschreibung	Ursache	Bedingungen für das Auftreten	Fehler-anzeige	Stopp-Code
RUN-LED (Zehnerstelle)	TIMER-LED (Einerstelle)						
	AUS	0	Normal	—	—	—	—
AUS	1-maliges Blinken	01	Fehler am Kabel der Kabelfernbedienung (nach Anschluss der Kabelfernbedienung) oder: Störung am WLAN-Adapter (nach Anschluss des WLAN-Adapters)	Kabel der Kabelfernbedienung beschädigt. Fehler an der Innengeräteplatine. Fehler an der Platine des WLAN-Adapters. Anschlüsse haben unzureichenden Kontakt.	Das Y-Kabel der Fernbedienung ist offen. Das X- und das Y-Kabel der Fernbedienung wurden beim Anschluss vertauscht. Die Signalleitungen der Kabelfernbedienung sind gestört. Fehler an der Kabelfernbedienung oder der Innengeräteplatine. Der WLAN-Adapter kann 2 Minuten lang kontinuierlich keine normalen Daten empfangen.	—	○
	5-maliges Blinken	05	35 Sekunden lang können keine Signale empfangen werden (wenn Verbindung wiederhergestellt ist).	Fehler bei der Stromversorgung Stromkabel/Signalleitungen falsch angeschlossen Fehler an der Innen-/Außengeräteplatine	35 Sekunden verstreichen, ohne dass Signale des Außengeräts oder Innengeräts korrekt erfasst werden.	○	—
3-maliges Blinken	5-maliges Blinken	35	Hochdrucksteuerung Kühlbetrieb	Überlastbetrieb beim Kühlen. Drehzahl des Außengeräteventilators fällt. Temperaturfühler des Außengeräte-Wärmetauschers kurzgeschlossen.	Der Wert des Wärmetauschers-Temperaturfühlers des Außengeräts liegt über dem Sollwert.	○ (5 mal)	○
	6-maliges Blinken	36	Überhitzung des Verdichters 110 °C	Zu wenig Kältemittel. Fehler am Heißgas-Temperaturfühler. Service-Ventil geschlossen.	Der Wert des Heißgas-Temperaturfühlers liegt über dem Sollwert.	○ (2 mal)	○
	7-maliges Blinken	37	Störung am Wärmetauscher-Temperaturfühler des Außengeräts.	Wärmetauscher-Temperaturfühler des Außengeräts ist nicht angeschlossen. Anschlüsse haben unzureichenden Kontakt. Fehler an der Außengeräteplatine.	5 Sekunden lang wird ununterbrochen innerhalb von 40 Minuten nach der ersten Erkennung der Abweichung dreimal eine Temperatur von maximal -55 °C erkannt. Oder 5 Sekunden lang wird ununterbrochen innerhalb von 20 Minuten nach dem Einschalten eine Temperatur von maximal -55 °C erkannt.	○ (3 mal)	○
	8-maliges Blinken	38	Problem am Außenluft-Temperaturfühler	Außenluft-Temperaturfühler ist nicht angeschlossen. Anschlüsse haben unzureichenden Kontakt. Fehler an der Außengeräteplatine.	5 Sekunden lang wird ununterbrochen innerhalb von 40 Minuten nach der ersten Erkennung der Abweichung dreimal eine Temperatur von maximal -55 °C erkannt. Oder 5 Sekunden lang wird ununterbrochen innerhalb von 20 Minuten nach dem Einschalten eine Temperatur von maximal -55 °C erkannt.	○ (3 mal)	○
	9-maliges Blinken	39	Störung am Heißgas-Temperaturfühler (Fehlerabschaltung)	Heißgas-Temperaturfühler ist nicht angeschlossen. Anschlüsse haben unzureichenden Kontakt. Fehler an der Außengeräteplatine.	5 Sekunden lang wird ununterbrochen innerhalb von 40 Minuten nach der ersten Erkennung der Abweichung dreimal eine Temperatur von maximal -25 °C erkannt.	○ (3 mal)	○
4-maliges Blinken	AUS	40	Service-Ventil (Gasseite) geschlossen	Service-Ventil (Gasseite) geschlossen. Fehler an der Außengeräteplatine	Wenn der Ausgangsstrom des Inverters den eingestellten Wert innerhalb von 80 Sekunden nach dem Einschalten des Verdichters im Heizbetrieb überschreitet, schaltet der Verdichter ab.	○ (2 mal)	○
	2-maliges Blinken	42	Unterbrechung der Stromversorgung	Verdichter läuft nicht. Verkabelung des Verdichters kurzgeschlossen. Eine Phase des Verdichters wird nicht angesteuert. Fehler an der Außengeräteplatine. Service-Ventil geschlossen. Fehler am elektronischen Expansionsventil. Fehler am Verdichter	Verdichterstart 42-mal nacheinander erfolglos, wobei die Unterbrechung der Stromversorgung zum endgültigen Fehler führt.	○ (2 mal)	○
	7-maliges Blinken	47	Spannungsfehler am Aktivfilter	Aktivfilter defekt.	Eine falsche Spannung wird für die Stromversorgung verwendet. Fehler an der Außengeräteplatine.	○	—
	8-maliges Blinken	48	Störung am Ventilatormotor des Außengeräts	Fehler am Ventilatormotor des Außengeräts Anschlüsse haben unzureichenden Kontakt. Fehler an der Außengeräteplatine	Mindestens 30 Sekunden lang wird eine Drehzahl des Ventilatormotors des Außengeräts von maximal 75 min ⁻¹ gemessen.	○ (3 mal)	○
5-maliges Blinken	1-maliges Blinken	51	Kurzschluss im Leistungstransistor) Unterbrechung der Stromversorgung	Fehler an der Außengeräteplatine. Leistungstransistor defekt.	Während des Anlaufs des Verdichters wird ein Ausfall des Leistungstransistors erkannt.	○	—
	7-maliges Blinken	57	Schutzsteuerung des Kältekreislaufs	Service-Ventil geschlossen. Zu wenig Kältemittel.	Die Schutzsteuerung des Kältekreislaufs hat ausgelöst.	○ (3 mal)	○
	8-maliges Blinken	58	Unterbrechung der Stromversorgung aus Sicherheitsgründen	Zu viel Kältemittel Verdichter verriegelt. Überlastbetrieb	Die Stromversorgung wird während des Betriebs aus Sicherheitsgründen unterbrochen.	—	○
	9-maliges Blinken	59	Verdichterverkabelung unterbrochen Spannungsabfall Schutzsteuerung bei niedriger Drehzahl.	Verdichterverkabelung unterbrochen Fehler am Leistungstransistor Fehler an der Spannungsversorgung Fehler an der Außengeräteplatine Fehler am Verdichter	Beim Anlaufen des Verdichters beträgt die Stromstärke 1 A oder weniger. Die Versorgungsspannung fällt während des Betriebs ab. Die Verdichterdrehzahl beträgt 60 Minuten lang weniger als 32 U/min.	○	○
6-maliges Blinken	AUS	60	Rotor blockiert	Fehler am Verdichter. Eine Phase des Verdichters wird nicht angesteuert. Fehler am elektronischen Expansionsventil Überlastbetrieb Fehler an der Außengeräteplatine	Der Verdichter stoppt nach dem Anlaufen aufgrund der Rotorblockierung.	○ (3 mal)	○
	1-maliges Blinken	61	Fehler an Verbindungsleitungen zwischen Innengerät und Außengerät	Fehler an Verbindungsleitungen. Fehler an Innengeräte- oder Außengeräteplatine.	10 Sekunden oder länger nach dem Einschalten der Spannungsversorgung wird kein korrektes Signal zwischen Innengeräte- und Außengeräteplatine erkannt.	○	—
	2-maliges Blinken	62	Serieller Übertragungsfehler	Fehler an Innengeräte- oder Außengeräteplatine Fehlfunktion durch Störung	7 Minuten und 35 Sekunden lang wird kein Signal zwischen Innengeräte- und Außengeräteplatine korrekt erkannt.	○	—
8-maliges Blinken	AUS	80	Störung am Ventilatormotor des Innengeräts	Fehler am Ventilatormotor des Innengeräts Anschlüsse haben unzureichenden Kontakt. Fehler an der Innengeräteplatine	Am Ventilatormotor des Innengeräts wird eine Drehzahl von maximal 300 min ⁻¹ bei eingeschaltetem Ventilatormotor und Klimagerät in Betrieb erkannt.	○	—
	2-maliges Blinken	82	Störung am Wärmetauscher-Temperaturfühler des Innengeräts (Fehlerabschaltung)	Wärmetauscher-Temperaturfühler des Innengeräts ist nicht angeschlossen. Anschlüsse haben unzureichenden Kontakt.	Eine Temperatur von maximal -28°C wird 40 Minuten lang während des Heizbetriebs ununterbrochen erkannt. Der Verdichter stoppt.	○	—
	4-maliges Blinken	84	Kondensationsschutzsteuerung	Hohe Feuchtigkeit	Kondensationsschutzsteuerung hat ausgelöst.	—	○
	5-maliges Blinken	85	Frostschutzsteuerung	Drehzahl des Innengeräteventilators fällt. Die Verbindung zum Wärmetauscher-Temperaturfühler des Innengeräts ist unterbrochen.	Während des Kühlbetriebs hat die Frostschutzsteuerung ausgelöst und der Verdichter wurde angehalten.	—	○
	6-maliges Blinken	86	Hochdrucksteuerung Heizbetrieb	Überlastbetrieb beim Heizen. Drehzahl des Innengeräteventilators fällt. Temperaturfühler des Innengeräte-Wärmetauschers kurzgeschlossen.	Während des Heizbetriebs hat die Hochdrucksteuerung Heizen ausgelöst und der Verdichter wurde angehalten.	—	○

14 Entsorgen



Elektronische Geräte entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte entsorgen.



Entsprechend der EU- Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20 Anhang II:



Batterien, am Ende ihrer Lebensdauer, getrennt vom allgemeinen Haushaltsmüll entsorgen. Wenn ein Chemikaliensymbol unter dem links gezeigten Symbol aufgedruckt ist, weist dieses darauf hin, dass die Batterien Schwermetalle in bestimmter Konzentration enthalten. Diese werden wie folgt angegeben: Hg: Quecksilber (0,0005%), Cd: Kadmium (0,002%), Pb: Blei (0,004%). Die Batterien sachgemäß bei einer Batteriesammelstelle oder im entsprechend markierten Sondermüll entsorgen.

15 Anhang

15.1 CE-Konformitätserklärungen

DOC. No. IDOC370AF

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Name and address of the manufacturer:

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

Name and address of the manufacturer Authorized Representative in EU:

MHIAE SERVICES B.V.
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands

Object of the declaration:

Description: Split Type Air Conditioner
Model name: See attached Appendix 1
Serial Number: See attached Appendix 1

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation

Relevant Directives :

Machinery 2006/42/EC
Low Voltage 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
Pressure Equipment 2014/68/EU
RoHS 2011/65/EU, (EU)2015/863
Ecodesign 2009/125/EC
RED 2014/53/EU

Relevant Regulations :

Regulation (EU) No 206/2012 [ErP/air-conditioners]
Regulation (EU) No 2016/2281[ErP/air conditioners]
Regulation (EU) No 2016/2282[ErP/air conditioners]

Relevant Standards :

EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012[LVD]
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019[LVD]
EN 62233:2008[LVD]
EN 55014-1:2017+A11:2020[EMC]
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008[EMC]
EN 61000-3-2:2014[EMC]
EN 61000-3-3:2013+A1:2019[EMC]
EN 61000-3-11:2000[EMC]
EN 61000-3-12:2011[EMC]
EN IEC 63000:2018[RoHS]
EN 14825:2016[ErP/air-conditioners]
EN 12102-1:2017[ErP/air-conditioners]
Japanese Industrial Standard:JIS B 8240:2015[PE]
Japanese Industrial Standard:JIS C 9612:2013[PE]

Other legislative documents: See attached Appendix 1

Place of Signing : KIYOSU, JAPAN



Seiji Kondo
General Manager,
Quality Assurance Department

Date : 1. Nov. 2022



Please confirm the latest version of DECLARATION OF CONFORMITY and material information of packaging parts from the following URL.
URL: https://www.mhi-mth.co.jp/en/technology/ce_marking.php



English	EU DECLARATION OF CONFORMITY	declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.
Bulgarian	ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	декларираме изцяло на своя отговорност, че апаратуратаупомената в настоящата декларация, отговаря на следните директиви.
Croatian	EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	izjavljujemo s punom odgovornošću da aparat naveden u ovoj deklaraciji je u skladu sa sljedećim direktivama.
Czech	EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že zařízení uvedené v tomto prohlášení je v souladu s těmito směrnici.
Danish	EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	erklærer under eneansvar, at apparatetsom der henvises til i denne erklæring er i overstemmelse med de følgende direktiver
Dutch	EU CONFORMITEITSVERKLARING	wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat het apparaat zoals bedoeld in deze verklaring, voldoet aan de volgende richtlijnen.
Estonian	ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON	kinnitame ainuvastutajana, et seade mida käsitletakse käesolevas deklaratsioonis, vastab alljärgnevatele direktiividele.
Finnish	EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	vakuutamme yksinomaan omalla vastuulla, että seuraava tuotejota tämä vakuutus koskee, on seuraavien Eurooppalaisten Direktiivien vaatimusten mukainen:
French	DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ	déclarer notre responsabilité seule que l'appareil mentionné dans cette déclaration se conforme aux directives suivantes.
German	EU KONFORMITÄTSEERKLÄRUNG	hiermit erklären wir unsere alleinige Verantwortung dass das gennante in dieser Deklaration Gerät den folgenden Weisungen entspricht.
Greek	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ	δηλώνουμε υπεύθυνα ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες.
Hungarian	EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	Saját felelősségünk tudatában kijelentjük, hogyAz említett nyilatkozat megfelel a következő irányelveknek:
Irish	DEARBHÚ COMHRÉIREACHTA AE	dhearbhú faoi ár fhreagracht aonair go bhfuil an gaireasdá dtagraítear sa dearbhú sin i gcomhréir leis na treoracha seo a leanas
Italian	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	dechiarare esclusivamente sotto la propria responsabilità che l'apparecchio come specificato in questa dichiarazione è conforme alle seguenti direttive.
Latvian	ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	ar mūsu atbildību deklarējam, ka iekārta uz kuru attiecas šī deklarācija, atbilst sekojošām direktīvām.
Lithuanian	ES ATITIKTIES DEKLARACIJA	prisiimdami pilna atsakomybę deklaruojuame, kad įrangaminima šioje deklaracijoje atitinka žemiau išvardintas direktyvas.
Maltese	DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL UE	niddikjaraw taht ir-responsabilita taghna li l-apparatli qed jigi irreferut f'din id-dikjarazzjoni jikkonforma ma dawn id-direttivi.
Polish	DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, iż urządzeniado których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw.
Portuguese	DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE	declaramos sob nossa única responsabilidade que o aparelho referido nesta declaração cumpre com as seguintes diretivas.
Romanian	DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE	declaram pe propria raspundereca aparatele la care se face referire in acesta delaratie sunt conforme cu urmatoarele directive
Slovak	EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že zariadenie uvedené v tomto vyhlásení je v súlade s týmito smernicami.
Slovenian	IZJAVA EU O SKLADNOSTI	izjavljamo pod lastno odgovornostjo, da aparatnavedene v tej izjavi, v skladu z naslednjimi direktivami
Spanish	DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD	declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato al que se refiere esta declaracion esta en acuerdo con las siguientes normas.
Swedish	EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMEELSE	försäkrar under eget ansvar att apparatenavses i denna försäkran överensstämmer med följande direktiv
Norwegian	EU SAMSVARERKLÆRING	erklærer fullt ansvar for at utstyretnevnt i denne erklæring er i samsvar med følgende direktiver.
Turkish	AB UYGUNLUK BEYANI	kendi sorumluluğumuz altında bu beyanla ilgili cihazların aşağıdaki yönergelere uygun olduğunu beyan ederiz.
Russian	ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	заявляем полную ответственность за данное оборудование ссылаясь на настоящее заявление, подтверждаем следование директивам.

Appendix 1. Conformity model list

(1) Single Split Type								:Applied —:Not required						
Outdoor unit	MD	LVD	EMC	RoHS	PED	ErP Lot10	ErP Lot6/21	Indoor unit	MD	LVD	EMC	RoHS	ErP Lot10	ErP Lot6/21
DXC09Z6-S					—	—	—	SRR25ZM-S						
DXC12Z6-S					—	—	—	SRR35ZM-S						
DXC15Z6-S					—	—	—	SRR50ZM-S						
DXC09Z6-W					—	—	—	SRR60ZM-S						
DXC12Z6-W					—	—	—	SRR25ZM-W						
DXC15Z6-W					—	—	—	SRR35ZM-W						
DXC18Z6-W					—	—	—	SRR25ZS-W						
LMC09Z6-S					—	—	—	SRR35ZS-W						
LMC12Z6-S					—	—	—	SRR50ZS-W						
LMC15Z6-S					—	—	—	SRR60ZS-W						
LMC09Z6-W					—	—	—	DXK09Z6-S					—	—
LMC12Z6-W					—	—	—	DXK12Z6-S					—	—
LMC15Z6-W					—	—	—	DXK15Z6-S					—	—
LMC18Z6-W					—	—	—	DXK09Z6-W					—	—
SRC25ZSP-S					—	—	—	DXK12Z6-W					—	—
SRC35ZSP-S					—	—	—	DXK15Z6-W					—	—
SRC45ZSP-S					—	—	—	DXK18Z6-W					—	—
SRC25ZSP-W					—	—	—	LMK09Z6-S					—	—
SRC35ZSP-W					—	—	—	LMK12Z6-S					—	—
SRC45ZSP-W					—	—	—	LMK15Z6-S					—	—
SRC50ZSP-W					—	—	—	LMK09Z6-W					—	—
SRC63ZR-S					—	—	—	LMK12Z6-W					—	—
SRC71ZR-S					—	—	—	LMK15Z6-W					—	—
SRC80ZR-S					—	—	—	LMK09Z6L-W					—	—
SRC63ZR-W					—	—	—	LMK12Z6L-W					—	—
SRC71ZR-W					—	—	—	LMK15Z6L-W					—	—
SRC80ZR-W					—	—	—	LMK18Z6L-W					—	—
SRC25ZMX-SA					—	—	—	SRK25ZSP-S					—	—
SRC35ZMX-SA					—	—	—	SRK35ZSP-S					—	—
SRC20ZS-S					—	—	—	SRK45ZSP-S					—	—
SRC25ZS-S					—	—	—	SRK25ZSP-W					—	—
SRC35ZS-S					—	—	—	SRK35ZSP-W					—	—
SRC50ZS-S					—	—	—	SRK45ZSP-W					—	—
SRC20ZS-W					—	—	—	SRK50ZSP-W					—	—
SRC25ZS-W					—	—	—	SRK71ZM-S					—	—
SRC35ZS-W					—	—	—	SRF25ZMX-S					—	—
SRC50ZS-W					—	—	—	SRF35ZMX-S					—	—
SRC25ZS-W1					—	—	—	SRF50ZMX-S					—	—
SRC35ZS-W1					—	—	—	SRF25ZS-W					—	—
SRC25ZS-W2					—	—	—	SRF35ZS-W					—	—
SRC35ZS-W2					—	—	—	SRF50ZSX-W					—	—
SRC20ZS-WA					—	—	—	SRK63ZR-S					—	—
SRC25ZS-WA					—	—	—	SRK71ZR-S					—	—
SRC35ZS-WA					—	—	—	SRK80ZR-S					—	—
SRC25ZS-WA2					—	—	—	SRK63ZR-W					—	—
SRC35ZS-WA2					—	—	—	SRK71ZR-W					—	—
SRC20ZSX-S					—	—	—	SRK80ZR-W					—	—
SRC25ZSX-S					—	—	—	SRK100ZR-S					—	—
SRC35ZSX-S					—	—	—	SRK100ZR-W					—	—
SRC40ZSX-S					—	—	—	SRK63ZR-WF					—	—
SRC50ZSX-S					—	—	—	SRK71ZR-WF					—	—
SRC60ZSX-S					—	—	—	SRK80ZR-WF					—	—
SRC20ZSX-SA					—	—	—	SRK100ZR-WF					—	—
SRC25ZSX-SA					—	—	—	SRK20ZS-S, -SB, -ST					—	—
SRC35ZSX-SA					—	—	—	SRK25ZS-S, -SB, -ST					—	—
SRC20ZSX-W					—	—	—	SRK35ZS-S, -SB, -ST					—	—
SRC25ZSX-W					—	—	—	SRK50ZS-S, -SB, -ST					—	—
SRC35ZSX-W					—	—	—	SRK20ZS-W, -WB, -WT					—	—
SRC50ZSX-W					—	—	—	SRK25ZS-W, -WB, -WT					—	—
SRC60ZSX-W					—	—	—	SRK35ZS-W, -WB, -WT					—	—
SRC50ZSX-W1					—	—	—	SRK50ZS-W, -WB, -WT					—	—
SRC60ZSX-W1					—	—	—	SRK15ZS-WF, -WFB, -WFT					—	—
SRC50ZSX-W2					—	—	—	SRK20ZS-WF, -WFB, -WFT					—	—
SRC20ZSX-WA					—	—	—	SRK25ZS-WF, -WFB, -WFT					—	—
SRC25ZSX-WA					—	—	—	SRK35ZS-WF, -WFB, -WFT					—	—
SRC35ZSX-WA					—	—	—	SRK50ZS-WF, -WFB, -WFT					—	—
SRC63ZTL-W					—	—	—	SKM20ZSP-S					—	—
SRC71ZTL-W					—	—	—	SKM25ZSP-S					—	—
LMC21Z7-W					—	—	—	SKM35ZSP-S					—	—
LMC24Z7-W					—	—	—	SKM15ZSP-W					—	—
SRC15ZTL-W					—	—	—	SKM20ZSP-W					—	—
SRC20ZTL-W					—	—	—	SKM25ZSP-W					—	—
SRC25ZTL-W					—	—	—	SKM35ZSP-W					—	—
SRC35ZTL-W					—	—	—	SRK20ZSX-S					—	—
SRC50ZTL-W					—	—	—	SRK25ZSX-S					—	—
LMC05Z7-W					—	—	—	SRK35ZSX-S					—	—
LMC07Z7-W					—	—	—	SRK50ZSX-S					—	—
LMC09Z7-W					—	—	—	SRK60ZSX-S					—	—
LMC12Z7-W					—	—	—	SRK20ZSX-W, -WB, -WT					—	—
LMC18Z7-W					—	—	—	SRK25ZSX-W, -WB, -WT					—	—
DXC05Z7-W					—	—	—	SRK35ZSX-W, -WB, -WT					—	—
DXC07Z7-W					—	—	—	SRK50ZSX-W, -WB, -WT					—	—
DXC09Z7-W					—	—	—	SRK60ZSX-W, -WB, -WT					—	—
DXC12Z7-W					—	—	—	SRK20ZSX-WF, -WFB, -WFT					—	—
DXC18Z7-W					—	—	—	SRK25ZSX-WF, -WFB, -WFT					—	—

Indoor unit	MD	LVD	EMC	:Applied		---:Not required	
				RoHS	Erp Lot10	Erp Lot6/21	Erp Lot6/21
SRK35ZSX-WF, -WFB, -WFT							
SRK50ZSX-WF, -WFB, -WFT							
SRK60ZSX-WF, -WFB, -WFT							
SRK63ZTL-W							---
SRK71ZTL-W							---
LMK21Z7-W							---
LMK24Z7-W							---
SRK15ZTL-W							---
SRK20ZTL-W							---
SRK25ZTL-W							---
SRK35ZTL-W							---
SRK50ZTL-W							---
LMK05Z7-W							---
LMK07Z7-W							---
LMK09Z7-W							---
LMK12Z7-W							---
LMK18Z7-W							---
DXK05Z7-W							---
DXK07Z7-W							---
DXK09Z7-W							---
DXK12Z7-W							---
DXK18Z7-W							---

Outdoor unit	MD	LVD	EMC	RoHS	:Applied		---:Not required	
					PED	Erp Lot10	Erp Lot6/21	Erp Lot6/21
SCM30ZS-W								---
SCM40ZS-S								---
SCM40ZS-W								---
SCM41ZS-W								---
SCM45ZS-S								---
SCM45ZS-W								---
SCM50ZS-S1								---
SCM50ZS-W								---
SCM60ZM-S1								---
SCM60ZS-W								---
SCM71ZM-S1								---
SCM71ZS-W								---
SCM80ZM-S1								---
SCM80ZS-W								---
SCM100ZS-W								---
SCM100ZM-S								---
SCM125ZM-S								---

(3) Accessories	
CONTROL ASSY, REMOTE	RCH-E3A
	RC-E5
	RC-EX3
CONTROL KIT	SC-ADNA-E
INTERFACE KIT	SC-BIKN2-E
MOTION SENSOR KIT	LB-TC-5W-E
	LB-KIT2
	LB-E
WIRELESS KIT	RCN-TC-24W-E2
	RCN-TC-5AW-E2
	RCN-TC-5AW-E3
	RCN-KIT4-E2
	RCN-E-E3
	WF-RAC
DRAIN UP KIT	RDU12E
PANEL	TC-PSA-25W-E
	TC-PSA-5AW-E
	TC-PSAE-5AW-E
	TC-PSAG-5AW-E
	TC-PSAGE-5AW-E

Serial No. List

00001** ~ *99999**

* : Model Code, Year Code

This serial No. is applied to all models.

TCF (Technical Construction File) List

Directives	TCF No.											
MD	ITFM028C	ITFM029B	ITFM030B	ITFM031B	ITFM036A	ITFM041C	ITFM042A	ITFM053A	ITFM058D	ITFM059A	ITFM062C	ITFM069A
	ITFM070F	ITFM072B	ITFM075F	ITFM076B	ITFM077B	ITFM079C	ITFM086B	ITFM092B	ITFM093B	ITFM094B	ITFM102C	ITFM106B
	ITFM112B	ITFM121	ITFM128	ITFM0129								
LVD	ITFL0037G	ITFL0038H	ITFL0068K	ITFL0086H	ITFL0087D	ITFL0100C	ITFL0103G	ITFL0115C	ITFL0124F	ITFL0127F	ITFL0131F	ITFL0140F
	ITFL0141H	ITFL0146E	ITFL0150F	ITFL0152D	ITFL0153G	ITFL0156E	ITFL0166F	ITFL0172C	ITFL0173D	ITFL0176D	ITFL0186D	ITFL0188C
	ITFL0191B	ITFL0204B	ITFL0213	ITFL0225	ITFL0227							
EMC	ITFE0009G	ITFE0010N	ITFE0028C	ITFE0054C	ITFE0055C	ITFE0058B	ITFE0060C	ITFE0094B	ITFE0098B	ITFE0103B	ITFE0109B	ITFE0110A
	ITFE0121A	ITFE0128A	ITFE0130B	ITFE0131F	ITFE0140B	ITFE0141B	ITFE0147B	ITFE0148B	ITFE0149B	ITFE0151B	ITFE0152A	ITFE0153A
	ITFE0159B	ITFE0160B	ITFE0164A	ITFE0171A	ITFE0176A	ITFE0184A	ITFE0186B	ITFE0191A	ITFE0199B	ITFE0204A	ITFE0209A	ITFE0262
	ITFE0269	ITFE0270	ITFE0271	ITFE0273	ITFE0275	ITFE0280						
PED	ITFP0016F											
RoHS	ITFR0200A	ITFR0214A	ITFR0216A	ITFR0217A	ITFR0218A	ITFR0219A	ITFR0220A	ITFR0221A	ITFR0237A	ITFR0275A	ITFR0276A	ITFR0280A
	ITFR0281A	ITFR0290A	ITFR0293A	ITFR0296	ITFR0307A	ITFR0313B	ITFR0323	ITFR0325A	ITFR0334A	ITFR0343	ITFR0352	ITFR0354
	ITFR0355	ITFR0356	ITFR0357									
Erp(Lot10)	ITFD0009H	ITFD0013G	ITFD0015F	ITFD0020G	ITFD0021B	ITFD0022F	ITFD0024	ITFD0025	ITFD0026F	ITFD0027F	ITFD0033D	ITFD0036D
	ITFD0037A	ITFD0040	ITFD0042D	ITFD0045C	ITFD0049C	ITFD0054D	ITFD0056D	ITFD0062C	ITFD0066B	ITFD0069B	ITFD0074	ITFD0078
	ITFD0079											
Erp(Lot6/21)	ITFD0032D											
RED	ITFS0008D	ITFS0010A	ITFS0011	ITFS0012	ITFS0013							

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Name and address of the manufacturer:

mitsubishi heavy industries thermal systems, ltd.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

Name and address of the manufacturer Authorized Representative in EU:

MHIAE SERVICES B.V.
Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam, Netherlands
P.O.Box 23393 1100 DW Amsterdam, Netherlands

Object of the declaration:

Description: Split Type Air Conditioner
Model name: See attached Appendix 1
Serial Number: See attached Appendix 1

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation

Relevant Directives :

Machinery 2006/42/EC
Low Voltage 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
Pressure Equipment 2014/68/EU
RoHS 2011/65/EU, (EU)2015/863
Ecodesign 2009/125/EC

Relevant Regulations :


Regulation (EU) No 206/2012 [ErP/air-conditioners]
Regulation (EU) No 2016/2281 [ErP/air conditioners]
Regulation (EU) No 2016/2282 [ErP/air conditioners]

Relevant Standards :

EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012[LVD]
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019[LVD]
EN 62233:2008[LVD]
EN 55014-1:2017+A11:2020[EMC]
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008[EMC]
EN 61000-3-2:2014[EMC]
EN 61000-3-3:2013+A1:2019[EMC]
EN 61000-3-11:2000[EMC]
EN 61000-3-12:2011[EMC]
EN IEC 63000:2018[RoHS]
EN 14825:2016[ErP/air-conditioners]
EN 12102-1:2017[ErP/air-conditioners]
Japanese Industrial Standard: JIS B 8240:2015[PED]
Japanese Industrial Standard: JIS C 9612:2013[PED]

Other legislative documents: See attached Appendix 1

Place of Signing : KIYOSU, JAPAN


Seiji Kondo
General Manager,
Quality Assurance Department

Date : 3 Jan 2022



Please confirm the latest version of DECLARATION OF CONFORMITY and material information of packaging parts from the following URL.
URL: https://www.mhi-mth.co.jp/en/technology/ce_marking.php



English	EU DECLARATION OF CONFORMITY	declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration conforms with the following directives.
Bulgarian	ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	декларираме изцяло на своя отговорност, че апаратуратаупомената в настоящата декларация, отговаря на следните директиви.
Croatian	EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	izjavljujemo s punom odgovornošću da aparat naveden u ovoj deklaraciji je u skladu sa sljedećim direktivama.
Czech	EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že zařízeníuvedené v tomto prohlášení je v souladu s těmito směrnici.
Danish	EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	erklærer under eneansvar, at apparatetsom der henvises til i denne erklæring er i overstemmelse med de følgende direktiver
Dutch	EU CONFORMITEITSVERKLARING	wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat het apparaat zoals bedoeld in deze verklaring, voldoet aan de volgende richtlijnen.
Estonian	ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON	kinnitame ainuvastutajana, et seade mida käsitletakse käesolevas deklaratsioonis, vastab alljärgnevatele direktiividele.
Finnish	EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	vakuutamme yksinomaan omalla vastuulla, että seuraava tuotejota tämä vakuutus koskee, on seuraavien Eurooppalaisten Direktiivien vaatimusten mukainen:
French	DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ	déclarer notre responsabilité seule que l'appareil mentionné dans cette déclaration se conforme aux directives suivantes.
German	EU KONFORMITÄTSEERKLÄRUNG	hiermit erklären wir unsere alleinige Verantwortung dass das gennante in dieser Deklaration Gerät den folgenden Weisungen entspricht.
Greek	ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ	δηλώνουμε υπεύθυνα ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες.
Hungarian	EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	Saját felelősségünk tudatában kijelentjük, hogyAz említett nyilatkozat megfelel a következő irányelveknek:
Irish	DEARBHÚ COMHRÉIREACHTA AE	dhearbhú faoi ár fhreagracht aonair go bhfuil an gairesadá dtagraítear sa dearbhú sin i gcomhréir leis na treoracha seo a leanas
Italian	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	deciaramo esclusivamente sotto la propria responsabilità che l'apparecchio come specificato in questa dichiarazione è conforme alle seguenti direttive.
Latvian	ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	ar mūsu atbildību deklarējam, ka iekārta uz kuru attiecas šī deklarācija, atbilst sekojošām direktīvām.
Lithuanian	ES ATITIKTIES DEKLARACIJA	prisiimdami pilna atsakomybę deklaruojame, kad įrangaminima šioje deklaracijoje atitinka žemiau išvardintas direktyvas.
Maltese	DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL UE	niddikjaraw taht ir-responsabilità tagħna li l-apparatli qed jigi irreferut f'din id-dikjarazzjoni jikkonforma ma dawn id-direttivi.
Polish	DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, iż urządzeniado których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw.
Portuguese	DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE	declaramos sob nossa única responsabilidade que o aparelho referido nesta declaração cumpre com as seguintes diretivas.
Romanian	DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE	declaram pe propria raspundereca aparatele la care se face referire in aceasta delaratie sunt conforme cu urmatoarele directive
Slovak	EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že zariadenieuvedené v tomto vyhlásení je v súlade s týmito smernicami.
Slovenian	IZJAVA EU O SKLADNOSTI	izjavljamo pod lastno odgovornostjo, da aparatnavedene v tej izjavi, v skladu z naslednjimi direktivami
Spanish	DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD	declaramos bajo nuestra responsabilidad que el aparato al que se refiere esta declaracion esta en acuerdo con las siguientes normas.
Swedish	EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMEELSE	försäkrar under eget ansvar att apparatenavses i denna försäkran överensstämmer med följande direktiv
Norwegian	EU SAMSVARSERKLÆRING	erklærer fullt ansvar for at utstyretnevnt i denne erklæring er i samsvar med følgende direktiver.
Turkish	AB UYGUNLUK BEYANI	kendi sorumluluğumuz altında bu beyanla ilgili cihazların aşağıdaki yönergelere uygun olduğunu beyan ederiz.
Russian	ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	заявляем полную ответственность за данное оборудование ссылаясь на настоящее заявление, подтверждаем следование директивам.

Appendix 1. Conformity model list

(1) Single Split Type

✓ : Applied — : Not required

Outdoor unit	MD	LVD	EMC	RoHS	PED	ErP Lot10	ErP Lot6/21
SRC50ZS-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRC45ZSP-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
DXC15Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
LMC15Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRC50ZSP-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
DXC18Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
LMC18Z6-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRC71ZR-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SRC80ZR-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

Note : Approval attest : 01-202J/Q-18 0063
 Risk category / Module : (II) Module : D1 (PED)
 Notified body's ID number : 0035 (PED)
 Notified body's name : TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
 Notified body's address : Am Grauen Stein, D-51105 Köln, Germany
 ※It is within the grace period and is replaced by the Notified body of PED for Europe.

(2) Multi Split Type

Outdoor unit	MD	LVD	EMC	RoHS	PED	ErP Lot10	ErP Lot6/21
SCM71ZS-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SCM80ZS-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
SCM100ZS-W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

Serial No. List

***00001** - ***99999**

* : Model Code, Year Code

This serial No. is applied to all models.

Category and applied conformity assessment procedure for PED

Model name (Assemblies)	Pressure equipment	Part description	Category	Conformity assessment Module
SRC50ZS-W SRC45ZSP-W DXC15Z6-W LMC15Z6-W SRC50ZSP-W DXC18Z6-W LMC18Z6-W	Vessel	Compressor	II	A2
SRC71ZR-W SRC80ZR-W	Safety accessory	Temperature sensor system	II	D1
SCM71ZS-W SCM80ZS-W SCM100ZS-W	Vessel	Compressor	II	A2
	Safety accessory	Temperature sensor system	II	D1

TCF (Technical Construction File) List

Outdoor Model name	MD	LVD	EMC	RoHS	PED	ErP Lot10	ErP Lot6/21
SRC50ZS-W	ITFM075F	ITFL0150F	ITFE0186B	ITFR0214A	ITFP0016C	ITFD0036D	—
SRC45ZSP-W	ITFM079C	ITFL0156E	ITFE0160B	ITFR0217A		ITFD0045C	—
DXC15Z6-W							
LMC15Z6-W							
SRC50ZSP-W							
DXC18Z6-W							
LMC18Z6-W							
SRC71ZR-W	ITFM076B	ITFL0152D	ITFE0151B	ITFR0219A		ITFD0025	—
SRC80ZR-W	ITFM093B	ITFL0173D	ITFE0171A	ITFR0276A		ITFD0037A	—
SCM71ZS-W						ITFD0054D	—
SCM80ZS-W							
SCM100ZS-W	ITFM112B	ITFL0204B	ITFE0209A	ITFR0323	ITFP0038	ITFD0069B	—

15.2 Inbetriebnahmeprotokoll

Datum / Zeit

Fachbetrieb / Installateur (Stempel)

(5) Manometerdrücke	bar / °C	bar / °C
Hochdruck	bar / °C	bar / °C
Niederdruck	bar / °C	bar / °C
Testbetrieb erfolgreich	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

(6) Externe Steuerung / Superlink-Anbindung	
CNT-Kontakt am Innengerät belegt <input type="checkbox"/>	
WLAN-Adapter: <input type="checkbox"/>	
Zusatzplatine: <input type="checkbox"/>	
i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O. <input type="checkbox"/>
i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O. <input type="checkbox"/>
Superlink-Adapter SC-ADNA-E ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Abgeschirmtes Kabel ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Abschirmung aufgelegt ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

(7) Anlagendokumentation / Einweisung
Übergabe Dokumentation an Betreiber <input type="checkbox"/>
Einweisung Betreiber / Personal <input type="checkbox"/>

Bemerkungen, durchgeführte Arbeiten
--

Endkontrolle Gesamtanlage	i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O.* <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

*) Erläuterungen auf gesondertem Blatt beifügen

Datum	Unterschrift
-------	--------------



SX-SERIE INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL (R32)

Modell Außengerät	SCM
-------------------	-----

Seriennummer	
--------------	--

Modell Innengerät / Bezeichnung	
---------------------------------	--

(1.2) Kältemittel-Füllmenge R32					
Modell AG	Vorfüllung	Länge Flüssigkeitsleitung	Vorgefüllt bis nachzufüllen	Nachfüllmenge	zusätzliche Füllmenge
41	1,60 kg	m	40 m	---	---
50-60	1,80 kg	m	40 m	---	---
71-80	2,55 kg	m	30 m	m	0,020 %/m
100	2,98 kg	m	40 m	m	0,020 %/m
Gesamtfüllmenge (gem. Angaben am Gerät)					kg
Eintrag KM-Füllmenge am Gerät und in Unterlagen					<input type="checkbox"/>

(2) Spannungsversorgung, elektr. Anlage	
Reparaturschalter am AG ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Anschlussklemmen AG i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O. <input type="checkbox"/>
Schutzkontakte AG i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O. <input type="checkbox"/>
Anschlussklemmen IG i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O. <input type="checkbox"/>
Prüfg. elektr. Anl. u. Spannungs. vers. i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O. <input type="checkbox"/>

(3) Innengeräte	
Externe Kondensatpumpe ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Funktionsprüfung Kond.pumpe i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O. <input type="checkbox"/>
Prüfung Kondensatabfluss i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O. <input type="checkbox"/>
Reset Filtermeldung ja <input type="checkbox"/>	n. erf. <input type="checkbox"/>
Funktionsprüfung Innengerät i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O. <input type="checkbox"/>

(4) Fernbedienung	
Infrarotfernbedienung i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O. <input type="checkbox"/>
Kabelfernbedienung (geschirmtes Kabel) i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O. <input type="checkbox"/>
Aktivierung Kabel-FB <input type="checkbox"/>	

Auftragsnummer (KTR-Nr.)	
--------------------------	--

Kommission / Kunde	
--------------------	--

Sachkundiger	
--------------	--

(1) Kältekreislauf			Sik.
Anzahl angeschlossener Innengeräte			kW
Gesamtleistung angeschl. Innengeräte			
Einzelfunktionstest Innengeräte (Kühl- oder Heizbetrieb)			
Raumbezeichnung	Modell IG	Anschluss Verdrahtung AG (A, B, C, D, E)	Einzelfunktion

Außengerät höher <input type="checkbox"/>	tiefer <input type="checkbox"/>	als Innengeräte
Höhendifferenz Innen-Außengerät max.		m
Leitungslänge Innen-Außengerät max.		m
Saug- und Flüssigkeitslg. isoliert ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	
Sichtprüfung Kältekreislauf i.O. <input type="checkbox"/>	n.i.O. <input type="checkbox"/>	

(1.1) Dichtheitsprüfung / Evakuierung	
Dichtheitsprüfung mit Absolutdruckmanometer ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Prüfdruck (min. 41,5 bar) bar	
Evakuierungszeit Std.	

(1.2) Kältemittel-Füllmenge R32					
Modell AG	Vorfüllung	Länge Flüssigkeitsleitung	Vorgefüllt bis nachzufüllen	Nachfüllmenge	zusätzliche Füllmenge
30	1,25	m	30 m	---	---
40-45	1,40 kg	m	20 m	---	0,020 %/m

1000915 © STULZ GmbH, Hamburg • SX-Serie R32 Inbetriebnahmeprotokoll - 01-2023

15.3 Serviceprotokoll

<p>FDS/SX-SERIE SERVICEPROTOKOLL (R410A u. R32)</p> <p>Auftragsnummer (KTR-Nr.)</p> <p>Kommission</p> <p>Sachkundiger</p> <p>(1) Anlagen-Status vor Service</p> <p>Anlage in Betrieb ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></p> <p>Anlage spannungsfrei ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></p> <p>Anlage mit Fehlermeldung ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></p> <p>(1.1) Fehlerstatus</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Adresse</td> <td>Fehlercode</td> <td>LED rot</td> <td>LED grün</td> </tr> <tr> <td>Störung AG:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Störung IG:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(2) Prüfung Kältekreislauf</p> <p>Anzahl angeschlossener Innengeräte Stk</p> <p>Gesamtleistung angeschl. Innengeräte kW</p> <p>Außengerät höher <input type="checkbox"/> tiefer <input type="checkbox"/> als Innengeräte</p> <p>Höhendifferenz Innen-Außengerät max. m</p> <p>Leitungslänge Innen-Außengerät max. m</p> <p>Saug- und Flüssigkeitsig. isoliert ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></p> <p>Sichprüfung Kältekreislauf i.o. <input type="checkbox"/> n.i.o. <input type="checkbox"/></p> <p>(2.1) Dichtheitsprüfung</p> <p>Dichtheitsprüfung (Prüfintervall beachten)</p> <p>Prüfdruck (min. 4,1,5 bar) ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></p> <p>Prüfzeit Std.</p> <p>Evakuierungszeit Std.</p> <p>(2.2) Kältemittel</p> <p>Kältemittel R410A <input type="checkbox"/> R32 <input type="checkbox"/></p> <p>Nachfüllmenge (gem. Angaben am Gerät) kg</p> <p>Gesamtfüllmenge (gem. Angaben am Gerät) kg</p>	Adresse	Fehlercode	LED rot	LED grün	Störung AG:				Störung IG:				<p style="text-align: right;">Datum / Zeit</p> <p>Routine-Service <input type="checkbox"/></p> <p>Störungsbeseitigung <input type="checkbox"/></p> <p>Fachbetrieb / Installateur (Stempel)</p> <p>(7) Prüfung Adressierung</p> <p>Simultan-Multi: Konfiguration SW5 (IG-Platine) <input type="checkbox"/></p> <p>Parallelbetrieb: Adressierung SW2 (IG-Platine) <input type="checkbox"/></p> <p>(8) Testbetrieb, Manometerdrücke</p> <p>Testbetrieb (nur bei FDS-Serie) SW3-3 an ¹⁾ <input type="checkbox"/> Heizen ²⁾ <input type="checkbox"/></p> <p>Hochdruck bar / °C</p> <p>Niederdruck bar / °C</p> <p>Testbetrieb erfolgreich ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></p> <p>¹⁾ SW5-3 für Modell FDC 71 ²⁾ SW5-4 für Modell FDC 71</p> <p>(9) Prüfung externe Steuerung / Superlink-Anbindung</p> <p>CNT-Kontakt am Innengerät belegt <input type="checkbox"/></p> <p>Zusatzplatine: i.o. <input type="checkbox"/> n.i.o. <input type="checkbox"/></p> <p>Superlink-Adapter SC-ADE i.o. <input type="checkbox"/> n.i.o. <input type="checkbox"/></p> <p>Abgeschirmtes Kabel ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></p> <p>Abschirmung aufgelegt ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/></p> <p>Bemerkung, durchgeführte Arbeiten</p> <p>Endkontrolle Gesamtanlage i.o. <input type="checkbox"/> n.i.o.* <input type="checkbox"/></p> <p><small>*) Erläuterungen auf gesondertem Blatt beifügen</small></p> <p>Datum Unterschrift</p>
Adresse	Fehlercode	LED rot	LED grün										
Störung AG:													
Störung IG:													



Mehr Informationen
erhalten Sie unter
www.s-klima.de



www.s-klima.de